RE: 12.4.2012

UTE connecta.cat
bgc
arquitectura i enginyeria

Generalitat de Catalunya 61
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació

DILIGENCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de La Seu d'Urgell, 02 ABR. 2012
El Secretari

Ref: 2011/496-110



PLA ESPECIAL I PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN CENTRE DE TELECOMUNICACIONS.

1714 – La Seu d'Urgell – Pla de les Forques.

NOVEMBRE DE 2011.

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord

La secretària

Raquel González Gállego

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida a proposta de la Ponència Tècnica, acorda:
Primer. Aprovar definitivament el Pla especial urbanístic per a la construcció d'infraestructures de telecomunicacions al Pla de Les Forques, promogut pel Centre de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya i tramitat per l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, incorporant d'ofici un nou article 3 anomenat "Condicions dels diferents organismes" que inclou les condicions dels diferents organismes afectats per l'actuació, essent aquestes:
Article 3 "Condicions dels diferents organismes":
"Cal complir amb la condició de l'informe del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural emès el 10.8.2010 consistent a que tant la construcció com el posterior funcionament de la instal·lació no alterin el normal funcionament de les explotacions que puguin resultar-ne afectades".
"Cal complir amb la condició de l'informe de l'Agència catalana de l'aigua emès el 26.5.2010 consistent a que no s'alteri el règim hidromorfològic dels cursos d'aigua propers".
"Cal complir amb les mesures de l'informe de la Comissió Tècnica d'Ordenació Ambiental dels Emplaçaments de les Instal·lacions de Telefonia Mòbil i altres Instal·lacions de Radiocomunicació emès el 23.3.2012 relatives a l'ordenació territorial, al paisatge, al medi natural, als incendis forestals, a la gestió dels residus, a la contaminació acústica i a la contaminació lluminosa".
"Cal que el projecte executiu tingui en compte les condicions de l'informe del Servei d'Aeroports de Catalunya de data 8.3.2012"

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

0. ÍNDEX.

0. ÍNDEX. 1

1. PLA ESPECIAL 8

1.1. MEMÒRIA 8

1.1.1. Descripció de l'actuació i objectius 8

1.1.2. Marc legal 8

1.1.3. Adequació amb el planejament vigent 8

1.2. NORMATIVA 8

1.2.1. Classificació del sòl 8

1.2.2. Qualificació urbanística. 8

1.3. DOCUMENT RESUM 9

2. PROJECTE. GENERALITATS. 10

2.1. OBJECTE DEL PROJECTE 10

2.2. ABAST I ESTRUCTURA 10

2.3. PROMOTOR 11

3. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 12

3.1. EMPLAÇAMENT 12

3.2. ACCÉS AL RECINTE 12

3.3. CONDICIONAMENT DEL SÒL I LA PARCEL·LA 12

3.3.1. Requeriments de la infraestructura 12

3.3.2. Reconeixement del terreny 13

3.3.3. Moviment de terres 13

DILIGENCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel plenari de la La Seu d'Urgell, en data 02 ABR. 2012

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord

La secretària

Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

3.4. CASETES 14

3.4.1. Contenidors 14

3.4.2. Fixació dels contenidors 14

3.4.3. Estructura 14

3.4.4. Llosa de fonamentació 15

3.5. TANCAMENT DEL RECINTE 15

3.5.1. Tancament perimetral 15

3.5.2. Muntants i tornapuntes 15

3.5.3. Malla 16

3.5.4. Portes 16

3.5.5. Nínxol de comptadors 16

3.6. SUPORTS I FIXACIONS DE LA TORRE I LA CASETA 16

3.6.1. Fixació d'antenes 16

3.6.2. Fixació del Contenidor 17

3.7. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 17

3.7.1. Generalitats 17

3.7.2. Canalitzacions 20

3.7.3. Il·luminació 21

3.7.4. Preses de corrent de serveis 22

3.7.5. Presa d'equips 22

3.8. INSTAL·LACIÓ D'AIRE CONDICIONAT 22

3.9. INSTAL·LACIÓ DELS SUPORTS I GUIA ONES 22

3.10. INSTAL·LACIÓ DE XARXA DE TERRES 23

PRESENTAT: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel Ple en sessió de 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari

Generalitat de Catalunya
Direcció General de Política Territorial i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades a l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

3.10.1. Anell perimetral exterior 23
3.10.2. Terres de la torre 23
3.10.3. Xarxa interior de terres 24
3.10.4. Elèctrode de terra 24
3.11. INSTAL·LACIÓ DEL SISTEMA DE PARALLAMPS I PROTECCIÓ CONTRA SOBRETENSIONS 25
3.11.1. Parallamps 25
3.11.2. Protecció de sobretensions 25
3.12. INSTAL·LACIÓ DEL SISTEMA D'ABALISAMENT 26
3.12.1. Abalisament diürn 26
3.12.2. Abalisament nocturn 26
3.13. MIMETITZACIÓ I PINTURA 27
3.13.1. Mimetització 27
3.13.2. Pintura 27
3.14. MESURES DE SEGURETAT 28
3.14.1. Instal·lació d'intrusisme 28
3.14.2. Instal·lació protecció contra incendis 28
3.14.3. Sistema anticaiguda 28
3.15. GESTIÓ MEDIAMBIENTAL 28
3.16. OBTENCIÓ DE LLICÈNCIES I PERMISOS 36
3.17. NORMATIVA APLICABLE 36
3.17.1. General 36
3.17.2. Control de qualitat 37
3.17.3. Estructures i sistemes constructius 38

ha estat aprovat provisionalment pel
Ple en sessió de
La Seu d'Urgell,
El Secretari
0 2 ABR. 2012

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

3.17.4. Materials i elements de construcció 38

3.17.5. Condicionaments i instal·lacions 39

3.17.6. Protecció contra incendis 39

3.17.7. Parallamps 39

3.17.8. Instal·lacions tèrmiques 39

3.17.9. Electricitat 39

3.17.10. Aviació civil 40

3.17.11. Altra normativa d'aplicació 40

4. CÀLCULS TÈCNICS 41

4.1. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA TORRE 41

4.1.1. Introducció 41

4.1.2. Situació de la torre 41

4.1.3. Característiques de la torre 41

4.1.4. Dades de partida i criteris adoptats 43

4.1.5. llistats 46

4.1.6. Fonamentació de la torre 216

4.2. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA LLOSA DE LA CASETA 217

5. PLEC DE CONDICIONS. 218

5.1. CONDICIONS GENERALS 218

5.2. CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 218

5.2.1. Justificació compliment Decret 375/88 218

5.2.2. Instal·lació elèctrica. 219

5.2.3. Aigua per pastar 222

DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel La Seu d'Urgell. El Secretari
0 2 ABR. 2012

Sostenibilitat ... Urbanisme
Aprovat definitivament per la Co... Territorial d'Urbanisme de Lle... data 28 JUNY 2012 ... cions que han estat incorporat... l'esmentat acord
La secretària
... González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10.01.2012 amb el número B-486434

5.2.4. Contenidors prefabricats 223
5.2.5. Àrid per elaborar formigó 223
5.2.6. Additius per a formigó 225
5.2.7. Addicions per elaborar formigó. Cendres 226
5.2.8. Ciment per elaborar formigó 227
5.2.9. Formigó fet a l'obra. Formigó no estructural 228
5.2.10. Formigó fabricat en central 229
5.2.11. Rodons d'acer per a formigó. B 500 S 231
5.2.12. Maons amb funció estructural 232
5.2.13. Sostres prefabricats. Entrebigat 233
5.2.14. Sostres prefabricats. Biguetes 234
5.3. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE LA TORRE 236
5.3.1. Disposicions generals 236
5.3.2. Materials metàl·lics 237
5.3.3. Àrids per a formigons 238
5.3.4. Ciments 239
5.3.5. Aigua per a formigons 239
5.3.6. Additius per a formigons 239
5.3.7. Fustes per a mitjans auxiliars i encofrats 239
5.3.8. Abeurada de ciment per a injeccions 240
5.3.9. Pintures 240
5.3.10. Material per a protecció contra descàrregues atmosfèriques 241
5.4. CONDICIONAMENTS TÈCNICS PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 242

EXHORTACIÓ: Aquest document ha estat signat provisionalment pel [illegible] de la Seu d'Urgell.
02 ABR. 2012
El Secretari

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Comissió General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

5.4.1. Generalitats 242
5.4.2. Esclariment i esbrossada 243
5.4.3. Accés a les obres i instal·lacions 244
5.4.4. Excavacions 244
5.4.5. Rebliments 245
5.4.6. Encofrats i estintolaments 246
5.4.7. Formigonat 246
5.4.8. Estructura metàl·lica 252
5.4.9. Protecció contra les descàrregues atmosfèriques 260
5.4.10. Abalisament nocturn 262
5.4.11. Utilització d'explosius 262
5.4.12. Altres condicions a complir 262
5.4.13. Obres no incloses en el present plec 263
6. AMIDAMENTS I PRESSUPOST 265
6.1. AMIDAMENTS 265
6.2. PRESSUPOST 288
6.3. RESUM DE PRESSUPOST 300
7. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 301
7.1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. R.D. 1627/97 301
7.2. TIPUS D'OBRA 302
7.3. EMPLAÇAMENT 302
7.4. DESCRIPCIÓ DEL SOLAR 302

DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari
Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Urbanisme
del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme
de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

7.5. DESCRIPCIÓ DE L'OBRA 302

7.6. AUTOR DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 302

7.7. ANÀLISIS DE RISCOS. LA SEGURETAT APLICADA A L'OBRA 303

7.7.1. Excavacions 303

7.7.2. Estructures de formigó armat 306

7.7.3. Paleteria 310

7.7.4. Formació de cobertes 313

7.7.5. Instal·lació de fontaneria, calefacció i aire condicionat 316

7.7.6. Instal·lació elèctrica 320

7.8. PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 324

7.9. MEDICINA PREVENTIVA 328

7.9.1. Revisió mèdica 328

7.9.2. Farmaciola 328

7.9.3. Primers auxilis 328

7.10. SERVEIS DE PREVENCIÓ 328

7.10.1. Informació i formació 328

7.10.2. Part d'accident 329

8. PLÀNOLS 330

DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de La Seu d'Urgell, 02 ABR. 2012 El Secretari

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord

La secretària

Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell
El Secretari

1. PLA ESPECIAL

1.1. MEMÒRIA

1.1.1. Descripció de l'actuació i objectius

Aquesta Pla Especial té per objecte implantar un nou sistema urbanístic de caràcter general en sòl no urbanitzable per tal de realitzar la construcció d'un Edifici, una torre suport d'antenes i una canalització de fibra òptica per al CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ de la Generalitat de Catalunya, situat a la població de La Seu d'Urgell (Alt Urgell).

La nova infraestructura constarà inicialment de tres casetes de 8,14 m^2, una torre suport d'antenes de 45 m d'altura, i una estesa de fibra òptica de 1.356,00 m de recorregut dins de sòl no urbà i de 1.985,00 m dins de sòl urbà. Les característiques bàsiques de les casetes i la torre es descriuen en el document adjunt.

1.1.2. Marc legal

Aquest Pla Especial es basa en els següents articles del Text refós de la Llei d'Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost):

- Apartat 1.e de l'article 67 Plans especials urbanístics.
- Article 68 Plans especials urbanístics i planejament urbanístic general.
- Article 69 Determinacions i documentació del plans especials urbanístics.
- Apartat e de l'article 79 Competències del Conseller o Consellera de Política Territorial i Obres Públiques.
- Article 85 Tramitació dels plans d'ordenació urbanística municipal i dels plans urbanístics derivats.

1.1.3. Adequació amb el planejament vigent

La nova infraestructura i l'estesa de fibra òptica per al Centre de Telecomunicacions de la Seu d'Urgell (Alt Urgell) no està en contradicció amb el Pla d'Ordenació de la Seu d'Urgell vigent al municipi i s'adequa a ell.

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Urbanisme
del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme
de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

1.2. NORMATIVA

1.2.1. Classificació del sòl.

Els terrenys inclosos dins l'àmbit del Pla Especial mantindran les classificacions del sòl resultants de les ordenacions generals dels seus corresponents territoris, formulades a través dels instruments de planejament generals respectius.

1.2.2. Qualificació urbanística.

Els sols, vols i subsòls que integren la ocupació i el traçat objecte d'aquest Pla Especial es qualifiquen de sistema general d'equipaments tècnics, resten regulats d'acord al que estableix la

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-483434

normativa sectorial al respecte, i mantenen la classificació que els hi atorga el Pla d'Ordenació de la Seu d'Urgell vigent.

Els elements que impliquin una ocupació fixa sobre els terrenys, resten qualificats igualment com a Sistema d'infraestructures i serveis tècnics, amb la Clau S.

1.3. DOCUMENT RESUM

A presentar d'acord amb l'article 8.5 a del nou text refós de la Llei d'urbanisme.

En aquest cas, donada l'escassa complexitat del present document, es considera que el mateix és el document resum.

DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de
La Seu d'Urgell, 02 ABR. 2012
El Secretari

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida a proposta de la Ponència Tècnica, acorda:
Primer. Aprovar definitivament el Pla especial urbanístic per a la construcció d'infraestructures de telecomunicacions al Pla de Les Forques, promogut pel Centre de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya i tramitat per l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, incorporant d'ofici un nou article 3 anomenat "Condicions dels diferents organismes" que inclou les condicions dels diferents organismes afectats per l'actuació, essent aquestes:
Article 3 "Condicions dels diferents organismes":
"Cal complir amb la condició de l'informe del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural emès el 10.8.2010 consistent a que tant la construcció com el posterior funcionament de la instal·lació no alterin el normal funcionament de les explotacions que puguin resultar-ne afectades".
"Cal complir amb la condició de l'informe de l'Agència catalana de l'aigua emès el 26.5.2010 consistent a que no s'alteri el règim hidromorfològic dels cursos d'aigua propers".
"Cal complir amb les mesures de l'informe de la Comissió Tècnica d'Ordenació Ambiental dels Emplaçaments de les Instal·lacions de Telefonia Mòbil i altres Instal·lacions de Radiocomunicació emès el 23.3.2012 relatives a l'ordenació territorial, al paisatge, al medi natural, als incendis forestals, a la gestió dels residus, a la contaminació acústica i a la contaminació lluminosa".
"Cal que el projecte executiu tingui en compte les condicions de l'informe del Servei d'Aeroports de Catalunya de data 8.3.2012"

Direcció General de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària

Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment per ple... 02 ABR. 2012 El Secretari

2. PROJECTE. GENERALITATS.

2.1. OBJECTE DEL PROJECTE

L'objecte del present projecte és el fixar les normes generals i particulars que ha d'acomplir l'emplaçament situat al terme municipal De La Seu d'Urgell (Alt Urgell), que donarà servei al territori en el marc del Pla CATALUNYA CONNECTA, per tal d'acollir serveis i equipaments de difusió de la ràdio i televisió pública de Catalunya, així com acollir operadors de telefonia mòbil i si s'escau altres serveis de telecomunicacions ràdio.

Actualment, i en base a la Llei 15/93 de 28 de desembre de creació del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CENTRE) i el Decret 5/94, d'11 de gener, modificades ambdues per la Llei 17/98 de 28 de desembre i el Decret 26/99 de 9 de febrer, el CENTRE és una entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, responsable de la gestió dels serveis i sistemes de telecomunicació que corresponen a la Generalitat de Catalunya, per tal de satisfer les necessitats de comunicacions dels diferents departaments, organismes i entitats de la Generalitat.

La Generalitat de Catalunya, a través del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CENTRE), està duent a terme el Pla CATALUNYA CONNECTA per tal de detectar i solucionar les mancances dels serveis de RÀDIO a tot el territori.

Entre les actuacions que composen el Pla CATALUNYA CONNECTA destaquen:

- POAIR: Pla d'Ordenament Ambiental d'Infraestructures de Radiocomunicació.
- Simulacions de cobertura de TVC, TDT, banda ampla, GSM, TETRA, FM, entre d'altres.
- Concurs per fer els estudis radioelèctrics, elaborar documentació i dirigir les obres de construcció de noves infraestructures.
- TMR: Telefonia Mòbil Rural.

El CENTRE promou i finança la construcció d'aquestes noves infraestructures de telecomunicacions (caseta, torre suport d'antenes i instal·lacions comuns), necessàries per solucionar les deficiències de telecomunicacions detectades, creant al mateix temps unes infraestructures multiservei i multitecnologia que en el futur poden incorporar diferents serveis de telecomunicacions electròniques, redundant tot en l'interès general.

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
data 28 JUNY 2012 amb les condicions que han estat incorporades al present acord

2.2. ABAST I ESTRUCTURA

Com projecte referència, la Tipologia CATALUNYA CONNECTA pretén abastar de forma genèrica i no específica, el desenvolupament d'un centre de telecomunicacions en un tipus d'ubicació i torre, sota unes condicions fixades pel CENTRE, que condicionen l'ús de l'emplaçament en funció de la seva utilitat i que caracteritzen a la tipologia en qüestió. Aquests condicionaments de partida es centren en la grandària de l'emplaçament, en la previsió d'ús del mateix i en la instal·lació bàsica interior.

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

2.3. PROMOTOR

L'empresa CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, és la responsable de la gestió dels serveis i sistemes de telecomunicació que corresponen a la Generalitat de Catalunya, i té el domicili social al carrer Salvador Espriu, 45-51, 08908 l'Hospitalet de Llobregat.

DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord

La secretària

Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

3. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

3.1. EMPLAÇAMENT

El Centre de Telecomunicacions objecte d'aquest projecte es troba situat al paratge de "Pla de les Forques", dins del terme municipal de La Seu d'Urgell, a la comarca del Alt Urgell.

Les coordenades de l'emplaçament del futur centre de Telecomunicacions són les que s'indiquen a continuació:

UTMx: 373243

UTMy: 4691663

L'emplaçament es troba a una alçada respecte el nivell del mar de:

A.S.N.M.: 865 m.

provisionalment pel
02 ABR. 2012
El Secretari
Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària

3.2. ACCÉS AL RECINTE

Per a accedir a l'emplaçament objecte d'aquesta estació base de telecomunicacions, sortint de l'ajuntament de la Seu d'Urgell, s'utilitzarà el carrer Portal de Cerdanya i es girarà a l'esquerra per prendre el carrer del Bisbe Benlloch, un altre cop a l'esquerra pel carrer del doctor Peiró i a la dreta per anar al carrer de Bellavista. Al cap de 250 metres, es prendrà a la dreta pel carrer de Monturull, que creuarà per sota de l'eix pirineic i pel mig de la barriada de Poble Sec, esdevenint una carretera que s'enfilarà cap a la muntanya. Dos quilòmetres després de deixar enrera la barriada del Poble Sec, es prendrà un encreuament a l'esquerra i es passarà pel costat del camp d'aeromodelisme. Havent sobrepassat aquest, es girarà a l'esquerra i es passarà pel costat de les torres existents. L'emplaçament es troba a l'esquerra d'aquestes.

3.3. CONDICIONAMENT DEL SÒL I LA PARCEL·LA

La superfície mínima per encabir un centre tipus CATALUNYA CONNECTA és d'uns 20 m² sempre i quan els serveis i la torre a encabir-hi siguin els mínims (1 contenidor i 1 torre tipus acàcia). Per tant la superfície de la parcel·la queda supeditada a les necessitats de serveis del centre que condicionen la infraestructura i per tant la mida de la parcel·la.

En aquest cas, la parcel·la requerida per cobrir aquestes necessitats ha de tenir una superfície mínima de 96,1 m² permetent, en tot cas, que l'anell de terres de la caseta i de la torre compleix amb l'establert, quedant, en la mesura del possible, dins de la parcel·la contractada.

Per tal de poder executar la instal·lació descrita, caldrà una parcel·la de terreny de 150 m² de superfície. La superfície de la parcel·la a utilitzar serà de 96,1 m², quedant la superfície restant a disposició de futures ampliacions de la infraestructura.

3.3.1. Requeriments de la infraestructura

Pels serveis estimats que s'instal·laran en aquest emplaçament es requerirà una torre autosuportada de 45 metres útils, a més de tres espais de caseta per encabir un mínim de 12 racks en cadascuna d'aquestes (comptant com a tal els quadres elèctrics i els equipaments de contínua).

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

El projecte objecte d'aquest document disposarà dels elements necessaris per encabir en una torre de 45 metres els següents serveis:

- Canals de difusió de la televisió pública de Catalunya.
- Banda Ampla Rural (Servei d'accés a Internet).
- Enllaços radioelèctrics.
- Suports per als operadors de telefonia mòbil.

DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de La Seu d'Urgell 02 [illegible] 2012
El Secretari

Les casetes a instal·lar seran prefabricades en formigó i aniran pintades del color terrós RAL 7034, i per les seves dimensions i disposició en el conjunt de la infraestructura es considera que donen la suficient modularitat per poder realitzar en un futur l'ampliació d'equips i elements que siguin necessaris.

3.3.2. Reconeixement del terreny

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gallego

La tensió admissible que s'adoptarà a l'hora del càlcul dels fonaments serà de 2,50 Kg/cm^2. Si és necessari, es procedirà a l'assaig geològic per a determinar la tensió de treball.

3.3.3. Moviment de terres

3.3.3.1. Neteja i preparació del terreny

Es crearà un camí des del final del camí existent fins al davant d'on han d'obrir les tres casetes de la instal·lació.

Es netejarà i s'esbrossarà el terreny de la zona a edificar. S'excavarà la capa vegetal, i es rebaixarà el terreny fins a la cota necessària. Posteriorment s'excavarà la ubicació per a les lloses de formigó que van incorporades a les casetes, prèvia aplicació d'un llit de sorra de riu de cinc centímetres per la sustentació i anivellació de la llosa, que farà la funció de fonaments fins a la profunditat que s'indica en els plànols. Totes aquestes operacions es realitzaran a màquina. Sempre que sigui necessari, s'estintolaran les terres.

En aquets cas, es crearà un mur de contenció de 30 cm d'ample al llarg de la part posterior de les tres casetes, per assegurar que l'alçada d'aquestes sigui uniforme i el terreny no cedeixi. La part posterior de les casetes es recolzarà sobre aquest mur.

Es considerarà cota de nivell + 0,05 la del paviment de les Sales.

S'excavarà el pou de fonamentació de la torre d'una base quadrada i d'una altura per determinar a l'obra, en funció del tipus de terreny i de l'altura de la torre (45 metres).

3.3.3.2. Condicionament final i acabat de la parcel·la

Per deixar l'emplaçament sota unes condicions òptimes de neteja, amb acabats que impedeixin filtracions o embassaments d'aigües o inclús corriments de terres, es defineixen una sèrie de criteris que es descriuen seguidament.

Pel farciment i acabat de la zona interior de la tanca perimetral de la parcel·la es procedirà de la següent manera:

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-488434

- Es realitzarà una excavació d'aproximadament 15 cm. per anivellar l'emplaçament i posterior compactació del terreny, així com de la part davantera a l'entrada del recinte de la torre.

- Es col·locarà a tota la superfície una tela geotèxtil per evitar el creixement de vegetació, incloent a l'espai entre les casetes.

- S'aplicarà una capa de 10 cm. de grava de mida d'àrid màxim de 15 mm., amb una capa de 5 cm. de sorra de riu entre la tela geotèxtil i la grava, incloent a l'espai entre les casetes.

- Si es necessari es condiciona la parcel·la per la part exterior mitjançant cunetes per evitar que l'aigua s'introdueixi a la parcel·la i s'emporti els materials de farciment. En aquest cas, s'instal·larà un tub de drenatge de pvc al llarg de la part frontal de les tres casetes. Les cunetes i tubs de drenatge han d'estar exempts d'herba, sorres, o qualsevol altre material que impedeixi el pas de l'aigua. Per aquest motiu a la zona del tub de drenatge també s'hi col·locarà una tela geotextil.

ha estat aprovat provisionalment pel
ple de l'Ajuntament de
La Seu d'Urgell.
El Secretari
02 ABR. 2012

3.4. CASETES

3.4.1. Contenidors

Les tres casetes que allotjaran els equips de telecomunicacions seran uns contenidors prefabricats de formigó. A més, allotjaran els equips de climatització i ventilació, d'alimentació elèctrica, de transmissió d'alarmes i l'equipament addicional.

Les dimensions interiors mínimes són de 2,20 x 3,70 x 2,50 m. (ample x llargada x alçada). L'estructura assegura la seva rigidesa, i està calculada per a suportar les càrregues especificades d'equipament interior, així com l'elevació per a transport del mateix sense degradació de les seves característiques.

Cada contenidor es troba totalment equipat i disposat per a la connexió i ús amb les instal·lacions d'electricitat, amb la xarxa de terres, amb el sistema de ventilació i climatització, il·luminació, detecció de presència, alimentació de corrent continua i bateries, sistema d'alarmes, detecció de fums i incendis, extintor, mobiliari i accessoris.

Direcció General d'Ordenació
del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme
de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió
Territorial d'Urbanisme de Lleida
data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades
l'esmentat acord
La Secretària

Les portes de les casetes disposaran de panys equipats amb cilindre electrònic de tipus LOCKEN de mides a determinar pel fabricant del contenidor.

3.4.2. Fixació dels contenidors

Cada contenidor es troba fixat sobre una llosa prefabricada de formigó armat, mitjançant esquadres d'ancoratge als punts que el contenidor presenta per tal fi. Els ancoratges es fixen a la caseta mitjançant sistema roscat, i a la llosa mitjançant tacs químics adequats als esforços que suportin.

Raquel González Gállego

3.4.3. Estructura

L'estructura de cada contenidor estarà formada per les pròpies parets de la caseta prefabricada, els materials de la qual serà de formigó amb acabat llis pintat. Les característiques en cada cas es definiran en el moment del desenvolupament de l'obra.

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10.01.2012 amb el número B-486434

En els plànols, i de forma general, s'han dibuixat parets de formigó de 140 mm. d'espessor amb aïllament intern.

La fonamentació de cada contenidor és una llosa de formigó armat prefabricada, col·locada anivellada per a poder contenir el contenidor, i subministrada com a element panellable del contenidor. Les dimensions de les quals són de 401 x 251 cm. amb dues carejades per l'entrada de les conduccions, segellats posteriorment amb grava o morter.

3.4.4. Llosa de fonamentació

La llosa, prefabricada i acoblada a cada contenidor, presentarà una elevació de 5 cm. sobre el nivell final de l'emplaçament. Es realitzarà de la següent forma:

- Excavació en rasa amb una profunditat de 15 cm. i de dimensions 401 x 251 cm. anivellació i compactació de la zona.
- 5 cm. d'encaixat de sorra de riu.
- Instal·lació de la llosa prefabricada juntament amb el contenidor.
- Tubs de PVC embeguts: 1 per escomesa elèctrica, 1 per la terra dels equips i 4 per posta a terra del contenidor.

DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat definitivament pel ple en sessió de la Seu d'Urgell, 0 2 ABR 2012
El Secretari
Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Comissió Territorial d'Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 2 8 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord

3.5. TANCAMENT DEL RECINTE

Per tal de minimitzar l'impacte de la infraestructura en el medi, alhora que s'evita el lliure accés a la zona de la torre, on existeix perill de caiguda per part de personal no autoritzat, es realitzarà un tancament exclusivament al voltant del recinte ocupat per la torre.

La construcció del tancament del recinte es realitza de la següent manera:

3.5.1. Tancament perimetral

Es construirà sobre muret de bloc prefabricat de formigó de dimensions 0,15 x 0,20 (amplada x alçada), prèvia preparació i anivellament del terreny i adequació d'una fonamentació de formigó en massa HA-20/P/20/IIa de 0,40 x 0,30 metres.

Es construeix una rasa de formigó al voltant del recinte de la torre, excepte a la zona de la porta i a les parts del tancament on afecta el mur de contenció de terres, consistent en una rasa correguda de 0,40 x 0.30 m. amb formigó de resistència característica HA-20/P/20/IIa i amb ancoratge a muret perimetral de 0,15 x 0,20 m. La rasa i el muret quedaran a nivell de terra per tal de minimitzar-la i integrar-la en el medi.

L'acabat del terra de l'interior del tancament es realitzarà de la següent manera: Es realitza una excavació de 20 cm., farcint-se amb 5 cm. de llit de sorra de riu, tela geotèxtil a tota la superfície i 15 cm. de grava o 10 cm. d'àrid de grandària màxima de 20 mm., amb una capa de 5 cm. de sorra de riu entre la tela geotèxtil i l'àrid.

3.5.2. Muntants i tornapuntes

Es realitzen en acer galvanitzat en calent, amb un galvanitzat mínim de 15 micres, en tub circular mínim 60 mm. de diàmetre i de 2 mm. d'espessor. Tots els muntants de l'emplaçament han de

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-488434

02 ABR. 2012

tenir la mateixa alçada i la seva base hi queda embotida al mur perimetral, assegurant la seva estabilitat i resistència, podent realitzar una fonamentació inferior al mur, a la zona de muntants, de dimensions mínimes 30 x 30 x 20 cm.

Disposen a la part superior, inferior e intermèdia, d'uns punts per subjectar i tensar la malla. Els muntants situats a les cantonades i en la zona central de cada costat van proveïts de dos tornapuntes, ancorats al mur.

3.5.3. Malla

La malla és de simple torsió 50/16 cosida a tres fils de 2/14 en acer galvanitzat en calent, que serveixen per a tensar-la. Són plastificats en color verd o directament d'acer galvanitzat a decidir en obra per part de la Direcció facultativa. És de 2 m. d'alçada i estan proveïdes com a mínim de tres tensors als costats de cada muntant arrossegat.

3.5.4. Portes

La porta d'accés al recinte serà pivotant, de dues fulles de 1,2 x 2 m. cadascuna. Aquesta està realitzada en acer galvanitzat en calent amb un bastidor de tub de 60 mm. de diàmetre i 2 mm. d'espessor. Tenen malla metàl·lica de simple torsió 50/16 plastificada o galvanitzada, de les mateixes característiques que la de la tanca.

S'instal·larà al centre de la porta un dau de formigó d'unes dimensions mínimes de 20 x 20 x 20 cm. per poder instal·lar el passador de peu de la porta.

3.5.5. Nínxol de comptadors

Estarà situat al costat de la caseta, tal i com apareix als plànols. Les mesures útils interiors són 1,70 x 0,40 x 2,02 m. (ample x llargada x alçada) i 0,4 m d'alçada encastament. És un armari prefabricat monobloc amb sòcol incorporat,doble porta d'acer galvanitzat i pany normalitzat Jis.

El nínxol, ubicat a la cara exterior a l'emplaçament, contindrà el mòdul de comptadors tipus TMF-1 i la C.G.P. si s'escau, segons requeriments de la companyia elèctrica.

Aprovat per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 MAY 2012 amb les prescripcions que hi figuren incloses en l'esmentat acord.
La secretària

3.6. SUPORTS I FIXACIONS DE LA TORRE I LA CASETA

3.6.1. Fixació d'antenes

La fixació de les antenes al suport es realitza per mitjà de mordasses (subministrades per el fabricant d'antenes), realitzades en alumini o ferro galvanitzat en calent i de dimensions adequades), amb els accessoris necessaris per la correcta orientació i inclinació (downtilt).

L'orientació i la inclinació mecànica es faran segons les dades del projecte específic de cada instal·lació, o segons l'estudi radioelèctric pel que fa el cas de TVC.

Tots els cargols dels accessoris de fixació aniran proveïts de rosca i contra rosca o, al seu defecte, rosques auto bloquejats.

El suport de les antenes, farratges, cargols, volanderes i rosques seran d'acer galvanitzat en calent, de dimensions i característiques definides per l'operador responsable del seu subministrament i instal·lació

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

Per a la baixada de cables, la torre va proveïda de guiacables col·locats cada 80 cm., alienats en la vertical, segons detall de la documentació gràfica.

3.6.2. Fixació del Contenidor

El contenidor, es fixa sobre la llosa prefabricada de formigó armat, mitjançant esquadres d'ancoratge als punts que el contenidor presenta per tal fi. Els ancoratges es fixen a la caseta mitjançant sistema roscat, i a la llosa mitjançant tacs químics adequats als esforços que suportin. La llosa es suportarà directament sobre el terreny previ anivellament del mateix amb llit de sorra de riu de cinc centímetres.

0 2 ABR. 2012

3.7. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

3.7.1. Generalitats

La instal·lació d'electricitat serà pels punts i elements indicats en els plànols d'aquest projecte, segons el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions Complementàries, amb els elements de protecció corresponents. Els conductors aniran dintre de canaleta de superfície. Els mecanismes seran de qualitat reconeguda.

3.7.1.1. Subministrament

L'escomesa de l'emplaçament, estarà dimensionada per una potència de 50 kW. mínim en TRIFÀSIC. La petició de subministrament es en Baixa Tensió Trifàsica, amb potencia a contractar de 31,17 kW. S'instal·larà una CGP on arriba actualment la línia elèctrica i des d'aquest punt es construirà una rasa de 40cm d'ample, 90cm de profunditat i 27metres d'allargada fins a arribar al nou nínxol.

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord

3.7.1.2. Quadres d'escomesa

S'instal·larà un quadre d'escomesa en un nínxol situat a la tanca protectora. La col·locació d'aquest nínxol, així com les mesures útils, són les especificades als plànols de detall del projecte.

A l'interior del nínxol es situarà un mòdul homologat de protecció i mesura per a connexió directa amb escomesa subterrània, tipus TMF1, o equivalent, en funció a les normatives específiques de cada companyia elèctrica. Durà placa de muntatge de fibra de vidre, en la qual es situaran el comptador i els aparells de connexió i protecció que definirà la companyia subministradora a l'informe d'orientació tècnica que facilitarà quan es sol·liciti l'escomesa.

D'aquest quadre, mitjançant tub de PVC de 50 mm. de diàmetre, sortirà la línia a l'interior de la sala per a connexió dels diferents dispositius elèctrics. El tub anirà per sota les lloses de les casetes, a una profunditat de 50 cm. com a mínim, fins als armaris d'entrada de l'escomesa.

Dins de cada caseta, l'entrada de l'escomesa estarà dotada d'una protecció de sobretensions amb esquema TT, grau de protecció de classe B + C (bastes i mitges) i amb un poder de tall de 100 kA. i 1,5 kV. de tensió residual.

La línia d'escomesa estarà formada per quatre conductors de coure de secció 25 mm^2, sent del tipus RZ1 0.6/1 kV, no propagador d'incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda i aïllament de 0.6/1 kV d'acord amb les normatives UNE 20432.1, 20432.3, 20427, 21123 respecte comportament i propagació d'incendis i segons instruccions MI-BT-013 i 014.

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

Aquest document
provisionalment pel
La Seu d'Urgell
El Secretari
02 ABR. 2012

Departament de Governació, Justícia
Direcció General d'Ordenació
del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme
de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió
Territorial d'Urbanisme de Lleida en
data 28 JUNY 2012 amb les prescrip-
La secretària

3.7.1.3. Quadre de protecció i distribució en BT

Dins de cada caseta, l'armari destinat a allotjar l'aparellatge elèctric dels quadres d'interior serà metàl·lic, construït en xapa d'acer d'espessor igual a 1,5 mm., de dimensions 1250 x 600 x 250 mm.

La xapa serà laminada en fred i se li aplicarà un procés de desgreixatge i fosfatat abans de processar a un pintat, el qual es farà amb pintura polièster en pols, amb assecat al forn i amb un espessor de 60 micres. L'acabat de la mateixa serà en llis. Color segons RAL 7032.

En interior d'aquesta envoltant es col·locarà un bastidor metàl·lic format per xapa d'acer de la mateixa qualitat que la resta de l'armari i que durà soldats per punts o mitjançant rebladures els corresponents perfils DIN (35 mm.) amb acabat zincat bicromat, així com els suports necessaris per a la fixació de canaletes tant de forma horitzontal entre aparells com de forma vertical.

Comptarà amb portes abatibles, les quals es tanquen mitjançant dos cargols situats en la part oposada a les frontisses. La manipulació d'aquests cargols requerirà de l'ús d'una eina. Les portes abans descrites contaran amb les finestres o obertures necessàries perquè per elles accedeixin les caràtules i comandaments de l'aparellatge instal·lat en els armaris i que hagi de ser manipulada. La rigidesa mecànica del conjunt serà la necessària per a prestar servei amb plenes garanties.

La porta inferior de l'armari serà cega, comptant tan sols amb les perforacions necessàries per a la fixació del commutador XARXA-GRUP, les quals quedaran ocultes una vegada instal·lat aquest.

La porta superior de l'armari serà totalment cega allotjant-se sota ella els regleters de bornes de sortida. Sobre aquesta porta es fixarà l'esquema elèctric corresponent al quadre. Per l'interior d'aquesta porta es fixarà la relació de bornes de sortida del quadre amb la destinació de cadascuna d'elles. També es fixarà l'etiqueta identificativa del quadre, segons descripció que de la mateixa es realitzarà més endavant.

El quadre haurà d'estar preparat per a adossar-se en paret. Cada armari disposarà d'orificis o orelletes previstes per a fixar a paraments i així evitar la bolcada. La caixa en la seva part inferior contarà amb suport metàl·lic per a fixació en el sòl que permeti un còmode accés dels cables.

L'entrada de cables s'efectuarà per la part inferior comptant per a això amb tres trepants de diàmetres suficients obturats mitjançant premsaestopes. Per un d'ells accedirà l'escomesa al quadre des de XARXA, per l'altre la previsió d'escomesa de GRUP i per l'últim la línia principal de terra.

La sortida de cables serà per la part superior comptant per a ells amb un passacables variable de mesures tal que s'ajustin a la canaleta, amb junta de neoprè d'un mínim d'1,5 cm. de gruix.

La distància entre perfils de fixació d'aparells serà de 150 mm.

L'armari haurà de comptar amb diversos cargols cobrizats soldats a la seva estructura per a muntar el bastidor a l'armadura i realitzar la corresponent presa de terra. Cadascuna de les portes comptarà també amb un cargol soldat per a la seva connexió a terra.

L'armari comptarà amb dues platines de coure de 20 x 5 mm. d'aproximadament 40 cm., amb els corresponents cargols per a la connexió de les línies de terra. Aquestes platines es situaran una en la part inferior de la caixa i l'altra en la seva part superior, hauran d'estar unides elèctricament.

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

El grau de protecció d'aquests quadres serà IP30.

Disposarà de suport portafusibles de recanvi amb una capacitat mínima de dos fusibles de cada tipus. Es situarà en l'interior de la tapa superior de la envolupant.

L'amplada màxima del quadre serà de 600 mm.

Disposarà de dos sectors de distribució de corrent alterna alimentats independentment per interruptors diferencials motoritzats, un pels elements auxiliars i l'altre pels equips de transmissió i alarmes.

El quadre elèctric, en aquest cas, disposarà només de la part comuna, deixant espais lliures per a la possible instal·lació futura d'equips de telecomunicacions que es puguin instal·lar, assegurarà una correcta distribució i protecció d'aquests equips de telecomunicacions i dels elements auxiliars de l'estació. Es situarà en el lloc que s'indica en els plànols d'implantació i complirà les especificacions de la llista de materials i dels plànols adjunts.

Característiques elèctriques:

- Sistema de distribució: TT.
- Tensió nominal de treball: 400/230V, 3F+N, 50 Hz.
- Pics de corrent admissible: 20 kA/efectiu (1 seg).

Aquest document
pel
ple en sessió de
02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari

El quadre elèctric donarà servei a:

- Serveis comuns.
- Serveis generals (TVC, BAR, entre d'altres).
- Fins a cinc operadors.

Els serveis destinats als equipaments de telecomunicacions estaran protegits mitjançant interruptors amb fusibles de 22 x 58 i amb una protecció magnetotèrmica i diferencial de capçalera de 300 mA, estant aquesta equipada amb un sistema de reconnexió automàtica en cas de salt intempestiu.

Els serveis comuns, per altra banda, es protegiran mitjançant un PIA amb contactes auxiliars de senyalització cadascun i una capçalera amb protecció magnetotèmica i diferencial de 30mA. D'aquí partiran les línies que alimentaran als següents equips o/i usos.

- Enllumenat interior i exterior.
- Control d'abalisament.
- Preses de corrent.
- Panell d'alarmes.
- Una reserva.

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

De forma independent l'aire condicionat disposarà de la seva pròpia protecció magnetotèrmica i diferencial de 30mA i estarà equipada amb un dispositiu reconnectador.

Totes les línies acabaran en bornes de connexió situades en la part superior de l'armari. Aquestes bornes seran de color beix per a les fases i de color blau per al neutre.

Totes elles aniran degudament identificades amb la numeració que apareix en els esquemes unifilars. Es separaran mitjançant plaques intermèdies, el destinat a bornes de corrent altern, del destinat a bornes de comandament i senyalització.

Els conductors que uneixen els diferents aparells de protecció entre si i amb les bornes aniran allotjats al interior de canaletes de material plàstic amb tapa. La unió d'aquestes als perfils metàl·lics que les suporten haurà de fer-se amb rebladures o fixacions plàstiques.

DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel Ple de l'Ajuntament de La Seu d'Urgell.
02 ABR. 2012

3.7.2. Canalitzacions

3.7.2.1. Canalització de la instal·lació bàsica

De la sortida dels interruptors de protecció del quadre de BT s'arriba a tots els elements que componen la instal·lació bàsica del centre (enllumenat, endolls, ventilació i alarmes) mitjançant canaleta de PVC blanca i els seus accessoris corresponents (angles, tapes finals, etc.). Els conductors utilitzats en aquestes canalitzacions seran sempre unipolars ES07Z1-K.

Per les mateixes canalitzacions de PVC, es conduiran els cables de senyal entre les centraletes d'alarma (incendis i intrusisme) cap als corresponents detectors. La canaleta de PVC incorporarà un element separador per a separar el cablejat de potència del cablejat de senyal.

Les canaletes de PVC es fixaran a la paret mitjançant tacs de plàstic i cargols.

S'usaran caixes de mecanismes per a col·locar els diferents mecanismes terminals de les diferents canaletes.

El cablejat que distribueixen les canaletes de PVC s'identificarà cada 2 metres i s'utilitzaran diferents colors en funció de la seva fase o polaritat.

Generalitat
Departament d'Ordenació
Comissió Territorial d'Urbanisme
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions incorporades en l'esmena.
La secretària
Raquel Gallego

La instal·lació de canaletes de PVC es realitzarà de la següent manera:

Una canaleta de 110x40 amb envà separador, perimetral i a 1 cm. del sostre, a cadascuna de les sales com element distribuïdor de les instal·lacions. Canaletes de 90x60 i 60x40 amb envà separador per a canalitzar els baixants d'instal·lacions des de la canaleta perimetral fins als diferents elements terminals. La unió de les dues canals es realitzarà per testa.

Un tram de canaleta de 110x40, per a canalitzar el cablejat de sortida del quadre de BT. Aquesta canaleta també canalitzarà les mànegues d'alimentació dels equips de telecomunicacions procedents del mateix quadre, i anirà des de la part superior del quadre fins a la canaleta de PVC perimetral. Per altra banda, en el punt d'encreuament amb la safata tipus Rejiband es practicarà un tall de 6 cm. a la tapa de la canaleta, per a permetre la sortida de les mànegues dels equips de telecomunicacions.

El tram de canaleta per a donar alimentació als fluorescents serà de PVC de 30x16, igualment com la utilitzada per a connectar els sensors de foc i fums.

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10.01.2012 amb el número B-486434

3.7.2.2. Canalització de les alimentacions Elèctriques, Ràdio Freqüència (RF) i de Dades.

Per a distribuir el cablejat cap als diferents equipaments de telecomunicacions s'utilitzarà una safata metàl·lica cromatada, tipus Rejiband de 300 mm. i ala de 60 mm amb envà separador. Aquesta safata incorporarà en l'ala interior de la mateixa un cable de coure nu de 35 mm² connectat mecànica i elèctricament amb la presa de terres.

La safata discorrerà horitzontalment, per sobre dels equips, a 2,25 metres de terra.

La subjecció dels suports a les parets es realitzarà amb els tacs i cargols adequats, de manera que s'asseguri la resistència dels ancoratges. Les safates han de poder suportar sobrecàrregues puntuals de dues vegades l'especificació del fabricant.

PUBLICITAT. Aquest document ha estat visat professionalment pel seu autor
La Seu d'Urgell
02 ABR. 2012
El Secretari

3.7.3. Il·luminació

3.7.3.1. Il·luminació general

El grau d'il·luminació a obtenir en cadascuna de les sales serà d'un mínim de 400 lux. S'utilitzarà per a la il·luminació en cadascuna d'elles, 4 tubs fluorescents de 18W RS, tonalitat blanca freda Ra=64. La lluminària incorporarà un reflector blanc d'alumini.

Tots els aparells fluorescents estaran equipats amb reactàncies d'arrencada ràpida i alt factor de potència (0,95). La distribució de les mateixes es realitzarà segons està indicat als plànols, i l'interruptor d'encesa estarà situat a l'interior al costat de la porta d'accés.

L'alimentació de les lluminàries es realitzarà mitjançant una línia de 3 cables de 1,5 mm² (fase + neutre + terra). Les derivacions de la mateixa es realitzaran de la mateixa manera amb cable de 1,5 mm². Les línies d'alimentació es canalitzaran a través de la canaleta de PVC de 110x40 perimetral en la sala i les derivacions mitjançant canaletes de PVC de 30x16.

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Comissió Territorial d'Urbanisme del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
Raquel González Gállego

Al costat de la porta es col·locarà un interruptor per controlar el llum interior situat a 90 cm. del paviment.

3.7.3.2. Il·luminació d'emergència

En el supòsit de fallada de la xarxa per part de la companyia elèctrica, es preveu un sistema d'enllumenat d'emergència que permeti el moviment de les persones cap a la sortida. El sistema estarà format per un aparell autònom en cada sala, amb capacitat de reserva d'una hora com a mínim i connectada permanentment a la xarxa de BT. La lluminositat dels aparells serà com a mínim de 240 lúmens.

Els aparells es situaran sobre les portes de sortida a l'exterior i a 10 cm. de la llinda.

3.7.3.3. Il·luminació exterior

A l'exterior de cada caseta es col·locarà com a mínim una lluminària anti-vandàlica protegida amb difusor de policarbonat amb un llum fluorescent de 36 W. Aquesta lluminària serà accionada mitjançant un interruptor de presència i cèl·lula fotoelèctrica integrat en l'aplic exterior.

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

Aquest document
provisionalment pel
02 ABR. 2012

3.7.4. Preses de corrent de serveis

S'instal·larà un total de tres preses de corrent per a serveis auxiliars en cadascuna de les sales, a 0,5 metres del paviment.

Les preses de corrent consistiran en endolls de tipus Schuko de 10/16A, i aniran situades segons indica el plànol.

L'alimentació de les preses de corrent es realitzarà mitjançant una línia de 3 cables de 4 mm² (fase + neutre + terra). Les derivacions d'aquesta línia es realitzaran amb tres cables de 2,5 mm² (fase + neutre + terra) fins a arribar als elements terminals.

Totes les línies d'alimentació es canalitzaran mitjançant la canaleta de PVC de 110x40 perimetral i les seves derivacions corresponents.

3.7.5. Presa d'equips

Cada equip anirà connectat amb un cable que anirà des del circuit assignat, dintre del quadre de distribució, fins a cadascun d'ells, passant per la safata de cables.

Les línies d'alimentació seran mànegues multipolars amb aïllament 0,6/1 kV. La secció de conductor es dimensionarà en funció de les necessitats elèctriques de l'equip i segons el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

Les mànegues d'alimentació s'identificaran al llarg del seu recorregut per la safata elèctrica amb una banderola de niló cada 2 metres.

Es col·locaran tots els elements tal com queda representat en els plànols.

Sostenibilitat
Comissió Territorial d'Urbanisme
de Lleida
Aprovat per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmena
Raquel Allego

3.8. INSTAL·LACIÓ D'AIRE CONDICIONAT

S'instal·larà per a cada caseta un equip d'aire condicionat del tipus Airdata o equivalent de 10,61 kW de potència sensible, complint les condicions necessàries per al bon funcionament dels equips, així com assegurar un bon funcionament del sistema d'alarmes. Amb aquest objectiu, s'ha dimensionament per a garantir un temperatura de 26ºC a l'interior de la caseta amb un 50% d'humitat, en cas que la temperatura exterior sigui de 45ºC.

D'aquesta forma es pot assegurar una bona refrigeració dels equips àdhuc en casos extrems.

Els equips estaran instal·lats a la paret de la caseta més pròxima a la torre. Per a això, es faran dos forats: el primer de dimensions 705 x 305 mm. a una altura de 996 mm. del sòl, que s'utilitzarà com retorn d'aire, mentre que el segon, de dimensions 705 x 225 mm. i a una altura de 1802 mm., s'utilitzarà com a impulsió d'aire, amb les seves respectives reixes de protecció.

3.9. INSTAL·LACIÓ DELS SUPORTS I GUIA ONES

Els cables coaxials baixen des de l'antena per la torre mitjançant grapes homologades fixades a la torre cada 80 cm. El recorregut horitzontal des de la torre fins a les casetes es realitza sobre safates Rejiband, protegida en tot el seu recorregut amb tapa cega.

En funció de la longitud dels cables coaxials i del tipus d'antena, està determinat el diàmetre del cable coaxial i el seu radi de curvatura.

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

3.10. INSTAL·LACIÓ DE XARXA DE TERRES

La instal·lació de la xarxa de terres és part essencial de la instal·lació elèctrica del centre com element de protecció de les persones i equipaments. El valor de resistència en el sòl en cap cas superarà els 10 Ω en terreny sec, sent recomanable un valor màxim de 5 Ω. La instal·lació disposarà sempre d'un pont de comprovació de terres, com element separador de la xarxa de terres interior del centre amb la xarxa de terres exterior que proporciona la equipotencialitat amb el terreny natural.

Per a protegir a les persones, la xarxa en el sòl deu garantir que la tensió per defecte en el sòl no superi en cap cas els 24V. Els diferencials de la instal·lació garantiran aquest extrem provocant l'obertura de l'interruptor automàtic corresponent. El valor resistiu de 10 Ohms exigit està molt per sota dels 80 Ω necessaris per a complir aquesta norma.

Per altra banda, la xarxa de terres deu garantir els següents extrems:

- Baixa resistència a les ones de xoc.
- Contacte el més perfecte possible amb el terreny.
- Gran difusió del corrent en el sòl.

DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat definitivament pel ple en sessió de data 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell
El Secretari

A nivell general, es tindrà en compte que quan hagi un encreuament entre la xarxa de terres i l'escomesa elèctrica, o bé circulin de forma paral·lela o pròxima, la primera romandrà 0,50 m. per sota de la segona línia.

Pel que fa als materials descrits en aquest article, es tindrà en compte la normalització [UNE] corresponent, a més de les reglamentacions ja esmentades com generals.

L'esquema general del sistema de terres es basarà en 4 elements fonamentals:

3.10.1. Anell perimetral exterior

Es realitzarà un anell de cable nu de 50 mm² [Cu] voltant el centre i la torre, resseguint el perímetre del tancat o bé el límit de la parcel·la. Les rases corresponents tindran una profunditat mínima de 0,25 metres. En aquells punts on la xarxa de terres coincideixi amb el tancat es connectaran per a donar equipotencialitat als elements metàl·lics d'aquest.

L'armat de les lloses es connectaran a l'anella mitjançant soldadura aluminotèrmica o equivalent. L'estructura dels contenidors també es connectaran a l'anella exterior mitjançant un cable nu de 50 mm².

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

Dels quatre vèrtex de l'anella perimetral exterior es derivaran quatre radials de com a mínim 15 metres de longitud que acabaran cadascun en una pica rogenca, que serà del tipus Coperwell i amb un mínim de 18 mm. de diàmetre i 1,40 m. de longitud.

3.10.2. Terres de la torre

Es tindrà especial cura a garantir la correcta connexió en el sòl dels diferents elements de la torre. La torre disposarà de quatre baixants de terra independents. Dos dels baixants provindran del parallamps i, a pesar de ser cable d'acer inoxidable trenat de 70 mm² amb diàmetre màxim de fil 1,7mm, baixaran elèctricament aïllats de l'estructura metàl·lica. Els dos baixants restants

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

02 ABR. 2012

componen la presa de terres de les antenes i paràboles, i aquests si que baixaran elèctricament units a l'estructura de la torre.

Els quatre baixants es canalitzaran amb tub corrugat PG25 a través dels fonaments i una vegada fora es conduiran enterrats, nus i a 0,25 metres de fondària, fins a connectar-los en quatre punts diferents de l'anell perimetral exterior mitjançant soldadura aluminotèrmica.

Per altra banda, s'evitarà que el baixant del cable del parallamps i el cable d'entrada a l'interior de la caseta estiguin pròxims, i en general s'evitaran els cables paral·lels i pròxims.

També es connectaran a terra les potes metàl·liques de l'estructura de la torre, així com l'armat de fonamentació d'aquesta.

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord

3.10.3. Xarxa interior de terres

La xarxa de terres interior servirà com punt de equipotencialitat per a tots els equips i elements metàl·lics del centre.

Directament del pont de comprovació de terres es traurà un cable nu de 50 mm² [Cu] fins a la platina equipotencial ubicada sota el quadre de BT. D'aquesta es donarà terra a la protecció de sobretensions amb cable nu de 50 mm² [Cu], protegint el centre de les possibles sobretensions procedents de l'escomesa elèctrica. Aquest cable serà el més curt possible i tindrà radis de curvatura no superiors als 0.20 metres.

També de la platina equipotencial, es realitzarà una derivació amb cable nu de 35 mm² [Cu], que es distribuirà per les safates elèctriques i de RF presents en el centre. En tots els casos s'evitarà la formació d'anells tancats amb els cables de terres i les connexions de les derivacions es realitzaran sempre amb direcció a l'entrada de terres.

Es donarà terra a tots els elements metàl·lics del centre, tant interiors com exteriors com per exemple: els quadres elèctrics, equipaments diversos, portes, safates, finestra passa cables, etc.

3.10.4. Elèctrode de terra

Complementàriament o en substitució total o parcial de l'anell perimetral (en funció del terreny), donat que el tipus de terreny en que es troba l'emplaçament és rocós i resulta de baixa conductivitat, caldrà realitzar un o més pous de presa de terra per assegurar el nivell de resistència establert en 10 Ohms, amb les característiques següents:

- 1 o més pous de 150 mm. de diàmetre, d'aproximadament 25 m. de fondària (a definir en obra segons les característiques del terreny trobat).
- Elèctrode de presa de terra de 25 m.
- Omplerta del pou amb sals conductores.
- Connexió del pou amb les terres procedents de la torre i amb l'entrada de terres a la caseta mitjançant cable nu de 50 mm² [Cu], soterrat un mínim de 25cm i potenciat amb sals de carboni o similar.
- Connexió entre els diferents pous de presa de terra mitjançant cable nu de 50 mm² [Cu], soterrat un mínim de 25cm i potenciat amb sals de carboni o similar.

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

3.11. INSTAL·LACIÓ DEL SISTEMA DE PARALLAMPS I PROTECCIÓ CONTRA SOBRETENSIONS

3.11.1. Parallamps

En la part més alta de la torre s'instal·larà un parallamps de protecció activa amb dispositiu d'encebament, amb un avanç d'encebament de Δt=27μs i que, segons la normativa CTE-DB-SU 8, disposarà d'un volum de protecció que comprèn les següents dues parts:

Sota el pla horitzontal a 5 metres per davall de la punta, el volum protegit és el d'una esfera amb centre situat a la vertical del parallamps a una distància D per davall de la punta i radi el donat per la següent fórmula:

$R=D+\Delta L$

essent,

R: Radi de l'esfera en metres que defineix la zona protegida.

D: Distància en metres en funció del nivell de protecció, que ve donada per la següent taula:

Nivell de protecció	Distància D (metres)
1	20
2	30
3	45
4	60

ΔL: Distància en metres depenent del temps d'avanç d'encebament, que per aquest cas és de 27 metres.

Per sobre d'aquest pla el volum protegit és el que compren un con definit per la punta del parallamps i el cercle d'intersecció entre aquest pla i l'esfera.

Pal de tub roscat d'acer galvanitzat. Tindrà un diàmetre aproximat de 50 mm. en el seu extrem superior. La seva longitud serà tal que el cap d'adaptació arribi a una altura des de la qual tots els elements de la instal·lació quedin compresos dintre del con recte amb vèrtex en dit cap i base en la terra, de diàmetre igual a en dues ocasions la seva altura. Complirà el que s'indica a les normes UNE-7183, 19009, 37501 i 37505.

La unió entre el parallamps i la xarxa de presa de terra es realitzarà mitjançant uns baixants amb cable nu de 70 mm² de secció, fixada mecànica i elèctricament al muntant de la torre. Aquests cables estaran perfectament rectes, evitant angles bruscs (més grans de 135°).

A més del parallamps, es posaran en presa a terra els quatre suports de la torre.

3.11.2. Protecció de sobretensions

A l'entrada de l'escomesa al quadre, s'instal·larà un dispositiu de protecció contra sobretensions tipus CPT CIRPROTEC CS1-100 o equivalent per a un grau de protecció de Tipus 1+2 (bastes i

Aquest document ha estat aprovat definitivament pel Ple en sessió de 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'expedient acord.
La secretaria
Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

47
ACIA: Agu
0 2 ABR. 2012

mitges), i amb un poder de tall de 100 kA i 1,5 kV de tensió residual. Aquests elements de protecció es col·locaran fora del quadre elèctric, en una caixa de doble aïllament amb tapa transparent, ancorats sobre carril DIN. La connexió a terra es realitzarà mitjançant cable nu de 50 mm² [Cu] directament a la platina d'entrada de terres, i tindrà el recorregut més curt possible amb radis de curvatura no inferiors als 20 cm.

3.12. INSTAL·LACIÓ DEL SISTEMA D'ABALISAMENT

Sobre les torres s'instal·larà abalisament nocturn, i en aquells emplaçaments situats dins de aeròdroms o àrees de servitud aeronàutica, o aquelles que després de consultar a la Direcció General de l'Aviació Civil la resposta així ho indiqui, es realitzarà també abalisament diürn.

3.12.1. Abalisament diürn

En cas de ser necessari, com abalisament diürn les torres es senyalitzen amb franges alternes de color blanc i vermell normalitzats, perpendiculars a la dimensió major de la torre o masteler i amb una amplada de 1/7 de alçada total de aquest, de manera que la primera i última franja siguin de color vermell en compliment de la Normativa d'Aviació Civil i de l'O.A.C.I.

En el cas que ens ocupa, es deixarà la torre amb acabat galvanitzat, a menys que l'ajuntament o Aviació Civil indiquin el contrari abans d'iniciar l'obra, que per tant es pintaria la torre segons aquesta normativa.

3.12.2. Abalisament nocturn

Per l'abalisament nocturn s'utilitzen els següents elements:

- 2 Balises de LEDs omnidireccionals amb fanal vermell, són de baixa intensitat amb connexió en paral·lel, s'instal·len sota suport d'intempèrie de vidre vermell aeronàutic. Haurà de complir les especificacions O.A.C.I.
- Cèl·lula fotoelèctrica amb sensibilitat de 200 a 1000 lux i retard de 30 segons per evitar que actues per motivacions accidentals.
- Cable anti humitat apantallat de 2 x 2,5 mm².
- Grapes per a la subjecció a l'estructura del cable d'alimentació, són de alumini o acer galvanitzat, no poden ser d'un material que sigui susceptible a la corrosió.
- Equip de supervisió de llums, cèl·lula fotoelèctrica, control d'abalisament i cèl·lula crepuscular.

En aquells emplaçaments situats en zones exposades a temperatures molt baixes, es deurà mantenir caldejat el filament dels llums durant el dia.

La cèl·lula fotoelèctrica haurà d'estar fermament subjecta.

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat document
La secretària

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

...ument ...ament pel ...
La Seu d'Urgell, 0 2 FEB. 2012
El Secretari

3.13. MIMETITZACIÓ I PINTURA

3.13.1. Mimetització

Per tal de minimitzar l'impacte visual que produirà el nou emplaçament, es realitzaran una sèrie d'actuacions mimetitzadores. En aquest projecte, ja es pretén de partida que l'impacte produït per les instal·lacions sigui el menor possible. D'aquesta manera s'adopten mesures bàsiques com:

- Limitar la superfície de tancament perimetral al voltant de la torre i limitar-ne el sobreeiximent de la fonamentació.
- Minimitzar el moviment de terres i la construcció de murs de contenció, si s'escau, mitjançant la construcció en dos nivells. Això només s'aplicaria en parcel·les amb un pendent pronunciat, en que fer un aplanament complert suposaria un gran moviment de terres i la construcció de murs de contenció.
- Elecció adequada de la parcel·la amb criteris mediambientals adients a igualtat de condicions de cobertura.
- Reducció de l'afectació en el camí d'accés i en la construcció de la línia elèctrica resseguint els accidents geogràfics de l'indret.

Per altra banda es poden incorporar elements de mimetització addicionals de cara a reduir encara més l'impacte, en aquells casos en que l'entorn o les exigències socials o fessin necessari. Com per exemple:

- Actuacions sobre la caseta, que en aquest cas anirà pintada de color RAL 7034.
- Reforestació de l'entorn immediat del centre amb vegetació autòctona, des d'una simple hidrosembra a una plantació específica d'espècies d'arbustos i arbres.

Més enllà de les mesures mimetitzadores de l'impacte visual, també es pot donar el cas que sigui necessari l'aplicació de mesures correctores i de protecció per a l'entorn. Com per exemple:

- Mesures de protecció de la fauna i avifauna, tant en la fase de construcció com en la fase de servei. En la fase de construcció, els períodes de treball s'adequarien als períodes de nidificació, posta i creixement de les espècies protegides.

En fase de Servei es podrien aplicar mesures que anirien des de mecanismes antixoc instal·lats a la torre com separadors o espantaocells a les línies elèctriques.

- Redacció i desenvolupament d'un pla de vigilància ambiental, dirigit a fer un seguiment de l'afectació que té el centre sobre l'entorn.

Generalitat de Catalunya
Comissió Territorial d'Urbanisme
...vament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 ...amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord

3.13.2. Pintura

Les torres s'hauran de pintar quan ho exigeixi Aviació Civil (abalisament diürn) o per motius mediambientals en medis especialment vulnerables. També s'hauran de pintar per exigències de la propietat o per exigències d'organismes competents.

En aquest cas, la torre es deixarà amb l'acabat galvanitzat si l'ajuntament i Aviació Civil no demanen que es pinti abans de l'inici de les obres.

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple de la Seu d'Urgell
02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell
El Secretari

3.14. MESURES DE SEGURETAT

3.14.1. Instal·lació d'intrusisme

S'instal·larà una alarma contra intrusisme en cada caseta que, a part de la sirena acústica, tindrà la possibilitat de connectar-se de forma remota amb la central mitjançant contactes i lliuraments de potencial. L'alarma contra incendis anirà integrada amb l'alarma contra intrusisme i a altres senyalitzacions del centre, com les procedents de l'aire condicionat.

Es col·locaran detectors volumètrics en cada sala per a garantir el control d'accés al centre, així com un detector d'obertura a les portes d'accés.

La instal·lació es farà a través de la canalització perimetral de PVC aprofitant l'espai reservat pel cablejat de senyal. S'utilitzarà cable 2x1 mm^2 i de 4x0.25 mm^2. Els cables de 1 mm^2 seran els d'alimentació i els de 0.25 mm^2 seran per a dur el senyal.

Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La Secretària
Raquel Gonzalez Gallego

3.14.2. Instal·lació protecció contra incendis

Per a cada caseta, la protecció contra incendis comprendrà detecció passiva d'incendis amb detectors del tipus iònic i termovelocimètric. La central contra incendis estarà situada en la sala, al costat del control de l'aire condicionat, tal com es mostra en els plànols. La sala formarà una zona d'incendis amb dos detectors creuats que s'activen de forma independent. L'alarma contra incendis anirà integrada al costat de l'alarma contra intrusisme i a altres senyalitzacions del centre com les procedents del sistema de climatització.

Les sales tindran un extintor de CO_2 de 5 kg, col·locat al costat de la porta, o en el fons de la sala, segons l'espai disponible i a l'altura adequada.

Tot l'equipament instal·lat compleix amb les exigències de la normativa contra incendis i del REBT RD 842/2002.

Els aparells interiors del quadre elèctric disposaran dels certificats d'homologació amb respecte a les marques de qualitat AENOR, VDE segons la directiva de Baixa Tensió 73/23 CEE.

La instal·lació compleix amb el CTE-SI-06 i Ordenança Municipal de Protecció contra incendis.

3.14.3. Sistema anticaiguda

La torre suport d'antenes anirà equipada específicament amb sistema anticaigudes, tipus carril rígid marca SöLL o equivalent, que garantirà la seguretat del personal que hi accedeixi.

Per altra banda, les plataformes de la torre estaran equipades amb baranes i sòcols per evitar la caiguda d'objectes per rodolament.

En el cas de no existir plataformes de treball o no ser aquestes necessàries, s'equiparà l'escala amb plataformes de peu plegables, per garantir zones de descans cada 7 metres com a màxim.

3.15. GESTIÓ MEDIAMBIENTAL

L'execució de la instal·lació modifica l'estat del lloc on es troba. Es tindrà que procedir, en cas de produir-se, la retirada de:

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

- Restes de materials.
- Residus de formigó.
- Restes de ferralla, xapes, bigues, etc.
- Cartons, papers, embalatges.
- Restes de material electrònic.

DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell.
El Secretari

Tots aquests elements es portaran a l'abocador més proper, en conformitat amb la Normativa vigent. (RD 105/2008 de l'1 de febrer (BOE 13/02/2008)).

La retirada de residus perillosos, en cas de produir-se:

- Restes de pintura i els seus envasos: abocaments de pintura o del seus dissolvents.
- Olis usats i abocaments d'oli.

Es realitza a través de gestors autoritzats.

Sorolls: A la realització d'activitats sorolloses s'observa rigorosament el compliment de la legislació vigent en quant al nivell de soroll emès.

Emissions: S'eviten les emissions a l'aigua o a l'atmosfera de qualsevol producte contaminant.

Donant compliment al Decret 201/1994, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, s'adjunta fitxa càlcul residus:

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-436434

91

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Obra nova
tipus
quantitats
codificació

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i demolició
DECRET 201/1994 i DECRET161/2001, Reguladors dels enderrocs i altres residus de la construcció
DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel Ple de l'Ajuntament en sessió de data 02 ABR. 2012

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI

Obra:	Construcció d'un centre de telecomunicacions		
Situació:	Pla de les Forques		
Municipi :	La Seu d'Urgell	**Comarca :**	Alt Urgell

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Terres d'excavació	Codificació residus LER Ordre MAM/304/2002	Volum (m^3)	Densitat real (tones/m^3)	Pes (tones)	Volum aparent m3
grava i sorra compacta		14	2	27,5	16,5
grava i sorra solta		45	1,7	76,5	54
argiles		0	2,1	0	0
terra vegetal		0	1,7	0	0
pedraplé		104	1,8	187	124,8
terres contaminades	170503	0	1,8	0	0
altres		0	1	0	0
Total excavació		**163 m^3**		**291,2 t**	**195 m^3**

Destí de les terres i materials d'excavació

	no es considera residu		és residu
Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús pugui ser acreditat	**reutilització**		**abocador**
	mateixa obra	altra obra	
En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades a abocador	si	si	si

Residus de construcció totals

Superfície construïda 137 m^2

	Codificació residus LER Ordre MAM/304/2002	Pes (tones/m^2)	Pes residus (tones)	Volum aparent (m^3/m^2)	Volum aparent (m^3)
sobrants d'execució		0,085885	11,766245	0,08957	12,271
obra de fàbrica ceràmica	170102	0,036634	5,018858	0,040704	5,5764
formigó	170101	0,036464	4,995568	0,026046	3,5683
petris barrejats	170107	0,00786	1,07682	0,0118	1,6166
guixos	170802	0,003927	0,537999	0,00972	1,3316
altres		0,001	0,137	0,0013	0,1781
embalatges		0,004267	0,584579	0,02853	3,908
fustes	170201	0,001207	0,165359	0,0045	0,6165
plàstics	170203	0,00158	0,21646	0,010354	1,4185
paper i cartró	170904	0,00083	0,11371	0,011875	1,6269
metalls	170407	0,00065	0,08905	0,001799	0,2465
Total residu edificació		0,090152	**12,35 t**	0,1181	**16,18 m^3**

Desglòs de residus de construcció per tipus i fase d'obra en m^3

	fonaments/estructura	tancaments	acabats
formigóns, fàbrica, petris	0,72	6,25	3,25
fustes	0,10	0,22	0,57
plàstics	0,60	0,30	1,06
paper i cartró	0,10	0,52	1,22
metalls	0,43	0,07	0,33
altres		0,07	0,08
guix			1,33
Totals	**1,94 m^3**	**7,44 m^3**	**8,13 m^3**

Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Acord definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

MINIMITZACIÓ

PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

1.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus	si
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.	-
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres	si
4.-	-
5.-	-
6.-	-

DILIGENCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012
La Secretària
El Secretari

OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes	-
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització	si
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures	si
4.-	-
5.-	-
6.-	-

GESTIÓ (obra)

Terres

Excavació / Mov. terres	Volum	reutilització		terres per tractar 195,30
	m³ (+20%)	a la mateixa obra	a altra autoritzada	valoritzador / abocador
terra vegetal	0	0,00	0,00	0,00
graves/ sorres/ pedraplé	195,3	0,00	0,00	0,00
argiles	0	0,00	0,00	0,00
altres	0	0,00	0,00	0,00
terres contaminades	0			0,00
Total	**195,3**	**0,00**	**0,00**	**195,30**

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a l'obra supera les quantitats de ...

R.D. 105/2008	tones	Projecte	cal separar	tipus de residu
Formigó	80	5,00	no	inert
Maons, teules i ceràmics	40	5,02	no	inert
Metalls	2	0,09	no	no especial
Fusta	1	0,17	no	no especial
Vidres	1	inapreciable	no	no especial
Plàstics	0,5	0,22	no	no especial
Paper i cartró	0,5	0,11	no	no especial
Especials*	inapreciable	inapreciable	si	especial

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser difícilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus

		R.D. 105/2008	projecte*
Inerts	Contenidor per Formigó	no	no
	Contenidor per Ceràmics (maons,teules...)	no	no
No especials	Contenidor per Metalls	no	no
	Contenidor per Fustes	no	no
	Contenidor per Plàstics	no	no
	Contenidor per Vidre	no	no
	Contenidor per Paper i cartró	no	no
	Contenidor per Guixos i altres no especials	no	no
Especials	Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial)	si	si

* A la cel.la **projecte** apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen , per poder-ne millorar la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme a data 28 JUNY 2012 en els termes que han estat acordats per l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Callejo

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

93

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Obra nova
gestió fora obra
pressupost

Aquest document provisionalment pel 02 ABR. 2012

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat	-
Instal·lacions de valorització	-
Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció (abocador)	-

Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu (decret 161/2001)

tipus de residu	gestor	adressa	codi del gestor
RUNES	DIPÒSIT CONTROLAT DE	CAMÍ D'ACCÉS DES DE BELLESTAR	E-333,97
	MONTFERRER I CASTELLBÒ	25711 MONTFERRER I CASTELLBÒ	
	BENAVARRE		

PRESSUPOST

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :	Costos*	
Les previsions de separació de l'apartat de **gestió** i :	Classificació a obra: entre **12-16 €/m³**	12,00
Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%	Transport: entre **5-8 €/m³** (mínim 100 €)	5,00
La distància mitjana al abocador : 15 Km	Gestor: runa neta (separada): entre **4-10 €/m³**	4,00
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres	Gestor: runa bruta (barrejat): entre **15-25 €/m³**	15,00
Contenidors de 5 m³ per cada tipus de residu	Especials**: **nº transports** a 200 €/ transport	0
Lloguer de contenidors inclòs en el preu	Gestor terres: entre **5-15 €/m³**	5,00
La gestió de terres inclou la seva caracterització***	Gestor terres contaminades: entre **70-90 €/m³**	70,00

*Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

** Malgrat ser de difícil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de **nombre de transports** per la seva correcta gestió

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi son presents (dins el cost s'hi ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.)

RESIDU Excavació	Volum m³ (+20%)	Classificació 12,00 €/m³	Transport 5,00 €/m³	Valoritzador / Abocador 5,00 €/m³	 70,00 €/m³
Terres	195,30	5222,70	976,50	1759,46	
Terres contaminades	0,00	-	-		0,00
Construcció	**m³ (+35%)**			**runa neta 4,00 €/m³**	**runa bruta 15,00 €/m³**
Formigó	4,82	-	100	-	72,26
Maons, teules i ceràmics	7,53	-	100	-	112,92
Petris barrejats	2,18	-	100	-	32,74
Metalls	0,33	-	100	-	4,99
Fusta	0,83	-	100	-	12,48
Vidres	inapreciable	-	-	-	0,00
Plàstics	1,91	-	100	-	-
Paper i cartró	2,20	-	100	-	0,00
Guixos i altres no especials	2,04	-	100	-	-
Perillosos Especials	inapreciable				0
		0,00	100,00	0,00	1962,12

Elements Auxiliars

Casetes d'emmagatzematge	
Compactadores	
Matxucadora de petris	
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)	

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : 2062,12 €

El volum de residus aparent és de : 178,93 m³

El pes dels residus és de : 12,35 tones


El pressupost de la gestió de residus és de :	2.100,00	**euros**

Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Vist i aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en
28 JUNY 2012
Les prescripcions han estat incorporades en l'acord
La secretària
Raquel González Gallego


Oficina Consultora Tecnica: Col·legi d'Arquitectes de Catalunya febrer de 2010. V3 (Font: Guia d'aplicació del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC)

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

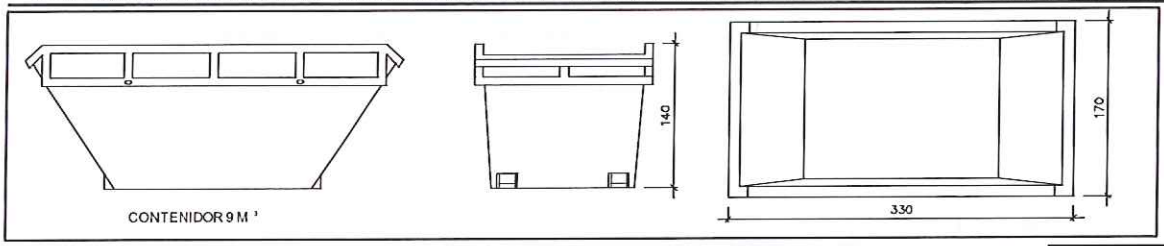


Contenidor 9 m^3. Apte per formigó, ceràmics, petris i fusta | unitats | -

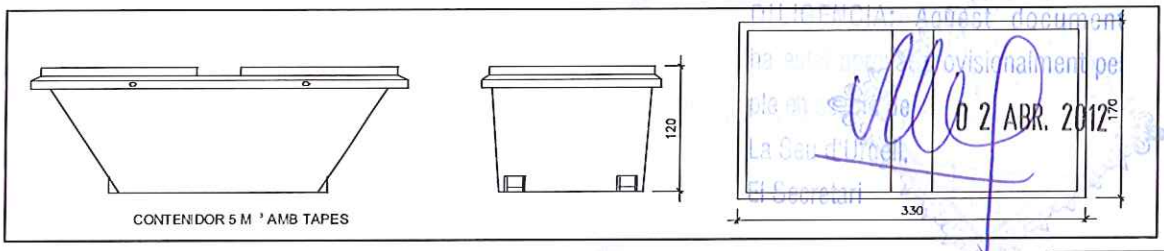


02 ABR. 2012


Contenidor 5 m^3. Apte per plàstics, paper i cartró, metalls i fusta | unitats | -

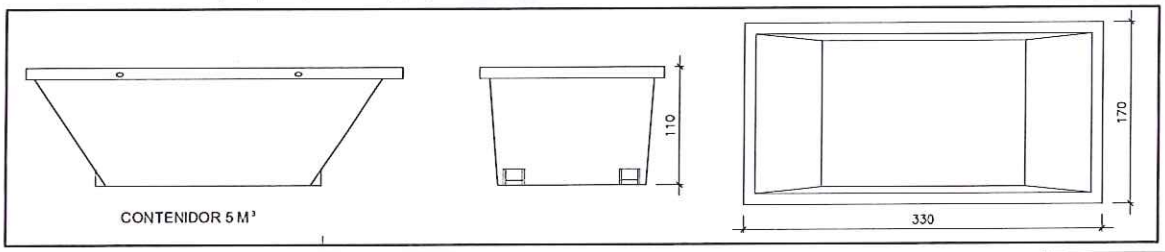

Contenidor 5 m^3. Apte per formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls | unitats | -

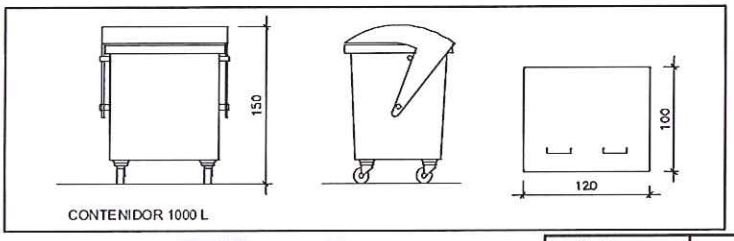

Contenidor 1000 L . Apte per paper i cartró, plàstics | unitats | -

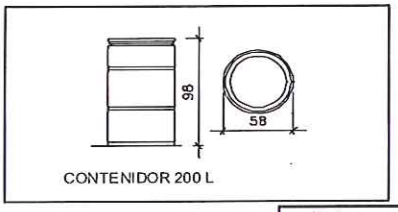

Bidó 200 L .Apte per residus especials | unitats | -

El **Reial Decret 105/2008**, estableix que cal facilitar plànols de les instal.lacions previstes per emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes son a:

Estudi de Seguretat i Salut	-
Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus	-

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord de la direcció facultativa.

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :

Casetes d'emmagatzematge	-
Compactadores	-
Matxucadora de petris	-
Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)	-
	-
	-

Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord

La secretària

Raquel González Gallego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s'ajustaran al que determina el

Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.

Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s'inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l'execució de l'obra o d'altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s'escau per la Direcció Facultativa i se'n donarà comunicació per la seva acceptació a la Propietat.

Diligència: Aquest document ... provisionalment pel ... de ... La Seu d'Urgell
0 2 ABR. 2012
El Secretari

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord.

La secretària

Raquel González Gallego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

(Font: Guia d'aplicació del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC)
Oficina Consultora Tècnica. Col·legi d'Arquitectes de Catalunya febrer de 2010. V3

FIANÇA

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 161/2001

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:

Previsió inicial del Estudi		Percentatge de reducció per minimització	Previsió final del Estudi
Total excavació	163 m^3		**162,75 m^3**
Total construcció	16,179426 m^3	0,00 %	**16,18 m^3**

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de **La Seu d'Urgell**

Càlcul de la fiança

Residus de excavació *	163 m^3	6,01 euros/m^3	978,13 euros
Residus de construcció *	16,18 m^3	12,02 euros/m^3	194,48 euros
		VOLUM TOTAL DELS RESIDUS	**179 m^3**
		Total fiança	**1.172,60 euros**

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

Diligència per fer constar que el present document ha estat aprovat provisionalment pel Ple en sessió de 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari,

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord

La secretària

Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electronicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

Aquest document
provisionalment pel
02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell
El Secretari

97

3.16. OBTENCIÓ DE LLICÈNCIES I PERMISOS

Previ inici de l'obra s'identifiquen i detallen les llicències i permisos a sol·licitar als diferents organismes. Es realitzen totes les gestions administratives necessàries per a la sol·licitud i obtenció de les llicències i/o permisos corresponents.

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 de les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

En general, les llicències que es sol·licitin seran les següents:

Nivell local (ajuntaments):

- Llicència d'obra.
- Llicència d'activitat o ambiental (al seu cas).
- Llicència d'obertura i/o funcionament (al seu cas).
- Altres autoritzacions, depenent del termini municipal on s'ubiqui la instal·lació.

Nivell autonòmic:

- Comissió provincial d'urbanisme (al seu cas).
- Autorització D.G. Carreteres autonòmiques (al seu cas).
- Autorització a altres organismes autonòmics (patrimoni històric, arqueològic, confederacions hidrogràfiques, parcs protegits...).

Nivell estatal:

- Autorització D.G. Carreteres Estatals (al seu cas).
- Autorització Aviació Civil (al seu cas).
- Autorització Aviació Militar (al seu cas).
- Altres organismes estatals (D.G. Agricultura, Medi Ambient, Monts.....).

La gestió, tramitació, coordinació i abonament dels visats i taxes de les llicències de condicionament necessàries, així com les corresponents davant la companyia subministradora d'energia elèctrica per la contractació en Baixa Tensió, anirà a càrrec del CENTRE o persona delegada per ell. El contractista s'encarregarà de l'obtenció dels butlletins fins la consecució del subministrament elèctric.

3.17. NORMATIVA APLICABLE

Amb caràcter general i de forma obligada, la construcció s'executarà d'acord a la següent reglamentació:

3.17.1. General

RD 314/2006 "Codi Tècnic de l'Edificació" BOE 28/03/2006.

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

Llei d'Ordenació de l'Edificació. LOE. Llei 38/99. (BOE 266, de 6/11/99).

Pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2003. Art. 105. Modificació de la Llei 38/1999, Llei d'Ordenació de l'Edificació. Llei 53/2002 (BOE 31/12/02)

Normes per a la redacció de projectes i direcció d'obres d'edificació. D. 462/71. (BOE 24/03/71). Modificat pel R.D. 129/85 (BOE 7/02/85).

Regulació dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/94 (DOGC 8/08/94). Modificació: D. 161/2001 (DOGC 21/06/01).

Gestió medioambiental RD 105/2008 d l'1 de febrer (BOE 13/02/2008).

Normes sobre el llibre d'ordres i assistències a obres d'edificació. O. 9/06/71 (BOE.17/06/71). Correcció d'errades: (BOE 6/07/71). Modificada per l'O. 14/06/71 (BOE.24/07/71).

Certificat Final de Direcció d'Obres. O. 28/01/72 (BOE 10/02/72). Correcció d'errades: (BOE 10/02/72)

3.17.2. Control de qualitat

Control de qualitat a l'edificació. D. 375/88 (DOGC 28/12/88). Correcció d'errades: (DOGC 24/02/89). Desplegament (DOGC 24/02/89, 11/10/89, 22/06/92 i 12/09/94).

Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a l'autorització administrativa relativa a sostres i elements resistents. O. 18/03/97 (DOGC 18/04/97).

Criteris d'utilització en l'obra pública de determinats productes utilitzats en l'edificació. R. 22/06/98 (DOGC.3/08/98). (En vigor a partir del 3/02/99, per obres contractades per la Generalitat i els seus organismes autònoms).

Autorització d'us de sistemes de forjats o estructures per pisos i cobertes. R.D. 1630/80 (BOE 8/08/80).

Actualització de les fitxes d'autorització d'us de sistemes de forjats. R. 30/01/97 (BOE 6/03/97).

Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i d'elements resistents components de sistemes. D. 71/95 (DOGC 24/03/95). Desplegament O. 31/10/95 (DOGC 8/11/95).

Obligatorietat d'homologació dels Ciments destinats a la fabricació de formigons morters per tot tipus d'obres i productes prefabricats. R.D. 1313/88 (BOE: 4/11/88). Modificació de referències a normes UNE (BOE: 30/6/89, 29/12/89, 3/7/90, 11/2/92).

Certificació de conformitat a normes como alternativa de l'homologació dels ciments. O. 17/1/89 (BOE: 25/1/89).

Homologació obligatòria de guixos i escaioles per la construcció. R.D. 1312/86 (BOE: 1/7/86).

DILIGÈNCIA
Per fer constar que el present document ha estat aprovat definitivament pel Departament de Territori i Sostenibilitat en sessió de la Comissió Territorial d'Urbanisme de La Seu d'Urgell
02 ABR. 2012
Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en
Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

3.17.3. Estructures i sistemes constructius

RD 314/2006 "Codi Tècnic de l'Edificació" BOE 28/03/2006. En concret:

CTE DB SE-1 Resistència i estabilitat.

CTE DB SE-2 Aptitud en el servei.

NCSE-02 Norma de construcció sismorresistent. Part general i edificació. RD997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02). En vigor des del 12 d'octubre de 2002, deroga l'NCSE-94. Durant un període dos anys des de la seva entrada en vigor els projectes podran ajustar-se a la derogada NCSE-94 – RD 2543/94.

EFHE. Instrucció pel projecte i l'execució de forjats unidireccionals de formigó estructural realitzat amb elements prefabricats. R.D. 642/2002 (BOE: 6/08/02). En vigor a partir del 6 de febrer de 2003. Deroga l'EF-96.

EHE. Instrucció del formigó estructural. R.D. 2661/98 de 11 de desembre (BOE 13/01/99).

NRE-AEOR-93. Norma Reglamentària d'Edificació sobre Accions a l'Edificació En Obres de Rehabilitació Estructural dels Sostres d'Edificis d'Habitatges. O. 18/01/94. (DOCG 28/01/94). Actualització normes UNE (O. de 5/7/96, BOE: 25/7/96).

Norma DIN 4131 "Torres de Acero Portadoras de Antenas".

CTE-SE-AE Accions en l'edificació.

CTE-SE-A Estructures d'acer.

CTE-SE-EHE Estructures de formigó armat.

CTE-SE-C Ciments.

Normes UNE d'obligat compliment.

DILIGÈNCIA: Aquest document ... provisionalment per ... La Seu d'Urgell, ... 02 ABR. 2012

... Sostenibilitat ... Direcció General d'Urbanisme ... del Territori ... Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 ... les prescripcions ... incorporades en l'esmena ...

La secretària ...

3.17.4. Materials i elements de construcció

RB-90. Plec general de prescripcions tècniques generals per la recepció de blocs de formigó a les obres de construcció. O. 4/07/90 (BOE: 11/07/90).

RC-92. Instrucció per la recepció de cales en obres de rehabilitació de terres. O. 18/12/92 (BOE: 26/12/92).

UC-85. Recomanacions sobre l'ús de cendres volants en el formigó. O. 12/4/85 (DOG: 3/5/85).

RC-97. Instrucció per la recepció de ciments. R.D. 776/97 (BOE: 13/06/97).

RY-85. Plec general de condicions per la recepció de guixos i escaioles a les obres de construcció. O. 31/5/85 (BOE: 10/6/85).

RL-88. Plec general de condicions per la recepció de los maons ceràmics a les obres de construcció. O. 27/7/88 (BOE: 3/8/88).

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

3.17.5. Condicionaments i instal·lacions

Aïllament tèrmic

NRE-AT-87. Norma Reglamentària d'Edificació sobre Aïllament Tèrmic. D. 124/87 i O. 27/04/87 (DOGC 27/04/87). Correcció d'errades: (DOGC 7/10/87).

Aïllament acústic

CTE HR. Protecció front el soroll (RD1371/2007) que deroga la NBE-CA-88 sobre Condicions Acústiques en els edificis a partir del 29 d'octubre de 2008.

3.17.6. Protecció contra incendis

CTE DB SI. Seguretat en cas d'incendi.

Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència front el foc. RD 312/2005 (BOE:2/04/2005).

RSCIEI. Reglament de Seguretat Contra Incendis en Establiments Industrials. RD 2267/2004, BOE: 17/12/2004).

Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis. R.D. 2177/96 (BOE 29/10/96). D. 241/94 (DOGC 30/01/95).

3.17.7. Parallamps

CTE DB SU 8. Seguretat front el risc causat per l'acció del raig.

Prohibició d'instal·lació de parallamps radioactius i legalització o retirada dels existents. R.D. 1428/86 (BOE: 11/7/86).

Parallamps radioactius. D. 172/88 (DOGC: 08/08/88).

3.17.8. Instal·lacions tèrmiques

RITE. Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis i instruccions tècniques complementàries. R.D. 1027/2007 (BOE: 20/07/2007) que deroga l'anterior RD 1751/98.

CTE HE 2: Rendiment de les instal·lacions tèrmiques.

3.17.9. Electricitat

REBT. Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió. Instruccions tècniques complementàries. R.D. 842/2002 (BOE 18/09/02). En vigor des del 18 de setembre de 2003.

Instruccions Tècniques Complementàries ITC BT 02, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 36, 43, 44, 45, 47 i 48.

Decret 363/2004, de 24 d'agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a l'aplicació del reglament electrotècnic per a baixa tensió.

02 AGO. 2012
El Secretari
Sostenibilitat
Aprovat per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012
Raquel González Gallego
Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

Instrucció 7/2003 de 9 de setembre de la Direcció General d'Energia i Mines sobre procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió mitjançant la intervenció de les Entitats d'Inspecció i Control de la Generalitat de Catalunya.

Normes UNE d'aplicació.

Normes particulars de les empreses distribuïdores d'energia elèctrica en Baixa Tensió.

Altres normes i disposicions particulars que requereixi el projectista.

3.17.10. **Aviació civil**

En cas necessari, es sol·licitarà la preceptiva Autorització d'Aviació Civil per a instal·lacions d'aquest tipus.

3.17.11. **Altra normativa d'aplicació**

Normes Municipals de Pertorbació per soroll al medi ambient exterior.

En el relatiu a les especificacions tècniques referides a matèries i mà d'obra, en quant no estigui expressament especificat en la documentació del Projecte, aniran les disposicions contingudes al Plec General de Condicions Varies de l'Edificació, composat pel Centre Experimental de Arquitectura i aprovat per l'Assemblea Superior dels Col·legis de Arquitectes en 1948, i reimprès per EXCO en 1971.

A més, s'exigirà el compliment de qualsevol altra disposició d'obligat compliment, dictada o que es pugui dictar, per els Organismes competents en relació amb els materials i procediments a utilitzar als treballs d'implantació de la estació Base de xarxa d' accés de telefonia objecte de aquest projecte i totes les disposicions que afecten a la construcció d' edificis. De la mateixa manera, encara no hagin estat mencionades, el Contractista hi queda a mes obligat al compliment de les Lleis, Reglaments, Normes, Plecs, Instruccions, Recomanacions, Ordenances i mes Disposicions promulgades o que es puguin promulgar per l'Administració Central, Autònoma o Local, Companyia de electricitat, o altres, que siguin de aplicació als treballs a realitzar.

document
provisionalment pel
de
Urgell,
secretari
02 ABR. 2012

Generalitat de
Departament de
Direcció General
del Territori i
Comissió Territorial d'Urbanisme
de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incloses en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

4. CÀLCULS TÈCNICS

4.1. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA TORRE

4.1.1. Introducció

El present projecte té per objecte la definició i justificació estructural d'una torre suport d'antenes de 45 metres.

4.1.2. Situació de la torre

La torre s'ha d'instal·lar en terrenys del municipi de La Seu d'Urgell, més en concret, de la comarca del Alt Urgell.

Les coordenades de l'emplaçament futur del centre de Telecomunicacions són les que s'indiquen a continuació:

UTMx: 373243

UTMy: 4691663

L'emplaçament es troba a una alçada respecte el nivell del mar de:

A.S.N.M.: 865 m.

4.1.3. Característiques de la torre

4.1.3.1. Descripció de l'actuació

La torre escollida com a model de referència és del tipus multioperador, model MT45.

Es tracta d'una torre d'estructura de gelosia en acer galvanitzat composada per diversos trams prismàtics i secció hexagonal.

Es tracta d'una torre de base hexagonal de 1,20m de secció constant, composta per 6 perfils tubulars de diàmetre114mm arriostrats amb perfils en L en zig-zag helicoïdal i reforçats a la base per 6 perfils tubulars del mateix diàmetre, que conformen un segon hexàgon de 3m de base.

Altura: 45,00 m.

A més, es col·locarà a la part més alta de la torre, i coincidint amb el seu eix longitudinal, un tub de 6" de 3 metres per a plafons de TV.

L'acer utilitzat per aquesta empresa per a la construcció de torres és el S 355 J0 per als muntants i el S 275 JR per a la resta de barres.

La torre es muntarà mantenint l'orientació que s'especifica a continuació i tal i com queda representat als plànols:

Cara A : 0.00 º

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en
La secretària
Raquel González Gállego

Ajuntament de La Seu d'Urgell
Aprovat definitivament pel ple en sessió de
02 ABR. 2012
El Secretari

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord

La secretària

Raquel González Gállego

Cara B : 60.00 º

Cara C : 120.00 º

Cara D : 180.00 º

Cara E : 240.00 º

Cara F : 300.00 º

document provisionalment pel
02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari

4.1.3.2. Hipòtesi

S'estudia una hipòtesi de càrrega d'acord amb els requeriments establerts pel CENTRE per aquest projecte, per tal que la torre pugui encabir fins a quatre operadors de telecomunicacions, més Televisió o equivalent, consistent en les següents antenes i les corresponents superfícies d'exposició al vent:

- 6 plafons de TV a 48 m d'alçada (sobre tub de 3 m). → Total: 1.80m²
- 3 antenes crosspolars (plafons radiants) a 43.5 m d'alçada. → Total: 3.24m²
- 3 antenes crosspolars (plafons radiants) a 40.5 m d'alçada. → Total: 3.24m²
- 3 antenes crosspolars (plafons radiants) a 37.5 m d'alçada. → Total: 3.24m²
- 2 antenes tipus dipols FM a 37.5 m d'alçada.
- 6 antenes colinials a 35 m alçada.
- 3 antenes crosspolars (plafons radiants) a 34.5 m d'alçada. → Total: 3.24m²
- 3 antenes crosspolars (plafons radiants) a 31.5 m d'alçada. → Total: 3.24m²
- 3 antenes crosspolars (plafons radiants) a 28.5 m d'alçada. → Total: 3.24m²
- 18 panells 0,5x0,5 a 25 m d'alçada. → Total: 4.50m²
- 4 paràboles de 1,2 m. de diàmetre a 23.75 m d'alçada. → Total: 4.52m²
- 4 paràboles de 1,2 m. de diàmetre a 22.5 m d'alçada. → Total: 4.52m²
- 6 paràboles de 0,6 m. de diàmetre a 21.25 m d'alçada. → Total: 1.69m²
- 10 paràboles de 0,3 m. de diàmetre a 20 m d'alçada. → Total: 0.70m²
- 2 antenes tipus yagui a 20 m d'alçada.
- 10 paràboles de 0,3 m. de diàmetre a 18.75 m d'alçada. → Total: 0.70m²

Les antenes incorporades son tan sols una referència, podent-ne incorporar d'altres amb sol·licitacions de carga i cota equivalents.

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

4.1.4. Dades de partida i criteris adoptats

4.1.4.1. Programa de càlcul utilitzat

El present càlcul, s'ha realitzat mitjançant l'aplicació informàtica CYPECAD METAL 3D de CYPE Ingenieros.

Aquest programa calcula estructures tridimensionals (3D) definides amb elements tipus barra en l'espai i nusos en la intersecció dels mateixos, aplicant el mètode matricial amb sis graus de llibertat per cada nus, establint un comportament elàstic i lineal dels materials.

En el càlcul d'estructures d'acer, el seu dimensionat és automàtic, realitzant totes les comprovacions exigides per la normativa vigent (tensió, desplaçaments, etc.).

DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012 La Seu d'Urgell,

4.1.4.2. Càrregues

S'han considerat els diferents aspectes:

- La perfileria de la torre, amb un acer S 355 J0 i S 275 JR, segons les indicacions dels plànols constructius del fabricant.
- La càrrega del vent, amb una velocitat de 150 Km/h.
- Tant el pes propi de les paràboles, com el pes propi de la mateixa estructura metàl·lica.
- Longituds reals de pendeig per a garantir l'estabilitat de l'estructura.
- La definició de nus que li correspon en cada cas.

4.1.4.3. Accions

S'han tingut en compte les següents accions:

- Accions eòliques: Descrites anteriorment.
- Accions gravitatòries: Es consideren en els càlculs els pesos propis dels elements estructurals.
- Accions tèrmiques: No són de consideració, donat el coeficient de seguretat adoptat.
- Accions sísmiques: La combinació de l'acció sísmica i la del vent amb l'atenuació prescrita per la norma CTE-DB-SE-A produeix esforços inferiors als produïts per l'acció del vent exclusivament.

Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 de les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

TORRE AUTOESTABLE				Codi:	MT45
Arxiu:		Data:		Localització:	Plà de les Forques

TRAM 1 (Frontal)

Superfície Aparent (m2)				Sa (m2)	Velocitat del Vent
nº trams	b (m)	h (m)			V (Km/h)
1,00	3,10	15,00		46,50	150,00
Superfície Exposada (m2)					**Empenta del Vent**
nº barres	longitud (m)	ample(cm)		Sb (m2)	Kg/m2
4,00	15,00	11,40	6,84	15,41	108,51
12,00	2,80	7,00	2,35	**Factor opacitat**	**Coeficient eòlic**
12,00	2,80	7,00	2,35	Ø	C
12,00	2,80	7,00	2,35	0,33	2,52
6,00	1,00	7,00	0,42	0,1<Ø<0,2	2,26
6,00	1,00	7,00	0,42	0,2<Ø<0,6	2,52
6,00	1,60	7,00	0,67	0,6<Ø<1,0	1,85
			0,00	**Frontal**	
			0,00	Nº nussos a barlovent	Barlovent
			0,00	n (ut)	Càrrega/nus (T)
			0,00	42,00	0,06
			0,00	Empenta Total del Vent	Sotavent
			0,00	W (kg)	Càrrega/nus (T)
			0,00	4.213,13	0,04

D. ... Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell
El Secretari

TORRE AUTOESTABLE				Codi:	MT45
Arxiu:		Data:		Localització:	Plà de les Forques

TRAM 2 (Frontal)

Superfície Aparent (m2)				Sa (m2)	Velocitat del Vent
nº trams	b (m)	h (m)			V (Km/h)
6,00	1,90	5,00		57,00	150,00
Superfície Exposada (m2)					**Empenta del Vent**
nº barres	longitud (m)	ample(cm)		Sb (m2)	Kg/m2
4,00	30,00	11,40	13,68	24,86	108,51
8,00	1,60	7,00	0,90	**Factor opacitat**	**Coeficient eòlic**
16,00	1,20	7,00	1,34	Ø	C
32,00	1,60	6,00	3,07	0,44	2,26
64,00	1,20	6,00	4,61	0,1<Ø<0,2	1,79
12,00	0,90	5,00	0,54	0,2<Ø<0,6	2,26
24,00	0,60	5,00	0,72	0,6<Ø<1,0	1,85
			0,00	**Frontal**	
			0,00	Nº nussos a barlovent	Barlovent
			0,00	n (ut)	Càrrega/nus (T)
			0,00	72,00	0,05
			0,00	Empenta Total del Vent	Sotavent
			0,00	W (kg)	Càrrega/nus (T)
			0,00	6.096,31	0,04

Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Direcció General d'Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 sobre les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària

Raquel Gonzalez Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

TORRE AUTOESTABLE				Codi: MT45	
Arxiu:		Data:		Localització: Plà de les Forques	

TRAM 1 (Diagonal)

Superfície Aparent (m2)					Velocitat del Vent
nº trams	b (m)	h (m)		Sa (m2)	V (Km/h)
1,00	2,73	15,00		40,95	150,00
Superfície Exposada (m2)					**Empenta del Vent**
nº barres	longitud (m)	ample(cm)		Sb (m2)	Kg/m2
3,00	15,00	11,40	5,13	11,18	108,51
12,00	2,80	7,00	2,35	**Factor opacitat**	**Coeficient eòlic**
12,00	2,80	7,00	2,35	Ø	C
6,00	1,60	7,00	0,67	0,27	2,67
6,00	1,60	7,00	0,67	0,1<Ø<0,2	2,52
			0,00	0,2<Ø<0,6	2,67
			0,00	0,6<Ø<1,0	1,85
			0,00	**Obliqua**	
			0,00	Nº nussos a barlovent	Barlovent
			0,00	n (ut)	Càrrega/nus (T)
			0,00	30,00	0,06
			0,00	Empenta Total del Vent	Sotavent
			0,00	W (kg)	Càrrega/nus (T)
			0,00	3.238,42	0,05

DILIGÈNCIA. Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de data 02 MAR. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari

TORRE AUTOESTABLE				Codi: MT45	
Arxiu:		Data:		Localització: Plà de les Forques	

TRAM 2 (Diagonal)

Superfície Aparent (m2)					Velocitat del Vent
nº trams	b (m)	h (m)		Sa (m2)	V (Km/h)
6,00	1,65	5,00		49,50	150,00
Superfície Exposada (m2)					**Empenta del Vent**
nº barres	longitud (m)	ample(cm)		Sb (m2)	Kg/m2
3,00	30,00	11,40	10,26	19,28	108,51
16,00	1,60	7,00	1,79	**Factor opacitat**	**Coeficient eòlic**
64,00	1,60	6,00	6,14	Ø	C
24,00	0,90	5,00	1,08	0,39	2,38
			0,00	0,1<Ø<0,2	2,00
			0,00	0,2<Ø<0,6	2,38
			0,00	0,6<Ø<1,0	1,85
			0,00	**Obliqua**	
			0,00	Nº nussos a barlovent	Barlovent
			0,00	n (ut)	Càrrega/nus (T)
			0,00	64,00	0,04
			0,00	Empenta Total del Vent	Sotavent
			0,00	W (kg)	Càrrega/nus (T)
			0,00	4.977,96	0,03

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària

UTE CONNECTA.CAT Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

107

DILIGÈNCIA Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel plenari en sessió de 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gallego

4.1.5. Ilistats

VENT FRONTAL. Desplaçaments

Desplaçaments

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
1	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000 0.0000	0.0000 0.0000	0.0000 0.0000	-0.0000 0.0000	0.0000 0.0000	0.0000 0.0000
2 (1,3)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004 -0.0000	-0.0000 0.0006	-0.0001 -0.0000	-0.0008 -0.0000	-0.0000 0.0000	0.0000 0.0018
2 (9)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004 -0.0000	-0.0000 0.0006	-0.0001 -0.0000	-0.0002 0.0002	0.0000 0.0002	-0.0002 -0.0001
2 (12)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004 -0.0000	-0.0000 0.0006	-0.0001 -0.0000	-0.0005 0.0002	0.0001 0.0003	0.0002 0.0006
2 (13)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004 -0.0000	-0.0000 0.0006	-0.0001 -0.0000	-0.0000 0.0015	0.0000 0.0029	-0.0000 0.0014
2 (46)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004 -0.0000	-0.0000 0.0006	-0.0001 -0.0000	0.0003 0.0007	0.0002 0.0004	-0.0004 -0.0004
2 (47)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004 -0.0000	-0.0000 0.0006	-0.0001 -0.0000	-0.0011 -0.0007	0.0004 0.0006	0.0005 0.0005
2 (10)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004 -0.0000	-0.0000 0.0006	-0.0001 -0.0000	-0.0008 -0.0001	0.0000 0.0000	-0.0006 -0.0001
3 (2,4)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002 -0.0000	-0.0000 0.0020	-0.0001 -0.0001	-0.0011 -0.0000	-0.0000 -0.0000	0.0000 0.0035
3 (15)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002 -0.0000	-0.0000 0.0020	-0.0001 -0.0001	-0.0017 0.0000	0.0001 0.0002	0.0001 0.0001
3 (83)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002 -0.0000	-0.0000 0.0020	-0.0001 -0.0001	-0.0002 0.0006	-0.0001 0.0004	-0.0004 -0.0004
3 (84)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002 -0.0000	-0.0000 0.0020	-0.0001 -0.0001	-0.0014 -0.0006	0.0004 0.0008	0.0004 0.0004
3 (12)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002 -0.0000	-0.0000 0.0020	-0.0001 -0.0001	-0.0008 -0.0000	-0.0005 0.0000	-0.0001 0.0001
4 (3,5)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006 -0.0000	-0.0000 0.0041	-0.0002 -0.0002	-0.0016 -0.0000	-0.0000 -0.0000	0.0000 0.0053
4 (15)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006 -0.0000	-0.0000 0.0041	-0.0002 -0.0002	-0.0011 0.0002	-0.0005 0.0001	-0.0002 -0.0000
4 (17)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006 -0.0000	-0.0000 0.0041	-0.0002 -0.0002	-0.0014 0.0002	-0.0002 0.0002	0.0002 0.0010
4 (18)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006 -0.0000	-0.0000 0.0041	-0.0002 -0.0002	-0.0000 0.0016	0.0001 0.0047	0.0000 0.0030
4 (87)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006 -0.0000	-0.0000 0.0041	-0.0002 -0.0002	-0.0007 0.0005	-0.0004 0.0003	-0.0003 -0.0002
4 (88)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006 -0.0000	-0.0000 0.0041	-0.0002 -0.0002	-0.0017 -0.0005	0.0003 0.0010	0.0004 0.0004
4 (16)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006 -0.0000	-0.0000 0.0041	-0.0002 -0.0002	-0.0000 0.0000	0.0001 0.0034	-0.0029 -0.0002
5 (4,6)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003 -0.0000	-0.0000 0.0067	-0.0002 -0.0002	-0.0020 -0.0000	-0.0001 -0.0000	0.0000 0.0069
5 (20)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003 -0.0000	-0.0000 0.0067	-0.0002 -0.0002	-0.0027 0.0001	-0.0000 0.0000	0.0002 0.0007
5 (89)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003 -0.0000	-0.0000 0.0067	-0.0002 -0.0002	-0.0011 0.0005	-0.0006 0.0003	-0.0003 0.0001

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix milà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari
Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Urbanisme
del Territori Ponent
Comissió Territorial d'Urbanisme
de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió
Territorial d'Urbanisme de Lleida en la sessió de
data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que s'hi estan incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
5 (90)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0000	-0.0002	-0.0021	0.0003	0.0003
		-0.0000	0.0067	-0.0002	-0.0005	0.0012	0.0005
5 (17)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0000	-0.0002	-0.0021	0.0000	0.0001
		-0.0000	0.0067	-0.0002	-0.0000	0.0000	0.0003
6 (5,7)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0000	-0.0003	-0.0025	-0.0000	0.0000
		-0.0000	0.0102	-0.0003	0.0000	-0.0000	0.0087
6 (20)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0000	-0.0003	-0.0019	-0.0011	0.0000
		-0.0000	0.0102	-0.0003	0.0002	0.0001	0.0001
6 (23)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0000	-0.0003	-0.0025	-0.0003	0.0002
		-0.0000	0.0102	-0.0003	0.0001	0.0002	0.0017
6 (24)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0000	-0.0003	-0.0000	0.0001	0.0000
		-0.0000	0.0102	-0.0003	0.0000	0.0038	0.0031
6 (91)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0000	-0.0003	-0.0016	-0.0009	-0.0002
		-0.0000	0.0102	-0.0003	0.0004	0.0002	0.0005
6 (94)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0000	-0.0003	-0.0025	0.0002	0.0003
		-0.0000	0.0102	-0.0003	-0.0004	0.0014	0.0007
6 (21)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0000	-0.0003	-0.0014	-0.0003	-0.0027
		-0.0000	0.0102	-0.0003	-0.0002	0.0029	0.0001
7 (6,8)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0000	-0.0004	-0.0030	-0.0001	0.0000
		-0.0001	0.0142	-0.0004	-0.0000	-0.0000	0.0104
7 (36)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0000	-0.0004	-0.0038	-0.0000	0.0002
		-0.0001	0.0142	-0.0004	0.0001	-0.0000	0.0021
7 (95)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0000	-0.0004	-0.0021	-0.0012	-0.0002
		-0.0001	0.0142	-0.0004	0.0004	0.0002	0.0011
7 (96)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0000	-0.0004	-0.0028	0.0002	0.0002
		-0.0001	0.0142	-0.0004	-0.0004	0.0016	0.0010
7 (23)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0000	-0.0004	-0.0032	-0.0000	0.0001
		-0.0001	0.0142	-0.0004	-0.0000	0.0000	0.0009
8 (7,11,50)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0011	-0.0000	-0.0004	-0.0028	-0.0002	0.0000
		-0.0001	0.0192	-0.0004	-0.0000	0.0000	0.0122
8 (26)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0011	-0.0000	-0.0004	-0.0064	0.0035	0.0018
		-0.0001	0.0192	-0.0004	-0.0031	0.0050	0.0036
8 (36)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0011	-0.0000	-0.0004	-0.0026	-0.0020	0.0001
		-0.0001	0.0192	-0.0004	0.0001	0.0000	0.0008
8 (38)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0011	-0.0000	-0.0004	-0.0033	-0.0001	0.0002
		-0.0001	0.0192	-0.0004	0.0001	0.0002	0.0024
8 (39)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0011	-0.0000	-0.0004	-0.0006	-0.0000	-0.0001
		-0.0001	0.0192	-0.0004	-0.0001	0.0063	0.0062
8 (25)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0011	-0.0000	-0.0004	-0.0008	0.0046	-0.0021
		-0.0001	0.0192	-0.0004	0.0030	0.0047	-0.0002
8 (37)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0011	-0.0000	-0.0004	-0.0009	-0.0002	-0.0044
		-0.0001	0.0192	-0.0004	-0.0001	0.0055	0.0001
9 (1,46)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0000	-0.0001	-0.0005	-0.0003	0.0000
		0.0001	0.0003	0.0005	0.0000	0.0000	0.0000
9 (2)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0000	-0.0001	-0.0007	-0.0004	0.0001
		0.0001	0.0003	0.0005	-0.0002	-0.0002	0.0002
10 (45,2)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	-0.0001	-0.0004	0.0000	-0.0001	-0.0002
		0.0000	-0.0000	-0.0001	0.0001	-0.0000	0.0000
10 (47)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	-0.0001	-0.0004	-0.0009	0.0001	0.0002
		0.0000	-0.0000	-0.0001	-0.0003	0.0002	0.0006
11 (8,14,50,51)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	-0.0000	-0.0005	-0.0029	0.0000	0.0000
		-0.0001	0.0232	-0.0004	0.0000	0.0001	0.0135
11 (40)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	-0.0000	-0.0005	-0.0047	0.0002	0.0002

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-488434

109

02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell
El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
		-0.0001	0.0232	-0.0004	0.0000	0.0011	0.0027
11 (99)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	-0.0000	-0.0005	-0.0032	-0.0018	0.0000
		-0.0001	0.0232	-0.0004	0.0002	0.0001	0.0024
11 (100)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	-0.0000	-0.0005	-0.0036	0.0001	0.0001
		-0.0001	0.0232	-0.0004	-0.0002	0.0021	0.0016
11 (38)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	-0.0000	-0.0005	-0.0032	-0.0000	0.0001
		-0.0001	0.0232	-0.0004	0.0000	0.0000	0.0019
12 (2)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.0009	-0.0003	-0.0001
		0.0001	0.0014	0.0007	-0.0002	-0.0002	0.0003
12 (46,3)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.0005	-0.0002	-0.0003
		0.0001	0.0014	0.0007	-0.0000	0.0000	0.0000
13 (2,84)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0000	-0.0005	-0.0000	0.0000	0.0000
		0.0000	0.0008	-0.0001	0.0008	0.0031	0.0019
13 (47)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0000	-0.0005	-0.0007	0.0001	-0.0001
		0.0000	0.0008	-0.0001	-0.0003	0.0004	0.0000
14 (11,19)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0011	-0.0000	-0.0005	-0.0043	-0.0001	0.0000
		-0.0001	0.0291	-0.0005	0.0000	0.0000	0.0146
14 (40)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0011	-0.0000	-0.0005	-0.0031	-0.0027	0.0001
		-0.0001	0.0291	-0.0005	0.0002	-0.0000	0.0012
14 (42)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0011	-0.0000	-0.0005	-0.0053	0.0001	0.0002
		-0.0001	0.0291	-0.0005	0.0000	0.0002	0.0038
14 (43)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0011	-0.0000	-0.0005	0.0000	0.0000	-0.0001
		-0.0001	0.0291	-0.0005	0.0026	0.0107	0.0125
14 (51)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0011	-0.0000	-0.0005	-0.0047	-0.0001	0.0001
		-0.0001	0.0291	-0.0005	0.0000	-0.0000	0.0148
14 (101)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0011	-0.0000	-0.0005	-0.0036	-0.0021	0.0001
		-0.0001	0.0291	-0.0005	0.0002	0.0001	0.0032
14 (102)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0011	-0.0000	-0.0005	-0.0040	0.0001	0.0001
		-0.0001	0.0291	-0.0005	-0.0002	0.0023	0.0024
14 (41)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0011	-0.0000	-0.0005	-0.0030	-0.0002	-0.0043
		-0.0001	0.0291	-0.0005	-0.0002	0.0057	0.0001
15 (3,87)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	0.0000	-0.0002	-0.0017	0.0000	-0.0000
		0.0001	0.0032	0.0013	-0.0000	0.0001	-0.0000
15 (4)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	0.0000	-0.0002	-0.0015	-0.0008	0.0001
		0.0001	0.0032	0.0013	-0.0002	-0.0002	0.0002
16 (84,4)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0001	-0.0015	0.0001	0.0001	-0.0026
		0.0000	0.0027	-0.0002	0.0006	0.0033	-0.0001
16 (88)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0001	-0.0015	-0.0018	0.0000	0.0002
		0.0000	0.0027	-0.0002	-0.0003	0.0005	0.0009
17 (4)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0000	-0.0002	-0.0017	-0.0006	-0.0001
		0.0001	0.0055	0.0014	-0.0002	-0.0002	0.0008
17 (87,5)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0000	-0.0002	-0.0019	0.0000	0.0001
		0.0001	0.0055	0.0014	-0.0000	0.0002	0.0001
18 (4,90)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0000	-0.0015	-0.0000	0.0000	0.0000
		0.0000	0.0050	-0.0002	0.0008	0.0049	0.0034
18 (88)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0000	-0.0015	-0.0016	0.0001	-0.0002
		0.0000	0.0050	-0.0002	-0.0002	0.0007	-0.0001
19 (14,22,52)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0010	-0.0000	-0.0005	-0.0055	-0.0002	0.0000
		-0.0002	0.0360	-0.0005	-0.0000	-0.0000	0.0156
19 (48)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0010	-0.0000	-0.0005	-0.0064	-0.0003	0.0003
		-0.0002	0.0360	-0.0005	0.0000	0.0002	0.0065
19 (103,104)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0010	-0.0000	-0.0005	-0.0065	0.0007	-0.0000
		-0.0002	0.0360	-0.0005	0.0001	0.0012	0.0054

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmena
La secretària
Raquel González Gallego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

document
pel
02 ABR. 2012
Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012
Raquel González Gállego

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
19 (42)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0010	-0.0000	-0.0005	-0.0057	-0.0000	0.0003
		-0.0002	0.0360	-0.0005	-0.0000	0.0000	0.0036
20 (5,91)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0000	-0.0003	-0.0027	-0.0001	0.0002
		0.0002	0.0089	0.0020	0.0001	-0.0001	0.0006
20 (6)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0000	-0.0003	-0.0022	-0.0014	0.0002
		0.0002	0.0089	0.0020	-0.0001	-0.0002	0.0003
21 (90,6)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0001	-0.0024	-0.0007	-0.0003	-0.0024
		-0.0000	0.0082	-0.0003	-0.0001	0.0028	0.0002
21 (94)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0001	-0.0024	-0.0028	0.0000	0.0001
		-0.0000	0.0082	-0.0003	-0.0002	0.0005	0.0015
22 (19,27,53)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0017	-0.0000	-0.0005	-0.0057	-0.0001	0.0000
		-0.0002	0.0449	-0.0005	0.0000	-0.0000	0.0168
22 (48)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0017	-0.0000	-0.0005	-0.0038	-0.0044	0.0002
		-0.0002	0.0449	-0.0005	0.0002	-0.0001	0.0024
22 (85)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0017	-0.0000	-0.0005	-0.0070	0.0002	0.0003
		-0.0002	0.0449	-0.0005	-0.0000	0.0013	0.0059
22 (86)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0017	-0.0000	-0.0005	-0.0000	0.0000	-0.0002
		-0.0002	0.0449	-0.0005	0.0000	0.0089	0.0161
22 (133)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0017	-0.0000	-0.0005	-0.0043	-0.0025	0.0002
		-0.0002	0.0449	-0.0005	0.0003	0.0002	0.0066
22 (134)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0017	-0.0000	-0.0005	-0.0048	0.0001	0.0000
		-0.0002	0.0449	-0.0005	-0.0002	0.0028	0.0049
22 (49)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0017	-0.0000	-0.0005	-0.0049	-0.0002	-0.0000
		-0.0002	0.0449	-0.0005	-0.0001	0.0024	-0.0000
23 (6)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	0.0000	-0.0003	-0.0028	-0.0006	-0.0000
		0.0003	0.0126	0.0021	-0.0002	-0.0001	0.0015
23 (91,7)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	0.0000	-0.0003	-0.0030	0.0000	0.0001
		0.0003	0.0126	0.0021	-0.0000	0.0002	0.0007
24 (6,96)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0010	-0.0001	-0.0024	-0.0009	0.0000	0.0000
		-0.0000	0.0121	-0.0003	0.0000	0.0040	0.0036
24 (94)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0010	-0.0001	-0.0024	-0.0025	0.0001	-0.0004
		-0.0000	0.0121	-0.0003	-0.0002	0.0010	-0.0001
25 (92)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0010	-0.0006	-0.0030	0.0000	0.0153	0.0084
		-0.0008	0.0193	-0.0007	0.0000	0.0155	0.0100
25 (97,8)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0010	-0.0006	-0.0030	-0.0041	0.0028	-0.0004
		-0.0008	0.0193	-0.0007	-0.0002	0.0028	0.0017
26 (8,98)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0028	0.0004	-0.0052	-0.0035	0.0018	0.0003
		-0.0009	0.0203	-0.0027	-0.0001	0.0033	0.0020
26 (93)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0028	0.0004	-0.0052	0.0000	0.0136	0.0057
		-0.0009	0.0203	-0.0027	0.0000	0.0138	0.0074
27 (22,28,54)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0017	-0.0000	-0.0006	-0.0064	-0.0001	0.0000
		-0.0003	0.0530	-0.0006	-0.0000	-0.0000	0.0188
27 (85)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0017	-0.0000	-0.0006	-0.0063	-0.0006	0.0004
		-0.0003	0.0530	-0.0006	0.0000	-0.0000	0.0066
28	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0020	-0.0000	-0.0006	-0.0072	-0.0003	0.0000
		-0.0003	0.0572	-0.0006	0.0000	-0.0000	0.0187
29	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0022	-0.0001	-0.0006	-0.0075	-0.0002	-0.0000
		-0.0003	0.0619	-0.0006	0.0000	-0.0000	0.0184
30	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0021	-0.0001	-0.0006	-0.0077	-0.0000	-0.0000
		-0.0003	0.0666	-0.0006	-0.0000	0.0001	0.0182
31	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0020	-0.0001	-0.0006	-0.0079	-0.0000	-0.0000
		-0.0003	0.0715	-0.0006	0.0000	0.0000	0.0179
32	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0021	-0.0001	-0.0006	-0.0080	-0.0002	-0.0000

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell
El Secretari

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUN. 2012 amb les següents modificacions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària,
Raquel González Gállego

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
		-0.0003	0.0765	-0.0006	0.0000	-0.0000	0.0178
33	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0023	-0.0001	-0.0006	-0.0082	-0.0000	-0.0000
		-0.0003	0.0815	-0.0006	0.0000	0.0000	0.0177
34	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0022	-0.0001	-0.0006	-0.0084	0.0000	-0.0000
		-0.0003	0.0867	-0.0006	-0.0000	0.0003	0.0176
35	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0020	-0.0001	-0.0006	-0.0085	0.0001	-0.0000
		-0.0003	0.0920	-0.0006	-0.0000	0.0003	0.0176
36 (7,97)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0000	-0.0004	-0.0038	-0.0001	0.0002
		0.0010	0.0178	0.0026	0.0001	-0.0001	0.0020
36 (8)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0000	-0.0004	-0.0028	-0.0023	0.0002
		0.0010	0.0178	0.0026	-0.0001	-0.0002	0.0010
37 (96,8)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0012	-0.0000	-0.0031	-0.0005	-0.0002	-0.0042
		-0.0001	0.0168	-0.0004	-0.0001	0.0054	0.0001
37 (98)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0012	-0.0000	-0.0031	-0.0042	0.0000	0.0001
		-0.0001	0.0168	-0.0004	-0.0002	0.0004	0.0025
38 (8)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	0.0000	-0.0004	-0.0035	-0.0004	0.0000
		0.0005	0.0223	0.0023	-0.0001	-0.0000	0.0022
38 (97,11)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	0.0000	-0.0004	-0.0035	-0.0003	0.0001
		0.0005	0.0223	0.0023	-0.0000	-0.0000	0.0021
39 (8,100)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0020	-0.0001	-0.0039	-0.0003	-0.0000	-0.0001
		-0.0001	0.0220	-0.0004	-0.0000	0.0062	0.0061
39 (98)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0020	-0.0001	-0.0039	-0.0026	0.0000	-0.0001
		-0.0001	0.0220	-0.0004	-0.0001	0.0013	-0.0001
40 (11,101)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0001	-0.0005	-0.0052	0.0001	0.0001
		0.0017	0.0275	0.0028	-0.0000	0.0005	0.0024
40 (14)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0001	-0.0005	-0.0033	-0.0030	0.0003
		0.0017	0.0275	0.0028	-0.0000	-0.0002	0.0014
41 (100,14)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0018	-0.0001	-0.0044	-0.0015	-0.0002	-0.0037
		-0.0001	0.0260	-0.0005	-0.0001	0.0055	0.0001
41 (102)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0018	-0.0001	-0.0044	-0.0049	-0.0003	0.0001
		-0.0001	0.0260	-0.0005	-0.0001	0.0000	0.0035
42 (14)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	0.0001	-0.0005	-0.0054	-0.0001	0.0001
		0.0014	0.0339	0.0031	-0.0002	-0.0000	0.0037
42 (101,19)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	0.0001	-0.0005	-0.0055	0.0000	0.0003
		0.0014	0.0339	0.0031	-0.0000	0.0003	0.0034
43 (14,104)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0031	-0.0001	-0.0035	0.0000	0.0000	-0.0001
		-0.0001	0.0332	-0.0005	0.0013	0.0110	0.0131
43 (102)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0031	-0.0001	-0.0035	-0.0045	0.0000	-0.0001
		-0.0001	0.0332	-0.0005	-0.0001	0.0022	-0.0001
44	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-0.0000	-0.0000
		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-0.0000
45	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	0.0000	0.0000	-0.0000	-0.0000	-0.0000
		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-0.0000	-0.0000
46 (9)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	-0.0000	-0.0001	-0.0004	-0.0002	-0.0001
		0.0000	0.0007	0.0010	-0.0001	-0.0001	0.0001
46 (2)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	-0.0000	-0.0001	-0.0011	-0.0006	0.0005
		0.0000	0.0007	0.0010	-0.0007	-0.0004	0.0005
46 (12)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	-0.0000	-0.0001	-0.0003	-0.0000	-0.0005
		0.0000	0.0007	0.0010	-0.0001	0.0000	0.0000
46 (44,83)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	-0.0000	-0.0001	-0.0008	-0.0000	-0.0000
		0.0000	0.0007	0.0010	-0.0000	0.0000	0.0003
46 (247)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	-0.0000	-0.0001	-0.0004	0.0003	-0.0007
		0.0000	0.0007	0.0010	-0.0001	0.0004	-0.0001

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix milja pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

02 ABR. 2012

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
46 (248)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004 0.0000	-0.0000 0.0007	-0.0001 0.0010	-0.0003 -0.0001	0.0003 0.0003	0.0002 0.0005
46 (475)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004 0.0000	-0.0000 0.0007	-0.0001 0.0010	0.0000 0.0000	0.0008 0.0009	0.0005 0.0005
47 (2)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004 -0.0000	-0.0000 0.0006	-0.0011 -0.0001	0.0003 0.0007	-0.0004 -0.0002	-0.0005 -0.0004
47 (10)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004 -0.0000	-0.0000 0.0006	-0.0011 -0.0001	-0.0003 0.0003	-0.0001 -0.0000	-0.0001 0.0003
47 (13)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004 -0.0000	-0.0000 0.0006	-0.0011 -0.0001	-0.0001 0.0003	-0.0000 0.0003	0.0002 0.0003
47 (45,84)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004 -0.0000	-0.0000 0.0006	-0.0011 -0.0001	-0.0008 -0.0000	-0.0001 -0.0000	0.0000 0.0017
47 (276)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004 -0.0000	-0.0000 0.0006	-0.0011 -0.0001	0.0000 0.0000	-0.0001 0.0001	-0.0000 0.0003
47 (476)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004 -0.0000	-0.0000 0.0006	-0.0011 -0.0001	0.0000 0.0000	0.0007 0.0008	0.0005 0.0005
47 (277)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004 -0.0000	-0.0000 0.0006	-0.0011 -0.0001	-0.0004 -0.0001	0.0001 0.0002	-0.0007 -0.0001
48 (19,133)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000 0.0028	0.0001 0.0432	-0.0005 0.0035	-0.0062 -0.0000	-0.0002 0.0001	0.0002 0.0066
48 (22)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000 0.0028	0.0001 0.0432	-0.0005 0.0035	-0.0040 0.0000	-0.0046 -0.0003	0.0003 0.0025
49 (104,22)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0034 -0.0001	-0.0001 0.0416	-0.0042 -0.0005	-0.0046 -0.0001	-0.0002 0.0024	0.0000 0.0002
49 (134)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0034 -0.0001	-0.0001 0.0416	-0.0042 -0.0005	-0.0073 -0.0001	-0.0013 0.0001	-0.0000 0.0055
50	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009 -0.0001	0.0000 0.0309	-0.0005 -0.0004	-0.0033 0.0000	0.0000 0.0000	0.0000 0.0135
51	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0011 -0.0001	-0.0000 0.0362	-0.0005 -0.0004	-0.0047 0.0000	-0.0000 -0.0000	0.0001 0.0147
52	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0010 -0.0002	-0.0000 0.0424	-0.0005 -0.0005	-0.0057 0.0000	-0.0002 -0.0000	0.0000 0.0156
53	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0017 -0.0002	-0.0000 0.0504	-0.0005 -0.0005	-0.0061 0.0000	-0.0002 -0.0000	0.0000 0.0165
54 (27)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0017 -0.0003	-0.0000 0.0578	-0.0006 -0.0005	-0.0064 -0.0000	-0.0001 0.0000	0.0000 0.0190
54 (53)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0017 -0.0003	-0.0000 0.0578	-0.0006 -0.0005	-0.0065 -0.0000	-0.0000 0.0000	0.0000 0.0165
54 (55)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0017 -0.0003	-0.0000 0.0578	-0.0006 -0.0005	-0.0068 0.0001	-0.0005 -0.0000	-0.0001 0.0183
54 (119)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0017 -0.0003	-0.0000 0.0578	-0.0006 -0.0005	-0.0062 -0.0000	0.0000 0.0001	-0.0002 0.0050
54 (159)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0017 -0.0003	-0.0000 0.0578	-0.0006 -0.0005	-0.0090 -0.0000	0.0003 0.0036	0.0003 0.0068
54 (105)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0017 -0.0003	-0.0000 0.0578	-0.0006 -0.0005	-0.0063 0.0001	-0.0001 0.0001	0.0004 0.0101
55	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0020 -0.0003	-0.0000 0.0621	-0.0006 -0.0005	-0.0070 0.0000	-0.0003 -0.0000	-0.0001 0.0183
56 (29,55,57)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0022 -0.0003	-0.0001 0.0666	-0.0006 -0.0005	-0.0074 0.0000	-0.0002 -0.0000	-0.0000 0.0182
56 (159)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0022 -0.0003	-0.0001 0.0666	-0.0006 -0.0005	-0.0050 0.0001	-0.0029 0.0000	0.0005 0.0118
56 (218)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0022	-0.0001	-0.0006	-0.0049	-0.0001	-0.0002

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

113
Aquest document
provisionalment pel
02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell
El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
		-0.0003	0.0666	-0.0005	-0.0002	0.0031	0.0002
56 (220)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0022	-0.0001	-0.0006	-0.0051	0.0000	-0.0002
		-0.0003	0.0666	-0.0005	-0.0000	0.0030	0.0065
56 (222)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0022	-0.0001	-0.0006	-0.0089	-0.0020	-0.0001
		-0.0003	0.0666	-0.0005	-0.0001	0.0001	0.0054
57	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0021	-0.0001	-0.0006	-0.0076	-0.0000	-0.0000
		-0.0003	0.0712	-0.0006	-0.0000	0.0001	0.0181
58 (31,57,59)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0020	-0.0001	-0.0006	-0.0078	-0.0000	-0.0000
		-0.0003	0.0761	-0.0006	0.0000	0.0001	0.0179
58 (120)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0020	-0.0001	-0.0006	-0.0078	0.0000	0.0001
		-0.0003	0.0761	-0.0006	-0.0008	0.0000	0.0081
58 (159)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0020	-0.0001	-0.0006	-0.0035	-0.0061	0.0002
		-0.0003	0.0761	-0.0006	0.0002	-0.0001	0.0031
58 (163)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0020	-0.0001	-0.0006	-0.0109	0.0003	0.0003
		-0.0003	0.0761	-0.0006	-0.0000	0.0052	0.0088
58 (106)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0020	-0.0001	-0.0006	-0.0067	-0.0000	0.0001
		-0.0003	0.0761	-0.0006	0.0008	0.0000	0.0134
59	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0021	-0.0001	-0.0006	-0.0079	-0.0002	-0.0000
		-0.0003	0.0810	-0.0006	0.0000	-0.0000	0.0178
60 (33,59,61)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0023	-0.0001	-0.0006	-0.0081	-0.0000	-0.0000
		-0.0003	0.0860	-0.0006	0.0000	0.0000	0.0176
60 (163)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0023	-0.0001	-0.0006	-0.0058	-0.0034	0.0005
		-0.0003	0.0860	-0.0006	0.0001	0.0001	0.0157
60 (222)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0023	-0.0001	-0.0006	-0.0049	-0.0001	-0.0002
		-0.0003	0.0860	-0.0006	-0.0002	0.0047	0.0014
60 (224)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0023	-0.0001	-0.0006	-0.0059	0.0000	-0.0003
		-0.0003	0.0860	-0.0006	-0.0001	0.0034	0.0100
60 (226)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0023	-0.0001	-0.0006	-0.0106	-0.0032	-0.0001
		-0.0003	0.0860	-0.0006	-0.0000	0.0002	0.0071
61	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0022	-0.0001	-0.0007	-0.0084	0.0000	-0.0000
		-0.0003	0.0911	-0.0007	-0.0000	0.0003	0.0176
62 (35)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0020	-0.0001	-0.0007	-0.0085	0.0001	-0.0000
		-0.0003	0.0965	-0.0007	-0.0000	0.0003	0.0176
62 (61,63)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0020	-0.0001	-0.0007	-0.0089	-0.0001	-0.0000
		-0.0003	0.0965	-0.0007	0.0000	-0.0000	0.0176
62 (121)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0020	-0.0001	-0.0007	-0.0111	0.0000	0.0008
		-0.0003	0.0965	-0.0007	-0.0024	0.0000	0.0129
62 (163)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0020	-0.0001	-0.0007	-0.0033	-0.0080	0.0002
		-0.0003	0.0965	-0.0007	0.0002	-0.0001	0.0046
62 (166)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0020	-0.0001	-0.0007	-0.0133	0.0003	0.0003
		-0.0003	0.0965	-0.0007	-0.0000	0.0064	0.0134
62 (107)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0020	-0.0001	-0.0007	-0.0064	-0.0000	-0.0007
		-0.0003	0.0965	-0.0007	0.0024	0.0000	0.0166
63 (62,64)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0025	-0.0001	-0.0007	-0.0101	-0.0001	-0.0000
		-0.0004	0.1060	-0.0007	0.0000	-0.0000	0.0176
63 (122)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0025	-0.0001	-0.0007	-0.0116	0.0000	0.0008
		-0.0004	0.1060	-0.0007	-0.0024	0.0000	0.0149
63 (226)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0025	-0.0001	-0.0007	-0.0050	-0.0002	-0.0003
		-0.0004	0.1060	-0.0007	-0.0002	0.0068	0.0037
63 (228)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0025	-0.0001	-0.0007	-0.0138	-0.0053	-0.0002
		-0.0004	0.1060	-0.0007	-0.0000	0.0002	0.0101
63 (108)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0025	-0.0001	-0.0007	-0.0072	-0.0000	-0.0006
		-0.0004	0.1060	-0.0007	0.0024	-0.0000	0.0194

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012
La secretària
Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

02 ABR. 2012

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
64 (63,65)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0020	-0.0001	-0.0008	-0.0109	-0.0001	-0.0000
		-0.0004	0.1192	-0.0007	0.0000	-0.0000	0.0176
64 (123)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0020	-0.0001	-0.0008	-0.0104	-0.0000	-0.0004
		-0.0004	0.1192	-0.0007	-0.0001	0.0000	0.0175
64 (166)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0020	-0.0001	-0.0008	-0.0039	-0.0102	0.0002
		-0.0004	0.1192	-0.0007	0.0002	-0.0002	0.0061
64 (168)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0020	-0.0001	-0.0008	-0.0170	0.0004	0.0003
		-0.0004	0.1192	-0.0007	-0.0000	0.0099	0.0150
64 (109)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0020	-0.0001	-0.0008	-0.0103	-0.0000	0.0005
		-0.0004	0.1192	-0.0007	0.0001	0.0000	0.0240
65 (64,66)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0028	-0.0002	-0.0008	-0.0117	-0.0001	-0.0000
		-0.0005	0.1332	-0.0007	0.0000	-0.0000	0.0176
65 (168)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0028	-0.0002	-0.0008	-0.0083	-0.0048	0.0006
		-0.0005	0.1332	-0.0007	0.0001	0.0000	0.0284
65 (228)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0028	-0.0002	-0.0008	-0.0055	-0.0002	-0.0003
		-0.0005	0.1332	-0.0007	-0.0002	0.0091	0.0045
65 (229)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0028	-0.0002	-0.0008	-0.0084	0.0000	-0.0005
		-0.0005	0.1332	-0.0007	-0.0001	0.0049	0.0213
65 (230)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0028	-0.0002	-0.0008	-0.0174	-0.0086	-0.0002
		-0.0005	0.1332	-0.0007	-0.0000	0.0003	0.0142
66 (65,67)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0022	-0.0002	-0.0008	-0.0124	-0.0000	-0.0000
		-0.0005	0.1484	-0.0008	0.0000	0.0001	0.0176
66 (124)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0022	-0.0002	-0.0008	-0.0141	0.0000	0.0006
		-0.0005	0.1484	-0.0008	-0.0024	0.0000	0.0270
66 (168)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0022	-0.0002	-0.0008	-0.0033	-0.0139	0.0002
		-0.0005	0.1484	-0.0008	0.0002	-0.0002	0.0091
66 (170)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0022	-0.0002	-0.0008	-0.0206	0.0004	0.0003
		-0.0005	0.1484	-0.0008	-0.0000	0.0138	0.0196
66 (110)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0022	-0.0002	-0.0008	-0.0108	0.0022	-0.0006
		-0.0005	0.1484	-0.0008	0.0011	0.0023	0.0316
67 (66,68)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0028	-0.0002	-0.0008	-0.0131	-0.0000	-0.0000
		-0.0006	0.1643	-0.0007	0.0000	-0.0000	0.0176
67 (170)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0028	-0.0002	-0.0008	-0.0092	-0.0053	0.0006
		-0.0006	0.1643	-0.0007	0.0002	0.0001	0.0378
67 (230)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0028	-0.0002	-0.0008	-0.0048	-0.0003	-0.0003
		-0.0006	0.1643	-0.0007	-0.0003	0.0132	0.0079
67 (231)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0028	-0.0002	-0.0008	-0.0097	0.0001	-0.0006
		-0.0006	0.1643	-0.0007	-0.0002	0.0056	0.0312
67 (232)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0028	-0.0002	-0.0008	-0.0213	-0.0130	-0.0003
		-0.0006	0.1643	-0.0007	0.0000	0.0003	0.0193
68 (67,69)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0022	-0.0002	-0.0009	-0.0138	-0.0000	-0.0000
		-0.0006	0.1812	-0.0008	0.0000	0.0002	0.0176
68 (170)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0022	-0.0002	-0.0009	-0.0022	-0.0183	0.0003
		-0.0006	0.1812	-0.0008	0.0003	-0.0002	0.0129
68 (171)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0022	-0.0002	-0.0009	-0.0097	-0.0056	0.0006
		-0.0006	0.1812	-0.0008	0.0002	0.0001	0.0431
68 (172)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0022	-0.0002	-0.0009	-0.0245	0.0005	0.0004
		-0.0006	0.1812	-0.0008	-0.0001	0.0184	0.0248
68 (232)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0022	-0.0002	-0.0009	-0.0102	0.0001	-0.0007
		-0.0006	0.1812	-0.0008	-0.0002	0.0059	0.0369
69 (68,70)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0025	-0.0003	-0.0009	-0.0144	-0.0000	-0.0000
		-0.0007	0.1988	-0.0008	0.0000	0.0001	0.0176
69 (125)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0025	-0.0003	-0.0009	-0.0181	0.0000	0.0011

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 sens perjudici de les prescripcions que s'estableixen en l'esmentat acord
La secretària
Raquel Sánchez Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-488434

115 DILIGENCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell
El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
		-0.0007	0.1988	-0.0008	-0.0041	0.0000	0.0448
69 (232)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0025	-0.0003	-0.0009	-0.0033	-0.0004	-0.0004
		-0.0007	0.1988	-0.0008	-0.0003	0.0182	0.0124
69 (234)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0025	-0.0003	-0.0009	-0.0254	-0.0182	-0.0003
		-0.0007	0.1988	-0.0008	0.0001	0.0004	0.0251
69 (111)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0025	-0.0003	-0.0009	-0.0096	-0.0000	-0.0012
		-0.0007	0.1988	-0.0008	0.0042	0.0000	0.0470
70 (69,71)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0019	-0.0003	-0.0009	-0.0149	-0.0000	-0.0000
		-0.0007	0.2171	-0.0009	0.0000	0.0001	0.0176
70 (126)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0019	-0.0003	-0.0009	-0.0168	0.0000	0.0004
		-0.0007	0.2171	-0.0009	-0.0025	0.0000	0.0506
70 (172)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0019	-0.0003	-0.0009	-0.0005	-0.0233	0.0003
		-0.0007	0.2171	-0.0009	0.0003	-0.0002	0.0175
70 (174)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0019	-0.0003	-0.0009	-0.0287	0.0006	0.0004
		-0.0007	0.2171	-0.0009	-0.0000	0.0237	0.0307
70 (112)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0019	-0.0003	-0.0009	-0.0119	-0.0000	-0.0005
		-0.0007	0.2171	-0.0009	0.0025	-0.0000	0.0537
71 (70,72)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0025	-0.0004	-0.0010	-0.0156	-0.0001	-0.0000
		-0.0007	0.2361	-0.0008	0.0000	-0.0000	0.0176
71 (174)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0025	-0.0004	-0.0010	-0.0110	-0.0064	0.0008
		-0.0007	0.2361	-0.0008	0.0002	0.0001	0.0617
71 (234)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0025	-0.0004	-0.0010	-0.0012	-0.0004	-0.0005
		-0.0007	0.2361	-0.0008	-0.0003	0.0237	0.0175
71 (235)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0025	-0.0004	-0.0010	-0.0116	0.0001	-0.0008
		-0.0007	0.2361	-0.0008	-0.0002	0.0067	0.0562
71 (236)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0025	-0.0004	-0.0010	-0.0300	-0.0239	-0.0004
		-0.0007	0.2361	-0.0008	0.0001	0.0004	0.0315
72 (71,73)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0020	-0.0003	-0.0010	-0.0162	-0.0000	-0.0000
		-0.0008	0.2560	-0.0009	0.0000	0.0002	0.0176
72 (127)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0020	-0.0003	-0.0010	-0.0199	0.0000	0.0010
		-0.0008	0.2560	-0.0009	-0.0042	0.0000	0.0653
72 (174)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0020	-0.0003	-0.0010	0.0003	-0.0290	0.0003
		-0.0008	0.2560	-0.0009	0.0016	-0.0002	0.0228
72 (176)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0020	-0.0003	-0.0010	-0.0332	0.0006	0.0005
		-0.0008	0.2560	-0.0009	-0.0000	0.0297	0.0373
72 (113)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0020	-0.0003	-0.0010	-0.0114	-0.0000	-0.0012
		-0.0008	0.2560	-0.0009	0.0042	0.0000	0.0666
73 (72,74)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0022	-0.0004	-0.0010	-0.0166	-0.0000	-0.0000
		-0.0008	0.2765	-0.0009	0.0000	0.0001	0.0176
73 (176)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0022	-0.0004	-0.0010	-0.0118	-0.0068	0.0008
		-0.0008	0.2765	-0.0009	0.0002	0.0001	0.0759
73 (236)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0022	-0.0004	-0.0010	-0.0004	-0.0004	-0.0005
		-0.0008	0.2765	-0.0009	0.0011	0.0301	0.0234
73 (237)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0022	-0.0004	-0.0010	-0.0124	0.0001	-0.0009
		-0.0008	0.2765	-0.0009	-0.0002	0.0071	0.0710
73 (238)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0022	-0.0004	-0.0010	-0.0348	-0.0305	-0.0004
		-0.0008	0.2765	-0.0009	0.0000	0.0005	0.0385
74 (73,75)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0016	-0.0004	-0.0011	-0.0170	0.0000	-0.0000
		-0.0008	0.2975	-0.0010	0.0000	0.0002	0.0176
74 (128)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0016	-0.0004	-0.0011	-0.0190	0.0000	0.0003
		-0.0008	0.2975	-0.0010	-0.0025	0.0000	0.0801
74 (176)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0016	-0.0004	-0.0011	0.0004	-0.0353	0.0003
		-0.0008	0.2975	-0.0010	0.0043	-0.0002	0.0288

Generalitat de Catalunya Departament de Sostenibilitat i Habitatge Direcció General d'Urbanisme
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions incorporades en l'acord adoptat.
La secretària
Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGÈ... est document
ha estat ... provisionalment pel
ple en sessió de 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell
El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
74 (178)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0016	-0.0004	-0.0011	-0.0376	0.0006	0.0004
		-0.0008	0.2975	-0.0010	-0.0000	0.0361	0.0440
74 (114)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0016	-0.0004	-0.0011	-0.0140	0.0000	-0.0005
		-0.0008	0.2975	-0.0010	0.0025	0.0000	0.0821
75 (74,76)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0017	-0.0005	-0.0011	-0.0172	0.0000	-0.0000
		-0.0008	0.3189	-0.0010	0.0000	0.0001	0.0176
75 (129)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0017	-0.0005	-0.0011	-0.0188	0.0039	0.0010
		-0.0008	0.3189	-0.0010	-0.0019	0.0040	0.0889
75 (238)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0017	-0.0005	-0.0011	-0.0005	-0.0004	-0.0005
		-0.0008	0.3189	-0.0010	0.0043	0.0370	0.0301
75 (240)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0017	-0.0005	-0.0011	-0.0393	-0.0375	-0.0004
		-0.0008	0.3189	-0.0010	0.0000	0.0005	0.0459
75 (115)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0017	-0.0005	-0.0011	-0.0126	-0.0000	-0.0012
		-0.0008	0.3189	-0.0010	0.0042	0.0000	0.0891
76 (75,77)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0014	-0.0005	-0.0011	-0.0175	0.0000	-0.0000
		-0.0008	0.3406	-0.0010	0.0000	0.0002	0.0176
76 (178)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0014	-0.0005	-0.0011	0.0003	-0.0419	0.0003
		-0.0008	0.3406	-0.0010	0.0074	-0.0001	0.0352
76 (179)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0014	-0.0005	-0.0011	-0.0126	-0.0073	0.0006
		-0.0008	0.3406	-0.0010	0.0002	0.0001	0.0987
76 (180)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0014	-0.0005	-0.0011	-0.0418	0.0006	0.0004
		-0.0008	0.3406	-0.0010	0.0001	0.0429	0.0511
76 (240)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0014	-0.0005	-0.0011	-0.0131	0.0001	-0.0009
		-0.0008	0.3406	-0.0010	-0.0002	0.0075	0.0955
77 (76,78)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0013	-0.0005	-0.0011	-0.0176	0.0000	-0.0000
		-0.0007	0.3625	-0.0010	0.0000	0.0001	0.0176
77 (180)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0013	-0.0005	-0.0011	-0.0127	-0.0073	0.0005
		-0.0007	0.3625	-0.0010	0.0002	0.0001	0.1067
77 (240)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0013	-0.0005	-0.0011	-0.0006	-0.0004	-0.0005
		-0.0007	0.3625	-0.0010	0.0078	0.0443	0.0372
77 (241)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0013	-0.0005	-0.0011	-0.0132	0.0001	-0.0008
		-0.0007	0.3625	-0.0010	-0.0002	0.0076	0.1039
77 (242)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0013	-0.0005	-0.0011	-0.0439	-0.0448	-0.0003
		-0.0007	0.3625	-0.0010	-0.0001	0.0004	0.0534
78 (77,79)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	-0.0005	-0.0011	-0.0177	0.0001	-0.0000
		-0.0007	0.3846	-0.0011	0.0000	0.0002	0.0176
78 (130)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	-0.0005	-0.0011	-0.0198	0.0000	0.0004
		-0.0007	0.3846	-0.0011	-0.0025	0.0000	0.1135
78 (180)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	-0.0005	-0.0011	0.0004	-0.0487	0.0001
		-0.0007	0.3846	-0.0011	0.0111	0.0000	0.0420
78 (182)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	-0.0005	-0.0011	-0.0459	0.0005	0.0003
		-0.0007	0.3846	-0.0011	0.0002	0.0497	0.0581
78 (116)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	-0.0005	-0.0011	-0.0149	-0.0000	-0.0008
		-0.0007	0.3846	-0.0011	0.0025	0.0000	0.1135
79 (78,80)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0006	-0.0011	-0.0177	0.0001	-0.0000
		-0.0006	0.4067	-0.0010	0.0000	0.0001	0.0176
79 (131)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0006	-0.0011	-0.0197	0.0045	0.0015
		-0.0006	0.4067	-0.0010	-0.0022	0.0046	0.1231
79 (242)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0006	-0.0011	-0.0005	-0.0003	-0.0004
		-0.0006	0.4067	-0.0010	0.0118	0.0517	0.0446
79 (244)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0006	-0.0011	-0.0482	-0.0522	-0.0002
		-0.0006	0.4067	-0.0010	-0.0002	0.0003	0.0610
79 (117)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0006	-0.0011	-0.0132	-0.0000	-0.0017

Generalitat de Catalunya
Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012 La Seu d'Urgell. El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
		-0.0006	0.4067	-0.0010	0.0043	0.0000	0.1207
80 (79,81)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0006	-0.0011	-0.0177	0.0001	-0.0000
		-0.0005	0.4289	-0.0011	0.0000	0.0002	0.0176
80 (132)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0006	-0.0011	-0.0187	0.0022	0.0006
		-0.0005	0.4289	-0.0011	-0.0011	0.0023	0.1306
80 (182)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0006	-0.0011	0.0003	-0.0556	-0.0000
		-0.0005	0.4289	-0.0011	0.0149	0.0002	0.0489
80 (184)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0006	-0.0011	-0.0499	0.0003	0.0001
		-0.0005	0.4289	-0.0011	0.0003	0.0566	0.0651
80 (118)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0006	-0.0011	-0.0151	-0.0000	-0.0010
		-0.0005	0.4289	-0.0011	0.0025	0.0000	0.1296
81 (80,82)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0006	-0.0011	-0.0177	0.0001	-0.0000
		-0.0003	0.4510	-0.0011	0.0000	0.0001	0.0176
81 (184)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0006	-0.0011	-0.0129	-0.0074	-0.0002
		-0.0003	0.4510	-0.0011	0.0002	0.0001	0.1385
81 (244)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0006	-0.0011	-0.0005	-0.0001	-0.0003
		-0.0003	0.4510	-0.0011	0.0160	0.0591	0.0521
81 (245)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0006	-0.0011	-0.0134	0.0001	-0.0002
		-0.0003	0.4510	-0.0011	-0.0002	0.0078	0.1383
81 (246)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0006	-0.0011	-0.0525	-0.0596	0.0000
		-0.0003	0.4510	-0.0011	-0.0003	0.0002	0.0685
81 (261)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0006	-0.0011	0.0000	0.0021	-0.0736
		-0.0003	0.4510	-0.0011	0.0000	0.0026	0.0004
82 (81)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0006	-0.0011	-0.0177	0.0001	-0.0000
		-0.0002	0.4731	-0.0011	0.0000	0.0002	0.0176
82 (184)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0006	-0.0011	0.0002	-0.0625	-0.0002
		-0.0002	0.4731	-0.0011	0.0189	0.0004	0.0559
82 (185)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0006	-0.0011	-0.0130	-0.0075	-0.0003
		-0.0002	0.4731	-0.0011	0.0001	0.0001	0.1466
82 (246)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0006	-0.0011	-0.0133	0.0001	-0.0001
		-0.0002	0.4731	-0.0011	-0.0001	0.0077	0.1468
82 (262)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0006	-0.0011	0.0000	0.0021	-0.0729
		-0.0002	0.4731	-0.0011	0.0000	0.0025	0.0004
83 (3)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0000	-0.0001	-0.0014	-0.0008	0.0004
		0.0000	0.0021	0.0018	-0.0006	-0.0004	0.0005
83 (46,87)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0000	-0.0001	-0.0013	0.0000	-0.0000
		0.0000	0.0021	0.0018	-0.0000	0.0001	0.0007
83 (249)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0000	-0.0001	-0.0001	-0.0007	0.0000
		0.0000	0.0021	0.0018	0.0003	0.0001	0.0006
83 (438)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0000	-0.0001	0.0000	0.0007	0.0004
		0.0000	0.0021	0.0018	0.0000	0.0009	0.0004
83 (248)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0000	-0.0001	-0.0000	0.0000	-0.0009
		0.0000	0.0021	0.0018	-0.0000	0.0009	0.0000
84 (13)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0000	-0.0020	-0.0000	-0.0000	0.0000
		-0.0000	0.0020	-0.0001	0.0000	0.0033	0.0023
84 (3)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0000	-0.0020	-0.0002	-0.0004	-0.0004
		-0.0000	0.0020	-0.0001	0.0006	0.0001	-0.0004
84 (16)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0000	-0.0020	0.0002	0.0001	-0.0023
		-0.0000	0.0020	-0.0001	0.0013	0.0031	-0.0000
84 (47,88)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0000	-0.0020	-0.0012	-0.0002	0.0000
		-0.0000	0.0020	-0.0001	0.0000	-0.0000	0.0033
84 (439)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0000	-0.0020	0.0000	0.0005	0.0004
		-0.0000	0.0020	-0.0001	0.0000	0.0007	0.0004

Generalitat de Cat... Departament de Territori i Sostenibilitat Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10.01.2012 amb el número B-486434

provisionalment pel
ple en sessió de
La Seu d'Urgell, 02 ABR 2012
El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
85 (22)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0026	0.0001 0.0514	-0.0005 0.0033	-0.0072 -0.0002	0.0001 0.0012	0.0002 0.0058
85 (133,27)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0026	0.0001 0.0514	-0.0005 0.0033	-0.0061 -0.0000	-0.0003 0.0000	0.0004 0.0064
86 (22,144)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0060 -0.0001	-0.0001 0.0514	-0.0040 -0.0005	-0.0008 0.0000	0.0000 0.0090	-0.0002 0.0164
86 (134)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0060 -0.0001	-0.0001 0.0514	-0.0040 -0.0005	-0.0050 -0.0001	-0.0000 0.0025	-0.0001 -0.0001
87 (15)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002 0.0001	0.0000 0.0043	-0.0002 0.0027	-0.0017 -0.0001	-0.0000 -0.0000	-0.0001 -0.0000
87 (4)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002 0.0001	0.0000 0.0043	-0.0002 0.0027	-0.0017 -0.0005	-0.0010 -0.0003	0.0004 0.0006
87 (17)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002 0.0001	0.0000 0.0043	-0.0002 0.0027	-0.0017 -0.0001	0.0000 0.0005	-0.0000 0.0000
87 (83,89)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002 0.0001	0.0000 0.0043	-0.0002 0.0027	-0.0020 -0.0000	0.0000 0.0002	-0.0000 0.0010
87 (249)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002 0.0001	0.0000 0.0043	-0.0002 0.0027	-0.0008 -0.0000	0.0003 0.0006	-0.0014 -0.0001
87 (250)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002 0.0001	0.0000 0.0043	-0.0002 0.0027	-0.0005 -0.0001	0.0003 0.0005	0.0001 0.0008
87 (434)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002 0.0001	0.0000 0.0043	-0.0002 0.0027	0.0000 0.0000	0.0006 0.0010	0.0000 0.0004
88 (4)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006 -0.0000	-0.0000 0.0041	-0.0030 -0.0002	-0.0007 0.0005	-0.0003 0.0004	-0.0004 -0.0003
88 (16)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006 -0.0000	-0.0000 0.0041	-0.0030 -0.0002	-0.0013 0.0002	-0.0001 0.0003	-0.0001 0.0007
88 (18)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006 -0.0000	-0.0000 0.0041	-0.0030 -0.0002	-0.0011 0.0003	-0.0000 0.0006	-0.0000 0.0002
88 (84,90)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006 -0.0000	-0.0000 0.0041	-0.0030 -0.0002	-0.0018 0.0000	-0.0004 -0.0000	0.0000 0.0050
88 (274)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006 -0.0000	-0.0000 0.0041	-0.0030 -0.0002	0.0000 0.0003	-0.0003 0.0001	0.0000 0.0007
88 (435)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006 -0.0000	-0.0000 0.0041	-0.0030 -0.0002	0.0000 0.0000	0.0004 0.0006	0.0002 0.0004
88 (275)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006 -0.0000	-0.0000 0.0041	-0.0030 -0.0002	0.0000 0.0000	-0.0001 0.0001	-0.0014 -0.0001
89 (5)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000 0.0004	0.0000 0.0071	-0.0002 0.0034	-0.0021 -0.0005	-0.0012 -0.0003	0.0004 0.0007
89 (87,91)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000 0.0004	0.0000 0.0071	-0.0002 0.0034	-0.0026 -0.0000	0.0000 0.0004	-0.0000 0.0013
89 (251)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000 0.0004	0.0000 0.0071	-0.0002 0.0034	-0.0001 0.0004	-0.0006 0.0001	-0.0000 0.0004
89 (432)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000 0.0004	0.0000 0.0071	-0.0002 0.0034	0.0000 0.0000	0.0006 0.0010	-0.0005 0.0003
89 (250)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000 0.0004	0.0000 0.0071	-0.0002 0.0034	-0.0002 0.0000	-0.0000 0.0011	-0.0019 -0.0000
90 (18)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005 -0.0000	-0.0000 0.0069	-0.0039 -0.0002	-0.0000 -0.0000	0.0000 0.0051	0.0000 0.0039
90 (5)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005 -0.0000	-0.0000 0.0069	-0.0039 -0.0002	-0.0011 0.0005	-0.0003 0.0006	-0.0003 -0.0002
90 (21)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005 -0.0000	-0.0000 0.0069	-0.0039 -0.0002	-0.0000 -0.0000	-0.0003 0.0027	-0.0020 0.0003
90 (88,94)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0000	-0.0039	-0.0023	-0.0006	0.0001

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació
del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme
de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió
Territorial d'Urbanisme de Lleida en
data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gallego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

119

DILIGENCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012 La Seu d'Urgell. El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
		-0.0000	0.0069	-0.0002	0.0000	-0.0000	0.0065
90 (433)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0000	-0.0039	0.0000	0.0002	-0.0002
		-0.0000	0.0069	-0.0002	0.0000	0.0006	0.0003
91 (20)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0000	-0.0003	-0.0028	-0.0002	0.0001
		0.0006	0.0110	0.0042	0.0000	-0.0001	0.0006
91 (6)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0000	-0.0003	-0.0025	-0.0014	0.0004
		0.0006	0.0110	0.0042	-0.0004	-0.0003	0.0011
91 (23)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0000	-0.0003	-0.0028	0.0000	0.0001
		0.0006	0.0110	0.0042	-0.0001	0.0005	0.0006
91 (89,95)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0000	-0.0003	-0.0032	0.0000	-0.0000
		0.0006	0.0110	0.0042	-0.0000	0.0005	0.0016
91 (251)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0000	-0.0003	-0.0019	0.0002	-0.0028
		0.0006	0.0110	0.0042	-0.0001	0.0007	-0.0001
91 (252)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0000	-0.0003	-0.0004	0.0002	0.0001
		0.0006	0.0110	0.0042	-0.0001	0.0007	0.0006
91 (430)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0000	-0.0003	0.0000	0.0005	-0.0013
		0.0006	0.0110	0.0042	0.0000	0.0010	0.0002
92 (25,186)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0010	0.0036	-0.0094	0.0000	0.0123	0.0062
		-0.0008	0.0228	-0.0072	0.0000	0.0125	0.0078
92 (93)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0010	0.0036	-0.0094	-0.0132	0.0000	0.0057
		-0.0008	0.0228	-0.0072	-0.0093	0.0000	0.0075
93 (26,200)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0028	0.0036	-0.0110	0.0000	0.0117	0.0051
		-0.0009	0.0228	-0.0086	0.0000	0.0118	0.0067
93 (92)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0028	0.0036	-0.0110	0.0068	0.0000	-0.0060
		-0.0009	0.0228	-0.0086	0.0107	0.0000	-0.0042
94 (6)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0014	-0.0000	-0.0047	-0.0016	-0.0003	-0.0003
		-0.0001	0.0105	-0.0003	0.0004	0.0009	0.0001
94 (21)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0014	-0.0000	-0.0047	-0.0023	-0.0001	-0.0001
		-0.0001	0.0105	-0.0003	0.0002	0.0004	0.0013
94 (24)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0014	-0.0000	-0.0047	-0.0021	-0.0000	-0.0002
		-0.0001	0.0105	-0.0003	0.0002	0.0010	0.0001
94 (90,96)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0014	-0.0000	-0.0047	-0.0028	-0.0008	0.0001
		-0.0001	0.0105	-0.0003	0.0000	-0.0000	0.0082
94 (272)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0014	-0.0000	-0.0047	-0.0000	-0.0006	0.0000
		-0.0001	0.0105	-0.0003	0.0000	0.0000	0.0002
94 (431)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0014	-0.0000	-0.0047	0.0000	0.0001	-0.0007
		-0.0001	0.0105	-0.0003	0.0000	0.0005	0.0003
94 (273)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0014	-0.0000	-0.0047	0.0000	-0.0003	-0.0028
		-0.0001	0.0105	-0.0003	0.0000	0.0001	-0.0001
95 (7)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0001	-0.0004	-0.0028	-0.0016	0.0004
		0.0016	0.0154	0.0048	-0.0004	-0.0002	0.0016
95 (91,97)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0001	-0.0004	-0.0042	-0.0000	-0.0000
		0.0016	0.0154	0.0048	-0.0000	0.0009	0.0019
95 (253)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0001	-0.0004	-0.0001	-0.0001	-0.0006
		0.0016	0.0154	0.0048	0.0003	0.0001	-0.0001
95 (428)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0001	-0.0004	0.0000	0.0004	-0.0023
		0.0016	0.0154	0.0048	0.0000	0.0011	0.0002
95 (252)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0001	-0.0004	-0.0003	-0.0000	-0.0041
		0.0016	0.0154	0.0048	0.0000	0.0013	-0.0001
96 (24)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0016	-0.0000	-0.0055	-0.0018	0.0000	0.0000
		-0.0000	0.0149	-0.0003	0.0000	0.0042	0.0041
96 (7)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0016	-0.0000	-0.0055	-0.0021	-0.0002	-0.0003
		-0.0000	0.0149	-0.0003	0.0004	0.0012	0.0005

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUN. 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGENCIA: El present document ha estat aprovat definitivament pel ple en sessió de 02 AGO. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
96 (37)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0016 -0.0000	-0.0000 0.0149	-0.0055 -0.0003	-0.0000 0.0000	-0.0002 0.0054	-0.0040 0.0002
96 (94,98)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0016 -0.0000	-0.0000 0.0149	-0.0055 -0.0003	-0.0039 -0.0000	-0.0011 -0.0000	0.0001 0.0098
96 (429)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0016 -0.0000	-0.0000 0.0149	-0.0055 -0.0003	0.0000 0.0000	-0.0001 0.0004	-0.0016 0.0003
97 (36)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001 0.0023	0.0001 0.0212	-0.0004 0.0055	-0.0039 0.0000	-0.0002 -0.0001	0.0001 0.0019
97 (25)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001 0.0023	0.0001 0.0212	-0.0004 0.0055	-0.0090 -0.0049	-0.0000 0.0000	0.0021 0.0044
97 (38)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001 0.0023	0.0001 0.0212	-0.0004 0.0055	-0.0038 -0.0001	-0.0006 -0.0000	0.0001 0.0023
97 (95,99,153)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001 0.0023	0.0001 0.0212	-0.0004 0.0055	-0.0035 -0.0000	0.0000 0.0005	-0.0000 0.0022
97 (253)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001 0.0023	0.0001 0.0212	-0.0004 0.0055	-0.0036 -0.0001	0.0002 0.0011	-0.0049 -0.0001
97 (254)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001 0.0023	0.0001 0.0212	-0.0004 0.0055	-0.0000 0.0006	0.0002 0.0004	-0.0008 0.0000
97 (426)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001 0.0023	0.0001 0.0212	-0.0004 0.0055	0.0000 0.0000	0.0002 0.0010	-0.0038 -0.0000
98 (26,427)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0028 -0.0001	-0.0000 0.0206	-0.0062 -0.0004	0.0016 0.0038	-0.0005 0.0004	-0.0015 -0.0010
98 (37)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0028 -0.0001	-0.0000 0.0206	-0.0062 -0.0004	-0.0038 0.0002	-0.0000 0.0003	-0.0001 0.0024
98 (39)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0028 -0.0001	-0.0000 0.0206	-0.0062 -0.0004	-0.0022 0.0002	-0.0000 0.0012	0.0001 0.0001
98 (96,100,214)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0028 -0.0001	-0.0000 0.0206	-0.0062 -0.0004	-0.0031 0.0000	-0.0009 0.0000	0.0001 0.0115
98 (270)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0028 -0.0001	-0.0000 0.0206	-0.0062 -0.0004	0.0000 0.0002	-0.0006 0.0001	-0.0017 0.0000
98 (271)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0028 -0.0001	-0.0000 0.0206	-0.0062 -0.0004	0.0000 0.0000	-0.0008 0.0000	-0.0052 -0.0001
99 (11)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001 0.0029	0.0002 0.0252	-0.0005 0.0061	-0.0036 -0.0002	-0.0021 -0.0001	0.0003 0.0027
99 (97,101,153,154)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001 0.0029	0.0002 0.0252	-0.0005 0.0061	-0.0039 -0.0000	0.0000 0.0005	-0.0000 0.0027
99 (255)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001 0.0029	0.0002 0.0252	-0.0005 0.0061	-0.0001 0.0009	-0.0006 0.0001	-0.0028 -0.0002
99 (424)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001 0.0029	0.0002 0.0252	-0.0005 0.0061	0.0000 0.0000	0.0002 0.0011	-0.0048 -0.0000
99 (254)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001 0.0029	0.0002 0.0252	-0.0005 0.0061	0.0000 0.0001	0.0000 0.0007	-0.0062 -0.0002
100 (39)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0029 -0.0000	-0.0001 0.0245	-0.0069 -0.0004	-0.0000 0.0000	-0.0000 0.0061	-0.0001 0.0060
100 (11)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0029 -0.0000	-0.0001 0.0245	-0.0069 -0.0004	-0.0032 0.0002	-0.0001 0.0018	-0.0002 0.0013
100 (41)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0029 -0.0000	-0.0001 0.0245	-0.0069 -0.0004	-0.0000 0.0000	-0.0002 0.0053	-0.0031 0.0002
100 (98,102,214,215)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0029 -0.0000	-0.0001 0.0245	-0.0069 -0.0004	-0.0033 0.0000	-0.0012 0.0000	0.0001 0.0125
100 (425)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0029 -0.0000	-0.0001 0.0245	-0.0069 -0.0004	0.0000 0.0000	-0.0005 0.0002	-0.0039 0.0002
101 (40)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0005	-0.0056	-0.0000	0.0001

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord.
La secretària
Raquel Gonzalez Gallego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de La Seu d'Urgell, 02 ABR. 2012 El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
		0.0034	0.0318	0.0065	-0.0001	0.0000	0.0021
101 (14)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0005	-0.0040	-0.0023	0.0004
		0.0034	0.0318	0.0065	-0.0002	-0.0001	0.0034
101 (42)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0005	-0.0052	0.0000	0.0003
		0.0034	0.0318	0.0065	-0.0000	0.0007	0.0032
101 (99,103,154)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0005	-0.0056	0.0000	0.0000
		0.0034	0.0318	0.0065	-0.0000	0.0010	0.0025
101 (255)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0005	-0.0058	0.0002	-0.0071
		0.0034	0.0318	0.0065	-0.0001	0.0007	-0.0001
101 (256)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0005	0.0000	0.0001	-0.0013
		0.0034	0.0318	0.0065	0.0009	0.0013	-0.0000
101 (422)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0005	0.0000	0.0002	-0.0068
		0.0034	0.0318	0.0065	0.0000	0.0011	-0.0001
102 (14)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0043	-0.0001	-0.0074	-0.0036	-0.0001	-0.0002
		-0.0001	0.0306	-0.0005	0.0002	0.0021	0.0021
102 (41)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0043	-0.0001	-0.0074	-0.0046	-0.0004	-0.0001
		-0.0001	0.0306	-0.0005	0.0002	-0.0000	0.0034
102 (43)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0043	-0.0001	-0.0074	-0.0042	-0.0000	0.0000
		-0.0001	0.0306	-0.0005	0.0001	0.0022	0.0001
102 (100,104)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0043	-0.0001	-0.0074	-0.0055	-0.0018	0.0001
		-0.0001	0.0306	-0.0005	0.0000	-0.0000	0.0135
102 (215)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0043	-0.0001	-0.0074	-0.0048	-0.0010	0.0001
		-0.0001	0.0306	-0.0005	0.0000	-0.0000	0.0144
102 (268)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0043	-0.0001	-0.0074	0.0000	-0.0014	-0.0030
		-0.0001	0.0306	-0.0005	0.0000	0.0000	0.0001
102 (423)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0043	-0.0001	-0.0074	0.0000	-0.0007	-0.0052
		-0.0001	0.0306	-0.0005	0.0000	0.0002	0.0002
102 (269)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0043	-0.0001	-0.0074	-0.0002	-0.0006	-0.0079
		-0.0001	0.0306	-0.0005	-0.0001	0.0001	0.0001
103 (19)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0005	-0.0064	0.0003	0.0005
		0.0051	0.0394	0.0068	-0.0006	0.0012	0.0044
103 (101,133,155)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0005	-0.0062	0.0000	-0.0000
		0.0051	0.0394	0.0068	-0.0000	0.0012	0.0030
103 (257)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0005	-0.0001	0.0001	-0.0053
		0.0051	0.0394	0.0068	0.0006	0.0001	-0.0003
103 (420)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0005	0.0000	0.0004	-0.0089
		0.0051	0.0394	0.0068	0.0000	0.0013	-0.0000
103 (256)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0005	-0.0000	-0.0000	-0.0124
		0.0051	0.0394	0.0068	0.0000	0.0016	-0.0002
104 (43)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0053	-0.0001	-0.0077	-0.0000	0.0000	-0.0000
		-0.0000	0.0386	-0.0005	0.0000	0.0112	0.0138
104 (19,421)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0053	-0.0001	-0.0077	-0.0001	0.0002	-0.0020
		-0.0000	0.0386	-0.0005	0.0003	0.0026	-0.0000
104 (49)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0053	-0.0001	-0.0077	-0.0042	-0.0002	0.0001
		-0.0000	0.0386	-0.0005	0.0000	0.0024	0.0003
104 (102,134,216)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0053	-0.0001	-0.0077	-0.0062	-0.0015	0.0001
		-0.0000	0.0386	-0.0005	0.0000	0.0000	0.0144
105 (157,54)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0001	-0.0006	-0.0062	-0.0000	0.0005
		0.0044	0.0612	0.0033	-0.0001	0.0000	0.0098
105 (187)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0001	-0.0006	0.0000	-0.0010	-0.0167
		0.0044	0.0612	0.0033	0.0000	0.0003	-0.0004
106 (161,58)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0000	-0.0009	-0.0074	-0.0005	0.0007
		0.0061	0.0808	0.0036	-0.0000	-0.0004	0.0136

Generalitat de Catalunya Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10.01.2012 amb el número B-436434

...document
...visionalment pel
ple en ... de
La Seu d'Urgell, 0 2 ABR. 2012
El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
106 (188)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0000	-0.0009	0.0000	0.0106	-0.0143
		0.0061	0.0808	0.0036	0.0000	0.0121	0.0068
107 (165,62)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	-0.0001	-0.0015	-0.0088	-0.0014	0.0010
		0.0084	0.1023	0.0038	-0.0001	-0.0014	0.0181
107 (189)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	-0.0001	-0.0015	0.0000	0.0114	-0.0182
		0.0084	0.1023	0.0038	0.0000	0.0124	0.0075
108 (166,63)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	-0.0002	-0.0015	-0.0096	-0.0014	0.0010
		0.0094	0.1130	0.0043	-0.0001	-0.0014	0.0208
108 (190)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	-0.0002	-0.0015	0.0000	0.0111	-0.0222
		0.0094	0.1130	0.0043	0.0000	0.0124	0.0075
109	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0001	-0.0008	-0.0104	-0.0001	0.0006
		0.0124	0.1276	0.0055	0.0000	-0.0001	0.0241
110 (169,66)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0002	-0.0016	-0.0132	0.0008	0.0011
		0.0171	0.1596	0.0056	-0.0014	0.0008	0.0332
110 (191)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0002	-0.0016	0.0000	0.0115	-0.0370
		0.0171	0.1596	0.0056	0.0000	0.0123	0.0073
111 (172,69)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0004	-0.0023	-0.0140	-0.0025	0.0016
		0.0264	0.2155	0.0061	-0.0002	-0.0025	0.0498
111 (192)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0004	-0.0023	0.0000	0.0125	-0.0554
		0.0264	0.2155	0.0061	0.0000	0.0127	0.0077
112 (173,70)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006	-0.0003	-0.0017	-0.0144	-0.0015	0.0013
		0.0308	0.2360	0.0070	-0.0001	-0.0015	0.0554
112 (193)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006	-0.0003	-0.0017	0.0000	0.0121	-0.0631
		0.0308	0.2360	0.0070	0.0000	0.0127	0.0070
113 (175,72)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	-0.0004	-0.0024	-0.0158	-0.0025	0.0016
		0.0387	0.2795	0.0071	-0.0002	-0.0025	0.0695
113 (194)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	-0.0004	-0.0024	0.0000	0.0124	-0.0786
		0.0387	0.2795	0.0071	0.0000	0.0134	0.0076
114 (177,74)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0004	-0.0019	-0.0166	-0.0015	0.0013
		0.0481	0.3262	0.0081	-0.0001	-0.0014	0.0838
114 (195)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0004	-0.0019	0.0000	0.0121	-0.0967
		0.0481	0.3262	0.0081	0.0000	0.0136	0.0070
115 (178,75)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	-0.0006	-0.0025	-0.0169	-0.0025	0.0016
		0.0525	0.3502	0.0078	-0.0001	-0.0025	0.0918
115 (196)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	-0.0006	-0.0025	0.0000	0.0124	-0.1050
		0.0525	0.3502	0.0078	0.0000	0.0142	0.0077
116 (181,78)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0006	-0.0020	-0.0174	-0.0015	0.0010
		0.0677	0.4243	0.0086	-0.0000	-0.0014	0.1151
116 (197)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0006	-0.0020	0.0000	0.0123	-0.1336
		0.0677	0.4243	0.0086	0.0000	0.0147	0.0075
117 (182,79)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0010	-0.0008	-0.0025	-0.0175	-0.0025	0.0011
		0.0724	0.4490	0.0081	-0.0001	-0.0025	0.1235
117 (198)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0010	-0.0008	-0.0025	0.0000	0.0132	-0.1420
		0.0724	0.4490	0.0081	0.0000	0.0158	0.0086
118 (183,80)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0007	-0.0020	-0.0175	-0.0014	0.0006
		0.0778	0.4741	0.0087	-0.0000	-0.0014	0.1311
118 (199)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0007	-0.0020	0.0000	0.0125	-0.1523
		0.0778	0.4741	0.0087	0.0000	0.0152	0.0080
119 (54,218)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0047	-0.0001	-0.0043	-0.0061	0.0000	-0.0003
		-0.0001	0.0595	-0.0006	0.0001	0.0000	0.0050
119 (201)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0047	-0.0001	-0.0043	0.0000	0.0008	-0.0079
		-0.0001	0.0595	-0.0006	0.0000	0.0024	0.0009
120 (58,222)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0068	-0.0001	-0.0051	-0.0072	-0.0005	-0.0005

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10.01.2012 amb el número B-486434

123
aprovat provisionalment pel
Ple en sessió de 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
		-0.0003	0.0789	-0.0009	0.0001	-0.0003	0.0081
120 (202)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0068	-0.0001	-0.0051	0.0000	0.0125	-0.0044
		-0.0003	0.0789	-0.0009	0.0000	0.0143	0.0075
121 (62,226)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0094	-0.0000	-0.0067	-0.0085	-0.0015	-0.0008
		-0.0005	0.1008	-0.0014	0.0001	-0.0014	0.0111
121 (203)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0094	-0.0000	-0.0067	0.0000	0.0122	-0.0103
		-0.0005	0.1008	-0.0014	0.0000	0.0135	0.0069
122 (63,227)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0113	-0.0001	-0.0071	-0.0093	-0.0014	-0.0009
		-0.0005	0.1111	-0.0015	0.0001	-0.0013	0.0136
122 (204)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0113	-0.0001	-0.0071	0.0000	0.0122	-0.0121
		-0.0005	0.1111	-0.0015	0.0000	0.0141	0.0069
123	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0126	-0.0003	-0.0070	-0.0103	-0.0001	-0.0005
		-0.0001	0.1253	-0.0008	0.0000	-0.0001	0.0174
124 (66,230)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0182	-0.0002	-0.0087	-0.0117	-0.0015	-0.0011
		-0.0005	0.1576	-0.0016	0.0001	-0.0014	0.0256
124 (205)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0182	-0.0002	-0.0087	0.0000	0.0123	-0.0267
		-0.0005	0.1576	-0.0016	0.0000	0.0135	0.0072
125 (69,233)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0289	-0.0002	-0.0105	-0.0138	-0.0025	-0.0016
		-0.0008	0.2141	-0.0022	0.0002	-0.0025	0.0421
125 (206)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0289	-0.0002	-0.0105	0.0000	0.0121	-0.0479
		-0.0008	0.2141	-0.0022	0.0000	0.0124	0.0069
126 (70,234)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0320	-0.0004	-0.0104	-0.0143	-0.0015	-0.0014
		-0.0006	0.2345	-0.0017	0.0001	-0.0014	0.0489
126 (207)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0320	-0.0004	-0.0104	0.0000	0.0122	-0.0553
		-0.0006	0.2345	-0.0017	0.0000	0.0124	0.0076
127 (72,236)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0407	-0.0003	-0.0118	-0.0155	-0.0025	-0.0018
		-0.0008	0.2784	-0.0023	0.0002	-0.0025	0.0625
127 (208)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0407	-0.0003	-0.0118	0.0000	0.0115	-0.0728
		-0.0008	0.2784	-0.0023	0.0000	0.0122	0.0071
128 (74,238)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0495	-0.0005	-0.0118	-0.0165	-0.0015	-0.0016
		-0.0006	0.3251	-0.0019	0.0001	-0.0014	0.0784
128 (209)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0495	-0.0005	-0.0118	0.0000	0.0112	-0.0909
		-0.0006	0.3251	-0.0019	0.0000	0.0125	0.0078
129 (75,239)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0547	-0.0004	-0.0125	-0.0145	0.0014	-0.0018
		-0.0008	0.3495	-0.0024	0.0025	0.0015	0.0863
129 (210)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0547	-0.0004	-0.0125	0.0000	0.0107	-0.1014
		-0.0008	0.3495	-0.0024	0.0000	0.0121	0.0071
130 (78,242)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0690	-0.0006	-0.0123	-0.0174	-0.0015	-0.0013
		-0.0006	0.4239	-0.0019	0.0001	-0.0014	0.1120
130 (211)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0690	-0.0006	-0.0123	0.0000	0.0100	-0.1316
		-0.0006	0.4239	-0.0019	0.0000	0.0123	0.0074
131 (79,243)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0743	-0.0004	-0.0132	-0.0148	0.0017	-0.0016
		-0.0009	0.4491	-0.0027	0.0028	0.0017	0.1201
131 (212)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0743	-0.0004	-0.0132	0.0000	0.0096	-0.1430
		-0.0009	0.4491	-0.0027	0.0000	0.0120	0.0063
132 (80,244)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0789	-0.0005	-0.0124	-0.0163	0.0008	-0.0010
		-0.0005	0.4741	-0.0019	0.0014	0.0008	0.1292
132 (213)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0789	-0.0005	-0.0124	0.0000	0.0094	-0.1524
		-0.0005	0.4741	-0.0019	0.0000	0.0120	0.0070
133 (48)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0005	-0.0061	-0.0000	0.0002
		0.0067	0.0498	0.0070	-0.0001	0.0000	0.0066
133 (22)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0005	-0.0048	-0.0028	0.0005
		0.0067	0.0498	0.0070	-0.0003	-0.0001	0.0070

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY. 2012 condicions que s'han de complir i termini per fer-les en l'esment: cont
La secretaria
Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGÈNCIA El document ha estat aprovisionalment pel ple en sessió de 02 FEB. 2012 La Seu d'Urgell, El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
133 (85)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002 0.0067	0.0002 0.0498	-0.0005 0.0070	-0.0059 -0.0000	-0.0000 0.0000	0.0004 0.0063
133 (103,135)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002 0.0067	0.0002 0.0498	-0.0005 0.0070	-0.0098 -0.0000	0.0000 0.0020	-0.0000 0.0031
133 (156)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002 0.0067	0.0002 0.0498	-0.0005 0.0070	-0.0066 -0.0000	-0.0002 0.0000	0.0000 0.0037
133 (257)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002 0.0067	0.0002 0.0498	-0.0005 0.0070	-0.0103 -0.0002	0.0001 0.0014	-0.0114 -0.0002
133 (258)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002 0.0067	0.0002 0.0498	-0.0005 0.0070	0.0001 0.0017	0.0001 0.0016	-0.0021 -0.0001
133 (390)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002 0.0067	0.0002 0.0498	-0.0005 0.0070	0.0000 0.0000	0.0003 0.0014	-0.0126 -0.0001
134 (22)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0075 -0.0001	-0.0002 0.0484	-0.0080 -0.0005	-0.0043 0.0003	-0.0002 0.0025	-0.0003 0.0046
134 (49)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0075 -0.0001	-0.0002 0.0484	-0.0080 -0.0005	-0.0070 0.0002	-0.0013 0.0000	-0.0001 0.0054
134 (86)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0075 -0.0001	-0.0002 0.0484	-0.0080 -0.0005	-0.0048 0.0001	-0.0001 0.0025	-0.0000 -0.0000
134 (104,144,217)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0075 -0.0001	-0.0002 0.0484	-0.0080 -0.0005	-0.0069 0.0000	-0.0028 -0.0000	0.0001 0.0157
134 (266)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0075 -0.0001	-0.0002 0.0484	-0.0080 -0.0005	0.0000 0.0000	-0.0013 0.0000	-0.0049 0.0001
134 (391)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0075 -0.0001	-0.0002 0.0484	-0.0080 -0.0005	0.0000 0.0000	-0.0008 0.0003	-0.0109 0.0003
134 (267)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0075 -0.0001	-0.0002 0.0484	-0.0080 -0.0005	0.0000 0.0000	-0.0011 0.0001	-0.0148 0.0000
135 (133,136)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002 0.0091	0.0002 0.0624	-0.0006 0.0069	-0.0099 -0.0000	-0.0000 0.0014	-0.0000 0.0032
135 (157)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002 0.0091	0.0002 0.0624	-0.0006 0.0069	-0.0049 -0.0000	0.0000 0.0028	0.0000 0.0058
135 (258)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002 0.0091	0.0002 0.0624	-0.0006 0.0069	-0.0003 0.0000	-0.0000 0.0015	-0.0222 -0.0004
136	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002 0.0095	0.0002 0.0678	-0.0006 0.0073	-0.0076 0.0000	0.0000 0.0001	-0.0001 0.0033
137	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002 0.0098	0.0002 0.0726	-0.0006 0.0077	-0.0078 0.0000	-0.0000 0.0008	-0.0001 0.0031
138	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002 0.0105	0.0002 0.0778	-0.0006 0.0080	-0.0082 0.0000	-0.0000 0.0013	-0.0001 0.0029
139	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002 0.0115	0.0002 0.0832	-0.0006 0.0084	-0.0086 0.0000	-0.0000 0.0013	-0.0001 0.0026
140	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002 0.0123	0.0002 0.0888	-0.0006 0.0086	-0.0088 0.0000	0.0000 0.0012	-0.0001 0.0025
141	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002 0.0132	0.0002 0.0944	-0.0007 0.0088	-0.0086 -0.0000	-0.0000 0.0014	-0.0001 0.0024
142	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001 0.0143	0.0002 0.1001	-0.0007 0.0090	-0.0084 -0.0000	-0.0000 0.0015	-0.0001 0.0022
143	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001 0.0154	0.0002 0.1057	-0.0007 0.0090	-0.0069 -0.0001	0.0000 0.0005	-0.0001 0.0021
144 (86)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0104 -0.0000	-0.0002 0.0583	-0.0080 -0.0005	-0.0016 0.0000	-0.0000 0.0091	-0.0001 0.0168
144 (134,145,218)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0104 -0.0000	-0.0002 0.0583	-0.0080 -0.0005	-0.0067 0.0000	-0.0020 0.0000	0.0001 0.0177
145	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0115	-0.0002	-0.0084	-0.0075	-0.0013	0.0001

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gallego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

125
DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell
El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
		-0.0000	0.0629	-0.0006	0.0000	-0.0000	0.0177
146	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0122	-0.0002	-0.0088	-0.0080	-0.0010	0.0001
		-0.0001	0.0678	-0.0006	0.0000	0.0000	0.0177
147	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0129	-0.0002	-0.0091	-0.0083	-0.0010	0.0001
		-0.0000	0.0730	-0.0006	0.0000	0.0000	0.0177
148	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0136	-0.0002	-0.0095	-0.0085	-0.0013	0.0001
		-0.0000	0.0783	-0.0006	0.0000	0.0000	0.0177
149	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0146	-0.0003	-0.0097	-0.0086	-0.0014	0.0001
		-0.0000	0.0839	-0.0006	0.0000	-0.0000	0.0175
150	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0155	-0.0003	-0.0099	-0.0086	-0.0011	0.0001
		-0.0000	0.0894	-0.0006	0.0000	0.0000	0.0174
151	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0162	-0.0003	-0.0101	-0.0084	-0.0006	0.0001
		-0.0000	0.0951	-0.0006	0.0000	0.0000	0.0174
152	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0168	-0.0003	-0.0101	-0.0071	0.0001	0.0001
		0.0000	0.1007	-0.0006	0.0001	0.0002	0.0173
153	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0001	-0.0005	-0.0040	0.0000	-0.0000
		0.0015	0.0259	0.0039	-0.0000	0.0005	0.0026
154	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0005	-0.0056	0.0000	0.0000
		0.0023	0.0323	0.0041	-0.0000	0.0009	0.0026
155	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0005	-0.0066	0.0000	-0.0000
		0.0040	0.0400	0.0045	-0.0000	0.0012	0.0031
156	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0006	-0.0083	0.0000	0.0000
		0.0057	0.0504	0.0050	-0.0000	0.0008	0.0036
157 (105)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0006	-0.0062	0.0000	0.0006
		0.0078	0.0631	0.0054	-0.0001	0.0000	0.0096
157 (135)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0006	-0.0049	0.0000	0.0000
		0.0078	0.0631	0.0054	-0.0000	0.0028	0.0058
157 (156)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0006	-0.0122	0.0000	0.0000
		0.0078	0.0631	0.0054	-0.0000	0.0024	0.0036
157 (158)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0006	-0.0087	0.0000	-0.0001
		0.0078	0.0631	0.0054	0.0000	0.0014	0.0034
157 (282)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0006	0.0000	0.0000	-0.0219
		0.0078	0.0631	0.0054	0.0000	0.0010	-0.0005
157 (284)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0006	0.0002	0.0001	-0.0070
		0.0078	0.0631	0.0054	0.0079	0.0010	-0.0002
158	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0006	-0.0075	0.0000	-0.0001
		0.0086	0.0683	0.0057	0.0000	0.0006	0.0034
159 (54)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0006	-0.0092	0.0001	0.0002
		0.0090	0.0731	0.0059	-0.0002	0.0034	0.0067
159 (56)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0006	-0.0051	-0.0030	0.0006
		0.0090	0.0731	0.0059	-0.0000	-0.0000	0.0118
159 (58)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0006	-0.0037	-0.0064	0.0003
		0.0090	0.0731	0.0059	0.0000	-0.0003	0.0032
159 (137,158,160)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0006	-0.0077	-0.0000	-0.0001
		0.0090	0.0731	0.0059	0.0000	0.0009	0.0032
159 (284)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0006	0.0000	0.0000	-0.0251
		0.0090	0.0731	0.0059	0.0000	0.0013	-0.0005
160	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0006	-0.0082	-0.0000	-0.0001
		0.0099	0.0782	0.0061	-0.0000	0.0015	0.0029
161 (106)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0006	-0.0077	-0.0008	0.0010
		0.0109	0.0835	0.0064	-0.0005	-0.0006	0.0137
161 (139,160,162)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0006	-0.0086	-0.0000	-0.0001
		0.0109	0.0835	0.0064	0.0000	0.0014	0.0026

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGÈ... aquest document
ha estat aprovat provisionalment pel
ple en sessió de 02 AGO. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
161 (284)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0006	-0.0172	0.0001	-0.0152
		0.0109	0.0835	0.0064	-0.0003	0.0017	-0.0003
161 (286)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0006	0.0000	0.0000	-0.0287
		0.0109	0.0835	0.0064	0.0000	0.0014	-0.0005
161 (288)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0006	0.0002	0.0001	-0.0098
		0.0109	0.0835	0.0064	0.0111	0.0013	-0.0002
162	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0006	-0.0088	0.0000	-0.0001
		0.0118	0.0891	0.0066	0.0000	0.0012	0.0026
163 (58)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0007	-0.0111	0.0001	0.0002
		0.0127	0.0947	0.0069	-0.0002	0.0050	0.0087
163 (60)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0007	-0.0060	-0.0035	0.0006
		0.0127	0.0947	0.0069	-0.0001	-0.0000	0.0158
163 (62)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0007	-0.0035	-0.0082	0.0003
		0.0127	0.0947	0.0069	0.0000	-0.0003	0.0047
163 (141,162,164)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0007	-0.0086	-0.0000	-0.0001
		0.0127	0.0947	0.0069	-0.0000	0.0015	0.0025
163 (288)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0007	0.0000	0.0001	-0.0327
		0.0127	0.0947	0.0069	0.0000	0.0017	-0.0004
164	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0007	-0.0080	-0.0000	-0.0001
		0.0139	0.1004	0.0072	-0.0000	0.0014	0.0024
165 (107)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0002	-0.0007	-0.0102	-0.0023	0.0019
		0.0150	0.1060	0.0076	-0.0015	-0.0022	0.0189
165 (143)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0002	-0.0007	-0.0064	0.0000	-0.0001
		0.0150	0.1060	0.0076	-0.0001	0.0002	0.0020
165 (164,166)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0002	-0.0007	-0.0101	-0.0000	-0.0001
		0.0150	0.1060	0.0076	0.0000	0.0018	0.0024
165 (288)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0002	-0.0007	-0.0214	0.0001	-0.0188
		0.0150	0.1060	0.0076	-0.0003	0.0022	-0.0003
165 (290)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0002	-0.0007	0.0000	0.0001	-0.0369
		0.0150	0.1060	0.0076	0.0000	0.0021	-0.0005
165 (291)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0002	-0.0007	0.0002	0.0001	-0.0173
		0.0150	0.1060	0.0076	0.0158	0.0019	-0.0003
166 (62)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0007	-0.0134	0.0002	0.0002
		0.0169	0.1173	0.0084	-0.0002	0.0062	0.0133
166 (64)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0007	-0.0041	-0.0105	0.0003
		0.0169	0.1173	0.0084	0.0000	-0.0004	0.0062
166 (108)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0007	-0.0109	-0.0023	0.0019
		0.0169	0.1173	0.0084	-0.0015	-0.0022	0.0216
166 (165,167)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0007	-0.0119	-0.0000	-0.0001
		0.0169	0.1173	0.0084	0.0000	0.0026	0.0024
166 (291)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0007	0.0000	0.0001	-0.0420
		0.0169	0.1173	0.0084	0.0000	0.0025	-0.0005
167 (109)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0002	-0.0008	-0.0105	-0.0001	0.0006
		0.0208	0.1325	0.0091	-0.0000	-0.0001	0.0241
167 (166,168)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0002	-0.0008	-0.0126	-0.0000	-0.0001
		0.0208	0.1325	0.0091	0.0000	0.0030	0.0024
167 (291)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0002	-0.0008	-0.0277	0.0001	-0.0244
		0.0208	0.1325	0.0091	-0.0003	0.0033	-0.0003
167 (292)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0002	-0.0008	0.0000	0.0001	-0.0493
		0.0208	0.1325	0.0091	0.0000	0.0029	-0.0005
167 (293)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0002	-0.0008	0.0002	0.0001	-0.0186
		0.0208	0.1325	0.0091	0.0211	0.0028	-0.0002
168 (64)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0002	-0.0008	-0.0171	0.0001	0.0002

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La Secretària
Raquel González Callejo

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10.01.2012 amb el número B-486434

DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell
El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
		0.0243	0.1489	0.0099	-0.0002	0.0096	0.0149
168 (65)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0002	-0.0008	-0.0084	-0.0049	0.0007
		0.0243	0.1489	0.0099	-0.0001	-0.0000	0.0285
168 (66)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0002	-0.0008	-0.0035	-0.0142	0.0003
		0.0243	0.1489	0.0099	0.0000	-0.0004	0.0093
168 (167,169)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0002	-0.0008	-0.0136	-0.0000	-0.0001
		0.0243	0.1489	0.0099	0.0000	0.0032	0.0024
168 (293)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0002	-0.0008	0.0000	0.0001	-0.0576
		0.0243	0.1489	0.0099	0.0000	0.0033	-0.0005
169 (110)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0002	-0.0008	-0.0146	0.0000	0.0021
		0.0290	0.1664	0.0105	-0.0029	0.0000	0.0341
169 (168,170)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0002	-0.0008	-0.0145	-0.0000	-0.0001
		0.0290	0.1664	0.0105	-0.0000	0.0037	0.0024
169 (293)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0002	-0.0008	-0.0365	0.0001	-0.0322
		0.0290	0.1664	0.0105	-0.0004	0.0040	-0.0003
169 (294)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0002	-0.0008	0.0000	0.0001	-0.0667
		0.0290	0.1664	0.0105	0.0000	0.0036	-0.0006
169 (295)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0002	-0.0008	0.0002	0.0002	-0.0260
		0.0290	0.1664	0.0105	0.0296	0.0035	-0.0002
170 (66)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0001	-0.0008	-0.0208	0.0002	0.0002
		0.0333	0.1853	0.0112	-0.0002	0.0135	0.0195
170 (67)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0001	-0.0008	-0.0096	-0.0055	0.0008
		0.0333	0.1853	0.0112	-0.0002	-0.0001	0.0381
170 (68)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0001	-0.0008	-0.0024	-0.0185	0.0004
		0.0333	0.1853	0.0112	0.0001	-0.0005	0.0131
170 (169,171)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0001	-0.0008	-0.0155	-0.0000	-0.0001
		0.0333	0.1853	0.0112	0.0000	0.0040	0.0024
170 (295)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0001	-0.0008	0.0000	0.0002	-0.0768
		0.0333	0.1853	0.0112	0.0000	0.0042	-0.0005
171 (68)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0002	-0.0009	-0.0101	-0.0058	0.0009
		0.0389	0.2050	0.0118	-0.0002	-0.0001	0.0433
171 (170,172)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0002	-0.0009	-0.0162	-0.0000	-0.0001
		0.0389	0.2050	0.0118	-0.0000	0.0044	0.0024
171 (295)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0002	-0.0009	-0.0471	0.0001	-0.0415
		0.0389	0.2050	0.0118	-0.0004	0.0047	-0.0003
171 (296)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0002	-0.0009	0.0000	0.0002	-0.0878
		0.0389	0.2050	0.0118	0.0000	0.0044	-0.0006
171 (297)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0002	-0.0009	0.0003	0.0002	-0.0352
		0.0389	0.2050	0.0118	0.0400	0.0043	-0.0002
172 (68)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0001	-0.0009	-0.0247	0.0002	0.0003
		0.0442	0.2258	0.0123	-0.0003	0.0182	0.0247
172 (70)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0001	-0.0009	-0.0007	-0.0236	0.0004
		0.0442	0.2258	0.0123	0.0001	-0.0005	0.0176
172 (111)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0001	-0.0009	-0.0165	-0.0040	0.0032
		0.0442	0.2258	0.0123	-0.0027	-0.0039	0.0514
172 (171,173)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0001	-0.0009	-0.0169	-0.0000	-0.0001
		0.0442	0.2258	0.0123	0.0000	0.0046	0.0024
172 (297)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0001	-0.0009	0.0000	0.0001	-0.0996
		0.0442	0.2258	0.0123	0.0000	0.0047	-0.0006
173 (112)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0002	-0.0009	-0.0159	-0.0024	0.0024
		0.0504	0.2473	0.0128	-0.0016	-0.0023	0.0564
173 (172,174)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0002	-0.0009	-0.0177	-0.0000	-0.0001
		0.0504	0.2473	0.0128	0.0000	0.0050	0.0024

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en la sessió de data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que hi han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Allegro

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-466434

DILIGÈNCIA: El document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 nov. 2012 La Seu d'Urgell, El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
173 (297)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001 0.0504	0.0002 0.2473	-0.0009 0.0128	-0.0592 -0.0004	0.0001 0.0052	-0.0521 -0.0004
173 (298)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001 0.0504	0.0002 0.2473	-0.0009 0.0128	0.0000 0.0000	0.0001 0.0049	-0.1122 -0.0007
173 (299)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001 0.0504	0.0002 0.2473	-0.0009 0.0128	0.0003 0.0519	0.0002 0.0049	-0.0457 -0.0002
174 (70)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001 0.0564	0.0001 0.2702	-0.0010 0.0134	-0.0290 -0.0003	0.0002 0.0233	0.0003 0.0305
174 (71)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001 0.0564	0.0001 0.2702	-0.0010 0.0134	-0.0114 -0.0002	-0.0066 -0.0001	0.0010 0.0620
174 (72)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001 0.0564	0.0001 0.2702	-0.0010 0.0134	0.0001 0.0013	-0.0294 -0.0006	0.0005 0.0230
174 (173,175)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001 0.0564	0.0001 0.2702	-0.0010 0.0134	-0.0186 0.0000	-0.0000 0.0052	-0.0001 0.0024
174 (299)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001 0.0564	0.0001 0.2702	-0.0010 0.0134	0.0000 0.0000	0.0002 0.0054	-0.1255 -0.0006
175 (113)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001 0.0635	0.0001 0.2938	-0.0010 0.0139	-0.0183 -0.0027	-0.0040 -0.0040	0.0033 0.0711
175 (174,176)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001 0.0635	0.0001 0.2938	-0.0010 0.0139	-0.0193 0.0000	-0.0000 0.0056	-0.0001 0.0024
175 (299)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001 0.0635	0.0001 0.2938	-0.0010 0.0139	-0.0730 -0.0004	0.0002 0.0059	-0.0643 -0.0004
175 (300)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001 0.0635	0.0001 0.2938	-0.0010 0.0139	0.0000 0.0000	0.0001 0.0055	-0.1397 -0.0007
175 (301)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001 0.0635	0.0001 0.2938	-0.0010 0.0139	0.0003 0.0655	0.0002 0.0056	-0.0576 -0.0002
176 (72)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001 0.0702	0.0001 0.3183	-0.0010 0.0144	-0.0335 -0.0003	0.0002 0.0293	0.0003 0.0371
176 (73)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001 0.0702	0.0001 0.3183	-0.0010 0.0144	-0.0122 -0.0002	-0.0070 -0.0001	0.0010 0.0762
176 (74)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001 0.0702	0.0001 0.3183	-0.0010 0.0144	0.0001 0.0040	-0.0357 -0.0006	0.0005 0.0289
176 (175,177)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001 0.0702	0.0001 0.3183	-0.0010 0.0144	-0.0199 0.0000	-0.0000 0.0057	-0.0001 0.0024
176 (301)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001 0.0702	0.0001 0.3183	-0.0010 0.0144	0.0000 0.0000	0.0002 0.0059	-0.1544 -0.0005
177 (114)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000 0.0777	0.0000 0.3433	-0.0011 0.0147	-0.0180 -0.0016	-0.0024 -0.0023	0.0024 0.0847
177 (176,178)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000 0.0777	0.0000 0.3433	-0.0011 0.0147	-0.0202 0.0000	-0.0000 0.0059	-0.0001 0.0024
177 (301)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000 0.0777	0.0000 0.3433	-0.0011 0.0147	-0.0880 -0.0004	0.0002 0.0062	-0.0774 -0.0004
177 (302)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000 0.0777	0.0000 0.3433	-0.0011 0.0147	0.0000 0.0000	0.0001 0.0059	-0.1697 -0.0006
177 (303)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000 0.0777	0.0000 0.3433	-0.0011 0.0147	0.0002 0.0803	0.0002 0.0060	-0.0707 -0.0002
178 (74)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0850	-0.0000 0.3690	-0.0011 0.0150	-0.0378 -0.0003	0.0002 0.0357	0.0003 0.0439
178 (76)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0850	-0.0000 0.3690	-0.0011 0.0150	0.0001 0.0072	-0.0423 -0.0005	0.0004 0.0354
178 (115)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0850	-0.0000 0.3690	-0.0011 0.0150	-0.0194 -0.0027	-0.0040 -0.0039	0.0032 0.0934
178 (177,179)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0000	-0.0011	-0.0207	-0.0000	-0.0001

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida, en data 28 JUNY 2012 les prescripcions que han estat incorporades en l'expedient
La secretària
Raquel Gonzalez Callego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10.01.2012 amb el número B-486434

L'EXCEL·LÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR 2012 La Seu d'Urgell. El Secretari
129
Generalitat de Catalunya Departament Territori i Sostenibilitat Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gallego

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
		0.0850	0.3690	0.0150	0.0000	0.0060	0.0024
178 (303)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0000	-0.0011	0.0000	0.0001	-0.1853
		0.0850	0.3690	0.0150	0.0000	0.0062	-0.0005
179 (76)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0001	-0.0011	-0.0129	-0.0075	0.0008
		0.0928	0.3950	0.0152	-0.0002	-0.0001	0.0990
179 (178,180)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0001	-0.0011	-0.0209	-0.0000	-0.0001
		0.0928	0.3950	0.0152	0.0001	0.0062	0.0024
179 (303)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0001	-0.0011	-0.1038	0.0002	-0.0913
		0.0928	0.3950	0.0152	-0.0004	0.0064	-0.0003
179 (304)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0001	-0.0011	0.0000	0.0002	-0.2014
		0.0928	0.3950	0.0152	0.0000	0.0063	-0.0004
179 (305)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0001	-0.0011	0.0001	0.0003	-0.0844
		0.0928	0.3950	0.0152	0.0960	0.0064	-0.0001
180 (76)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0002	-0.0011	-0.0422	0.0000	0.0002
		0.1004	0.4212	0.0153	-0.0003	0.0424	0.0509
180 (77)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0002	-0.0011	-0.0130	-0.0075	0.0008
		0.1004	0.4212	0.0153	-0.0002	-0.0001	0.1069
180 (78)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0002	-0.0011	-0.0000	-0.0492	0.0004
		0.1004	0.4212	0.0153	0.0107	-0.0005	0.0422
180 (179,181)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0002	-0.0011	-0.0211	-0.0000	-0.0001
		0.1004	0.4212	0.0153	0.0001	0.0062	0.0024
180 (305)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0002	-0.0011	0.0000	0.0002	-0.2175
		0.1004	0.4212	0.0153	0.0000	0.0064	-0.0003
181 (116)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0002	-0.0012	-0.0188	-0.0023	0.0020
		0.1083	0.4477	0.0154	-0.0015	-0.0022	0.1160
181 (180,182)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0002	-0.0012	-0.0212	-0.0001	-0.0001
		0.1083	0.4477	0.0154	0.0001	0.0063	0.0024
181 (305)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0002	-0.0012	-0.1200	0.0003	-0.1056
		0.1083	0.4477	0.0154	-0.0003	0.0066	-0.0003
181 (306)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0002	-0.0012	0.0000	0.0000	-0.2339
		0.1083	0.4477	0.0154	0.0000	0.0063	-0.0002
181 (307)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0002	-0.0012	-0.0000	0.0003	-0.0986
		0.1083	0.4477	0.0154	0.1120	0.0065	0.0000
182 (78)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0004	-0.0012	-0.0463	-0.0001	0.0000
		0.1161	0.4742	0.0155	-0.0003	0.0492	0.0579
182 (80)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0004	-0.0012	-0.0001	-0.0561	0.0002
		0.1161	0.4742	0.0155	0.0145	-0.0004	0.0492
182 (117)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0004	-0.0012	-0.0200	-0.0040	0.0028
		0.1161	0.4742	0.0155	-0.0026	-0.0040	0.1250
182 (181,183)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0004	-0.0012	-0.0212	-0.0001	-0.0001
		0.1161	0.4742	0.0155	0.0001	0.0062	0.0024
182 (307)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0004	-0.0012	0.0000	0.0001	-0.2502
		0.1161	0.4742	0.0155	0.0000	0.0064	0.0000
183 (118)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0005	-0.0012	-0.0189	-0.0023	0.0015
		0.1239	0.5007	0.0155	-0.0015	-0.0022	0.1319
183 (182,184)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0005	-0.0012	-0.0212	-0.0001	-0.0001
		0.1239	0.5007	0.0155	0.0001	0.0063	0.0024
183 (307)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0005	-0.0012	-0.1362	0.0002	-0.1199
		0.1239	0.5007	0.0155	-0.0001	0.0066	-0.0001
183 (308)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0005	-0.0012	0.0000	0.0000	-0.2666
		0.1239	0.5007	0.0155	0.0000	0.0063	0.0002
183 (309)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0005	-0.0012	-0.0002	0.0003	-0.1129
		0.1239	0.5007	0.0155	0.1283	0.0066	0.0002

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIG Aquest document
ha estat aprovat provisionalment pel
ple en sessió de 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell
El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
184 (80)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004 0.1317	-0.0007 0.5273	-0.0012 0.0156	-0.0503 -0.0001	-0.0002 0.0561	-0.0001 0.0649
184 (81)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004 0.1317	-0.0007 0.5273	-0.0012 0.0156	-0.0133 -0.0001	-0.0077 -0.0001	0.0000 0.1388
184 (82)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004 0.1317	-0.0007 0.5273	-0.0012 0.0156	-0.0002 0.0185	-0.0630 -0.0002	0.0001 0.0562
184 (183,185)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004 0.1317	-0.0007 0.5273	-0.0012 0.0156	-0.0212 0.0001	-0.0001 0.0062	-0.0001 0.0024
184 (259)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004 0.1317	-0.0007 0.5273	-0.0012 0.0156	0.0000 0.0000	0.0008 0.0045	-0.2875 0.0009
185 (82)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005 0.1396	-0.0008 0.5538	-0.0012 0.0156	-0.0132 -0.0000	-0.0076 -0.0000	-0.0002 0.1467
185 (184)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005 0.1396	-0.0008 0.5538	-0.0012 0.0156	-0.0212 0.0001	-0.0001 0.0063	-0.0001 0.0024
185 (260)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005 0.1396	-0.0008 0.5538	-0.0012 0.0156	0.0000 0.0000	0.0008 0.0122	-0.2896 0.0011
185 (309)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005 0.1396	-0.0008 0.5538	-0.0012 0.0156	-0.1525 0.0001	0.0002 0.0066	-0.1342 0.0001
186 (92,311)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0010 -0.0008	0.0060 0.0245	-0.0133 -0.0111	0.0000 0.0000	0.0069 0.0071	0.0026 0.0042
186 (200)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0010 -0.0008	0.0060 0.0245	-0.0133 -0.0111	-0.0033 0.0004	0.0000 0.0000	-0.0000 0.0018
187 (105,312)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0044	0.0001 0.0579	-0.0007 0.0034	0.0000 0.0000	-0.0003 0.0003	-0.0155 -0.0002
187 (201)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0044	0.0001 0.0579	-0.0007 0.0034	-0.0069 -0.0002	0.0000 0.0000	0.0002 0.0077
188 (106,313)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001 0.0061	0.0014 0.0779	-0.0033 0.0015	0.0000 0.0000	0.0102 0.0110	-0.0136 0.0062
188 (202)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001 0.0061	0.0014 0.0779	-0.0033 0.0015	-0.0080 -0.0002	0.0000 0.0000	0.0002 0.0109
189 (107,314)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004 0.0084	0.0013 0.0986	-0.0039 0.0015	0.0000 0.0000	0.0108 0.0111	-0.0179 0.0066
189 (203)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004 0.0084	0.0013 0.0986	-0.0039 0.0015	-0.0092 -0.0001	0.0000 0.0000	0.0002 0.0149
190 (108,315)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004 0.0094	0.0013 0.1085	-0.0039 0.0021	0.0000 0.0000	0.0106 0.0111	-0.0217 0.0067
190 (204)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004 0.0094	0.0013 0.1085	-0.0039 0.0021	-0.0100 -0.0001	0.0000 0.0000	0.0002 0.0173
191 (110,316)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005 0.0171	0.0012 0.1521	-0.0040 0.0032	0.0000 0.0000	0.0111 0.0111	-0.0364 0.0065
191 (205)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005 0.0171	0.0012 0.1521	-0.0040 0.0032	-0.0122 -0.0002	0.0000 0.0000	0.0001 0.0294
192 (111,317)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008 0.0264	0.0011 0.2043	-0.0047 0.0036	0.0000 0.0000	0.0112 0.0120	-0.0552 0.0069
192 (206)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008 0.0264	0.0011 0.2043	-0.0047 0.0036	-0.0139 -0.0001	0.0000 0.0000	0.0001 0.0460
193 (112,318)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006 0.0308	0.0011 0.2232	-0.0041 0.0044	0.0000 0.0000	0.0110 0.0121	-0.0628 0.0064
193 (207)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006 0.0308	0.0011 0.2232	-0.0041 0.0044	-0.0144 -0.0002	0.0000 0.0000	0.0000 0.0523
194 (113,319)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009 0.0387	0.0011 0.2636	-0.0048 0.0044	0.0000 0.0000	0.0111 0.0126	-0.0786 0.0068
194 (208)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	0.0011	-0.0048	-0.0155	0.0000	0.0000

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació
del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme
de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que hi consten a l'esmentat acord
La secretària
Raquel Sánchez Cállega

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-488434

ADVERTÈNCIA: Aquest document
ha estat aprovat provisionalment pel
ple en sessió de 0 2 ABR. 2012
La Seu d'Urgell
El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
		0.0387	0.2636	0.0044	-0.0001	0.0000	0.0661
195 (114,320)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	0.0010	-0.0043	0.0000	0.0110	-0.0966
		0.0481	0.3067	0.0054	0.0000	0.0129	0.0064
195 (209)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	0.0010	-0.0043	-0.0162	0.0000	-0.0000
		0.0481	0.3067	0.0054	-0.0002	0.0000	0.0812
196 (115,321)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	0.0010	-0.0049	0.0000	0.0111	-0.1054
		0.0525	0.3289	0.0049	0.0000	0.0132	0.0069
196 (210)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	0.0010	-0.0049	-0.0164	0.0000	0.0000
		0.0525	0.3289	0.0049	-0.0001	0.0000	0.0891
197 (116,322)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	0.0009	-0.0044	0.0000	0.0111	-0.1341
		0.0677	0.3972	0.0057	0.0000	0.0136	0.0068
197 (211)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	0.0009	-0.0044	-0.0168	0.0000	-0.0001
		0.0677	0.3972	0.0057	-0.0002	0.0000	0.1136
198 (117,323)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0010	0.0009	-0.0051	0.0000	0.0117	-0.1430
		0.0724	0.4202	0.0049	0.0000	0.0144	0.0075
198 (212)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0010	0.0009	-0.0051	-0.0168	0.0000	-0.0000
		0.0724	0.4202	0.0049	-0.0002	0.0000	0.1220
199 (118,324)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	0.0008	-0.0044	0.0000	0.0112	-0.1531
		0.0778	0.4432	0.0057	0.0000	0.0139	0.0071
199 (213)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	0.0008	-0.0044	-0.0167	0.0000	-0.0001
		0.0778	0.4432	0.0057	-0.0001	0.0000	0.1302
200 (93,325)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0028	0.0059	-0.0149	0.0000	0.0073	0.0029
		-0.0009	0.0245	-0.0125	0.0000	0.0074	0.0045
200 (186)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0028	0.0059	-0.0149	-0.0030	0.0000	-0.0002
		-0.0009	0.0245	-0.0125	0.0008	0.0000	0.0016
201 (119,326)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0047	0.0001	-0.0047	0.0000	0.0006	-0.0092
		-0.0001	0.0578	-0.0008	0.0000	0.0016	0.0006
201 (187)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0047	0.0001	-0.0047	-0.0066	0.0000	0.0000
		-0.0001	0.0578	-0.0008	0.0001	0.0000	0.0074
202 (120,327)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0068	0.0014	-0.0079	0.0000	0.0112	-0.0065
		-0.0003	0.0779	-0.0033	0.0000	0.0122	0.0067
202 (188)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0068	0.0014	-0.0079	-0.0076	0.0000	-0.0000
		-0.0003	0.0779	-0.0033	0.0002	0.0000	0.0107
203 (121,328)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0094	0.0013	-0.0093	0.0000	0.0110	-0.0121
		-0.0005	0.0986	-0.0038	0.0000	0.0117	0.0062
203 (189)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0094	0.0013	-0.0093	-0.0088	0.0000	-0.0000
		-0.0005	0.0986	-0.0038	0.0002	0.0000	0.0147
204 (122,329)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0113	0.0013	-0.0098	0.0000	0.0110	-0.0141
		-0.0005	0.1085	-0.0039	0.0000	0.0121	0.0063
204 (190)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0113	0.0013	-0.0098	-0.0097	0.0000	-0.0000
		-0.0005	0.1085	-0.0039	0.0002	0.0000	0.0171
205 (124,330)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0182	0.0012	-0.0113	0.0000	0.0110	-0.0288
		-0.0005	0.1521	-0.0040	0.0000	0.0115	0.0065
205 (191)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0182	0.0012	-0.0113	-0.0119	0.0000	-0.0001
		-0.0005	0.1521	-0.0040	0.0002	0.0000	0.0292
206 (125,331)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0289	0.0011	-0.0130	0.0000	0.0107	-0.0495
		-0.0008	0.2042	-0.0046	0.0000	0.0110	0.0063
206 (192)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0289	0.0011	-0.0130	-0.0136	0.0000	-0.0001
		-0.0008	0.2042	-0.0046	0.0003	0.0000	0.0458
207 (126,332)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0320	0.0011	-0.0127	0.0000	0.0104	-0.0571
		-0.0006	0.2232	-0.0042	0.0000	0.0111	0.0068
207 (193)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0320	0.0011	-0.0127	-0.0140	0.0000	-0.0002
		-0.0006	0.2232	-0.0042	0.0002	0.0000	0.0520

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 2 8 JUNY 2012
Raquel Gonzalez Gallego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGENCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 04 juny 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
208 (127,333)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0407	0.0011	-0.0140	0.0000	0.0098	-0.0742
		-0.0008	0.2636	-0.0047	0.0000	0.0110	0.0064
208 (194)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0407	0.0011	-0.0140	-0.0151	0.0000	-0.0002
		-0.0008	0.2636	-0.0047	0.0002	0.0000	0.0659
209 (128,334)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0495	0.0010	-0.0139	0.0000	0.0095	-0.0924
		-0.0006	0.3067	-0.0043	0.0000	0.0112	0.0069
209 (195)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0495	0.0010	-0.0139	-0.0159	0.0000	-0.0002
		-0.0006	0.3067	-0.0043	0.0002	0.0000	0.0810
210 (129,335)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0547	0.0010	-0.0146	0.0000	0.0092	-0.1025
		-0.0008	0.3289	-0.0048	0.0000	0.0110	0.0065
210 (196)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0547	0.0010	-0.0146	-0.0160	0.0000	-0.0002
		-0.0008	0.3289	-0.0048	0.0002	0.0000	0.0889
211 (130,336)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0690	0.0009	-0.0143	0.0000	0.0086	-0.1325
		-0.0006	0.3972	-0.0043	0.0000	0.0110	0.0067
211 (197)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0690	0.0009	-0.0143	-0.0164	0.0000	-0.0003
		-0.0006	0.3972	-0.0043	0.0002	0.0000	0.1134
212 (131,337)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0743	0.0009	-0.0150	0.0000	0.0085	-0.1434
		-0.0009	0.4202	-0.0051	0.0000	0.0110	0.0060
212 (198)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0743	0.0009	-0.0150	-0.0164	0.0000	-0.0002
		-0.0009	0.4202	-0.0051	0.0002	0.0000	0.1218
213 (132,338)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0789	0.0008	-0.0143	0.0000	0.0082	-0.1530
		-0.0005	0.4432	-0.0043	0.0000	0.0109	0.0064
213 (199)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0789	0.0008	-0.0143	-0.0164	0.0000	-0.0003
		-0.0005	0.4432	-0.0043	0.0003	0.0000	0.1300
214	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	-0.0001	-0.0048	-0.0036	-0.0009	0.0001
		0.0033	0.0280	-0.0005	0.0000	0.0000	0.0126
215	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0001	-0.0050	-0.0054	-0.0013	0.0001
		0.0017	0.0340	-0.0005	0.0000	-0.0000	0.0140
216	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0001	-0.0054	-0.0064	-0.0016	0.0001
		-0.0000	0.0415	-0.0005	0.0000	-0.0000	0.0144
217	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0031	-0.0001	-0.0059	-0.0068	-0.0022	0.0001
		-0.0000	0.0509	-0.0005	0.0000	-0.0000	0.0154
218 (119)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0065	-0.0002	-0.0064	-0.0061	-0.0000	-0.0004
		-0.0000	0.0605	-0.0005	0.0002	0.0000	0.0051
218 (56)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0065	-0.0002	-0.0064	-0.0046	-0.0001	-0.0001
		-0.0000	0.0605	-0.0005	0.0001	0.0031	0.0003
218 (144)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0065	-0.0002	-0.0064	-0.0064	-0.0018	0.0001
		-0.0000	0.0605	-0.0005	0.0000	0.0000	0.0178
218 (217)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0065	-0.0002	-0.0064	-0.0090	-0.0033	0.0001
		-0.0000	0.0605	-0.0005	0.0000	0.0000	0.0154
218 (219)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0065	-0.0002	-0.0064	-0.0075	-0.0018	0.0001
		-0.0000	0.0605	-0.0005	0.0000	-0.0000	0.0179
218 (343)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0065	-0.0002	-0.0064	0.0000	-0.0008	-0.0182
		-0.0000	0.0605	-0.0005	0.0000	0.0001	0.0002
219	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0075	-0.0002	-0.0067	-0.0074	-0.0014	0.0001
		-0.0000	0.0652	-0.0006	0.0000	-0.0000	0.0179
220 (56)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0083	-0.0002	-0.0069	-0.0050	-0.0000	-0.0003
		-0.0000	0.0701	-0.0006	0.0001	0.0029	0.0064
220 (146,219,221)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0083	-0.0002	-0.0069	-0.0079	-0.0011	0.0001
		-0.0000	0.0701	-0.0006	0.0000	0.0000	0.0178
220 (343)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0083	-0.0002	-0.0069	-0.0134	-0.0012	-0.0118
		-0.0000	0.0701	-0.0006	0.0001	0.0001	0.0001
220 (345)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0083	-0.0002	-0.0069	0.0000	-0.0010	-0.0209

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gáliego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGENCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de [illegible] 02. ABR. 2012 La Seu d'Urgell. El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
		-0.0000	0.0701	-0.0006	0.0000	0.0001	0.0003
220 (347)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0083	-0.0002	-0.0069	-0.0002	-0.0008	-0.0065
		-0.0000	0.0701	-0.0006	0.0074	0.0001	0.0002
221	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0090	-0.0002	-0.0072	-0.0083	-0.0009	0.0001
		-0.0000	0.0753	-0.0006	0.0000	0.0000	0.0177
222 (56)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0097	-0.0002	-0.0075	-0.0086	-0.0020	-0.0002
		-0.0000	0.0806	-0.0006	0.0002	0.0001	0.0053
222 (120)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0097	-0.0002	-0.0075	-0.0069	-0.0008	-0.0008
		-0.0000	0.0806	-0.0006	0.0005	-0.0005	0.0081
222 (60)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0097	-0.0002	-0.0075	-0.0047	-0.0002	-0.0001
		-0.0000	0.0806	-0.0006	0.0001	0.0047	0.0015
222 (148,221,223)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0097	-0.0002	-0.0075	-0.0084	-0.0013	0.0001
		-0.0000	0.0806	-0.0006	0.0000	0.0000	0.0177
222 (347)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0097	-0.0002	-0.0075	0.0000	-0.0013	-0.0245
		-0.0000	0.0806	-0.0006	0.0000	0.0001	0.0003
223	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0107	-0.0003	-0.0078	-0.0085	-0.0016	0.0001
		-0.0000	0.0861	-0.0006	0.0000	-0.0000	0.0175
224 (60)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0118	-0.0003	-0.0080	-0.0058	-0.0001	-0.0004
		-0.0000	0.0916	-0.0006	0.0001	0.0033	0.0099
224 (150,223,225)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0118	-0.0003	-0.0080	-0.0086	-0.0011	0.0001
		-0.0000	0.0916	-0.0006	0.0000	0.0000	0.0174
224 (347)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0118	-0.0003	-0.0080	-0.0172	-0.0017	-0.0151
		-0.0000	0.0916	-0.0006	0.0001	0.0001	0.0001
224 (349)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0118	-0.0003	-0.0080	0.0000	-0.0015	-0.0284
		-0.0000	0.0916	-0.0006	0.0000	0.0001	0.0004
224 (351)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0118	-0.0003	-0.0080	-0.0002	-0.0011	-0.0097
		-0.0000	0.0916	-0.0006	0.0111	0.0002	0.0002
225	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0124	-0.0003	-0.0084	-0.0082	-0.0003	0.0001
		0.0000	0.0973	-0.0006	0.0000	0.0001	0.0174
226 (60)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0130	-0.0003	-0.0089	-0.0104	-0.0032	-0.0002
		0.0000	0.1029	-0.0007	0.0002	0.0002	0.0070
226 (121)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0130	-0.0003	-0.0089	-0.0070	-0.0023	-0.0018
		0.0000	0.1029	-0.0007	0.0016	-0.0023	0.0101
226 (63)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0130	-0.0003	-0.0089	-0.0048	-0.0002	-0.0002
		0.0000	0.1029	-0.0007	0.0001	0.0068	0.0038
226 (152)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0130	-0.0003	-0.0089	-0.0059	0.0001	0.0001
		0.0000	0.1029	-0.0007	0.0001	0.0009	0.0171
226 (225,227)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0130	-0.0003	-0.0089	-0.0098	-0.0020	0.0001
		0.0000	0.1029	-0.0007	0.0000	0.0000	0.0174
226 (351)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0130	-0.0003	-0.0089	0.0000	-0.0019	-0.0327
		0.0000	0.1029	-0.0007	0.0000	0.0001	0.0004
227 (122)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0159	-0.0004	-0.0096	-0.0080	-0.0023	-0.0018
		0.0000	0.1137	-0.0007	0.0016	-0.0021	0.0129
227 (226,228)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0159	-0.0004	-0.0096	-0.0115	-0.0027	0.0001
		0.0000	0.1137	-0.0007	0.0000	0.0000	0.0174
227 (351)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0159	-0.0004	-0.0096	-0.0212	-0.0026	-0.0233
		0.0000	0.1137	-0.0007	0.0002	0.0001	0.0002
227 (352)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0159	-0.0004	-0.0096	0.0000	-0.0022	-0.0373
		0.0000	0.1137	-0.0007	0.0000	0.0001	0.0005
227 (353)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0159	-0.0004	-0.0096	-0.0003	-0.0020	-0.0133
		0.0000	0.1137	-0.0007	0.0152	0.0002	0.0002
228 (63)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0186	-0.0004	-0.0105	-0.0135	-0.0053	-0.0002
		0.0001	0.1288	-0.0007	0.0003	0.0002	0.0100

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUN 2012 amb els prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 10 / 4 / R. 2012
La Seu d'Urgell
El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
228 (123)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0186	-0.0004	-0.0105	-0.0102	-0.0001	-0.0006
		0.0001	0.1288	-0.0007	0.0001	-0.0001	0.0174
228 (65)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0186	-0.0004	-0.0105	-0.0052	-0.0003	-0.0002
		0.0001	0.1288	-0.0007	0.0001	0.0091	0.0046
228 (227,229)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0186	-0.0004	-0.0105	-0.0125	-0.0028	0.0001
		0.0001	0.1288	-0.0007	0.0000	0.0000	0.0174
228 (353)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0186	-0.0004	-0.0105	0.0000	-0.0027	-0.0444
		0.0001	0.1288	-0.0007	0.0000	0.0001	0.0005
229 (65)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0230	-0.0005	-0.0113	-0.0083	-0.0001	-0.0006
		0.0001	0.1450	-0.0007	0.0001	0.0048	0.0212
229 (228,230)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0230	-0.0005	-0.0113	-0.0136	-0.0034	0.0001
		0.0001	0.1450	-0.0007	0.0001	0.0000	0.0174
229 (353)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0230	-0.0005	-0.0113	-0.0294	-0.0034	-0.0258
		0.0001	0.1450	-0.0007	0.0002	0.0001	0.0002
229 (354)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0230	-0.0005	-0.0113	0.0000	-0.0031	-0.0525
		0.0001	0.1450	-0.0007	0.0000	0.0001	0.0007
229 (355)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0230	-0.0005	-0.0113	-0.0004	-0.0029	-0.0199
		0.0001	0.1450	-0.0007	0.0226	0.0002	0.0003
230 (65)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0270	-0.0005	-0.0121	-0.0170	-0.0087	-0.0003
		0.0001	0.1627	-0.0008	0.0003	0.0002	0.0141
230 (124)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0270	-0.0005	-0.0121	-0.0103	-0.0023	-0.0021
		0.0001	0.1627	-0.0008	0.0016	-0.0022	0.0248
230 (67)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0270	-0.0005	-0.0121	-0.0044	-0.0003	-0.0002
		0.0001	0.1627	-0.0008	0.0001	0.0131	0.0081
230 (229,231)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0270	-0.0005	-0.0121	-0.0146	-0.0036	0.0001
		0.0001	0.1627	-0.0008	0.0001	0.0000	0.0174
230 (355)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0270	-0.0005	-0.0121	0.0000	-0.0035	-0.0617
		0.0001	0.1627	-0.0008	0.0000	0.0001	0.0007
231 (67)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0323	-0.0006	-0.0128	-0.0093	-0.0001	-0.0008
		0.0001	0.1814	-0.0008	0.0002	0.0054	0.0309
231 (230,232)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0323	-0.0006	-0.0128	-0.0155	-0.0041	0.0001
		0.0001	0.1814	-0.0008	0.0001	0.0000	0.0174
231 (355)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0323	-0.0006	-0.0128	-0.0391	-0.0041	-0.0344
		0.0001	0.1814	-0.0008	0.0003	0.0002	0.0003
231 (356)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0323	-0.0006	-0.0128	0.0000	-0.0037	-0.0718
		0.0001	0.1814	-0.0008	0.0000	0.0002	0.0009
231 (357)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0323	-0.0006	-0.0128	-0.0005	-0.0036	-0.0283
		0.0001	0.1814	-0.0008	0.0321	0.0002	0.0004
232 (67)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0372	-0.0007	-0.0135	-0.0210	-0.0130	-0.0004
		0.0001	0.2015	-0.0008	0.0004	0.0003	0.0192
232 (68)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0372	-0.0007	-0.0135	-0.0098	-0.0001	-0.0009
		0.0001	0.2015	-0.0008	0.0002	0.0057	0.0367
232 (69)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0372	-0.0007	-0.0135	-0.0030	-0.0004	-0.0003
		0.0001	0.2015	-0.0008	0.0000	0.0182	0.0125
232 (231,233)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0372	-0.0007	-0.0135	-0.0164	-0.0043	0.0001
		0.0001	0.2015	-0.0008	0.0001	0.0000	0.0174
232 (357)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0372	-0.0007	-0.0135	0.0000	-0.0041	-0.0831
		0.0001	0.2015	-0.0008	0.0000	0.0002	0.0010
233 (125)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0433	-0.0008	-0.0141	-0.0113	-0.0039	-0.0032
		0.0001	0.2224	-0.0009	0.0027	-0.0039	0.0405
233 (232,234)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0433	-0.0008	-0.0141	-0.0171	-0.0047	0.0001
		0.0001	0.2224	-0.0009	0.0001	0.0000	0.0174
233 (357)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0433	-0.0008	-0.0141	-0.0507	-0.0047	-0.0446

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gallego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012 La Seu d'Urgell, El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
		0.0001	0.2224	-0.0009	0.0004	0.0002	0.0003
233 (358)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0433	-0.0008	-0.0141	0.0000	-0.0045	-0.0951
		0.0001	0.2224	-0.0009	0.0000	0.0002	0.0011
233 (359)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0433	-0.0008	-0.0141	-0.0006	-0.0043	-0.0383
		0.0001	0.2224	-0.0009	0.0436	0.0002	0.0005
234 (69)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0489	-0.0008	-0.0146	-0.0251	-0.0182	-0.0005
		0.0002	0.2443	-0.0009	0.0004	0.0004	0.0249
234 (126)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0489	-0.0008	-0.0146	-0.0129	-0.0024	-0.0025
		0.0002	0.2443	-0.0009	0.0016	-0.0023	0.0480
234 (71)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0489	-0.0008	-0.0146	-0.0009	-0.0005	-0.0003
		0.0002	0.2443	-0.0009	0.0000	0.0237	0.0176
234 (233,235)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0489	-0.0008	-0.0146	-0.0178	-0.0049	0.0001
		0.0002	0.2443	-0.0009	0.0000	0.0000	0.0174
234 (359)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0489	-0.0008	-0.0146	0.0000	-0.0048	-0.1079
		0.0002	0.2443	-0.0009	0.0000	0.0001	0.0011
235 (71)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0559	-0.0009	-0.0153	-0.0112	-0.0001	-0.0011
		0.0002	0.2670	-0.0009	0.0002	0.0065	0.0559
235 (234,236)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0559	-0.0009	-0.0153	-0.0186	-0.0054	0.0001
		0.0002	0.2670	-0.0009	0.0000	0.0000	0.0174
235 (359)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0559	-0.0009	-0.0153	-0.0639	-0.0053	-0.0562
		0.0002	0.2670	-0.0009	0.0004	0.0002	0.0004
235 (360)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0559	-0.0009	-0.0153	0.0000	-0.0050	-0.1212
		0.0002	0.2670	-0.0009	0.0000	0.0002	0.0013
235 (361)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0559	-0.0009	-0.0153	-0.0007	-0.0048	-0.0496
		0.0002	0.2670	-0.0009	0.0564	0.0003	0.0006
236 (71)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0623	-0.0009	-0.0159	-0.0297	-0.0240	-0.0005
		0.0002	0.2908	-0.0010	0.0004	0.0004	0.0313
236 (127)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0623	-0.0009	-0.0159	-0.0130	-0.0040	-0.0034
		0.0002	0.2908	-0.0010	0.0027	-0.0040	0.0609
236 (73)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0623	-0.0009	-0.0159	0.0000	-0.0005	-0.0004
		0.0002	0.2908	-0.0010	0.0016	0.0300	0.0236
236 (235,237)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0623	-0.0009	-0.0159	-0.0194	-0.0055	0.0001
		0.0002	0.2908	-0.0010	0.0000	0.0000	0.0174
236 (361)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0623	-0.0009	-0.0159	0.0000	-0.0054	-0.1355
		0.0002	0.2908	-0.0010	0.0000	0.0001	0.0012
237 (73)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0697	-0.0010	-0.0164	-0.0120	-0.0001	-0.0011
		0.0002	0.3155	-0.0010	0.0002	0.0069	0.0708
237 (236,238)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0697	-0.0010	-0.0164	-0.0201	-0.0059	0.0001
		0.0002	0.3155	-0.0010	0.0000	-0.0000	0.0174
237 (361)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0697	-0.0010	-0.0164	-0.0785	-0.0057	-0.0691
		0.0002	0.3155	-0.0010	0.0005	0.0002	0.0004
237 (362)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0697	-0.0010	-0.0164	0.0000	-0.0055	-0.1505
		0.0002	0.3155	-0.0010	0.0000	0.0002	0.0013
237 (363)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0697	-0.0010	-0.0164	-0.0007	-0.0054	-0.0624
		0.0002	0.3155	-0.0010	0.0709	0.0002	0.0006
238 (73)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0768	-0.0010	-0.0168	-0.0343	-0.0305	-0.0005
		0.0002	0.3409	-0.0010	0.0005	0.0004	0.0383
238 (128)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0768	-0.0010	-0.0168	-0.0151	-0.0024	-0.0026
		0.0002	0.3409	-0.0010	0.0016	-0.0023	0.0775
238 (75)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0768	-0.0010	-0.0168	0.0000	-0.0005	-0.0004
		0.0002	0.3409	-0.0010	0.0047	0.0370	0.0303
238 (237,239)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0768	-0.0010	-0.0168	-0.0205	-0.0059	0.0001
		0.0002	0.3409	-0.0010	0.0000	0.0000	0.0174

Generalitat de Catalunya
Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Direcció General d'Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'expedient
La secretària
Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

Aquest document ha estat aprovat definitivament pel ple en sessió de 0 2 MAR. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
238 (363)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0768	-0.0010	-0.0168	0.0000	-0.0059	-0.1662
		0.0002	0.3409	-0.0010	0.0000	0.0001	0.0013
239 (129)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0846	-0.0010	-0.0171	-0.0121	-0.0000	-0.0034
		0.0002	0.3667	-0.0011	0.0050	0.0000	0.0847
239 (238,240)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0846	-0.0010	-0.0171	-0.0209	-0.0062	0.0001
		0.0002	0.3667	-0.0011	0.0000	-0.0000	0.0174
239 (363)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0846	-0.0010	-0.0171	-0.0942	-0.0060	-0.0829
		0.0002	0.3667	-0.0011	0.0005	0.0002	0.0005
239 (364)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0846	-0.0010	-0.0171	0.0000	-0.0059	-0.1822
		0.0002	0.3667	-0.0011	0.0000	0.0001	0.0013
239 (365)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0846	-0.0010	-0.0171	-0.0007	-0.0058	-0.0762
		0.0002	0.3667	-0.0011	0.0866	0.0002	0.0006
240 (75)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0922	-0.0010	-0.0174	-0.0389	-0.0376	-0.0005
		0.0002	0.3930	-0.0011	0.0005	0.0004	0.0457
240 (76)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0922	-0.0010	-0.0174	-0.0127	-0.0001	-0.0011
		0.0002	0.3930	-0.0011	0.0002	0.0073	0.0952
240 (77)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0922	-0.0010	-0.0174	0.0001	-0.0004	-0.0003
		0.0002	0.3930	-0.0011	0.0085	0.0442	0.0374
240 (239,241)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0922	-0.0010	-0.0174	-0.0212	-0.0062	0.0001
		0.0002	0.3930	-0.0011	-0.0000	-0.0000	0.0174
240 (365)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0922	-0.0010	-0.0174	0.0000	-0.0060	-0.1985
		0.0002	0.3930	-0.0011	0.0000	0.0002	0.0013
241 (77)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.1002	-0.0010	-0.0176	-0.0128	-0.0001	-0.0010
		0.0001	0.4196	-0.0011	0.0002	0.0074	0.1037
241 (240,242)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.1002	-0.0010	-0.0176	-0.0214	-0.0064	0.0001
		0.0001	0.4196	-0.0011	-0.0000	-0.0000	0.0174
241 (365)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.1002	-0.0010	-0.0176	-0.1106	-0.0061	-0.0974
		0.0001	0.4196	-0.0011	0.0004	0.0003	0.0004
241 (366)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.1002	-0.0010	-0.0176	0.0000	-0.0060	-0.2152
		0.0001	0.4196	-0.0011	0.0000	0.0002	0.0013
241 (367)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.1002	-0.0010	-0.0176	-0.0007	-0.0059	-0.0905
		0.0001	0.4196	-0.0011	0.1029	0.0003	0.0006
242 (77)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.1080	-0.0010	-0.0177	-0.0432	-0.0448	-0.0005
		0.0001	0.4464	-0.0011	0.0005	0.0003	0.0532
242 (130)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.1080	-0.0010	-0.0177	-0.0160	-0.0023	-0.0023
		0.0001	0.4464	-0.0011	0.0016	-0.0022	0.1111
242 (79)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.1080	-0.0010	-0.0177	0.0002	-0.0004	-0.0002
		0.0001	0.4464	-0.0011	0.0125	0.0516	0.0448
242 (241,243)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.1080	-0.0010	-0.0177	-0.0215	-0.0063	0.0001
		0.0001	0.4464	-0.0011	-0.0000	-0.0000	0.0174
242 (367)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.1080	-0.0010	-0.0177	0.0000	-0.0062	-0.2320
		0.0001	0.4464	-0.0011	0.0000	0.0001	0.0011
243 (131)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.1160	-0.0009	-0.0178	-0.0119	-0.0000	-0.0033
		0.0001	0.4732	-0.0011	0.0057	0.0000	0.1184
243 (242,244)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.1160	-0.0009	-0.0178	-0.0215	-0.0064	0.0001
		0.0001	0.4732	-0.0011	-0.0000	-0.0000	0.0174
243 (367)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.1160	-0.0009	-0.0178	-0.1273	-0.0061	-0.1121
		0.0001	0.4732	-0.0011	0.0004	0.0003	0.0003
243 (368)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.1160	-0.0009	-0.0178	0.0000	-0.0061	-0.2488
		0.0001	0.4732	-0.0011	0.0000	0.0002	0.0011
243 (369)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.1160	-0.0009	-0.0178	-0.0006	-0.0060	-0.1052
		0.0001	0.4732	-0.0011	0.1195	0.0003	0.0005
244 (79)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.1240	-0.0009	-0.0179	-0.0475	-0.0522	-0.0004

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 les prescripcions contingudes en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gallego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGENCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012 La Seu d'Urgell, El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
		0.0000	0.5001	-0.0012	0.0005	0.0002	0.0607
244 (132)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.1240	-0.0009	-0.0179	-0.0149	-0.0000	-0.0019
		0.0000	0.5001	-0.0012	0.0028	0.0000	0.1283
244 (81)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.1240	-0.0009	-0.0179	0.0002	-0.0002	-0.0001
		0.0000	0.5001	-0.0012	0.0167	0.0590	0.0523
244 (243,245)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.1240	-0.0009	-0.0179	-0.0215	-0.0064	0.0001
		0.0000	0.5001	-0.0012	-0.0001	-0.0000	0.0174
244 (369)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.1240	-0.0009	-0.0179	0.0000	-0.0063	-0.2657
		0.0000	0.5001	-0.0012	0.0000	0.0001	0.0009
245 (81)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.1320	-0.0008	-0.0179	-0.0131	-0.0001	-0.0004
		-0.0000	0.5270	-0.0012	0.0002	0.0075	0.1381
245 (244,246)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.1320	-0.0008	-0.0179	-0.0215	-0.0064	0.0001
		-0.0000	0.5270	-0.0012	-0.0001	-0.0000	0.0174
245 (264)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.1320	-0.0008	-0.0179	0.0000	-0.0080	-0.2870
		-0.0000	0.5270	-0.0012	0.0000	0.0008	0.0011
245 (369)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.1320	-0.0008	-0.0179	-0.1441	-0.0061	-0.1268
		-0.0000	0.5270	-0.0012	0.0002	0.0003	0.0002
245 (371)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.1320	-0.0008	-0.0179	-0.0004	-0.0061	-0.1200
		-0.0000	0.5270	-0.0012	0.1363	0.0003	0.0004
246 (81)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.1400	-0.0007	-0.0179	-0.0518	-0.0597	-0.0002
		-0.0001	0.5538	-0.0012	0.0004	0.0001	0.0683
246 (82)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.1400	-0.0007	-0.0179	-0.0132	-0.0000	-0.0002
		-0.0001	0.5538	-0.0012	0.0001	0.0076	0.1467
246 (245)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.1400	-0.0007	-0.0179	-0.0214	-0.0064	0.0001
		-0.0001	0.5538	-0.0012	-0.0000	-0.0000	0.0174
246 (265)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.1400	-0.0007	-0.0179	0.0000	-0.0004	-0.2897
		-0.0001	0.5538	-0.0012	0.0000	0.0008	0.0010
247 (44,475)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0001	-0.0001	-0.0001	-0.0006	0.0000
		0.0000	0.0000	0.0008	-0.0000	0.0001	0.0002
247 (46)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0001	-0.0001	-0.0003	-0.0003	-0.0004
		0.0000	0.0000	0.0008	0.0001	-0.0002	0.0002
248 (46)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	0.0001	-0.0001	-0.0001	-0.0003	-0.0001
		0.0000	0.0013	0.0010	0.0001	-0.0003	0.0002
248 (475,83)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	0.0001	-0.0001	-0.0000	-0.0000	-0.0007
		0.0000	0.0013	0.0010	0.0001	0.0005	0.0000
249 (83,434)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	0.0001	-0.0002	-0.0001	-0.0001	-0.0001
		0.0001	0.0026	0.0024	0.0002	0.0000	0.0008
249 (87)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	0.0001	-0.0002	-0.0007	-0.0002	-0.0011
		0.0001	0.0026	0.0024	0.0001	0.0001	0.0002
250 (87)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0000	-0.0002	-0.0003	-0.0002	-0.0001
		0.0001	0.0052	0.0025	0.0001	-0.0000	0.0005
250 (434,89)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0000	-0.0002	-0.0001	-0.0000	-0.0017
		0.0001	0.0052	0.0025	0.0000	0.0007	-0.0000
251 (89,430)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0000	-0.0003	-0.0001	0.0000	-0.0001
		0.0001	0.0073	0.0038	0.0002	0.0001	0.0007
251 (91)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0000	-0.0003	-0.0017	-0.0002	-0.0026
		0.0001	0.0073	0.0038	0.0001	0.0003	0.0001
252 (91)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0000	-0.0003	-0.0002	-0.0002	-0.0001
		0.0008	0.0116	0.0037	0.0001	0.0003	0.0004
252 (430,95)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0000	-0.0003	-0.0001	-0.0000	-0.0039
		0.0008	0.0116	0.0037	0.0000	0.0008	-0.0001
253 (95,426)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0000	-0.0004	-0.0000	0.0000	-0.0005
		0.0016	0.0147	0.0048	0.0001	0.0004	-0.0002

Generalitat de Catalunya Departament de Governació i Relacions Institucionals
Direcció General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat document
La secretària
Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10.01.2012 amb el número B-486434

document
pla en sessió de
La Seu d'Urgell,
El Secretari
02 FEB. 2012

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
253 (97)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0000	-0.0004	-0.0035	-0.0002	-0.0047
		0.0016	0.0147	0.0048	0.0000	0.0008	0.0000
254 (97)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0000	-0.0004	0.0001	-0.0001	-0.0010
		0.0025	0.0200	0.0053	0.0007	0.0001	-0.0001
254 (426,99)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0000	-0.0004	0.0000	-0.0000	-0.0064
		0.0025	0.0200	0.0053	0.0001	0.0009	-0.0002
255 (99,422)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0000	-0.0005	-0.0000	0.0000	-0.0023
		0.0027	0.0225	0.0062	0.0004	0.0006	-0.0002
255 (101)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0000	-0.0005	-0.0057	-0.0001	-0.0070
		0.0027	0.0225	0.0062	-0.0000	0.0005	-0.0000
256 (101)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0001	-0.0005	0.0001	-0.0001	-0.0014
		0.0041	0.0301	0.0056	0.0010	0.0011	-0.0001
256 (422,103)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0001	-0.0005	-0.0000	-0.0000	-0.0121
		0.0041	0.0301	0.0056	0.0002	0.0010	-0.0002
257 (103,390)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0000	-0.0005	-0.0000	0.0000	-0.0050
		0.0055	0.0350	0.0065	0.0003	0.0009	-0.0004
257 (133)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0000	-0.0005	-0.0102	-0.0001	-0.0113
		0.0055	0.0350	0.0065	-0.0001	0.0011	-0.0001
258 (133)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0000	-0.0006	0.0002	-0.0001	-0.0022
		0.0077	0.0472	0.0060	0.0018	0.0014	-0.0002
258 (390,135)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0000	-0.0006	-0.0001	-0.0000	-0.0220
		0.0077	0.0472	0.0060	0.0000	0.0011	-0.0004
259 (184,309)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	-0.0003	-0.0015	0.0000	-0.0001	-0.2830
		0.1317	0.3699	0.0127	0.0000	0.0062	0.0003
259 (261)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	-0.0003	-0.0015	-0.0190	0.0000	-0.0001
		0.1317	0.3699	0.0127	-0.0028	0.0000	0.1387
260 (185,310)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0003	-0.0015	0.0000	-0.0001	-0.2993
		0.1395	0.3928	0.0100	0.0000	0.0062	0.0005
260 (262)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0003	-0.0015	-0.0146	0.0000	-0.0003
		0.1395	0.3928	0.0100	-0.0028	0.0000	0.1466
261 (81)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0003	-0.0037	0.0000	0.0018	-0.0738
		-0.0003	0.3699	-0.0033	0.0000	0.0023	0.0002
261 (259,264)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0003	-0.0037	-0.0139	0.0000	-0.0002
		-0.0003	0.3699	-0.0033	0.0000	0.0000	0.1384
261 (262)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0003	-0.0037	-0.0176	0.0001	0.0000
		-0.0003	0.3699	-0.0033	0.0000	0.0001	0.0000
262 (82)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0003	-0.0037	0.0000	0.0018	-0.0731
		-0.0002	0.3928	-0.0033	0.0000	0.0023	0.0002
262 (260,265)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0003	-0.0037	-0.0139	0.0000	-0.0002
		-0.0002	0.3928	-0.0033	0.0000	0.0000	0.1467
262 (261,263)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0003	-0.0037	-0.0197	0.0001	0.0000
		-0.0002	0.3928	-0.0033	0.0000	0.0001	0.0000
263	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0003	-0.0037	-0.0230	0.0001	0.0000
		0.0003	0.4593	-0.0033	0.0000	0.0001	0.0000
264 (245,370)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.1320	-0.0003	-0.0138	0.0000	-0.0064	-0.2827
		-0.0000	0.3699	-0.0014	0.0000	-0.0000	0.0007
264 (261)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.1320	-0.0003	-0.0138	-0.0089	0.0000	-0.0004
		-0.0000	0.3699	-0.0014	0.0029	0.0000	0.1381
265 (246,371)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.1400	-0.0003	-0.0166	0.0000	-0.0064	-0.2995
		-0.0001	0.3928	-0.0014	0.0000	-0.0000	0.0005
265 (262)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.1400	-0.0003	-0.0166	-0.0132	0.0000	-0.0002
		-0.0001	0.3928	-0.0014	0.0029	0.0000	0.1468
266 (134,381)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0083	-0.0001	-0.0070	-0.0001	-0.0011	-0.0048

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han d'incorporar-se en l'esmentat acord
La secretària
Raquel Gallego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

159
...A: Aquest document ... aprovat provisionalment pel ple en sessió de ... 02 ABR. 2012 La Seu d'Urgell El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
		-0.0001	0.0449	-0.0005	-0.0000	0.0000	0.0002
266 (391)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0083	-0.0001	-0.0070	-0.0085	-0.0011	-0.0102
		-0.0001	0.0449	-0.0005	0.0000	0.0001	0.0001
267 (391)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0064	-0.0001	-0.0071	-0.0001	-0.0010	-0.0040
		-0.0001	0.0378	-0.0005	0.0036	0.0001	0.0002
267 (421,134)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0064	-0.0001	-0.0071	0.0000	-0.0010	-0.0148
		-0.0001	0.0378	-0.0005	0.0000	-0.0000	0.0001
268 (102,421)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0051	-0.0001	-0.0064	-0.0002	-0.0007	-0.0027
		-0.0001	0.0283	-0.0005	-0.0000	0.0000	0.0001
268 (423)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0051	-0.0001	-0.0064	-0.0038	-0.0006	-0.0051
		-0.0001	0.0283	-0.0005	0.0000	0.0001	0.0000
269 (423)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0038	-0.0001	-0.0066	-0.0001	-0.0008	-0.0016
		-0.0001	0.0242	-0.0005	0.0013	0.0001	0.0002
269 (425,102)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0038	-0.0001	-0.0066	-0.0001	-0.0009	-0.0078
		-0.0001	0.0242	-0.0005	-0.0001	-0.0000	0.0001
270 (98,425)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0031	-0.0000	-0.0057	0.0000	-0.0003	-0.0016
		-0.0001	0.0190	-0.0004	0.0001	0.0000	0.0000
270 (427)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0031	-0.0000	-0.0057	-0.0020	-0.0007	-0.0030
		-0.0001	0.0190	-0.0004	-0.0000	0.0001	-0.0000
271 (427)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0022	-0.0000	-0.0054	-0.0001	-0.0002	-0.0006
		-0.0001	0.0161	-0.0004	0.0004	0.0002	0.0001
271 (429,98)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0022	-0.0000	-0.0054	0.0000	-0.0009	-0.0051
		-0.0001	0.0161	-0.0004	0.0001	-0.0000	-0.0000
272 (94,429)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0016	-0.0000	-0.0043	-0.0002	-0.0001	0.0000
		-0.0001	0.0108	-0.0003	-0.0000	0.0000	0.0004
272 (431)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0016	-0.0000	-0.0043	-0.0011	-0.0003	-0.0018
		-0.0001	0.0108	-0.0003	-0.0000	0.0002	-0.0000
273 (431)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0011	-0.0001	-0.0042	-0.0003	-0.0002	0.0002
		-0.0001	0.0080	-0.0003	-0.0001	0.0002	0.0005
273 (433,94)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0011	-0.0001	-0.0042	0.0001	-0.0007	-0.0025
		-0.0001	0.0080	-0.0003	0.0002	-0.0000	-0.0000
274 (88,433)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0000	-0.0028	0.0000	0.0000	0.0000
		-0.0000	0.0047	-0.0002	0.0001	0.0001	0.0009
274 (435)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0000	-0.0028	-0.0005	-0.0000	-0.0008
		-0.0000	0.0047	-0.0002	-0.0001	0.0002	-0.0001
275 (435)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0001	-0.0026	-0.0005	0.0001	0.0002
		-0.0000	0.0029	-0.0002	-0.0001	0.0002	0.0008
275 (439,88)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0001	-0.0026	0.0001	-0.0006	-0.0011
		-0.0000	0.0029	-0.0002	0.0002	-0.0000	-0.0000
276 (47,439)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	-0.0000	-0.0010	-0.0001	0.0000	0.0000
		-0.0000	0.0011	-0.0001	-0.0000	0.0003	0.0006
276 (476)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	-0.0000	-0.0010	-0.0002	0.0002	-0.0003
		-0.0000	0.0011	-0.0001	-0.0001	0.0003	-0.0001
277 (476)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	-0.0001	-0.0009	-0.0004	0.0003	0.0002
		-0.0000	-0.0000	-0.0001	-0.0001	0.0003	0.0008
277 (478,47)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	-0.0001	-0.0009	-0.0001	-0.0007	-0.0002
		-0.0000	-0.0000	-0.0001	0.0000	-0.0001	0.0000
278	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0001	-0.0005	-0.0024	0.0000	-0.0073
		0.0066	0.0189	0.0035	-0.0000	0.0004	-0.0000
279	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0001	-0.0005	-0.0035	0.0000	-0.0082
		0.0071	0.0228	0.0037	0.0000	0.0006	0.0000
280	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0002	-0.0005	-0.0042	0.0000	-0.0085
		0.0082	0.0274	0.0039	0.0000	0.0009	-0.0000

Generalitat de Catalunya
Departament ... Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'aprovació assolida
La secretària
Raquel González Gallego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGENCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 FEB. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
281	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002 0.0090	-0.0003 0.0330	-0.0005 0.0041	-0.0044 0.0000	-0.0001 0.0000	-0.0087 0.0000
282 (157)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002 0.0079	-0.0003 0.0390	-0.0006 0.0044	0.0000 0.0000	-0.0001 0.0009	-0.0219 -0.0005
282 (281)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002 0.0079	-0.0003 0.0390	-0.0006 0.0044	-0.0056 0.0000	-0.0014 -0.0000	-0.0087 0.0000
282 (283)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002 0.0079	-0.0003 0.0390	-0.0006 0.0044	-0.0051 -0.0000	0.0000 0.0005	-0.0112 -0.0001
282 (372)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002 0.0079	-0.0003 0.0390	-0.0006 0.0044	-0.0042 0.0000	-0.0002 -0.0000	-0.0105 -0.0000
282 (392)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002 0.0079	-0.0003 0.0390	-0.0006 0.0044	-0.0056 -0.0001	0.0001 0.0006	0.0006 0.0101
282 (446)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002 0.0079	-0.0003 0.0390	-0.0006 0.0044	-0.0073 -0.0003	-0.0030 -0.0002	0.0003 0.0055
283	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002 0.0083	-0.0003 0.0422	-0.0006 0.0045	-0.0050 -0.0000	0.0000 0.0009	-0.0112 -0.0001
284 (157)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002 0.0090	-0.0003 0.0454	-0.0006 0.0046	0.0003 0.0080	-0.0001 0.0007	-0.0071 -0.0003
284 (159)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002 0.0090	-0.0003 0.0454	-0.0006 0.0046	0.0000 0.0000	-0.0001 0.0012	-0.0252 -0.0005
284 (161)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002 0.0090	-0.0003 0.0454	-0.0006 0.0046	-0.0171 -0.0002	-0.0002 0.0014	-0.0151 -0.0002
284 (283,285,374)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002 0.0090	-0.0003 0.0454	-0.0006 0.0046	-0.0052 0.0000	-0.0000 0.0013	-0.0111 -0.0001
284 (446)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002 0.0090	-0.0003 0.0454	-0.0006 0.0046	-0.0042 -0.0000	0.0000 0.0024	0.0005 0.0105
285	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002 0.0099	-0.0003 0.0487	-0.0006 0.0047	-0.0053 0.0000	-0.0000 0.0016	-0.0110 -0.0001
286 (161)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002 0.0108	-0.0004 0.0520	-0.0006 0.0049	0.0000 0.0000	-0.0001 0.0013	-0.0287 -0.0005
286 (285,287,376)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002 0.0108	-0.0004 0.0520	-0.0006 0.0049	-0.0052 0.0000	-0.0000 0.0014	-0.0109 -0.0000
286 (393)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002 0.0108	-0.0004 0.0520	-0.0006 0.0049	-0.0073 -0.0010	-0.0000 -0.0000	0.0010 0.0137
286 (446)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002 0.0108	-0.0004 0.0520	-0.0006 0.0049	-0.0024 0.0000	0.0002 0.0065	0.0002 0.0039
286 (450)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002 0.0108	-0.0004 0.0520	-0.0006 0.0049	-0.0085 -0.0003	-0.0042 -0.0002	0.0003 0.0070
287	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002 0.0116	-0.0004 0.0553	-0.0006 0.0050	-0.0052 -0.0000	0.0000 0.0013	-0.0108 -0.0001
288 (161)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002 0.0124	-0.0004 0.0587	-0.0006 0.0051	0.0003 0.0112	-0.0001 0.0011	-0.0099 -0.0003
288 (163)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002 0.0124	-0.0004 0.0587	-0.0006 0.0051	0.0000 0.0000	-0.0001 0.0015	-0.0328 -0.0006
288 (165)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002 0.0124	-0.0004 0.0587	-0.0006 0.0051	-0.0213 -0.0002	-0.0002 0.0020	-0.0187 -0.0002
288 (287,289,378)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002 0.0124	-0.0004 0.0587	-0.0006 0.0051	-0.0052 0.0000	-0.0000 0.0018	-0.0107 -0.0001
288 (450)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002 0.0124	-0.0004 0.0587	-0.0006 0.0051	-0.0046 -0.0001	0.0000 0.0027	0.0006 0.0141
289	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002 0.0137	-0.0004 0.0621	-0.0007 0.0053	-0.0050 -0.0000	-0.0001 0.0023	-0.0106 -0.0001
290 (165)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0004	-0.0007	0.0000	-0.0001	-0.0370

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretaria
Raquel González Callago

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGENCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
		0.0150	0.0654	0.0055	0.0000	0.0019	-0.0006
290 (289,291)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0004	-0.0007	-0.0055	-0.0000	-0.0106
		0.0150	0.0654	0.0055	0.0000	0.0019	-0.0001
290 (380)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0004	-0.0007	-0.0042	-0.0001	-0.0108
		0.0150	0.0654	0.0055	-0.0001	0.0027	-0.0000
290 (394)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0004	-0.0007	-0.0104	-0.0000	0.0019
		0.0150	0.0654	0.0055	-0.0028	0.0000	0.0195
290 (450)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0004	-0.0007	-0.0018	0.0002	0.0002
		0.0150	0.0654	0.0055	0.0000	0.0084	0.0056
290 (453)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0004	-0.0007	-0.0100	-0.0056	0.0003
		0.0150	0.0654	0.0055	-0.0002	-0.0002	0.0108
291 (165)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0004	-0.0007	0.0003	-0.0001	-0.0174
		0.0169	0.0711	0.0057	0.0158	0.0017	-0.0003
291 (166)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0004	-0.0007	0.0000	-0.0001	-0.0421
		0.0169	0.0711	0.0057	0.0000	0.0023	-0.0006
291 (167)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0004	-0.0007	-0.0276	-0.0002	-0.0243
		0.0169	0.0711	0.0057	-0.0002	0.0030	-0.0002
291 (290,292)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0004	-0.0007	-0.0057	0.0000	-0.0106
		0.0169	0.0711	0.0057	0.0000	0.0025	-0.0001
291 (395)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0004	-0.0007	-0.0090	0.0023	0.0020
		0.0169	0.0711	0.0057	-0.0015	0.0033	0.0220
292 (167)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0004	-0.0007	0.0000	-0.0001	-0.0495
		0.0208	0.0781	0.0061	0.0000	0.0027	-0.0006
292 (291,293)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0004	-0.0007	-0.0058	-0.0000	-0.0106
		0.0208	0.0781	0.0061	0.0000	0.0030	-0.0001
292 (396)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0004	-0.0007	-0.0072	-0.0000	0.0006
		0.0208	0.0781	0.0061	-0.0001	-0.0000	0.0224
292 (453)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0004	-0.0007	-0.0010	0.0002	0.0002
		0.0208	0.0781	0.0061	0.0000	0.0111	0.0080
292 (455)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0004	-0.0007	-0.0123	-0.0084	0.0003
		0.0208	0.0781	0.0061	-0.0003	-0.0002	0.0118
293 (167)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0005	-0.0008	0.0003	-0.0001	-0.0187
		0.0242	0.0855	0.0063	0.0212	0.0025	-0.0003
293 (168)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0005	-0.0008	0.0000	-0.0001	-0.0577
		0.0242	0.0855	0.0063	0.0000	0.0031	-0.0006
293 (169)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0005	-0.0008	-0.0364	-0.0002	-0.0320
		0.0242	0.0855	0.0063	-0.0002	0.0036	-0.0002
293 (292,294)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0005	-0.0008	-0.0060	-0.0000	-0.0106
		0.0242	0.0855	0.0063	0.0000	0.0032	-0.0001
293 (455)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0005	-0.0008	-0.0057	0.0000	0.0007
		0.0242	0.0855	0.0063	-0.0001	0.0033	0.0263
294 (169)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0005	-0.0008	0.0000	-0.0001	-0.0668
		0.0289	0.0930	0.0066	0.0000	0.0034	-0.0007
294 (293,295)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0005	-0.0008	-0.0060	-0.0000	-0.0106
		0.0289	0.0930	0.0066	0.0000	0.0037	-0.0001
294 (397)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0005	-0.0008	-0.0119	0.0000	0.0021
		0.0289	0.0930	0.0066	-0.0029	0.0000	0.0343
294 (455)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0005	-0.0008	0.0000	0.0003	0.0002
		0.0289	0.0930	0.0066	0.0005	0.0149	0.0116
294 (457)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0005	-0.0008	-0.0151	-0.0119	0.0004
		0.0289	0.0930	0.0066	-0.0004	-0.0003	0.0157
295 (169)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0005	-0.0008	0.0004	-0.0001	-0.0262
		0.0333	0.1006	0.0069	0.0297	0.0032	-0.0003

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY. 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel Gonzalez Gallego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGÈNCIA - Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 AGO. 2012
La Seu d'Urgell
El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
295 (170)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0005	-0.0008	0.0000	-0.0002	-0.0770
		0.0333	0.1006	0.0069	0.0000	0.0037	-0.0008
295 (171)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0005	-0.0008	-0.0470	-0.0002	-0.0414
		0.0333	0.1006	0.0069	-0.0002	0.0043	-0.0002
295 (294,296)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0005	-0.0008	-0.0061	-0.0000	-0.0106
		0.0333	0.1006	0.0069	0.0000	0.0039	-0.0001
295 (457)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0005	-0.0008	-0.0062	0.0001	0.0009
		0.0333	0.1006	0.0069	-0.0002	0.0036	0.0360
296 (171)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0006	-0.0009	0.0000	-0.0002	-0.0881
		0.0389	0.1083	0.0071	0.0000	0.0040	-0.0008
296 (295,297)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0006	-0.0009	-0.0062	-0.0000	-0.0106
		0.0389	0.1083	0.0071	0.0000	0.0044	-0.0001
296 (457)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0006	-0.0009	0.0001	0.0003	0.0003
		0.0389	0.1083	0.0071	0.0026	0.0195	0.0160
296 (458)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0006	-0.0009	-0.0064	0.0001	0.0009
		0.0389	0.1083	0.0071	-0.0002	0.0037	0.0416
296 (459)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0006	-0.0009	-0.0182	-0.0163	0.0004
		0.0389	0.1083	0.0071	-0.0004	-0.0003	0.0204
297 (171)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0006	-0.0009	0.0004	-0.0001	-0.0353
		0.0442	0.1161	0.0073	0.0402	0.0040	-0.0004
297 (172)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0006	-0.0009	0.0000	-0.0001	-0.0998
		0.0442	0.1161	0.0073	0.0000	0.0044	-0.0008
297 (173)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0006	-0.0009	-0.0591	-0.0002	-0.0520
		0.0442	0.1161	0.0073	-0.0003	0.0048	-0.0002
297 (296,298)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0006	-0.0009	-0.0062	-0.0000	-0.0106
		0.0442	0.1161	0.0073	0.0000	0.0046	-0.0001
297 (398)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0006	-0.0009	-0.0149	-0.0000	0.0032
		0.0442	0.1161	0.0073	-0.0049	-0.0000	0.0517
298 (173)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0006	-0.0009	0.0000	-0.0001	-0.1123
		0.0504	0.1239	0.0075	0.0000	0.0047	-0.0008
298 (297,299)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0006	-0.0009	-0.0063	-0.0000	-0.0106
		0.0504	0.1239	0.0075	0.0000	0.0049	-0.0001
298 (399)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0006	-0.0009	-0.0127	-0.0000	0.0024
		0.0504	0.1239	0.0075	-0.0029	0.0000	0.0566
298 (459)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0006	-0.0009	0.0001	0.0003	0.0003
		0.0504	0.1239	0.0075	0.0052	0.0248	0.0212
298 (461)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0006	-0.0009	-0.0218	-0.0215	0.0005
		0.0504	0.1239	0.0075	-0.0005	-0.0003	0.0259
299 (173)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0007	-0.0010	0.0005	-0.0002	-0.0458
		0.0564	0.1320	0.0077	0.0521	0.0045	-0.0004
299 (174)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0007	-0.0010	0.0000	-0.0002	-0.1257
		0.0564	0.1320	0.0077	0.0000	0.0050	-0.0008
299 (175)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0007	-0.0010	-0.0728	-0.0003	-0.0641
		0.0564	0.1320	0.0077	-0.0003	0.0054	-0.0002
299 (298,300)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0007	-0.0010	-0.0065	-0.0000	-0.0106
		0.0564	0.1320	0.0077	0.0000	0.0052	-0.0001
299 (461)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0007	-0.0010	-0.0070	0.0001	0.0010
		0.0564	0.1320	0.0077	-0.0002	0.0041	0.0604
300 (175)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0007	-0.0010	0.0000	-0.0002	-0.1398
		0.0634	0.1401	0.0080	0.0000	0.0053	-0.0008
300 (299,301)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0007	-0.0010	-0.0065	-0.0000	-0.0106
		0.0634	0.1401	0.0080	0.0000	0.0056	-0.0001
300 (400)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0007	-0.0010	-0.0126	0.0040	0.0033

Generalitat de Catalunya
Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 MAY 2012 les excepcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012 La Seu d'Urgell El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
		0.0634	0.1401	0.0080	-0.0027	0.0048	0.0714
300 (461)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0007	-0.0010	0.0000	0.0004	0.0003
		0.0634	0.1401	0.0080	0.0080	0.0308	0.0270
300 (463)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0007	-0.0010	-0.0256	-0.0272	0.0005
		0.0634	0.1401	0.0080	-0.0005	-0.0003	0.0320
301 (175)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0007	-0.0010	0.0005	-0.0002	-0.0578
		0.0702	0.1484	0.0081	0.0657	0.0051	-0.0004
301 (176)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0007	-0.0010	0.0000	-0.0002	-0.1546
		0.0702	0.1484	0.0081	0.0000	0.0055	-0.0008
301 (177)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0007	-0.0010	-0.0878	-0.0003	-0.0773
		0.0702	0.1484	0.0081	-0.0002	0.0058	-0.0002
301 (300,302)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0007	-0.0010	-0.0066	-0.0000	-0.0106
		0.0702	0.1484	0.0081	-0.0000	0.0057	-0.0001
301 (463)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0007	-0.0010	-0.0073	0.0001	0.0010
		0.0702	0.1484	0.0081	-0.0001	0.0042	0.0748
302 (177)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	-0.0007	-0.0010	0.0000	-0.0001	-0.1698
		0.0777	0.1566	0.0083	0.0000	0.0057	-0.0007
302 (301,303)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	-0.0007	-0.0010	-0.0066	-0.0000	-0.0106
		0.0777	0.1566	0.0083	-0.0000	0.0060	-0.0001
302 (401)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	-0.0007	-0.0010	-0.0117	0.0024	0.0024
		0.0777	0.1566	0.0083	-0.0016	0.0029	0.0849
302 (463)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	-0.0007	-0.0010	-0.0000	0.0004	0.0003
		0.0777	0.1566	0.0083	0.0114	0.0373	0.0335
302 (465)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	-0.0007	-0.0010	-0.0296	-0.0335	0.0004
		0.0777	0.1566	0.0083	-0.0005	-0.0003	0.0386
303 (177)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0007	-0.0011	0.0004	-0.0002	-0.0708
		0.0850	0.1650	0.0084	0.0805	0.0056	-0.0004
303 (178)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0007	-0.0011	0.0000	-0.0002	-0.1855
		0.0850	0.1650	0.0084	0.0000	0.0059	-0.0007
303 (179)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0007	-0.0011	-0.1036	-0.0003	-0.0912
		0.0850	0.1650	0.0084	-0.0002	0.0060	-0.0001
303 (302,304)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0007	-0.0011	-0.0067	-0.0000	-0.0106
		0.0850	0.1650	0.0084	-0.0000	0.0060	-0.0001
303 (402)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0007	-0.0011	-0.0130	0.0040	0.0032
		0.0850	0.1650	0.0084	-0.0027	0.0045	0.0936
304 (179)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0006	-0.0011	0.0000	-0.0003	-0.2016
		0.0928	0.1734	0.0085	0.0000	0.0059	-0.0006
304 (303,305)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0006	-0.0011	-0.0067	-0.0000	-0.0106
		0.0928	0.1734	0.0085	-0.0000	0.0062	-0.0001
304 (465)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0006	-0.0011	-0.0000	0.0003	0.0002
		0.0928	0.1734	0.0085	0.0151	0.0441	0.0403
304 (466)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0006	-0.0011	-0.0077	0.0001	0.0008
		0.0928	0.1734	0.0085	-0.0002	0.0045	0.0982
304 (467)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0006	-0.0011	-0.0338	-0.0402	0.0004
		0.0928	0.1734	0.0085	-0.0005	-0.0002	0.0455
305 (179)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0006	-0.0011	0.0004	-0.0003	-0.0847
		0.1004	0.1819	0.0085	0.0962	0.0057	-0.0003
305 (180)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0006	-0.0011	0.0000	-0.0003	-0.2178
		0.1004	0.1819	0.0085	0.0000	0.0060	-0.0005
305 (181)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0006	-0.0011	-0.1197	-0.0004	-0.1054
		0.1004	0.1819	0.0085	-0.0000	0.0060	-0.0000
305 (304,306)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0006	-0.0011	-0.0068	-0.0000	-0.0106
		0.1004	0.1819	0.0085	-0.0000	0.0062	-0.0001

Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmena La secretària Raquel González Gallego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIG... aquest document ha estat ... pel pie en sessió ... La Seu d'Urgell, ... El Secretari
02 ABR. 2012

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
305 (467)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001 0.1004	-0.0006 0.1819	-0.0011 0.0085	-0.0078 -0.0002	0.0001 0.0045	0.0008 0.1063
306 (181)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002 0.1083	-0.0005 0.1903	-0.0011 0.0086	0.0000 0.0000	-0.0002 0.0061	-0.2340 -0.0003
306 (305,307)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002 0.1083	-0.0005 0.1903	-0.0011 0.0086	-0.0068 -0.0000	-0.0001 0.0063	-0.0106 -0.0001
306 (403)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002 0.1083	-0.0005 0.1903	-0.0011 0.0086	-0.0134 -0.0029	0.0000 0.0000	0.0020 0.1161
306 (467)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002 0.1083	-0.0005 0.1903	-0.0011 0.0086	-0.0002 0.0188	0.0003 0.0511	0.0001 0.0472
306 (469)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002 0.1083	-0.0005 0.1903	-0.0011 0.0086	-0.0379 -0.0005	-0.0471 -0.0001	0.0003 0.0525
307 (181)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002 0.1161	-0.0005 0.1989	-0.0011 0.0086	0.0002 0.1123	-0.0004 0.0059	-0.0988 -0.0002
307 (182)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002 0.1161	-0.0005 0.1989	-0.0011 0.0086	0.0000 0.0000	-0.0002 0.0061	-0.2504 -0.0002
307 (183)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002 0.1161	-0.0005 0.1989	-0.0011 0.0086	-0.1360 0.0001	-0.0004 0.0060	-0.1196 0.0001
307 (306,308)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002 0.1161	-0.0005 0.1989	-0.0011 0.0086	-0.0068 -0.0001	-0.0001 0.0062	-0.0106 -0.0001
307 (404)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002 0.1161	-0.0005 0.1989	-0.0011 0.0086	-0.0142 -0.0038	0.0056 0.0059	0.0028 0.1251
308 (183)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003 0.1239	-0.0004 0.2074	-0.0011 0.0087	0.0000 0.0000	-0.0002 0.0061	-0.2667 0.0000
308 (307,309)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003 0.1239	-0.0004 0.2074	-0.0011 0.0087	-0.0068 -0.0001	-0.0001 0.0063	-0.0106 -0.0001
308 (405)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003 0.1239	-0.0004 0.2074	-0.0011 0.0087	-0.0119 -0.0015	0.0022 0.0023	0.0015 0.1319
308 (469)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003 0.1239	-0.0004 0.2074	-0.0011 0.0087	-0.0003 0.0228	0.0002 0.0581	-0.0000 0.0543
308 (471)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003 0.1239	-0.0004 0.2074	-0.0011 0.0087	-0.0419 -0.0004	-0.0540 -0.0000	0.0002 0.0596
309 (183)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004 0.1317	-0.0003 0.2159	-0.0011 0.0087	0.0000 0.1285	-0.0004 0.0059	-0.1131 -0.0000
309 (259)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004 0.1317	-0.0003 0.2159	-0.0011 0.0087	0.0000 0.0000	-0.0010 0.0080	-0.2785 -0.0003
309 (185)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004 0.1317	-0.0003 0.2159	-0.0011 0.0087	-0.1522 0.0004	-0.0004 0.0059	-0.1339 0.0003
309 (308,310)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004 0.1317	-0.0003 0.2159	-0.0011 0.0087	-0.0068 -0.0001	-0.0001 0.0062	-0.0106 -0.0001
309 (471)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004 0.1317	-0.0003 0.2159	-0.0011 0.0087	-0.0079 -0.0002	0.0001 0.0046	0.0001 0.1387
310 (260)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005 0.1395	-0.0002 0.2245	-0.0011 0.0087	0.0000 0.0000	-0.0010 0.0003	-0.3091 -0.0001
310 (309)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005 0.1395	-0.0002 0.2245	-0.0011 0.0087	-0.0069 -0.0001	-0.0001 0.0062	-0.0106 -0.0001
310 (471)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005 0.1395	-0.0002 0.2245	-0.0011 0.0087	-0.0004 0.0268	0.0000 0.0650	-0.0002 0.0613
310 (472)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005 0.1395	-0.0002 0.2245	-0.0011 0.0087	-0.0078 -0.0001	0.0001 0.0045	-0.0001 0.1466
311 (186,496)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0010 -0.0008	0.0057 0.0224	-0.0122 -0.0102	0.0000 0.0000	-0.0083 -0.0081	-0.0059 -0.0043
311 (325)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0010	0.0057	-0.0122	-0.0035	0.0000	-0.0000

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que hi figuren incorporades a l'esmentat acord
La secretària
Raquel Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

145 DILIGENCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 les prescripcions que han estat incorporades en l'esmena
La secretaria

Raquel González Gállego

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
		-0.0008	0.0224	-0.0102	-0.0000	0.0000	0.0018
312 (187,392)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0000	-0.0008	0.0000	-0.0006	-0.0139
		0.0044	0.0440	0.0023	0.0000	0.0000	-0.0007
312 (326)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0000	-0.0008	-0.0053	0.0000	0.0002
		0.0044	0.0440	0.0023	-0.0001	0.0000	0.0077
313 (188,393)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0013	-0.0033	0.0000	-0.0111	-0.0237
		0.0061	0.0597	0.0001	0.0000	-0.0102	-0.0067
313 (327)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0013	-0.0033	-0.0060	0.0000	0.0002
		0.0061	0.0597	0.0001	-0.0001	0.0000	0.0109
314 (189,394)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	0.0013	-0.0038	0.0000	-0.0110	-0.0278
		0.0084	0.0750	-0.0000	0.0000	-0.0096	-0.0063
314 (328)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	0.0013	-0.0038	-0.0069	0.0000	0.0002
		0.0084	0.0750	-0.0000	-0.0002	0.0000	0.0149
315 (190,395)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	0.0013	-0.0039	0.0000	-0.0110	-0.0304
		0.0094	0.0817	0.0002	0.0000	-0.0090	-0.0063
315 (329)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	0.0013	-0.0039	-0.0074	0.0000	0.0002
		0.0094	0.0817	0.0002	-0.0002	0.0000	0.0173
316 (191,397)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	0.0012	-0.0040	0.0000	-0.0111	-0.0453
		0.0171	0.1091	0.0008	0.0000	-0.0087	-0.0065
316 (330)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	0.0012	-0.0040	-0.0086	0.0000	0.0001
		0.0171	0.1091	0.0008	-0.0002	0.0000	0.0294
317 (192,398)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	0.0012	-0.0046	0.0000	-0.0110	-0.0643
		0.0264	0.1395	0.0008	0.0000	-0.0079	-0.0061
317 (331)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	0.0012	-0.0046	-0.0097	0.0000	0.0001
		0.0264	0.1395	0.0008	-0.0002	0.0000	0.0460
318 (193,399)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006	0.0012	-0.0042	0.0000	-0.0112	-0.0729
		0.0308	0.1501	0.0015	0.0000	-0.0084	-0.0066
318 (332)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006	0.0012	-0.0042	-0.0098	0.0000	0.0000
		0.0308	0.1501	0.0015	-0.0001	0.0000	0.0523
319 (194,400)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	0.0012	-0.0048	0.0000	-0.0110	-0.0886
		0.0387	0.1724	0.0013	0.0000	-0.0078	-0.0062
319 (333)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	0.0012	-0.0048	-0.0106	0.0000	0.0000
		0.0387	0.1724	0.0013	-0.0002	0.0000	0.0661
320 (195,401)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	0.0012	-0.0043	0.0000	-0.0112	-0.1074
		0.0481	0.1956	0.0021	0.0000	-0.0080	-0.0066
320 (334)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	0.0012	-0.0043	-0.0109	0.0000	-0.0000
		0.0481	0.1956	0.0021	-0.0001	0.0000	0.0812
321 (196,402)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	0.0012	-0.0048	0.0000	-0.0110	-0.1161
		0.0525	0.2074	0.0016	0.0000	-0.0076	-0.0061
321 (335)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	0.0012	-0.0048	-0.0112	0.0000	0.0000
		0.0525	0.2074	0.0016	-0.0002	0.0000	0.0891
322 (197,403)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	0.0012	-0.0043	0.0000	-0.0111	-0.1460
		0.0677	0.2434	0.0024	0.0000	-0.0079	-0.0063
322 (336)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	0.0012	-0.0043	-0.0114	0.0000	-0.0001
		0.0677	0.2434	0.0024	-0.0002	0.0000	0.1136
323 (198,404)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0010	0.0011	-0.0053	0.0000	-0.0105	-0.1551
		0.0724	0.2555	0.0014	0.0000	-0.0073	-0.0055
323 (337)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0010	0.0011	-0.0053	-0.0116	0.0000	-0.0000
		0.0724	0.2555	0.0014	-0.0004	0.0000	0.1220
324 (199,405)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	0.0011	-0.0043	0.0000	-0.0110	-0.1656
		0.0778	0.2677	0.0025	0.0000	-0.0079	-0.0060
324 (338)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	0.0011	-0.0043	-0.0115	0.0000	-0.0001
		0.0778	0.2677	0.0025	-0.0002	0.0000	0.1302

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGÈ ... document ... ha estat ... pel ple en sessió ... La Seu d'Urgell, 02 ABR. 2012 El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
325 (200,497)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0028	0.0057	-0.0142	0.0000	-0.0081	-0.0065
		-0.0009	0.0224	-0.0120	0.0000	-0.0080	-0.0050
325 (311)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0028	0.0057	-0.0142	-0.0032	0.0000	-0.0002
		-0.0009	0.0224	-0.0120	0.0003	0.0000	0.0016
326 (201,406)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0047	-0.0000	-0.0039	0.0000	-0.0007	-0.0120
		-0.0001	0.0440	-0.0007	0.0000	-0.0004	-0.0000
326 (312)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0047	-0.0000	-0.0039	-0.0049	0.0000	0.0000
		-0.0001	0.0440	-0.0007	0.0003	0.0000	0.0075
327 (202,407)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0068	0.0013	-0.0069	0.0000	-0.0116	-0.0224
		-0.0003	0.0597	-0.0033	0.0000	-0.0110	-0.0064
327 (313)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0068	0.0013	-0.0069	-0.0057	0.0000	-0.0000
		-0.0003	0.0597	-0.0033	0.0002	0.0000	0.0106
328 (203,408)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0094	0.0013	-0.0081	0.0000	-0.0122	-0.0281
		-0.0005	0.0750	-0.0039	0.0000	-0.0112	-0.0067
328 (314)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0094	0.0013	-0.0081	-0.0065	0.0000	-0.0000
		-0.0005	0.0750	-0.0039	0.0001	0.0000	0.0147
329 (204,409)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0113	0.0013	-0.0085	0.0000	-0.0125	-0.0314
		-0.0005	0.0817	-0.0039	0.0000	-0.0111	-0.0067
329 (315)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0113	0.0013	-0.0085	-0.0071	0.0000	-0.0000
		-0.0005	0.0817	-0.0039	0.0002	0.0000	0.0171
330 (205,411)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0182	0.0012	-0.0093	0.0000	-0.0130	-0.0458
		-0.0005	0.1091	-0.0040	0.0000	-0.0111	-0.0065
330 (316)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0182	0.0012	-0.0093	-0.0082	0.0000	-0.0001
		-0.0005	0.1091	-0.0040	0.0002	0.0000	0.0292
331 (206,412)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0289	0.0012	-0.0107	0.0000	-0.0137	-0.0664
		-0.0008	0.1395	-0.0047	0.0000	-0.0112	-0.0066
331 (317)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0289	0.0012	-0.0107	-0.0094	0.0000	-0.0001
		-0.0008	0.1395	-0.0047	0.0001	0.0000	0.0458
332 (207,413)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0320	0.0012	-0.0101	0.0000	-0.0135	-0.0729
		-0.0006	0.1501	-0.0041	0.0000	-0.0110	-0.0062
332 (318)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0320	0.0012	-0.0101	-0.0094	0.0000	-0.0002
		-0.0006	0.1501	-0.0041	0.0002	0.0000	0.0520
333 (208,414)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0407	0.0012	-0.0112	0.0000	-0.0140	-0.0901
		-0.0008	0.1724	-0.0048	0.0000	-0.0111	-0.0065
333 (319)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0407	0.0012	-0.0112	-0.0102	0.0000	-0.0002
		-0.0008	0.1724	-0.0048	0.0002	0.0000	0.0659
334 (209,415)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0495	0.0012	-0.0108	0.0000	-0.0139	-0.1075
		-0.0006	0.1956	-0.0042	0.0000	-0.0110	-0.0061
334 (320)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0495	0.0012	-0.0108	-0.0105	0.0000	-0.0002
		-0.0006	0.1956	-0.0042	0.0002	0.0000	0.0810
335 (210,416)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0547	0.0012	-0.0116	0.0000	-0.0142	-0.1177
		-0.0008	0.2074	-0.0049	0.0000	-0.0112	-0.0065
335 (321)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0547	0.0012	-0.0116	-0.0108	0.0000	-0.0002
		-0.0008	0.2074	-0.0049	0.0001	0.0000	0.0889
336 (211,417)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0690	0.0012	-0.0111	0.0000	-0.0141	-0.1465
		-0.0006	0.2434	-0.0043	0.0000	-0.0111	-0.0062
336 (322)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0690	0.0012	-0.0111	-0.0110	0.0000	-0.0003
		-0.0006	0.2434	-0.0043	0.0002	0.0000	0.1134
337 (212,418)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0743	0.0011	-0.0124	0.0000	-0.0141	-0.1572
		-0.0009	0.2555	-0.0055	0.0000	-0.0110	-0.0069
337 (323)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0743	0.0011	-0.0124	-0.0113	0.0000	-0.0002
		-0.0009	0.2555	-0.0055	0.0000	0.0000	0.1218
338 (213,419)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0789	0.0011	-0.0111	0.0000	-0.0142	-0.1665

Generalitat de Catalunya
Departament ... Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel Gonzalez Allego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

147 DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012 La Seu d'Urgell El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
		-0.0005	0.2677	-0.0043	0.0000	-0.0111	-0.0064
338 (324)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0789	0.0011	-0.0111	-0.0111	0.0000	-0.0003
		-0.0005	0.2677	-0.0043	0.0002	0.0000	0.1300
339	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0000	-0.0044	-0.0028	-0.0010	-0.0000
		-0.0001	0.0160	-0.0005	0.0000	-0.0000	0.0062
340	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0016	0.0000	-0.0046	-0.0038	-0.0011	0.0000
		-0.0001	0.0204	-0.0005	-0.0000	-0.0000	0.0069
341	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0027	0.0000	-0.0049	-0.0042	-0.0013	-0.0000
		-0.0001	0.0252	-0.0005	-0.0000	0.0000	0.0071
342	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0052	0.0001	-0.0052	-0.0058	-0.0021	0.0000
		-0.0001	0.0314	-0.0005	-0.0000	0.0000	0.0074
343 (218)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0066	0.0001	-0.0054	0.0000	-0.0009	-0.0182
		-0.0000	0.0405	-0.0006	0.0000	-0.0001	0.0002
343 (220)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0066	0.0001	-0.0054	-0.0133	-0.0015	-0.0117
		-0.0000	0.0405	-0.0006	0.0002	-0.0001	0.0002
343 (342)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0066	0.0001	-0.0054	-0.0088	-0.0009	0.0000
		-0.0000	0.0405	-0.0006	-0.0000	0.0000	0.0074
343 (344)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0066	0.0001	-0.0054	-0.0059	-0.0012	-0.0000
		-0.0000	0.0405	-0.0006	-0.0000	-0.0000	0.0120
343 (381)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0066	0.0001	-0.0054	-0.0027	-0.0000	0.0001
		-0.0000	0.0405	-0.0006	0.0000	0.0016	0.0106
343 (406)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0066	0.0001	-0.0054	-0.0046	-0.0000	-0.0004
		-0.0000	0.0405	-0.0006	0.0002	-0.0000	0.0054
344	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0074	0.0001	-0.0056	-0.0050	-0.0015	-0.0000
		-0.0000	0.0440	-0.0006	-0.0000	-0.0000	0.0120
345 (220)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0083	0.0001	-0.0058	0.0000	-0.0011	-0.0210
		-0.0000	0.0471	-0.0006	0.0000	-0.0001	0.0002
345 (344,346,383)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0083	0.0001	-0.0058	-0.0048	-0.0012	-0.0000
		-0.0000	0.0471	-0.0006	0.0000	0.0000	0.0119
345 (444)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0083	0.0001	-0.0058	-0.0031	-0.0043	-0.0002
		-0.0000	0.0471	-0.0006	0.0000	0.0002	0.0019
345 (446)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0083	0.0001	-0.0058	-0.0040	-0.0023	-0.0003
		-0.0000	0.0471	-0.0006	0.0000	0.0000	0.0075
345 (448)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0083	0.0001	-0.0058	-0.0069	-0.0000	-0.0001
		-0.0000	0.0471	-0.0006	0.0002	0.0024	0.0049
346	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0089	0.0001	-0.0059	-0.0051	-0.0010	-0.0000
		-0.0000	0.0503	-0.0006	0.0000	0.0000	0.0118
347 (220)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0096	0.0001	-0.0060	-0.0001	-0.0011	-0.0066
		-0.0000	0.0536	-0.0006	0.0075	-0.0001	0.0001
347 (222)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0096	0.0001	-0.0060	0.0000	-0.0014	-0.0246
		-0.0000	0.0536	-0.0006	0.0000	-0.0000	0.0003
347 (224)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0096	0.0001	-0.0060	-0.0171	-0.0019	-0.0150
		-0.0000	0.0536	-0.0006	0.0002	-0.0001	0.0002
347 (346,348,385)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0096	0.0001	-0.0060	-0.0053	-0.0014	-0.0000
		-0.0000	0.0536	-0.0006	-0.0000	0.0000	0.0116
347 (407)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0096	0.0001	-0.0060	-0.0048	0.0008	-0.0008
		-0.0000	0.0536	-0.0006	0.0005	0.0014	0.0076
348	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0106	0.0001	-0.0062	-0.0053	-0.0017	-0.0000
		-0.0000	0.0570	-0.0006	-0.0000	-0.0000	0.0116
349 (224)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0116	0.0001	-0.0063	0.0000	-0.0016	-0.0285
		-0.0000	0.0603	-0.0006	0.0000	-0.0001	0.0003
349 (348,350,387)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0116	0.0001	-0.0063	-0.0051	-0.0015	-0.0000
		-0.0000	0.0603	-0.0006	0.0000	0.0000	0.0116

Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han d'incorporar-se en l'esmentat acord
La secretària
Raquel Gonzalez Ortiego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10.01.2012 amb el número B-486434

DILIC ... document
ha estat ... provisionalment pel
ple en sessió de ... 0 2 ABR. 2012
La Seu d'Urgell, ...
El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
349 (448)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0116	0.0001	-0.0063	-0.0027	-0.0059	-0.0002
		-0.0000	0.0603	-0.0006	-0.0000	0.0002	0.0033
349 (450)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0116	0.0001	-0.0063	-0.0044	-0.0025	-0.0004
		-0.0000	0.0603	-0.0006	0.0001	0.0000	0.0111
349 (452)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0116	0.0001	-0.0063	-0.0082	-0.0000	-0.0001
		-0.0000	0.0603	-0.0006	0.0002	0.0039	0.0066
350	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0123	0.0001	-0.0065	-0.0048	-0.0014	-0.0000
		0.0000	0.0637	-0.0006	0.0001	0.0000	0.0116
351 (224)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0132	0.0001	-0.0067	-0.0001	-0.0013	-0.0098
		0.0000	0.0669	-0.0007	0.0112	-0.0001	0.0001
351 (226)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0132	0.0001	-0.0067	0.0000	-0.0021	-0.0328
		0.0000	0.0669	-0.0007	0.0000	-0.0001	0.0003
351 (227)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0132	0.0001	-0.0067	-0.0211	-0.0027	-0.0232
		0.0000	0.0669	-0.0007	0.0002	-0.0001	0.0003
351 (350,352)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0132	0.0001	-0.0067	-0.0056	-0.0020	-0.0000
		0.0000	0.0669	-0.0007	-0.0000	0.0000	0.0116
351 (389)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0132	0.0001	-0.0067	-0.0040	-0.0021	-0.0000
		0.0000	0.0669	-0.0007	0.0001	-0.0000	0.0116
351 (408)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0132	0.0001	-0.0067	-0.0043	0.0023	-0.0017
		0.0000	0.0669	-0.0007	0.0015	0.0030	0.0105
352 (227)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0158	0.0001	-0.0071	0.0000	-0.0024	-0.0374
		0.0000	0.0727	-0.0007	0.0000	-0.0001	0.0004
352 (351,353)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0158	0.0001	-0.0071	-0.0058	-0.0024	-0.0000
		0.0000	0.0727	-0.0007	-0.0000	0.0000	0.0116
352 (452)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0158	0.0001	-0.0071	-0.0019	-0.0084	-0.0003
		0.0000	0.0727	-0.0007	-0.0001	0.0002	0.0069
352 (454)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0158	0.0001	-0.0071	-0.0101	-0.0001	-0.0002
		0.0000	0.0727	-0.0007	0.0002	0.0057	0.0088
352 (409)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0158	0.0001	-0.0071	-0.0025	0.0000	-0.0018
		0.0000	0.0727	-0.0007	0.0028	0.0000	0.0123
353 (227)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0186	0.0001	-0.0074	-0.0002	-0.0022	-0.0134
		0.0001	0.0800	-0.0007	0.0153	-0.0001	0.0002
353 (228)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0186	0.0001	-0.0074	0.0000	-0.0029	-0.0445
		0.0001	0.0800	-0.0007	0.0000	-0.0001	0.0004
353 (229)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0186	0.0001	-0.0074	-0.0293	-0.0037	-0.0257
		0.0001	0.0800	-0.0007	0.0003	-0.0001	0.0003
353 (352,354)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0186	0.0001	-0.0074	-0.0058	-0.0028	-0.0000
		0.0001	0.0800	-0.0007	-0.0000	0.0000	0.0116
353 (410)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0186	0.0001	-0.0074	-0.0070	0.0001	-0.0006
		0.0001	0.0800	-0.0007	0.0000	0.0001	0.0189
354 (229)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0230	0.0002	-0.0078	0.0000	-0.0033	-0.0526
		0.0001	0.0872	-0.0008	0.0000	-0.0001	0.0005
354 (353,355)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0230	0.0002	-0.0078	-0.0059	-0.0034	-0.0000
		0.0001	0.0872	-0.0008	-0.0000	0.0000	0.0116
354 (454)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0230	0.0002	-0.0078	-0.0009	-0.0114	-0.0003
		0.0001	0.0872	-0.0008	-0.0001	0.0003	0.0083
354 (455)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0230	0.0002	-0.0078	-0.0055	-0.0032	-0.0006
		0.0001	0.0872	-0.0008	0.0001	0.0000	0.0232
354 (456)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0230	0.0002	-0.0078	-0.0126	-0.0001	-0.0002
		0.0001	0.0872	-0.0008	0.0003	0.0088	0.0123
355 (229)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0269	0.0002	-0.0081	-0.0002	-0.0032	-0.0200
		0.0001	0.0948	-0.0008	0.0227	-0.0001	0.0002
355 (230)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0269	0.0002	-0.0081	0.0000	-0.0037	-0.0618

Generalitat de Catalunya
Departament ... Sostenibilitat
Direcció General d'Urbanisme
del Territori i Urbanisme
Comissió ... d'Urbanisme de Lleida
de Lleida
Aprovat definitivament per la ... Lleida en
Territorial d'Urbanisme de ... en
data 28 JUNY 2012 ... prescrip-
cions que han estat incorporades en
l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer
i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-488434

Aquest document aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell, El Secretari

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General de Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gallego

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
		0.0001	0.0948	-0.0008	0.0000	-0.0001	0.0006
355 (231)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0269	0.0002	-0.0081	-0.0390	-0.0045	-0.0343
		0.0001	0.0948	-0.0008	0.0004	-0.0002	0.0004
355 (354,356)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0269	0.0002	-0.0081	-0.0061	-0.0036	-0.0000
		0.0001	0.0948	-0.0008	-0.0000	0.0000	0.0116
355 (411)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0269	0.0002	-0.0081	-0.0054	0.0023	-0.0021
		0.0001	0.0948	-0.0008	0.0015	0.0034	0.0242
356 (231)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0322	0.0003	-0.0085	0.0000	-0.0042	-0.0721
		0.0001	0.1023	-0.0008	0.0000	-0.0002	0.0007
356 (355,357)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0322	0.0003	-0.0085	-0.0061	-0.0041	-0.0000
		0.0001	0.1023	-0.0008	-0.0000	0.0000	0.0116
356 (456)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0322	0.0003	-0.0085	-0.0001	-0.0157	-0.0004
		0.0001	0.1023	-0.0008	0.0009	0.0004	0.0123
356 (457)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0322	0.0003	-0.0085	-0.0058	-0.0034	-0.0008
		0.0001	0.1023	-0.0008	0.0002	0.0001	0.0328
356 (458)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0322	0.0003	-0.0085	-0.0155	-0.0002	-0.0003
		0.0001	0.1023	-0.0008	0.0003	0.0129	0.0166
357 (231)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0371	0.0003	-0.0087	-0.0003	-0.0039	-0.0284
		0.0002	0.1100	-0.0009	0.0323	-0.0001	0.0003
357 (232)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0371	0.0003	-0.0087	0.0000	-0.0046	-0.0833
		0.0002	0.1100	-0.0009	0.0000	-0.0002	0.0007
357 (233)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0371	0.0003	-0.0087	-0.0506	-0.0050	-0.0445
		0.0002	0.1100	-0.0009	0.0005	-0.0002	0.0005
357 (356,358)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0371	0.0003	-0.0087	-0.0062	-0.0044	-0.0000
		0.0002	0.1100	-0.0009	-0.0000	0.0000	0.0116
357 (458)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0371	0.0003	-0.0087	-0.0061	-0.0035	-0.0009
		0.0002	0.1100	-0.0009	0.0002	0.0001	0.0381
358 (233)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0432	0.0003	-0.0090	0.0000	-0.0047	-0.0952
		0.0001	0.1177	-0.0009	0.0000	-0.0001	0.0009
358 (357,359)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0432	0.0003	-0.0090	-0.0062	-0.0048	-0.0000
		0.0001	0.1177	-0.0009	-0.0000	0.0000	0.0116
358 (458)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0432	0.0003	-0.0090	-0.0001	-0.0207	-0.0004
		0.0001	0.1177	-0.0009	0.0033	0.0005	0.0172
358 (460)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0432	0.0003	-0.0090	-0.0188	-0.0002	-0.0003
		0.0001	0.1177	-0.0009	0.0003	0.0177	0.0217
358 (412)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0432	0.0003	-0.0090	-0.0022	0.0000	-0.0032
		0.0001	0.1177	-0.0009	0.0049	0.0000	0.0400
359 (233)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0489	0.0003	-0.0092	-0.0004	-0.0046	-0.0385
		0.0002	0.1256	-0.0009	0.0437	-0.0001	0.0004
359 (234)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0489	0.0003	-0.0092	0.0000	-0.0050	-0.1080
		0.0002	0.1256	-0.0009	0.0000	-0.0001	0.0010
359 (235)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0489	0.0003	-0.0092	-0.0637	-0.0057	-0.0560
		0.0002	0.1256	-0.0009	0.0006	-0.0002	0.0006
359 (358,360)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0489	0.0003	-0.0092	-0.0063	-0.0049	-0.0000
		0.0002	0.1256	-0.0009	-0.0000	0.0000	0.0116
359 (413)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0489	0.0003	-0.0092	-0.0067	0.0024	-0.0025
		0.0002	0.1256	-0.0009	0.0016	0.0031	0.0476
360 (235)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0558	0.0004	-0.0096	0.0000	-0.0054	-0.1214
		0.0002	0.1335	-0.0009	0.0000	-0.0002	0.0010
360 (359,361)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0558	0.0004	-0.0096	-0.0065	-0.0054	-0.0000
		0.0002	0.1335	-0.0009	-0.0000	0.0000	0.0116
360 (460)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0558	0.0004	-0.0096	-0.0001	-0.0264	-0.0005
		0.0002	0.1335	-0.0009	0.0061	0.0006	0.0228

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGÈNCIA ... document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de ... La Seu d'Urgell ... El Secretari
Generalitat de Catalunya ... Departament de ... Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme ... Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida ... Aprovat definitivament per la Comissió Territorial ... en data 28 JUNY 2012 ... prescripcions que han estat incorporades en l'esmena ... La secretària ... Raquel González Gállego

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
360 (461)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0558	0.0004	-0.0096	-0.0066	-0.0038	-0.0011
		0.0002	0.1335	-0.0009	0.0002	0.0001	0.0574
360 (462)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0558	0.0004	-0.0096	-0.0225	-0.0002	-0.0004
		0.0002	0.1335	-0.0009	0.0004	0.0233	0.0276
361 (235)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0622	0.0004	-0.0098	-0.0005	-0.0053	-0.0498
		0.0002	0.1417	-0.0010	0.0566	-0.0002	0.0004
361 (236)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0622	0.0004	-0.0098	0.0000	-0.0057	-0.1357
		0.0002	0.1417	-0.0010	0.0000	-0.0001	0.0011
361 (237)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0622	0.0004	-0.0098	-0.0783	-0.0062	-0.0689
		0.0002	0.1417	-0.0010	0.0007	-0.0002	0.0006
361 (360,362)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0622	0.0004	-0.0098	-0.0065	-0.0055	-0.0000
		0.0002	0.1417	-0.0010	-0.0000	0.0000	0.0116
361 (414)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0622	0.0004	-0.0098	-0.0033	-0.0000	-0.0035
		0.0002	0.1417	-0.0010	0.0050	0.0000	0.0605
362 (237)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0697	0.0004	-0.0101	0.0000	-0.0059	-0.1508
		0.0002	0.1498	-0.0010	0.0000	-0.0002	0.0011
362 (361,363)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0697	0.0004	-0.0101	-0.0065	-0.0059	-0.0000
		0.0002	0.1498	-0.0010	0.0000	-0.0000	0.0116
362 (462)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0697	0.0004	-0.0101	-0.0001	-0.0327	-0.0005
		0.0002	0.1498	-0.0010	0.0093	0.0006	0.0290
362 (463)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0697	0.0004	-0.0101	-0.0070	-0.0040	-0.0011
		0.0002	0.1498	-0.0010	0.0002	0.0001	0.0720
362 (464)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0697	0.0004	-0.0101	-0.0265	-0.0002	-0.0004
		0.0002	0.1498	-0.0010	0.0004	0.0295	0.0341
363 (237)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0768	0.0003	-0.0103	-0.0005	-0.0058	-0.0626
		0.0002	0.1580	-0.0010	0.0711	-0.0002	0.0004
363 (238)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0768	0.0003	-0.0103	0.0000	-0.0060	-0.1663
		0.0002	0.1580	-0.0010	0.0000	-0.0001	0.0011
363 (239)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0768	0.0003	-0.0103	-0.0940	-0.0065	-0.0827
		0.0002	0.1580	-0.0010	0.0007	-0.0002	0.0006
363 (362,364)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0768	0.0003	-0.0103	-0.0066	-0.0059	-0.0000
		0.0002	0.1580	-0.0010	0.0000	0.0000	0.0116
363 (415)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0768	0.0003	-0.0103	-0.0061	0.0000	-0.0026
		0.0002	0.1580	-0.0010	0.0030	0.0000	0.0772
364 (239)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0846	0.0003	-0.0105	0.0000	-0.0062	-0.1824
		0.0002	0.1662	-0.0010	0.0000	-0.0002	0.0012
364 (363,365)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0846	0.0003	-0.0105	-0.0066	-0.0062	-0.0000
		0.0002	0.1662	-0.0010	0.0000	-0.0000	0.0116
364 (464)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0846	0.0003	-0.0105	-0.0001	-0.0395	-0.0005
		0.0002	0.1662	-0.0010	0.0130	0.0006	0.0358
364 (466)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0846	0.0003	-0.0105	-0.0306	-0.0002	-0.0004
		0.0002	0.1662	-0.0010	0.0004	0.0362	0.0410
364 (416)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0846	0.0003	-0.0105	-0.0041	-0.0000	-0.0034
		0.0002	0.1662	-0.0010	0.0050	0.0000	0.0844
365 (239)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0922	0.0003	-0.0106	-0.0005	-0.0062	-0.0763
		0.0002	0.1745	-0.0011	0.0868	-0.0002	0.0004
365 (240)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0922	0.0003	-0.0106	0.0000	-0.0064	-0.1988
		0.0002	0.1745	-0.0011	0.0000	-0.0002	0.0011
365 (241)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0922	0.0003	-0.0106	-0.1104	-0.0067	-0.0971
		0.0002	0.1745	-0.0011	0.0007	-0.0004	0.0006
365 (364,366)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0922	0.0003	-0.0106	-0.0066	-0.0062	-0.0000
		0.0002	0.1745	-0.0011	0.0000	-0.0000	0.0116
365 (466)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0922	0.0003	-0.0106	-0.0073	-0.0042	-0.0011

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGENCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de La Seu d'Urgell, 02 ABR. 2012 El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
		0.0002	0.1745	-0.0011	0.0002	0.0001	0.0959
366 (241)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.1001	0.0003	-0.0107	0.0000	-0.0065	-0.2154
		0.0001	0.1828	-0.0011	0.0000	-0.0002	0.0010
366 (365,367)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.1001	0.0003	-0.0107	-0.0066	-0.0064	-0.0000
		0.0001	0.1828	-0.0011	0.0000	-0.0000	0.0116
366 (466)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.1001	0.0003	-0.0107	-0.0000	-0.0465	-0.0005
		0.0001	0.1828	-0.0011	0.0170	0.0007	0.0429
366 (467)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.1001	0.0003	-0.0107	-0.0073	-0.0042	-0.0010
		0.0001	0.1828	-0.0011	0.0002	0.0001	0.1043
366 (468)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.1001	0.0003	-0.0107	-0.0348	-0.0001	-0.0003
		0.0001	0.1828	-0.0011	0.0005	0.0433	0.0483
367 (241)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.1080	0.0002	-0.0107	-0.0004	-0.0066	-0.0908
		0.0001	0.1911	-0.0011	0.1032	-0.0003	0.0004
367 (242)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.1080	0.0002	-0.0107	0.0000	-0.0064	-0.2322
		0.0001	0.1911	-0.0011	0.0000	-0.0001	0.0010
367 (243)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.1080	0.0002	-0.0107	-0.1271	-0.0067	-0.1118
		0.0001	0.1911	-0.0011	0.0007	-0.0004	0.0006
367 (366,368)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.1080	0.0002	-0.0107	-0.0067	-0.0063	-0.0000
		0.0001	0.1911	-0.0011	0.0001	-0.0000	0.0116
367 (417)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.1080	0.0002	-0.0107	-0.0069	0.0000	-0.0023
		0.0001	0.1911	-0.0011	0.0029	0.0000	0.1109
368 (243)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.1160	0.0001	-0.0108	0.0000	-0.0066	-0.2490
		0.0001	0.1995	-0.0011	0.0000	-0.0003	0.0009
368 (367,369)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.1160	0.0001	-0.0108	-0.0067	-0.0064	-0.0000
		0.0001	0.1995	-0.0011	0.0001	-0.0000	0.0116
368 (468)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.1160	0.0001	-0.0108	0.0000	-0.0537	-0.0005
		0.0001	0.1995	-0.0011	0.0211	0.0006	0.0502
368 (470)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.1160	0.0001	-0.0108	-0.0390	0.0000	-0.0002
		0.0001	0.1995	-0.0011	0.0004	0.0505	0.0557
368 (418)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.1160	0.0001	-0.0108	-0.0026	0.0000	-0.0034
		0.0001	0.1995	-0.0011	0.0073	0.0000	0.1182
369 (243)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.1240	0.0000	-0.0108	-0.0003	-0.0067	-0.1054
		0.0000	0.2078	-0.0011	0.1198	-0.0003	0.0003
369 (244)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.1240	0.0000	-0.0108	0.0000	-0.0065	-0.2658
		0.0000	0.2078	-0.0011	0.0000	-0.0001	0.0008
369 (245)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.1240	0.0000	-0.0108	-0.1438	-0.0067	-0.1265
		0.0000	0.2078	-0.0011	0.0005	-0.0004	0.0005
369 (368,370)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.1240	0.0000	-0.0108	-0.0066	-0.0064	-0.0000
		0.0000	0.2078	-0.0011	0.0001	-0.0000	0.0116
369 (419)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.1240	0.0000	-0.0108	-0.0073	-0.0000	-0.0019
		0.0000	0.2078	-0.0011	0.0028	0.0000	0.1283
370 (264)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.1320	-0.0000	-0.0109	0.0000	-0.0048	-0.2784
		-0.0000	0.2161	-0.0011	0.0000	-0.0009	0.0002
370 (369,371)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.1320	-0.0000	-0.0109	-0.0066	-0.0064	-0.0000
		-0.0000	0.2161	-0.0011	0.0001	-0.0000	0.0116
370 (470)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.1320	-0.0000	-0.0109	0.0001	-0.0610	-0.0003
		-0.0000	0.2161	-0.0011	0.0253	0.0005	0.0576
370 (471)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.1320	-0.0000	-0.0109	-0.0075	-0.0043	-0.0006
		-0.0000	0.2161	-0.0011	0.0002	0.0001	0.1382
370 (472)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.1320	-0.0000	-0.0109	-0.0433	0.0001	-0.0000
		-0.0000	0.2161	-0.0011	0.0003	0.0578	0.0631
371 (245)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.1400	-0.0001	-0.0109	-0.0002	-0.0067	-0.1202
		-0.0001	0.2244	-0.0011	0.1366	-0.0004	0.0001

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10.01.2012 amb el número B-486434

GÈNCIA: Aquest document
...stat aprovat provisionalment pel
...ple en sessió de 0 2 ... 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
371 (265)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.1400	-0.0001	-0.0109	0.0000	-0.0124	-0.3093
		-0.0001	0.2244	-0.0011	0.0000	-0.0009	0.0001
371 (370)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.1400	-0.0001	-0.0109	-0.0067	-0.0064	-0.0000
		-0.0001	0.2244	-0.0011	0.0001	-0.0000	0.0116
371 (472)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.1400	-0.0001	-0.0109	-0.0076	-0.0044	-0.0003
		-0.0001	0.2244	-0.0011	0.0001	0.0001	0.1468
372 (282,373,390)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0003	-0.0006	-0.0043	-0.0003	-0.0104
		0.0056	0.0377	0.0053	0.0000	-0.0000	-0.0000
372 (436)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0003	-0.0006	-0.0007	-0.0001	-0.0017
		0.0056	0.0377	0.0053	-0.0000	0.0075	0.0004
373	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0003	-0.0006	-0.0050	0.0000	-0.0107
		0.0058	0.0407	0.0054	0.0000	0.0009	-0.0000
374	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0003	-0.0006	-0.0052	-0.0000	-0.0108
		0.0065	0.0440	0.0056	0.0000	0.0014	-0.0000
375	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0003	-0.0006	-0.0053	-0.0000	-0.0109
		0.0075	0.0473	0.0057	0.0000	0.0016	-0.0000
376	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0004	-0.0006	-0.0053	-0.0000	-0.0109
		0.0084	0.0506	0.0058	0.0000	0.0015	-0.0000
377	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0004	-0.0006	-0.0053	0.0000	-0.0108
		0.0093	0.0540	0.0059	0.0000	0.0014	-0.0000
378	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0004	-0.0006	-0.0052	-0.0000	-0.0107
		0.0102	0.0574	0.0060	-0.0000	0.0018	-0.0001
379	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0004	-0.0006	-0.0051	-0.0001	-0.0107
		0.0113	0.0607	0.0060	-0.0000	0.0021	-0.0000
380	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0004	-0.0006	-0.0046	-0.0001	-0.0107
		0.0126	0.0640	0.0061	-0.0001	0.0025	-0.0000
381 (266)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0090	0.0001	-0.0062	-0.0002	-0.0009	-0.0046
		-0.0000	0.0419	-0.0005	-0.0000	0.0000	0.0002
381 (343)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0090	0.0001	-0.0062	-0.0027	-0.0000	0.0001
		-0.0000	0.0419	-0.0005	0.0000	0.0016	0.0106
381 (382,391)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0090	0.0001	-0.0062	-0.0074	-0.0017	0.0000
		-0.0000	0.0419	-0.0005	-0.0000	0.0000	0.0089
382	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0100	0.0001	-0.0065	-0.0049	-0.0016	-0.0000
		-0.0000	0.0455	-0.0006	-0.0000	-0.0000	0.0099
383	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0108	0.0001	-0.0066	-0.0048	-0.0012	-0.0000
		-0.0000	0.0485	-0.0006	0.0000	0.0000	0.0106
384	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0115	0.0001	-0.0068	-0.0051	-0.0011	-0.0000
		-0.0000	0.0517	-0.0006	0.0000	0.0000	0.0111
385	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0122	0.0001	-0.0070	-0.0053	-0.0014	-0.0000
		-0.0000	0.0551	-0.0006	-0.0000	0.0000	0.0116
386	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0131	0.0001	-0.0071	-0.0053	-0.0017	-0.0000
		0.0000	0.0584	-0.0006	-0.0000	-0.0000	0.0115
387	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0141	0.0001	-0.0072	-0.0051	-0.0016	-0.0000
		0.0000	0.0618	-0.0006	0.0000	0.0000	0.0115
388	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0149	0.0001	-0.0073	-0.0050	-0.0015	-0.0000
		0.0000	0.0652	-0.0006	0.0000	0.0000	0.0116
389	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0158	0.0001	-0.0073	-0.0042	-0.0020	-0.0000
		0.0000	0.0684	-0.0006	0.0001	-0.0000	0.0116
390 (257)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0003	-0.0005	0.0000	-0.0000	-0.0047
		0.0065	0.0315	0.0054	0.0000	0.0017	-0.0004
390 (133)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0003	-0.0005	0.0000	-0.0003	-0.0130
		0.0065	0.0315	0.0054	0.0000	0.0008	-0.0005
390 (258)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0003	-0.0005	0.0000	-0.0000	-0.0219

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
data 2 8 JUNY 2012
La secretària
Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

CTA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
		0.0065	0.0315	0.0054	0.0000	0.0006	-0.0004
390 (281,420,372)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0003	-0.0005	-0.0044	-0.0006	-0.0090
		0.0065	0.0315	0.0054	0.0000	0.0000	0.0000
390 (436)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0003	-0.0005	-0.0059	-0.0018	0.0002
		0.0065	0.0315	0.0054	-0.0002	-0.0001	0.0051
390 (473)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0003	-0.0005	-0.0025	0.0002	0.0002
		0.0065	0.0315	0.0054	0.0000	0.0047	0.0028
390 (500)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0003	-0.0005	-0.0039	0.0001	0.0005
		0.0065	0.0315	0.0054	-0.0002	0.0022	0.0065
391 (134)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0073	0.0001	-0.0064	0.0000	-0.0014	-0.0112
		-0.0001	0.0326	-0.0005	0.0000	-0.0003	-0.0000
391 (266)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0073	0.0001	-0.0064	-0.0084	-0.0013	-0.0101
		-0.0001	0.0326	-0.0005	0.0001	-0.0001	0.0001
391 (267)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0073	0.0001	-0.0064	-0.0001	-0.0012	-0.0041
		-0.0001	0.0326	-0.0005	0.0036	-0.0001	0.0001
391 (342,421,381)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0073	0.0001	-0.0064	-0.0063	-0.0023	0.0000
		-0.0001	0.0326	-0.0005	-0.0000	0.0000	0.0076
391 (437)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0073	0.0001	-0.0064	-0.0045	-0.0000	-0.0002
		-0.0001	0.0326	-0.0005	0.0000	0.0000	0.0057
391 (500)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0073	0.0001	-0.0064	-0.0033	-0.0019	-0.0003
		-0.0001	0.0326	-0.0005	0.0003	0.0002	0.0046
391 (474)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0073	0.0001	-0.0064	-0.0045	-0.0000	-0.0002
		-0.0001	0.0326	-0.0005	0.0000	0.0000	0.0040
392 (312)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0002	-0.0006	0.0000	-0.0008	-0.0148
		0.0044	0.0410	0.0024	0.0000	-0.0006	-0.0009
392 (282,444)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0002	-0.0006	-0.0052	0.0001	0.0005
		0.0044	0.0410	0.0024	0.0000	0.0004	0.0094
393 (313)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0002	-0.0009	0.0000	-0.0124	-0.0253
		0.0061	0.0547	0.0024	0.0000	-0.0120	-0.0076
393 (286,448)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0002	-0.0009	-0.0065	-0.0005	0.0007
		0.0061	0.0547	0.0024	-0.0005	-0.0003	0.0127
394 (314)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	-0.0001	-0.0014	0.0000	-0.0122	-0.0290
		0.0084	0.0692	0.0021	0.0000	-0.0111	-0.0069
394 (290,452)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	-0.0001	-0.0014	-0.0083	-0.0012	0.0010
		0.0084	0.0692	0.0021	-0.0014	-0.0008	0.0174
395 (315)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	-0.0001	-0.0015	0.0000	-0.0122	-0.0316
		0.0094	0.0754	0.0022	0.0000	-0.0105	-0.0069
395 (291,453)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	-0.0001	-0.0015	-0.0069	0.0014	0.0010
		0.0094	0.0754	0.0022	-0.0001	0.0021	0.0197
396	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0003	-0.0008	-0.0071	-0.0000	0.0006
		0.0129	0.0827	0.0036	-0.0000	-0.0000	0.0224
397 (316)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0002	-0.0016	0.0000	-0.0123	-0.0466
		0.0171	0.0998	0.0028	0.0000	-0.0102	-0.0072
397 (294,456)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0002	-0.0016	-0.0098	-0.0012	0.0011
		0.0171	0.0998	0.0028	-0.0014	-0.0008	0.0321
398 (317)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0001	-0.0022	0.0000	-0.0121	-0.0652
		0.0264	0.1264	0.0026	0.0000	-0.0092	-0.0067
398 (297,459)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0001	-0.0022	-0.0117	-0.0018	0.0016
		0.0264	0.1264	0.0026	-0.0024	-0.0014	0.0487
399 (318)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006	-0.0002	-0.0017	0.0000	-0.0125	-0.0741
		0.0308	0.1352	0.0034	0.0000	-0.0099	-0.0074
399 (298,460)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006	-0.0002	-0.0017	-0.0107	-0.0011	0.0013
		0.0308	0.1352	0.0034	-0.0014	-0.0009	0.0546

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que hi consten i condicionat al fet següent acord
La secretària
Raquel Gallego Cullell

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGÈN[illegible]t document
ha estat aprovat provisionalment pel
ple en sessió de
La Seu d'Urgell, 0 2 MAIG 2012
El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
400 (319)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	-0.0001	-0.0024	0.0000	-0.0122	-0.0895
		0.0387	0.1544	0.0030	0.0000	-0.0091	-0.0068
400 (300,462)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	-0.0001	-0.0024	-0.0095	0.0025	0.0017
		0.0387	0.1544	0.0030	-0.0002	0.0031	0.0687
401 (320)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0003	-0.0019	0.0000	-0.0125	-0.1085
		0.0481	0.1737	0.0039	0.0000	-0.0094	-0.0074
401 (302,464)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0003	-0.0019	-0.0099	0.0015	0.0013
		0.0481	0.1737	0.0039	-0.0001	0.0018	0.0832
402 (321)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	-0.0001	-0.0024	0.0000	-0.0122	-0.1168
		0.0525	0.1838	0.0033	0.0000	-0.0088	-0.0067
402 (303,465)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	-0.0001	-0.0024	-0.0101	0.0025	0.0016
		0.0525	0.1838	0.0033	-0.0002	0.0029	0.0913
403 (322)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0002	-0.0019	0.0000	-0.0123	-0.1468
		0.0677	0.2137	0.0042	0.0000	-0.0092	-0.0070
403 (306,468)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0002	-0.0019	-0.0118	-0.0009	0.0010
		0.0677	0.2137	0.0042	-0.0015	-0.0008	0.1148
404 (323)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0010	-0.0000	-0.0031	0.0000	-0.0115	-0.1554
		0.0724	0.2241	0.0030	0.0000	-0.0083	-0.0059
404 (307,469)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0010	-0.0000	-0.0031	-0.0105	0.0036	0.0012
		0.0724	0.2241	0.0030	-0.0003	0.0037	0.1232
405 (324)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0001	-0.0019	0.0000	-0.0122	-0.1661
		0.0778	0.2341	0.0043	0.0000	-0.0090	-0.0066
405 (308,470)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0001	-0.0019	-0.0104	0.0014	0.0006
		0.0778	0.2341	0.0043	-0.0001	0.0015	0.1309
406 (326)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0047	-0.0000	-0.0038	0.0000	-0.0003	-0.0111
		-0.0001	0.0417	-0.0006	0.0000	-0.0002	0.0001
406 (444,343)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0047	-0.0000	-0.0038	-0.0049	-0.0002	-0.0003
		-0.0001	0.0417	-0.0006	0.0001	-0.0000	0.0059
407 (327)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0068	-0.0001	-0.0045	0.0000	-0.0123	-0.0222
		-0.0003	0.0552	-0.0009	0.0000	-0.0122	-0.0070
407 (448,347)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0068	-0.0001	-0.0045	-0.0057	0.0005	-0.0005
		-0.0003	0.0552	-0.0009	0.0000	0.0009	0.0087
408 (328)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0094	-0.0002	-0.0055	0.0000	-0.0132	-0.0284
		-0.0005	0.0692	-0.0014	0.0000	-0.0124	-0.0076
408 (452,351)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0094	-0.0002	-0.0055	-0.0063	0.0014	-0.0008
		-0.0005	0.0692	-0.0014	0.0001	0.0019	0.0124
409 (329)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0113	-0.0002	-0.0059	0.0000	-0.0134	-0.0316
		-0.0005	0.0753	-0.0015	0.0000	-0.0124	-0.0075
409 (453,352)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0113	-0.0002	-0.0059	-0.0046	-0.0012	-0.0009
		-0.0005	0.0753	-0.0015	0.0014	-0.0008	0.0146
410	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0120	0.0000	-0.0050	-0.0071	0.0001	-0.0005
		-0.0001	0.0838	-0.0008	-0.0000	0.0001	0.0190
411 (330)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0182	-0.0002	-0.0065	0.0000	-0.0139	-0.0460
		-0.0005	0.0998	-0.0016	0.0000	-0.0123	-0.0072
411 (456,355)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0182	-0.0002	-0.0065	-0.0076	0.0015	-0.0011
		-0.0005	0.0998	-0.0016	0.0001	0.0021	0.0265
412 (331)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0289	-0.0002	-0.0078	0.0000	-0.0149	-0.0669
		-0.0008	0.1260	-0.0022	0.0000	-0.0125	-0.0075
412 (459,358)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0289	-0.0002	-0.0078	-0.0054	-0.0019	-0.0016
		-0.0008	0.1260	-0.0022	0.0024	-0.0014	0.0430
413 (332)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0320	-0.0001	-0.0072	0.0000	-0.0144	-0.0731
		-0.0006	0.1353	-0.0017	0.0000	-0.0121	-0.0068
413 (460,359)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0320	-0.0001	-0.0072	-0.0087	0.0015	-0.0015

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General de Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Cállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

155
Aquest document ... aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012 La Seu d'Urgell, El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
		-0.0006	0.1353	-0.0017	0.0001	0.0020	0.0496
414 (333)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0407	-0.0002	-0.0082	0.0000	-0.0152	-0.0907
		-0.0008	0.1541	-0.0023	0.0000	-0.0124	-0.0074
414 (462,361)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0407	-0.0002	-0.0082	-0.0063	-0.0018	-0.0018
		-0.0008	0.1541	-0.0023	0.0025	-0.0015	0.0632
415 (334)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0495	-0.0001	-0.0079	0.0000	-0.0149	-0.1079
		-0.0006	0.1738	-0.0019	0.0000	-0.0121	-0.0066
415 (464,363)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0495	-0.0001	-0.0079	-0.0079	-0.0011	-0.0016
		-0.0006	0.1738	-0.0019	0.0015	-0.0009	0.0790
416 (335)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0547	-0.0002	-0.0086	0.0000	-0.0154	-0.1184
		-0.0008	0.1835	-0.0024	0.0000	-0.0124	-0.0073
416 (465,364)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0547	-0.0002	-0.0086	-0.0070	-0.0017	-0.0018
		-0.0008	0.1835	-0.0024	0.0025	-0.0015	0.0868
417 (336)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0689	-0.0002	-0.0081	0.0000	-0.0153	-0.1472
		-0.0006	0.2137	-0.0019	0.0000	-0.0123	-0.0069
417 (468,367)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0689	-0.0002	-0.0081	-0.0085	-0.0009	-0.0013
		-0.0006	0.2137	-0.0019	0.0015	-0.0008	0.1122
418 (337)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0743	-0.0004	-0.0093	0.0000	-0.0156	-0.1583
		-0.0009	0.2235	-0.0031	0.0000	-0.0125	-0.0080
418 (469,368)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0743	-0.0004	-0.0093	-0.0064	-0.0022	-0.0016
		-0.0009	0.2235	-0.0031	0.0036	-0.0021	0.1203
419 (338)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0789	-0.0003	-0.0081	0.0000	-0.0155	-0.1674
		-0.0005	0.2338	-0.0019	0.0000	-0.0125	-0.0073
419 (470,369)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0789	-0.0003	-0.0081	-0.0087	-0.0009	-0.0010
		-0.0005	0.2338	-0.0019	0.0014	-0.0008	0.1293
420 (103)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0002	-0.0005	0.0000	-0.0004	-0.0093
		0.0052	0.0256	0.0053	0.0000	0.0006	-0.0005
420 (280,390,422)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0002	-0.0005	-0.0042	0.0000	-0.0086
		0.0052	0.0256	0.0053	0.0000	0.0010	-0.0000
420 (473)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0002	-0.0005	-0.0077	-0.0048	0.0001
		0.0052	0.0256	0.0053	-0.0002	-0.0002	0.0003
420 (503)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0002	-0.0005	-0.0054	-0.0007	0.0004
		0.0052	0.0256	0.0053	-0.0006	-0.0003	0.0053
420 (479)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0002	-0.0005	-0.0021	-0.0000	-0.0008
		0.0052	0.0256	0.0053	0.0000	0.0059	0.0003
421 (268)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0053	0.0000	-0.0062	-0.0005	-0.0001	-0.0024
		-0.0000	0.0267	-0.0005	-0.0000	0.0000	0.0001
421 (104)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0053	0.0000	-0.0062	-0.0001	-0.0030	-0.0109
		-0.0000	0.0267	-0.0005	0.0003	-0.0003	0.0001
421 (267)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0053	0.0000	-0.0062	0.0000	-0.0010	-0.0148
		-0.0000	0.0267	-0.0005	0.0001	-0.0001	0.0001
421 (341,423,391)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0053	0.0000	-0.0062	-0.0042	-0.0013	-0.0000
		-0.0000	0.0267	-0.0005	-0.0000	0.0000	0.0072
421 (503)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0053	0.0000	-0.0062	-0.0033	-0.0007	-0.0003
		-0.0000	0.0267	-0.0005	0.0006	-0.0003	0.0027
422 (255)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0001	-0.0005	0.0000	-0.0001	-0.0018
		0.0036	0.0208	0.0050	0.0000	0.0018	-0.0003
422 (101)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0001	-0.0005	0.0000	-0.0002	-0.0070
		0.0036	0.0208	0.0050	0.0000	0.0007	-0.0003
422 (256)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0001	-0.0005	-0.0000	-0.0000	-0.0118
		0.0036	0.0208	0.0050	0.0004	0.0003	-0.0002
422 (279,420,424)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0001	-0.0005	-0.0034	0.0000	-0.0083
		0.0036	0.0208	0.0050	0.0000	0.0004	0.0000

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUN 2012 ... les condicions que han estat incorporades en l'esmentat aprovat
La secretària
Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGÈ... document
ha estat ... provisionalment pel
ple en sessió ...
La Seu d'Urgell, 02 AGR. 2012
El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
422 (479)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0001	-0.0005	-0.0044	-0.0001	0.0002
		0.0036	0.0208	0.0050	-0.0002	0.0003	0.0024
422 (481)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0001	-0.0005	-0.0023	0.0002	0.0001
		0.0036	0.0208	0.0050	-0.0001	0.0028	0.0013
422 (508)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0001	-0.0005	-0.0032	0.0001	0.0003
		0.0036	0.0208	0.0050	-0.0002	0.0019	0.0037
423 (102)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0045	0.0000	-0.0059	0.0000	-0.0011	-0.0055
		-0.0001	0.0221	-0.0005	0.0000	-0.0002	-0.0000
423 (268)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0045	0.0000	-0.0059	-0.0037	-0.0009	-0.0049
		-0.0001	0.0221	-0.0005	0.0001	-0.0001	0.0001
423 (269)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0045	0.0000	-0.0059	-0.0000	-0.0011	-0.0017
		-0.0001	0.0221	-0.0005	0.0013	-0.0001	0.0000
423 (340,425,421)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0045	0.0000	-0.0059	-0.0039	-0.0013	0.0000
		-0.0001	0.0221	-0.0005	-0.0000	-0.0000	0.0069
423 (480)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0045	0.0000	-0.0059	-0.0036	-0.0000	-0.0001
		-0.0001	0.0221	-0.0005	0.0000	0.0000	0.0031
423 (508)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0045	0.0000	-0.0059	-0.0028	-0.0016	-0.0002
		-0.0001	0.0221	-0.0005	0.0002	0.0001	0.0022
423 (482)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0045	0.0000	-0.0059	-0.0040	-0.0001	-0.0000
		-0.0001	0.0221	-0.0005	-0.0000	0.0002	0.0025
424 (99)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0001	-0.0005	0.0000	-0.0002	-0.0051
		0.0030	0.0169	0.0047	0.0000	0.0006	-0.0003
424 (278,279,426,422)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0001	-0.0005	-0.0022	0.0000	-0.0073
		0.0030	0.0169	0.0047	-0.0000	0.0002	-0.0000
424 (481)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0001	-0.0005	0.0000	0.0002	0.0004
		0.0030	0.0169	0.0047	0.0000	0.0053	0.0077
424 (511)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0001	-0.0005	-0.0029	0.0001	0.0003
		0.0030	0.0169	0.0047	-0.0002	0.0017	0.0030
424 (483)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0001	-0.0005	-0.0000	0.0000	-0.0013
		0.0030	0.0169	0.0047	-0.0000	0.0053	0.0001
425 (270)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0031	0.0000	-0.0056	-0.0000	-0.0000	-0.0014
		-0.0000	0.0177	-0.0004	0.0000	-0.0000	0.0000
425 (100)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0031	0.0000	-0.0056	0.0000	-0.0010	-0.0042
		-0.0000	0.0177	-0.0004	0.0000	-0.0002	-0.0001
425 (269)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0031	0.0000	-0.0056	-0.0000	-0.0011	-0.0077
		-0.0000	0.0177	-0.0004	-0.0000	-0.0001	0.0002
425 (339,340,427,423)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0031	0.0000	-0.0056	-0.0028	-0.0011	-0.0000
		-0.0000	0.0177	-0.0004	0.0000	-0.0000	0.0061
425 (511)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0031	0.0000	-0.0056	-0.0024	-0.0014	-0.0002
		-0.0000	0.0177	-0.0004	0.0002	0.0001	0.0013
426 (253)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0001	-0.0004	0.0000	-0.0000	-0.0003
		0.0020	0.0144	0.0042	0.0000	0.0008	-0.0002
426 (97)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0001	-0.0004	0.0000	-0.0002	-0.0040
		0.0020	0.0144	0.0042	0.0000	0.0005	-0.0003
426 (254)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0001	-0.0004	-0.0000	-0.0001	-0.0065
		0.0020	0.0144	0.0042	-0.0000	0.0011	-0.0002
426 (278,424,428)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0001	-0.0004	-0.0020	-0.0000	-0.0067
		0.0020	0.0144	0.0042	-0.0000	0.0004	0.0000
426 (483)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0001	-0.0004	-0.0026	-0.0000	0.0002
		0.0020	0.0144	0.0042	-0.0002	0.0002	0.0015
426 (485)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0001	-0.0004	-0.0023	0.0001	0.0001
		0.0020	0.0144	0.0042	-0.0001	0.0020	0.0006
426 (496)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0001	-0.0004	-0.0047	0.0034	0.0022

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en ... 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

157
...CIA: Aquest document ...
...ha estat aprovat provisionalment pel ...
...ple en sessió de ... 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell, ...
El Secretari ...

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
		0.0020	0.0144	0.0042	-0.0018	0.0035	0.0038
427 (98)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0025	0.0001	-0.0051	0.0016	-0.0013	-0.0039
		-0.0000	0.0152	-0.0004	0.0038	0.0001	0.0005
427 (270)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0025	0.0001	-0.0051	-0.0019	-0.0010	-0.0028
		-0.0000	0.0152	-0.0004	0.0001	-0.0002	0.0001
427 (271)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0025	0.0001	-0.0051	0.0000	-0.0006	-0.0007
		-0.0000	0.0152	-0.0004	0.0005	-0.0001	-0.0000
427 (339,425,429)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0025	0.0001	-0.0051	-0.0024	-0.0010	0.0000
		-0.0000	0.0152	-0.0004	0.0000	-0.0000	0.0059
427 (484)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0025	0.0001	-0.0051	-0.0030	-0.0002	-0.0001
		-0.0000	0.0152	-0.0004	0.0001	0.0000	0.0008
427 (486)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0025	0.0001	-0.0051	-0.0031	0.0000	-0.0001
		-0.0000	0.0152	-0.0004	0.0000	0.0000	0.0010
427 (497)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0025	0.0001	-0.0051	0.0008	-0.0000	-0.0017
		-0.0000	0.0152	-0.0004	0.0035	0.0000	-0.0014
428 (95)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0001	-0.0004	0.0000	-0.0004	-0.0028
		0.0015	0.0108	0.0037	0.0000	0.0002	-0.0004
428 (426,430)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0001	-0.0004	-0.0025	0.0000	-0.0057
		0.0015	0.0108	0.0037	0.0000	0.0003	0.0000
428 (485)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0001	-0.0004	-0.0001	-0.0001	0.0001
		0.0015	0.0108	0.0037	0.0002	0.0053	0.0061
428 (515)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0001	-0.0004	-0.0023	0.0002	0.0004
		0.0015	0.0108	0.0037	-0.0004	0.0013	0.0016
428 (498)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0001	-0.0004	-0.0014	-0.0001	-0.0013
		0.0015	0.0108	0.0037	0.0000	0.0032	0.0002
429 (272)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0015	0.0000	-0.0045	-0.0003	0.0000	0.0000
		-0.0000	0.0115	-0.0003	-0.0000	0.0003	0.0007
429 (96)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0015	0.0000	-0.0045	0.0000	-0.0010	-0.0021
		-0.0000	0.0115	-0.0003	0.0000	-0.0004	-0.0002
429 (271)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0015	0.0000	-0.0045	0.0001	-0.0010	-0.0050
		-0.0000	0.0115	-0.0003	0.0001	-0.0001	0.0001
429 (427,431)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0015	0.0000	-0.0045	-0.0030	-0.0007	0.0000
		-0.0000	0.0115	-0.0003	-0.0000	0.0000	0.0050
429 (515)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0015	0.0000	-0.0045	-0.0016	-0.0009	-0.0003
		-0.0000	0.0115	-0.0003	0.0004	0.0002	0.0003
430 (251)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0001	-0.0003	-0.0000	-0.0001	-0.0002
		0.0005	0.0081	0.0032	0.0000	0.0008	0.0009
430 (91)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0001	-0.0003	0.0000	-0.0005	-0.0018
		0.0005	0.0081	0.0032	0.0000	0.0000	-0.0003
430 (252)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0001	-0.0003	-0.0000	-0.0000	-0.0036
		0.0005	0.0081	0.0032	-0.0000	0.0003	-0.0001
430 (498)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0001	-0.0003	-0.0021	-0.0000	0.0002
		0.0005	0.0081	0.0032	-0.0002	0.0007	0.0006
430 (501)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0001	-0.0003	-0.0019	0.0001	-0.0001
		0.0005	0.0081	0.0032	-0.0002	0.0011	0.0000
430 (516)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0001	-0.0003	-0.0020	0.0002	0.0004
		0.0005	0.0081	0.0032	-0.0004	0.0012	0.0011
430 (432,428)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0001	-0.0003	-0.0019	0.0000	-0.0048
		0.0005	0.0081	0.0032	0.0000	0.0002	0.0000
431 (94)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0013	0.0000	-0.0039	0.0000	-0.0009	-0.0013
		-0.0001	0.0086	-0.0003	0.0000	-0.0005	-0.0003
431 (272)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0013	0.0000	-0.0039	-0.0010	-0.0007	-0.0016
		-0.0001	0.0086	-0.0003	0.0001	-0.0002	0.0001

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUN. 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord.
La secretària
Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10.01.2012 amb el número B-486434

Document aprovat provisionalment pel Ple en sessió de 0 4 ABR. 2012 La Seu d'Urgell.
El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
431 (273)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0013	0.0000	-0.0039	-0.0002	-0.0006	-0.0000
		-0.0001	0.0086	-0.0003	0.0000	-0.0002	0.0003
431 (499)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0013	0.0000	-0.0039	-0.0019	-0.0000	-0.0000
		-0.0001	0.0086	-0.0003	0.0000	0.0000	0.0008
431 (516)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0013	0.0000	-0.0039	-0.0012	-0.0007	-0.0003
		-0.0001	0.0086	-0.0003	0.0004	0.0002	0.0000
431 (433,429)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0013	0.0000	-0.0039	-0.0024	-0.0007	0.0000
		-0.0001	0.0086	-0.0003	0.0000	-0.0000	0.0042
431 (502)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0013	0.0000	-0.0039	-0.0020	-0.0000	-0.0001
		-0.0001	0.0086	-0.0003	0.0001	0.0000	0.0002
432 (89)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0001	-0.0002	0.0000	-0.0006	-0.0011
		0.0003	0.0055	0.0026	0.0000	-0.0002	-0.0004
432 (501)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0001	-0.0002	-0.0002	-0.0001	0.0000
		0.0003	0.0055	0.0026	0.0005	0.0039	0.0036
432 (517)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0001	-0.0002	-0.0017	0.0003	0.0004
		0.0003	0.0055	0.0026	-0.0005	0.0010	0.0007
432 (434,430)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0001	-0.0002	-0.0016	0.0000	-0.0038
		0.0003	0.0055	0.0026	0.0000	0.0001	0.0000
432 (504)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0001	-0.0002	-0.0014	-0.0001	-0.0011
		0.0003	0.0055	0.0026	-0.0000	0.0018	0.0001
433 (274)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	0.0000	-0.0032	0.0000	0.0000	0.0000
		-0.0000	0.0058	-0.0002	0.0000	0.0005	0.0012
433 (90)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	0.0000	-0.0032	0.0000	-0.0009	-0.0009
		-0.0000	0.0058	-0.0002	0.0000	-0.0006	-0.0003
433 (273)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	0.0000	-0.0032	0.0001	-0.0012	-0.0023
		-0.0000	0.0058	-0.0002	0.0004	-0.0001	0.0001
433 (517)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	0.0000	-0.0032	-0.0008	-0.0005	-0.0003
		-0.0000	0.0058	-0.0002	0.0005	0.0003	-0.0003
433 (435,431)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	0.0000	-0.0032	-0.0020	-0.0005	0.0000
		-0.0000	0.0058	-0.0002	0.0000	-0.0000	0.0033
434 (249)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0000	-0.0002	-0.0000	-0.0001	-0.0001
		0.0001	0.0036	0.0020	0.0000	0.0005	0.0011
434 (87)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0000	-0.0002	0.0000	-0.0006	-0.0007
		0.0001	0.0036	0.0020	0.0000	-0.0003	-0.0004
434 (250)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0000	-0.0002	0.0000	-0.0001	-0.0014
		0.0001	0.0036	0.0020	0.0000	0.0002	-0.0001
434 (504)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0000	-0.0002	-0.0013	0.0000	0.0001
		0.0001	0.0036	0.0020	-0.0003	0.0006	0.0002
434 (506)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0000	-0.0002	-0.0014	0.0001	-0.0004
		0.0001	0.0036	0.0020	-0.0002	0.0005	-0.0000
434 (518)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0000	-0.0002	-0.0015	0.0003	0.0004
		0.0001	0.0036	0.0020	-0.0005	0.0009	0.0005
434 (438,432)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0000	-0.0002	-0.0013	0.0000	-0.0029
		0.0001	0.0036	0.0020	0.0000	0.0001	0.0000
435 (88)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	0.0000	-0.0025	0.0000	-0.0009	-0.0005
		-0.0000	0.0038	-0.0002	0.0000	-0.0006	-0.0004
435 (274)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	0.0000	-0.0025	-0.0003	-0.0005	-0.0006
		-0.0000	0.0038	-0.0002	0.0001	-0.0002	0.0002
435 (275)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	0.0000	-0.0025	-0.0003	-0.0004	-0.0001
		-0.0000	0.0038	-0.0002	0.0000	-0.0002	0.0005
435 (505)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	0.0000	-0.0025	-0.0010	-0.0000	-0.0000
		-0.0000	0.0038	-0.0002	0.0001	0.0000	0.0005
435 (518)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	0.0000	-0.0025	-0.0004	-0.0002	-0.0004

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 de les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gallego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix milja pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

159
Aquest document ... aprovat provisionalment pel ple en sessió de La Seu d'Urgell, 02 ABR. 2012
El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
		-0.0000	0.0038	-0.0002	0.0005	0.0003	-0.0004
435 (439,433)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	0.0000	-0.0025	-0.0016	-0.0003	0.0000
		-0.0000	0.0038	-0.0002	0.0000	-0.0000	0.0025
435 (507)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	0.0000	-0.0025	-0.0014	0.0002	0.0000
		-0.0000	0.0038	-0.0002	-0.0000	0.0004	0.0001
436 (390)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0002	-0.0005	-0.0057	-0.0018	0.0002
		0.0022	0.0367	0.0023	0.0000	-0.0002	0.0050
436 (500,372)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0002	-0.0005	-0.0004	-0.0001	-0.0016
		0.0022	0.0367	0.0023	-0.0000	0.0075	0.0004
437 (391,487)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0038	0.0000	-0.0035	-0.0047	-0.0003	-0.0002
		-0.0002	0.0373	-0.0005	0.0000	-0.0000	0.0055
437 (500)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0038	0.0000	-0.0035	-0.0029	-0.0029	-0.0001
		-0.0002	0.0373	-0.0005	0.0000	0.0001	0.0011
438 (83)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0000	-0.0001	0.0000	-0.0007	-0.0005
		0.0000	0.0019	0.0014	0.0000	-0.0005	-0.0004
438 (506)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0000	-0.0001	-0.0002	-0.0002	0.0000
		0.0000	0.0019	0.0014	0.0004	0.0021	0.0018
438 (519)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0000	-0.0001	-0.0012	0.0004	0.0004
		0.0000	0.0019	0.0014	-0.0006	0.0007	0.0004
438 (475,434)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0000	-0.0001	-0.0010	0.0000	-0.0019
		0.0000	0.0019	0.0014	0.0000	0.0000	0.0000
438 (509)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0000	-0.0001	-0.0000	-0.0000	-0.0020
		0.0000	0.0019	0.0014	0.0000	0.0028	0.0001
439 (276)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0000	-0.0017	-0.0003	-0.0000	0.0000
		0.0000	0.0020	-0.0001	-0.0000	0.0007	0.0008
439 (84)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0000	-0.0017	0.0000	-0.0009	-0.0004
		0.0000	0.0020	-0.0001	0.0000	-0.0007	-0.0004
439 (275)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0000	-0.0017	0.0001	-0.0010	-0.0009
		0.0000	0.0020	-0.0001	0.0003	-0.0001	0.0001
439 (519)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0000	-0.0017	-0.0000	-0.0000	-0.0005
		0.0000	0.0020	-0.0001	0.0006	0.0004	-0.0004
439 (476,435)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0000	-0.0017	-0.0012	-0.0002	0.0000
		0.0000	0.0020	-0.0001	0.0000	-0.0000	0.0017
440	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0011	-0.0000	-0.0005	-0.0028	-0.0000	-0.0064
		-0.0001	0.0228	-0.0005	-0.0000	-0.0000	0.0000
441	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0013	-0.0000	-0.0005	-0.0038	-0.0000	-0.0069
		-0.0001	0.0272	-0.0005	0.0000	0.0000	0.0001
442	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0011	-0.0000	-0.0005	-0.0045	-0.0001	-0.0073
		-0.0002	0.0322	-0.0005	0.0000	-0.0000	0.0000
443	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0014	-0.0000	-0.0005	-0.0047	-0.0000	-0.0076
		-0.0002	0.0385	-0.0005	0.0000	0.0001	0.0001
444 (392)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0001	-0.0006	-0.0045	0.0000	0.0003
		-0.0002	0.0440	-0.0005	0.0002	0.0000	0.0083
444 (345)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0001	-0.0006	-0.0033	-0.0045	-0.0001
		-0.0002	0.0440	-0.0005	-0.0002	-0.0000	0.0020
444 (406)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0001	-0.0006	-0.0054	-0.0005	-0.0001
		-0.0002	0.0440	-0.0005	-0.0001	-0.0001	0.0068
444 (443)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0001	-0.0006	-0.0048	-0.0000	-0.0076
		-0.0002	0.0440	-0.0005	0.0000	0.0006	0.0001
444 (445)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0001	-0.0006	-0.0056	-0.0002	-0.0082
		-0.0002	0.0440	-0.0005	-0.0000	-0.0000	0.0000
444 (487)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0001	-0.0006	-0.0051	-0.0000	-0.0089
		-0.0002	0.0440	-0.0005	0.0000	0.0000	0.0001

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord.
La secretària
Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIG document
ha estat visionat pel
ple en sessió de
La Seu d'Urgell, 02 ABR 2012
El Secretari,

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
445	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	-0.0000	-0.0006	-0.0058	-0.0001	-0.0082
		-0.0003	0.0475	-0.0006	-0.0000	-0.0000	0.0000
446 (282)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0011	-0.0000	-0.0006	-0.0071	-0.0031	0.0002
		-0.0003	0.0512	-0.0006	0.0000	-0.0002	0.0054
446 (284)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0011	-0.0000	-0.0006	-0.0041	-0.0000	0.0005
		-0.0003	0.0512	-0.0006	0.0001	0.0023	0.0105
446 (286)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0011	-0.0000	-0.0006	-0.0021	0.0002	0.0003
		-0.0003	0.0512	-0.0006	0.0003	0.0064	0.0040
446 (345)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0011	-0.0000	-0.0006	-0.0041	-0.0024	-0.0002
		-0.0003	0.0512	-0.0006	-0.0000	-0.0000	0.0076
446 (445,447,489)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0011	-0.0000	-0.0006	-0.0059	-0.0001	-0.0081
		-0.0003	0.0512	-0.0006	0.0000	-0.0000	0.0000
447	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0010	-0.0001	-0.0006	-0.0060	-0.0000	-0.0078
		-0.0003	0.0549	-0.0006	0.0000	0.0001	0.0000
448 (393)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0001	-0.0006	-0.0051	-0.0013	0.0000
		-0.0003	0.0587	-0.0006	0.0004	-0.0008	0.0110
448 (345)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0001	-0.0006	-0.0071	-0.0002	-0.0002
		-0.0003	0.0587	-0.0006	0.0000	0.0022	0.0048
448 (349)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0001	-0.0006	-0.0028	-0.0061	-0.0001
		-0.0003	0.0587	-0.0006	-0.0002	0.0000	0.0034
448 (407)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0001	-0.0006	-0.0072	-0.0000	0.0001
		-0.0003	0.0587	-0.0006	-0.0008	0.0000	0.0106
448 (447,449,491)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0001	-0.0006	-0.0061	-0.0000	-0.0076
		-0.0003	0.0587	-0.0006	0.0000	0.0001	0.0000
449	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	-0.0001	-0.0006	-0.0062	-0.0000	-0.0075
		-0.0003	0.0625	-0.0006	-0.0000	-0.0000	0.0000
450 (286)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	-0.0001	-0.0006	-0.0083	-0.0042	0.0002
		-0.0003	0.0664	-0.0006	0.0000	-0.0002	0.0069
450 (288)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	-0.0001	-0.0006	-0.0045	-0.0001	0.0005
		-0.0003	0.0664	-0.0006	0.0001	0.0026	0.0140
450 (290)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	-0.0001	-0.0006	-0.0015	0.0002	0.0003
		-0.0003	0.0664	-0.0006	0.0003	0.0084	0.0057
450 (349)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	-0.0001	-0.0006	-0.0046	-0.0026	-0.0003
		-0.0003	0.0664	-0.0006	-0.0001	-0.0000	0.0112
450 (449,451,493)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	-0.0001	-0.0006	-0.0063	-0.0000	-0.0074
		-0.0003	0.0664	-0.0006	0.0000	0.0000	0.0000
451	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0001	-0.0006	-0.0063	-0.0001	-0.0073
		-0.0003	0.0703	-0.0006	0.0000	0.0002	0.0000
452 (394)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0001	-0.0007	-0.0049	-0.0032	-0.0006
		-0.0004	0.0744	-0.0006	0.0011	-0.0023	0.0139
452 (349)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0001	-0.0007	-0.0084	-0.0003	-0.0002
		-0.0004	0.0744	-0.0006	0.0000	0.0037	0.0065
452 (352)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0001	-0.0007	-0.0021	-0.0085	-0.0002
		-0.0004	0.0744	-0.0006	-0.0002	0.0001	0.0070
452 (408)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0001	-0.0007	-0.0096	-0.0000	0.0008
		-0.0004	0.0744	-0.0006	-0.0024	-0.0000	0.0156
452 (451,453)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0001	-0.0007	-0.0066	-0.0000	-0.0073
		-0.0004	0.0744	-0.0006	0.0000	0.0000	0.0000
452 (495)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0001	-0.0007	-0.0065	-0.0001	-0.0069
		-0.0004	0.0744	-0.0006	0.0000	0.0001	0.0000
453 (290)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0001	-0.0007	-0.0098	-0.0057	0.0003
		-0.0004	0.0813	-0.0007	-0.0000	-0.0002	0.0108
453 (395)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0001	-0.0007	-0.0032	0.0000	-0.0006

Generalitat de Catalunya
Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGENCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 10 ABR. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
		-0.0004	0.0813	-0.0007	0.0024	0.0000	0.0158
453 (292)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0001	-0.0007	-0.0008	0.0002	0.0003
		-0.0004	0.0813	-0.0007	0.0003	0.0111	0.0081
453 (409)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0001	-0.0007	-0.0083	-0.0034	0.0008
		-0.0004	0.0813	-0.0007	-0.0011	-0.0023	0.0186
453 (452,454)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0001	-0.0007	-0.0071	-0.0000	-0.0073
		-0.0004	0.0813	-0.0007	0.0000	0.0000	0.0000
454 (396)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0001	-0.0007	-0.0070	-0.0001	0.0005
		-0.0004	0.0904	-0.0007	0.0001	-0.0001	0.0223
454 (352)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0001	-0.0007	-0.0103	-0.0003	-0.0002
		-0.0004	0.0904	-0.0007	0.0001	0.0055	0.0087
454 (354)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0001	-0.0007	-0.0011	-0.0117	-0.0002
		-0.0004	0.0904	-0.0007	-0.0002	0.0001	0.0084
454 (410)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0001	-0.0007	-0.0072	-0.0000	-0.0004
		-0.0004	0.0904	-0.0007	-0.0001	-0.0000	0.0190
454 (453,455)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0001	-0.0007	-0.0075	-0.0000	-0.0073
		-0.0004	0.0904	-0.0007	0.0000	0.0000	0.0000
455 (292)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0001	-0.0007	-0.0121	-0.0084	0.0002
		-0.0005	0.1000	-0.0007	-0.0000	-0.0003	0.0117
455 (293)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0001	-0.0007	-0.0055	-0.0001	0.0006
		-0.0005	0.1000	-0.0007	0.0001	0.0032	0.0262
455 (294)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0001	-0.0007	0.0004	0.0002	0.0003
		-0.0005	0.1000	-0.0007	0.0008	0.0149	0.0117
455 (354)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0001	-0.0007	-0.0056	-0.0033	-0.0005
		-0.0005	0.1000	-0.0007	-0.0001	-0.0001	0.0233
455 (454,456)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0001	-0.0007	-0.0078	-0.0000	-0.0073
		-0.0005	0.1000	-0.0007	0.0000	-0.0000	0.0000
456 (397)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006	-0.0002	-0.0008	-0.0061	-0.0033	-0.0006
		-0.0005	0.1100	-0.0007	0.0011	-0.0023	0.0281
456 (354)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006	-0.0002	-0.0008	-0.0128	-0.0004	-0.0003
		-0.0005	0.1100	-0.0007	0.0001	0.0086	0.0122
456 (356)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006	-0.0002	-0.0008	-0.0003	-0.0159	-0.0002
		-0.0005	0.1100	-0.0007	0.0007	0.0001	0.0125
456 (411)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006	-0.0002	-0.0008	-0.0113	-0.0000	0.0006
		-0.0005	0.1100	-0.0007	-0.0025	-0.0000	0.0306
456 (455,457)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006	-0.0002	-0.0008	-0.0082	-0.0000	-0.0073
		-0.0005	0.1100	-0.0007	0.0000	0.0000	0.0000
457 (294)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	-0.0001	-0.0008	-0.0147	-0.0120	0.0002
		-0.0006	0.1204	-0.0008	-0.0000	-0.0003	0.0156
457 (295)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	-0.0001	-0.0008	-0.0058	-0.0001	0.0006
		-0.0006	0.1204	-0.0008	0.0002	0.0034	0.0357
457 (296)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	-0.0001	-0.0008	0.0004	0.0003	0.0004
		-0.0006	0.1204	-0.0008	0.0029	0.0195	0.0161
457 (356)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	-0.0001	-0.0008	-0.0062	-0.0036	-0.0006
		-0.0006	0.1204	-0.0008	-0.0002	-0.0001	0.0330
457 (456,458)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	-0.0001	-0.0008	-0.0084	-0.0001	-0.0073
		-0.0006	0.1204	-0.0008	0.0000	-0.0000	0.0000
458 (296)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0002	-0.0008	-0.0060	-0.0001	0.0006
		-0.0006	0.1311	-0.0008	0.0002	0.0035	0.0414
458 (356)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0002	-0.0008	-0.0157	-0.0005	-0.0004
		-0.0006	0.1311	-0.0008	0.0001	0.0126	0.0165
458 (357)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0002	-0.0008	-0.0064	-0.0037	-0.0007
		-0.0006	0.1311	-0.0008	-0.0002	-0.0001	0.0384

Generalitat de Catalunya
Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Direcció General d'Ordenació del Territori
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'expedient
La secretària
Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

...ument
...provisionalment pel
...sessió de
La Seu d'Urgell,
0 2 Març 2012
El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
458 (358)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0002	-0.0008	-0.0003	-0.0210	-0.0003
		-0.0006	0.1311	-0.0008	0.0031	0.0002	0.0173
458 (457,459)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0002	-0.0008	-0.0087	-0.0000	-0.0073
		-0.0006	0.1311	-0.0008	0.0000	0.0000	0.0000
459 (296)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	-0.0002	-0.0009	-0.0178	-0.0164	0.0003
		-0.0007	0.1421	-0.0009	-0.0000	-0.0004	0.0203
459 (398)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	-0.0002	-0.0009	-0.0062	-0.0050	-0.0012
		-0.0007	0.1421	-0.0009	0.0019	-0.0039	0.0436
459 (298)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	-0.0002	-0.0009	0.0004	0.0003	0.0004
		-0.0007	0.1421	-0.0009	0.0055	0.0248	0.0213
459 (412)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	-0.0002	-0.0009	-0.0110	-0.0051	0.0011
		-0.0007	0.1421	-0.0009	-0.0019	-0.0039	0.0481
459 (458,460)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	-0.0002	-0.0009	-0.0089	-0.0000	-0.0073
		-0.0007	0.1421	-0.0009	0.0000	-0.0000	0.0000
460 (399)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0002	-0.0009	-0.0073	-0.0031	-0.0005
		-0.0007	0.1534	-0.0008	0.0012	-0.0024	0.0512
460 (358)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0002	-0.0009	-0.0190	-0.0005	-0.0005
		-0.0007	0.1534	-0.0008	0.0001	0.0174	0.0216
460 (360)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0002	-0.0009	-0.0004	-0.0268	-0.0003
		-0.0007	0.1534	-0.0008	0.0058	0.0002	0.0229
460 (413)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0002	-0.0009	-0.0121	-0.0000	0.0004
		-0.0007	0.1534	-0.0008	-0.0025	-0.0000	0.0531
460 (459,461)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0002	-0.0009	-0.0092	-0.0000	-0.0073
		-0.0007	0.1534	-0.0008	0.0000	0.0000	0.0000
461 (298)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0010	-0.0002	-0.0010	-0.0213	-0.0215	0.0003
		-0.0007	0.1652	-0.0009	0.0000	-0.0004	0.0258
461 (299)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0010	-0.0002	-0.0010	-0.0066	-0.0001	0.0008
		-0.0007	0.1652	-0.0009	0.0002	0.0038	0.0601
461 (300)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0010	-0.0002	-0.0010	0.0005	0.0003	0.0005
		-0.0007	0.1652	-0.0009	0.0085	0.0308	0.0272
461 (360)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0010	-0.0002	-0.0010	-0.0070	-0.0040	-0.0008
		-0.0007	0.1652	-0.0009	-0.0002	-0.0001	0.0576
461 (460,462)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0010	-0.0002	-0.0010	-0.0095	-0.0000	-0.0073
		-0.0007	0.1652	-0.0009	0.0000	-0.0000	0.0000
462 (400)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0002	-0.0010	-0.0043	0.0000	-0.0012
		-0.0008	0.1771	-0.0009	0.0042	0.0000	0.0640
462 (360)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0002	-0.0010	-0.0228	-0.0006	-0.0005
		-0.0008	0.1771	-0.0009	0.0001	0.0229	0.0275
462 (362)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0002	-0.0010	-0.0004	-0.0331	-0.0004
		-0.0008	0.1771	-0.0009	0.0090	0.0002	0.0292
462 (414)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0002	-0.0010	-0.0117	-0.0049	0.0010
		-0.0008	0.1771	-0.0009	-0.0019	-0.0040	0.0679
462 (461,463)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0002	-0.0010	-0.0097	-0.0000	-0.0073
		-0.0008	0.1771	-0.0009	0.0000	0.0000	0.0000
463 (300)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0010	-0.0002	-0.0010	-0.0251	-0.0273	0.0003
		-0.0008	0.1895	-0.0010	0.0000	-0.0004	0.0318
463 (301)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0010	-0.0002	-0.0010	-0.0071	-0.0001	0.0008
		-0.0008	0.1895	-0.0010	0.0001	0.0041	0.0746
463 (302)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0010	-0.0002	-0.0010	0.0005	0.0003	0.0005
		-0.0008	0.1895	-0.0010	0.0119	0.0373	0.0336
463 (362)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0010	-0.0002	-0.0010	-0.0073	-0.0042	-0.0009
		-0.0008	0.1895	-0.0010	-0.0002	-0.0001	0.0723
463 (462,464)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0010	-0.0002	-0.0010	-0.0099	-0.0000	-0.0073

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNI 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord.
La secretària
Raquel González Cállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

163
...AT: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 0 2 ABR. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
		-0.0008	0.1895	-0.0010	0.0000	-0.0000	0.0000
464 (401)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0002	-0.0010	-0.0067	0.0000	-0.0005
		-0.0008	0.2019	-0.0010	0.0025	0.0000	0.0802
464 (362)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0002	-0.0010	-0.0268	-0.0006	-0.0005
		-0.0008	0.2019	-0.0010	0.0001	0.0291	0.0339
464 (364)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0002	-0.0010	-0.0004	-0.0399	-0.0004
		-0.0008	0.2019	-0.0010	0.0127	0.0002	0.0360
464 (415)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0002	-0.0010	-0.0111	-0.0029	0.0003
		-0.0008	0.2019	-0.0010	-0.0011	-0.0024	0.0820
464 (463,465)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0002	-0.0010	-0.0100	0.0000	-0.0073
		-0.0008	0.2019	-0.0010	0.0000	0.0001	0.0000
465 (302)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	-0.0002	-0.0011	-0.0291	-0.0336	0.0003
		-0.0008	0.2146	-0.0011	0.0000	-0.0004	0.0384
465 (402)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	-0.0002	-0.0011	-0.0051	-0.0000	-0.0012
		-0.0008	0.2146	-0.0011	0.0042	0.0000	0.0872
465 (304)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	-0.0002	-0.0011	0.0004	0.0003	0.0004
		-0.0008	0.2146	-0.0011	0.0155	0.0441	0.0404
465 (416)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	-0.0002	-0.0011	-0.0120	-0.0046	0.0010
		-0.0008	0.2146	-0.0011	-0.0019	-0.0040	0.0908
465 (464,466)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	-0.0002	-0.0011	-0.0102	0.0000	-0.0073
		-0.0008	0.2146	-0.0011	0.0000	0.0000	0.0000
466 (304)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0002	-0.0011	-0.0073	-0.0001	0.0006
		-0.0007	0.2273	-0.0011	0.0002	0.0042	0.0980
466 (364)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0002	-0.0011	-0.0309	-0.0006	-0.0005
		-0.0007	0.2273	-0.0011	0.0001	0.0358	0.0409
466 (365)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0002	-0.0011	-0.0077	-0.0044	-0.0009
		-0.0007	0.2273	-0.0011	-0.0002	-0.0001	0.0962
466 (366)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0002	-0.0011	-0.0004	-0.0470	-0.0003
		-0.0007	0.2273	-0.0011	0.0166	0.0001	0.0431
466 (465,467)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0002	-0.0011	-0.0103	0.0000	-0.0073
		-0.0007	0.2273	-0.0011	0.0000	0.0001	0.0000
467 (304)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0002	-0.0011	-0.0331	-0.0403	0.0002
		-0.0007	0.2402	-0.0011	0.0002	-0.0003	0.0453
467 (305)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0002	-0.0011	-0.0074	-0.0001	0.0005
		-0.0007	0.2402	-0.0011	0.0002	0.0043	0.1060
467 (306)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0002	-0.0011	0.0005	0.0002	0.0004
		-0.0007	0.2402	-0.0011	0.0195	0.0510	0.0475
467 (366)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0002	-0.0011	-0.0077	-0.0045	-0.0008
		-0.0007	0.2402	-0.0011	-0.0002	-0.0001	0.1045
467 (466,468)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0002	-0.0011	-0.0103	0.0000	-0.0073
		-0.0007	0.2402	-0.0011	0.0000	0.0000	0.0000
468 (403)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0003	-0.0011	-0.0090	-0.0025	-0.0007
		-0.0005	0.2532	-0.0011	0.0011	-0.0023	0.1127
468 (366)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0003	-0.0011	-0.0352	-0.0006	-0.0005
		-0.0005	0.2532	-0.0011	0.0000	0.0427	0.0481
468 (368)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0003	-0.0011	-0.0004	-0.0543	-0.0002
		-0.0005	0.2532	-0.0011	0.0207	0.0001	0.0505
468 (417)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0003	-0.0011	-0.0113	-0.0025	0.0004
		-0.0005	0.2532	-0.0011	-0.0011	-0.0023	0.1144
468 (467,469)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0003	-0.0011	-0.0104	0.0000	-0.0073
		-0.0005	0.2532	-0.0011	0.0000	0.0001	0.0000
469 (306)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006	-0.0003	-0.0011	-0.0372	-0.0471	0.0001
		-0.0005	0.2662	-0.0011	0.0002	-0.0002	0.0523

...alitat de Catalunya
...artament de Política Territorial i Obres Públiques
...ció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
...al aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY. 2012 amb les especificacions que han estat incorporades en l'expedient acord
La secretària
Raquel González Gallego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-4886434

DILIGENCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de La Seu d'Urgell, 02 ABR. 2012 El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
469 (404)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006	-0.0003	-0.0011	-0.0041	-0.0000	-0.0016
		-0.0005	0.2662	-0.0011	0.0059	0.0000	0.1200
469 (308)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006	-0.0003	-0.0011	0.0004	0.0001	0.0002
		-0.0005	0.2662	-0.0011	0.0235	0.0580	0.0545
469 (418)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006	-0.0003	-0.0011	-0.0130	-0.0060	0.0015
		-0.0005	0.2662	-0.0011	-0.0027	-0.0058	0.1238
469 (468,470)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006	-0.0003	-0.0011	-0.0104	0.0001	-0.0073
		-0.0005	0.2662	-0.0011	0.0000	0.0001	0.0000
470 (405)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0003	-0.0012	-0.0078	-0.0000	-0.0009
		-0.0003	0.2792	-0.0011	0.0023	0.0000	0.1292
470 (368)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0003	-0.0012	-0.0395	-0.0005	-0.0004
		-0.0003	0.2792	-0.0011	0.0000	0.0500	0.0554
470 (370)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0003	-0.0012	-0.0003	-0.0616	-0.0001
		-0.0003	0.2792	-0.0011	0.0249	-0.0000	0.0579
470 (419)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0003	-0.0012	-0.0113	-0.0023	0.0005
		-0.0003	0.2792	-0.0011	-0.0010	-0.0022	0.1310
470 (469,471)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0003	-0.0012	-0.0104	0.0001	-0.0073
		-0.0003	0.2792	-0.0011	0.0000	0.0001	0.0000
471 (308)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	-0.0003	-0.0012	-0.0412	-0.0541	-0.0001
		-0.0002	0.2921	-0.0012	0.0003	-0.0001	0.0593
471 (309)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	-0.0003	-0.0012	-0.0076	-0.0001	-0.0001
		-0.0002	0.2921	-0.0012	0.0002	0.0044	0.1384
471 (310)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	-0.0003	-0.0012	0.0003	-0.0001	0.0001
		-0.0002	0.2921	-0.0012	0.0275	0.0649	0.0616
471 (370)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	-0.0003	-0.0012	-0.0078	-0.0045	-0.0003
		-0.0002	0.2921	-0.0012	-0.0001	-0.0001	0.1385
471 (470,472)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	-0.0003	-0.0012	-0.0104	0.0001	-0.0073
		-0.0002	0.2921	-0.0012	0.0000	0.0001	0.0000
472 (310)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0003	-0.0012	-0.0077	-0.0000	-0.0002
		-0.0001	0.3051	-0.0011	0.0001	0.0044	0.1465
472 (370)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0003	-0.0012	-0.0437	-0.0004	-0.0003
		-0.0001	0.3051	-0.0011	-0.0001	0.0573	0.0629
472 (371)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0003	-0.0012	-0.0077	-0.0045	-0.0002
		-0.0001	0.3051	-0.0011	-0.0000	-0.0000	0.1469
472 (471)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0003	-0.0012	-0.0104	0.0001	-0.0073
		-0.0001	0.3051	-0.0011	0.0000	0.0001	0.0000
473 (390)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0001	-0.0005	-0.0023	0.0001	0.0003
		0.0018	0.0311	0.0021	0.0002	0.0046	0.0029
473 (420,500)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0001	-0.0005	-0.0073	-0.0049	0.0000
		0.0018	0.0311	0.0021	-0.0001	-0.0002	0.0002
474 (500)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0046	0.0000	-0.0038	-0.0055	0.0000	-0.0000
		-0.0001	0.0310	-0.0005	0.0001	0.0012	0.0040
474 (503,391)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0046	0.0000	-0.0038	-0.0048	-0.0004	-0.0002
		-0.0001	0.0310	-0.0005	0.0000	-0.0001	0.0042
475 (247)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	0.0000	-0.0001	-0.0004	-0.0001	-0.0001
		0.0000	0.0008	0.0007	0.0001	0.0003	0.0008
475 (46)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	0.0000	-0.0001	0.0000	-0.0008	-0.0005
		0.0000	0.0008	0.0007	0.0000	-0.0007	-0.0005
475 (248)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	0.0000	-0.0001	-0.0000	-0.0001	-0.0004
		0.0000	0.0008	0.0007	0.0002	0.0000	-0.0000
475 (477,438)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	0.0000	-0.0001	-0.0008	-0.0001	-0.0010
		0.0000	0.0008	0.0007	0.0000	0.0000	0.0000
475 (509)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	0.0000	-0.0001	-0.0007	0.0000	-0.0000

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord.
La secretària
Raquel Gonzalez Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix milià pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10.01.2012 amb el número B-486434

165
CÒPIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
		0.0000	0.0008	0.0007	-0.0003	0.0004	0.0002
475 (512)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	0.0000	-0.0001	-0.0009	0.0001	-0.0006
		0.0000	0.0008	0.0007	-0.0003	0.0001	-0.0001
475 (520)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	0.0000	-0.0001	-0.0010	0.0004	0.0004
		0.0000	0.0008	0.0007	-0.0007	0.0006	0.0005
476 (47)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	0.0000	-0.0009	0.0000	-0.0009	-0.0004
		-0.0000	0.0008	-0.0001	0.0000	-0.0008	-0.0004
476 (276)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	0.0000	-0.0009	-0.0000	-0.0004	-0.0000
		-0.0000	0.0008	-0.0001	0.0001	-0.0003	0.0002
476 (277)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	0.0000	-0.0009	-0.0003	-0.0003	-0.0001
		-0.0000	0.0008	-0.0001	0.0000	-0.0002	0.0005
476 (478,439)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	0.0000	-0.0009	-0.0009	-0.0000	0.0000
		-0.0000	0.0008	-0.0001	0.0000	-0.0000	0.0009
476 (510)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	0.0000	-0.0009	-0.0004	0.0000	-0.0000
		-0.0000	0.0008	-0.0001	0.0001	0.0005	0.0002
476 (520)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	0.0000	-0.0009	0.0004	0.0002	-0.0005
		-0.0000	0.0008	-0.0001	0.0007	0.0004	-0.0004
476 (513)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	0.0000	-0.0009	-0.0002	0.0001	-0.0004
		-0.0000	0.0008	-0.0001	0.0001	0.0001	-0.0001
477	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	0.0000	0.0000	-0.0000	-0.0000	-0.0000
		0.0000	0.0000	0.0000	-0.0000	0.0000	-0.0000
478	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-0.0000	0.0000
		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-0.0000	0.0000
479 (422)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0001	-0.0005	-0.0041	-0.0001	0.0001
		0.0021	0.0243	0.0020	0.0001	0.0002	0.0023
479 (508,420)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0001	-0.0005	-0.0011	-0.0000	-0.0003
		0.0021	0.0243	0.0020	0.0000	0.0056	0.0003
480 (423,503)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0026	-0.0000	-0.0034	-0.0040	-0.0004	-0.0001
		-0.0002	0.0256	-0.0005	0.0000	0.0000	0.0029
480 (508)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0026	-0.0000	-0.0034	-0.0029	-0.0019	-0.0000
		-0.0002	0.0256	-0.0005	0.0001	0.0001	0.0001
481 (422)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0000	-0.0005	-0.0020	0.0001	0.0002
		0.0009	0.0200	0.0024	0.0002	0.0027	0.0015
481 (424,508)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0000	-0.0005	-0.0008	0.0002	0.0004
		0.0009	0.0200	0.0024	0.0001	0.0055	0.0080
482 (508)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0028	0.0000	-0.0032	-0.0037	0.0001	0.0001
		-0.0001	0.0206	-0.0005	0.0001	0.0001	0.0022
482 (511,423)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0028	0.0000	-0.0032	-0.0039	-0.0001	0.0000
		-0.0001	0.0206	-0.0005	-0.0001	0.0001	0.0025
483 (426)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	-0.0001	-0.0004	-0.0023	-0.0001	0.0000
		0.0010	0.0165	0.0022	0.0001	0.0002	0.0013
483 (514,424)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	-0.0001	-0.0004	-0.0000	-0.0000	-0.0013
		0.0010	0.0165	0.0022	0.0000	0.0053	0.0001
484 (427,511)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0019	0.0000	-0.0026	-0.0029	-0.0001	-0.0001
		-0.0001	0.0173	-0.0004	0.0000	0.0000	0.0009
484 (514)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0019	0.0000	-0.0026	-0.0020	-0.0012	-0.0001
		-0.0001	0.0173	-0.0004	0.0001	0.0001	-0.0001
485 (426)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0000	-0.0004	-0.0020	0.0000	0.0002
		0.0002	0.0134	0.0017	0.0002	0.0019	0.0008
485 (428,514)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0000	-0.0004	-0.0001	-0.0001	0.0000
		0.0002	0.0134	0.0017	0.0001	0.0054	0.0061
486 (514)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0017	0.0000	-0.0028	-0.0027	-0.0004	0.0001
		-0.0001	0.0137	-0.0004	0.0001	0.0001	0.0012

Generalitat de Catalunya
Departament de Governació i Administracions Públiques
Direcció General d'Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que s'hi imposen a l'esmentat acord
La secretària
Raquel G...o

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10.01.2012 amb el número B-486434

02 ABR. 2012
El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
486 (515,427)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0017	0.0000	-0.0028	-0.0031	-0.0001	-0.0001
		-0.0001	0.0137	-0.0004	0.0000	-0.0001	0.0011
487 (437)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0000	-0.0006	-0.0049	-0.0005	-0.0001
		-0.0002	0.0418	-0.0005	-0.0000	0.0000	0.0054
487 (444,488,500)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0000	-0.0006	-0.0051	-0.0000	-0.0088
		-0.0002	0.0418	-0.0005	0.0000	0.0001	0.0001
488	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	-0.0000	-0.0006	-0.0059	-0.0001	-0.0086
		-0.0003	0.0453	-0.0006	-0.0000	-0.0000	0.0000
489	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0010	-0.0000	-0.0006	-0.0061	-0.0001	-0.0083
		-0.0003	0.0491	-0.0006	0.0000	-0.0000	0.0000
490	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0010	-0.0001	-0.0006	-0.0061	-0.0000	-0.0080
		-0.0003	0.0529	-0.0006	0.0000	0.0001	0.0000
491	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0001	-0.0006	-0.0062	-0.0000	-0.0076
		-0.0003	0.0567	-0.0006	0.0000	0.0001	0.0000
492	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	-0.0001	-0.0006	-0.0063	-0.0000	-0.0074
		-0.0003	0.0606	-0.0006	-0.0000	-0.0000	0.0000
493	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	-0.0001	-0.0006	-0.0063	-0.0000	-0.0072
		-0.0003	0.0646	-0.0006	0.0000	0.0000	0.0000
494	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0001	-0.0006	-0.0064	-0.0001	-0.0071
		-0.0003	0.0686	-0.0006	0.0000	0.0002	0.0000
495	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0001	-0.0006	-0.0065	-0.0001	-0.0070
		-0.0004	0.0726	-0.0006	0.0000	0.0001	0.0000
496 (311)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0010	0.0005	-0.0024	0.0000	-0.0134	-0.0087
		-0.0008	0.0159	-0.0005	0.0000	-0.0133	-0.0070
496 (426,514)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0010	0.0005	-0.0024	-0.0012	0.0013	-0.0004
		-0.0008	0.0159	-0.0005	0.0019	0.0014	0.0014
497 (325)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0028	-0.0005	-0.0043	0.0000	-0.0136	-0.0100
		-0.0009	0.0150	-0.0022	0.0000	-0.0135	-0.0084
497 (514,427)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0028	-0.0005	-0.0043	-0.0030	-0.0022	0.0004
		-0.0009	0.0150	-0.0022	0.0001	-0.0019	0.0016
498 (430)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0000	-0.0003	-0.0017	-0.0001	-0.0000
		0.0005	0.0095	0.0013	0.0002	0.0006	0.0004
498 (516,428)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0000	-0.0003	-0.0007	-0.0001	-0.0010
		0.0005	0.0095	0.0013	-0.0000	0.0030	0.0001
499 (431,515)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	0.0000	-0.0023	-0.0022	-0.0002	-0.0000
		-0.0001	0.0103	-0.0003	0.0000	0.0000	0.0007
499 (516)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	0.0000	-0.0023	-0.0018	-0.0006	-0.0006
		-0.0001	0.0103	-0.0003	0.0001	0.0001	-0.0001
500 (390)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0014	-0.0000	-0.0006	-0.0033	-0.0002	0.0002
		-0.0002	0.0359	-0.0005	0.0003	0.0019	0.0061
500 (391)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0014	-0.0000	-0.0006	-0.0038	-0.0022	0.0001
		-0.0002	0.0359	-0.0005	-0.0003	-0.0002	0.0049
500 (473)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0014	-0.0000	-0.0006	-0.0069	-0.0049	-0.0000
		-0.0002	0.0359	-0.0005	-0.0000	-0.0002	0.0000
500 (436)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0014	-0.0000	-0.0006	-0.0000	-0.0001	-0.0014
		-0.0002	0.0359	-0.0005	0.0000	0.0074	0.0004
500 (437)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0014	-0.0000	-0.0006	-0.0030	-0.0031	0.0000
		-0.0002	0.0359	-0.0005	-0.0001	-0.0001	0.0012
500 (443,503,487)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0014	-0.0000	-0.0006	-0.0045	-0.0000	-0.0078
		-0.0002	0.0359	-0.0005	0.0000	0.0002	0.0001
500 (474)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0014	-0.0000	-0.0006	-0.0056	-0.0001	-0.0001
		-0.0002	0.0359	-0.0005	-0.0001	0.0010	0.0039
501 (430)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	0.0000	-0.0003	-0.0014	0.0000	0.0001

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions i/o suspensions incorporades en l'esmentat acord.
La secretària
Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

167
Aquest document ... aprovat provisionalment pel ple en sessió de ... La Seu d'Urgell, ... El Secretari
02 ABR. 2012
Generalitat de Catalunya ... Departament de Governació i Relacions Institucionals ... Direcció General d'Ordenació del Territori, Urbanisme ... Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida ... Aquest document ... aprovat definitivament per la ... en la data ... amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord ... La secretària ... Raquel González Gallego
28 JUNY 2012

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
		-0.0000	0.0070	0.0013	0.0003	0.0010	0.0002
501 (432,516)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	0.0000	-0.0003	-0.0001	-0.0001	-0.0001
		-0.0000	0.0070	0.0013	0.0003	0.0039	0.0037
502 (516)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0010	0.0000	-0.0022	-0.0018	-0.0004	0.0001
		-0.0001	0.0073	-0.0003	0.0001	0.0002	0.0008
502 (517,431)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0010	0.0000	-0.0022	-0.0022	-0.0002	-0.0001
		-0.0001	0.0073	-0.0003	0.0000	-0.0001	0.0003
503 (420,421)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0011	-0.0000	-0.0005	-0.0044	-0.0013	0.0001
		-0.0002	0.0292	-0.0005	0.0000	-0.0007	0.0040
503 (480)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0011	-0.0000	-0.0005	-0.0043	-0.0007	-0.0000
		-0.0002	0.0292	-0.0005	0.0000	0.0000	0.0027
503 (442,508,500)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0011	-0.0000	-0.0005	-0.0044	-0.0001	-0.0073
		-0.0002	0.0292	-0.0005	0.0000	-0.0000	0.0000
503 (474)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0011	-0.0000	-0.0005	-0.0051	-0.0009	-0.0001
		-0.0002	0.0292	-0.0005	-0.0000	-0.0001	0.0045
504 (434)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0000	-0.0002	-0.0008	-0.0001	-0.0001
		0.0000	0.0043	0.0008	0.0002	0.0005	-0.0001
504 (518,432)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0000	-0.0002	-0.0007	-0.0001	-0.0007
		0.0000	0.0043	0.0008	-0.0000	0.0016	0.0001
505 (435,517)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	0.0000	-0.0015	-0.0013	-0.0003	0.0000
		-0.0001	0.0048	-0.0002	0.0000	-0.0000	0.0003
505 (518)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	0.0000	-0.0015	-0.0011	-0.0002	-0.0007
		-0.0001	0.0048	-0.0002	0.0002	0.0002	-0.0001
506 (434)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	0.0000	-0.0002	-0.0009	-0.0000	-0.0002
		-0.0000	0.0027	0.0008	0.0003	0.0004	0.0002
506 (438,518)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	0.0000	-0.0002	-0.0001	-0.0002	-0.0001
		-0.0000	0.0027	0.0008	0.0002	0.0022	0.0018
507 (518)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0000	-0.0015	-0.0010	-0.0002	0.0002
		-0.0001	0.0029	-0.0002	0.0002	0.0002	0.0004
507 (519,435)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0000	-0.0015	-0.0016	0.0001	0.0001
		-0.0001	0.0029	-0.0002	-0.0001	0.0002	0.0003
508 (422)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0013	0.0000	-0.0005	-0.0028	-0.0001	0.0001
		-0.0001	0.0239	-0.0005	0.0002	0.0016	0.0035
508 (423)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0013	0.0000	-0.0005	-0.0031	-0.0018	0.0001
		-0.0001	0.0239	-0.0005	-0.0002	-0.0001	0.0025
508 (481)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0013	0.0000	-0.0005	-0.0015	0.0002	0.0003
		-0.0001	0.0239	-0.0005	0.0002	0.0056	0.0083
508 (441,511,503)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0013	0.0000	-0.0005	-0.0037	-0.0000	-0.0069
		-0.0001	0.0239	-0.0005	0.0000	0.0000	0.0001
508 (479)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0013	0.0000	-0.0005	0.0000	-0.0001	0.0002
		-0.0001	0.0239	-0.0005	0.0000	0.0054	0.0002
508 (480)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0013	0.0000	-0.0005	-0.0031	-0.0021	0.0001
		-0.0001	0.0239	-0.0005	-0.0001	-0.0001	0.0002
508 (482)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0013	0.0000	-0.0005	-0.0039	-0.0001	-0.0001
		-0.0001	0.0239	-0.0005	-0.0001	-0.0001	0.0021
509 (475)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0000	-0.0001	-0.0001	-0.0001	-0.0003
		-0.0000	0.0009	0.0002	0.0003	0.0003	-0.0001
509 (520,438)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0000	-0.0001	0.0000	-0.0000	-0.0017
		-0.0000	0.0009	0.0002	0.0007	0.0026	0.0000
510 (476,519)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0000	-0.0007	-0.0007	0.0000	0.0000
		-0.0000	0.0013	-0.0001	0.0000	0.0003	0.0000
510 (520)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0000	-0.0007	-0.0004	0.0001	-0.0005
		-0.0000	0.0013	-0.0001	0.0002	0.0002	-0.0001

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10.01.2012 amb el número B-486434

L'AGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
511 (424)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0011	-0.0000	-0.0005	-0.0025	-0.0001	0.0000
		-0.0001	0.0192	-0.0004	0.0002	0.0014	0.0027
511 (425)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0011	-0.0000	-0.0005	-0.0029	-0.0017	0.0001
		-0.0001	0.0192	-0.0004	-0.0002	-0.0001	0.0016
511 (484)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0011	-0.0000	-0.0005	-0.0028	-0.0000	-0.0001
		-0.0001	0.0192	-0.0004	-0.0000	-0.0000	0.0010
511 (440,441,514,508)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0011	-0.0000	-0.0005	-0.0026	-0.0000	-0.0064
		-0.0001	0.0192	-0.0004	-0.0000	-0.0000	0.0000
511 (482)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0011	-0.0000	-0.0005	-0.0038	0.0000	0.0001
		-0.0001	0.0192	-0.0004	-0.0001	0.0000	0.0024
512 (475)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0001	-0.0001	-0.0003	-0.0001	-0.0003
		-0.0000	0.0001	0.0002	0.0003	-0.0000	0.0002
512 (477,520)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0001	-0.0001	-0.0001	-0.0001	0.0000
		-0.0000	0.0001	0.0002	-0.0001	0.0000	0.0002
513 (520)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	0.0000	-0.0006	-0.0002	0.0001	0.0002
		-0.0001	0.0003	-0.0001	0.0002	0.0002	0.0003
513 (521,476)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	0.0000	-0.0006	-0.0006	-0.0003	0.0000
		-0.0001	0.0003	-0.0001	-0.0000	-0.0000	0.0000
514 (496)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0011	0.0000	-0.0004	0.0011	-0.0000	-0.0021
		-0.0001	0.0160	-0.0004	0.0043	0.0000	-0.0001
514 (485)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0011	0.0000	-0.0004	-0.0000	-0.0001	-0.0000
		-0.0001	0.0160	-0.0004	-0.0000	0.0054	0.0062
514 (440,511,515)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0011	0.0000	-0.0004	-0.0025	-0.0002	-0.0057
		-0.0001	0.0160	-0.0004	0.0000	-0.0000	0.0000
514 (483)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0011	0.0000	-0.0004	-0.0000	-0.0000	-0.0014
		-0.0001	0.0160	-0.0004	0.0001	0.0053	0.0001
514 (484)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0011	0.0000	-0.0004	-0.0023	-0.0015	0.0001
		-0.0001	0.0160	-0.0004	-0.0001	-0.0002	0.0001
514 (486)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0011	0.0000	-0.0004	-0.0030	-0.0007	-0.0001
		-0.0001	0.0160	-0.0004	-0.0001	-0.0001	0.0011
514 (497)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0011	0.0000	-0.0004	-0.0055	-0.0036	0.0018
		-0.0001	0.0160	-0.0004	-0.0021	-0.0032	0.0035
515 (428)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006	-0.0000	-0.0003	-0.0015	-0.0002	-0.0002
		-0.0001	0.0120	-0.0003	0.0004	0.0009	0.0011
515 (429)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006	-0.0000	-0.0003	-0.0023	-0.0014	0.0002
		-0.0001	0.0120	-0.0003	-0.0004	-0.0002	0.0008
515 (499)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006	-0.0000	-0.0003	-0.0024	-0.0005	0.0000
		-0.0001	0.0120	-0.0003	0.0000	0.0000	0.0005
515 (486)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006	-0.0000	-0.0003	-0.0032	-0.0003	-0.0000
		-0.0001	0.0120	-0.0003	-0.0000	-0.0001	0.0012
515 (514,516)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006	-0.0000	-0.0003	-0.0026	-0.0001	-0.0049
		-0.0001	0.0120	-0.0003	0.0000	0.0000	0.0000
516 (430)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	0.0000	-0.0003	-0.0012	-0.0003	-0.0002
		-0.0001	0.0088	-0.0003	0.0004	0.0007	0.0005
516 (431)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	0.0000	-0.0003	-0.0021	-0.0012	0.0003
		-0.0001	0.0088	-0.0003	-0.0004	-0.0002	0.0006
516 (501)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	0.0000	-0.0003	-0.0000	-0.0001	-0.0001
		-0.0001	0.0088	-0.0003	-0.0000	0.0040	0.0038
516 (498)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	0.0000	-0.0003	0.0000	-0.0001	-0.0006
		-0.0001	0.0088	-0.0003	0.0000	0.0029	0.0001
516 (499)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	0.0000	-0.0003	-0.0020	-0.0009	-0.0004
		-0.0001	0.0088	-0.0003	-0.0001	-0.0002	0.0001
516 (502)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	0.0000	-0.0003	-0.0021	-0.0007	-0.0001

Generalitat de Catalunya
Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord.
La secretària
Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012 La Seu d'Urgell, El Secretari
169

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
		-0.0001	0.0088	-0.0003	-0.0002	-0.0001	0.0006
516 (517,515)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	0.0000	-0.0003	-0.0022	-0.0001	-0.0041
		-0.0001	0.0088	-0.0003	0.0000	-0.0000	0.0000
517 (432)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0000	-0.0002	-0.0008	-0.0003	-0.0003
		-0.0000	0.0059	-0.0002	0.0005	0.0004	0.0001
517 (433)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0000	-0.0002	-0.0018	-0.0010	0.0003
		-0.0000	0.0059	-0.0002	-0.0005	-0.0003	0.0004
517 (505)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0000	-0.0002	-0.0015	-0.0005	0.0000
		-0.0000	0.0059	-0.0002	0.0000	-0.0000	0.0002
517 (502)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0000	-0.0002	-0.0023	-0.0004	0.0000
		-0.0000	0.0059	-0.0002	-0.0000	-0.0002	0.0005
517 (518,516)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0000	-0.0002	-0.0018	-0.0001	-0.0033
		-0.0000	0.0059	-0.0002	0.0000	-0.0000	0.0000
518 (434)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	0.0000	-0.0002	-0.0004	-0.0003	-0.0003
		-0.0000	0.0037	-0.0002	0.0005	0.0002	-0.0002
518 (435)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	0.0000	-0.0002	-0.0015	-0.0009	0.0004
		-0.0000	0.0037	-0.0002	-0.0005	-0.0003	0.0004
518 (506)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	0.0000	-0.0002	-0.0000	-0.0002	-0.0002
		-0.0000	0.0037	-0.0002	-0.0000	0.0023	0.0019
518 (504)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	0.0000	-0.0002	0.0000	-0.0001	-0.0004
		-0.0000	0.0037	-0.0002	0.0000	0.0014	0.0001
518 (505)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	0.0000	-0.0002	-0.0014	-0.0006	-0.0004
		-0.0000	0.0037	-0.0002	-0.0002	-0.0002	0.0002
518 (507)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	0.0000	-0.0002	-0.0013	-0.0006	-0.0001
		-0.0000	0.0037	-0.0002	-0.0002	-0.0002	0.0002
518 (519,517)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	0.0000	-0.0002	-0.0015	-0.0001	-0.0025
		-0.0000	0.0037	-0.0002	0.0000	-0.0000	0.0000
519 (438)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0000	-0.0001	0.0000	-0.0004	-0.0004
		-0.0000	0.0019	-0.0001	0.0006	-0.0000	-0.0004
519 (439)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0000	-0.0001	-0.0012	-0.0007	0.0003
		-0.0000	0.0019	-0.0001	-0.0006	-0.0004	0.0004
519 (510)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0000	-0.0001	-0.0009	-0.0000	-0.0002
		-0.0000	0.0019	-0.0001	-0.0000	-0.0000	0.0000
519 (507)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0000	-0.0001	-0.0017	0.0000	0.0002
		-0.0000	0.0019	-0.0001	-0.0002	0.0000	0.0005
519 (520,518)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0000	-0.0001	-0.0011	-0.0001	-0.0016
		-0.0000	0.0019	-0.0001	0.0000	-0.0000	0.0000
520 (475)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	0.0000	-0.0001	0.0004	-0.0004	-0.0005
		-0.0000	0.0007	-0.0001	0.0007	-0.0002	-0.0004
520 (476)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	0.0000	-0.0001	-0.0010	-0.0006	0.0004
		-0.0000	0.0007	-0.0001	-0.0007	-0.0004	0.0005
520 (512)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	0.0000	-0.0001	-0.0004	-0.0000	-0.0001
		-0.0000	0.0007	-0.0001	0.0001	-0.0000	0.0004
520 (509)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	0.0000	-0.0001	0.0000	-0.0001	-0.0013
		-0.0000	0.0007	-0.0001	0.0015	0.0024	0.0000
520 (510)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	0.0000	-0.0001	-0.0008	-0.0004	-0.0002
		-0.0000	0.0007	-0.0001	-0.0002	-0.0003	0.0002
520 (513)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	0.0000	-0.0001	-0.0007	-0.0003	-0.0001
		-0.0000	0.0007	-0.0001	-0.0002	-0.0002	0.0000
520 (521,519)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	0.0000	-0.0001	-0.0008	-0.0001	-0.0009
		-0.0000	0.0007	-0.0001	0.0000	-0.0000	0.0000
521	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-0.0000
		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-0.0000

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat text
La secretària
Raquel González Gallego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGÈNCIA: Per fer constar que aquest document no està aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012 La Seu d'Urgell, El Secretari

VENT FRONTAL. Nusos.

Reaccions.

Nusos	Descripció	REACCIONS (EIXOS GENERALS)					
		RX (t)	RY (t)	RZ (t)	MX (t·m)	MY (t·m)	MZ (t·m)
1	Envolvent (Fon.equil.)	0.2336	-1.4164	3.5252	-0.0235	-0.0018	-0.2030
		1.4944	-0.0033	6.2671	0.1672	0.2391	0.0007
1	Envolvent (Fon.tens.terr.)	0.2595	-0.9805	3.9169	-0.0147	-0.0011	-0.1406
		1.0353	-0.0037	3.9908	0.1109	0.1655	0.0004
44	Envolvent (Fon.equil.)	-2.2953	-4.8736	-86.8804	-0.0092	-0.0240	-0.0583
		0.1577	0.3327	5.8279	0.2035	0.2605	0.0014
44	Envolvent (Fon.tens.terr.)	-1.5596	-3.3120	-59.0648	-0.0058	-0.0150	-0.0402
		0.0986	0.2079	3.6424	0.1393	0.1757	0.0009
45	Envolvent (Fon.equil.)	0.1036	-7.2297	3.3476	-0.0121	0.0117	-0.1720
		2.1822	-0.2042	94.8185	0.1321	0.2423	-0.0002
45	Envolvent (Fon.tens.terr.)	0.1151	-5.0055	3.7196	-0.0076	0.0130	-0.1191
		1.5110	-0.2268	65.6492	0.0891	0.1678	-0.0002
477	Envolvent (Fon.equil.)	-0.1991	-6.0656	-68.9988	0.0059	-0.0227	0.0007
		1.3338	0.3761	6.2718	0.2201	0.2700	0.0957
477	Envolvent (Fon.tens.terr.)	-0.1245	-4.1305	-46.5412	0.0065	-0.0142	0.0007
		0.8823	0.2350	3.9199	0.1524	0.1826	0.0662
478	Envolvent (Fon.equil.)	-3.6529	-4.5334	3.2955	0.0060	0.0124	-0.0721
		-0.1019	-0.1882	79.8597	0.2392	0.2376	0.0011
478	Envolvent (Fon.tens.terr.)	-2.5291	-3.1389	3.6616	0.0066	0.0138	-0.0499
		-0.1133	-0.2092	55.2939	0.1656	0.1646	0.0007
521	Envolvent (Fon.equil.)	-0.3767	-1.7899	2.6544	0.0131	0.0014	0.0002
		1.0711	-0.0029	5.7554	0.2186	0.1994	0.1034
521	Envolvent (Fon.tens.terr.)	-0.2355	-1.2391	3.1296	0.0146	0.0016	0.0002
		0.6601	-0.0033	3.5971	0.1514	0.1380	0.0715

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretaria
Raquel González Gallego

VENT FRONTAL. Barres

Tensions.

Barres	TENSIÓ MÀXIMA								
	TENS. (t/cm²)	APROF. (%)	Pos. (m)	N (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mt (t·m)	My (t·m)	Mz (t·m)
1/2	0.4875	13.54	0.000	-4.4097	0.0712	0.3676	0.1980	0.2464	0.1750
1/9	0.8636	33.21	0.000	-1.8831	0.0017	0.0045	0.0000	0.0078	0.0031
2/3	0.4857	13.49	0.000	-6.5973	0.0184	-0.3876	0.1980	-0.2336	0.0825
9/2	0.0443	1.70	0.640	0.0226	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0006	-0.0000
10/2	1.0267	39.49	0.160	-2.8459	-0.0007	-0.0003	-0.0000	0.0036	-0.0007
2/12	0.0717	2.76	0.634	-0.0182	0.0000	0.0000	0.0000	0.0006	0.0000
2/13	0.4257	16.37	1.267	1.8887	-0.0006	0.0094	0.0000	-0.0069	0.0008
46/2	0.7640	29.39	1.109	-0.7452	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0044	-0.0000
2/47	0.0996	3.83	1.109	0.1071	0.0000	0.0000	0.0000	0.0044	0.0000
3/4	0.4257	11.82	1.304	-4.0744	-0.0320	0.3622	0.1980	-0.2386	0.1019
12/3	0.5026	19.33	0.000	2.9363	0.0005	-0.0068	0.0000	-0.0036	0.0006
3/15	0.6794	26.13	1.261	-1.9570	0.0004	0.0053	0.0000	-0.0018	-0.0005
83/3	0.2762	10.62	1.071	-0.2181	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0041	0.0000

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10.01.2012 amb el número B-486434

DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR 2012 La Seu d'Urgell. El Secretari

Barres	TENSIÓ MÀXIMA								
	TENS. (t/cm²)	APROF. (%)	Pos. (m)	N (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mt (t·m)	My (t·m)	Mz (t·m)
3/84	0.1826	7.02	1.071	0.7197	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0041	0.0000
4/5	0.4978	13.83	1.201	-6.3655	0.0315	-0.4072	0.1980	0.2520	0.0641
15/4	0.0369	1.42	0.606	0.0135	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0005	0.0000
16/4	0.9709	37.34	0.152	-2.9475	-0.0002	-0.0004	0.0000	0.0030	-0.0002
4/17	0.0617	2.37	0.599	-0.0168	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0005	-0.0000
4/18	0.4060	15.61	1.198	1.7091	-0.0007	0.0097	0.0000	-0.0072	0.0008
87/4	0.6168	23.72	1.030	-0.6846	0.0000	0.0000	0.0000	0.0038	-0.0000
4/88	0.1089	4.19	1.030	0.2512	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0038	0.0000
5/6	0.4460	12.39	1.309	-3.9319	-0.0336	0.3957	0.1980	-0.2637	0.1081
17/5	0.4778	18.38	0.000	2.7944	0.0005	-0.0065	-0.0000	-0.0034	0.0005
5/20	0.5649	21.73	1.196	-1.7654	0.0004	0.0047	0.0000	-0.0014	-0.0004
89/5	0.2259	8.69	0.992	-0.2007	0.0000	0.0000	0.0000	0.0036	0.0000
5/90	0.1808	6.95	0.992	0.7843	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0036	-0.0000
6/7	0.5257	14.60	1.196	-6.3725	0.0034	-0.4527	0.1980	0.2795	0.1041
20/6	0.0323	1.24	0.573	0.0118	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0004	0.0000
21/6	0.9105	35.02	0.000	-2.9011	-0.0001	0.0001	-0.0000	0.0040	-0.0001
6/23	0.0534	2.05	0.565	-0.0160	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0004	-0.0000
6/24	0.4344	16.71	1.130	1.7760	-0.0007	0.0105	0.0000	-0.0080	0.0008
91/6	0.5928	22.80	0.951	-0.7781	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0033	0.0000
6/94	0.0720	2.77	0.951	0.0700	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0033	-0.0000
7/8	0.4755	13.21	0.000	-4.4199	0.1815	0.4063	0.1980	0.2795	0.1041
23/7	0.4930	18.96	0.000	2.8832	0.0005	-0.0065	0.0000	-0.0035	0.0005
7/36	0.2172	8.36	0.426	-0.7242	0.0003	-0.0004	0.0000	0.0007	-0.0001
95/7	0.6232	23.97	0.914	-0.8968	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0030	-0.0000
7/96	0.1588	6.11	0.914	0.7034	0.0000	0.0000	0.0000	0.0030	-0.0000
8/11	0.3457	9.60	0.000	-0.9179	-0.2916	-0.2141	0.1234	-0.1502	-0.1493
25/8	1.6687	64.18	0.000	-1.5233	0.0300	0.2169	-0.0000	0.1538	0.0209
8/26	1.9627	75.49	0.695	7.4506	-0.0377	-0.2024	-0.0000	0.1438	0.0262
36/8	0.0279	1.07	0.542	0.0100	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0004	0.0000
37/8	0.5535	21.29	0.136	-1.9074	-0.0001	-0.0002	0.0000	0.0024	-0.0001
8/38	0.0393	1.51	0.530	-0.0093	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0004	-0.0000
8/39	2.2102	85.01	0.796	-8.5323	-0.0001	0.0001	0.0000	0.0018	0.0001
8/50	0.3031	8.42	1.345	1.3382	-0.0826	-0.1222	0.0618	0.0680	0.1537
9/46	0.6613	25.43	0.000	-1.8822	0.0006	-0.0060	-0.0000	-0.0026	0.0008
45/10	1.1806	45.41	0.000	-2.8517	-0.0007	-0.0123	0.0000	-0.0074	-0.0018
10/47	0.0466	1.79	0.640	-0.0012	0.0000	0.0000	0.0000	0.0006	-0.0000
11/14	0.4598	12.77	1.330	-5.5905	-0.0620	0.1579	0.0835	-0.1001	0.1947
38/11	1.7148	65.96	0.000	-6.8626	0.0001	-0.0003	-0.0000	0.0028	0.0001
11/40	0.9521	36.62	1.078	5.9027	-0.0001	-0.0024	0.0000	0.0050	0.0002
11/50	0.1488	5.72	0.570	-0.8738	0.0951	-0.0700	-0.0446	0.0218	-0.0308
11/51	0.4358	18.16	1.444	-3.0293	-0.0023	0.0239	0.0061	-0.0137	0.0452
99/11	0.4291	16.51	0.835	3.6520	0.0000	0.0000	-0.0000	0.0034	0.0000
11/100	0.2403	9.24	0.835	1.8766	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0034	0.0000
46/12	0.5010	19.27	1.267	2.9256	-0.0005	0.0068	-0.0000	-0.0036	0.0006
47/13	0.0812	3.12	0.634	-0.0245	-0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0006	0.0000
13/84	0.4277	16.45	0.000	1.9028	0.0007	-0.0095	-0.0000	-0.0069	0.0008
14/19	0.4386	12.18	0.000	-4.9318	0.0780	-0.2145	0.0835	-0.1001	0.1947
40/14	0.0279	1.07	0.512	-0.0022	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0003	0.0000
41/14	0.6305	24.25	0.000	2.6855	0.0006	0.0097	0.0000	0.0121	0.0007
14/42	0.0348	1.34	0.498	-0.0102	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0003	0.0000
14/43	0.6011	23.12	0.995	1.7623	-0.0006	0.0081	0.0000	-0.0061	0.0006
14/51	0.1502	5.78	0.486	1.5614	0.0832	0.0362	0.0000	-0.0147	-0.0404
101/14	0.5146	19.79	0.793	-1.7441	-0.0000	-0.0000	0.0000	0.0031	0.0000

Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat. Direcció General d'Urbanisme. Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida. Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 d'acord amb el que han estat informades en l'ambiental aprovat.
El secretari
Rafael González Gallego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix milja pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

Aquest document
aprovat provisionalment pel
Ple en sessió de
02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari

Barres	TENSIÓ MÀXIMA								
	TENS. (t/cm²)	APROF. (%)	Pos. (m)	N (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mt (t·m)	My (t·m)	Mz (t·m)
14/102	1.5535	59.75	0.793	-5.5971	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0031	-0.0000
15/87	0.6402	24.62	0.000	-1.9500	-0.0004	-0.0052	0.0000	-0.0018	-0.0005
84/16	1.0301	39.62	0.945	-2.9526	0.0001	-0.0003	0.0000	0.0031	-0.0001
16/88	0.0378	1.45	0.606	0.0052	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0005	0.0000
87/17	0.4765	18.33	1.198	2.7854	-0.0005	0.0065	0.0000	-0.0034	0.0005
88/18	0.0716	2.75	0.599	-0.0241	0.0000	0.0000	0.0000	0.0005	0.0000
18/90	0.4078	15.68	0.000	1.7217	0.0007	-0.0098	0.0000	-0.0072	0.0008
19/22	0.3097	8.60	1.341	-0.7281	0.0587	0.2864	0.0995	-0.1982	-0.0034
42/19	0.6489	24.96	0.000	2.7051	0.0003	-0.0043	-0.0000	-0.0022	0.0003
19/48	1.6328	62.80	1.023	-3.4725	0.0003	0.0036	0.0000	-0.0018	-0.0003
19/52	0.1166	4.49	0.000	-0.4873	-0.0287	-0.1613	-0.0286	-0.0334	-0.0143
103/19	0.4217	16.22	1.323	1.3074	-0.0029	0.0027	0.0000	0.0008	0.0038
19/104	1.2253	47.13	1.512	0.9575	0.0200	0.0030	0.0001	-0.0001	-0.0258
20/91	0.5316	20.44	0.000	-1.7599	-0.0004	-0.0047	0.0000	-0.0014	-0.0004
90/21	0.9633	37.05	1.196	-2.9028	0.0001	0.0002	0.0000	0.0040	-0.0001
21/94	0.0339	1.30	0.573	0.0019	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0004	-0.0000
22/27	0.5161	14.34	1.164	-3.9062	-0.2902	-0.1338	0.1794	0.0784	0.2629
48/22	0.0207	0.80	0.483	0.0085	0.0000	0.0000	-0.0000	0.0003	-0.0000
49/22	1.7678	67.99	0.242	-4.1781	-0.0001	0.0001	-0.0000	0.0010	-0.0001
22/53	0.4046	15.56	0.328	0.3144	0.0099	-0.7697	-0.0764	0.1340	-0.0785
22/85	0.0290	1.12	0.465	-0.0092	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0003	0.0000
22/86	0.5523	21.24	0.931	1.9204	-0.0005	0.0060	0.0000	-0.0040	0.0004
133/22	0.7885	30.33	0.714	-0.9311	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0013	-0.0000
22/134	0.2708	10.42	0.714	1.1008	0.0000	0.0000	-0.0000	0.0013	0.0000
91/23	0.4919	18.92	1.130	2.8755	-0.0005	0.0065	0.0000	-0.0035	0.0005
94/24	0.0644	2.48	0.565	-0.0250	-0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0004	0.0000
24/96	0.4361	16.77	0.000	1.7875	0.0008	-0.0107	-0.0000	-0.0080	0.0008
25/92	1.2924	49.71	0.445	0.0217	0.0993	-0.3037	0.0000	0.1471	-0.0442
97/25	1.6839	64.76	1.049	-1.4337	-0.0199	-0.1399	-0.0000	0.1538	0.0209
26/93	1.4594	56.13	0.445	0.0559	-0.1025	-0.2796	0.0000	0.1363	0.0457
26/98	1.9672	75.66	0.000	7.5114	0.0620	0.1303	-0.0000	0.1438	0.0262
27/28	0.6082	16.90	0.000	-1.8282	-0.6577	0.2861	-0.0197	0.2511	-0.2438
27/54	0.3408	13.11	0.000	-0.2390	0.8462	-0.6573	0.0000	-0.1654	0.2153
85/27	0.5381	20.70	0.000	2.2166	0.0003	-0.0040	0.0000	-0.0020	0.0003
28/29	0.2273	6.31	0.625	0.4061	-0.3300	0.1371	-0.0356	0.0163	0.1277
29/30	0.3786	10.52	0.000	-0.7317	0.5205	0.0213	-0.0376	0.0408	0.2207
30/31	0.3874	10.76	0.625	-2.8445	0.5262	0.0231	-0.0365	0.0244	-0.1735
31/32	0.4301	11.95	0.000	-2.1007	-0.7182	-0.0099	-0.0242	0.0268	-0.2772
31/58	0.1237	4.76	0.000	1.2444	-0.0578	-0.7438	0.0024	-0.1037	-0.0124
32/33	0.3766	10.46	0.625	1.0638	-0.7098	0.0171	-0.0206	0.0339	0.2606
33/34	0.3211	8.92	0.000	1.4805	0.4911	-0.0104	-0.0125	0.0468	0.2117
34/35	0.1055	2.93	0.625	-0.2989	-0.1863	0.0013	0.0003	-0.0000	0.0742
35/62	0.0595	2.29	0.000	-0.1863	0.0013	-0.2989	0.0000	-0.0742	0.0003
36/97	0.2027	7.80	0.000	-0.7174	-0.0003	-0.0036	0.0000	-0.0005	-0.0003
96/37	0.5886	22.64	0.852	-1.9114	0.0001	-0.0004	-0.0000	0.0025	-0.0001
37/98	0.0287	1.10	0.542	0.0038	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0004	0.0000
97/38	1.8087	69.57	0.928	-6.8649	-0.0001	-0.0003	-0.0000	0.0028	0.0001
98/39	0.0394	1.51	0.530	-0.0093	-0.0000	-0.0000	0.0000	0.0004	0.0000
39/100	2.0923	80.47	0.254	-8.5275	0.0002	0.0000	0.0000	0.0018	0.0001
40/101	0.9521	36.62	0.000	5.9027	0.0002	0.0027	0.0000	0.0050	0.0002
100/41	0.6309	24.27	1.078	2.6884	-0.0006	-0.0090	0.0000	0.0121	0.0007
41/102	0.0420	1.62	0.512	-0.0160	-0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0003	0.0000
101/42	0.6481	24.93	0.995	2.7014	-0.0003	0.0042	-0.0000	-0.0022	0.0003

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme
Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en sessió de 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'document refós
La secretària
Raquel González Gallego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer
i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

173
document
provisionalment pel
ple en sessió del 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari
Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb els següents condicionants que han estat assumits en l'expedient actual
La Secretària
Rosa González Gállego

Barres	TENSIÓ MÀXIMA								
	TENS. (t/cm²)	APROF. (%)	Pos. (m)	N (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mt (t·m)	My (t·m)	Mz (t·m)
102/43	0.0428	1.65	0.498	-0.0184	-0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0003	0.0000
43/104	0.6023	23.17	0.000	1.7682	0.0006	-0.0083	-0.0000	-0.0061	0.0006
44/46	2.8522	79.23	0.000	90.6209	0.4018	0.0776	0.0357	-0.0533	0.3303
44/247	0.3820	14.69	0.000	-0.0791	0.0028	0.0133	-0.0000	0.0141	0.0050
45/47	3.1641	87.89	1.300	-96.7889	-0.3033	0.2201	0.1892	-0.0389	0.2638
46/83	2.7021	75.06	0.000	88.3612	-0.3593	-0.1340	0.0357	-0.1557	-0.1921
247/46	0.0492	1.89	0.640	0.0376	-0.0000	-0.0000	0.0000	0.0006	-0.0000
46/248	0.0647	2.49	0.634	-0.0135	0.0000	0.0000	0.0000	0.0006	0.0000
46/475	0.7483	28.78	1.109	-0.7275	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0044	-0.0000
47/84	3.1592	87.76	0.000	-97.7049	0.3956	-0.1810	0.1892	-0.0389	0.2638
47/276	0.1208	4.65	1.267	0.1617	-0.0005	0.0075	-0.0000	-0.0044	0.0007
277/47	0.6754	25.98	0.320	-1.8132	-0.0015	0.0007	0.0000	0.0035	-0.0014
47/476	0.1855	7.13	1.109	0.7005	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0044	0.0000
48/133	1.5038	57.84	0.000	-3.4707	-0.0003	-0.0036	-0.0000	-0.0018	-0.0003
104/49	1.9250	74.04	0.767	-4.1811	0.0001	0.0000	0.0000	0.0011	-0.0001
49/134	0.0208	0.80	0.483	0.0030	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0003	-0.0000
50/51	0.2752	7.64	0.000	1.0464	-0.1259	0.0125	0.0971	0.1500	-0.0898
51/52	0.3338	9.27	0.000	-1.9497	0.2162	0.0922	0.0809	0.1735	0.1062
52/53	0.3324	9.23	0.000	-2.0608	-0.2711	0.0635	0.0785	0.0939	-0.1784
53/54	0.2107	5.85	0.000	-2.7848	0.0434	0.0734	-0.0000	0.0853	0.0504
54/55	0.2838	7.88	0.625	3.7104	-0.1352	-0.1668	0.0000	0.1042	0.0845
105/54	0.5730	22.04	0.000	5.0875	0.0236	0.0006	0.0000	0.0035	0.0164
54/119	0.1088	4.18	0.695	0.5383	-0.0066	-0.0006	-0.0000	0.0035	0.0046
54/159	1.6072	61.82	0.833	-8.7737	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0029	-0.0000
55/56	0.2935	8.15	0.625	1.9693	-0.4557	-0.0151	-0.0218	0.0839	0.1657
56/57	0.6605	18.35	0.000	-10.3902	0.6003	0.0196	-0.0263	0.0635	0.2602
159/56	0.2277	8.76	0.550	-1.9069	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0019	-0.0000
218/56	1.7893	68.82	0.833	-9.7856	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0029	0.0000
56/220	0.0323	1.24	0.550	-0.1251	0.0000	0.0000	0.0000	0.0019	0.0000
56/222	0.5977	22.99	0.833	7.0633	0.0000	0.0000	0.0000	0.0029	0.0000
57/58	0.5166	14.35	0.625	-8.1931	0.5947	0.0178	-0.0269	0.0288	-0.1996
58/59	0.4482	12.45	0.000	2.6463	-0.7201	-0.0130	-0.0242	0.0293	-0.2797
106/58	0.4511	17.35	0.000	-0.7185	0.0245	0.0467	0.0000	0.0356	0.0170
58/120	0.6839	26.31	0.695	2.5097	-0.0353	-0.0467	-0.0000	0.0356	0.0246
159/58	0.8183	31.47	0.833	9.7767	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0029	0.0000
58/163	0.9031	34.73	0.833	-4.8615	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0029	0.0000
59/60	0.3710	10.31	0.625	-0.5868	-0.7281	-0.0437	-0.0214	0.0530	0.2666
60/61	0.4571	12.70	0.000	-6.4277	0.4046	-0.0692	-0.0132	0.0401	0.1996
163/60	0.6409	24.65	0.550	-2.3337	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0008	-0.0000
222/60	1.4120	54.31	0.833	-7.6894	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0029	0.0000
60/224	0.4660	17.92	0.550	3.0775	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0011	-0.0000
60/226	0.1225	4.71	0.833	-0.5240	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0029	-0.0000
61/62	0.6457	17.94	0.625	-5.0699	0.8098	-0.1740	-0.0000	0.1867	-0.3500
62/63	0.5825	16.18	0.000	3.0795	-0.6916	0.0674	-0.0000	0.1909	-0.3474
107/62	1.4554	55.98	0.000	5.0453	0.0050	0.0475	-0.0000	0.0348	0.0035
62/121	0.8459	32.53	0.695	1.4343	0.0016	-0.0475	0.0000	0.0348	-0.0011
163/62	0.2805	10.79	0.833	3.1615	-0.0000	-0.0000	0.0000	0.0029	0.0000
62/166	1.1438	43.99	0.743	-7.3421	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0026	0.0000
63/64	0.7333	20.37	0.000	-8.8178	0.5419	0.0530	-0.0000	0.1285	0.3455
108/63	1.0337	39.76	0.000	-1.2012	0.0062	0.0475	-0.0000	0.0348	0.0043
63/122	0.8064	31.02	0.695	0.2634	-0.0083	-0.0475	0.0000	0.0348	0.0058
226/63	1.3484	51.86	0.743	-8.6845	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0026	-0.0000
63/228	0.6220	23.92	0.833	7.3623	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0029	-0.0000

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix milità pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10.01.2012 amb el número B-486434

DILIGENCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari

Barres	TENSIÓ MÀXIMA								
	TENS. (t/cm²)	APROF. (%)	Pos. (m)	N (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mt (t·m)	My (t·m)	Mz (t·m)
64/65	0.5963	16.56	0.000	5.6730	-0.5240	-0.0386	-0.0000	0.0665	-0.3309
109/64	0.2269	8.73	0.174	-1.1535	-0.0000	0.0002	0.0000	0.0011	-0.0000
64/123	0.1757	6.76	0.521	1.0715	-0.0000	-0.0002	0.0000	0.0011	0.0000
166/64	0.9084	34.94	0.833	10.8849	0.0000	0.0000	0.0000	0.0029	0.0000
64/168	1.3834	53.21	0.833	-7.5300	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0029	-0.0000
65/66	0.6314	17.54	0.000	-6.5593	0.4782	0.0574	-0.0000	0.1190	0.3246
168/65	0.2627	10.10	0.550	-0.8917	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0011	0.0000
228/65	1.6496	63.45	0.833	-9.0094	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0029	0.0000
65/229	0.0910	3.50	0.550	0.4859	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0011	-0.0000
65/230	0.7273	27.97	0.833	6.5857	0.0000	0.0000	0.0000	0.0022	-0.0000
66/67	0.5771	16.03	0.000	4.3911	-0.4123	-0.0267	-0.0000	0.0508	-0.2724
110/66	0.8699	33.46	0.000	-0.3351	0.0035	0.0475	-0.0000	0.0348	0.0024
66/124	0.8528	32.80	0.695	0.8181	-0.0057	-0.0475	0.0000	0.0348	0.0040
168/66	0.8518	32.76	0.833	7.7563	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0022	0.0000
66/170	1.7321	66.62	0.833	-5.8123	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0022	-0.0000
67/68	0.6101	16.95	0.000	-5.9836	0.3581	0.0363	-0.0000	0.0878	0.2436
170/67	0.8239	31.69	0.550	-0.6794	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0005	0.0000
230/67	2.2272	85.66	0.833	-7.5051	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0022	-0.0000
67/231	0.1280	4.92	0.550	0.2973	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0005	-0.0000
67/232	0.6381	24.54	0.833	5.7477	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0022	-0.0000
68/69	0.4339	12.05	0.000	3.3509	-0.3147	-0.0096	-0.0000	0.0456	-0.2036
170/68	0.7551	29.04	0.833	6.8474	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0022	0.0000
171/68	0.6855	26.37	0.550	-0.5597	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0005	0.0000
68/172	1.4786	56.87	0.833	-4.9456	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0022	-0.0000
68/232	0.2427	9.33	0.550	0.6505	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0005	-0.0000
69/70	0.5148	14.30	0.000	-5.6411	0.3032	0.0146	-0.0000	0.0607	0.1903
111/69	1.2909	49.65	0.000	-0.5542	0.0022	0.0477	0.0000	0.0346	0.0015
69/125	1.1591	44.58	0.695	0.0084	-0.0027	-0.0477	0.0000	0.0346	0.0019
232/69	1.9608	75.41	0.833	-6.5942	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0022	-0.0000
69/234	0.5609	21.57	0.833	5.0217	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0022	0.0000
70/71	0.5922	22.78	0.000	2.9346	-0.2792	-0.0001	-0.0000	0.0452	-0.1882
112/70	0.8230	31.66	0.000	-0.1286	0.0012	0.0475	-0.0000	0.0348	0.0008
70/126	0.7822	30.09	0.695	0.0261	0.0021	-0.0475	0.0000	0.0348	-0.0014
172/70	0.6605	25.40	0.833	5.9574	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0022	0.0000
70/174	2.5547	98.26	0.833	-4.8225	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0017	0.0000
71/72	0.6574	25.28	0.000	-4.8107	0.2284	0.0172	-0.0000	0.0481	0.1615
174/71	0.5512	21.20	0.550	-0.4435	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0005	-0.0000
234/71	1.6896	64.99	0.833	-5.6671	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0022	0.0000
71/235	0.1453	5.59	0.550	0.3506	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0005	-0.0000
71/236	0.4808	18.49	0.833	4.2683	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0022	0.0000
72/73	0.4175	16.06	0.000	2.4111	-0.1874	-0.0009	-0.0000	0.0290	-0.1238
113/72	1.1832	45.51	0.000	-0.1294	0.0013	0.0477	-0.0000	0.0346	0.0009
72/127	1.1525	44.33	0.695	0.0162	-0.0018	-0.0477	0.0000	0.0346	0.0013
174/72	0.7526	28.95	0.833	4.9843	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0017	-0.0000
72/176	2.1789	83.80	0.833	-4.1024	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0017	-0.0000
73/74	0.4896	18.83	0.000	-3.9448	0.1622	0.0159	-0.0000	0.0324	0.1109
176/73	0.3688	14.19	0.550	-0.2859	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0005	-0.0000
236/73	2.4572	94.51	0.833	-4.6356	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0017	-0.0000
73/237	0.1336	5.14	0.550	0.3146	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0005	0.0000
73/238	0.5425	20.86	0.833	3.5321	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0017	0.0000
74/75	0.3138	12.07	0.000	1.8686	-0.1288	-0.0055	-0.0000	0.0144	-0.0916
114/74	0.8137	31.30	0.000	-0.0623	0.0017	0.0475	0.0000	0.0348	0.0012
74/128	0.7814	30.06	0.695	0.0203	0.0024	-0.0475	-0.0000	0.0348	-0.0017

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en sessió de 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat acceptades en l'acord
El secretari

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel matex mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

175
Aquest document
s'ha aprovat provisionalment pel
ple en sessió de 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació
del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme
de
Aprovat definitivament per la Comissió
Territorial d'Urbanisme de data en
28 JUNY 2012
sotmès a les prescripcions que han estat incorporades en
l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

Barres	TENSIÓ MÀXIMA								
	TENS. (t/cm²)	APROF. (%)	Pos. (m)	N (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mt (t·m)	My (t·m)	Mz (t·m)
176/74	0.6015	23.13	0.833	3.9401	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0017	-0.0000
74/178	1.7873	68.74	0.833	-3.3521	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0017	-0.0000
75/76	0.3515	13.52	0.000	-3.2075	0.0956	0.0126	-0.0000	0.0231	0.0698
115/75	1.2040	46.31	0.000	-0.1663	0.0032	0.0477	-0.0000	0.0346	0.0022
75/129	1.1571	44.50	0.695	0.0022	-0.0022	-0.0477	-0.0000	0.0346	0.0015
238/75	1.9707	75.80	0.833	-3.7036	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0017	-0.0000
75/240	0.4620	17.77	0.833	2.9762	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0017	-0.0000
76/77	0.1995	7.67	0.000	1.5140	-0.0708	-0.0024	-0.0000	0.0087	-0.0498
178/76	0.5435	20.90	0.833	3.5392	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0017	-0.0000
179/76	0.5744	22.09	0.550	-0.4636	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0005	0.0000
76/180	2.3039	88.61	0.833	-2.5209	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0014	0.0000
76/240	0.0718	2.76	0.550	0.1241	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0005	0.0000
77/78	0.2351	9.04	0.000	-2.4363	0.0552	0.0140	-0.0000	0.0130	0.0390
180/77	0.1111	4.27	0.550	-0.0630	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0005	0.0000
240/77	2.5544	98.25	0.833	-2.8005	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0014	-0.0000
77/241	0.0711	2.74	0.550	0.1221	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0005	-0.0000
77/242	0.4487	17.26	0.833	2.3292	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0014	0.0000
78/79	0.1121	4.31	0.000	0.7734	-0.0390	-0.0067	-0.0000	-0.0035	-0.0300
116/78	0.8828	33.95	0.000	-0.4262	0.0028	0.0475	-0.0000	0.0348	0.0020
78/130	0.8037	30.91	0.695	0.0496	-0.0034	-0.0475	0.0000	0.0348	0.0024
180/78	0.4640	17.85	0.833	2.4167	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0014	-0.0000
78/182	1.7052	65.59	0.833	-1.5768	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0011	-0.0000
79/80	0.1243	4.78	0.000	-1.3406	0.0231	0.0066	-0.0000	0.0057	0.0193
117/79	1.1623	44.70	0.000	-0.0081	0.0026	0.0477	-0.0000	0.0346	0.0018
79/131	1.4053	54.05	0.695	-0.0357	-0.0036	-0.0478	0.0000	0.0345	0.0025
242/79	1.7360	66.77	0.833	-1.6060	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0011	0.0000
79/244	0.3057	11.76	0.833	1.2882	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0011	0.0000
80/81	0.0618	2.38	0.000	0.6775	-0.0099	0.0001	-0.0000	-0.0021	-0.0100
118/80	0.8364	32.17	0.000	-0.1033	0.0051	0.0475	0.0000	0.0348	0.0035
80/132	0.8236	31.68	0.695	-0.0254	-0.0053	-0.0475	-0.0000	0.0348	0.0037
182/80	0.3224	12.40	0.833	1.3687	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0011	-0.0000
80/184	1.2086	46.48	0.833	-1.1050	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0011	-0.0000
81/82	0.0455	1.75	0.000	-0.6436	0.0018	-0.0017	-0.0000	-0.0021	0.0023
184/81	0.1654	6.36	0.550	-0.1099	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0005	-0.0000
244/81	1.2254	47.13	0.833	-1.1210	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0011	0.0000
81/245	0.0566	2.18	0.550	0.0773	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0005	-0.0000
81/246	0.1789	6.88	0.833	0.6799	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0011	0.0000
81/261	0.0563	2.17	0.550	0.1522	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0008	0.0000
184/82	0.2108	8.11	0.833	0.8331	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0011	-0.0000
185/82	0.1450	5.58	0.550	-0.4504	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0011	-0.0000
82/246	0.0267	1.03	0.550	-0.0066	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0011	-0.0000
82/262	0.0531	2.04	0.550	-0.0456	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0008	0.0000
83/87	2.7487	76.35	1.304	89.5156	0.3250	0.1463	0.0357	-0.1848	-0.1831
248/83	0.3205	12.33	0.153	1.9051	0.0001	-0.0005	-0.0000	0.0022	0.0001
83/249	0.2448	9.42	1.261	-0.3074	0.0006	0.0093	-0.0000	-0.0068	-0.0008
83/438	0.7712	29.66	1.071	-0.8129	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0041	-0.0000
84/88	3.1369	87.14	1.304	-95.1300	-0.3790	0.1449	0.1892	-0.0095	0.2814
84/439	0.1955	7.52	1.071	0.8092	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0041	0.0000
133/85	0.5376	20.68	0.931	2.2140	-0.0003	0.0039	-0.0000	-0.0020	0.0003
134/86	0.0328	1.26	0.465	-0.0136	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0003	-0.0000
86/144	0.5530	21.27	0.000	1.9237	0.0005	-0.0062	-0.0000	-0.0040	0.0004
87/89	2.6825	74.51	0.000	87.1200	-0.3608	-0.1567	0.0357	-0.1848	-0.1831
249/87	0.0399	1.53	0.606	0.0227	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0005	0.0000

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer
i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR 2012 La Seu d'Urgell
El Secretari

Barres	TENSIÓ MÀXIMA								
	TENS. (t/cm²)	APROF. (%)	Pos. (m)	N (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mt (t·m)	My (t·m)	Mz (t·m)
87/250	0.0555	2.13	0.599	-0.0122	0.0000	0.0000	0.0000	0.0005	-0.0000
87/434	0.6776	26.06	1.030	-0.7632	0.0000	0.0000	0.0000	0.0038	-0.0000
88/90	3.1354	87.09	0.000	-96.2452	0.4214	-0.1663	0.1892	-0.0095	0.2814
88/274	0.1284	4.94	1.198	0.2024	-0.0005	0.0075	0.0000	-0.0045	0.0006
275/88	0.6715	25.83	0.303	-2.0359	-0.0002	-0.0005	-0.0000	0.0021	-0.0002
88/435	0.1976	7.60	1.030	0.8644	0.0000	0.0000	0.0000	0.0038	0.0000
89/91	2.7190	75.53	1.309	88.4342	0.3308	0.1445	0.0357	-0.1854	-0.1827
250/89	0.3458	13.30	0.144	2.0350	0.0001	0.0003	0.0000	0.0026	0.0001
89/251	0.2719	10.46	1.196	-0.3701	0.0007	0.0100	0.0000	-0.0076	-0.0008
89/432	0.6777	26.06	0.992	-0.8275	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0036	0.0000
90/94	3.0966	86.02	1.309	-93.6477	-0.3883	0.1610	0.1892	-0.0202	0.2836
90/433	0.1876	7.22	0.992	0.8311	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0036	-0.0000
91/95	2.6623	73.95	1.196	85.9784	-0.3395	-0.0200	0.0357	-0.1602	0.2234
251/91	0.0360	1.38	0.573	0.0234	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0004	0.0000
91/252	0.0473	1.82	0.565	-0.0110	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0004	-0.0000
91/430	0.4890	18.81	0.951	-0.6221	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0033	-0.0000
92/93	1.7989	69.19	0.903	0.2172	-0.0000	0.1534	0.0000	0.0464	-0.0000
92/186	1.7909	68.88	0.401	-0.0015	-0.1234	-0.0722	0.0000	0.1856	0.0038
93/200	1.6876	64.91	0.401	-0.0098	0.1179	-0.0768	0.0000	0.1767	-0.0031
94/96	3.1833	88.42	1.196	-94.9127	0.3822	-0.3143	0.1892	0.3576	-0.1737
94/272	0.1437	5.53	1.130	0.2586	-0.0005	0.0077	-0.0000	-0.0048	0.0006
273/94	0.6814	26.21	0.287	-2.2210	-0.0002	0.0002	0.0000	0.0024	-0.0001
94/431	0.1762	6.78	0.951	0.7904	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0033	-0.0000
95/97	2.8943	80.40	1.321	87.7728	0.3386	-0.4282	0.0357	0.4072	-0.2240
252/95	0.3705	14.25	0.000	2.1114	0.0000	0.0007	0.0000	0.0034	0.0000
95/253	0.3845	14.79	1.136	-0.9644	0.0006	0.0081	0.0000	-0.0054	-0.0007
95/428	0.7562	29.08	0.914	-1.1120	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0030	-0.0000
96/98	3.4251	95.14	1.321	-92.8062	-0.2464	0.7074	0.1892	-0.5751	0.1520
96/429	0.2633	10.13	0.914	1.4253	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0030	0.0000
97/99	2.6869	74.64	1.184	72.1320	-0.3725	0.3913	0.0420	-0.2793	0.2588
97/153	1.2733	35.37	1.345	21.6932	-0.1252	0.3992	0.0120	-0.3036	0.1278
253/97	0.0306	1.18	0.542	0.0185	0.0000	0.0000	-0.0000	0.0004	0.0000
97/254	0.0434	1.67	0.530	-0.0130	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0004	0.0000
97/426	1.6941	65.16	0.872	-8.5679	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0037	0.0000
98/100	2.9828	82.86	1.184	-76.6346	0.1422	-0.5243	0.0870	0.3477	-0.0977
98/214	1.4293	39.70	1.345	-21.0422	0.0765	-0.4869	0.0582	0.3664	0.0140
98/270	0.4128	15.88	1.061	2.3677	-0.0004	0.0062	-0.0000	-0.0032	0.0005
271/98	0.6977	26.83	0.542	-2.6045	-0.0003	-0.0002	0.0000	0.0008	-0.0002
98/427	1.0028	38.57	0.000	6.9987	-0.0259	-0.0084	-0.0000	0.0000	-0.0452
99/101	2.2735	63.15	1.330	63.5740	0.2714	0.0754	-0.0178	-0.2288	-0.1414
99/153	0.7452	28.66	0.570	-10.0325	0.2350	-0.4686	-0.0059	0.1308	-0.0787
99/154	1.3910	57.96	1.444	15.9275	0.0320	0.0375	-0.0053	-0.0598	-0.0163
254/99	0.9859	37.92	0.000	6.4534	0.0004	-0.0054	-0.0000	-0.0024	0.0004
99/255	1.0448	40.18	1.078	-3.0074	0.0011	0.0149	-0.0000	-0.0128	-0.0012
99/424	0.2105	8.10	0.835	1.5973	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0034	0.0000
100/102	2.7239	75.66	1.330	-66.7601	-0.3279	-0.0959	0.0817	0.2953	0.2898
214/100	0.7568	29.11	0.570	9.5943	-0.1225	-0.5192	-0.0432	0.1606	0.0124
100/215	1.8216	75.90	1.444	-18.3127	-0.0260	-0.0198	0.0172	0.0560	0.0502
100/425	0.8110	31.19	0.835	-2.5933	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0034	-0.0000
101/103	2.6656	74.04	0.000	64.4963	-0.2838	-0.8028	0.0431	-0.5458	-0.1434
101/154	0.9103	35.01	0.000	-5.5577	-0.2643	1.2694	-0.0058	0.3170	-0.0607
255/101	0.0316	1.22	0.512	0.0323	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0003	-0.0000
101/256	0.0312	1.20	0.498	-0.0064	0.0000	0.0000	-0.0000	0.0003	-0.0000

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de
Acord favorable per emissió de llicència en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'informe adjunt
La secretària
Raquel González Gallego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix miljà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-436434

Aquest document ... provisionalment pel ... pla en sessió ... 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell, ... El Secretari

Barres	TENSIÓ MÀXIMA								
	TENS. (t/cm²)	APROF. (%)	Pos. (m)	N (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mt (t·m)	My (t·m)	Mz (t·m)
101/422	0.4777	18.37	0.793	4.1457	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0031	-0.0000
102/104	2.8172	78.26	0.000	-70.7761	0.3598	0.3996	0.0817	0.2953	0.2898
215/102	0.7754	29.82	0.000	6.7043	0.2299	0.4553	-0.0000	0.2241	0.1117
102/268	0.3326	12.79	0.995	0.9791	-0.0004	0.0054	0.0000	-0.0034	0.0004
269/102	1.5211	58.50	0.384	-6.1419	-0.0002	0.0003	0.0000	0.0013	-0.0001
102/423	0.7468	28.72	0.793	-2.6054	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0031	0.0000
103/133	2.7787	77.19	1.341	64.7776	0.0843	0.3835	0.0060	-0.6305	0.0537
103/155	1.4272	54.89	0.412	-0.3237	0.1108	2.8529	-0.0210	-0.6582	-0.0074
256/103	0.7984	30.71	0.000	3.4464	-0.0000	0.0012	-0.0000	0.0025	-0.0000
103/257	0.8679	33.38	1.023	-1.5571	0.0005	0.0064	-0.0000	-0.0046	-0.0005
103/420	0.0916	3.52	0.756	0.2165	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0014	-0.0000
104/134	2.6374	73.26	0.000	-64.0428	-0.0903	0.3435	0.1111	0.3626	-0.1377
216/104	1.3069	50.27	0.000	0.0546	-0.1709	2.7767	-0.0064	0.6076	-0.0413
104/421	1.0424	40.09	0.000	0.0791	-0.0171	-0.0030	0.0000	-0.0002	-0.0258
157/105	0.5567	21.41	0.405	4.8861	-0.0405	-0.0062	-0.0000	0.0035	0.0164
105/187	1.1308	43.49	0.202	0.1563	-0.1424	-0.0058	0.0000	0.0013	0.0288
161/106	0.4656	17.91	0.405	-0.9347	-0.0420	-0.0852	0.0000	0.0356	0.0170
106/188	1.8070	69.50	0.202	0.1656	-0.1540	-0.0972	0.0000	0.0232	0.0312
165/107	1.4354	55.21	0.405	4.9034	-0.0086	-0.0844	-0.0000	0.0348	0.0035
107/189	1.5388	59.18	0.202	0.0828	-0.1160	-0.0972	0.0000	0.0232	0.0235
166/108	1.0337	39.76	0.405	-1.3766	-0.0107	-0.0844	-0.0000	0.0348	0.0043
108/190	1.7242	66.32	0.202	0.1023	-0.1435	-0.0972	0.0000	0.0232	0.0291
167/109	0.1990	7.65	0.405	-1.1535	0.0000	-0.0010	0.0000	0.0010	-0.0000
169/110	0.8900	34.23	0.405	-0.5122	-0.0060	-0.0844	0.0000	0.0348	0.0024
110/191	1.7571	67.58	0.202	0.0968	-0.1486	-0.0972	0.0000	0.0232	0.0301
172/111	1.2858	49.46	0.405	-0.6697	-0.0038	-0.0842	0.0000	0.0346	0.0015
111/192	1.4093	54.20	0.202	0.0629	-0.0970	-0.0972	0.0000	0.0232	0.0196
173/112	0.8414	32.36	0.405	-0.2627	-0.0020	-0.0844	-0.0000	0.0348	0.0008
112/193	1.5264	58.71	0.202	0.0698	-0.1146	-0.0972	0.0000	0.0232	0.0232
175/113	1.1947	45.95	0.405	-0.2192	-0.0022	-0.0842	0.0000	0.0346	0.0009
113/194	1.2674	48.75	0.202	0.0479	-0.0760	-0.0972	0.0000	0.0232	0.0154
177/114	0.8281	31.85	0.405	-0.1608	-0.0028	-0.0844	0.0000	0.0348	0.0012
114/195	1.3149	50.57	0.202	0.0532	-0.0830	-0.0972	0.0000	0.0232	0.0168
178/115	1.2072	46.43	0.405	-0.2225	-0.0055	-0.0842	-0.0000	0.0346	0.0022
115/196	1.0558	40.61	0.202	0.0357	-0.0443	-0.0972	0.0000	0.0232	0.0090
181/116	0.8792	33.82	0.405	-0.4612	-0.0049	-0.0844	0.0000	0.0348	0.0020
116/197	0.9788	37.65	0.202	0.0242	-0.0264	-0.0972	0.0000	0.0232	0.0054
182/117	1.1584	44.56	0.405	0.0160	-0.0045	-0.0842	-0.0000	0.0346	0.0018
117/198	0.8679	33.38	0.202	-0.0059	0.0245	-0.0972	0.0000	0.0232	-0.0050
183/118	0.8351	32.12	0.405	-0.1048	-0.0087	-0.0844	0.0000	0.0348	0.0035
118/199	0.9075	34.90	0.202	0.0127	0.0056	-0.0972	0.0000	0.0232	-0.0011
119/201	1.1557	44.45	0.202	0.1030	0.1424	-0.0058	0.0000	0.0013	-0.0288
119/218	0.0947	3.64	0.000	0.3634	0.0114	0.0062	-0.0000	0.0035	0.0046
120/202	1.0599	40.76	0.202	0.1984	0.1508	-0.0731	0.0000	0.0174	-0.0305
120/222	0.6655	25.60	0.000	2.2764	0.0606	0.0852	-0.0000	0.0356	0.0246
121/203	0.9478	36.46	0.202	-0.0009	-0.0107	-0.0972	0.0000	0.0232	0.0022
121/226	0.8277	31.83	0.000	1.3028	-0.0027	0.0844	0.0000	0.0348	-0.0011
122/204	0.9980	38.38	0.202	0.1085	0.1454	-0.0731	0.0000	0.0174	-0.0294
122/227	0.8214	31.59	0.000	0.0847	0.0142	0.0844	-0.0000	0.0348	0.0058
123/228	0.1743	6.70	0.000	1.0715	0.0000	0.0010	-0.0000	0.0010	0.0000
124/205	1.0228	39.34	0.202	0.1036	0.1486	-0.0731	0.0000	0.0174	-0.0301
124/230	0.8275	31.83	0.000	0.6375	0.0098	0.0844	-0.0000	0.0348	0.0040
125/206	0.9576	36.83	0.202	-0.0003	-0.0150	-0.0972	0.0000	0.0232	0.0030

Generalitat de Catalunya ... Departament ... Direcció General d'Ordenació del Territori Urbanisme ... Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida ... Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 ... cions que han estat incorporades en l'esmentat ... La secretària ... Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

JUSTIFICA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012 La Seu d'Urgell El Secretari

Barres	TENSIÓ MÀXIMA								
	TENS. (t/cm²)	APROF. (%)	Pos. (m)	N (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mt (t·m)	My (t·m)	Mz (t·m)
125/233	1.1577	44.53	0.000	0.0215	0.0046	0.0842	0.0000	0.0346	0.0019
126/207	0.8983	34.55	0.202	-0.0002	0.0108	-0.0972	0.0000	0.0232	-0.0022
126/234	0.7845	30.17	0.000	0.0169	-0.0035	0.0844	-0.0000	0.0348	-0.0014
127/208	0.9456	36.37	0.202	0.0000	-0.0098	-0.0972	0.0000	0.0232	0.0020
127/236	1.1519	44.30	0.000	0.0247	0.0031	0.0842	0.0000	0.0346	0.0013
128/209	0.8915	34.29	0.202	0.0003	0.0137	-0.0972	0.0000	0.0232	-0.0028
128/238	0.7854	30.21	0.000	0.1501	0.0041	0.0844	0.0000	0.0348	0.0017
129/210	0.9491	36.51	0.202	0.0002	-0.0114	-0.0972	0.0000	0.0232	0.0023
129/239	1.1563	44.47	0.000	0.0120	0.0037	0.0842	-0.0000	0.0346	0.0015
130/211	0.9239	35.53	0.202	-0.0008	-0.0003	-0.0972	0.0000	0.0232	0.0001
130/242	0.8097	31.14	0.000	0.0137	0.0059	0.0844	0.0000	0.0348	0.0024
131/212	1.0164	39.09	0.202	-0.0117	-0.0395	-0.0972	0.0000	0.0232	0.0080
131/243	1.3953	53.66	0.000	0.0044	0.0061	0.0841	-0.0000	0.0345	0.0025
132/213	0.9620	37.00	0.202	-0.0035	-0.0166	-0.0972	0.0000	0.0232	0.0034
132/244	0.8242	31.70	0.000	-0.0272	0.0091	0.0844	-0.0000	0.0348	0.0037
133/135	2.6208	72.80	1.164	57.7305	-0.0372	-1.1192	0.0060	0.6734	0.0970
133/156	2.0096	77.29	0.328	0.5049	0.1278	3.4489	-0.0000	-1.1284	-0.0419
257/133	0.0226	0.87	0.483	0.0142	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0003	-0.0000
133/258	0.0258	0.99	0.465	-0.0056	-0.0000	-0.0000	0.0000	0.0003	0.0000
133/390	1.5239	58.61	0.714	-1.8593	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0013	0.0000
134/144	3.5543	98.73	1.164	-61.0454	-0.3203	1.8046	0.1782	-1.1218	0.2764
217/134	2.4213	93.13	0.328	-0.0238	0.0564	5.9538	-0.0839	-1.0775	0.0619
134/266	0.3870	14.88	0.931	1.6035	-0.0003	0.0033	-0.0000	-0.0014	0.0002
267/134	1.2376	47.60	0.000	-2.9055	-0.0002	-0.0027	-0.0000	-0.0009	-0.0002
134/391	0.5126	19.71	0.714	2.2612	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0013	0.0000
135/136	3.1885	88.57	0.000	57.9684	-0.5722	-0.2767	0.0121	-0.5350	-0.4203
135/157	0.0930	3.58	0.127	4.9686	-0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0003	0.0000
258/135	0.1897	7.30	0.000	0.6455	-0.0000	0.0007	0.0000	0.0017	-0.0000
136/137	2.3015	63.93	0.000	52.7437	0.1294	0.3645	-0.0251	0.1478	0.1581
137/138	2.4894	69.15	0.000	49.1657	0.5475	0.7706	-0.0399	0.3258	0.2779
138/139	2.2184	61.62	0.000	44.7772	0.5687	0.7652	-0.0428	0.3223	0.1802
139/140	1.6993	47.20	0.000	39.8983	0.4873	1.1065	-0.0170	0.3740	0.1283
139/161	0.6209	23.88	0.254	-0.3334	-0.2864	4.9027	0.0022	-0.6351	0.0471
140/141	1.5581	43.28	0.625	34.2173	0.5381	1.1388	-0.0212	-0.3981	-0.1388
141/142	1.8281	50.78	0.625	24.4016	1.4131	2.2991	-0.0312	-0.7551	-0.4192
142/143	3.1272	86.87	0.625	8.7819	2.9395	5.1570	-0.0195	-1.9689	-1.1368
143/165	1.8141	69.77	0.000	5.7461	-0.0767	8.9319	-0.0000	2.2735	-0.0195
144/145	2.7635	76.76	0.000	-53.6452	-0.3158	1.0145	0.0113	0.4665	0.0363
218/144	1.1788	45.34	0.254	-5.2215	0.7229	5.9337	-0.0000	-1.5077	-0.1839
145/146	2.3081	64.11	0.000	-50.0782	-0.1653	0.5377	-0.0035	0.2621	0.0078
146/147	2.1090	58.58	0.000	-47.5336	-0.1186	0.4182	-0.0019	0.1964	-0.0307
147/148	1.9911	55.31	0.000	-45.3822	-0.1081	0.4102	-0.0016	0.1597	-0.0918
148/149	1.9390	53.86	0.000	-40.6593	-0.8910	1.2647	-0.0331	0.4185	-0.3193
222/148	0.6085	23.40	0.254	1.1971	0.2129	4.7055	0.0021	-0.5936	-0.0315
149/150	1.7526	48.68	0.625	-33.6163	-0.8510	1.3491	-0.0235	-0.4255	0.3479
150/151	1.8025	50.07	0.625	-23.5977	-1.1772	2.1387	-0.0022	-0.6987	0.4645
151/152	2.9050	80.69	0.625	-8.3225	-2.7673	4.8798	-0.0034	-1.8181	1.0497
153/154	0.8346	23.18	0.000	18.7685	-0.0941	0.0565	-0.0070	0.2058	-0.0110
154/155	1.7311	48.09	0.000	34.7318	0.4522	0.5381	0.0496	0.4406	0.3009
155/156	1.6441	45.67	0.000	37.6090	0.1904	0.3129	0.0410	0.3888	0.0807
156/157	2.4552	68.20	0.000	41.0795	0.3342	0.8125	-0.0000	0.9440	0.3883
157/158	2.0257	56.27	0.625	38.9254	0.6238	0.8621	-0.0000	-0.5388	-0.3899
157/282	0.2289	8.80	0.550	2.6249	-0.0000	-0.0000	0.0000	0.0019	0.0000

Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat Direcció General d'Urbanisme Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
28 JUNY 2012
Raquel González Gálvez

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

179
Aquest document
0 2 ABR. 2012
pla en sessió de
La Seu d'Urgell,
El Secretari
Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'acord
La secretària
Raquel González Gállego

Barres	TENSIÓ MÀXIMA								
	TENS. (t/cm²)	APROF. (%)	Pos. (m)	N (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mt (t·m)	My (t·m)	Mz (t·m)
157/284	0.2662	10.24	0.833	2.9854	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0029	-0.0000
158/159	1.4947	41.52	0.000	44.1683	-0.0778	0.2210	-0.0359	0.1058	0.0559
159/160	1.6862	46.84	0.000	33.9288	0.7483	0.7894	-0.0500	0.3535	0.3610
159/284	0.2230	8.58	0.550	-1.8633	-0.0000	-0.0000	0.0000	0.0019	-0.0000
160/161	1.6837	46.77	0.000	38.3516	0.7271	0.7948	-0.0525	0.3524	0.2090
161/162	1.8083	50.23	0.000	42.2344	0.4007	1.1661	-0.0053	0.4046	0.0740
284/161	0.0928	3.57	0.833	0.8529	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0029	0.0000
161/286	0.2633	10.13	0.550	-2.2313	-0.0000	-0.0000	0.0000	0.0019	0.0000
161/288	0.2162	8.32	0.833	2.3710	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0029	-0.0000
162/163	1.9836	55.10	0.625	47.9848	0.3499	1.1338	-0.0082	-0.4049	-0.0419
163/164	3.0756	85.43	0.625	52.0081	2.0252	2.7275	-0.0156	-0.9899	-0.6405
163/288	1.1563	44.47	0.550	-4.2668	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0008	0.0000
164/165	2.7361	76.00	0.625	67.6650	0.4988	-0.1304	0.0000	0.5275	-0.0827
165/166	3.0490	84.69	0.000	77.9081	-0.3892	0.5431	-0.0000	0.5275	-0.0827
288/165	0.3915	15.06	0.833	4.5263	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0029	-0.0000
165/290	0.1434	5.51	0.550	0.8479	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0011	0.0000
165/291	0.2857	10.99	0.743	3.2559	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0026	0.0000
166/167	2.3747	65.96	0.000	65.0343	0.4124	-0.1466	-0.0000	-0.0156	0.3064
166/291	0.1873	7.20	0.550	-0.6088	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0011	0.0000
167/168	2.2342	62.06	0.000	62.1017	-0.3759	0.0827	0.0000	0.1677	-0.2090
291/167	0.2479	9.54	0.833	-1.2209	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0029	0.0000
167/292	0.2813	10.82	0.550	-0.9614	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0011	0.0000
167/293	0.2659	10.23	0.833	2.9817	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0029	0.0000
168/169	1.8843	52.34	0.000	50.8665	0.3331	-0.0580	0.0000	0.0644	0.2609
168/293	0.3105	11.94	0.550	-1.0710	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0011	0.0000
169/170	2.1599	60.00	1.250	49.2400	-0.2926	0.0688	-0.0000	0.0508	0.2101
293/169	0.1074	4.13	0.833	-0.2570	-0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0022	0.0000
169/294	0.2797	10.76	0.550	-0.9555	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0011	0.0000
169/295	0.2652	10.20	0.833	2.2419	-0.0000	-0.0000	0.0000	0.0022	0.0000
170/171	1.8062	50.17	0.000	39.7893	0.2734	-0.0312	0.0000	0.0508	0.2101
170/295	0.6809	26.19	0.550	-0.5557	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0005	-0.0000
171/172	1.6847	46.80	1.250	38.2618	-0.2392	0.0389	0.0000	0.0411	0.1675
295/171	0.1919	7.38	0.833	-0.5458	-0.0000	-0.0000	0.0000	0.0022	-0.0000
171/296	0.7345	28.25	0.550	-0.6021	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0005	-0.0000
171/297	0.2179	8.38	0.833	1.7978	-0.0000	-0.0000	0.0000	0.0022	-0.0000
172/173	1.3825	38.40	0.000	30.1886	0.2074	-0.0572	-0.0000	0.0411	0.1675
172/297	0.2200	8.46	0.550	-0.4431	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0009	0.0000
173/174	1.9878	76.45	0.000	28.6024	-0.1701	0.0826	0.0000	0.1126	-0.0918
297/173	0.1881	7.23	0.833	-0.5328	-0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0022	-0.0000
173/298	0.1746	6.71	0.550	-0.5613	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0011	0.0000
173/299	0.2834	10.90	0.833	1.7418	0.0000	0.0000	-0.0000	0.0017	0.0000
174/175	1.5181	58.39	0.000	21.4448	0.1520	-0.0495	0.0000	0.0094	0.1208
174/299	0.5978	22.99	0.550	-0.4838	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0005	-0.0000
175/176	1.3950	53.65	0.000	20.1550	-0.1211	0.0523	0.0000	0.0712	-0.0692
299/175	0.2949	11.34	0.833	-0.4926	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0017	-0.0000
175/300	0.2120	8.15	0.550	-0.4245	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0009	0.0000
175/301	0.2297	8.83	0.833	1.3706	0.0000	0.0000	0.0000	0.0017	0.0000
176/177	1.0169	39.11	0.000	14.3154	0.1039	-0.0302	0.0000	0.0058	0.0822
176/301	0.5194	19.98	0.550	-0.4160	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0005	-0.0000
177/178	0.9207	35.41	0.000	13.3415	-0.0838	0.0195	0.0000	0.0435	-0.0477
301/177	0.2467	9.49	0.833	-0.4002	0.0000	0.0000	0.0000	0.0017	0.0000
177/302	0.1116	4.29	0.550	-0.3249	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0011	0.0000
177/303	0.1823	7.01	0.833	1.0432	0.0000	0.0000	0.0000	0.0017	0.0000

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGÈ... st document
ha estat ... provisionalment pel
ple en sessió de 02/08/2012
La Seu d'Urgell.

Barres	TENSIÓ MÀXIMA								
	TENS. (t/cm²)	APROF. (%)	Pos. (m)	N (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mt (t·m)	My (t·m)	Mz (t·m)
178/179	0.6098	23.45	0.000	8.2868	0.0713	0.0092	0.0000	0.0191	0.0571
178/303	0.1177	4.53	0.550	-0.2049	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0009	0.0000
179/180	0.5100	19.62	1.250	7.5401	-0.0489	-0.0066	0.0000	0.0159	0.0290
303/179	0.3383	13.01	0.833	-0.5759	0.0000	0.0000	-0.0000	0.0017	-0.0000
179/304	0.2584	9.94	0.550	-0.1904	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0005	-0.0000
179/305	0.1605	6.17	0.833	0.6894	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0014	0.0000
180/181	0.2959	11.38	0.000	3.8632	0.0366	0.0148	0.0000	0.0159	0.0290
180/305	0.2096	8.06	0.550	-0.1482	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0005	-0.0000
181/182	0.2450	9.42	0.000	3.5653	-0.0232	-0.0064	-0.0000	-0.0025	-0.0168
305/181	0.3945	15.17	0.833	-0.3901	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0014	0.0000
181/306	0.0634	2.44	0.550	-0.1441	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0011	0.0000
181/307	0.1079	4.15	0.833	0.3390	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0011	0.0000
182/183	0.1122	4.31	0.000	1.4484	0.0139	0.0048	-0.0000	0.0055	0.0122
182/307	0.1013	3.89	0.550	-0.0996	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0007	0.0000
183/184	0.0840	3.23	0.000	1.2432	-0.0045	0.0015	-0.0000	-0.0005	-0.0052
307/183	0.2241	8.62	0.833	-0.1697	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0011	-0.0000
183/308	0.0448	1.72	0.550	-0.0745	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0011	-0.0000
183/309	0.0827	3.18	0.833	0.2180	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0011	-0.0000
184/185	0.0073	0.28	0.000	-0.0379	-0.0000	0.0018	-0.0000	0.0023	-0.0001
184/259	2.2643	87.09	0.550	-0.1494	-0.1667	-0.0378	0.0000	0.0219	0.0917
185/260	3.7016	98.37	0.550	-0.2041	0.2966	0.0009	0.0000	0.0003	-0.1631
309/185	0.0840	3.23	0.833	-0.0365	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0011	0.0000
186/200	0.1045	4.02	0.602	-0.1167	0.0000	0.0000	0.0000	0.0009	-0.0000
186/311	1.9260	74.08	0.385	-0.0015	-0.0066	-0.0003	0.0000	0.1990	0.0064
187/201	0.1455	5.60	0.602	-0.1867	0.0000	0.0000	0.0000	0.0009	-0.0000
187/312	1.1260	43.31	0.000	0.1563	0.0443	-0.0028	0.0000	0.0013	0.0288
188/202	0.1534	5.90	0.602	-0.2000	-0.0000	-0.0000	0.0000	0.0009	0.0000
188/313	2.0221	77.77	0.275	0.1656	0.0460	-0.0471	0.0000	0.0426	0.0185
189/203	0.1224	4.71	0.602	-0.1472	0.0000	0.0000	0.0000	0.0009	-0.0000
189/314	2.0116	77.37	0.495	0.0828	0.0312	-0.0094	0.0000	0.0488	0.0080
190/204	0.1418	5.45	0.602	-0.1803	0.0000	0.0000	0.0000	0.0009	0.0000
190/315	2.0394	78.44	0.495	0.1023	0.0368	-0.0094	0.0000	0.0488	0.0108
191/205	0.1463	5.63	0.602	-0.1880	-0.0000	-0.0000	0.0000	0.0009	0.0000
191/316	2.0377	78.37	0.495	0.0968	0.0394	-0.0094	0.0000	0.0488	0.0106
192/206	0.1054	4.05	0.602	-0.1182	0.0000	0.0000	0.0000	0.0009	-0.0000
192/317	2.0285	78.02	0.495	0.0629	0.0212	-0.0094	0.0000	0.0488	0.0092
193/207	0.1215	4.67	0.602	-0.1458	0.0000	0.0000	0.0000	0.0009	0.0000
193/318	2.0108	77.34	0.495	0.0698	0.0312	-0.0094	0.0000	0.0488	0.0077
194/208	0.0905	3.48	0.602	-0.0929	0.0000	0.0000	0.0000	0.0009	-0.0000
194/319	2.0074	77.21	0.495	0.0479	0.0169	-0.0094	0.0000	0.0488	0.0070
195/209	0.0978	3.76	0.602	-0.1053	0.0000	0.0000	0.0000	0.0009	0.0000
195/320	1.9920	76.61	0.495	0.0532	0.0223	-0.0094	0.0000	0.0488	0.0058
196/210	0.0667	2.57	0.602	-0.0524	0.0000	0.0000	0.0000	0.0009	0.0000
196/321	1.9915	76.60	0.550	0.0357	0.0081	0.0000	0.0000	0.0491	0.0045
197/211	0.0550	2.11	0.602	-0.0323	0.0000	0.0000	0.0000	0.0009	0.0000
197/322	1.9663	75.63	0.550	0.0242	0.0059	-0.0000	0.0000	0.0491	0.0021
198/212	0.0407	1.57	0.602	0.0538	0.0000	0.0000	0.0000	0.0009	-0.0000
198/323	1.9693	75.74	0.550	-0.0059	-0.0120	-0.0000	0.0000	0.0491	0.0017
199/213	0.0341	1.31	0.602	0.0222	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0009	-0.0000
199/324	1.9572	75.28	0.550	0.0127	-0.0041	0.0000	0.0000	0.0491	0.0011
200/325	1.8235	70.14	0.385	-0.0098	0.0090	-0.0048	0.0000	0.1919	-0.0066
201/326	1.1510	44.27	0.000	0.1030	-0.0443	-0.0028	0.0000	0.0013	-0.0288
202/327	1.9458	74.84	0.550	0.0037	-0.0041	-0.0000	0.0000	0.0491	-0.0001

Generalitat de Cat... Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Direcció General d'Arquitectura i Habitatge
Comissió Territorial d'Urbanisme
La Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 ha informat favorablement aquest document condicionat al fet que les prescripcions que han estat incorporades en el document siguin degudament incorporades en el document definitiu.
La secretària
Raquel González Gallego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer
i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012 La Seu d'Urgell El Secretari

Barres	TENSIÓ MÀXIMA								
	TENS. (t/cm²)	APROF. (%)	Pos. (m)	N (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mt (t·m)	My (t·m)	Mz (t·m)
203/328	1.9474	74.90	0.550	-0.0009	0.0040	-0.0000	0.0000	0.0491	-0.0000
204/329	1.9475	74.90	0.550	0.0001	0.0034	0.0000	0.0000	0.0491	0.0000
205/330	1.9484	74.94	0.550	-0.0005	0.0004	-0.0000	0.0000	0.0491	0.0001
206/331	1.9481	74.93	0.550	-0.0003	0.0054	-0.0000	0.0000	0.0491	0.0001
207/332	1.9479	74.92	0.550	-0.0002	-0.0040	0.0000	0.0000	0.0491	0.0000
208/333	1.9475	74.90	0.550	0.0000	0.0036	-0.0000	0.0000	0.0491	0.0000
209/334	1.9472	74.89	0.550	0.0003	-0.0050	-0.0000	0.0000	0.0491	-0.0000
210/335	1.9471	74.89	0.550	0.0002	0.0042	-0.0000	0.0000	0.0491	-0.0000
211/336	1.9485	74.94	0.550	-0.0008	-0.0000	-0.0000	0.0000	0.0491	0.0001
212/337	1.9547	75.18	0.550	-0.0117	0.0143	0.0000	0.0000	0.0491	0.0001
213/338	1.9524	75.09	0.550	-0.0035	0.0056	0.0000	0.0000	0.0491	0.0003
214/215	0.8806	24.46	0.000	-18.1745	-0.0655	0.0215	0.1152	0.2106	-0.0898
215/216	1.7395	48.32	0.000	-35.4203	-0.1393	0.5570	0.0391	0.4443	-0.1088
216/217	1.7643	49.01	0.000	-38.1568	-0.2599	0.4243	0.0803	0.3203	-0.2437
217/218	2.1649	60.14	0.000	-44.0569	-0.2230	0.4730	-0.0000	0.5496	-0.2591
218/219	1.5334	42.59	0.625	-42.5399	-0.2661	0.0783	-0.0000	-0.0489	0.1663
218/343	0.5671	21.81	0.550	-5.0020	-0.0000	-0.0000	0.0000	0.0019	0.0000
219/220	1.8220	50.61	0.000	-46.0827	-0.4167	0.5551	-0.0127	0.3027	-0.0588
220/221	1.7300	48.06	0.000	-45.7103	-0.0235	0.4905	-0.0096	0.2414	0.0223
343/220	0.0506	1.95	0.833	0.3338	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0029	0.0000
220/345	0.1417	5.45	0.550	1.5522	-0.0000	-0.0000	0.0000	0.0019	0.0000
220/347	0.6480	24.92	0.833	-3.4437	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0029	-0.0000
221/222	1.7312	48.09	0.000	-47.8162	-0.0341	0.4986	-0.0086	0.1794	-0.0988
222/223	1.9861	55.17	0.000	-41.2922	-1.0181	1.2119	-0.0312	0.3878	-0.3801
222/347	0.2306	8.87	0.550	2.6458	-0.0000	-0.0000	0.0000	0.0019	-0.0000
223/224	2.2039	61.22	0.625	-48.2429	-1.0581	1.1275	-0.0213	-0.3224	0.4493
224/225	3.2982	91.62	0.625	-60.1896	-1.1761	2.8895	0.0005	-1.0048	0.5407
347/224	0.4263	16.40	0.833	-2.2121	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0029	-0.0000
224/349	0.4666	17.94	0.550	3.0810	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0011	-0.0000
224/351	0.0682	2.62	0.833	0.5499	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0029	-0.0000
225/226	3.1112	86.42	0.625	-75.4152	0.4140	0.1485	0.0000	0.3317	-0.5134
226/227	3.2838	91.22	0.000	-78.1045	-0.8383	0.1766	0.0000	0.3317	-0.5134
226/351	1.1573	44.51	0.550	-4.2473	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0011	-0.0000
227/228	2.9784	82.73	1.250	-75.6769	0.5409	0.0800	0.0000	0.0551	-0.3513
351/227	0.0786	3.02	0.743	-0.3505	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0026	0.0000
227/352	0.1646	6.33	0.550	0.9944	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0011	-0.0000
227/353	0.5960	22.92	0.833	-3.1549	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0029	-0.0000
228/229	2.5587	71.07	0.000	-63.2615	-0.4518	-0.1131	0.0000	0.0551	-0.3513
228/353	0.1631	6.27	0.550	0.9845	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0011	-0.0000
229/230	2.3592	65.53	1.250	-60.8554	0.3849	0.1290	0.0000	0.0353	-0.2677
353/229	0.0495	1.91	0.833	0.3208	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0029	-0.0000
229/354	0.1533	5.90	0.550	0.9164	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0011	-0.0000
229/355	0.7947	30.57	0.833	-2.6069	-0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0022	0.0000
230/231	2.4407	67.80	0.000	-50.0500	-0.3488	-0.0868	0.0000	0.0353	-0.2677
230/355	0.1278	4.92	0.550	0.7403	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0011	-0.0000
231/232	2.2532	62.59	1.250	-47.9706	0.2998	0.0949	0.0000	0.0252	-0.2063
355/231	0.0694	2.67	0.833	0.4015	-0.0000	-0.0000	0.0000	0.0022	-0.0000
231/356	0.2654	10.21	0.550	0.7206	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0005	-0.0000
231/357	0.6900	26.54	0.833	-2.2490	-0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0022	0.0000
232/233	1.8671	51.86	0.000	-38.4927	-0.2709	-0.0653	0.0000	0.0252	-0.2063
232/357	0.2316	8.91	0.550	0.6163	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0005	-0.0000
233/234	1.7287	48.02	1.250	-36.5563	0.2416	0.0605	0.0000	0.0312	-0.1697
357/233	0.0759	2.92	0.833	0.4626	-0.0000	-0.0000	0.0000	0.0022	-0.0000

Generalitat de Catalunya Departament de Política Territorial i Obres Públiques Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmenat acord
La secretària
Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGÈNCIA: document
ha estat aprovat provisionalment pel
ple en sessió de 02 MAR. 2012
La Seu d'Urgell
El Secretari

Barres	TENSIÓ MÀXIMA								
	TENS. (t/cm²)	APROF. (%)	Pos. (m)	N (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mt (t·m)	My (t·m)	Mz (t·m)
233/358	0.1201	4.62	0.550	0.5357	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0009	-0.0000
233/359	0.5828	22.42	0.833	-1.8824	-0.0000	-0.0000	0.0000	0.0022	-0.0000
234/235	2.1388	82.26	0.000	-28.4245	-0.2246	-0.0333	0.0000	0.0312	-0.1697
234/359	0.0859	3.30	0.550	0.4509	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0011	0.0000
235/236	1.9299	74.23	1.250	-26.6989	0.1911	0.0310	-0.0000	0.0342	-0.1277
359/235	0.0973	3.74	0.833	0.4559	0.0000	0.0000	-0.0000	0.0017	0.0000
235/360	0.1786	6.87	0.550	0.4529	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0005	-0.0000
235/361	0.8235	31.67	0.833	-1.5054	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0017	-0.0000
236/237	1.5101	58.08	0.000	-19.9105	-0.1663	-0.0081	-0.0000	0.0342	-0.1277
236/361	0.0918	3.53	0.550	0.3745	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0009	0.0000
237/238	1.3253	50.97	1.250	-18.4880	0.1333	0.0250	-0.0000	0.0131	-0.0865
361/237	0.0911	3.50	0.833	0.4131	0.0000	0.0000	-0.0000	0.0017	0.0000
237/362	0.1422	5.47	0.550	0.3408	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0005	-0.0000
237/363	0.6351	24.43	0.833	-1.1445	0.0000	0.0000	-0.0000	0.0017	0.0000
238/239	0.9855	37.90	0.000	-12.9528	-0.1092	-0.0167	0.0000	0.0131	-0.0865
238/363	0.0579	2.23	0.550	0.2573	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0011	0.0000
239/240	0.8482	32.62	0.000	-11.8697	0.0788	0.0218	0.0000	0.0340	0.0500
363/239	0.0856	3.29	0.833	0.3751	0.0000	0.0000	-0.0000	0.0017	-0.0000
239/364	0.0645	2.48	0.550	0.2190	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0009	0.0000
239/365	0.5086	19.56	0.833	-0.9021	0.0000	0.0000	0.0000	0.0017	-0.0000
240/241	0.5530	21.27	0.000	-7.3033	-0.0598	-0.0095	0.0000	0.0067	-0.0486
240/365	0.1155	4.44	0.550	0.2587	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0005	-0.0000
241/242	0.4634	17.82	0.000	-6.5332	0.0381	0.0205	0.0000	0.0187	0.0263
365/241	0.1006	3.87	0.833	0.3489	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0014	0.0000
241/366	0.0796	3.06	0.550	0.1482	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0005	-0.0000
241/367	0.6088	23.41	0.833	-0.6292	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0014	0.0000
242/243	0.2457	9.45	0.000	-3.2633	-0.0270	-0.0114	-0.0000	-0.0070	-0.0214
242/367	0.0649	2.50	0.550	0.3057	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0011	-0.0000
243/244	0.2029	7.81	0.000	-2.8675	0.0183	0.0053	-0.0000	0.0073	0.0124
367/243	0.0821	3.16	0.833	-0.0348	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0011	-0.0000
243/368	0.0652	2.51	0.550	0.1038	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0005	-0.0000
243/369	0.3232	12.43	0.833	-0.2638	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0011	0.0000
244/245	0.0802	3.09	0.000	-0.9368	-0.0135	0.0062	0.0000	0.0007	-0.0105
244/369	0.0302	1.16	0.550	0.0657	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0011	0.0000
245/246	0.0541	2.08	0.000	-0.5492	0.0051	-0.0057	0.0000	-0.0071	0.0064
245/264	2.1777	83.76	0.550	-0.0978	-0.1604	-0.0378	0.0000	0.0219	0.0882
369/245	0.0726	2.79	0.833	0.1694	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0011	0.0000
245/371	0.0436	1.68	0.833	0.0089	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0011	0.0000
246/265	3.8284	98.25	0.550	0.2257	0.3017	0.0009	0.0000	0.0003	-0.1659
247/475	0.1656	6.37	0.000	-0.0569	0.0009	-0.0102	-0.0000	-0.0079	0.0011
475/248	0.3207	12.33	0.950	1.9007	-0.0001	-0.0002	-0.0000	0.0023	0.0001
249/434	0.2356	9.06	0.000	-0.2963	-0.0007	-0.0094	-0.0000	-0.0068	-0.0008
434/250	0.3459	13.31	1.048	2.0322	-0.0001	-0.0001	-0.0000	0.0027	0.0001
251/430	0.2624	10.09	0.000	-0.3603	-0.0007	-0.0101	0.0000	-0.0076	-0.0008
430/252	0.3704	14.24	1.130	2.1107	-0.0000	-0.0004	0.0000	0.0034	0.0000
253/426	0.3662	14.08	0.000	-0.9579	-0.0006	-0.0082	0.0000	-0.0054	-0.0007
426/254	0.9851	37.89	1.061	6.4479	-0.0004	0.0054	-0.0000	-0.0024	0.0004
255/422	0.9934	38.21	0.000	-2.9999	-0.0011	-0.0154	-0.0000	-0.0128	-0.0012
422/256	0.7983	30.70	0.995	3.4460	0.0000	-0.0010	-0.0000	0.0025	-0.0000
257/390	0.8095	31.13	0.000	-1.5548	-0.0005	-0.0066	-0.0000	-0.0046	-0.0005
390/258	0.1896	7.29	0.931	0.6448	0.0000	-0.0005	0.0000	0.0017	-0.0000
259/261	1.6450	63.27	0.953	-0.3333	0.0761	-0.0660	0.0000	0.0675	-0.0725
259/309	2.2520	86.62	0.000	-0.0733	0.1667	0.0378	0.0000	0.0219	0.0917

Generalitat de Catalunya
Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que hauran de ser incorporades en l'esmentat
La secretària
Raquel González Gallego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

183
Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari
Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 condicionat a l'acompliment de les prescripcions contingudes en l'informe tècnic i jurídic
Raquel González Gállego

Barres	TENSIÓ MÀXIMA								
	TENS. (t/cm²)	APROF. (%)	Pos. (m)	N (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mt (t·m)	My (t·m)	Mz (t·m)
260/262	0.7568	29.11	0.953	0.0043	-0.0168	-0.0325	0.0000	0.0355	0.0160
260/310	3.6989	98.27	0.000	-0.2227	-0.2966	-0.0009	0.0000	0.0003	-0.1631
261/262	0.8193	31.51	1.250	-0.0927	0.0000	-0.6542	0.0000	0.8178	-0.0000
261/264	1.5124	58.17	0.000	0.3209	-0.0761	0.0660	0.0000	0.0675	-0.0725
262/263	0.8185	31.48	0.000	-0.0880	0.0000	0.5452	0.0000	0.8178	0.0000
262/265	0.7568	29.11	0.000	0.0043	0.0168	0.0325	0.0000	0.0355	0.0160
264/370	2.1655	83.29	0.000	-0.0217	0.1604	0.0378	0.0000	0.0219	0.0882
265/371	3.8257	98.14	0.000	0.2071	-0.3017	-0.0009	0.0000	0.0003	-0.1659
266/381	0.3875	14.90	0.000	1.6059	0.0003	-0.0033	0.0000	-0.0014	0.0002
391/266	0.0278	1.07	0.465	-0.0079	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0003	-0.0000
267/391	0.0201	0.77	0.483	0.0066	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0003	-0.0000
421/267	1.3457	51.76	1.023	-2.9071	0.0002	0.0027	-0.0000	-0.0009	-0.0002
268/421	0.3335	12.83	0.000	0.9835	0.0004	-0.0054	0.0000	-0.0034	0.0004
423/268	0.0371	1.43	0.498	-0.0126	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0003	-0.0000
269/423	0.0239	0.92	0.512	0.0054	0.0000	0.0000	0.0000	0.0003	-0.0000
425/269	1.6255	62.52	0.674	-6.1476	0.0002	-0.0002	-0.0000	0.0014	-0.0001
270/425	0.4137	15.91	0.000	2.3738	0.0005	-0.0062	-0.0000	-0.0032	0.0005
427/270	0.0452	1.74	0.530	-0.0147	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0004	-0.0000
271/427	0.0279	1.07	0.542	0.0100	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0004	-0.0000
429/271	0.7470	28.73	0.568	-2.6128	0.0003	0.0002	0.0000	0.0008	-0.0002
272/429	0.1450	5.58	0.000	0.2674	0.0006	-0.0077	-0.0000	-0.0048	0.0006
431/272	0.0567	2.18	0.565	-0.0187	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0004	-0.0000
273/431	0.0328	1.26	0.573	0.0051	0.0000	0.0000	-0.0000	0.0004	-0.0000
433/273	0.7246	27.87	0.897	-2.2263	0.0002	-0.0001	-0.0000	0.0025	-0.0001
274/433	0.1299	5.00	0.000	0.2125	0.0005	-0.0075	0.0000	-0.0045	0.0006
435/274	0.0647	2.49	0.599	-0.0190	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0005	-0.0000
275/435	0.0371	1.43	0.606	0.0073	0.0000	0.0000	-0.0000	0.0005	0.0000
439/275	0.7145	27.48	0.788	-2.0431	0.0002	-0.0004	-0.0000	0.0022	-0.0002
276/439	0.1225	4.71	0.000	0.1732	0.0005	-0.0075	-0.0000	-0.0044	0.0007
476/276	0.0742	2.85	0.634	-0.0199	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0006	-0.0000
277/476	0.0546	2.10	0.640	-0.0064	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0006	-0.0000
478/277	0.9796	37.68	0.000	-1.8169	-0.0018	-0.0169	-0.0000	-0.0135	-0.0043
278/279	0.5312	14.76	0.000	11.0934	-0.1097	0.0371	-0.0753	0.1448	-0.0592
424/278	0.4820	18.54	0.000	-5.7602	0.1239	-0.3756	0.0275	-0.1070	0.0292
426/278	0.8759	24.33	1.345	12.8595	-0.0474	0.3518	-0.0328	-0.2590	-0.0107
279/280	0.8438	23.44	0.000	20.0640	0.1850	0.0147	-0.0236	0.1006	0.1556
422/279	0.3795	14.59	0.486	-4.0894	-0.2705	-0.2256	0.0242	0.0547	0.0771
424/279	0.9197	38.32	1.444	9.9664	0.0265	0.0091	-0.0083	-0.0244	-0.0451
280/281	0.9060	25.17	1.338	19.2783	0.2003	-0.1101	-0.0200	0.0885	-0.2490
420/280	0.4154	15.98	0.000	-0.1142	0.0450	-0.8737	-0.0014	-0.1915	0.0230
281/282	1.1758	32.66	0.000	20.9343	-0.2573	0.2563	0.0000	0.2978	-0.2989
390/281	0.7893	30.36	0.000	0.5462	0.2130	1.6501	0.0614	0.3354	0.0898
282/283	0.7960	22.11	0.625	19.6267	-0.2474	0.0686	0.0000	-0.0429	0.1546
372/282	0.6869	26.42	0.000	2.9180	-0.4540	3.4394	-0.0000	0.8763	-0.1155
282/392	0.4274	16.44	0.405	-0.9295	0.1165	-0.0062	0.0000	0.0035	-0.0472
282/446	0.5454	20.98	0.833	6.4194	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0029	0.0000
283/284	0.8710	24.20	0.625	21.5763	-0.2139	0.3309	0.0162	-0.0505	0.1656
284/285	0.8574	23.82	0.000	23.9964	0.1205	0.0749	0.0189	0.0372	0.0978
284/446	0.0600	2.31	0.550	0.5468	0.0000	0.0000	0.0000	0.0019	-0.0000
285/286	0.8417	23.38	0.625	24.2802	0.1286	0.0847	0.0192	-0.0360	-0.0751
286/287	0.9615	26.71	0.000	18.6217	-0.6121	0.6784	0.0256	0.2095	-0.2190
376/286	0.2985	11.48	0.000	-0.9475	-0.1396	2.2326	-0.0018	0.2847	-0.0290
286/393	0.3287	12.64	0.405	0.0892	0.0055	-0.0852	0.0000	0.0356	-0.0022

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10.01.2012 amb el número B-486434

DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat definitivament pel ple en sessió de 02 AGO. 2012
La Seu d'Urgell
El Secretari

184

Barres	TENSIÓ MÀXIMA								
	TENS. (t/cm²)	APROF. (%)	Pos. (m)	N (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mt (t·m)	My (t·m)	Mz (t·m)
446/286	1.0150	39.04	0.833	-5.4834	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0029	0.0000
286/450	0.4435	17.06	0.833	5.1669	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0029	0.0000
287/288	1.1479	31.89	0.625	22.5078	-0.6523	0.6353	0.0184	-0.1985	0.3079
288/289	1.2727	35.35	0.625	25.0505	-0.2822	0.9739	0.0023	-0.3435	0.2166
288/450	0.1297	4.99	0.550	-0.4160	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0008	-0.0000
289/290	1.1589	32.19	0.625	30.0632	0.2267	0.0557	-0.0000	0.0938	-0.1746
290/291	1.2701	35.28	1.000	27.4327	-0.5142	0.1395	-0.0000	-0.0457	0.3396
290/394	0.8251	31.74	0.405	-0.1210	-0.0040	-0.0844	0.0000	0.0348	0.0016
450/290	0.4575	17.60	0.833	-2.3854	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0029	-0.0000
290/453	0.4733	18.20	0.743	5.5634	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0026	0.0000
291/292	1.3664	37.96	0.000	30.6009	0.4449	-0.0854	-0.0000	-0.0457	0.3396
291/395	0.7996	30.76	0.405	0.0277	-0.0028	-0.0844	-0.0000	0.0348	0.0011
292/293	1.0070	27.97	1.250	21.9300	-0.3852	0.0628	-0.0000	-0.0175	0.2651
292/396	0.0792	3.04	0.405	-0.3672	0.0000	-0.0010	0.0000	0.0010	-0.0000
453/292	1.0672	41.05	0.833	-5.7732	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0029	-0.0000
292/455	0.5031	19.35	0.833	5.9001	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0029	0.0000
293/294	1.0810	30.03	0.000	24.3608	0.3394	-0.0454	-0.0000	-0.0175	0.2651
293/455	0.0249	0.96	0.550	0.0289	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0011	-0.0000
294/295	0.9600	26.67	1.250	17.1569	-0.2958	0.0516	-0.0000	-0.0253	0.2105
294/397	0.7934	30.52	0.405	0.0284	-0.0005	-0.0844	0.0000	0.0348	0.0002
455/294	1.5213	58.51	0.833	-5.0913	0.0000	0.0000	-0.0000	0.0022	-0.0000
294/457	0.5389	20.73	0.833	4.8148	0.0000	0.0000	-0.0000	0.0022	0.0000
295/296	1.0380	28.83	0.000	19.2450	0.2684	-0.0490	-0.0000	-0.0253	0.2105
295/457	0.0395	1.52	0.550	0.0248	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0005	-0.0000
296/297	0.7318	20.33	1.250	13.0227	-0.2294	0.0488	-0.0000	-0.0251	0.1618
457/296	1.2727	48.95	0.833	-4.2415	0.0000	0.0000	-0.0000	0.0022	0.0000
296/458	0.2176	8.37	0.550	-0.1551	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0005	-0.0000
296/459	0.4668	17.96	0.833	4.1374	0.0000	0.0000	0.0000	0.0022	0.0000
297/298	0.7995	22.21	0.000	14.8362	0.2055	-0.0569	-0.0000	-0.0251	0.1618
297/398	1.1578	44.53	0.405	0.0242	-0.0047	-0.0842	0.0000	0.0346	0.0019
298/299	0.8319	32.00	1.250	9.3951	-0.1781	0.0567	-0.0000	-0.0248	0.1276
298/399	0.7833	30.13	0.405	0.0274	0.0034	-0.0844	0.0000	0.0348	-0.0014
459/298	1.1297	43.45	0.833	-3.7525	0.0000	0.0000	-0.0000	0.0022	0.0000
298/461	0.5611	21.58	0.833	3.6607	0.0000	0.0000	0.0000	0.0017	0.0000
299/300	0.9291	35.73	0.000	11.0673	0.1631	-0.0418	-0.0000	-0.0248	0.1276
299/461	0.0376	1.45	0.550	0.0189	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0005	0.0000
300/301	0.5763	22.17	1.250	6.4897	-0.1321	0.0353	-0.0000	-0.0167	0.0889
300/400	1.1536	44.37	0.405	0.0139	-0.0030	-0.0842	0.0000	0.0346	0.0012
461/300	1.6864	64.86	0.833	-3.1587	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0017	-0.0000
300/463	0.4778	18.38	0.833	3.0853	0.0000	0.0000	0.0000	0.0017	-0.0000
301/302	0.6535	25.14	0.000	7.8193	0.1121	-0.0283	-0.0000	-0.0167	0.0889
301/463	0.0414	1.59	0.550	-0.0273	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0009	-0.0000
302/303	0.3669	14.11	1.250	4.1260	-0.0864	0.0235	-0.0000	-0.0106	0.0567
302/401	0.7815	30.06	0.405	0.0210	0.0044	-0.0844	-0.0000	0.0348	-0.0018
463/302	1.3907	53.49	0.833	-2.5922	0.0000	0.0000	-0.0000	0.0017	0.0000
302/465	0.3890	14.96	0.833	2.4720	0.0000	0.0000	0.0000	0.0017	-0.0000
303/304	0.4411	16.96	0.000	5.4030	0.0702	-0.0202	-0.0000	-0.0106	0.0567
303/402	1.1555	44.44	0.405	0.0131	-0.0035	-0.0842	0.0000	0.0346	0.0014
304/305	0.2106	8.10	0.000	2.3775	-0.0483	0.0179	-0.0000	0.0147	-0.0310
465/304	1.1817	45.45	0.833	-2.1918	0.0000	0.0000	-0.0000	0.0017	0.0000
304/466	0.0511	1.96	0.550	0.0603	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0005	0.0000
304/467	0.3682	14.16	0.833	1.8712	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0014	-0.0000
305/306	0.2521	9.70	0.000	3.2026	0.0378	-0.0134	-0.0000	-0.0078	0.0294

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Acord adoptat per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 per les prescripcions de les quals han estat aprovades en l'assemblat acord
La secretària
Dª. Isabel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10.01.2012 amb el número B-486434

185

Aquest document ... provisionalment pel ... pte en sessió de ... 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari

Barres	TENSIÓ MÀXIMA								
	TENS. (t/cm²)	APROF. (%)	Pos. (m)	N (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mt (t·m)	My (t·m)	Mz (t·m)
305/467	0.1154	4.44	0.550	-0.0667	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0005	0.0000
306/307	0.1093	4.20	0.000	1.1483	-0.0247	0.0106	-0.0000	0.0090	-0.0179
306/403	0.7958	30.61	0.405	0.0080	-0.0003	-0.0844	-0.0000	0.0348	0.0001
467/306	1.4705	56.56	0.833	-1.5909	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0014	-0.0000
306/469	0.3002	11.55	0.833	1.2620	0.0000	0.0000	0.0000	0.0011	0.0000
307/308	0.1231	4.74	0.000	1.6170	0.0151	-0.0033	-0.0000	-0.0042	0.0130
307/404	1.8260	70.23	0.405	0.0150	-0.0213	-0.0840	-0.0000	0.0344	0.0086
308/309	0.0295	1.14	0.000	0.2837	-0.0050	-0.0021	-0.0000	-0.0001	-0.0058
308/405	0.8126	31.25	0.405	-0.0001	-0.0062	-0.0844	-0.0000	0.0348	0.0025
469/308	1.1373	43.74	0.833	-1.0372	0.0000	0.0000	0.0000	0.0011	0.0000
308/471	0.2178	8.38	0.833	0.8663	0.0000	0.0000	0.0000	0.0011	0.0000
309/310	0.0368	1.42	0.000	0.5354	0.0003	0.0020	0.0000	0.0025	0.0003
309/471	0.0585	2.25	0.550	0.0833	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0005	-0.0000
471/310	0.8345	32.10	0.833	-0.7496	0.0000	0.0000	-0.0000	0.0011	-0.0000
310/472	0.0277	1.07	0.550	0.0486	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0011	-0.0000
311/325	0.0503	1.94	0.602	-0.0244	0.0000	0.0000	0.0000	0.0009	0.0000
311/496	1.5054	57.90	0.000	0.0217	0.0154	0.1308	0.0000	0.1534	0.0130
312/326	0.0592	2.28	0.602	0.1425	0.0000	0.0000	0.0000	0.0009	0.0000
312/392	0.8100	31.15	0.000	0.1563	-0.0982	0.0058	0.0000	0.0013	-0.0199
313/327	0.0591	2.27	0.602	0.1421	0.0000	0.0000	0.0000	0.0009	0.0000
313/393	0.8971	34.50	0.000	0.0038	-0.0109	0.0972	0.0000	0.0232	-0.0022
314/328	0.0471	1.81	0.602	0.0847	0.0000	0.0000	0.0000	0.0009	-0.0000
314/394	0.9486	36.48	0.000	-0.0009	0.0110	0.0972	0.0000	0.0232	0.0022
315/329	0.0489	1.88	0.602	0.0931	0.0000	0.0000	0.0000	0.0009	0.0000
315/395	0.9440	36.31	0.000	0.0001	0.0091	0.0972	0.0000	0.0232	0.0019
316/330	0.0513	1.97	0.602	0.1048	0.0000	0.0000	0.0000	0.0009	-0.0000
316/397	0.9248	35.57	0.000	-0.0005	0.0007	0.0972	0.0000	0.0232	0.0001
317/331	0.0476	1.83	0.602	-0.0198	0.0000	0.0000	0.0000	0.0009	0.0000
317/398	0.9563	36.78	0.000	-0.0003	0.0144	0.0972	0.0000	0.0232	0.0029
318/332	0.0475	1.83	0.602	0.0863	0.0000	0.0000	0.0000	0.0009	0.0000
318/399	0.8974	34.51	0.000	-0.0003	-0.0112	0.0972	0.0000	0.0232	-0.0023
319/333	0.0438	1.68	0.602	-0.0133	-0.0000	-0.0000	0.0000	0.0009	-0.0000
319/400	0.9453	36.36	0.000	0.0000	0.0097	0.0972	0.0000	0.0232	0.0020
320/334	0.0421	1.62	0.602	0.0603	0.0000	0.0000	0.0000	0.0009	-0.0000
320/401	0.8918	34.30	0.000	0.0003	-0.0136	0.0972	0.0000	0.0232	-0.0027
321/335	0.0452	1.74	0.602	-0.0157	0.0000	0.0000	0.0000	0.0009	-0.0000
321/402	0.9495	36.52	0.000	0.0002	0.0115	0.0972	0.0000	0.0232	0.0023
322/336	0.0359	1.38	0.602	0.0004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0009	-0.0000
322/403	0.9223	35.47	0.000	-0.0007	-0.0004	0.0972	0.0000	0.0232	-0.0001
323/337	0.0671	2.58	0.602	-0.0530	0.0000	0.0000	0.0000	0.0009	-0.0000
323/404	1.0249	39.42	0.000	-0.0059	0.0409	0.0972	0.0000	0.0232	0.0083
324/338	0.0480	1.85	0.602	-0.0205	0.0000	0.0000	0.0000	0.0009	0.0000
324/405	0.9582	36.85	0.000	0.0127	0.0164	0.0972	0.0000	0.0232	0.0033
325/497	1.4007	53.87	0.000	-0.0098	-0.0154	0.1262	0.0000	0.1496	-0.0130
326/406	0.7851	30.20	0.000	0.1030	0.0982	0.0058	0.0000	0.0013	0.0199
327/407	1.4313	55.05	0.000	0.1997	0.0961	0.0972	0.0000	0.0232	0.0195
328/408	1.1216	43.14	0.000	0.0620	0.0535	0.0972	0.0000	0.0232	0.0108
329/409	1.1503	44.24	0.000	0.1088	0.0563	0.0972	0.0000	0.0232	0.0114
330/411	1.2092	46.51	0.000	0.1037	0.0654	0.0972	0.0000	0.0232	0.0132
331/412	0.9507	36.56	0.000	0.0656	0.0180	0.0972	0.0000	0.0232	0.0036
332/413	1.1348	43.65	0.000	0.0739	0.0551	0.0972	0.0000	0.0232	0.0112
333/414	0.9485	36.48	0.000	0.0501	0.0156	0.0972	0.0000	0.0232	0.0032
334/415	1.0186	39.18	0.000	0.0555	0.0380	0.0972	0.0000	0.0232	0.0077

... Territorial d'Urbanisme de Lleida ... definitivament per la Comissió ... 28 JUNY 2012 ... que han estat incorporades en ... La secretària ... Raquel Gonzalez Gallero

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGENCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 JUL. 2012
La Secretària
El Secretari

Barres	TENSIÓ MÀXIMA								
	TENS. (t/cm²)	APROF. (%)	Pos. (m)	N (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mt (t·m)	My (t·m)	Mz (t·m)
335/416	0.9144	35.17	0.000	0.0369	-0.0004	0.0972	0.0000	0.0232	-0.0001
336/417	0.9306	35.79	0.000	0.0260	0.0056	0.0972	0.0000	0.0232	0.0011
337/418	0.8376	32.21	0.000	-0.0117	-0.0382	0.0972	0.0000	0.0232	-0.0077
338/419	0.8921	34.31	0.000	-0.0035	-0.0138	0.0972	0.0000	0.0232	-0.0028
339/340	0.6455	17.93	0.000	-14.5065	-0.0603	0.0302	0.0545	0.1292	-0.0513
339/425	0.6294	24.21	0.000	7.8614	-0.2520	-0.3872	-0.0114	-0.1074	-0.0898
427/339	1.0101	28.06	1.345	-16.8376	0.1847	-0.2313	0.0267	0.1937	-0.1227
340/341	0.9163	25.45	0.000	-22.6251	0.1954	0.1161	0.0215	0.1227	0.0928
340/423	0.2713	10.43	0.000	3.2362	0.2103	0.1066	-0.0262	0.0282	0.0547
425/340	0.8541	35.59	1.444	-8.7605	-0.0319	-0.0184	0.0149	0.0330	0.0201
341/342	1.2644	35.12	1.338	-22.1189	-0.1354	-0.3585	0.0219	0.4066	0.0052
341/421	0.2427	9.33	0.412	0.5730	-0.0448	-0.4237	0.0044	0.1021	0.0189
342/343	1.7743	49.29	0.000	-25.0896	0.2506	0.6307	0.0000	0.7328	0.2911
342/391	1.3037	50.14	0.328	-1.0497	-0.1604	2.9786	-0.0845	-0.5491	0.0745
343/344	1.3404	37.23	0.625	-25.2428	0.2091	0.6929	0.0000	-0.4331	-0.1307
343/381	0.0879	3.38	0.127	-4.6751	0.0000	0.0000	-0.0000	0.0005	-0.0000
406/343	0.6434	24.75	0.000	-4.6537	-0.0874	0.0062	0.0000	0.0035	-0.0354
344/345	0.9978	27.72	0.000	-27.4273	-0.0231	-0.2249	-0.0166	-0.1063	0.0598
345/346	0.9819	27.28	0.000	-19.2897	0.4780	0.5598	-0.0206	0.2365	0.1850
444/345	0.5761	22.16	0.833	6.7969	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0029	-0.0000
446/345	0.1268	4.88	0.550	1.3693	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0019	0.0000
345/448	1.1797	45.37	0.833	-6.3985	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0029	0.0000
346/347	1.0060	27.94	0.625	-22.1116	0.5043	0.5312	-0.0203	-0.1174	-0.2344
347/348	0.9831	27.31	0.000	-25.1652	-0.0202	0.4310	-0.0088	0.1405	-0.0857
347/385	0.2922	11.24	0.000	-0.2095	0.2380	2.2479	0.0001	0.2977	-0.0115
407/347	0.4421	17.00	0.000	-0.2893	-0.1380	0.0641	-0.0000	0.0267	-0.0559
348/349	1.0781	29.95	0.625	-27.0462	-0.0725	0.4382	-0.0022	-0.1860	0.0795
349/350	1.5922	44.23	0.625	-26.1071	1.2314	1.3269	0.0105	-0.4843	-0.3675
448/349	0.3763	14.47	0.833	4.3404	-0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0029	-0.0000
450/349	0.2294	8.82	0.550	1.4423	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0011	-0.0000
349/452	0.6091	23.43	0.833	-3.2279	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0029	0.0000
350/351	1.5272	42.42	0.625	-33.9385	0.7576	0.3375	-0.0000	0.0656	-0.3671
351/352	1.6682	46.34	0.000	-37.2244	-0.6047	0.0561	-0.0000	0.0656	-0.3671
351/389	0.8238	31.69	0.254	-2.5561	0.0066	4.0602	0.0000	-1.0311	-0.0017
408/351	1.1047	42.49	0.000	-2.9066	-0.0508	0.0844	0.0000	0.0348	-0.0206
352/353	1.3747	38.19	1.250	-28.8596	0.4525	0.0263	-0.0000	-0.0233	-0.3281
409/352	0.8003	30.78	0.000	0.0229	0.0028	0.0844	0.0000	0.0348	0.0011
452/352	0.4318	16.61	0.743	5.0535	-0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0026	0.0000
352/454	1.1734	45.13	0.833	-6.3632	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0029	-0.0000
353/354	1.4605	40.57	0.000	-31.4396	-0.4260	-0.0655	-0.0000	-0.0233	-0.3281
410/353	0.0260	1.00	0.000	-0.0185	-0.0000	0.0010	-0.0000	0.0010	-0.0000
354/355	1.0862	30.17	1.250	-23.0250	0.3690	0.0692	-0.0000	-0.0279	-0.2568
454/354	0.4666	17.95	0.833	5.4511	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0029	-0.0000
455/354	0.0708	2.72	0.550	0.3467	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0011	-0.0000
354/456	1.6724	64.32	0.833	-5.6081	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0022	-0.0000
355/356	1.4021	38.95	0.000	-25.0562	-0.3331	-0.0480	-0.0000	-0.0279	-0.2568
411/355	0.7934	30.52	0.000	0.0285	0.0005	0.0844	0.0000	0.0348	0.0002
356/357	1.0385	28.85	1.250	-17.9939	0.2937	0.0386	-0.0000	-0.0161	-0.2076
456/356	0.5101	19.62	0.833	4.5438	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0022	-0.0000
457/356	0.1353	5.21	0.550	0.3198	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0005	-0.0000
356/458	1.4197	54.61	0.833	-4.7442	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0022	-0.0000
357/358	1.1198	31.11	0.000	-20.0096	-0.2736	-0.0310	-0.0000	-0.0161	-0.2076
458/357	0.0394	1.52	0.550	0.0245	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0005	-0.0000

Generalitat de Catalunya
Departament de Ter... Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme en sessió de 8 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gallego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

187
CIUTADELLA: Aquest document ha estat aprovat definitivament pel ple en sessió de 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari

Barres	TENSIÓ MÀXIMA								
	TENS. (t/cm²)	APROF. (%)	Pos. (m)	N (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mt (t·m)	My (t·m)	Mz (t·m)
358/359	0.7995	22.21	1.250	-13.7326	0.2391	0.0164	-0.0000	0.0022	-0.1644
412/358	1.1592	44.59	0.000	0.0156	0.0047	0.0842	0.0000	0.0346	0.0019
458/358	0.4515	17.36	0.833	3.9928	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0022	0.0000
358/460	1.2414	47.74	0.833	-4.1343	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0022	-0.0000
359/360	1.3166	50.64	0.000	-15.3825	-0.2146	-0.0091	-0.0000	0.0022	-0.1644
413/359	0.7843	30.16	0.000	0.0207	-0.0034	0.0844	0.0000	0.0348	-0.0014
360/361	0.8891	34.20	1.250	-10.0750	0.1800	0.0160	0.0000	-0.0064	-0.1212
460/360	0.5370	20.65	0.833	3.4944	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0017	-0.0000
461/360	0.0695	2.67	0.550	0.1170	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0005	0.0000
360/462	1.8620	71.61	0.833	-3.4952	-0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0017	-0.0000
361/362	0.9712	37.35	0.000	-11.4135	-0.1567	-0.0129	0.0000	-0.0064	-0.1212
414/361	1.1525	44.33	0.000	0.0203	0.0030	0.0842	0.0000	0.0346	0.0012
362/363	0.6137	23.60	1.250	-6.9946	0.1265	0.0113	-0.0000	-0.0043	-0.0834
462/362	0.4590	17.66	0.833	2.9557	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0017	0.0000
463/362	0.0463	1.78	0.550	0.0456	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0005	-0.0000
362/464	1.5253	58.67	0.833	-2.8501	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0017	0.0000
363/364	0.6770	26.04	0.000	-8.0320	-0.1076	-0.0089	0.0000	-0.0043	-0.0834
415/363	0.7825	30.10	0.000	0.0136	-0.0045	0.0844	0.0000	0.0348	-0.0018
364/365	0.3787	14.56	0.000	-4.3451	0.0820	0.0063	-0.0000	0.0068	0.0511
416/364	1.1565	44.48	0.000	0.0072	0.0035	0.0842	0.0000	0.0346	0.0014
464/364	0.3799	14.61	0.833	2.4088	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0017	-0.0000
364/466	1.2574	48.36	0.833	-2.3368	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0017	0.0000
365/366	0.4342	16.70	0.000	-5.2474	-0.0635	-0.0021	-0.0000	-0.0010	-0.0514
466/365	0.0567	2.18	0.550	0.0777	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0005	-0.0000
366/367	0.2160	8.31	0.000	-2.5306	0.0399	-0.0002	-0.0000	0.0016	0.0280
466/366	0.3605	13.87	0.833	1.8278	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0014	-0.0000
467/366	0.0425	1.63	0.550	0.0339	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0005	0.0000
366/468	1.6071	61.81	0.833	-1.7434	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0014	-0.0000
367/368	0.2284	8.79	0.000	-2.9594	-0.0273	0.0028	-0.0000	0.0019	-0.0219
417/367	0.7957	30.60	0.000	0.0088	0.0003	0.0844	0.0000	0.0348	0.0001
368/369	0.0926	3.56	0.000	-1.0777	0.0183	0.0016	-0.0000	-0.0016	0.0122
418/368	1.8136	69.75	0.000	-0.0014	0.0185	0.0840	0.0000	0.0344	0.0075
468/368	0.3006	11.56	0.833	1.2637	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0011	0.0000
368/470	1.1877	45.68	0.833	-1.0851	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0011	-0.0000
369/370	0.1015	3.90	0.000	-1.2810	-0.0150	-0.0065	-0.0000	-0.0036	-0.0107
419/369	0.8117	31.22	0.000	0.0064	0.0062	0.0844	0.0000	0.0348	0.0025
370/371	0.0225	0.87	0.000	-0.0455	0.0064	0.0036	0.0000	0.0045	0.0080
470/370	0.2049	7.88	0.833	0.8045	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0011	-0.0000
471/370	0.1854	7.13	0.550	-0.1272	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0005	0.0000
370/472	0.8268	31.80	0.833	-0.7423	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0011	-0.0000
472/371	0.0832	3.20	0.550	0.4318	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0011	0.0000
372/373	1.3844	38.46	0.000	20.8564	0.0308	0.6270	-0.0404	0.3254	0.2354
390/372	1.7864	49.62	1.164	25.7552	0.5851	-1.1680	-0.1325	0.7122	-0.3757
436/372	0.8201	31.54	0.000	-2.1023	0.0001	-0.0002	0.0000	0.0013	0.0001
373/374	0.9808	27.24	0.000	18.9410	-0.0027	0.3647	-0.0159	0.1598	0.0933
374/375	0.7678	21.33	0.000	18.1372	0.0711	0.0627	-0.0080	0.0246	0.0585
375/376	0.7336	20.38	0.625	17.9169	0.0630	0.0529	-0.0052	-0.0192	-0.0397
376/377	0.8545	23.74	0.000	15.6843	-0.5317	0.7131	0.0239	0.2282	-0.1805
377/378	0.8080	22.45	0.625	11.8677	-0.4915	0.7562	0.0168	-0.2546	0.2325
378/379	0.6358	17.66	0.625	7.7614	-0.3574	0.6872	0.0006	-0.2391	0.1989
379/380	0.9755	27.10	0.625	2.7860	-0.8663	1.6054	-0.0018	-0.6143	0.3547
381/382	2.3035	63.99	0.000	-27.9623	-0.0607	-0.9787	0.1496	-0.7982	0.0043
391/381	2.3033	63.98	0.000	-29.1896	-0.6977	1.4606	0.1240	1.0126	-0.4008

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en la sessió de 28 JUN. 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGENCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de
La Seu d'Urgell, 02 ABR. 2012
El Secretari

Barres	TENSIÓ MÀXIMA								
	TENS. (t/cm²)	APROF. (%)	Pos. (m)	N (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mt (t·m)	My (t·m)	Mz (t·m)
382/383	1.1865	32.96	0.000	-25.7536	0.1715	-0.0610	0.1006	-0.0313	0.1300
383/384	1.2963	36.01	0.000	-23.9042	0.4064	0.4923	0.0764	0.2075	0.1447
384/385	1.1283	31.34	0.625	-20.9979	0.3801	0.5209	0.0667	-0.1221	-0.1766
385/386	0.7635	21.21	0.625	-18.7144	0.0692	0.3828	-0.0054	-0.1224	-0.0817
386/387	0.7115	19.76	0.625	-16.7625	0.1214	0.3755	0.0004	-0.1492	-0.0197
387/388	0.9913	27.54	0.625	-11.9411	0.8099	1.2967	0.0126	-0.4340	-0.2385
388/389	1.4208	39.47	0.625	-4.0602	1.2838	2.2861	0.0017	-0.8929	-0.5155
420/390	1.3851	38.48	1.341	28.7286	-0.1851	0.3098	-0.0390	-0.3132	0.2498
390/436	0.0258	0.99	0.465	-0.0055	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0003	-0.0000
473/390	0.0208	0.80	0.483	0.0032	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0003	-0.0000
390/500	1.2097	46.53	0.714	-1.4628	0.0000	0.0000	0.0000	0.0013	-0.0000
421/391	1.9199	53.33	1.341	-36.6070	0.1714	-0.4859	0.0443	0.4634	-0.3211
391/437	0.7730	29.73	0.814	-1.8504	-0.0001	0.0001	0.0000	0.0012	0.0001
474/391	1.0910	41.96	0.000	4.9532	0.0000	0.0005	0.0000	0.0018	0.0000
500/391	0.2727	10.49	0.714	1.1096	-0.0000	-0.0000	0.0000	0.0013	0.0000
392/444	0.4323	16.63	0.000	-0.9363	-0.0679	0.0006	0.0000	0.0035	-0.0472
393/448	0.3347	12.87	0.000	-1.4087	-0.0705	0.0467	-0.0000	0.0356	-0.0490
394/452	0.8254	31.75	0.000	-0.1119	0.0023	0.0475	0.0000	0.0348	0.0016
395/453	0.7976	30.68	0.000	0.0357	0.0017	0.0475	-0.0000	0.0348	0.0011
396/454	0.0892	3.43	0.174	-0.3672	-0.0000	0.0002	0.0000	0.0011	-0.0000
397/456	0.7925	30.48	0.000	0.0288	0.0003	0.0475	0.0000	0.0348	0.0002
398/459	1.1547	44.41	0.000	0.0366	0.0028	0.0477	0.0000	0.0346	0.0019
399/460	0.7838	30.15	0.000	0.0176	-0.0020	0.0475	-0.0000	0.0348	-0.0014
400/462	1.1512	44.28	0.000	0.0223	0.0018	0.0477	-0.0000	0.0346	0.0012
401/464	0.7823	30.09	0.000	0.0094	-0.0026	0.0475	-0.0000	0.0348	-0.0018
402/465	1.1528	44.34	0.000	0.0231	0.0021	0.0477	-0.0000	0.0346	0.0014
403/468	0.7950	30.58	0.000	0.0073	0.0002	0.0475	0.0000	0.0348	0.0001
404/469	1.8193	69.97	0.000	0.0397	0.0124	0.0479	-0.0000	0.0344	0.0086
405/470	0.8102	31.16	0.000	0.0101	0.0036	0.0475	-0.0000	0.0348	0.0025
444/406	0.6722	25.85	0.695	-4.6873	0.0509	-0.0006	-0.0000	0.0035	-0.0354
448/407	0.4423	17.01	0.695	-0.2708	0.0804	-0.0351	-0.0000	0.0267	-0.0559
452/408	1.1730	45.12	0.695	-2.9219	0.0296	-0.0475	0.0000	0.0348	-0.0206
453/409	0.7983	30.70	0.695	0.0309	-0.0016	-0.0475	-0.0000	0.0348	0.0011
454/410	0.0281	1.08	0.521	-0.0185	0.0000	-0.0002	0.0000	0.0011	-0.0000
456/411	0.7925	30.48	0.695	0.0288	-0.0003	-0.0475	-0.0000	0.0348	0.0002
459/412	1.1562	44.47	0.695	0.0280	-0.0027	-0.0477	0.0000	0.0346	0.0019
460/413	0.7848	30.18	0.695	0.0109	0.0020	-0.0475	-0.0000	0.0348	-0.0014
462/414	1.1501	44.23	0.695	0.0287	-0.0018	-0.0477	0.0000	0.0346	0.0012
464/415	0.7833	30.13	0.695	0.0020	0.0026	-0.0475	-0.0000	0.0348	-0.0018
465/416	1.1538	44.38	0.695	0.0173	-0.0021	-0.0477	0.0000	0.0346	0.0014
468/417	0.7949	30.57	0.695	0.0081	-0.0002	-0.0475	-0.0000	0.0348	0.0001
469/418	1.8062	69.47	0.695	0.0258	-0.0108	-0.0479	-0.0000	0.0344	0.0075
470/419	0.8093	31.13	0.695	0.0166	-0.0036	-0.0475	-0.0000	0.0348	0.0025
422/420	1.5348	42.62	0.000	33.0848	-0.1708	0.0783	-0.0153	0.0052	-0.1961
420/473	1.0472	40.28	0.767	4.8852	0.0001	0.0001	0.0000	0.0010	-0.0001
479/420	1.4929	57.42	0.000	-3.3089	-0.0001	0.0024	-0.0000	0.0040	-0.0001
420/503	0.6266	24.10	1.512	-0.6141	0.0018	0.0028	-0.0000	-0.0000	-0.0027
423/421	1.4508	40.30	0.000	-38.8906	0.1402	0.1998	0.0249	0.1460	0.0678
503/421	1.0771	41.43	0.000	-1.1274	-0.0017	-0.0038	0.0000	-0.0000	-0.0026
424/422	1.7185	47.73	1.330	36.8015	0.2279	-0.0450	-0.0681	-0.0519	-0.2237
422/479	0.0313	1.20	0.498	-0.0065	0.0000	0.0000	0.0000	0.0003	-0.0000
481/422	0.0287	1.10	0.512	0.0233	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0003	0.0000
422/508	0.4214	16.21	0.793	3.6165	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0031	0.0000

Generalitat de Catalunya
Departament de Governació i Administracions Públiques
Direcció General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Sostenibilitat
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNI 2012 amb les prescripcions que hauran d'incorporar-se en l'expedient d'execució
La secretària
Raquel González Llego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-488434

Document provisionalment pel
Seu d'Urgell, 02 ABR. 2012
El Secretari

Barres	TENSIÓ MÀXIMA								
	TENS. (t/cm²)	APROF. (%)	Pos. (m)	N (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mt (t·m)	My (t·m)	Mz (t·m)
425/423	1.5796	43.88	0.000	-40.6142	-0.2506	-0.0478	0.0706	0.0579	-0.2363
423/480	1.7737	68.22	0.871	-3.9525	-0.0000	-0.0001	-0.0000	0.0016	0.0000
482/423	0.3769	14.49	0.000	-1.3471	-0.0004	-0.0050	-0.0000	-0.0022	-0.0004
508/423	0.1303	5.01	0.793	0.8799	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0031	0.0000
426/424	1.9652	54.59	1.184	42.9468	-0.0787	0.3512	-0.0473	-0.2356	0.0500
424/481	0.1991	7.66	1.078	0.0390	0.0008	0.0106	0.0000	-0.0082	-0.0008
483/424	0.6794	26.13	0.000	4.5473	0.0003	-0.0040	-0.0000	-0.0010	0.0003
424/511	0.5738	22.07	0.835	-1.7857	-0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0034	0.0000
427/425	2.1037	58.44	1.184	-53.5909	0.3817	-0.2069	0.0217	0.1675	-0.2578
511/425	1.2638	48.61	0.835	-4.1343	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0034	-0.0000
428/426	2.0257	56.27	1.321	58.5689	0.1627	-0.4867	-0.1085	0.3844	-0.0968
426/483	0.0403	1.55	0.530	-0.0102	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0004	-0.0000
485/426	0.0288	1.11	0.542	0.0128	0.0000	0.0000	0.0000	0.0004	0.0000
426/496	1.4526	55.87	1.049	-4.4351	-0.0032	-0.0901	0.0000	0.1016	0.0033
429/427	2.3748	65.97	1.321	-67.9500	-0.4327	0.1666	0.0990	-0.2084	0.2967
427/484	0.5408	20.80	1.061	3.4178	-0.0004	0.0052	0.0000	-0.0021	0.0004
486/427	0.2903	11.16	0.678	1.9247	-0.0003	0.0006	0.0000	0.0007	-0.0001
497/427	0.9322	35.85	0.000	0.5167	0.0064	0.0883	0.0000	0.0996	0.0068
430/428	1.9793	54.98	1.196	61.2870	-0.3026	0.3115	-0.1085	-0.2604	0.1182
428/485	0.4170	16.04	1.136	2.4778	0.0004	0.0054	0.0000	-0.0024	-0.0005
498/428	0.7678	29.53	0.000	-2.4958	-0.0001	0.0022	0.0000	0.0050	-0.0001
428/515	0.3353	12.90	0.914	-0.4311	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0030	0.0000
431/429	2.3375	64.93	1.196	-69.7147	0.3891	0.1240	0.0990	0.0096	-0.2750
515/429	0.1438	5.53	0.914	0.5995	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0030	-0.0000
432/430	1.9978	55.49	1.309	62.6034	0.3085	-0.2044	-0.1085	0.1109	-0.2438
430/498	0.0474	1.82	0.565	-0.0111	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0004	-0.0000
501/430	0.0338	1.30	0.573	0.0165	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0004	0.0000
430/516	0.0720	2.77	0.951	0.0183	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0033	0.0000
433/431	2.4679	68.55	0.000	-73.0685	-0.3584	-0.1876	0.0990	-0.0872	-0.2786
431/499	0.9833	37.82	0.847	-3.3874	-0.0002	0.0002	0.0000	0.0020	0.0001
502/431	0.3833	14.74	0.573	2.5221	-0.0003	0.0002	-0.0000	0.0011	-0.0002
516/431	0.1512	5.82	0.951	0.6178	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0033	0.0000
434/432	2.0649	57.36	0.000	65.4816	-0.3321	0.1999	-0.1085	0.0833	-0.2388
432/501	0.5463	21.01	1.196	3.1246	0.0005	0.0069	-0.0000	-0.0039	-0.0006
504/432	0.7974	30.67	0.000	-2.4377	-0.0000	0.0012	-0.0000	0.0045	-0.0000
432/517	0.4734	18.21	0.992	-0.5441	0.0000	0.0000	0.0000	0.0036	0.0000
435/433	2.4831	68.98	1.201	-74.4683	0.3905	0.2079	0.0990	-0.0872	-0.2786
517/433	0.0849	3.27	0.992	0.1215	0.0000	0.0000	-0.0000	0.0036	0.0000
438/434	2.0976	58.27	1.304	66.6741	0.3037	-0.1785	-0.1085	0.0833	-0.2388
434/504	0.0556	2.14	0.599	-0.0123	0.0000	0.0000	0.0000	0.0005	-0.0000
506/434	0.0380	1.46	0.606	0.0169	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0005	-0.0000
434/518	0.1651	6.35	1.030	-0.1003	0.0000	0.0000	0.0000	0.0038	-0.0000
439/435	2.5920	72.00	0.000	-77.6215	-0.3523	-0.1818	0.0990	-0.0743	-0.2691
435/505	1.0365	39.87	0.749	-3.2911	-0.0002	-0.0003	-0.0000	0.0019	0.0002
507/435	0.3919	15.07	0.606	2.5793	-0.0003	0.0001	-0.0000	0.0012	-0.0002
518/435	0.1570	6.04	1.030	0.5835	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0038	-0.0000
500/436	0.8779	33.76	0.814	-2.1039	-0.0001	-0.0000	-0.0000	0.0013	0.0001
437/487	0.7220	27.77	0.110	-1.8484	0.0001	-0.0000	0.0000	0.0011	0.0001
500/437	0.0258	0.99	0.465	-0.0055	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0003	-0.0000
475/438	2.1827	60.63	0.000	69.5063	-0.3248	0.2178	-0.1085	0.1126	-0.2341
438/506	0.5521	21.23	1.261	3.2132	0.0005	0.0068	0.0000	-0.0036	-0.0006
509/438	0.9047	34.80	0.000	-2.5865	0.0000	0.0007	0.0000	0.0044	0.0000
438/519	0.5234	20.13	1.071	-0.5151	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0041	0.0000

28 JUNY 2012
Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10.01.2012 amb el número B-486434

DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012 La Seu d'Urgell. El Secretari

Barres	TENSIÓ MÀXIMA								
	TENS. (t/cm²)	APROF. (%)	Pos. (m)	N (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mt (t·m)	My (t·m)	Mz (t·m)
476/439	2.6019	72.28	1.205	-78.8286	0.3875	0.1673	0.0990	-0.0743	-0.2691
519/439	0.1020	3.92	1.071	0.1626	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0041	-0.0000
440/441	0.2291	6.36	0.000	-2.0768	-0.0967	0.0143	-0.0440	0.1118	-0.0601
440/511	0.1512	5.81	0.000	1.3682	-0.0994	-0.0720	0.0241	-0.0196	-0.0357
514/440	0.2789	7.75	1.345	-2.4952	0.0851	0.0877	-0.0280	-0.0406	-0.1151
441/442	0.2277	6.33	0.000	-0.9796	0.1507	0.0695	-0.0352	0.1289	0.0818
441/508	0.0800	3.08	0.000	-0.7908	-0.0548	0.0018	0.0146	-0.0005	-0.0187
511/441	0.2214	9.22	0.000	1.3276	-0.0045	-0.0205	0.0003	-0.0127	-0.0301
442/443	0.2070	5.75	1.338	-0.8516	-0.1756	0.0586	-0.0308	-0.0192	0.1353
442/503	0.0504	1.94	0.412	0.3231	0.0147	-0.0340	0.0115	0.0107	-0.0097
443/444	0.1929	5.36	0.000	-0.9437	0.1097	0.0235	0.0000	0.0273	0.1275
443/500	0.1628	6.26	0.328	-0.2836	0.0328	0.1044	0.0465	-0.0402	-0.0418
444/445	0.3061	8.50	0.625	-6.1743	-0.0763	-0.1284	0.0000	0.0802	0.0477
444/487	0.1913	7.36	0.254	-0.2778	-0.4968	0.2332	0.0000	-0.0575	0.1264
445/446	0.3053	8.48	0.625	-4.9012	-0.3342	0.0501	0.0258	0.0206	0.1152
446/447	0.3436	9.54	0.000	4.1023	0.3707	-0.0550	0.0358	-0.0040	0.1646
447/448	0.2492	6.92	0.625	2.8060	0.3656	-0.0412	0.0385	0.0363	-0.1180
448/449	0.3551	9.86	0.000	-5.2786	-0.3461	0.0215	0.0246	0.0359	-0.1459
448/491	0.0566	2.18	0.254	-0.6701	0.1090	-0.2734	-0.0033	0.0412	-0.0141
449/450	0.2826	7.85	0.625	-3.9430	-0.3465	-0.0077	0.0203	0.0147	0.1212
450/451	0.2560	7.11	0.000	1.9940	0.3572	-0.0451	0.0121	0.0066	0.1494
451/452	0.2691	7.48	0.625	0.6726	0.4418	-0.1265	-0.0000	0.1042	-0.1675
452/453	0.4403	12.23	0.000	-6.0418	-0.3260	0.0808	-0.0000	0.1090	-0.1668
452/495	0.0853	3.28	0.254	-0.3186	0.0728	0.4305	0.0000	-0.1077	-0.0185
453/454	0.2920	8.11	0.000	2.8834	0.2540	-0.0095	0.0000	0.0326	0.1595
454/455	0.4112	11.42	0.000	-6.4008	-0.2402	0.0096	0.0000	0.0488	-0.1583
455/456	0.2590	7.19	0.000	2.5493	0.2137	0.0080	0.0000	0.0407	0.1418
456/457	0.4026	11.18	0.000	-5.3215	-0.1892	0.0124	0.0000	0.0345	-0.1256
457/458	0.2430	6.75	0.000	2.0142	0.1686	-0.0068	0.0000	0.0223	0.1106
458/459	0.3423	9.51	0.000	-4.7795	-0.1533	0.0229	0.0000	0.0340	-0.1003
459/460	0.2018	5.61	0.000	1.7104	0.1368	-0.0274	0.0000	0.0084	0.0910
460/461	0.4570	17.58	0.000	-4.2744	-0.1227	0.0365	-0.0000	0.0456	-0.0802
461/462	0.2461	9.46	0.000	1.4200	0.1083	-0.0161	0.0000	0.0026	0.0730
462/463	0.3604	13.86	0.000	-3.6288	-0.0931	0.0208	0.0000	0.0252	-0.0623
463/464	0.1872	7.20	0.000	1.1426	0.0787	-0.0113	0.0000	0.0014	0.0539
464/465	0.2784	10.71	0.000	-2.9429	-0.0668	0.0145	0.0000	0.0175	-0.0445
465/466	0.1408	5.42	0.000	0.9320	0.0554	-0.0079	-0.0000	0.0011	0.0387
466/467	0.2016	7.75	0.000	-2.2004	-0.0436	0.0113	-0.0000	0.0124	-0.0305
467/468	0.0897	3.45	0.000	0.6282	0.0326	-0.0045	-0.0000	-0.0005	0.0238
468/469	0.1281	4.93	0.000	-1.4936	-0.0243	0.0072	0.0000	0.0061	-0.0168
469/470	0.0567	2.18	0.000	0.4635	0.0175	-0.0029	-0.0000	-0.0022	0.0133
470/471	0.0742	2.85	0.000	-0.9175	-0.0116	0.0034	-0.0000	0.0019	-0.0083
471/472	0.0446	1.72	0.000	0.5305	0.0049	-0.0018	0.0000	-0.0022	0.0062
473/500	1.0465	40.25	0.242	4.8882	-0.0001	-0.0000	-0.0000	0.0010	-0.0001
474/500	0.0214	0.82	0.483	0.0014	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0003	-0.0000
503/474	1.0908	41.95	1.023	4.9524	-0.0000	-0.0003	0.0000	0.0018	0.0000
477/475	2.3029	63.97	0.000	70.4245	0.2732	-0.3465	-0.1085	-0.3364	0.1211
475/509	0.0648	2.49	0.634	-0.0136	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0006	-0.0000
512/475	0.0436	1.68	0.640	0.0205	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0006	0.0000
475/520	0.0992	3.82	1.109	0.1047	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0044	-0.0000
478/476	2.7714	76.98	0.000	-81.7442	-0.3966	-0.0231	0.0990	0.0974	-0.3179
476/510	1.1591	44.58	0.792	-3.3833	-0.0002	-0.0001	-0.0000	0.0021	0.0002
513/476	0.3589	13.80	0.000	2.3200	-0.0011	-0.0031	0.0000	0.0012	-0.0014

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació
Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Acord definitiu adoptat per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en la sessió de 28 JUNY. 2012 amb les prescripcions que han de ser incorporades en l'instrumental acord
La secretària
Raquel González Gallego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

CERTIFICA: Aquest document
ha estat aprovat provisionalment pel
ple en sessió de
La Seu d'Urgell, 02 ABR 2012
El Secretari

Barres	TENSIÓ MÀXIMA								
	TENS. (t/cm²)	APROF. (%)	Pos. (m)	N (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mt (t·m)	My (t·m)	Mz (t·m)
520/476	0.1822	7.01	1.109	0.6778	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0044	0.0000
477/512	0.5295	20.36	0.000	3.0269	0.0012	0.0018	-0.0000	0.0029	0.0019
508/479	1.5890	61.11	0.995	-3.3090	0.0001	-0.0021	0.0000	0.0040	-0.0001
480/503	1.6578	63.76	0.000	-3.9506	0.0000	-0.0002	0.0000	0.0016	0.0000
508/480	0.0312	1.20	0.498	-0.0064	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0003	0.0000
481/508	0.1999	7.69	0.000	0.0447	-0.0008	-0.0109	0.0000	-0.0082	-0.0008
482/508	0.0249	0.96	0.512	0.0116	-0.0000	-0.0000	0.0000	0.0003	0.0000
511/482	0.3999	15.38	1.078	-1.3504	0.0004	0.0051	-0.0000	-0.0022	-0.0004
514/483	0.6787	26.10	1.061	4.5428	-0.0003	0.0041	-0.0000	-0.0010	0.0003
484/511	0.5416	20.83	0.000	3.4231	0.0004	-0.0051	0.0000	-0.0021	0.0004
514/484	0.0428	1.65	0.530	-0.0125	-0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0004	0.0000
485/514	0.4177	16.07	0.000	2.4826	-0.0004	-0.0054	-0.0000	-0.0024	-0.0005
486/514	0.0279	1.07	0.542	0.0100	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0004	-0.0000
515/486	0.2904	11.17	0.568	1.9158	0.0003	0.0002	0.0000	0.0008	-0.0002
487/488	0.5598	15.55	0.000	-1.4180	-0.4970	0.3456	0.0238	0.2692	-0.1956
500/487	0.5129	14.25	1.164	-0.4972	0.3269	0.4031	-0.0854	-0.2531	-0.2751
488/489	0.2693	7.48	0.000	-2.6455	-0.2391	0.1671	0.0434	0.0816	-0.0611
489/490	0.3134	8.71	0.000	-2.2275	0.3214	0.0098	0.0498	0.0046	0.1394
490/491	0.2172	6.03	0.625	-0.8495	0.3264	-0.0048	0.0507	0.0217	-0.1035
491/492	0.2283	6.34	0.000	-1.1034	-0.3386	0.0182	0.0363	0.0250	-0.1425
492/493	0.2346	6.52	0.625	-2.3467	-0.3381	0.0474	0.0331	-0.0034	0.1182
493/494	0.2671	7.42	0.000	-2.0038	0.3840	-0.0262	0.0272	0.0084	0.1537
494/495	0.1618	4.49	0.625	-0.4970	0.3186	0.0559	0.0185	0.0000	-0.1077
496/514	1.3780	53.00	0.000	-4.4244	0.0048	0.1417	-0.0000	0.1016	0.0033
514/497	0.9321	35.85	0.695	0.5251	-0.0097	-0.1389	0.0000	0.0996	0.0068
516/498	0.8048	30.96	1.130	-2.4952	0.0001	-0.0019	-0.0000	0.0050	-0.0001
499/515	0.9300	35.77	0.271	-3.3818	0.0002	-0.0001	0.0000	0.0019	0.0001
516/499	0.0473	1.82	0.565	-0.0110	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0004	-0.0000
503/500	0.4030	11.19	1.341	-5.2645	-0.0991	-0.2158	-0.0403	0.1754	0.0617
501/516	0.5473	21.05	0.000	3.1318	-0.0005	-0.0069	0.0000	-0.0039	-0.0006
502/516	0.0320	1.23	0.573	0.0109	0.0000	0.0000	0.0000	0.0004	-0.0000
517/502	0.3837	14.76	0.598	2.5131	0.0003	-0.0002	0.0000	0.0012	-0.0002
508/503	0.2068	5.75	0.000	0.8035	-0.0270	0.1595	-0.0302	0.0846	-0.1113
518/504	0.8366	32.18	1.198	-2.4379	0.0000	-0.0010	0.0000	0.0045	-0.0000
505/517	0.9797	37.68	0.288	-3.2839	0.0002	-0.0005	0.0000	0.0019	0.0002
518/505	0.0555	2.13	0.599	-0.0122	0.0000	0.0000	-0.0000	0.0005	-0.0000
506/518	0.5533	21.28	0.000	3.2218	-0.0005	-0.0067	-0.0000	-0.0036	-0.0006
507/518	0.0366	1.41	0.606	0.0124	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0005	-0.0000
519/507	0.3922	15.08	0.630	2.5691	0.0003	-0.0001	0.0000	0.0013	-0.0002
511/508	0.2432	6.75	1.330	-1.6962	0.0090	-0.1124	-0.0366	0.0801	-0.1232
520/509	0.9494	36.52	1.267	-2.5874	-0.0000	-0.0005	0.0000	0.0044	0.0000
510/519	1.0964	42.17	0.459	-3.3744	0.0002	0.0002	-0.0000	0.0020	0.0002
520/510	0.0647	2.49	0.634	-0.0136	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0006	-0.0000
514/511	0.3394	9.43	1.184	-3.4885	0.2411	0.1466	-0.0658	-0.0665	-0.1655
512/520	0.5237	20.14	0.000	3.0354	0.0002	-0.0069	0.0000	-0.0038	0.0002
513/520	0.0447	1.72	0.640	0.0007	0.0000	0.0000	0.0000	0.0006	0.0000
521/513	0.5809	22.34	0.000	2.3139	-0.0010	-0.0126	0.0000	-0.0100	-0.0027
515/514	0.3844	10.68	0.000	-4.9532	-0.1789	-0.2810	-0.0914	-0.1985	-0.1052
516/515	0.3044	8.46	1.196	-2.0487	0.0503	0.3318	-0.0914	-0.1985	-0.1052
517/516	0.3772	10.48	0.000	-5.2430	-0.0271	-0.3033	-0.0914	-0.1983	-0.0805
518/517	0.2936	8.16	1.201	-2.2265	0.0295	0.3226	-0.0914	-0.1983	-0.0805
519/518	0.3690	10.25	0.000	-5.2723	-0.0265	-0.2907	-0.0914	-0.1896	-0.0796
520/519	0.2884	8.01	1.205	-2.3492	0.0448	0.3146	-0.0914	-0.1896	-0.0796

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Reunida en sessió de la Comissió
Territorial d'Urbanisme de Lleida, es prescriu
28 JUNY 2012
que han estat incorporades en
l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gallego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer
i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10.01.2012 amb el número B-486434

DILIGENCIA: Aquest document ha estat aprovat definitivament pel ple en sessió de 02 AGO. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari,
Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretaria,
Raquel González Gallego

Barres	TENSIÓ MÀXIMA								
	TENS. (t/cm²)	APROF. (%)	Pos. (m)	N (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mt (t·m)	My (t·m)	Mz (t·m)
521/520	0.4781	13.28	0.000	-5.2136	-0.1510	-0.3022	-0.0914	-0.2031	-0.2220

VENT DIAGONAL. Nusos.

Desplaçaments

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
1	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	0.0000	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0000
		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2 (1,3)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0000	-0.0001	-0.0007	0.0000	0.0000
		0.0000	0.0007	0.0005	-0.0000	0.0004	0.0008
2 (9)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0000	-0.0001	-0.0001	0.0002	-0.0005
		0.0000	0.0007	0.0005	0.0002	0.0003	-0.0001
2 (12)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0000	-0.0001	-0.0003	0.0002	0.0002
		0.0000	0.0007	0.0005	0.0002	0.0003	0.0006
2 (13)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0000	-0.0001	-0.0000	0.0000	-0.0000
		0.0000	0.0007	0.0005	0.0013	0.0026	0.0010
2 (46)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0000	-0.0001	0.0004	0.0003	-0.0004
		0.0000	0.0007	0.0005	0.0007	0.0004	-0.0004
2 (47)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0000	-0.0001	-0.0011	0.0004	0.0005
		0.0000	0.0007	0.0005	-0.0007	0.0007	0.0005
2 (10)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0000	-0.0001	-0.0007	0.0000	-0.0003
		0.0000	0.0007	0.0005	-0.0001	0.0002	-0.0001
3 (2,4)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0000	-0.0001	-0.0010	-0.0000	0.0000
		0.0009	0.0017	0.0008	-0.0000	0.0006	0.0016
3 (15)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0000	-0.0001	-0.0013	-0.0003	0.0001
		0.0009	0.0017	0.0008	0.0000	0.0002	0.0007
3 (83)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0000	-0.0001	0.0001	0.0001	-0.0004
		0.0009	0.0017	0.0008	0.0006	0.0004	-0.0003
3 (84)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0000	-0.0001	-0.0015	0.0004	0.0004
		0.0009	0.0017	0.0008	-0.0006	0.0009	0.0005
3 (12)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0000	-0.0001	-0.0001	0.0000	-0.0005
		0.0009	0.0017	0.0008	-0.0000	0.0001	0.0001
4 (3,5)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0000	-0.0002	-0.0015	-0.0000	0.0000
		0.0015	0.0037	0.0013	-0.0000	0.0008	0.0024
4 (15)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0000	-0.0002	-0.0007	-0.0000	-0.0005
		0.0015	0.0037	0.0013	0.0002	0.0001	-0.0000
4 (17)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0000	-0.0002	-0.0010	0.0002	0.0002
		0.0015	0.0037	0.0013	0.0002	0.0002	0.0012
4 (18)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0000	-0.0002	-0.0000	0.0001	0.0000
		0.0015	0.0037	0.0013	0.0013	0.0045	0.0025
4 (87)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0000	-0.0002	-0.0002	-0.0001	-0.0003
		0.0015	0.0037	0.0013	0.0005	0.0003	-0.0001
4 (88)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0000	-0.0002	-0.0019	0.0003	0.0004
		0.0015	0.0037	0.0013	-0.0005	0.0011	0.0005
4 (16)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0000	-0.0002	0.0000	0.0001	-0.0024
		0.0015	0.0037	0.0013	0.0000	0.0036	-0.0002
5 (4,6)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0000	-0.0002	-0.0019	-0.0000	0.0000

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

193
DILIGENCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell
El Secretari
Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la C. T. U. de Lleida en sessió de data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat document.
La secretària
Raquel Gonzalez Gallego

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
		0.0029	0.0057	0.0016	-0.0000	0.0010	0.0032
5 (20)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0000	-0.0002	-0.0022	0.0000	0.0002
		0.0029	0.0057	0.0016	0.0001	0.0000	0.0015
5 (89)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0000	-0.0002	-0.0005	-0.0003	-0.0003
		0.0029	0.0057	0.0016	0.0005	0.0003	0.0002
5 (90)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0000	-0.0002	-0.0023	0.0003	0.0003
		0.0029	0.0057	0.0016	-0.0005	0.0013	0.0007
5 (17)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0000	-0.0002	-0.0007	0.0000	-0.0006
		0.0029	0.0057	0.0016	-0.0000	0.0000	0.0001
6 (5,7)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0000	-0.0003	-0.0024	-0.0000	0.0000
		0.0040	0.0090	0.0020	0.0000	0.0013	0.0040
6 (20)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0000	-0.0003	-0.0012	-0.0004	-0.0004
		0.0040	0.0090	0.0020	0.0002	0.0001	0.0000
6 (23)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0000	-0.0003	-0.0018	0.0002	0.0002
		0.0040	0.0090	0.0020	0.0001	0.0004	0.0021
6 (24)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0000	-0.0003	-0.0000	0.0001	0.0000
		0.0040	0.0090	0.0020	-0.0000	0.0044	0.0030
6 (91)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0000	-0.0003	-0.0008	-0.0005	-0.0002
		0.0040	0.0090	0.0020	0.0004	0.0002	0.0007
6 (94)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0000	-0.0003	-0.0027	0.0002	0.0003
		0.0040	0.0090	0.0020	-0.0004	0.0016	0.0010
6 (21)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0000	-0.0003	-0.0009	-0.0003	-0.0025
		0.0040	0.0090	0.0020	-0.0002	0.0043	0.0001
7 (6,8)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0000	-0.0004	-0.0029	-0.0000	0.0000
		0.0060	0.0123	0.0022	-0.0000	0.0016	0.0047
7 (36)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0000	-0.0004	-0.0026	-0.0000	0.0002
		0.0060	0.0123	0.0022	0.0001	0.0000	0.0037
7 (95)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0000	-0.0004	-0.0012	-0.0007	-0.0002
		0.0060	0.0123	0.0022	0.0004	0.0002	0.0013
7 (96)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0000	-0.0004	-0.0031	0.0002	0.0002
		0.0060	0.0123	0.0022	-0.0004	0.0018	0.0014
7 (23)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0000	-0.0004	-0.0015	0.0000	-0.0004
		0.0060	0.0123	0.0022	-0.0000	0.0000	0.0001
8 (7,11,50)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0000	-0.0004	-0.0027	0.0000	0.0000
		0.0078	0.0167	0.0025	-0.0000	0.0012	0.0055
8 (26)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0000	-0.0004	-0.0057	0.0035	0.0018
		0.0078	0.0167	0.0025	-0.0031	0.0072	0.0043
8 (36)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0000	-0.0004	-0.0015	-0.0011	0.0001
		0.0078	0.0167	0.0025	0.0001	0.0000	0.0003
8 (38)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0000	-0.0004	-0.0026	0.0002	0.0002
		0.0078	0.0167	0.0025	0.0001	0.0008	0.0030
8 (39)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0000	-0.0004	-0.0007	-0.0000	-0.0001
		0.0078	0.0167	0.0025	-0.0001	0.0066	0.0062
8 (25)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0000	-0.0004	0.0006	0.0046	-0.0021
		0.0078	0.0167	0.0025	0.0030	0.0047	0.0002
8 (37)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0000	-0.0004	-0.0007	-0.0002	-0.0036
		0.0078	0.0167	0.0025	-0.0001	0.0068	0.0001
9 (1,46)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0000	-0.0001	-0.0006	-0.0003	0.0000
		0.0001	0.0003	0.0008	0.0000	0.0000	0.0001
9 (2)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0000	-0.0001	-0.0005	-0.0002	-0.0002
		0.0001	0.0003	0.0008	-0.0002	-0.0002	0.0002
10 (45,2)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	-0.0001	-0.0001	-0.0003	-0.0000	-0.0001
		0.0001	0.0002	0.0000	0.0001	0.0001	0.0000

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10.01.2012 amb el número B-496434

DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 AGO 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
10 (47)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	-0.0001	-0.0001	-0.0009	0.0001	0.0002
		0.0001	0.0002	0.0000	-0.0003	0.0003	0.0004
11 (8,14,50,51)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0000	-0.0005	-0.0029	0.0000	0.0000
		0.0094	0.0202	0.0028	0.0000	0.0016	0.0063
11 (40)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0000	-0.0005	-0.0030	0.0002	0.0002
		0.0094	0.0202	0.0028	0.0000	0.0003	0.0055
11 (99)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0000	-0.0005	-0.0019	-0.0011	0.0000
		0.0094	0.0202	0.0028	0.0002	0.0001	0.0030
11 (100)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0000	-0.0005	-0.0040	0.0001	0.0001
		0.0094	0.0202	0.0028	-0.0002	0.0023	0.0023
11 (38)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0000	-0.0005	-0.0017	-0.0000	0.0001
		0.0094	0.0202	0.0028	0.0000	0.0000	0.0012
12 (2)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0000	-0.0001	-0.0007	-0.0002	-0.0001
		0.0005	0.0013	0.0009	-0.0002	-0.0002	0.0003
12 (46,3)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0000	-0.0001	-0.0002	0.0000	-0.0004
		0.0005	0.0013	0.0009	-0.0000	0.0001	0.0000
13 (2,84)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	-0.0000	-0.0001	-0.0000	0.0000	0.0000
		0.0006	0.0008	0.0001	0.0006	0.0027	0.0014
13 (47)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	-0.0000	-0.0001	-0.0008	0.0001	-0.0001
		0.0006	0.0008	0.0001	-0.0003	0.0005	0.0002
14 (11,19)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0000	-0.0005	-0.0041	-0.0001	0.0000
		0.0118	0.0255	0.0030	0.0000	0.0023	0.0068
14 (40)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0000	-0.0005	-0.0019	-0.0017	0.0001
		0.0118	0.0255	0.0030	0.0002	-0.0000	0.0008
14 (42)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0000	-0.0005	-0.0041	0.0002	0.0002
		0.0118	0.0255	0.0030	0.0000	0.0018	0.0049
14 (43)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0000	-0.0005	0.0000	0.0000	-0.0001
		0.0118	0.0255	0.0030	0.0021	0.0113	0.0119
14 (51)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0000	-0.0005	-0.0043	-0.0000	0.0001
		0.0118	0.0255	0.0030	0.0000	0.0020	0.0066
14 (101)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0000	-0.0005	-0.0022	-0.0013	0.0001
		0.0118	0.0255	0.0030	0.0002	0.0001	0.0039
14 (102)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0000	-0.0005	-0.0044	0.0001	0.0001
		0.0118	0.0255	0.0030	-0.0002	0.0025	0.0032
14 (41)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0000	-0.0005	-0.0025	-0.0002	-0.0032
		0.0118	0.0255	0.0030	-0.0002	0.0073	0.0001
15 (3,87)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0000	-0.0002	-0.0012	-0.0001	-0.0000
		0.0013	0.0029	0.0021	-0.0000	0.0001	0.0007
15 (4)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0000	-0.0002	-0.0010	-0.0004	-0.0002
		0.0013	0.0029	0.0021	-0.0002	-0.0002	0.0002
16 (84,4)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	-0.0001	-0.0002	0.0001	0.0001	-0.0022
		0.0012	0.0025	-0.0002	0.0004	0.0035	-0.0001
16 (88)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	-0.0001	-0.0002	-0.0018	0.0000	0.0002
		0.0012	0.0025	-0.0002	-0.0003	0.0007	0.0006
17 (4)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0000	-0.0002	-0.0013	-0.0002	-0.0001
		0.0024	0.0049	0.0023	-0.0002	-0.0002	0.0009
17 (87,5)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0000	-0.0002	-0.0008	-0.0001	-0.0006
		0.0024	0.0049	0.0023	-0.0000	0.0000	0.0001
18 (4,90)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	-0.0000	-0.0002	-0.0000	0.0000	0.0000
		0.0020	0.0045	-0.0002	0.0006	0.0047	0.0029
18 (88)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	-0.0000	-0.0002	-0.0016	0.0001	-0.0001
		0.0020	0.0045	-0.0002	-0.0002	0.0010	0.0002
19 (14,22,52)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0000	-0.0005	-0.0050	-0.0000	0.0000

Generalitat de Catalunya
Departament [illegible] Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10.01.2012 amb el número B-486434

195
DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat inicialment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell
El Secretari
Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel Gonzalez Gállego

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
		0.0149	0.0313	0.0030	-0.0000	0.0024	0.0073
19 (48)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0000	-0.0005	-0.0040	-0.0004	0.0003
		0.0149	0.0313	0.0030	0.0000	0.0002	0.0109
19 (103,104)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0000	-0.0005	-0.0060	0.0007	-0.0000
		0.0149	0.0313	0.0030	0.0001	0.0035	0.0068
19 (42)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0000	-0.0005	-0.0030	-0.0000	0.0003
		0.0149	0.0313	0.0030	-0.0000	0.0000	0.0015
20 (5,91)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0000	-0.0003	-0.0020	-0.0001	0.0002
		0.0041	0.0080	0.0034	0.0001	0.0002	0.0016
20 (6)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0000	-0.0003	-0.0015	-0.0007	-0.0002
		0.0041	0.0080	0.0034	-0.0001	-0.0002	0.0002
21 (90,6)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0001	-0.0005	-0.0005	-0.0003	-0.0022
		0.0033	0.0073	-0.0003	-0.0001	0.0042	0.0002
21 (94)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0001	-0.0005	-0.0029	0.0000	0.0001
		0.0033	0.0073	-0.0003	-0.0002	0.0009	0.0012
22 (19,27,53)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0000	-0.0005	-0.0059	-0.0000	0.0000
		0.0182	0.0393	0.0032	0.0000	0.0031	0.0078
22 (48)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0000	-0.0005	-0.0021	-0.0032	0.0002
		0.0182	0.0393	0.0032	0.0002	-0.0001	0.0020
22 (85)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0000	-0.0005	-0.0062	0.0002	0.0003
		0.0182	0.0393	0.0032	-0.0000	0.0040	0.0081
22 (86)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0000	-0.0005	-0.0000	0.0000	-0.0002
		0.0182	0.0393	0.0032	-0.0000	0.0101	0.0155
22 (133)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0000	-0.0005	-0.0025	-0.0015	0.0002
		0.0182	0.0393	0.0032	0.0003	0.0002	0.0080
22 (134)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0000	-0.0005	-0.0053	0.0001	0.0000
		0.0182	0.0393	0.0032	-0.0002	0.0030	0.0064
22 (49)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0000	-0.0005	-0.0034	-0.0002	-0.0000
		0.0182	0.0393	0.0032	-0.0001	0.0065	-0.0000
23 (6)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	0.0000	-0.0003	-0.0021	-0.0001	-0.0000
		0.0058	0.0112	0.0034	-0.0002	0.0001	0.0019
23 (91,7)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	0.0000	-0.0003	-0.0016	-0.0001	-0.0003
		0.0058	0.0112	0.0034	-0.0000	0.0000	0.0001
24 (6,96)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0001	-0.0004	-0.0007	0.0000	0.0000
		0.0043	0.0108	-0.0003	0.0000	0.0046	0.0034
24 (94)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0001	-0.0004	-0.0025	0.0001	-0.0001
		0.0043	0.0108	-0.0003	-0.0002	0.0016	0.0004
25 (92)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0010	-0.0006	-0.0030	0.0000	0.0153	0.0082
		0.0082	0.0171	0.0014	0.0000	0.0172	0.0100
25 (97,8)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0010	-0.0006	-0.0030	-0.0026	0.0028	-0.0004
		0.0082	0.0171	0.0014	-0.0002	0.0028	0.0020
26 (8,98)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	0.0004	-0.0027	-0.0028	0.0018	0.0003
		0.0055	0.0181	-0.0026	-0.0001	0.0055	0.0028
26 (93)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	0.0004	-0.0027	0.0000	0.0138	0.0055
		0.0055	0.0181	-0.0026	0.0000	0.0152	0.0074
27 (22,28,54)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0000	-0.0006	-0.0063	-0.0000	0.0000
		0.0226	0.0469	0.0031	-0.0000	0.0028	0.0086
27 (85)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0000	-0.0006	-0.0038	-0.0001	0.0004
		0.0226	0.0469	0.0031	0.0000	-0.0000	0.0045
28	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0000	-0.0006	-0.0064	-0.0000	0.0000
		0.0243	0.0509	0.0033	0.0000	0.0027	0.0082
29	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0001	-0.0006	-0.0064	-0.0000	-0.0000
		0.0260	0.0549	0.0034	0.0000	0.0029	0.0079

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix milja pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10.01.2012 amb el número B-486434

CONFORMITAT: Aquest document
ha estat aprovat provisionalment pel
ple en sessió de 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
30	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003 0.0281	-0.0001 0.0590	-0.0006 0.0035	-0.0065 -0.0000	-0.0000 0.0033	-0.0000 0.0075
31	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003 0.0303	-0.0001 0.0631	-0.0006 0.0036	-0.0067 0.0000	-0.0000 0.0033	-0.0000 0.0072
32	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003 0.0323	-0.0001 0.0674	-0.0006 0.0037	-0.0069 0.0000	-0.0000 0.0032	-0.0000 0.0072
33	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003 0.0343	-0.0001 0.0717	-0.0006 0.0038	-0.0070 0.0000	0.0000 0.0032	-0.0000 0.0071
34	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003 0.0366	-0.0001 0.0761	-0.0006 0.0039	-0.0071 -0.0000	0.0000 0.0034	-0.0000 0.0070
35	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003 0.0388	-0.0001 0.0806	-0.0006 0.0039	-0.0072 -0.0000	0.0001 0.0027	-0.0000 0.0070
36 (7,97)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001 0.0089	0.0000 0.0159	-0.0004 0.0043	-0.0026 0.0001	-0.0001 -0.0000	0.0002 0.0037
36 (8)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001 0.0089	0.0000 0.0159	-0.0004 0.0043	-0.0017 -0.0001	-0.0013 -0.0002	0.0002 0.0005
37 (96,8)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001 0.0061	-0.0000 0.0149	-0.0006 -0.0004	-0.0004 -0.0001	-0.0002 0.0068	-0.0034 0.0001
37 (98)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001 0.0061	-0.0000 0.0149	-0.0006 -0.0004	-0.0043 -0.0002	0.0000 0.0008	0.0001 0.0022
38 (8)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000 0.0104	0.0000 0.0198	-0.0004 0.0043	-0.0029 -0.0001	-0.0000 0.0005	0.0000 0.0028
38 (97,11)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000 0.0104	0.0000 0.0198	-0.0004 0.0043	-0.0019 -0.0000	-0.0003 -0.0000	0.0001 0.0013
39 (8,100)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001 0.0070	-0.0001 0.0197	-0.0012 -0.0004	-0.0004 -0.0000	-0.0000 0.0065	-0.0001 0.0061
39 (98)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001 0.0070	-0.0001 0.0197	-0.0012 -0.0004	-0.0027 -0.0001	0.0000 0.0021	-0.0001 0.0009
40 (11,101)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001 0.0136	0.0001 0.0245	-0.0005 0.0051	-0.0031 -0.0000	0.0001 0.0001	0.0001 0.0054
40 (14)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001 0.0136	0.0001 0.0245	-0.0005 0.0051	-0.0021 -0.0000	-0.0019 -0.0002	0.0003 0.0009
41 (100,14)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001 0.0093	-0.0001 0.0232	-0.0013 -0.0005	-0.0013 -0.0001	-0.0002 0.0071	-0.0027 0.0001
41 (102)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001 0.0093	-0.0001 0.0232	-0.0013 -0.0005	-0.0052 -0.0001	0.0000 0.0003	0.0001 0.0031
42 (14)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000 0.0160	0.0001 0.0300	-0.0005 0.0050	-0.0042 -0.0002	-0.0000 0.0016	0.0001 0.0047
42 (101,19)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000 0.0160	0.0001 0.0300	-0.0005 0.0050	-0.0031 -0.0000	-0.0001 0.0000	0.0003 0.0016
43 (14,104)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001 0.0106	-0.0001 0.0296	-0.0006 -0.0005	0.0000 0.0010	0.0000 0.0115	-0.0001 0.0124
43 (102)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001 0.0106	-0.0001 0.0296	-0.0006 -0.0005	-0.0043 -0.0001	0.0000 0.0035	-0.0001 0.0014
44	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000 0.0000	0.0000 0.0000	0.0000 0.0000	-0.0000 0.0000	-0.0000 0.0000	-0.0000 0.0000
45	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000 0.0000	0.0000 0.0000	0.0000 0.0000	0.0000 0.0000	-0.0000 -0.0000	-0.0000 -0.0000
46 (9)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000 0.0000	-0.0000 0.0008	-0.0001 0.0011	-0.0003 -0.0001	-0.0001 0.0001	-0.0001 0.0005
46 (2)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000 0.0000	-0.0000 0.0008	-0.0001 0.0011	-0.0009 -0.0007	-0.0005 -0.0004	0.0005 0.0005
46 (12)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	-0.0000	-0.0001	-0.0003	-0.0000	-0.0004

Generalitat de Catalunya
Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gallego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix milià pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

147
INFORMACIÓ: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
		0.0000	0.0008	0.0011	-0.0001	0.0000	0.0000
46 (44,83)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	-0.0000	-0.0001	-0.0008	0.0000	-0.0004
		0.0000	0.0008	0.0011	-0.0000	0.0004	-0.0000
46 (247)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	-0.0000	-0.0001	-0.0004	0.0003	-0.0007
		0.0000	0.0008	0.0011	-0.0001	0.0007	-0.0001
46 (248)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	-0.0000	-0.0001	-0.0002	0.0003	0.0002
		0.0000	0.0008	0.0011	-0.0001	0.0006	0.0003
46 (475)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	-0.0000	-0.0001	0.0000	0.0008	0.0005
		0.0000	0.0008	0.0011	0.0000	0.0011	0.0005
47 (2)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0000	-0.0007	0.0002	-0.0004	-0.0004
		-0.0000	0.0007	-0.0001	0.0007	-0.0001	-0.0004
47 (10)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0000	-0.0007	-0.0003	-0.0001	-0.0001
		-0.0000	0.0007	-0.0001	0.0003	0.0001	0.0001
47 (13)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0000	-0.0007	-0.0002	-0.0000	0.0002
		-0.0000	0.0007	-0.0001	0.0003	0.0004	0.0005
47 (45,84)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0000	-0.0007	-0.0007	-0.0000	0.0000
		-0.0000	0.0007	-0.0001	-0.0000	0.0003	0.0014
47 (276)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0000	-0.0007	0.0000	-0.0000	-0.0000
		-0.0000	0.0007	-0.0001	0.0000	0.0001	-0.0000
47 (476)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0000	-0.0007	0.0000	0.0008	0.0005
		-0.0000	0.0007	-0.0001	0.0000	0.0009	0.0005
47 (277)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0000	-0.0007	-0.0004	0.0001	-0.0007
		-0.0000	0.0007	-0.0001	-0.0001	0.0004	-0.0001
48 (19,133)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	0.0001	-0.0005	-0.0038	-0.0002	0.0002
		0.0216	0.0385	0.0056	-0.0000	0.0001	0.0110
48 (22)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	0.0001	-0.0005	-0.0023	-0.0033	0.0003
		0.0216	0.0385	0.0056	0.0000	-0.0003	0.0021
49 (104,22)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0001	-0.0009	-0.0032	-0.0002	0.0000
		0.0138	0.0370	-0.0005	-0.0001	0.0065	0.0001
49 (134)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0001	-0.0009	-0.0075	-0.0005	-0.0000
		0.0138	0.0370	-0.0005	-0.0001	0.0001	0.0050
50	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0000	-0.0005	-0.0031	0.0000	0.0000
		0.0094	0.0238	0.0018	0.0000	0.0016	0.0062
51	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0000	-0.0005	-0.0043	-0.0000	0.0001
		0.0118	0.0287	0.0020	0.0000	0.0022	0.0067
52	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0000	-0.0005	-0.0052	-0.0000	0.0000
		0.0149	0.0343	0.0021	0.0000	0.0024	0.0072
53	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0000	-0.0005	-0.0060	-0.0000	0.0000
		0.0182	0.0418	0.0023	0.0000	0.0028	0.0077
54 (27)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0000	-0.0006	-0.0063	0.0000	0.0000
		0.0226	0.0491	0.0024	-0.0000	0.0027	0.0087
54 (53)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0000	-0.0006	-0.0064	-0.0000	0.0000
		0.0226	0.0491	0.0024	-0.0000	0.0043	0.0077
54 (55)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0000	-0.0006	-0.0061	-0.0000	-0.0001
		0.0226	0.0491	0.0024	0.0001	0.0027	0.0075
54 (119)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0000	-0.0006	-0.0069	0.0000	-0.0002
		0.0226	0.0491	0.0024	-0.0000	0.0001	0.0083
54 (159)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0000	-0.0006	-0.0088	0.0003	0.0003
		0.0226	0.0491	0.0024	-0.0000	0.0076	0.0096
54 (105)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0000	-0.0006	-0.0038	-0.0000	0.0004
		0.0226	0.0491	0.0024	0.0001	0.0001	0.0138
55	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0000	-0.0006	-0.0062	-0.0000	-0.0001
		0.0243	0.0530	0.0026	0.0000	0.0027	0.0075

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'instrumental acte
La secretària
Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10.01.2012 amb el número B-486434

document
provisionalment pel
ple en sessió de 10/4/.. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
56 (29,55,57)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003 0.0260	-0.0001 0.0569	-0.0006 0.0027	-0.0063 0.0000	-0.0000 0.0029	-0.0000 0.0074
56 (159)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003 0.0260	-0.0001 0.0569	-0.0006 0.0027	-0.0030 0.0001	-0.0018 0.0000	0.0005 0.0157
56 (218)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003 0.0260	-0.0001 0.0569	-0.0006 0.0027	-0.0039 -0.0002	-0.0001 0.0065	-0.0002 0.0032
56 (220)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003 0.0260	-0.0001 0.0569	-0.0006 0.0027	-0.0056 -0.0000	0.0000 0.0033	-0.0002 0.0099
56 (222)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003 0.0260	-0.0001 0.0569	-0.0006 0.0027	-0.0093 -0.0001	-0.0016 0.0001	-0.0001 0.0053
57	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003 0.0281	-0.0001 0.0608	-0.0006 0.0027	-0.0064 -0.0000	-0.0000 0.0033	-0.0000 0.0073
58 (31,57,59)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003 0.0303	-0.0001 0.0649	-0.0006 0.0028	-0.0067 0.0000	-0.0000 0.0033	-0.0000 0.0072
58 (120)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003 0.0303	-0.0001 0.0649	-0.0006 0.0028	-0.0086 -0.0008	0.0000 0.0000	0.0001 0.0118
58 (159)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003 0.0303	-0.0001 0.0649	-0.0006 0.0028	-0.0009 0.0002	-0.0055 -0.0001	0.0002 0.0038
58 (163)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003 0.0303	-0.0001 0.0649	-0.0006 0.0028	-0.0106 -0.0000	0.0003 0.0096	0.0003 0.0119
58 (106)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003 0.0303	-0.0001 0.0649	-0.0006 0.0028	-0.0039 0.0008	-0.0000 0.0000	0.0001 0.0175
59	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003 0.0323	-0.0001 0.0692	-0.0006 0.0029	-0.0069 0.0000	-0.0000 0.0032	-0.0000 0.0071
60 (33,59,61)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003 0.0343	-0.0001 0.0735	-0.0006 0.0030	-0.0069 0.0000	0.0000 0.0032	-0.0000 0.0071
60 (163)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003 0.0343	-0.0001 0.0735	-0.0006 0.0030	-0.0036 0.0001	-0.0021 0.0001	0.0005 0.0201
60 (222)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003 0.0343	-0.0001 0.0735	-0.0006 0.0030	-0.0038 -0.0002	-0.0001 0.0084	-0.0002 0.0047
60 (224)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003 0.0343	-0.0001 0.0735	-0.0006 0.0030	-0.0066 -0.0001	0.0000 0.0038	-0.0003 0.0139
60 (226)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003 0.0343	-0.0001 0.0735	-0.0006 0.0030	-0.0111 -0.0000	-0.0029 0.0002	-0.0001 0.0071
61	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003 0.0366	-0.0001 0.0778	-0.0007 0.0031	-0.0069 -0.0000	0.0000 0.0033	-0.0000 0.0070
62 (35)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003 0.0388	-0.0001 0.0823	-0.0007 0.0033	-0.0072 -0.0000	0.0001 0.0025	-0.0000 0.0070
62 (61,63)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003 0.0388	-0.0001 0.0823	-0.0007 0.0033	-0.0078 0.0000	-0.0000 0.0036	-0.0000 0.0070
62 (121)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003 0.0388	-0.0001 0.0823	-0.0007 0.0033	-0.0121 -0.0024	0.0000 0.0000	0.0008 0.0171
62 (163)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003 0.0388	-0.0001 0.0823	-0.0007 0.0033	-0.0003 0.0002	-0.0073 -0.0001	0.0002 0.0054
62 (166)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003 0.0388	-0.0001 0.0823	-0.0007 0.0033	-0.0127 -0.0000	0.0003 0.0111	0.0003 0.0176
62 (107)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003 0.0388	-0.0001 0.0823	-0.0007 0.0033	-0.0030 0.0024	-0.0000 -0.0000	-0.0007 0.0212
63 (62,64)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004 0.0424	-0.0001 0.0908	-0.0007 0.0036	-0.0088 0.0000	-0.0000 0.0041	-0.0000 0.0070
63 (122)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004 0.0424	-0.0001 0.0908	-0.0007 0.0036	-0.0128 -0.0024	0.0000 0.0000	0.0008 0.0193
63 (226)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	-0.0001	-0.0007	-0.0040	-0.0002	-0.0003

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 les prescripcions s'han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-488434

Aquest document
aprovat provisionalment pel
ple en sessió de 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
		0.0424	0.0908	0.0036	-0.0002	0.0107	0.0079
63 (228)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	-0.0001	-0.0007	-0.0143	-0.0047	-0.0002
		0.0424	0.0908	0.0036	-0.0000	0.0002	0.0099
63 (108)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	-0.0001	-0.0007	-0.0036	-0.0000	-0.0006
		0.0424	0.0908	0.0036	0.0024	0.0000	0.0243
64 (63,65)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	-0.0001	-0.0007	-0.0095	-0.0000	-0.0000
		0.0481	0.1020	0.0038	0.0000	0.0043	0.0070
64 (123)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	-0.0001	-0.0007	-0.0115	-0.0000	-0.0004
		0.0481	0.1020	0.0038	-0.0001	0.0000	0.0220
64 (166)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	-0.0001	-0.0007	-0.0005	-0.0093	0.0002
		0.0481	0.1020	0.0038	0.0002	-0.0002	0.0069
64 (168)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	-0.0001	-0.0007	-0.0165	0.0004	0.0003
		0.0481	0.1020	0.0038	-0.0000	0.0156	0.0192
64 (109)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	-0.0001	-0.0007	-0.0066	0.0000	0.0005
		0.0481	0.1020	0.0038	0.0001	0.0000	0.0294
65 (64,66)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0002	-0.0008	-0.0102	-0.0000	-0.0000
		0.0531	0.1145	0.0042	0.0000	0.0046	0.0070
65 (168)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0002	-0.0008	-0.0053	-0.0030	0.0006
		0.0531	0.1145	0.0042	0.0001	0.0000	0.0342
65 (228)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0002	-0.0008	-0.0042	-0.0002	-0.0003
		0.0531	0.1145	0.0042	-0.0002	0.0139	0.0088
65 (229)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0002	-0.0008	-0.0093	0.0000	-0.0005
		0.0531	0.1145	0.0042	-0.0001	0.0054	0.0261
65 (230)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0002	-0.0008	-0.0180	-0.0080	-0.0002
		0.0531	0.1145	0.0042	-0.0000	0.0003	0.0140
66 (65,67)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0002	-0.0008	-0.0108	-0.0000	-0.0000
		0.0597	0.1276	0.0044	0.0000	0.0051	0.0070
66 (124)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0002	-0.0008	-0.0155	0.0000	0.0006
		0.0597	0.1276	0.0044	-0.0024	0.0000	0.0324
66 (168)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0002	-0.0008	0.0002	-0.0129	0.0002
		0.0597	0.1276	0.0044	0.0005	-0.0002	0.0100
66 (170)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0002	-0.0008	-0.0201	0.0004	0.0003
		0.0597	0.1276	0.0044	-0.0000	0.0203	0.0243
66 (110)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0002	-0.0008	-0.0066	0.0023	-0.0006
		0.0597	0.1276	0.0044	0.0011	0.0023	0.0377
67 (66,68)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006	-0.0002	-0.0008	-0.0115	-0.0000	-0.0000
		0.0655	0.1417	0.0047	0.0000	0.0052	0.0070
67 (170)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006	-0.0002	-0.0008	-0.0059	-0.0034	0.0006
		0.0655	0.1417	0.0047	0.0002	0.0001	0.0444
67 (230)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006	-0.0002	-0.0008	-0.0032	-0.0003	-0.0003
		0.0655	0.1417	0.0047	-0.0003	0.0186	0.0128
67 (231)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006	-0.0002	-0.0008	-0.0106	0.0001	-0.0006
		0.0655	0.1417	0.0047	-0.0002	0.0061	0.0367
67 (232)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006	-0.0002	-0.0008	-0.0221	-0.0124	-0.0003
		0.0655	0.1417	0.0047	0.0000	0.0003	0.0192
68 (67,69)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006	-0.0002	-0.0009	-0.0121	-0.0000	-0.0000
		0.0727	0.1563	0.0049	0.0000	0.0056	0.0070
68 (170)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006	-0.0002	-0.0009	0.0003	-0.0172	0.0003
		0.0727	0.1563	0.0049	0.0020	-0.0002	0.0140
68 (171)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006	-0.0002	-0.0009	-0.0063	-0.0036	0.0006
		0.0727	0.1563	0.0049	0.0002	0.0001	0.0501
68 (172)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006	-0.0002	-0.0009	-0.0239	0.0005	0.0004
		0.0727	0.1563	0.0049	-0.0001	0.0256	0.0300

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 2 8 MAIG 2012 amb les condicions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-436434

02 ABR 2012
La Seu d'Urgell
El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
68 (232)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006 0.0727	-0.0002 0.1563	-0.0009 0.0049	-0.0112 -0.0002	0.0001 0.0065	-0.0007 0.0429
69 (68,70)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007 0.0793	-0.0003 0.1719	-0.0009 0.0051	-0.0126 0.0000	-0.0000 0.0057	-0.0000 0.0070
69 (125)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007 0.0793	-0.0003 0.1719	-0.0009 0.0051	-0.0196 -0.0041	0.0000 0.0000	0.0011 0.0513
69 (232)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007 0.0793	-0.0003 0.1719	-0.0009 0.0051	-0.0015 -0.0003	-0.0004 0.0242	-0.0004 0.0178
69 (234)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007 0.0793	-0.0003 0.1719	-0.0009 0.0051	-0.0264 0.0001	-0.0177 0.0004	-0.0003 0.0251
69 (111)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007 0.0793	-0.0003 0.1719	-0.0009 0.0051	-0.0047 0.0042	-0.0000 0.0000	-0.0012 0.0543
70 (69,71)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007 0.0869	-0.0003 0.1878	-0.0009 0.0052	-0.0130 0.0000	-0.0000 0.0059	-0.0000 0.0070
70 (126)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007 0.0869	-0.0003 0.1878	-0.0009 0.0052	-0.0183 -0.0025	0.0000 0.0000	0.0004 0.0573
70 (172)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007 0.0869	-0.0003 0.1878	-0.0009 0.0052	0.0003 0.0040	-0.0223 -0.0002	0.0003 0.0188
70 (174)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007 0.0869	-0.0003 0.1878	-0.0009 0.0052	-0.0282 -0.0000	0.0006 0.0315	0.0004 0.0364
70 (112)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007 0.0869	-0.0003 0.1878	-0.0009 0.0052	-0.0070 0.0025	-0.0000 -0.0000	-0.0005 0.0615
71 (70,72)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007 0.0938	-0.0004 0.2046	-0.0010 0.0055	-0.0137 0.0000	-0.0000 0.0059	-0.0000 0.0070
71 (174)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007 0.0938	-0.0004 0.2046	-0.0010 0.0055	-0.0071 0.0002	-0.0041 0.0001	0.0008 0.0700
71 (234)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007 0.0938	-0.0004 0.2046	-0.0010 0.0055	-0.0003 0.0009	-0.0004 0.0303	-0.0005 0.0235
71 (235)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007 0.0938	-0.0004 0.2046	-0.0010 0.0055	-0.0127 -0.0002	0.0001 0.0073	-0.0008 0.0633
71 (236)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007 0.0938	-0.0004 0.2046	-0.0010 0.0055	-0.0311 0.0001	-0.0235 0.0004	-0.0004 0.0316
72 (71,73)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008 0.1019	-0.0003 0.2219	-0.0010 0.0056	-0.0141 0.0000	-0.0000 0.0064	-0.0000 0.0070
72 (127)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008 0.1019	-0.0003 0.2219	-0.0010 0.0056	-0.0215 -0.0042	0.0000 0.0000	0.0010 0.0729
72 (174)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008 0.1019	-0.0003 0.2219	-0.0010 0.0056	0.0003 0.0066	-0.0281 -0.0002	0.0003 0.0243
72 (176)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008 0.1019	-0.0003 0.2219	-0.0010 0.0056	-0.0327 -0.0000	0.0006 0.0382	0.0005 0.0435
72 (113)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008 0.1019	-0.0003 0.2219	-0.0010 0.0056	-0.0060 0.0042	-0.0000 0.0000	-0.0012 0.0753
73 (72,74)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008 0.1096	-0.0004 0.2399	-0.0010 0.0059	-0.0146 0.0000	-0.0000 0.0064	-0.0000 0.0070
73 (176)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008 0.1096	-0.0004 0.2399	-0.0010 0.0059	-0.0077 0.0002	-0.0044 0.0001	0.0008 0.0851
73 (236)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008 0.1096	-0.0004 0.2399	-0.0010 0.0059	-0.0004 0.0035	-0.0004 0.0372	-0.0005 0.0299
73 (237)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008 0.1096	-0.0004 0.2399	-0.0010 0.0059	-0.0135 -0.0002	0.0001 0.0078	-0.0009 0.0790
73 (238)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008 0.1096	-0.0004 0.2399	-0.0010 0.0059	-0.0361 0.0000	-0.0302 0.0005	-0.0004 0.0389
74 (73,75)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0004	-0.0011	-0.0148	0.0000	-0.0000

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012
cions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-4864434

201
Document provisionalment pel ple en sessió de La Seu d'Urgell,
02 ABR 2012
El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
		0.1180	0.2582	0.0059	0.0000	0.0067	0.0070
74 (128)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0004	-0.0011	-0.0205	0.0000	0.0003
		0.1180	0.2582	0.0059	-0.0025	0.0000	0.0883
74 (176)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0004	-0.0011	0.0004	-0.0346	0.0003
		0.1180	0.2582	0.0059	0.0096	-0.0002	0.0306
74 (178)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0004	-0.0011	-0.0371	0.0006	0.0004
		0.1180	0.2582	0.0059	-0.0000	0.0452	0.0508
74 (114)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0004	-0.0011	-0.0085	-0.0000	-0.0005
		0.1180	0.2582	0.0059	0.0025	0.0000	0.0919
75 (74,76)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0005	-0.0011	-0.0151	0.0000	-0.0000
		0.1261	0.2770	0.0061	0.0000	0.0066	0.0070
75 (129)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0005	-0.0011	-0.0204	0.0039	0.0010
		0.1261	0.2770	0.0061	-0.0019	0.0040	0.0976
75 (238)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0005	-0.0011	-0.0005	-0.0004	-0.0005
		0.1261	0.2770	0.0061	0.0069	0.0446	0.0370
75 (240)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0005	-0.0011	-0.0409	-0.0374	-0.0004
		0.1261	0.2770	0.0061	0.0000	0.0005	0.0465
75 (115)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0005	-0.0011	-0.0068	0.0000	-0.0012
		0.1261	0.2770	0.0061	0.0042	0.0000	0.0993
76 (75,77)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0005	-0.0011	-0.0153	0.0000	-0.0000
		0.1347	0.2960	0.0061	0.0000	0.0068	0.0070
76 (178)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0005	-0.0011	0.0003	-0.0415	0.0003
		0.1347	0.2960	0.0061	0.0131	-0.0001	0.0374
76 (179)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0005	-0.0011	-0.0082	-0.0047	0.0006
		0.1347	0.2960	0.0061	0.0002	0.0001	0.1094
76 (180)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0005	-0.0011	-0.0414	0.0006	0.0004
		0.1347	0.2960	0.0061	0.0001	0.0526	0.0583
76 (240)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0005	-0.0011	-0.0143	0.0001	-0.0009
		0.1347	0.2960	0.0061	-0.0002	0.0083	0.1046
77 (76,78)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0005	-0.0011	-0.0155	0.0000	-0.0000
		0.1432	0.3153	0.0062	0.0000	0.0069	0.0070
77 (180)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0005	-0.0011	-0.0082	-0.0048	0.0005
		0.1432	0.3153	0.0062	0.0002	0.0001	0.1177
77 (240)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0005	-0.0011	-0.0006	-0.0004	-0.0005
		0.1432	0.3153	0.0062	0.0107	0.0523	0.0446
77 (241)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0005	-0.0011	-0.0145	0.0001	-0.0008
		0.1432	0.3153	0.0062	-0.0002	0.0084	0.1135
77 (242)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0005	-0.0011	-0.0457	-0.0449	-0.0003
		0.1432	0.3153	0.0062	-0.0001	0.0004	0.0544
78 (77,79)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0005	-0.0011	-0.0155	0.0001	-0.0000
		0.1519	0.3346	0.0062	0.0000	0.0070	0.0070
78 (130)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0005	-0.0011	-0.0215	0.0000	0.0004
		0.1519	0.3346	0.0062	-0.0025	0.0000	0.1235
78 (180)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0005	-0.0011	0.0004	-0.0485	0.0001
		0.1519	0.3346	0.0062	0.0170	0.0000	0.0445
78 (182)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0005	-0.0011	-0.0456	0.0005	0.0003
		0.1519	0.3346	0.0062	0.0002	0.0598	0.0656
78 (116)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0005	-0.0011	-0.0090	-0.0000	-0.0008
		0.1519	0.3346	0.0062	0.0025	-0.0000	0.1251
79 (78,80)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006	-0.0006	-0.0011	-0.0156	0.0001	-0.0000
		0.1606	0.3540	0.0063	0.0000	0.0070	0.0070
79 (131)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006	-0.0006	-0.0011	-0.0215	0.0046	0.0015
		0.1606	0.3540	0.0063	-0.0022	0.0046	0.1339

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les excepcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10.01.2012 amb el número B-486434

Document
ha estat aprovat provisionalment pel
ple en sessió de
La Seu d'Urgell, 02 ABR. 2012
El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
79 (242)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006	-0.0006	-0.0011	-0.0005	-0.0003	-0.0004
		0.1606	0.3540	0.0063	0.0149	0.0602	0.0524
79 (244)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006	-0.0006	-0.0011	-0.0504	-0.0528	-0.0002
		0.1606	0.3540	0.0063	-0.0002	0.0003	0.0624
79 (117)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006	-0.0006	-0.0011	-0.0071	-0.0000	-0.0017
		0.1606	0.3540	0.0063	0.0043	0.0000	0.1323
80 (79,81)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0006	-0.0011	-0.0156	0.0001	-0.0000
		0.1695	0.3735	0.0063	0.0000	0.0071	0.0070
80 (132)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0006	-0.0011	-0.0205	0.0022	0.0006
		0.1695	0.3735	0.0063	-0.0011	0.0023	0.1420
80 (182)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0006	-0.0011	0.0003	-0.0556	-0.0000
		0.1695	0.3735	0.0063	0.0211	0.0002	0.0516
80 (184)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0006	-0.0011	-0.0497	0.0003	0.0001
		0.1695	0.3735	0.0063	0.0003	0.0669	0.0728
80 (118)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0006	-0.0011	-0.0090	-0.0000	-0.0010
		0.1695	0.3735	0.0063	0.0025	0.0000	0.1415
81 (80,82)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0006	-0.0011	-0.0156	0.0001	-0.0000
		0.1783	0.3929	0.0063	0.0000	0.0071	0.0070
81 (184)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0006	-0.0011	-0.0083	-0.0048	-0.0002
		0.1783	0.3929	0.0063	0.0002	0.0001	0.1507
81 (244)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0006	-0.0011	-0.0005	-0.0001	-0.0003
		0.1783	0.3929	0.0063	0.0194	0.0682	0.0605
81 (245)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0006	-0.0011	-0.0148	0.0001	-0.0002
		0.1783	0.3929	0.0063	-0.0002	0.0085	0.1503
81 (246)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0006	-0.0011	-0.0550	-0.0608	0.0000
		0.1783	0.3929	0.0063	-0.0003	0.0002	0.0705
81 (261)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0006	-0.0011	0.0000	0.0021	-0.0763
		0.1783	0.3929	0.0063	0.0000	0.0093	0.0004
82 (81)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0006	-0.0011	-0.0155	0.0001	-0.0000
		0.1873	0.4123	0.0063	0.0000	0.0072	0.0070
82 (184)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0006	-0.0011	0.0002	-0.0626	-0.0002
		0.1873	0.4123	0.0063	0.0251	0.0004	0.0588
82 (185)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0006	-0.0011	-0.0084	-0.0049	-0.0003
		0.1873	0.4123	0.0063	0.0001	0.0001	0.1588
82 (246)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0006	-0.0011	-0.0147	0.0001	-0.0001
		0.1873	0.4123	0.0063	-0.0001	0.0085	0.1597
82 (262)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0006	-0.0011	0.0000	0.0021	-0.0765
		0.1873	0.4123	0.0063	0.0000	0.0093	0.0004
83 (3)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.0011	-0.0006	0.0004
		0.0010	0.0018	0.0021	-0.0006	-0.0004	0.0005
83 (46,87)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.0012	0.0000	-0.0009
		0.0010	0.0018	0.0021	-0.0000	0.0007	-0.0000
83 (249)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.0001	0.0000	0.0000
		0.0010	0.0018	0.0021	0.0003	0.0001	0.0005
83 (438)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	0.0000	-0.0001	0.0000	0.0007	0.0003
		0.0010	0.0018	0.0021	0.0000	0.0014	0.0004
83 (248)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.0000	0.0000	-0.0009
		0.0010	0.0018	0.0021	0.0000	0.0015	0.0000
84 (13)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0000	-0.0013	-0.0000	-0.0000	0.0000
		0.0008	0.0018	-0.0001	0.0000	0.0029	0.0018
84 (3)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0000	-0.0013	-0.0003	-0.0004	-0.0004
		0.0008	0.0018	-0.0001	0.0006	0.0001	-0.0004
84 (16)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0000	-0.0013	0.0002	0.0001	-0.0020

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

203
DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell
El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
		0.0008	0.0018	-0.0001	0.0008	0.0035	-0.0000
84 (47,88)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0000	-0.0013	-0.0011	-0.0000	0.0000
		0.0008	0.0018	-0.0001	0.0000	0.0004	0.0026
84 (439)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0000	-0.0013	0.0000	0.0007	0.0004
		0.0008	0.0018	-0.0001	0.0000	0.0010	0.0004
85 (22)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0001	-0.0005	-0.0063	0.0001	0.0002
		0.0254	0.0461	0.0054	-0.0002	0.0039	0.0080
85 (133,27)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0001	-0.0005	-0.0038	-0.0000	0.0004
		0.0254	0.0461	0.0054	-0.0000	0.0000	0.0044
86 (22,144)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0001	-0.0008	-0.0007	0.0000	-0.0002
		0.0149	0.0454	-0.0005	0.0000	0.0102	0.0158
86 (134)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0001	-0.0008	-0.0045	-0.0000	-0.0001
		0.0149	0.0454	-0.0005	-0.0001	0.0047	0.0025
87 (15)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0000	-0.0002	-0.0010	-0.0000	-0.0001
		0.0019	0.0040	0.0030	-0.0001	-0.0000	0.0008
87 (4)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0000	-0.0002	-0.0013	-0.0007	0.0004
		0.0019	0.0040	0.0030	-0.0005	-0.0003	0.0007
87 (17)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0000	-0.0002	-0.0009	-0.0001	-0.0006
		0.0019	0.0040	0.0030	-0.0001	0.0000	0.0000
87 (83,89)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0000	-0.0002	-0.0018	0.0000	-0.0013
		0.0019	0.0040	0.0030	-0.0000	0.0010	-0.0000
87 (249)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0000	-0.0002	-0.0008	0.0003	-0.0014
		0.0019	0.0040	0.0030	-0.0000	0.0014	-0.0001
87 (250)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0000	-0.0002	-0.0003	0.0003	0.0001
		0.0019	0.0040	0.0030	-0.0001	0.0013	0.0004
87 (434)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0000	-0.0002	0.0000	0.0006	-0.0001
		0.0019	0.0040	0.0030	0.0000	0.0017	0.0004
88 (4)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0000	-0.0019	-0.0008	-0.0003	-0.0004
		0.0012	0.0038	-0.0002	0.0005	0.0005	-0.0002
88 (16)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0000	-0.0019	-0.0013	-0.0001	-0.0001
		0.0012	0.0038	-0.0002	0.0002	0.0005	0.0004
88 (18)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0000	-0.0019	-0.0011	-0.0000	0.0002
		0.0012	0.0038	-0.0002	0.0003	0.0009	0.0004
88 (84,90)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0000	-0.0019	-0.0016	-0.0000	0.0000
		0.0012	0.0038	-0.0002	0.0000	0.0004	0.0039
88 (274)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0000	-0.0019	0.0000	0.0001	0.0000
		0.0012	0.0038	-0.0002	0.0004	0.0002	0.0002
88 (435)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0000	-0.0019	0.0000	0.0006	0.0001
		0.0012	0.0038	-0.0002	0.0000	0.0010	0.0004
88 (275)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0000	-0.0019	0.0000	0.0001	-0.0013
		0.0012	0.0038	-0.0002	0.0000	0.0005	-0.0001
89 (5)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	0.0000	-0.0002	-0.0015	-0.0009	0.0004
		0.0038	0.0063	0.0039	-0.0005	-0.0003	0.0009
89 (87,91)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	0.0000	-0.0002	-0.0024	0.0000	-0.0017
		0.0038	0.0063	0.0039	-0.0000	0.0014	-0.0000
89 (251)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	0.0000	-0.0002	-0.0001	0.0001	-0.0000
		0.0038	0.0063	0.0039	0.0004	0.0007	0.0000
89 (432)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	0.0000	-0.0002	0.0000	0.0006	-0.0006
		0.0038	0.0063	0.0039	0.0000	0.0019	0.0003
89 (250)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	0.0000	-0.0002	-0.0004	-0.0000	-0.0018
		0.0038	0.0063	0.0039	0.0000	0.0022	-0.0000
90 (18)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0000	-0.0025	-0.0000	0.0000	0.0000
		0.0023	0.0061	-0.0002	-0.0000	0.0048	0.0032

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'document aprovat
La secretària
Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

URGÈNCIA: El document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de La Seu d'Urgell, 02 AGO. 2012
El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
90 (5)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0023	-0.0000 0.0061	-0.0025 -0.0002	-0.0013 0.0005	-0.0003 0.0007	-0.0003 0.0000
90 (21)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0023	-0.0000 0.0061	-0.0025 -0.0002	-0.0000 -0.0000	-0.0003 0.0041	-0.0020 0.0003
90 (88,94)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0023	-0.0000 0.0061	-0.0025 -0.0002	-0.0021 0.0000	-0.0000 0.0004	0.0001 0.0051
90 (433)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0023	-0.0000 0.0061	-0.0025 -0.0002	0.0000 0.0000	0.0006 0.0011	-0.0003 0.0003
91 (20)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001 0.0056	0.0000 0.0100	-0.0003 0.0047	-0.0018 0.0000	-0.0002 0.0003	0.0001 0.0016
91 (6)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001 0.0056	0.0000 0.0100	-0.0003 0.0047	-0.0017 -0.0004	-0.0010 -0.0003	0.0004 0.0013
91 (23)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001 0.0056	0.0000 0.0100	-0.0003 0.0047	-0.0017 -0.0001	-0.0002 0.0000	-0.0003 0.0001
91 (89,95)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001 0.0056	0.0000 0.0100	-0.0003 0.0047	-0.0030 -0.0000	0.0000 0.0017	-0.0022 -0.0000
91 (251)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001 0.0056	0.0000 0.0100	-0.0003 0.0047	-0.0019 -0.0001	0.0002 0.0020	-0.0029 -0.0001
91 (252)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001 0.0056	0.0000 0.0100	-0.0003 0.0047	-0.0001 -0.0001	0.0002 0.0020	0.0000 0.0001
91 (430)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001 0.0056	0.0000 0.0100	-0.0003 0.0047	0.0000 0.0000	0.0005 0.0023	-0.0015 0.0002
92 (25,186)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0010 0.0082	0.0036 0.0204	-0.0094 -0.0059	0.0000 0.0000	0.0123 0.0142	0.0060 0.0078
92 (93)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0010 0.0082	0.0036 0.0204	-0.0094 -0.0059	-0.0127 -0.0093	0.0000 0.0000	0.0057 0.0081
93 (26,200)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009 0.0055	0.0036 0.0205	-0.0091 -0.0086	0.0000 0.0000	0.0118 0.0133	0.0049 0.0067
93 (92)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009 0.0055	0.0036 0.0205	-0.0091 -0.0086	0.0073 0.0107	0.0000 0.0000	-0.0060 -0.0036
94 (6)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001 0.0029	-0.0000 0.0096	-0.0030 -0.0003	-0.0018 0.0004	-0.0003 0.0011	-0.0003 0.0004
94 (21)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001 0.0029	-0.0000 0.0096	-0.0030 -0.0003	-0.0025 0.0002	-0.0001 0.0008	-0.0001 0.0010
94 (24)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001 0.0029	-0.0000 0.0096	-0.0030 -0.0003	-0.0021 0.0002	-0.0000 0.0015	0.0001 0.0006
94 (90,96)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001 0.0029	-0.0000 0.0096	-0.0030 -0.0003	-0.0026 0.0000	-0.0000 0.0005	0.0001 0.0065
94 (272)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001 0.0029	-0.0000 0.0096	-0.0030 -0.0003	0.0000 0.0000	0.0000 0.0004	-0.0007 0.0000
94 (431)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001 0.0029	-0.0000 0.0096	-0.0030 -0.0003	0.0000 0.0000	0.0005 0.0012	-0.0010 0.0003
94 (273)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001 0.0029	-0.0000 0.0096	-0.0030 -0.0003	0.0000 0.0000	0.0001 0.0008	-0.0028 -0.0001
95 (7)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001 0.0085	0.0001 0.0138	-0.0004 0.0055	-0.0019 -0.0004	-0.0011 -0.0002	0.0004 0.0018
95 (91,97)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001 0.0085	0.0001 0.0138	-0.0004 0.0055	-0.0039 -0.0000	-0.0000 0.0024	-0.0026 -0.0000
95 (253)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001 0.0085	0.0001 0.0138	-0.0004 0.0055	-0.0001 0.0003	0.0001 0.0016	-0.0015 -0.0001
95 (428)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001 0.0085	0.0001 0.0138	-0.0004 0.0055	0.0000 0.0000	0.0004 0.0025	-0.0027 0.0002
95 (252)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0001	-0.0004	-0.0004	-0.0000	-0.0041

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

205
El Secretari: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de La Seu d'Urgell, 02 ABR 2012

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
		0.0085	0.0138	0.0055	0.0000	0.0030	-0.0001
96 (24)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0000	-0.0035	-0.0014	0.0000	0.0000
		0.0042	0.0133	-0.0003	0.0000	0.0047	0.0038
96 (7)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0000	-0.0035	-0.0023	-0.0002	-0.0003
		0.0042	0.0133	-0.0003	0.0004	0.0014	0.0009
96 (37)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0000	-0.0035	-0.0000	-0.0002	-0.0033
		0.0042	0.0133	-0.0003	0.0000	0.0067	0.0002
96 (94,98)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0000	-0.0035	-0.0035	-0.0000	0.0001
		0.0042	0.0133	-0.0003	-0.0000	0.0005	0.0077
96 (429)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0000	-0.0035	0.0000	0.0004	-0.0020
		0.0042	0.0133	-0.0003	0.0000	0.0012	0.0003
97 (36)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0001	-0.0004	-0.0026	-0.0001	0.0001
		0.0117	0.0192	0.0062	0.0000	0.0000	0.0037
97 (25)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0001	-0.0004	-0.0075	-0.0000	0.0021
		0.0117	0.0192	0.0062	-0.0049	0.0000	0.0048
97 (38)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0001	-0.0004	-0.0022	-0.0006	0.0001
		0.0117	0.0192	0.0062	-0.0001	-0.0000	0.0015
97 (95,99,153)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0001	-0.0004	-0.0032	0.0000	-0.0031
		0.0117	0.0192	0.0062	-0.0000	0.0019	-0.0000
97 (253)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0001	-0.0004	-0.0037	0.0002	-0.0052
		0.0117	0.0192	0.0062	-0.0001	0.0029	-0.0001
97 (254)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0001	-0.0004	-0.0000	0.0002	-0.0015
		0.0117	0.0192	0.0062	0.0009	0.0021	0.0000
97 (426)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0001	-0.0004	0.0000	0.0002	-0.0044
		0.0117	0.0192	0.0062	0.0000	0.0027	-0.0000
98 (26,427)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0000	-0.0040	0.0027	-0.0005	-0.0014
		0.0051	0.0185	-0.0004	0.0038	0.0024	-0.0010
98 (37)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0000	-0.0040	-0.0039	-0.0000	-0.0001
		0.0051	0.0185	-0.0004	0.0002	0.0007	0.0020
98 (39)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0000	-0.0040	-0.0023	-0.0000	0.0001
		0.0051	0.0185	-0.0004	0.0002	0.0020	0.0010
98 (96,100,214)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0000	-0.0040	-0.0030	0.0000	0.0001
		0.0051	0.0185	-0.0004	0.0000	0.0005	0.0090
98 (270)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0000	-0.0040	0.0000	0.0001	-0.0028
		0.0051	0.0185	-0.0004	0.0001	0.0011	0.0000
98 (271)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0000	-0.0040	-0.0000	0.0000	-0.0054
		0.0051	0.0185	-0.0004	0.0000	0.0008	-0.0001
99 (11)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0002	-0.0005	-0.0023	-0.0013	0.0003
		0.0141	0.0227	0.0068	-0.0002	-0.0001	0.0033
99 (97,101,153,154)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0002	-0.0005	-0.0037	0.0000	-0.0032
		0.0141	0.0227	0.0068	-0.0000	0.0019	-0.0000
99 (255)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0002	-0.0005	-0.0001	0.0001	-0.0040
		0.0141	0.0227	0.0068	0.0011	0.0012	-0.0002
99 (424)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0002	-0.0005	0.0000	0.0002	-0.0055
		0.0141	0.0227	0.0068	0.0000	0.0032	-0.0000
99 (254)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0002	-0.0005	0.0000	0.0000	-0.0065
		0.0141	0.0227	0.0068	0.0002	0.0023	-0.0002
100 (39)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0001	-0.0044	-0.0000	-0.0000	-0.0001
		0.0064	0.0221	-0.0004	0.0000	0.0064	0.0059
100 (11)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0001	-0.0044	-0.0035	-0.0001	-0.0002
		0.0064	0.0221	-0.0004	0.0002	0.0020	0.0020
100 (41)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0001	-0.0044	-0.0000	-0.0002	-0.0021
		0.0064	0.0221	-0.0004	-0.0000	0.0069	0.0002

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUN. 2012 amb les prescripcions que hi consten en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gallego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGÈ Aquest document ha estat aprovat definitivament pel ple en sessió de 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell
El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
100 (98,102,214,215)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0064	-0.0001 0.0221	-0.0044 -0.0004	-0.0031 0.0000	0.0000 0.0004	0.0001 0.0099
100 (425)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0064	-0.0001 0.0221	-0.0044 -0.0004	0.0000 0.0000	0.0002 0.0013	-0.0048 0.0002
101 (40)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002 0.0173	0.0002 0.0286	-0.0005 0.0073	-0.0032 -0.0001	-0.0000 0.0000	0.0001 0.0053
101 (14)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002 0.0173	0.0002 0.0286	-0.0005 0.0073	-0.0026 -0.0002	-0.0015 -0.0001	0.0004 0.0041
101 (42)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002 0.0173	0.0002 0.0286	-0.0005 0.0073	-0.0033 -0.0000	-0.0003 0.0000	0.0003 0.0017
101 (99,103,154)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002 0.0173	0.0002 0.0286	-0.0005 0.0073	-0.0052 -0.0000	0.0000 0.0031	-0.0039 0.0000
101 (255)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002 0.0173	0.0002 0.0286	-0.0005 0.0073	-0.0061 -0.0001	0.0002 0.0030	-0.0076 -0.0001
101 (256)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002 0.0173	0.0002 0.0286	-0.0005 0.0073	0.0000 0.0016	0.0001 0.0038	-0.0023 -0.0000
101 (422)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002 0.0173	0.0002 0.0286	-0.0005 0.0073	0.0000 0.0000	0.0002 0.0035	-0.0077 -0.0001
102 (14)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001 0.0075	-0.0001 0.0277	-0.0047 -0.0005	-0.0040 0.0002	-0.0001 0.0023	-0.0002 0.0029
102 (41)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001 0.0075	-0.0001 0.0277	-0.0047 -0.0005	-0.0049 0.0002	-0.0000 0.0002	-0.0001 0.0030
102 (43)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001 0.0075	-0.0001 0.0277	-0.0047 -0.0005	-0.0040 0.0001	-0.0000 0.0034	0.0001 0.0015
102 (100,104)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001 0.0075	-0.0001 0.0277	-0.0047 -0.0005	-0.0050 0.0000	-0.0000 0.0005	0.0001 0.0107
102 (215)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001 0.0075	-0.0001 0.0277	-0.0047 -0.0005	-0.0044 0.0000	-0.0000 0.0011	0.0001 0.0113
102 (268)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001 0.0075	-0.0001 0.0277	-0.0047 -0.0005	0.0000 0.0000	0.0000 0.0006	-0.0054 0.0001
102 (423)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001 0.0075	-0.0001 0.0277	-0.0047 -0.0005	0.0000 0.0000	0.0002 0.0014	-0.0065 0.0002
102 (269)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001 0.0075	-0.0001 0.0277	-0.0047 -0.0005	-0.0004 -0.0001	0.0001 0.0015	-0.0085 0.0001
103 (19)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002 0.0223	0.0002 0.0354	-0.0005 0.0076	-0.0056 -0.0006	0.0003 0.0037	0.0005 0.0052
103 (101,133,155)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002 0.0223	0.0002 0.0354	-0.0005 0.0076	-0.0056 -0.0000	0.0000 0.0038	-0.0037 -0.0000
103 (257)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002 0.0223	0.0002 0.0354	-0.0005 0.0076	-0.0001 0.0005	0.0001 0.0031	-0.0079 -0.0003
103 (420)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002 0.0223	0.0002 0.0354	-0.0005 0.0076	0.0000 0.0000	0.0004 0.0039	-0.0103 -0.0000
103 (256)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002 0.0223	0.0002 0.0354	-0.0005 0.0076	0.0000 0.0000	-0.0000 0.0045	-0.0131 -0.0002
104 (43)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0091	-0.0001 0.0347	-0.0050 -0.0005	-0.0000 0.0000	0.0000 0.0116	-0.0000 0.0129
104 (19,421)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0091	-0.0001 0.0347	-0.0050 -0.0005	0.0003 0.0019	0.0002 0.0057	-0.0021 -0.0000
104 (49)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0091	-0.0001 0.0347	-0.0050 -0.0005	-0.0029 0.0000	-0.0002 0.0065	0.0001 0.0002
104 (102,134,216)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0091	-0.0001 0.0347	-0.0050 -0.0005	-0.0057 0.0000	0.0000 0.0010	0.0001 0.0114
105 (157,54)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0001	-0.0006	-0.0038	-0.0000	0.0005

Generalitat de Catalunya
Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

PUBLICACIÓ: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
		0.0309	0.0538	0.0047	-0.0001	0.0000	0.0136
105 (187)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0001	-0.0006	0.0000	0.0003	-0.0175
		0.0309	0.0538	0.0047	0.0000	0.0017	-0.0004
106 (161,58)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0000	-0.0009	-0.0046	-0.0005	0.0007
		0.0409	0.0711	0.0053	-0.0000	-0.0004	0.0178
106 (188)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0000	-0.0009	0.0000	0.0121	-0.0157
		0.0409	0.0711	0.0053	0.0000	0.0136	0.0068
107 (165,62)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	-0.0001	-0.0015	-0.0056	-0.0015	0.0010
		0.0520	0.0898	0.0058	-0.0001	-0.0014	0.0230
107 (189)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	-0.0001	-0.0015	0.0000	0.0124	-0.0200
		0.0520	0.0898	0.0058	0.0000	0.0149	0.0075
108 (166,63)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	-0.0002	-0.0015	-0.0061	-0.0014	0.0010
		0.0573	0.0995	0.0064	-0.0001	-0.0014	0.0259
108 (190)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	-0.0002	-0.0015	0.0000	0.0124	-0.0244
		0.0573	0.0995	0.0064	0.0000	0.0148	0.0075
109	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0001	-0.0008	-0.0067	-0.0001	0.0006
		0.0658	0.1123	0.0078	0.0000	-0.0001	0.0295
110 (169,66)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0002	-0.0016	-0.0091	0.0008	0.0011
		0.0827	0.1409	0.0082	-0.0014	0.0009	0.0394
110 (191)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0002	-0.0016	0.0000	0.0123	-0.0405
		0.0827	0.1409	0.0082	0.0000	0.0160	0.0073
111 (172,69)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0004	-0.0023	-0.0091	-0.0026	0.0016
		0.1125	0.1911	0.0091	-0.0002	-0.0025	0.0572
111 (192)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0004	-0.0023	0.0000	0.0125	-0.0602
		0.1125	0.1911	0.0091	0.0000	0.0178	0.0077
112 (173,70)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006	-0.0003	-0.0017	-0.0095	-0.0015	0.0013
		0.1243	0.2094	0.0101	-0.0001	-0.0015	0.0632
112 (193)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006	-0.0003	-0.0017	0.0000	0.0121	-0.0686
		0.1243	0.2094	0.0101	0.0000	0.0180	0.0070
113 (175,72)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	-0.0004	-0.0024	-0.0104	-0.0025	0.0016
		0.1478	0.2484	0.0104	-0.0002	-0.0025	0.0782
113 (194)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	-0.0004	-0.0024	0.0000	0.0124	-0.0850
		0.1478	0.2484	0.0104	0.0000	0.0191	0.0076
114 (177,74)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0004	-0.0019	-0.0109	-0.0015	0.0013
		0.1737	0.2904	0.0117	-0.0001	-0.0014	0.0934
114 (195)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0004	-0.0019	0.0000	0.0121	-0.1043
		0.1737	0.2904	0.0117	0.0000	0.0195	0.0070
115 (178,75)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	-0.0006	-0.0025	-0.0111	-0.0025	0.0016
		0.1864	0.3119	0.0113	-0.0001	-0.0025	0.1020
115 (196)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	-0.0006	-0.0025	0.0000	0.0124	-0.1132
		0.1864	0.3119	0.0113	0.0000	0.0202	0.0077
116 (181,78)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0006	-0.0020	-0.0114	-0.0015	0.0010
		0.2275	0.3782	0.0123	-0.0000	-0.0014	0.1265
116 (197)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0006	-0.0020	0.0000	0.0123	-0.1432
		0.2275	0.3782	0.0123	0.0000	0.0208	0.0075
117 (182,79)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0010	-0.0008	-0.0025	-0.0115	-0.0026	0.0011
		0.2409	0.4003	0.0117	-0.0001	-0.0025	0.1352
117 (198)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0010	-0.0008	-0.0025	0.0000	0.0132	-0.1516
		0.2409	0.4003	0.0117	0.0000	0.0222	0.0086
118 (183,80)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0007	-0.0020	-0.0115	-0.0014	0.0006
		0.2550	0.4228	0.0124	-0.0000	-0.0014	0.1431
118 (199)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0007	-0.0020	0.0000	0.0125	-0.1622
		0.2550	0.4228	0.0124	0.0000	0.0217	0.0080

Generalitat de Catalunya
Departament [illegible] i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2013 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gallego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012 La Seu d'Urgell, El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
119 (54,218)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001 0.0176	-0.0001 0.0521	-0.0017 -0.0006	-0.0068 0.0001	0.0000 0.0000	-0.0003 0.0083
119 (201)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001 0.0176	-0.0001 0.0521	-0.0017 -0.0006	0.0000 0.0000	0.0008 0.0052	-0.0081 0.0009
120 (58,222)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003 0.0232	-0.0001 0.0690	-0.0022 -0.0009	-0.0080 0.0001	-0.0005 -0.0003	-0.0005 0.0117
120 (202)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003 0.0232	-0.0001 0.0690	-0.0022 -0.0009	0.0000 0.0000	0.0125 0.0176	-0.0047 0.0075
121 (62,226)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005 0.0290	-0.0000 0.0881	-0.0033 -0.0014	-0.0094 0.0001	-0.0015 -0.0014	-0.0008 0.0152
121 (203)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005 0.0290	-0.0000 0.0881	-0.0033 -0.0014	0.0000 0.0000	0.0122 0.0173	-0.0112 0.0069
122 (63,227)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005 0.0310	-0.0001 0.0974	-0.0034 -0.0015	-0.0103 0.0001	-0.0014 -0.0014	-0.0009 0.0178
122 (204)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005 0.0310	-0.0001 0.0974	-0.0034 -0.0015	0.0000 0.0000	0.0122 0.0182	-0.0130 0.0069
123	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001 0.0349	-0.0003 0.1097	-0.0031 -0.0008	-0.0114 0.0000	-0.0001 -0.0001	-0.0005 0.0219
124 (66,230)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005 0.0405	-0.0002 0.1386	-0.0043 -0.0016	-0.0130 0.0001	-0.0015 -0.0014	-0.0011 0.0307
124 (205)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005 0.0405	-0.0002 0.1386	-0.0043 -0.0016	0.0000 0.0000	0.0123 0.0185	-0.0286 0.0072
125 (69,233)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008 0.0490	-0.0002 0.1894	-0.0055 -0.0022	-0.0152 0.0002	-0.0025 -0.0025	-0.0016 0.0484
125 (206)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008 0.0490	-0.0002 0.1894	-0.0055 -0.0022	0.0000 0.0000	0.0121 0.0181	-0.0511 0.0069
126 (70,234)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006 0.0527	-0.0004 0.2075	-0.0051 -0.0017	-0.0158 0.0001	-0.0015 -0.0014	-0.0014 0.0557
126 (207)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006 0.0527	-0.0004 0.2075	-0.0051 -0.0017	0.0000 0.0000	0.0124 0.0182	-0.0587 0.0076
127 (72,236)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008 0.0586	-0.0003 0.2469	-0.0061 -0.0023	-0.0171 0.0002	-0.0025 -0.0025	-0.0018 0.0701
127 (208)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008 0.0586	-0.0003 0.2469	-0.0061 -0.0023	0.0000 0.0000	0.0122 0.0180	-0.0770 0.0071
128 (74,238)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006 0.0652	-0.0005 0.2888	-0.0058 -0.0019	-0.0181 0.0001	-0.0015 -0.0014	-0.0016 0.0869
128 (209)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006 0.0652	-0.0005 0.2888	-0.0058 -0.0019	0.0000 0.0000	0.0125 0.0181	-0.0959 0.0078
129 (75,239)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008 0.0679	-0.0004 0.3107	-0.0064 -0.0024	-0.0162 0.0025	0.0014 0.0015	-0.0018 0.0950
129 (210)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008 0.0679	-0.0004 0.3107	-0.0064 -0.0024	0.0000 0.0000	0.0121 0.0177	-0.1068 0.0071
130 (78,242)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006 0.0779	-0.0006 0.3773	-0.0061 -0.0019	-0.0191 0.0001	-0.0015 -0.0014	-0.0013 0.1220
130 (211)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006 0.0779	-0.0006 0.3773	-0.0061 -0.0019	0.0000 0.0000	0.0123 0.0172	-0.1384 0.0074
131 (79,243)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009 0.0807	-0.0004 0.4002	-0.0069 -0.0027	-0.0165 0.0028	0.0017 0.0017	-0.0016 0.1307
131 (212)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009 0.0807	-0.0004 0.4002	-0.0069 -0.0027	0.0000 0.0000	0.0120 0.0166	-0.1508 0.0063
132 (80,244)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005 0.0844	-0.0005 0.4226	-0.0062 -0.0019	-0.0180 0.0014	0.0008 0.0008	-0.0010 0.1404
132 (213)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0005	-0.0062	0.0000	0.0120	-0.1611

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

209 DILIGENCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
		0.0844	0.4226	-0.0019	0.0000	0.0162	0.0070
133 (48)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0005	-0.0036	-0.0000	0.0002
		0.0282	0.0452	0.0078	-0.0001	0.0000	0.0110
133 (22)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0005	-0.0031	-0.0018	0.0005
		0.0282	0.0452	0.0078	-0.0003	-0.0001	0.0083
133 (85)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0005	-0.0038	-0.0000	0.0004
		0.0282	0.0452	0.0078	-0.0000	0.0000	0.0044
133 (103,135)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0005	-0.0098	0.0000	-0.0043
		0.0282	0.0452	0.0078	-0.0000	0.0047	-0.0000
133 (156)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0005	-0.0055	0.0000	-0.0039
		0.0282	0.0452	0.0078	-0.0000	0.0028	0.0000
133 (257)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0005	-0.0111	0.0001	-0.0124
		0.0282	0.0452	0.0078	-0.0002	0.0043	-0.0002
133 (258)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0005	0.0001	0.0001	-0.0037
		0.0282	0.0452	0.0078	0.0029	0.0046	-0.0001
133 (390)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0005	0.0000	0.0003	-0.0148
		0.0282	0.0452	0.0078	0.0000	0.0042	-0.0001
134 (22)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0002	-0.0051	-0.0048	-0.0002	-0.0003
		0.0105	0.0437	-0.0005	0.0003	0.0027	0.0060
134 (49)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0002	-0.0051	-0.0073	-0.0006	-0.0001
		0.0105	0.0437	-0.0005	0.0002	0.0000	0.0049
134 (86)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0002	-0.0051	-0.0042	-0.0001	-0.0000
		0.0105	0.0437	-0.0005	0.0001	0.0047	0.0026
134 (104,144,217)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0002	-0.0051	-0.0061	-0.0000	0.0001
		0.0105	0.0437	-0.0005	0.0000	0.0004	0.0124
134 (266)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0002	-0.0051	-0.0000	0.0000	-0.0077
		0.0105	0.0437	-0.0005	0.0000	0.0011	0.0001
134 (391)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0002	-0.0051	0.0000	0.0003	-0.0128
		0.0105	0.0437	-0.0005	0.0000	0.0017	0.0003
134 (267)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0002	-0.0051	0.0000	0.0001	-0.0157
		0.0105	0.0437	-0.0005	0.0000	0.0013	0.0000
135 (133,136)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0006	-0.0094	-0.0000	-0.0049
		0.0342	0.0573	0.0077	-0.0000	0.0048	-0.0000
135 (157)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0006	-0.0054	0.0000	-0.0066
		0.0342	0.0573	0.0077	-0.0000	0.0031	0.0000
135 (258)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0006	-0.0005	-0.0000	-0.0242
		0.0342	0.0573	0.0077	0.0000	0.0047	-0.0004
136	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0006	-0.0064	0.0000	-0.0054
		0.0370	0.0622	0.0082	0.0000	0.0039	-0.0001
137	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0006	-0.0066	-0.0000	-0.0056
		0.0397	0.0663	0.0086	0.0000	0.0045	-0.0001
138	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0006	-0.0071	-0.0000	-0.0059
		0.0427	0.0708	0.0090	0.0000	0.0048	-0.0001
139	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0006	-0.0076	-0.0000	-0.0061
		0.0458	0.0755	0.0093	0.0000	0.0049	-0.0001
140	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0006	-0.0078	0.0000	-0.0060
		0.0490	0.0805	0.0096	0.0000	0.0049	-0.0001
141	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0007	-0.0075	-0.0000	-0.0060
		0.0522	0.0855	0.0098	-0.0000	0.0051	-0.0001
142	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0002	-0.0007	-0.0072	-0.0000	-0.0060
		0.0556	0.0904	0.0100	-0.0000	0.0052	-0.0001
143	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0002	-0.0007	-0.0054	0.0000	-0.0060
		0.0591	0.0953	0.0100	-0.0001	0.0042	-0.0001

Generalitat de Catalunya
Departament [illegible] Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gallego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 12 APR. 2012
La Seu d'Urgell
El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
144 (86)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0116	-0.0002 0.0520	-0.0052 -0.0005	-0.0014 0.0000	-0.0000 0.0104	-0.0001 0.0161
144 (134,145,218)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0116	-0.0002 0.0520	-0.0052 -0.0005	-0.0061 0.0000	0.0000 0.0013	0.0001 0.0139
145	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0125	-0.0002 0.0562	-0.0054 -0.0006	-0.0067 0.0000	-0.0000 0.0018	0.0001 0.0137
146	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001 0.0137	-0.0002 0.0606	-0.0057 -0.0006	-0.0071 0.0000	0.0000 0.0020	0.0001 0.0135
147	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0150	-0.0002 0.0651	-0.0060 -0.0006	-0.0073 0.0000	0.0000 0.0021	0.0001 0.0132
148	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0163	-0.0002 0.0697	-0.0062 -0.0006	-0.0075 0.0000	0.0000 0.0020	0.0001 0.0130
149	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0173	-0.0003 0.0746	-0.0064 -0.0006	-0.0077 0.0000	-0.0000 0.0018	0.0001 0.0128
150	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0185	-0.0003 0.0796	-0.0065 -0.0006	-0.0076 0.0000	0.0000 0.0021	0.0001 0.0126
151	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0198	-0.0003 0.0846	-0.0066 -0.0006	-0.0075 0.0000	0.0000 0.0025	0.0001 0.0126
152	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000 0.0213	-0.0003 0.0895	-0.0066 -0.0006	-0.0066 0.0001	0.0001 0.0031	0.0001 0.0125
153	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001 0.0156	0.0001 0.0217	-0.0005 0.0043	-0.0036 -0.0000	0.0000 0.0020	-0.0033 -0.0000
154	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002 0.0190	0.0002 0.0276	-0.0005 0.0046	-0.0051 -0.0000	0.0000 0.0032	-0.0038 0.0000
155	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002 0.0236	0.0002 0.0347	-0.0005 0.0050	-0.0061 -0.0000	0.0000 0.0039	-0.0036 -0.0000
156	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002 0.0293	0.0002 0.0446	-0.0006 0.0056	-0.0076 -0.0000	0.0000 0.0040	-0.0039 0.0000
157 (105)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002 0.0357	0.0002 0.0565	-0.0006 0.0061	-0.0038 -0.0001	0.0000 0.0000	0.0006 0.0135
157 (135)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002 0.0357	0.0002 0.0565	-0.0006 0.0061	-0.0054 -0.0000	0.0000 0.0031	-0.0066 0.0000
157 (156)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002 0.0357	0.0002 0.0565	-0.0006 0.0061	-0.0116 -0.0000	0.0000 0.0063	-0.0039 0.0000
157 (158)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002 0.0357	0.0002 0.0565	-0.0006 0.0061	-0.0083 0.0000	0.0000 0.0045	-0.0063 -0.0001
157 (282)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002 0.0357	0.0002 0.0565	-0.0006 0.0061	0.0000 0.0000	0.0000 0.0038	-0.0240 -0.0005
157 (284)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002 0.0357	0.0002 0.0565	-0.0006 0.0061	0.0002 0.0096	0.0001 0.0041	-0.0085 -0.0002
158	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002 0.0384	0.0002 0.0614	-0.0006 0.0063	-0.0066 0.0000	0.0000 0.0038	-0.0063 -0.0001
159 (54)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002 0.0410	0.0002 0.0656	-0.0006 0.0066	-0.0089 -0.0002	0.0001 0.0073	0.0002 0.0095
159 (56)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002 0.0410	0.0002 0.0656	-0.0006 0.0066	-0.0031 -0.0000	-0.0018 -0.0000	0.0006 0.0157
159 (58)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002 0.0410	0.0002 0.0656	-0.0006 0.0066	-0.0011 0.0000	-0.0057 -0.0003	0.0003 0.0038
159 (137,158,160)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002 0.0410	0.0002 0.0656	-0.0006 0.0066	-0.0067 0.0000	-0.0000 0.0044	-0.0062 -0.0001
159 (284)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002 0.0410	0.0002 0.0656	-0.0006 0.0066	0.0000 0.0000	0.0000 0.0043	-0.0277 -0.0005
160	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0006	-0.0071	-0.0000	-0.0062

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

211 DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de La Seu d'Urgell, 02 ABR. 2012 El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
		0.0440	0.0700	0.0069	-0.0000	0.0049	-0.0001
161 (106)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0006	-0.0049	-0.0008	0.0010
		0.0471	0.0747	0.0071	-0.0005	-0.0006	0.0179
161 (139,160,162)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0006	-0.0076	-0.0000	-0.0061
		0.0471	0.0747	0.0071	0.0000	0.0049	-0.0001
161 (284)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0006	-0.0179	0.0001	-0.0158
		0.0471	0.0747	0.0071	-0.0003	0.0050	-0.0003
161 (286)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0006	0.0000	0.0000	-0.0316
		0.0471	0.0747	0.0071	0.0000	0.0047	-0.0005
161 (288)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0006	0.0002	0.0001	-0.0117
		0.0471	0.0747	0.0071	0.0133	0.0049	-0.0002
162	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0006	-0.0078	0.0000	-0.0060
		0.0503	0.0797	0.0074	0.0000	0.0048	-0.0001
163 (58)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0007	-0.0107	0.0001	0.0002
		0.0534	0.0848	0.0077	-0.0002	0.0093	0.0118
163 (60)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0007	-0.0038	-0.0022	0.0006
		0.0534	0.0848	0.0077	-0.0001	-0.0000	0.0202
163 (62)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0007	-0.0005	-0.0076	0.0003
		0.0534	0.0848	0.0077	0.0000	-0.0003	0.0055
163 (141,162,164)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0007	-0.0075	-0.0000	-0.0059
		0.0534	0.0848	0.0077	-0.0000	0.0051	-0.0001
163 (288)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0007	0.0000	0.0001	-0.0361
		0.0534	0.0848	0.0077	0.0000	0.0052	-0.0004
164	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0007	-0.0067	-0.0000	-0.0060
		0.0570	0.0897	0.0081	-0.0000	0.0051	-0.0001
165 (107)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0002	-0.0007	-0.0071	-0.0024	0.0019
		0.0604	0.0945	0.0085	-0.0015	-0.0023	0.0240
165 (143)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0002	-0.0007	-0.0049	0.0000	-0.0060
		0.0604	0.0945	0.0085	-0.0001	0.0039	-0.0001
165 (164,166)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0002	-0.0007	-0.0090	-0.0000	-0.0060
		0.0604	0.0945	0.0085	0.0000	0.0057	-0.0001
165 (288)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0002	-0.0007	-0.0224	0.0001	-0.0197
		0.0604	0.0945	0.0085	-0.0003	0.0059	-0.0003
165 (290)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0002	-0.0007	0.0000	0.0001	-0.0406
		0.0604	0.0945	0.0085	0.0000	0.0059	-0.0005
165 (291)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0002	-0.0007	0.0002	0.0001	-0.0201
		0.0604	0.0945	0.0085	0.0183	0.0061	-0.0003
166 (62)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0007	-0.0129	0.0002	0.0002
		0.0666	0.1049	0.0093	-0.0002	0.0110	0.0175
166 (64)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0007	-0.0007	-0.0095	0.0003
		0.0666	0.1049	0.0093	0.0000	-0.0004	0.0070
166 (108)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0007	-0.0075	-0.0023	0.0019
		0.0666	0.1049	0.0093	-0.0015	-0.0023	0.0268
166 (165,167)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0007	-0.0108	-0.0000	-0.0060
		0.0666	0.1049	0.0093	0.0000	0.0070	-0.0001
166 (291)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0002	-0.0007	0.0000	0.0001	-0.0462
		0.0666	0.1049	0.0093	0.0000	0.0066	-0.0005
167 (109)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0002	-0.0008	-0.0068	-0.0001	0.0006
		0.0761	0.1183	0.0102	-0.0000	-0.0001	0.0295
167 (166,168)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0002	-0.0008	-0.0113	-0.0000	-0.0060
		0.0761	0.1183	0.0102	0.0000	0.0077	-0.0001
167 (291)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0002	-0.0008	-0.0290	0.0001	-0.0256
		0.0761	0.1183	0.0102	-0.0003	0.0076	-0.0003

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

El document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de La Seu d'Urgell, 02 ABR. 2012
El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
167 (292)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0002	-0.0008	0.0000	0.0001	-0.0542
		0.0761	0.1183	0.0102	0.0000	0.0073	-0.0005
167 (293)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0002	-0.0008	0.0002	0.0001	-0.0215
		0.0761	0.1183	0.0102	0.0245	0.0076	-0.0002
168 (64)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0002	-0.0008	-0.0167	0.0001	0.0002
		0.0857	0.1334	0.0110	-0.0002	0.0154	0.0191
168 (65)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0002	-0.0008	-0.0054	-0.0031	0.0007
		0.0857	0.1334	0.0110	-0.0001	-0.0000	0.0343
168 (66)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0002	-0.0008	0.0000	-0.0132	0.0003
		0.0857	0.1334	0.0110	0.0003	-0.0004	0.0102
168 (167,169)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0002	-0.0008	-0.0123	-0.0000	-0.0060
		0.0857	0.1334	0.0110	0.0000	0.0082	-0.0001
168 (293)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0002	-0.0008	0.0000	0.0001	-0.0631
		0.0857	0.1334	0.0110	0.0000	0.0080	-0.0005
169 (110)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0002	-0.0008	-0.0106	-0.0000	0.0021
		0.0967	0.1490	0.0117	-0.0029	0.0000	0.0404
169 (168,170)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0002	-0.0008	-0.0131	-0.0000	-0.0060
		0.0967	0.1490	0.0117	-0.0000	0.0089	-0.0001
169 (293)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0002	-0.0008	-0.0384	0.0001	-0.0338
		0.0967	0.1490	0.0117	-0.0004	0.0089	-0.0003
169 (294)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0002	-0.0008	0.0000	0.0001	-0.0730
		0.0967	0.1490	0.0117	0.0000	0.0086	-0.0006
169 (295)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0002	-0.0008	0.0002	0.0002	-0.0297
		0.0967	0.1490	0.0117	0.0337	0.0089	-0.0002
170 (66)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0001	-0.0008	-0.0203	0.0002	0.0002
		0.1079	0.1663	0.0124	-0.0002	0.0200	0.0242
170 (67)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0001	-0.0008	-0.0063	-0.0036	0.0008
		0.1079	0.1663	0.0124	-0.0002	-0.0001	0.0446
170 (68)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0001	-0.0008	0.0001	-0.0175	0.0004
		0.1079	0.1663	0.0124	0.0018	-0.0005	0.0141
170 (169,171)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0001	-0.0008	-0.0140	-0.0000	-0.0060
		0.1079	0.1663	0.0124	0.0000	0.0095	-0.0001
170 (295)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0001	-0.0008	0.0000	0.0002	-0.0837
		0.1079	0.1663	0.0124	0.0000	0.0094	-0.0005
171 (68)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0002	-0.0009	-0.0067	-0.0038	0.0009
		0.1204	0.1840	0.0131	-0.0002	-0.0001	0.0503
171 (170,172)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0002	-0.0009	-0.0147	-0.0000	-0.0060
		0.1204	0.1840	0.0131	-0.0000	0.0101	-0.0001
171 (295)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0002	-0.0009	-0.0496	0.0001	-0.0437
		0.1204	0.1840	0.0131	-0.0004	0.0101	-0.0003
171 (296)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0002	-0.0009	0.0000	0.0002	-0.0955
		0.1204	0.1840	0.0131	0.0000	0.0099	-0.0006
171 (297)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0002	-0.0009	0.0003	0.0002	-0.0396
		0.1204	0.1840	0.0131	0.0450	0.0101	-0.0002
172 (68)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0001	-0.0009	-0.0241	0.0002	0.0003
		0.1330	0.2029	0.0137	-0.0003	0.0253	0.0299
172 (70)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0001	-0.0009	0.0001	-0.0226	0.0004
		0.1330	0.2029	0.0137	0.0038	-0.0005	0.0189
172 (111)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0001	-0.0009	-0.0117	-0.0040	0.0032
		0.1330	0.2029	0.0137	-0.0027	-0.0039	0.0589
172 (171,173)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0001	-0.0009	-0.0153	-0.0000	-0.0060
		0.1330	0.2029	0.0137	0.0000	0.0105	-0.0001
172 (297)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0001	-0.0009	0.0000	0.0001	-0.1080

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

213
DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 12 ABR. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que s'han incorporat a l'esmentat acord
La secretària
Raquel Gonzàlez Cirujeda

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
		0.1330	0.2029	0.0137	0.0000	0.0104	-0.0006
173 (112)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0002	-0.0009	-0.0109	-0.0024	0.0024
		0.1467	0.2223	0.0142	-0.0016	-0.0023	0.0642
173 (172,174)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0002	-0.0009	-0.0160	-0.0000	-0.0060
		0.1467	0.2223	0.0142	0.0000	0.0111	-0.0001
173 (297)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0002	-0.0009	-0.0624	0.0001	-0.0549
		0.1467	0.2223	0.0142	-0.0004	0.0110	-0.0004
173 (298)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0002	-0.0009	0.0000	0.0001	-0.1213
		0.1467	0.2223	0.0142	0.0000	0.0108	-0.0007
173 (299)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0002	-0.0009	0.0003	0.0002	-0.0508
		0.1467	0.2223	0.0142	0.0577	0.0111	-0.0002
174 (70)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0001	-0.0010	-0.0285	0.0002	0.0003
		0.1606	0.2433	0.0148	-0.0003	0.0311	0.0362
174 (71)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0001	-0.0010	-0.0075	-0.0043	0.0010
		0.1606	0.2433	0.0148	-0.0002	-0.0001	0.0703
174 (72)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0001	-0.0010	0.0001	-0.0285	0.0005
		0.1606	0.2433	0.0148	0.0064	-0.0006	0.0245
174 (173,175)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0001	-0.0010	-0.0169	-0.0000	-0.0060
		0.1606	0.2433	0.0148	0.0000	0.0116	-0.0001
174 (299)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0001	-0.0010	0.0000	0.0002	-0.1354
		0.1606	0.2433	0.0148	0.0000	0.0115	-0.0006
175 (113)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0001	-0.0010	-0.0129	-0.0040	0.0033
		0.1756	0.2645	0.0154	-0.0027	-0.0040	0.0799
175 (174,176)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0001	-0.0010	-0.0174	-0.0000	-0.0060
		0.1756	0.2645	0.0154	0.0000	0.0121	-0.0001
175 (299)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0001	-0.0010	-0.0769	0.0002	-0.0677
		0.1756	0.2645	0.0154	-0.0004	0.0122	-0.0004
175 (300)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0001	-0.0010	0.0000	0.0001	-0.1504
		0.1756	0.2645	0.0154	0.0000	0.0119	-0.0007
175 (301)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0001	-0.0010	0.0003	0.0002	-0.0635
		0.1756	0.2645	0.0154	0.0722	0.0122	-0.0002
176 (72)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0001	-0.0010	-0.0330	0.0002	0.0003
		0.1908	0.2869	0.0158	-0.0003	0.0379	0.0434
176 (73)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0001	-0.0010	-0.0081	-0.0046	0.0010
		0.1908	0.2869	0.0158	-0.0002	-0.0001	0.0854
176 (74)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0001	-0.0010	0.0001	-0.0349	0.0005
		0.1908	0.2869	0.0158	0.0094	-0.0006	0.0308
176 (175,177)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0001	-0.0010	-0.0180	-0.0000	-0.0060
		0.1908	0.2869	0.0158	0.0000	0.0124	-0.0001
176 (301)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0001	-0.0010	0.0000	0.0002	-0.1659
		0.1908	0.2869	0.0158	0.0000	0.0124	-0.0005
177 (114)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	0.0000	-0.0011	-0.0123	-0.0024	0.0024
		0.2066	0.3094	0.0162	-0.0016	-0.0022	0.0943
177 (176,178)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	0.0000	-0.0011	-0.0183	-0.0000	-0.0060
		0.2066	0.3094	0.0162	0.0000	0.0127	-0.0001
177 (301)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	0.0000	-0.0011	-0.0926	0.0002	-0.0815
		0.2066	0.3094	0.0162	-0.0004	0.0129	-0.0004
177 (302)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	0.0000	-0.0011	0.0000	0.0001	-0.1821
		0.2066	0.3094	0.0162	0.0000	0.0125	-0.0006
177 (303)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	0.0000	-0.0011	0.0002	0.0002	-0.0773
		0.2066	0.3094	0.0162	0.0879	0.0128	-0.0002
178 (74)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0000	-0.0011	-0.0374	0.0002	0.0003
		0.2225	0.3327	0.0165	-0.0003	0.0448	0.0506

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel matex mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGENCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell.
El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
178 (76)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0000	-0.0011	0.0001	-0.0419	0.0004
		0.2225	0.3327	0.0165	0.0128	-0.0005	0.0376
178 (115)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0000	-0.0011	-0.0136	-0.0040	0.0032
		0.2225	0.3327	0.0165	-0.0027	-0.0039	0.1035
178 (177,179)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0000	-0.0011	-0.0188	-0.0000	-0.0060
		0.2225	0.3327	0.0165	0.0000	0.0129	-0.0001
178 (303)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0000	-0.0011	0.0000	0.0001	-0.1985
		0.2225	0.3327	0.0165	0.0000	0.0129	-0.0005
179 (76)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0001	-0.0011	-0.0086	-0.0049	0.0008
		0.2390	0.3563	0.0167	-0.0002	-0.0001	0.1096
179 (178,180)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0001	-0.0011	-0.0189	-0.0000	-0.0060
		0.2390	0.3563	0.0167	0.0001	0.0132	-0.0001
179 (303)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0001	-0.0011	-0.1092	0.0002	-0.0961
		0.2390	0.3563	0.0167	-0.0004	0.0133	-0.0003
179 (304)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0001	-0.0011	0.0000	0.0002	-0.2154
		0.2390	0.3563	0.0167	0.0000	0.0131	-0.0004
179 (305)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0001	-0.0011	0.0001	0.0003	-0.0919
		0.2390	0.3563	0.0167	0.1044	0.0134	-0.0001
180 (76)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0002	-0.0011	-0.0418	0.0000	0.0002
		0.2554	0.3801	0.0169	-0.0003	0.0520	0.0580
180 (77)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0002	-0.0011	-0.0086	-0.0050	0.0008
		0.2554	0.3801	0.0169	-0.0002	-0.0001	0.1180
180 (78)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0002	-0.0011	-0.0000	-0.0491	0.0004
		0.2554	0.3801	0.0169	0.0166	-0.0005	0.0447
180 (179,181)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0002	-0.0011	-0.0191	-0.0000	-0.0060
		0.2554	0.3801	0.0169	0.0001	0.0132	-0.0001
180 (305)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0002	-0.0011	0.0000	0.0002	-0.2324
		0.2554	0.3801	0.0169	0.0000	0.0133	-0.0003
181 (116)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0002	-0.0012	-0.0128	-0.0023	0.0020
		0.2721	0.4040	0.0170	-0.0015	-0.0022	0.1274
181 (180,182)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0002	-0.0012	-0.0192	-0.0001	-0.0060
		0.2721	0.4040	0.0170	0.0001	0.0133	-0.0001
181 (305)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0002	-0.0012	-0.1262	0.0003	-0.1111
		0.2721	0.4040	0.0170	-0.0003	0.0136	-0.0003
181 (306)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0002	-0.0012	0.0000	0.0000	-0.2496
		0.2721	0.4040	0.0170	0.0000	0.0132	-0.0002
181 (307)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0002	-0.0012	-0.0000	0.0003	-0.1068
		0.2721	0.4040	0.0170	0.1214	0.0135	0.0000
182 (78)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0004	-0.0012	-0.0460	-0.0001	0.0000
		0.2887	0.4280	0.0171	-0.0003	0.0592	0.0654
182 (80)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0004	-0.0012	-0.0001	-0.0562	0.0002
		0.2887	0.4280	0.0171	0.0207	-0.0004	0.0519
182 (117)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0004	-0.0012	-0.0141	-0.0040	0.0028
		0.2887	0.4280	0.0171	-0.0026	-0.0040	0.1369
182 (181,183)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0004	-0.0012	-0.0192	-0.0001	-0.0060
		0.2887	0.4280	0.0171	0.0001	0.0133	-0.0001
182 (307)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0004	-0.0012	0.0000	0.0001	-0.2667
		0.2887	0.4280	0.0171	0.0000	0.0134	0.0000
183 (118)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0005	-0.0012	-0.0129	-0.0023	0.0015
		0.3054	0.4519	0.0171	-0.0015	-0.0022	0.1440
183 (182,184)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0005	-0.0012	-0.0192	-0.0001	-0.0060
		0.3054	0.4519	0.0171	0.0001	0.0134	-0.0001
183 (307)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0005	-0.0012	-0.1432	0.0002	-0.1261

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 MAY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Cállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

215 DILIGENCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012 La Seu d'Urgell. El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
		0.3054	0.4519	0.0171	-0.0001	0.0136	-0.0001
183 (308)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0005	-0.0012	0.0000	0.0000	-0.2839
		0.3054	0.4519	0.0171	0.0000	0.0133	0.0002
183 (309)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0005	-0.0012	-0.0002	0.0003	-0.1218
		0.3054	0.4519	0.0171	0.1384	0.0136	0.0002
184 (80)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	-0.0007	-0.0012	-0.0501	-0.0002	-0.0001
		0.3220	0.4759	0.0171	-0.0001	0.0663	0.0726
184 (81)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	-0.0007	-0.0012	-0.0087	-0.0050	0.0000
		0.3220	0.4759	0.0171	-0.0001	-0.0001	0.1510
184 (82)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	-0.0007	-0.0012	-0.0002	-0.0632	0.0001
		0.3220	0.4759	0.0171	0.0247	-0.0002	0.0590
184 (183,185)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	-0.0007	-0.0012	-0.0191	-0.0001	-0.0060
		0.3220	0.4759	0.0171	0.0001	0.0133	-0.0001
184 (259)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	-0.0007	-0.0012	0.0000	0.0008	-0.3048
		0.3220	0.4759	0.0171	0.0000	0.0119	0.0009
185 (82)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0008	-0.0012	-0.0086	-0.0050	-0.0002
		0.3386	0.4997	0.0171	-0.0000	-0.0000	0.1589
185 (184)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0008	-0.0012	-0.0190	-0.0001	-0.0060
		0.3386	0.4997	0.0171	0.0001	0.0133	-0.0001
185 (260)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0008	-0.0012	0.0000	0.0008	-0.3091
		0.3386	0.4997	0.0171	0.0000	0.0188	0.0011
185 (309)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0008	-0.0012	-0.1602	0.0002	-0.1410
		0.3386	0.4997	0.0171	0.0001	0.0136	0.0001
186 (92,311)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0010	0.0060	-0.0133	0.0000	0.0069	0.0023
		0.0082	0.0221	-0.0105	0.0000	0.0088	0.0042
186 (200)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0010	0.0060	-0.0133	-0.0028	0.0000	-0.0000
		0.0082	0.0221	-0.0105	0.0004	0.0000	0.0023
187 (105,312)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0001	-0.0007	0.0000	0.0003	-0.0161
		0.0309	0.0504	0.0044	0.0000	0.0024	-0.0002
187 (201)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0001	-0.0007	-0.0060	0.0000	0.0002
		0.0309	0.0504	0.0044	-0.0002	0.0000	0.0111
188 (106,313)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0014	-0.0033	0.0000	0.0110	-0.0148
		0.0409	0.0679	0.0026	0.0000	0.0133	0.0062
188 (202)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0014	-0.0033	-0.0070	0.0000	0.0002
		0.0409	0.0679	0.0026	-0.0002	0.0000	0.0148
189 (107,314)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	0.0013	-0.0039	0.0000	0.0111	-0.0195
		0.0520	0.0858	0.0028	0.0000	0.0144	0.0066
189 (203)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	0.0013	-0.0039	-0.0080	0.0000	0.0002
		0.0520	0.0858	0.0028	-0.0001	0.0000	0.0192
190 (108,315)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	0.0013	-0.0039	0.0000	0.0111	-0.0236
		0.0573	0.0946	0.0034	0.0000	0.0144	0.0067
190 (204)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	0.0013	-0.0039	-0.0089	0.0000	0.0002
		0.0573	0.0946	0.0034	-0.0001	0.0000	0.0219
191 (110,316)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	0.0012	-0.0040	0.0000	0.0111	-0.0396
		0.0827	0.1327	0.0049	0.0000	0.0157	0.0065
191 (205)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	0.0012	-0.0040	-0.0109	0.0000	0.0001
		0.0827	0.1327	0.0049	-0.0002	0.0000	0.0351
192 (111,317)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	0.0011	-0.0047	0.0000	0.0112	-0.0598
		0.1125	0.1789	0.0055	0.0000	0.0172	0.0069
192 (206)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	0.0011	-0.0047	-0.0123	0.0000	0.0001
		0.1125	0.1789	0.0055	-0.0001	0.0000	0.0529
193 (112,318)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006	0.0011	-0.0041	0.0000	0.0110	-0.0680
		0.1243	0.1955	0.0065	0.0000	0.0175	0.0064

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gallego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-436434

...CIA: Aquest document ... aprovat provisionalment pel ... en sessió de ... La Seu d'Urgell ... El Secretari
0 2 ... 2012

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
193 (207)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006	0.0011	-0.0041	-0.0128	0.0000	0.0000
		0.1243	0.1955	0.0065	-0.0002	0.0000	0.0596
194 (113,319)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	0.0011	-0.0048	0.0000	0.0111	-0.0848
		0.1478	0.2312	0.0066	0.0000	0.0184	0.0068
194 (208)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	0.0011	-0.0048	-0.0137	0.0000	0.0000
		0.1478	0.2312	0.0066	-0.0001	0.0000	0.0742
195 (114,320)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	0.0010	-0.0043	0.0000	0.0110	-0.1039
		0.1737	0.2692	0.0078	0.0000	0.0189	0.0064
195 (209)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	0.0010	-0.0043	-0.0144	0.0000	-0.0000
		0.1737	0.2692	0.0078	-0.0002	0.0000	0.0902
196 (115,321)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	0.0010	-0.0049	0.0000	0.0111	-0.1132
		0.1864	0.2889	0.0073	0.0000	0.0194	0.0069
196 (210)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	0.0010	-0.0049	-0.0145	0.0000	0.0000
		0.1864	0.2889	0.0073	-0.0001	0.0000	0.0986
197 (116,322)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	0.0009	-0.0044	0.0000	0.0111	-0.1433
		0.2275	0.3492	0.0081	0.0000	0.0199	0.0068
197 (211)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	0.0009	-0.0044	-0.0148	0.0000	-0.0001
		0.2275	0.3492	0.0081	-0.0002	0.0000	0.1244
198 (117,323)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0010	0.0009	-0.0051	0.0000	0.0117	-0.1524
		0.2409	0.3696	0.0073	0.0000	0.0209	0.0075
198 (212)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0010	0.0009	-0.0051	-0.0147	0.0000	-0.0000
		0.2409	0.3696	0.0073	-0.0002	0.0000	0.1332
199 (118,324)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	0.0008	-0.0044	0.0000	0.0112	-0.1628
		0.2550	0.3899	0.0080	0.0000	0.0206	0.0071
199 (213)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	0.0008	-0.0044	-0.0146	0.0000	-0.0001
		0.2550	0.3899	0.0080	-0.0001	0.0000	0.1418
200 (93,325)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	0.0059	-0.0137	0.0000	0.0074	0.0027
		0.0056	0.0221	-0.0125	0.0000	0.0089	0.0045
200 (186)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	0.0059	-0.0137	-0.0025	0.0000	-0.0002
		0.0056	0.0221	-0.0125	0.0008	0.0000	0.0021
201 (119,326)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0001	-0.0027	0.0000	0.0006	-0.0096
		0.0176	0.0503	-0.0008	0.0000	0.0043	0.0006
201 (187)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0001	-0.0027	-0.0057	0.0000	0.0000
		0.0176	0.0503	-0.0008	0.0001	0.0000	0.0109
202 (120,327)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	0.0014	-0.0056	0.0000	0.0112	-0.0071
		0.0232	0.0679	-0.0033	0.0000	0.0154	0.0067
202 (188)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	0.0014	-0.0056	-0.0066	0.0000	-0.0000
		0.0232	0.0679	-0.0033	0.0002	0.0000	0.0145
203 (121,328)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	0.0013	-0.0067	0.0000	0.0110	-0.0131
		0.0290	0.0857	-0.0038	0.0000	0.0153	0.0062
203 (189)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	0.0013	-0.0067	-0.0077	0.0000	-0.0000
		0.0290	0.0857	-0.0038	0.0002	0.0000	0.0190
204 (122,329)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	0.0013	-0.0070	0.0000	0.0110	-0.0152
		0.0310	0.0946	-0.0039	0.0000	0.0161	0.0063
204 (190)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	0.0013	-0.0070	-0.0085	0.0000	-0.0000
		0.0310	0.0946	-0.0039	0.0002	0.0000	0.0217
205 (124,330)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	0.0012	-0.0079	0.0000	0.0110	-0.0309
		0.0405	0.1327	-0.0040	0.0000	0.0163	0.0065
205 (191)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	0.0012	-0.0079	-0.0105	0.0000	-0.0001
		0.0405	0.1327	-0.0040	0.0002	0.0000	0.0349
206 (125,331)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	0.0011	-0.0091	0.0000	0.0110	-0.0529
		0.0490	0.1789	-0.0046	0.0000	0.0163	0.0063
206 (192)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	0.0011	-0.0091	-0.0120	0.0000	-0.0001

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que s'hi estableixen en l'esmentat acord
La secretària
Raquel Gallego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

217 DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord.
La secretària
Raquel González Callego

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
		0.0490	0.1789	-0.0046	0.0003	0.0000	0.0527
207 (126,332)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006	0.0011	-0.0087	0.0000	0.0111	-0.0608
		0.0527	0.1955	-0.0042	0.0000	0.0162	0.0068
207 (193)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006	0.0011	-0.0087	-0.0124	0.0000	-0.0002
		0.0527	0.1955	-0.0042	0.0002	0.0000	0.0593
208 (127,333)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	0.0011	-0.0096	0.0000	0.0110	-0.0787
		0.0586	0.2312	-0.0047	0.0000	0.0162	0.0064
208 (194)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	0.0011	-0.0096	-0.0133	0.0000	-0.0002
		0.0586	0.2312	-0.0047	0.0002	0.0000	0.0740
209 (128,334)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006	0.0010	-0.0093	0.0000	0.0112	-0.0977
		0.0652	0.2692	-0.0043	0.0000	0.0162	0.0069
209 (195)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006	0.0010	-0.0093	-0.0140	0.0000	-0.0002
		0.0652	0.2692	-0.0043	0.0002	0.0000	0.0900
210 (129,335)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	0.0010	-0.0099	0.0000	0.0110	-0.1083
		0.0679	0.2889	-0.0048	0.0000	0.0161	0.0065
210 (196)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	0.0010	-0.0099	-0.0141	0.0000	-0.0002
		0.0679	0.2889	-0.0048	0.0002	0.0000	0.0984
211 (130,336)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006	0.0009	-0.0095	0.0000	0.0110	-0.1397
		0.0779	0.3492	-0.0043	0.0000	0.0157	0.0067
211 (197)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006	0.0009	-0.0095	-0.0145	0.0000	-0.0003
		0.0779	0.3492	-0.0043	0.0002	0.0000	0.1241
212 (131,337)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	0.0009	-0.0102	0.0000	0.0110	-0.1515
		0.0807	0.3696	-0.0051	0.0000	0.0154	0.0060
212 (198)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	0.0009	-0.0102	-0.0144	0.0000	-0.0002
		0.0807	0.3696	-0.0051	0.0002	0.0000	0.1329
213 (132,338)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	0.0008	-0.0094	0.0000	0.0109	-0.1619
		0.0844	0.3899	-0.0043	0.0000	0.0149	0.0064
213 (199)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	0.0008	-0.0094	-0.0143	0.0000	-0.0003
		0.0844	0.3899	-0.0043	0.0003	0.0000	0.1416
214	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	-0.0001	-0.0029	-0.0033	0.0000	0.0001
		0.0113	0.0249	-0.0005	0.0000	0.0007	0.0100
215	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0001	-0.0031	-0.0049	-0.0000	0.0001
		0.0122	0.0304	-0.0005	0.0000	0.0008	0.0111
216	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0001	-0.0034	-0.0058	-0.0000	0.0001
		0.0132	0.0371	-0.0005	0.0000	0.0009	0.0114
217	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0001	-0.0037	-0.0060	-0.0000	0.0001
		0.0140	0.0457	-0.0005	0.0000	0.0009	0.0122
218 (119)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0002	-0.0041	-0.0068	0.0000	-0.0004
		0.0147	0.0538	-0.0005	0.0002	0.0000	0.0084
218 (56)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0002	-0.0041	-0.0036	-0.0001	-0.0001
		0.0147	0.0538	-0.0005	0.0001	0.0064	0.0033
218 (144)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0002	-0.0041	-0.0059	0.0000	0.0001
		0.0147	0.0538	-0.0005	0.0000	0.0014	0.0140
218 (217)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0002	-0.0041	-0.0074	0.0000	0.0001
		0.0147	0.0538	-0.0005	0.0000	0.0005	0.0122
218 (219)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0002	-0.0041	-0.0067	-0.0000	0.0001
		0.0147	0.0538	-0.0005	0.0000	0.0013	0.0133
218 (343)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0002	-0.0041	0.0000	0.0001	-0.0200
		0.0147	0.0538	-0.0005	0.0000	0.0018	0.0002
219	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0002	-0.0042	-0.0066	-0.0000	0.0001
		0.0156	0.0579	-0.0006	0.0000	0.0016	0.0133
220 (56)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0002	-0.0044	-0.0056	-0.0000	-0.0003
		0.0166	0.0623	-0.0006	0.0001	0.0032	0.0098

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

SERVEIS Aquest document no està aprovat provisionalment pel ple en sessió de La Seu d'Urgell 07 AGO. 2012 El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
220 (146,219,221)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0166	-0.0002 0.0623	-0.0044 -0.0006	-0.0070 0.0000	0.0000 0.0019	0.0001 0.0132
220 (343)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0166	-0.0002 0.0623	-0.0044 -0.0006	-0.0138 0.0001	0.0001 0.0017	-0.0121 0.0001
220 (345)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0166	-0.0002 0.0623	-0.0044 -0.0006	0.0000 0.0000	0.0001 0.0018	-0.0229 0.0003
220 (347)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0166	-0.0002 0.0623	-0.0044 -0.0006	-0.0002 0.0091	0.0001 0.0022	-0.0080 0.0002
221	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0179	-0.0002 0.0668	-0.0046 -0.0006	-0.0073 0.0000	0.0000 0.0021	0.0001 0.0131
222 (56)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0192	-0.0002 0.0714	-0.0048 -0.0006	-0.0090 0.0002	-0.0016 0.0001	-0.0002 0.0052
222 (120)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0192	-0.0002 0.0714	-0.0048 -0.0006	-0.0077 0.0005	-0.0008 -0.0005	-0.0008 0.0116
222 (60)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0192	-0.0002 0.0714	-0.0048 -0.0006	-0.0035 0.0001	-0.0002 0.0084	-0.0001 0.0048
222 (148,221,223)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0192	-0.0002 0.0714	-0.0048 -0.0006	-0.0074 0.0000	0.0000 0.0019	0.0001 0.0130
222 (347)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0192	-0.0002 0.0714	-0.0048 -0.0006	0.0000 0.0000	0.0001 0.0017	-0.0268 0.0003
223	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0201	-0.0003 0.0762	-0.0050 -0.0006	-0.0076 0.0000	-0.0000 0.0017	0.0001 0.0128
224 (60)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0212	-0.0003 0.0812	-0.0052 -0.0006	-0.0064 0.0001	-0.0001 0.0037	-0.0004 0.0137
224 (150,223,225)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0212	-0.0003 0.0812	-0.0052 -0.0006	-0.0077 0.0000	0.0000 0.0021	0.0001 0.0127
224 (347)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0212	-0.0003 0.0812	-0.0052 -0.0006	-0.0178 0.0001	0.0001 0.0016	-0.0156 0.0001
224 (349)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0212	-0.0003 0.0812	-0.0052 -0.0006	0.0000 0.0000	0.0001 0.0017	-0.0309 0.0004
224 (351)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0212	-0.0003 0.0812	-0.0052 -0.0006	-0.0002 0.0132	0.0002 0.0022	-0.0116 0.0002
225	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000 0.0226	-0.0003 0.0861	-0.0055 -0.0006	-0.0073 0.0000	0.0001 0.0027	0.0001 0.0127
226 (60)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000 0.0240	-0.0003 0.0911	-0.0058 -0.0007	-0.0108 0.0002	-0.0029 0.0002	-0.0002 0.0070
226 (121)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000 0.0240	-0.0003 0.0911	-0.0058 -0.0007	-0.0079 0.0016	-0.0024 -0.0023	-0.0018 0.0141
226 (63)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000 0.0240	-0.0003 0.0911	-0.0058 -0.0007	-0.0038 0.0001	-0.0002 0.0106	-0.0002 0.0080
226 (152)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000 0.0240	-0.0003 0.0911	-0.0058 -0.0007	-0.0058 0.0001	0.0001 0.0036	0.0001 0.0121
226 (225,227)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000 0.0240	-0.0003 0.0911	-0.0058 -0.0007	-0.0087 0.0000	0.0000 0.0016	0.0001 0.0127
226 (351)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000 0.0240	-0.0003 0.0911	-0.0058 -0.0007	0.0000 0.0000	0.0001 0.0016	-0.0357 0.0004
227 (122)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000 0.0250	-0.0004 0.1008	-0.0063 -0.0007	-0.0089 0.0016	-0.0023 -0.0022	-0.0018 0.0169
227 (226,228)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000 0.0250	-0.0004 0.1008	-0.0063 -0.0007	-0.0103 0.0000	0.0000 0.0013	0.0001 0.0127
227 (351)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000 0.0250	-0.0004 0.1008	-0.0063 -0.0007	-0.0222 0.0002	0.0001 0.0012	-0.0245 0.0002
227 (352)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	-0.0004	-0.0063	0.0000	0.0001	-0.0406

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gallego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

219
DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de data
02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord.
La secretària
Raquel Gonzalez Gállego

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
		0.0250	0.1008	-0.0007	0.0000	0.0015	0.0005
227 (353)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	-0.0004	-0.0063	-0.0003	0.0002	-0.0158
		0.0250	0.1008	-0.0007	0.0179	0.0019	0.0002
228 (63)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0004	-0.0070	-0.0140	-0.0047	-0.0002
		0.0272	0.1141	-0.0007	0.0003	0.0002	0.0098
228 (123)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0004	-0.0070	-0.0113	-0.0001	-0.0006
		0.0272	0.1141	-0.0007	0.0001	-0.0001	0.0219
228 (65)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0004	-0.0070	-0.0039	-0.0003	-0.0002
		0.0272	0.1141	-0.0007	0.0001	0.0139	0.0089
228 (227,229)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0004	-0.0070	-0.0112	0.0000	0.0001
		0.0272	0.1141	-0.0007	0.0000	0.0014	0.0127
228 (353)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0004	-0.0070	0.0000	0.0001	-0.0483
		0.0272	0.1141	-0.0007	0.0000	0.0012	0.0005
229 (65)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0005	-0.0075	-0.0091	-0.0001	-0.0006
		0.0283	0.1289	-0.0007	0.0001	0.0053	0.0260
229 (228,230)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0005	-0.0075	-0.0123	0.0000	0.0001
		0.0283	0.1289	-0.0007	0.0001	0.0011	0.0127
229 (353)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0005	-0.0075	-0.0307	0.0001	-0.0270
		0.0283	0.1289	-0.0007	0.0002	0.0009	0.0002
229 (354)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0005	-0.0075	0.0000	0.0001	-0.0570
		0.0283	0.1289	-0.0007	0.0000	0.0011	0.0007
229 (355)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0005	-0.0075	-0.0004	0.0002	-0.0229
		0.0283	0.1289	-0.0007	0.0260	0.0015	0.0003
230 (65)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0005	-0.0081	-0.0177	-0.0080	-0.0003
		0.0300	0.1447	-0.0008	0.0003	0.0002	0.0139
230 (124)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0005	-0.0081	-0.0115	-0.0023	-0.0021
		0.0300	0.1447	-0.0008	0.0016	-0.0023	0.0298
230 (67)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0005	-0.0081	-0.0029	-0.0003	-0.0002
		0.0300	0.1447	-0.0008	0.0001	0.0185	0.0129
230 (229,231)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0005	-0.0081	-0.0132	0.0000	0.0001
		0.0300	0.1447	-0.0008	0.0001	0.0010	0.0127
230 (355)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0005	-0.0081	0.0000	0.0001	-0.0670
		0.0300	0.1447	-0.0008	0.0000	0.0009	0.0007
231 (67)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0006	-0.0086	-0.0103	-0.0001	-0.0008
		0.0307	0.1618	-0.0008	0.0002	0.0059	0.0365
231 (230,232)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0006	-0.0086	-0.0141	0.0000	0.0001
		0.0307	0.1618	-0.0008	0.0001	0.0008	0.0127
231 (355)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0006	-0.0086	-0.0410	0.0002	-0.0361
		0.0307	0.1618	-0.0008	0.0003	0.0006	0.0003
231 (356)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0006	-0.0086	0.0000	0.0002	-0.0778
		0.0307	0.1618	-0.0008	0.0000	0.0010	0.0009
231 (357)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0006	-0.0086	-0.0005	0.0002	-0.0320
		0.0307	0.1618	-0.0008	0.0364	0.0012	0.0004
232 (67)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0007	-0.0091	-0.0218	-0.0124	-0.0004
		0.0320	0.1799	-0.0008	0.0004	0.0003	0.0190
232 (68)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0007	-0.0091	-0.0108	-0.0001	-0.0009
		0.0320	0.1799	-0.0008	0.0002	0.0062	0.0426
232 (69)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0007	-0.0091	-0.0011	-0.0004	-0.0003
		0.0320	0.1799	-0.0008	0.0000	0.0242	0.0179
232 (231,233)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0007	-0.0091	-0.0149	0.0000	0.0001
		0.0320	0.1799	-0.0008	0.0001	0.0007	0.0127
232 (357)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0007	-0.0091	0.0000	0.0002	-0.0898
		0.0320	0.1799	-0.0008	0.0000	0.0008	0.0010

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGÈ... ha estat ... document ... pròpies ... aprovat inicialment pel ... La Seu d'Urgell ... 04 JUNY 2012 ... El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
233 (125)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0008	-0.0095	-0.0126	-0.0040	-0.0032
		0.0324	0.1989	-0.0009	0.0027	-0.0039	0.0467
233 (232,234)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0008	-0.0095	-0.0155	0.0000	0.0001
		0.0324	0.1989	-0.0009	0.0001	0.0005	0.0127
233 (357)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0008	-0.0095	-0.0533	0.0002	-0.0469
		0.0324	0.1989	-0.0009	0.0004	0.0004	0.0003
233 (358)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0008	-0.0095	0.0000	0.0002	-0.1026
		0.0324	0.1989	-0.0009	0.0000	0.0006	0.0011
233 (359)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0008	-0.0095	-0.0006	0.0002	-0.0429
		0.0324	0.1989	-0.0009	0.0487	0.0009	0.0005
234 (69)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0008	-0.0099	-0.0261	-0.0177	-0.0005
		0.0334	0.2187	-0.0009	0.0004	0.0004	0.0250
234 (126)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0008	-0.0099	-0.0144	-0.0024	-0.0025
		0.0334	0.2187	-0.0009	0.0016	-0.0023	0.0548
234 (71)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0008	-0.0099	0.0000	-0.0005	-0.0003
		0.0334	0.2187	-0.0009	0.0012	0.0303	0.0236
234 (233,235)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0008	-0.0099	-0.0161	0.0000	0.0001
		0.0334	0.2187	-0.0009	0.0000	0.0005	0.0127
234 (359)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0008	-0.0099	0.0000	0.0001	-0.1162
		0.0334	0.2187	-0.0009	0.0000	0.0005	0.0011
235 (71)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0009	-0.0103	-0.0123	-0.0001	-0.0011
		0.0336	0.2394	-0.0009	0.0002	0.0071	0.0631
235 (234,236)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0009	-0.0103	-0.0169	0.0000	0.0001
		0.0336	0.2394	-0.0009	0.0000	0.0004	0.0127
235 (359)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0009	-0.0103	-0.0671	0.0002	-0.0591
		0.0336	0.2394	-0.0009	0.0004	0.0003	0.0004
235 (360)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0009	-0.0103	0.0000	0.0002	-0.1303
		0.0336	0.2394	-0.0009	0.0000	0.0005	0.0013
235 (361)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0009	-0.0103	-0.0007	0.0003	-0.0549
		0.0336	0.2394	-0.0009	0.0624	0.0008	0.0006
236 (71)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0009	-0.0108	-0.0308	-0.0236	-0.0005
		0.0344	0.2608	-0.0010	0.0004	0.0004	0.0315
236 (127)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0009	-0.0108	-0.0146	-0.0040	-0.0034
		0.0344	0.2608	-0.0010	0.0027	-0.0040	0.0685
236 (73)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0009	-0.0108	0.0000	-0.0005	-0.0004
		0.0344	0.2608	-0.0010	0.0039	0.0372	0.0301
236 (235,237)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0009	-0.0108	-0.0176	0.0000	0.0001
		0.0344	0.2608	-0.0010	0.0000	0.0004	0.0127
236 (361)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0009	-0.0108	0.0000	0.0001	-0.1455
		0.0344	0.2608	-0.0010	0.0000	0.0003	0.0012
237 (73)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0010	-0.0111	-0.0132	-0.0001	-0.0011
		0.0344	0.2833	-0.0010	0.0002	0.0076	0.0787
237 (236,238)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0010	-0.0111	-0.0182	-0.0000	0.0001
		0.0344	0.2833	-0.0010	0.0000	0.0002	0.0127
237 (361)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0010	-0.0111	-0.0824	0.0002	-0.0725
		0.0344	0.2833	-0.0010	0.0005	0.0002	0.0004
237 (362)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0010	-0.0111	0.0000	0.0002	-0.1613
		0.0344	0.2833	-0.0010	0.0000	0.0004	0.0013
237 (363)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0010	-0.0111	-0.0007	0.0002	-0.0684
		0.0344	0.2833	-0.0010	0.0778	0.0006	0.0006
238 (73)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0010	-0.0114	-0.0356	-0.0302	-0.0005
		0.0349	0.3062	-0.0010	0.0005	0.0004	0.0387
238 (128)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0010	-0.0114	-0.0167	-0.0024	-0.0026

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incloses en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Cáller

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

22/ DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUN. 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord.
La secretària
Raquel González Gállego

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
		0.0349	0.3062	-0.0010	0.0016	-0.0022	0.0860
238 (75)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0010	-0.0114	0.0000	-0.0005	-0.0004
		0.0349	0.3062	-0.0010	0.0074	0.0446	0.0372
238 (237,239)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0010	-0.0114	-0.0186	0.0000	0.0001
		0.0349	0.3062	-0.0010	0.0000	0.0002	0.0127
238 (363)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0010	-0.0114	0.0000	0.0001	-0.1778
		0.0349	0.3062	-0.0010	0.0000	0.0001	0.0013
239 (129)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0010	-0.0116	-0.0137	-0.0000	-0.0034
		0.0349	0.3297	-0.0011	0.0050	0.0000	0.0935
239 (238,240)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0010	-0.0116	-0.0189	-0.0000	0.0001
		0.0349	0.3297	-0.0011	0.0000	0.0001	0.0127
239 (363)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0010	-0.0116	-0.0989	0.0002	-0.0870
		0.0349	0.3297	-0.0011	0.0005	0.0002	0.0005
239 (364)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0010	-0.0116	0.0000	0.0001	-0.1945
		0.0349	0.3297	-0.0011	0.0000	0.0002	0.0013
239 (365)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0010	-0.0116	-0.0007	0.0002	-0.0829
		0.0349	0.3297	-0.0011	0.0942	0.0004	0.0006
240 (75)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0010	-0.0118	-0.0404	-0.0375	-0.0005
		0.0352	0.3535	-0.0011	0.0005	0.0004	0.0463
240 (76)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0010	-0.0118	-0.0139	-0.0001	-0.0011
		0.0352	0.3535	-0.0011	0.0002	0.0081	0.1043
240 (77)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0010	-0.0118	0.0001	-0.0004	-0.0003
		0.0352	0.3535	-0.0011	0.0114	0.0522	0.0448
240 (239,241)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0010	-0.0118	-0.0192	-0.0000	0.0001
		0.0352	0.3535	-0.0011	-0.0000	0.0001	0.0127
240 (365)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0010	-0.0118	0.0000	0.0002	-0.2116
		0.0352	0.3535	-0.0011	0.0000	0.0002	0.0013
241 (77)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0010	-0.0120	-0.0141	-0.0001	-0.0010
		0.0352	0.3776	-0.0011	0.0002	0.0081	0.1132
241 (240,242)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0010	-0.0120	-0.0194	-0.0000	0.0001
		0.0352	0.3776	-0.0011	-0.0000	0.0000	0.0127
241 (365)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0010	-0.0120	-0.1161	0.0003	-0.1021
		0.0352	0.3776	-0.0011	0.0004	0.0003	0.0004
241 (366)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0010	-0.0120	0.0000	0.0002	-0.2291
		0.0352	0.3776	-0.0011	0.0000	0.0002	0.0013
241 (367)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0010	-0.0120	-0.0007	0.0003	-0.0980
		0.0352	0.3776	-0.0011	0.1113	0.0004	0.0006
242 (77)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0010	-0.0121	-0.0450	-0.0450	-0.0005
		0.0353	0.4019	-0.0011	0.0005	0.0003	0.0541
242 (130)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0010	-0.0121	-0.0177	-0.0023	-0.0023
		0.0353	0.4019	-0.0011	0.0016	-0.0022	0.1212
242 (79)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0010	-0.0121	0.0002	-0.0004	-0.0002
		0.0353	0.4019	-0.0011	0.0156	0.0601	0.0527
242 (241,243)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0010	-0.0121	-0.0195	-0.0000	0.0001
		0.0353	0.4019	-0.0011	-0.0000	0.0001	0.0127
242 (367)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0010	-0.0121	0.0000	0.0000	-0.2468
		0.0353	0.4019	-0.0011	0.0000	0.0001	0.0011
243 (131)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0009	-0.0121	-0.0136	-0.0000	-0.0033
		0.0353	0.4264	-0.0011	0.0057	0.0000	0.1288
243 (242,244)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0009	-0.0121	-0.0196	-0.0000	0.0001
		0.0353	0.4264	-0.0011	-0.0000	-0.0000	0.0127
243 (367)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0009	-0.0121	-0.1336	0.0003	-0.1176
		0.0353	0.4264	-0.0011	0.0004	0.0003	0.0003

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGENCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
243 (368)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0009	-0.0121	0.0000	0.0002	-0.2644
		0.0353	0.4264	-0.0011	0.0000	0.0002	0.0011
243 (369)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0009	-0.0121	-0.0006	0.0003	-0.1134
		0.0353	0.4264	-0.0011	0.1289	0.0003	0.0005
244 (79)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	-0.0009	-0.0122	-0.0497	-0.0529	-0.0004
		0.0353	0.4509	-0.0012	0.0005	0.0002	0.0622
244 (132)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	-0.0009	-0.0122	-0.0166	-0.0000	-0.0019
		0.0353	0.4509	-0.0012	0.0028	0.0000	0.1395
244 (81)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	-0.0009	-0.0122	0.0002	-0.0002	-0.0001
		0.0353	0.4509	-0.0012	0.0201	0.0681	0.0608
244 (243,245)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	-0.0009	-0.0122	-0.0197	-0.0000	0.0001
		0.0353	0.4509	-0.0012	-0.0001	0.0000	0.0127
244 (369)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	-0.0009	-0.0122	0.0000	0.0000	-0.2824
		0.0353	0.4509	-0.0012	0.0000	0.0001	0.0009
245 (81)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0008	-0.0122	-0.0144	-0.0001	-0.0004
		0.0353	0.4755	-0.0012	0.0002	0.0083	0.1501
245 (244,246)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0008	-0.0122	-0.0197	-0.0000	0.0001
		0.0353	0.4755	-0.0012	-0.0001	-0.0000	0.0127
245 (264)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0008	-0.0122	0.0000	-0.0014	-0.3042
		0.0353	0.4755	-0.0012	0.0000	0.0008	0.0011
245 (369)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0008	-0.0122	-0.1513	0.0003	-0.1331
		0.0353	0.4755	-0.0012	0.0002	0.0003	0.0002
245 (371)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0008	-0.0122	-0.0004	0.0003	-0.1290
		0.0353	0.4755	-0.0012	0.1466	0.0003	0.0004
246 (81)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0007	-0.0122	-0.0544	-0.0609	-0.0002
		0.0353	0.5001	-0.0012	0.0004	0.0001	0.0703
246 (82)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0007	-0.0122	-0.0145	-0.0000	-0.0002
		0.0353	0.5001	-0.0012	0.0001	0.0084	0.1596
246 (245)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0007	-0.0122	-0.0197	-0.0000	0.0001
		0.0353	0.5001	-0.0012	-0.0000	-0.0000	0.0127
246 (265)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0007	-0.0122	0.0000	0.0008	-0.3101
		0.0353	0.5001	-0.0012	0.0000	0.0049	0.0010
247 (44,475)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0000	-0.0001	-0.0001	-0.0003	0.0000
		0.0000	0.0000	0.0006	-0.0000	0.0001	0.0002
247 (46)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0000	-0.0001	-0.0002	-0.0003	-0.0004
		0.0000	0.0000	0.0006	0.0001	0.0001	0.0002
248 (46)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	0.0001	-0.0001	-0.0000	-0.0003	-0.0001
		0.0002	0.0010	0.0007	0.0001	0.0001	0.0000
248 (475,83)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	0.0001	-0.0001	-0.0000	-0.0000	-0.0006
		0.0002	0.0010	0.0007	0.0002	0.0008	0.0000
249 (83,434)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0001	-0.0002	-0.0001	0.0000	-0.0001
		0.0012	0.0022	0.0019	0.0002	0.0006	0.0007
249 (87)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0001	-0.0002	-0.0007	-0.0002	-0.0011
		0.0012	0.0022	0.0019	0.0001	0.0009	0.0002
250 (87)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0000	-0.0002	-0.0001	-0.0002	-0.0001
		0.0026	0.0045	0.0020	0.0001	0.0008	0.0002
250 (434,89)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0000	-0.0002	-0.0002	-0.0000	-0.0015
		0.0026	0.0045	0.0020	0.0000	0.0015	-0.0000
251 (89,430)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0000	-0.0003	-0.0001	0.0000	-0.0001
		0.0044	0.0062	0.0031	0.0002	0.0014	0.0003
251 (91)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0000	-0.0003	-0.0018	-0.0002	-0.0027
		0.0044	0.0062	0.0031	0.0001	0.0016	0.0001
252 (91)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0000	-0.0003	0.0000	-0.0002	-0.0002

Generalitat de Catalunya
Departament de Governació i Administracions Públiques
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gallego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

223
DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 12 ABR. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari
Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que s'hi incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gallego

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
		0.0068	0.0100	0.0030	0.0001	0.0016	-0.0001
252 (430,95)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0000	-0.0003	-0.0002	-0.0000	-0.0038
		0.0068	0.0100	0.0030	0.0000	0.0022	-0.0001
253 (95,426)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0000	-0.0004	-0.0000	0.0000	-0.0013
		0.0097	0.0123	0.0039	0.0001	0.0021	-0.0002
253 (97)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0000	-0.0004	-0.0036	-0.0002	-0.0051
		0.0097	0.0123	0.0039	0.0000	0.0026	0.0000
254 (97)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0000	-0.0004	0.0001	-0.0001	-0.0016
		0.0129	0.0173	0.0046	0.0011	0.0017	-0.0001
254 (426,99)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0000	-0.0004	0.0000	-0.0000	-0.0067
		0.0129	0.0173	0.0046	0.0001	0.0026	-0.0002
255 (99,422)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0000	-0.0005	-0.0000	0.0000	-0.0034
		0.0152	0.0188	0.0053	0.0006	0.0028	-0.0002
255 (101)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0000	-0.0005	-0.0060	-0.0001	-0.0075
		0.0152	0.0188	0.0053	-0.0000	0.0027	-0.0000
256 (101)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0001	-0.0005	0.0001	-0.0001	-0.0025
		0.0196	0.0257	0.0044	0.0017	0.0036	-0.0001
256 (422,103)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0001	-0.0005	-0.0000	-0.0000	-0.0126
		0.0196	0.0257	0.0044	0.0003	0.0035	-0.0002
257 (103,390)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0000	-0.0005	-0.0000	0.0000	-0.0077
		0.0250	0.0292	0.0052	0.0002	0.0038	-0.0004
257 (133)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0000	-0.0005	-0.0110	-0.0001	-0.0123
		0.0250	0.0292	0.0052	-0.0001	0.0041	-0.0001
258 (133)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0000	-0.0006	0.0002	-0.0001	-0.0038
		0.0309	0.0408	0.0047	0.0030	0.0044	-0.0002
258 (390,135)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0000	-0.0006	-0.0002	-0.0000	-0.0239
		0.0309	0.0408	0.0047	0.0000	0.0040	-0.0004
259 (184,309)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	-0.0003	-0.0015	0.0000	-0.0001	-0.3011
		0.3220	0.3089	0.0103	0.0000	0.0132	0.0003
259 (261)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	-0.0003	-0.0015	-0.0163	0.0000	-0.0001
		0.3220	0.3089	0.0103	-0.0028	0.0000	0.1510
260 (185,310)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0003	-0.0015	0.0000	-0.0001	-0.3181
		0.3386	0.3281	0.0078	0.0000	0.0132	0.0005
260 (262)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0003	-0.0015	-0.0125	0.0000	-0.0003
		0.3386	0.3281	0.0078	-0.0028	0.0000	0.1587
261 (81)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0003	-0.0037	0.0000	0.0018	-0.0765
		0.1783	0.3089	-0.0033	0.0000	0.0090	0.0002
261 (259,264)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0003	-0.0037	-0.0116	0.0000	-0.0002
		0.1783	0.3089	-0.0033	0.0000	0.0000	0.1505
261 (262)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0003	-0.0037	-0.0148	0.0001	0.0000
		0.1783	0.3089	-0.0033	0.0000	0.0069	0.0000
262 (82)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0003	-0.0037	0.0000	0.0018	-0.0766
		0.1873	0.3281	-0.0033	0.0000	0.0090	0.0002
262 (260,265)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0003	-0.0037	-0.0115	0.0000	-0.0002
		0.1873	0.3281	-0.0033	0.0000	0.0000	0.1592
262 (261,263)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0003	-0.0037	-0.0166	0.0001	0.0000
		0.1873	0.3281	-0.0033	0.0000	0.0079	0.0000
263	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0003	-0.0037	-0.0195	0.0001	0.0000
		0.2148	0.3844	-0.0033	0.0000	0.0096	0.0000
264 (245,370)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0003	-0.0117	0.0000	-0.0001	-0.3003
		0.0353	0.3089	-0.0014	0.0000	-0.0000	0.0007
264 (261)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0003	-0.0117	-0.0068	0.0000	-0.0004
		0.0353	0.3089	-0.0014	0.0029	0.0000	0.1500

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

LLICÈNCIA ... document
... està aprovat provisionalment pel
... ple en sessió de ... 02 ... 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari,

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
265 (246,371)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001 0.0353	-0.0003 0.3281	-0.0140 -0.0014	0.0000 0.0000	-0.0001 -0.0000	-0.3182 0.0005
265 (262)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001 0.0353	-0.0003 0.3281	-0.0140 -0.0014	-0.0105 0.0029	0.0000 0.0000	-0.0002 0.1598
266 (134,381)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001 0.0111	-0.0001 0.0382	-0.0059 -0.0005	-0.0001 -0.0000	0.0000 0.0015	-0.0075 0.0002
266 (391)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001 0.0111	-0.0001 0.0382	-0.0059 -0.0005	-0.0091 0.0000	0.0001 0.0013	-0.0109 0.0001
267 (391)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001 0.0099	-0.0001 0.0325	-0.0058 -0.0005	-0.0001 0.0052	0.0001 0.0015	-0.0056 0.0002
267 (421,134)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001 0.0099	-0.0001 0.0325	-0.0058 -0.0005	-0.0000 0.0000	-0.0000 0.0015	-0.0157 0.0001
268 (102,421)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001 0.0080	-0.0001 0.0236	-0.0053 -0.0005	-0.0003 -0.0000	0.0000 0.0015	-0.0049 0.0001
268 (423)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001 0.0080	-0.0001 0.0236	-0.0053 -0.0005	-0.0040 0.0000	0.0001 0.0015	-0.0052 0.0000
269 (423)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001 0.0068	-0.0001 0.0208	-0.0057 -0.0005	-0.0001 0.0022	0.0001 0.0011	-0.0026 0.0002
269 (425,102)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001 0.0068	-0.0001 0.0208	-0.0057 -0.0005	-0.0002 -0.0001	-0.0000 0.0011	-0.0083 0.0001
270 (98,425)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001 0.0057	-0.0000 0.0161	-0.0050 -0.0004	0.0000 0.0001	0.0000 0.0013	-0.0027 0.0000
270 (427)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001 0.0057	-0.0000 0.0161	-0.0050 -0.0004	-0.0021 -0.0000	0.0001 0.0008	-0.0031 -0.0000
271 (427)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001 0.0046	-0.0000 0.0139	-0.0045 -0.0004	-0.0001 0.0009	0.0002 0.0014	-0.0011 0.0001
271 (429,98)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001 0.0046	-0.0000 0.0139	-0.0045 -0.0004	0.0000 0.0001	-0.0000 0.0007	-0.0053 -0.0000
272 (94,429)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001 0.0033	-0.0000 0.0090	-0.0036 -0.0003	-0.0002 -0.0000	0.0000 0.0011	-0.0003 0.0000
272 (431)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001 0.0033	-0.0000 0.0090	-0.0036 -0.0003	-0.0010 -0.0000	0.0002 0.0009	-0.0016 -0.0000
273 (431)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001 0.0025	-0.0001 0.0070	-0.0035 -0.0003	-0.0001 -0.0001	0.0002 0.0010	0.0001 0.0002
273 (433,94)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001 0.0025	-0.0001 0.0070	-0.0035 -0.0003	0.0001 0.0002	-0.0000 0.0004	-0.0026 -0.0000
274 (88,433)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0015	-0.0000 0.0040	-0.0023 -0.0002	0.0000 0.0002	0.0000 0.0008	0.0000 0.0006
274 (435)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0015	-0.0000 0.0040	-0.0023 -0.0002	-0.0004 -0.0001	0.0002 0.0007	-0.0006 -0.0001
275 (435)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0009	-0.0001 0.0026	-0.0022 -0.0002	-0.0004 -0.0001	0.0002 0.0008	0.0002 0.0007
275 (439,88)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0009	-0.0001 0.0026	-0.0022 -0.0002	0.0001 0.0002	-0.0000 0.0001	-0.0011 -0.0000
276 (47,439)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0002	-0.0000 0.0008	-0.0008 -0.0001	-0.0002 -0.0000	0.0000 0.0006	0.0000 0.0004
276 (476)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0002	-0.0000 0.0008	-0.0008 -0.0001	-0.0001 -0.0001	0.0003 0.0005	-0.0001 -0.0001
277 (476)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002 -0.0000	-0.0001 -0.0000	-0.0007 -0.0001	-0.0004 -0.0001	0.0003 0.0006	0.0002 0.0008
277 (478,47)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002 -0.0000	-0.0001 -0.0000	-0.0007 -0.0001	-0.0001 0.0000	-0.0004 -0.0001	-0.0002 0.0000
278	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0001	-0.0005	-0.0017	0.0000	-0.0128

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 de les prescripcions incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel ... Gallego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-4886434

225
DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió
La Seu d'Urgell 02 ABR. 2012
El Secretari
Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel Gonzalez Gallego

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
		0.0204	0.0169	0.0017	-0.0000	0.0021	-0.0000
279	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0001	-0.0005	-0.0024	0.0000	-0.0141
		0.0236	0.0197	0.0017	0.0000	0.0028	0.0000
280	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0002	-0.0005	-0.0029	0.0000	-0.0149
		0.0276	0.0226	0.0018	0.0000	0.0036	-0.0000
281	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0003	-0.0005	-0.0030	0.0000	-0.0155
		0.0325	0.0264	0.0019	0.0000	0.0031	0.0000
282 (157)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0003	-0.0006	0.0000	-0.0001	-0.0241
		0.0357	0.0301	0.0019	0.0000	0.0037	-0.0005
282 (281)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0003	-0.0006	-0.0033	-0.0000	-0.0155
		0.0357	0.0301	0.0019	0.0000	0.0027	0.0000
282 (283)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0003	-0.0006	-0.0040	0.0000	-0.0187
		0.0357	0.0301	0.0019	-0.0000	0.0039	-0.0001
282 (372)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0003	-0.0006	-0.0031	-0.0000	-0.0182
		0.0357	0.0301	0.0019	0.0000	0.0030	-0.0000
282 (392)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0003	-0.0006	-0.0061	0.0001	0.0006
		0.0357	0.0301	0.0019	-0.0001	0.0006	0.0138
282 (446)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0003	-0.0006	-0.0080	-0.0027	0.0003
		0.0357	0.0301	0.0019	-0.0003	-0.0002	0.0056
283	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0003	-0.0006	-0.0039	0.0000	-0.0187
		0.0382	0.0325	0.0019	-0.0000	0.0042	-0.0001
284 (157)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0003	-0.0006	0.0003	-0.0001	-0.0086
		0.0409	0.0351	0.0019	0.0097	0.0039	-0.0003
284 (159)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0003	-0.0006	0.0000	-0.0001	-0.0278
		0.0409	0.0351	0.0019	0.0000	0.0042	-0.0005
284 (161)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0003	-0.0006	-0.0178	-0.0002	-0.0157
		0.0409	0.0351	0.0019	-0.0002	0.0047	-0.0002
284 (283,285,374)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0003	-0.0006	-0.0040	-0.0000	-0.0186
		0.0409	0.0351	0.0019	0.0000	0.0046	-0.0001
284 (446)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0003	-0.0006	-0.0046	0.0000	0.0005
		0.0409	0.0351	0.0019	-0.0000	0.0026	0.0145
285	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0003	-0.0006	-0.0039	-0.0000	-0.0184
		0.0440	0.0375	0.0020	0.0000	0.0049	-0.0001
286 (161)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0004	-0.0006	0.0000	-0.0001	-0.0317
		0.0471	0.0399	0.0020	0.0000	0.0046	-0.0005
286 (285,287,376)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0004	-0.0006	-0.0039	-0.0000	-0.0182
		0.0471	0.0399	0.0020	0.0000	0.0050	-0.0000
286 (393)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0004	-0.0006	-0.0080	-0.0000	0.0010
		0.0471	0.0399	0.0020	-0.0010	0.0000	0.0179
286 (446)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0004	-0.0006	-0.0007	0.0002	0.0002
		0.0471	0.0399	0.0020	0.0000	0.0102	0.0074
286 (450)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0004	-0.0006	-0.0092	-0.0039	0.0003
		0.0471	0.0399	0.0020	-0.0003	-0.0002	0.0070
287	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0004	-0.0006	-0.0040	0.0000	-0.0180
		0.0501	0.0424	0.0021	-0.0000	0.0050	-0.0001
288 (161)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0004	-0.0006	0.0003	-0.0001	-0.0118
		0.0533	0.0450	0.0021	0.0134	0.0046	-0.0003
288 (163)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0004	-0.0006	0.0000	-0.0001	-0.0362
		0.0533	0.0450	0.0021	0.0000	0.0050	-0.0006
288 (165)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0004	-0.0006	-0.0223	-0.0002	-0.0196
		0.0533	0.0450	0.0021	-0.0002	0.0056	-0.0002
288 (287,289,378)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0004	-0.0006	-0.0040	-0.0000	-0.0179
		0.0533	0.0450	0.0021	0.0000	0.0053	-0.0001

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel malleix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

...document
...aprovat provisionalment pel
...ple en sessió de
La Seu d'Urgell, 0 2 NOV. 2012
El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
288 (450)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0004	-0.0006	-0.0051	0.0000	0.0006
		0.0533	0.0450	0.0021	-0.0001	0.0030	0.0186
289	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0004	-0.0007	-0.0039	-0.0001	-0.0178
		0.0567	0.0474	0.0021	-0.0000	0.0057	-0.0001
290 (165)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0004	-0.0007	0.0000	-0.0001	-0.0407
		0.0603	0.0498	0.0022	0.0000	0.0057	-0.0006
290 (289,291)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0004	-0.0007	-0.0041	-0.0000	-0.0178
		0.0603	0.0498	0.0022	0.0000	0.0059	-0.0001
290 (380)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0004	-0.0007	-0.0038	-0.0001	-0.0178
		0.0603	0.0498	0.0022	-0.0001	0.0058	-0.0000
290 (394)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0004	-0.0007	-0.0111	-0.0000	0.0019
		0.0603	0.0498	0.0022	-0.0028	0.0000	0.0242
290 (450)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0004	-0.0007	0.0000	0.0002	0.0002
		0.0603	0.0498	0.0022	0.0001	0.0124	0.0095
290 (453)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0004	-0.0007	-0.0110	-0.0056	0.0003
		0.0603	0.0498	0.0022	-0.0002	-0.0002	0.0113
291 (165)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0004	-0.0007	0.0003	-0.0001	-0.0202
		0.0666	0.0540	0.0021	0.0184	0.0059	-0.0003
291 (166)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0004	-0.0007	0.0000	-0.0001	-0.0463
		0.0666	0.0540	0.0021	0.0000	0.0064	-0.0006
291 (167)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0004	-0.0007	-0.0289	-0.0002	-0.0255
		0.0666	0.0540	0.0021	-0.0002	0.0074	-0.0002
291 (290,292)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0004	-0.0007	-0.0040	0.0000	-0.0178
		0.0666	0.0540	0.0021	0.0000	0.0069	-0.0001
291 (395)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0004	-0.0007	-0.0098	0.0023	0.0020
		0.0666	0.0540	0.0021	-0.0015	0.0034	0.0272
292 (167)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0004	-0.0007	0.0000	-0.0001	-0.0543
		0.0761	0.0586	0.0023	0.0000	0.0071	-0.0006
292 (291,293)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0004	-0.0007	-0.0039	-0.0000	-0.0178
		0.0761	0.0586	0.0023	0.0000	0.0077	-0.0001
292 (396)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0004	-0.0007	-0.0080	-0.0000	0.0006
		0.0761	0.0586	0.0023	-0.0001	0.0000	0.0278
292 (453)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0004	-0.0007	0.0000	0.0002	0.0002
		0.0761	0.0586	0.0023	0.0012	0.0159	0.0126
292 (455)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0004	-0.0007	-0.0132	-0.0079	0.0003
		0.0761	0.0586	0.0023	-0.0003	-0.0002	0.0118
293 (167)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0005	-0.0008	0.0003	-0.0001	-0.0216
		0.0857	0.0639	0.0022	0.0246	0.0073	-0.0003
293 (168)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0005	-0.0008	0.0000	-0.0001	-0.0632
		0.0857	0.0639	0.0022	0.0000	0.0078	-0.0006
293 (169)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0005	-0.0008	-0.0383	-0.0002	-0.0337
		0.0857	0.0639	0.0022	-0.0002	0.0086	-0.0002
293 (292,294)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0005	-0.0008	-0.0041	-0.0000	-0.0178
		0.0857	0.0639	0.0022	0.0000	0.0082	-0.0001
293 (455)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0005	-0.0008	-0.0063	0.0000	0.0007
		0.0857	0.0639	0.0022	-0.0001	0.0036	0.0321
294 (169)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0005	-0.0008	0.0000	-0.0001	-0.0731
		0.0967	0.0687	0.0023	0.0000	0.0084	-0.0007
294 (293,295)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0005	-0.0008	-0.0040	-0.0000	-0.0178
		0.0967	0.0687	0.0023	0.0000	0.0089	-0.0001
294 (397)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0005	-0.0008	-0.0130	0.0000	0.0021
		0.0967	0.0687	0.0023	-0.0029	0.0000	0.0407
294 (455)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0005	-0.0008	0.0000	0.0003	0.0002

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gallego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-488434

Aquest document ha estat aprovat inicialment pel pla en sessió de 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell
El Secretari

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en sessió de data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que hauran d'incorporar-se en l'esmentat acord
La secretària
Raquel Gonzalez Gallego

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
		0.0967	0.0687	0.0023	0.0029	0.0203	0.0168
294 (457)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0005	-0.0008	-0.0161	-0.0114	0.0004
		0.0967	0.0687	0.0023	-0.0004	-0.0003	0.0158
295 (169)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0005	-0.0008	0.0004	-0.0001	-0.0298
		0.1078	0.0740	0.0023	0.0339	0.0086	-0.0003
295 (170)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0005	-0.0008	0.0000	-0.0002	-0.0840
		0.1078	0.0740	0.0023	0.0000	0.0090	-0.0008
295 (171)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0005	-0.0008	-0.0495	-0.0002	-0.0436
		0.1078	0.0740	0.0023	-0.0002	0.0098	-0.0002
295 (294,296)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0005	-0.0008	-0.0041	-0.0000	-0.0178
		0.1078	0.0740	0.0023	0.0000	0.0094	-0.0001
295 (457)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0005	-0.0008	-0.0070	0.0001	0.0009
		0.1078	0.0740	0.0023	-0.0002	0.0040	0.0425
296 (171)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0006	-0.0009	0.0000	-0.0002	-0.0958
		0.1204	0.0788	0.0024	0.0000	0.0095	-0.0008
296 (295,297)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0006	-0.0009	-0.0040	-0.0000	-0.0178
		0.1204	0.0788	0.0024	0.0000	0.0101	-0.0001
296 (457)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0006	-0.0009	0.0001	0.0003	0.0003
		0.1204	0.0788	0.0024	0.0052	0.0256	0.0218
296 (458)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0006	-0.0009	-0.0072	0.0001	0.0009
		0.1204	0.0788	0.0024	-0.0002	0.0042	0.0484
296 (459)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0006	-0.0009	-0.0192	-0.0159	0.0004
		0.1204	0.0788	0.0024	-0.0004	-0.0003	0.0205
297 (171)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0006	-0.0009	0.0004	-0.0001	-0.0397
		0.1330	0.0840	0.0024	0.0451	0.0098	-0.0004
297 (172)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0006	-0.0009	0.0000	-0.0001	-0.1082
		0.1330	0.0840	0.0024	0.0000	0.0101	-0.0008
297 (173)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0006	-0.0009	-0.0623	-0.0002	-0.0548
		0.1330	0.0840	0.0024	-0.0003	0.0107	-0.0002
297 (296,298)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0006	-0.0009	-0.0040	-0.0000	-0.0178
		0.1330	0.0840	0.0024	0.0000	0.0105	-0.0001
297 (398)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0006	-0.0009	-0.0163	-0.0000	0.0032
		0.1330	0.0840	0.0024	-0.0049	0.0000	0.0593
298 (173)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0006	-0.0009	0.0000	-0.0001	-0.1214
		0.1467	0.0888	0.0024	0.0000	0.0106	-0.0008
298 (297,299)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0006	-0.0009	-0.0040	-0.0000	-0.0178
		0.1467	0.0888	0.0024	0.0000	0.0110	-0.0001
298 (399)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0006	-0.0009	-0.0140	-0.0000	0.0024
		0.1467	0.0888	0.0024	-0.0029	0.0000	0.0645
298 (459)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0006	-0.0009	0.0001	0.0003	0.0003
		0.1467	0.0888	0.0024	0.0080	0.0314	0.0275
298 (461)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0006	-0.0009	-0.0229	-0.0210	0.0005
		0.1467	0.0888	0.0024	-0.0005	-0.0003	0.0261
299 (173)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0007	-0.0010	0.0005	-0.0002	-0.0509
		0.1605	0.0941	0.0024	0.0579	0.0107	-0.0004
299 (174)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0007	-0.0010	0.0000	-0.0002	-0.1357
		0.1605	0.0941	0.0024	0.0000	0.0111	-0.0008
299 (175)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0007	-0.0010	-0.0767	-0.0003	-0.0675
		0.1605	0.0941	0.0024	-0.0003	0.0117	-0.0002
299 (298,300)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0007	-0.0010	-0.0041	-0.0000	-0.0178
		0.1605	0.0941	0.0024	0.0000	0.0116	-0.0001
299 (461)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0007	-0.0010	-0.0079	0.0001	0.0010
		0.1605	0.0941	0.0024	-0.0002	0.0045	0.0683

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10.01.2012 amb el número B-486434

document aprovat provisionalment pel Ple en sessió de 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
300 (175)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0007	-0.0010	0.0000	-0.0002	-0.1505
		0.1756	0.0989	0.0025	0.0000	0.0116	-0.0008
300 (299,301)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0007	-0.0010	-0.0040	-0.0000	-0.0178
		0.1756	0.0989	0.0025	0.0000	0.0121	-0.0001
300 (400)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0007	-0.0010	-0.0140	0.0040	0.0033
		0.1756	0.0989	0.0025	-0.0027	0.0051	0.0802
300 (461)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0007	-0.0010	0.0000	0.0004	0.0003
		0.1756	0.0989	0.0025	0.0111	0.0380	0.0339
300 (463)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0007	-0.0010	-0.0268	-0.0269	0.0005
		0.1756	0.0989	0.0025	-0.0005	-0.0003	0.0323
301 (175)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0007	-0.0010	0.0005	-0.0002	-0.0637
		0.1907	0.1042	0.0025	0.0723	0.0117	-0.0004
301 (176)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0007	-0.0010	0.0000	-0.0002	-0.1662
		0.1907	0.1042	0.0025	0.0000	0.0119	-0.0008
301 (177)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0007	-0.0010	-0.0924	-0.0003	-0.0813
		0.1907	0.1042	0.0025	-0.0002	0.0124	-0.0002
301 (300,302)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0007	-0.0010	-0.0041	-0.0000	-0.0178
		0.1907	0.1042	0.0025	-0.0000	0.0124	-0.0001
301 (463)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0007	-0.0010	-0.0082	0.0001	0.0010
		0.1907	0.1042	0.0025	-0.0001	0.0047	0.0835
302 (177)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	-0.0007	-0.0010	0.0000	-0.0001	-0.1822
		0.2066	0.1091	0.0025	0.0000	0.0124	-0.0007
302 (301,303)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	-0.0007	-0.0010	-0.0040	-0.0000	-0.0178
		0.2066	0.1091	0.0025	-0.0000	0.0128	-0.0001
302 (401)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	-0.0007	-0.0010	-0.0132	0.0024	0.0024
		0.2066	0.1091	0.0025	-0.0016	0.0032	0.0946
302 (463)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	-0.0007	-0.0010	-0.0000	0.0004	0.0003
		0.2066	0.1091	0.0025	0.0147	0.0451	0.0408
302 (465)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	-0.0007	-0.0010	-0.0310	-0.0335	0.0004
		0.2066	0.1091	0.0025	-0.0005	-0.0003	0.0392
303 (177)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0007	-0.0011	0.0004	-0.0002	-0.0775
		0.2225	0.1142	0.0025	0.0881	0.0124	-0.0004
303 (178)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0007	-0.0011	0.0000	-0.0002	-0.1987
		0.2225	0.1142	0.0025	0.0000	0.0126	-0.0007
303 (179)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0007	-0.0011	-0.1090	-0.0003	-0.0959
		0.2225	0.1142	0.0025	-0.0002	0.0128	-0.0001
303 (302,304)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0007	-0.0011	-0.0041	-0.0000	-0.0178
		0.2225	0.1142	0.0025	-0.0000	0.0129	-0.0001
303 (402)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0007	-0.0011	-0.0145	0.0040	0.0032
		0.2225	0.1142	0.0025	-0.0027	0.0049	0.1038
304 (179)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0006	-0.0011	0.0000	-0.0003	-0.2157
		0.2390	0.1192	0.0026	0.0000	0.0127	-0.0006
304 (303,305)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0006	-0.0011	-0.0040	-0.0000	-0.0178
		0.2390	0.1192	0.0026	-0.0000	0.0132	-0.0001
304 (465)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0006	-0.0011	-0.0000	0.0003	0.0002
		0.2390	0.1192	0.0026	0.0186	0.0524	0.0481
304 (466)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0006	-0.0011	-0.0087	0.0001	0.0008
		0.2390	0.1192	0.0026	-0.0002	0.0050	0.1083
304 (467)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0006	-0.0011	-0.0353	-0.0405	0.0004
		0.2390	0.1192	0.0026	-0.0005	-0.0002	0.0464
305 (179)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0006	-0.0011	0.0004	-0.0003	-0.0921
		0.2554	0.1243	0.0025	0.1047	0.0127	-0.0003
305 (180)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0006	-0.0011	0.0000	-0.0003	-0.2326

Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient i Habitatge
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gallego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
		0.2554	0.1243	0.0025	0.0000	0.0128	-0.0005
305 (181)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0006	-0.0011	-0.1259	-0.0004	-0.1108
		0.2554	0.1243	0.0025	-0.0000	0.0129	-0.0000
305 (304,306)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0006	-0.0011	-0.0041	-0.0000	-0.0178
		0.2554	0.1243	0.0025	-0.0000	0.0132	-0.0001
305 (467)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0006	-0.0011	-0.0088	0.0001	0.0008
		0.2554	0.1243	0.0025	-0.0002	0.0051	0.1168
306 (181)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0005	-0.0011	0.0000	-0.0002	-0.2497
		0.2721	0.1294	0.0026	0.0000	0.0130	-0.0003
306 (305,307)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0005	-0.0011	-0.0041	-0.0001	-0.0178
		0.2721	0.1294	0.0026	-0.0000	0.0133	-0.0001
306 (403)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0005	-0.0011	-0.0150	-0.0000	0.0020
		0.2721	0.1294	0.0026	-0.0029	0.0000	0.1276
306 (467)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0005	-0.0011	-0.0002	0.0003	0.0001
		0.2721	0.1294	0.0026	0.0226	0.0598	0.0555
306 (469)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0005	-0.0011	-0.0396	-0.0477	0.0003
		0.2721	0.1294	0.0026	-0.0005	-0.0001	0.0538
307 (181)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0005	-0.0011	0.0002	-0.0004	-0.1070
		0.2887	0.1345	0.0026	0.1216	0.0129	-0.0002
307 (182)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0005	-0.0011	0.0000	-0.0002	-0.2669
		0.2887	0.1345	0.0026	0.0000	0.0130	-0.0002
307 (183)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0005	-0.0011	-0.1430	-0.0004	-0.1258
		0.2887	0.1345	0.0026	0.0001	0.0130	0.0001
307 (306,308)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0005	-0.0011	-0.0041	-0.0001	-0.0178
		0.2887	0.1345	0.0026	-0.0001	0.0133	-0.0001
307 (404)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0005	-0.0011	-0.0157	0.0056	0.0028
		0.2887	0.1345	0.0026	-0.0038	0.0062	0.1371
308 (183)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0004	-0.0011	0.0000	-0.0002	-0.2840
		0.3054	0.1396	0.0026	0.0000	0.0131	0.0000
308 (307,309)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0004	-0.0011	-0.0041	-0.0001	-0.0178
		0.3054	0.1396	0.0026	-0.0001	0.0134	-0.0001
308 (405)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0004	-0.0011	-0.0132	0.0022	0.0015
		0.3054	0.1396	0.0026	-0.0015	0.0024	0.1440
308 (469)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0004	-0.0011	-0.0003	0.0002	-0.0000
		0.3054	0.1396	0.0026	0.0267	0.0672	0.0630
308 (471)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0004	-0.0011	-0.0439	-0.0551	0.0002
		0.3054	0.1396	0.0026	-0.0004	-0.0000	0.0613
309 (183)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	-0.0003	-0.0011	0.0000	-0.0004	-0.1220
		0.3220	0.1447	0.0026	0.1387	0.0130	-0.0000
309 (259)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	-0.0003	-0.0011	0.0000	-0.0010	-0.2974
		0.3220	0.1447	0.0026	0.0000	0.0145	-0.0003
309 (185)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	-0.0003	-0.0011	-0.1599	-0.0004	-0.1407
		0.3220	0.1447	0.0026	0.0004	0.0129	0.0003
309 (308,310)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	-0.0003	-0.0011	-0.0041	-0.0001	-0.0178
		0.3220	0.1447	0.0026	-0.0001	0.0133	-0.0001
309 (471)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	-0.0003	-0.0011	-0.0089	0.0001	0.0001
		0.3220	0.1447	0.0026	-0.0002	0.0051	0.1510
310 (260)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0002	-0.0011	0.0000	-0.0010	-0.3271
		0.3386	0.1498	0.0026	0.0000	0.0077	-0.0001
310 (309)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0002	-0.0011	-0.0041	-0.0001	-0.0178
		0.3386	0.1498	0.0026	-0.0001	0.0133	-0.0001
310 (471)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0002	-0.0011	-0.0004	0.0000	-0.0002
		0.3386	0.1498	0.0026	0.0310	0.0745	0.0704

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord.
La secretària
Raquel González Gallego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

La Seu d'Urgell, 02 / 08 / 2012
El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
310 (472)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0002	-0.0011	-0.0088	0.0001	-0.0001
		0.3386	0.1498	0.0026	-0.0001	0.0051	0.1595
311 (186,496)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0010	0.0057	-0.0122	0.0000	-0.0083	-0.0062
		0.0082	0.0198	-0.0115	0.0000	-0.0064	-0.0043
311 (325)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0010	0.0057	-0.0122	-0.0030	0.0000	-0.0000
		0.0082	0.0198	-0.0115	-0.0000	0.0000	0.0023
312 (187,392)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0000	-0.0008	0.0000	-0.0006	-0.0146
		0.0309	0.0359	0.0002	0.0000	0.0026	-0.0007
312 (326)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0000	-0.0008	-0.0043	0.0000	0.0002
		0.0309	0.0359	0.0002	-0.0001	0.0000	0.0112
313 (188,393)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0013	-0.0033	0.0000	-0.0111	-0.0250
		0.0409	0.0488	-0.0024	0.0000	-0.0072	-0.0067
313 (327)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0013	-0.0033	-0.0048	0.0000	0.0002
		0.0409	0.0488	-0.0024	-0.0001	0.0000	0.0148
314 (189,394)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	0.0013	-0.0038	0.0000	-0.0110	-0.0295
		0.0520	0.0607	-0.0029	0.0000	-0.0060	-0.0063
314 (328)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	0.0013	-0.0038	-0.0055	0.0000	0.0002
		0.0520	0.0607	-0.0029	-0.0002	0.0000	0.0192
315 (190,395)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	0.0013	-0.0039	0.0000	-0.0110	-0.0323
		0.0573	0.0661	-0.0029	0.0000	-0.0052	-0.0063
315 (329)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	0.0013	-0.0039	-0.0059	0.0000	0.0002
		0.0573	0.0661	-0.0029	-0.0002	0.0000	0.0219
316 (191,397)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	0.0012	-0.0040	0.0000	-0.0111	-0.0484
		0.0827	0.0868	-0.0029	0.0000	-0.0039	-0.0065
316 (330)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	0.0012	-0.0040	-0.0068	0.0000	0.0001
		0.0827	0.0868	-0.0029	-0.0002	0.0000	0.0351
317 (192,398)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	0.0012	-0.0046	0.0000	-0.0110	-0.0684
		0.1126	0.1098	-0.0035	0.0000	-0.0023	-0.0061
317 (331)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	0.0012	-0.0046	-0.0077	0.0000	0.0001
		0.1126	0.1098	-0.0035	-0.0002	0.0000	0.0529
318 (193,399)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006	0.0012	-0.0042	0.0000	-0.0112	-0.0774
		0.1243	0.1176	-0.0029	0.0000	-0.0025	-0.0066
318 (332)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006	0.0012	-0.0042	-0.0077	0.0000	0.0000
		0.1243	0.1176	-0.0029	-0.0001	0.0000	0.0596
319 (194,400)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	0.0012	-0.0048	0.0000	-0.0110	-0.0938
		0.1478	0.1341	-0.0034	0.0000	-0.0014	-0.0062
319 (333)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	0.0012	-0.0048	-0.0084	0.0000	0.0000
		0.1478	0.1341	-0.0034	-0.0002	0.0000	0.0742
320 (195,401)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	0.0012	-0.0043	0.0000	-0.0112	-0.1135
		0.1737	0.1512	-0.0029	0.0000	-0.0012	-0.0066
320 (334)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	0.0012	-0.0043	-0.0086	0.0000	-0.0000
		0.1737	0.1512	-0.0029	-0.0001	0.0000	0.0902
321 (196,402)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	0.0012	-0.0048	0.0000	-0.0110	-0.1226
		0.1864	0.1600	-0.0034	0.0000	-0.0007	-0.0061
321 (335)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	0.0012	-0.0048	-0.0089	0.0000	0.0000
		0.1864	0.1600	-0.0034	-0.0002	0.0000	0.0986
322 (197,403)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	0.0012	-0.0043	0.0000	-0.0111	-0.1541
		0.2275	0.1864	-0.0028	0.0000	-0.0009	-0.0063
322 (336)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	0.0012	-0.0043	-0.0090	0.0000	-0.0001
		0.2275	0.1864	-0.0028	-0.0002	0.0000	0.1244
323 (198,404)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0010	0.0011	-0.0053	0.0000	-0.0105	-0.1638
		0.2409	0.1953	-0.0038	0.0000	-0.0003	-0.0055
323 (337)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0010	0.0011	-0.0053	-0.0092	0.0000	-0.0000

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmena
La secretària
Raquel Gonzalez Callego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

Aquest document
aprovat provisionalment pel
Ple en sessió de 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
		0.2409	0.1953	-0.0038	-0.0004	0.0000	0.1332
324 (199,405)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	0.0011	-0.0043	0.0000	-0.0110	-0.1751
		0.2550	0.2042	-0.0027	0.0000	-0.0011	-0.0060
324 (338)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	0.0011	-0.0043	-0.0090	0.0000	-0.0001
		0.2550	0.2042	-0.0027	-0.0002	0.0000	0.1418
325 (200,497)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	0.0057	-0.0149	0.0000	-0.0080	-0.0068
		0.0056	0.0198	-0.0120	0.0000	-0.0065	-0.0050
325 (311)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	0.0057	-0.0149	-0.0026	0.0000	-0.0002
		0.0056	0.0198	-0.0120	0.0003	0.0000	0.0021
326 (201,406)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0000	-0.0048	0.0000	-0.0004	-0.0122
		0.0176	0.0359	-0.0007	0.0000	0.0021	-0.0000
326 (312)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0000	-0.0048	-0.0039	0.0000	0.0000
		0.0176	0.0359	-0.0007	0.0003	0.0000	0.0109
327 (202,407)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	0.0013	-0.0080	0.0000	-0.0110	-0.0228
		0.0233	0.0488	-0.0033	0.0000	-0.0083	-0.0064
327 (313)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	0.0013	-0.0080	-0.0045	0.0000	-0.0000
		0.0233	0.0488	-0.0033	0.0002	0.0000	0.0145
328 (203,408)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	0.0013	-0.0093	0.0000	-0.0112	-0.0290
		0.0290	0.0607	-0.0039	0.0000	-0.0085	-0.0067
328 (314)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	0.0013	-0.0093	-0.0052	0.0000	-0.0000
		0.0290	0.0607	-0.0039	0.0001	0.0000	0.0190
329 (204,409)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	0.0013	-0.0098	0.0000	-0.0111	-0.0325
		0.0311	0.0661	-0.0039	0.0000	-0.0086	-0.0067
329 (315)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	0.0013	-0.0098	-0.0055	0.0000	-0.0000
		0.0311	0.0661	-0.0039	0.0002	0.0000	0.0217
330 (205,411)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	0.0012	-0.0109	0.0000	-0.0111	-0.0481
		0.0405	0.0868	-0.0040	0.0000	-0.0083	-0.0065
330 (316)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	0.0012	-0.0109	-0.0064	0.0000	-0.0001
		0.0405	0.0868	-0.0040	0.0002	0.0000	0.0349
331 (206,412)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	0.0012	-0.0126	0.0000	-0.0112	-0.0703
		0.0490	0.1098	-0.0047	0.0000	-0.0085	-0.0066
331 (317)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	0.0012	-0.0126	-0.0074	0.0000	-0.0001
		0.0490	0.1098	-0.0047	0.0001	0.0000	0.0527
332 (207,413)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006	0.0012	-0.0120	0.0000	-0.0110	-0.0773
		0.0527	0.1176	-0.0041	0.0000	-0.0081	-0.0062
332 (318)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006	0.0012	-0.0120	-0.0074	0.0000	-0.0002
		0.0527	0.1176	-0.0041	0.0002	0.0000	0.0593
333 (208,414)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	0.0012	-0.0133	0.0000	-0.0111	-0.0957
		0.0586	0.1341	-0.0048	0.0000	-0.0083	-0.0065
333 (319)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	0.0012	-0.0133	-0.0080	0.0000	-0.0002
		0.0586	0.1341	-0.0048	0.0002	0.0000	0.0740
334 (209,415)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006	0.0012	-0.0130	0.0000	-0.0110	-0.1141
		0.0652	0.1512	-0.0042	0.0000	-0.0079	-0.0061
334 (320)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006	0.0012	-0.0130	-0.0083	0.0000	-0.0002
		0.0652	0.1512	-0.0042	0.0002	0.0000	0.0900
335 (210,416)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	0.0012	-0.0139	0.0000	-0.0112	-0.1248
		0.0679	0.1600	-0.0049	0.0000	-0.0081	-0.0065
335 (321)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	0.0012	-0.0139	-0.0085	0.0000	-0.0002
		0.0679	0.1600	-0.0049	0.0001	0.0000	0.0984
336 (211,417)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006	0.0012	-0.0134	0.0000	-0.0111	-0.1549
		0.0779	0.1864	-0.0043	0.0000	-0.0078	-0.0062
336 (322)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006	0.0012	-0.0134	-0.0086	0.0000	-0.0003
		0.0779	0.1864	-0.0043	0.0002	0.0000	0.1241

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord.
La secretària,
Raquel González Gallego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10.01.2012 amb el número B-486434

DILIGÈNCIA per fer constar que el document ha estat aprovat definitivament pel ple en sessió de data 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari,

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
337 (212,418)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	0.0011	-0.0147	0.0000	-0.0110	-0.1660
		0.0807	0.1953	-0.0055	0.0000	-0.0077	-0.0069
337 (323)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	0.0011	-0.0147	-0.0088	0.0000	-0.0002
		0.0807	0.1953	-0.0055	0.0000	0.0000	0.1329
338 (213,419)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	0.0011	-0.0133	0.0000	-0.0111	-0.1756
		0.0844	0.2042	-0.0043	0.0000	-0.0076	-0.0064
338 (324)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	0.0011	-0.0133	-0.0086	0.0000	-0.0003
		0.0844	0.2042	-0.0043	0.0002	0.0000	0.1416
339	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0000	-0.0049	-0.0021	-0.0000	-0.0000
		0.0097	0.0119	-0.0005	0.0000	0.0005	0.0069
340	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0000	-0.0051	-0.0029	-0.0000	0.0000
		0.0106	0.0153	-0.0005	-0.0000	0.0009	0.0077
341	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0000	-0.0054	-0.0032	0.0000	-0.0000
		0.0120	0.0189	-0.0005	-0.0000	0.0012	0.0079
342	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0001	-0.0057	-0.0048	0.0000	0.0000
		0.0130	0.0238	-0.0005	-0.0000	0.0005	0.0082
343 (218)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0001	-0.0060	0.0000	-0.0001	-0.0200
		0.0146	0.0318	-0.0006	0.0000	0.0017	0.0002
343 (220)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0001	-0.0060	-0.0137	-0.0001	-0.0120
		0.0146	0.0318	-0.0006	0.0002	0.0014	0.0002
343 (342)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0001	-0.0060	-0.0080	0.0000	0.0000
		0.0146	0.0318	-0.0006	-0.0000	0.0018	0.0082
343 (344)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0001	-0.0060	-0.0051	-0.0000	-0.0000
		0.0146	0.0318	-0.0006	-0.0000	0.0017	0.0131
343 (381)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0001	-0.0060	-0.0030	-0.0000	0.0001
		0.0146	0.0318	-0.0006	0.0000	0.0017	0.0124
343 (406)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0001	-0.0060	-0.0020	-0.0000	-0.0004
		0.0146	0.0318	-0.0006	0.0002	-0.0000	0.0085
344	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0001	-0.0062	-0.0039	-0.0000	-0.0000
		0.0156	0.0347	-0.0006	-0.0000	0.0014	0.0131
345 (220)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0001	-0.0064	0.0000	-0.0001	-0.0229
		0.0167	0.0371	-0.0006	0.0000	0.0017	0.0002
345 (344,346,383)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0001	-0.0064	-0.0036	0.0000	-0.0000
		0.0167	0.0371	-0.0006	0.0000	0.0019	0.0129
345 (444)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0001	-0.0064	-0.0009	-0.0035	-0.0002
		0.0167	0.0371	-0.0006	0.0000	0.0002	0.0023
345 (446)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0001	-0.0064	-0.0019	-0.0011	-0.0003
		0.0167	0.0371	-0.0006	0.0000	0.0000	0.0109
345 (448)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0001	-0.0064	-0.0061	-0.0000	-0.0001
		0.0167	0.0371	-0.0006	0.0002	0.0063	0.0075
346	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0001	-0.0065	-0.0037	0.0000	-0.0000
		0.0180	0.0394	-0.0006	0.0000	0.0021	0.0127
347 (220)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0001	-0.0067	-0.0001	-0.0001	-0.0081
		0.0192	0.0419	-0.0006	0.0092	0.0019	0.0001
347 (222)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0001	-0.0067	0.0000	-0.0000	-0.0268
		0.0192	0.0419	-0.0006	0.0000	0.0016	0.0003
347 (224)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0001	-0.0067	-0.0176	-0.0001	-0.0155
		0.0192	0.0419	-0.0006	0.0002	0.0013	0.0002
347 (346,348,385)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0001	-0.0067	-0.0040	0.0000	-0.0000
		0.0192	0.0419	-0.0006	-0.0000	0.0018	0.0125
347 (407)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0001	-0.0067	-0.0018	0.0008	-0.0008
		0.0192	0.0419	-0.0006	0.0005	0.0014	0.0111
348	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0001	-0.0068	-0.0041	-0.0000	-0.0000

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord.
La secretària,
Raquel González Gallego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

233

Aquest document aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
		0.0203	0.0445	-0.0006	-0.0000	0.0015	0.0124
349 (224)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0001	-0.0070	0.0000	-0.0001	-0.0310
		0.0213	0.0471	-0.0006	0.0000	0.0015	0.0003
349 (348,350,387)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0001	-0.0070	-0.0037	0.0000	-0.0000
		0.0213	0.0471	-0.0006	0.0000	0.0018	0.0123
349 (448)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0001	-0.0070	-0.0001	-0.0050	-0.0002
		0.0213	0.0471	-0.0006	-0.0000	0.0002	0.0038
349 (450)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0001	-0.0070	-0.0020	-0.0012	-0.0004
		0.0213	0.0471	-0.0006	0.0001	0.0000	0.0149
349 (452)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0001	-0.0070	-0.0072	-0.0000	-0.0001
		0.0213	0.0471	-0.0006	0.0002	0.0081	0.0093
350	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	0.0001	-0.0072	-0.0032	0.0000	-0.0000
		0.0227	0.0495	-0.0006	0.0001	0.0019	0.0123
351 (224)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	0.0001	-0.0074	-0.0001	-0.0001	-0.0117
		0.0238	0.0518	-0.0007	0.0133	0.0020	0.0001
351 (226)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	0.0001	-0.0074	0.0000	-0.0001	-0.0358
		0.0238	0.0518	-0.0007	0.0000	0.0014	0.0003
351 (227)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	0.0001	-0.0074	-0.0222	-0.0001	-0.0244
		0.0238	0.0518	-0.0007	0.0002	0.0010	0.0003
351 (350,352)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	0.0001	-0.0074	-0.0041	0.0000	-0.0000
		0.0238	0.0518	-0.0007	-0.0000	0.0016	0.0123
351 (389)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	0.0001	-0.0074	-0.0023	-0.0000	-0.0000
		0.0238	0.0518	-0.0007	0.0001	0.0012	0.0123
351 (408)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	0.0001	-0.0074	-0.0008	0.0023	-0.0017
		0.0238	0.0518	-0.0007	0.0015	0.0031	0.0142
352 (227)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	0.0001	-0.0078	0.0000	-0.0001	-0.0407
		0.0250	0.0561	-0.0007	0.0000	0.0013	0.0004
352 (351,353)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	0.0001	-0.0078	-0.0042	0.0000	-0.0000
		0.0250	0.0561	-0.0007	-0.0000	0.0015	0.0123
352 (452)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	0.0001	-0.0078	-0.0001	-0.0075	-0.0003
		0.0250	0.0561	-0.0007	0.0011	0.0002	0.0078
352 (454)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	0.0001	-0.0078	-0.0088	-0.0001	-0.0002
		0.0250	0.0561	-0.0007	0.0002	0.0107	0.0120
352 (409)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	0.0001	-0.0078	0.0014	-0.0000	-0.0018
		0.0250	0.0561	-0.0007	0.0028	0.0000	0.0163
353 (227)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0001	-0.0083	-0.0002	-0.0001	-0.0159
		0.0273	0.0610	-0.0007	0.0180	0.0017	0.0002
353 (228)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0001	-0.0083	0.0000	-0.0001	-0.0484
		0.0273	0.0610	-0.0007	0.0000	0.0010	0.0004
353 (229)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0001	-0.0083	-0.0306	-0.0001	-0.0269
		0.0273	0.0610	-0.0007	0.0003	0.0006	0.0003
353 (352,354)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0001	-0.0083	-0.0040	0.0000	-0.0000
		0.0273	0.0610	-0.0007	-0.0000	0.0013	0.0123
353 (410)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0001	-0.0083	-0.0030	0.0001	-0.0006
		0.0273	0.0610	-0.0007	0.0000	0.0001	0.0234
354 (229)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0002	-0.0087	0.0000	-0.0001	-0.0571
		0.0283	0.0661	-0.0008	0.0000	0.0009	0.0005
354 (353,355)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0002	-0.0087	-0.0040	0.0000	-0.0000
		0.0283	0.0661	-0.0008	-0.0000	0.0011	0.0123
354 (454)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0002	-0.0087	-0.0001	-0.0102	-0.0003
		0.0283	0.0661	-0.0008	0.0024	0.0003	0.0088
354 (455)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0002	-0.0087	-0.0023	-0.0013	-0.0006
		0.0283	0.0661	-0.0008	0.0001	0.0000	0.0281

Generalitat de Catalunya
Departament de Política Territorial i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades a l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gallego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-436434

DILI... document
ha est... visionalment pel
plè... sessió de...
La Seu d'Urgell
El Secretari
02 ABR. 2012

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
354 (456)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0002	-0.0087	-0.0112	-0.0001	-0.0002
		0.0283	0.0661	-0.0008	0.0003	0.0145	0.0160
355 (229)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0002	-0.0090	-0.0002	-0.0001	-0.0230
		0.0300	0.0710	-0.0008	0.0262	0.0012	0.0002
355 (230)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0002	-0.0090	0.0000	-0.0001	-0.0671
		0.0300	0.0710	-0.0008	0.0000	0.0007	0.0006
355 (231)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0002	-0.0090	-0.0409	-0.0002	-0.0360
		0.0300	0.0710	-0.0008	0.0004	0.0003	0.0004
355 (354,356)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0002	-0.0090	-0.0040	0.0000	-0.0000
		0.0300	0.0710	-0.0008	-0.0000	0.0010	0.0123
355 (411)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0002	-0.0090	-0.0008	0.0023	-0.0021
		0.0300	0.0710	-0.0008	0.0015	0.0035	0.0292
356 (231)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0003	-0.0094	0.0000	-0.0002	-0.0780
		0.0307	0.0762	-0.0008	0.0000	0.0005	0.0007
356 (355,357)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0003	-0.0094	-0.0040	0.0000	-0.0000
		0.0307	0.0762	-0.0008	-0.0000	0.0008	0.0123
356 (456)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0003	-0.0094	-0.0001	-0.0144	-0.0004
		0.0307	0.0762	-0.0008	0.0048	0.0004	0.0130
356 (457)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0003	-0.0094	-0.0023	-0.0013	-0.0008
		0.0307	0.0762	-0.0008	0.0002	0.0001	0.0385
356 (458)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0003	-0.0094	-0.0141	-0.0002	-0.0003
		0.0307	0.0762	-0.0008	0.0003	0.0192	0.0209
357 (231)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0003	-0.0097	-0.0003	-0.0001	-0.0321
		0.0320	0.0810	-0.0009	0.0365	0.0009	0.0003
357 (232)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0003	-0.0097	0.0000	-0.0002	-0.0900
		0.0320	0.0810	-0.0009	0.0000	0.0003	0.0007
357 (233)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0003	-0.0097	-0.0531	-0.0002	-0.0467
		0.0320	0.0810	-0.0009	0.0005	0.0001	0.0005
357 (356,358)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0003	-0.0097	-0.0039	0.0000	-0.0000
		0.0320	0.0810	-0.0009	-0.0000	0.0007	0.0123
357 (458)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0003	-0.0097	-0.0023	-0.0013	-0.0009
		0.0320	0.0810	-0.0009	0.0002	0.0001	0.0443
358 (233)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0003	-0.0101	0.0000	-0.0001	-0.1028
		0.0325	0.0860	-0.0009	0.0000	0.0004	0.0009
358 (357,359)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0003	-0.0101	-0.0039	0.0000	-0.0000
		0.0325	0.0860	-0.0009	-0.0000	0.0005	0.0123
358 (458)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0003	-0.0101	-0.0001	-0.0194	-0.0004
		0.0325	0.0860	-0.0009	0.0076	0.0005	0.0182
358 (460)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0003	-0.0101	-0.0174	-0.0002	-0.0003
		0.0325	0.0860	-0.0009	0.0003	0.0247	0.0265
358 (412)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	0.0003	-0.0101	0.0033	0.0000	-0.0032
		0.0325	0.0860	-0.0009	0.0049	0.0000	0.0461
359 (233)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0003	-0.0103	-0.0004	-0.0001	-0.0430
		0.0334	0.0908	-0.0009	0.0488	0.0006	0.0004
359 (234)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0003	-0.0103	0.0000	-0.0001	-0.1163
		0.0334	0.0908	-0.0009	0.0000	0.0003	0.0010
359 (235)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0003	-0.0103	-0.0669	-0.0002	-0.0589
		0.0334	0.0908	-0.0009	0.0006	-0.0002	0.0006
359 (358,360)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0003	-0.0103	-0.0039	0.0000	-0.0000
		0.0334	0.0908	-0.0009	-0.0000	0.0006	0.0123
359 (413)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0003	-0.0103	-0.0012	0.0024	-0.0025
		0.0334	0.0908	-0.0009	0.0016	0.0033	0.0543
360 (235)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0004	-0.0107	0.0000	-0.0002	-0.1306

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Callego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-488434

23
DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 12 ABR. 2012
La Seu d'Urgell
El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
		0.0336	0.0959	-0.0009	0.0000	0.0001	0.0010
360 (359,361)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0004	-0.0107	-0.0040	0.0000	-0.0000
		0.0336	0.0959	-0.0009	-0.0000	0.0004	0.0123
360 (460)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0004	-0.0107	-0.0001	-0.0252	-0.0005
		0.0336	0.0959	-0.0009	0.0109	0.0006	0.0240
360 (461)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0004	-0.0107	-0.0024	-0.0014	-0.0011
		0.0336	0.0959	-0.0009	0.0002	0.0001	0.0650
360 (462)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0004	-0.0107	-0.0211	-0.0002	-0.0004
		0.0336	0.0959	-0.0009	0.0004	0.0311	0.0330
361 (235)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0004	-0.0110	-0.0005	-0.0002	-0.0551
		0.0344	0.1007	-0.0010	0.0626	0.0004	0.0004
361 (236)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0004	-0.0110	0.0000	-0.0001	-0.1456
		0.0344	0.1007	-0.0010	0.0000	0.0000	0.0011
361 (237)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0004	-0.0110	-0.0822	-0.0002	-0.0724
		0.0344	0.1007	-0.0010	0.0007	-0.0002	0.0006
361 (360,362)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0004	-0.0110	-0.0039	0.0000	-0.0000
		0.0344	0.1007	-0.0010	-0.0000	0.0004	0.0123
361 (414)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0004	-0.0110	0.0028	-0.0000	-0.0035
		0.0344	0.1007	-0.0010	0.0050	0.0000	0.0679
362 (237)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0004	-0.0113	0.0000	-0.0002	-0.1615
		0.0345	0.1058	-0.0010	0.0000	-0.0001	0.0011
362 (361,363)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0004	-0.0113	-0.0040	-0.0000	-0.0000
		0.0345	0.1058	-0.0010	0.0000	0.0002	0.0123
362 (462)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0004	-0.0113	-0.0001	-0.0317	-0.0005
		0.0345	0.1058	-0.0010	0.0146	0.0006	0.0305
362 (463)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0004	-0.0113	-0.0025	-0.0015	-0.0011
		0.0345	0.1058	-0.0010	0.0002	0.0001	0.0805
362 (464)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0004	-0.0113	-0.0252	-0.0002	-0.0004
		0.0345	0.1058	-0.0010	0.0004	0.0378	0.0399
363 (237)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0003	-0.0115	-0.0005	-0.0002	-0.0686
		0.0349	0.1106	-0.0010	0.0780	0.0002	0.0004
363 (238)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0003	-0.0115	0.0000	-0.0001	-0.1779
		0.0349	0.1106	-0.0010	0.0000	-0.0000	0.0011
363 (239)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0003	-0.0115	-0.0987	-0.0003	-0.0868
		0.0349	0.1106	-0.0010	0.0007	-0.0002	0.0006
363 (362,364)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0003	-0.0115	-0.0039	0.0000	-0.0000
		0.0349	0.1106	-0.0010	0.0000	0.0002	0.0123
363 (415)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0003	-0.0115	0.0003	-0.0000	-0.0026
		0.0349	0.1106	-0.0010	0.0030	0.0000	0.0856
364 (239)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0003	-0.0117	0.0000	-0.0002	-0.1947
		0.0349	0.1156	-0.0010	0.0000	-0.0001	0.0012
364 (363,365)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0003	-0.0117	-0.0040	-0.0000	-0.0000
		0.0349	0.1156	-0.0010	0.0000	0.0001	0.0123
364 (464)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0003	-0.0117	-0.0001	-0.0386	-0.0005
		0.0349	0.1156	-0.0010	0.0186	0.0006	0.0376
364 (466)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0003	-0.0117	-0.0295	-0.0002	-0.0004
		0.0349	0.1156	-0.0010	0.0004	0.0451	0.0473
364 (416)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0003	-0.0117	0.0024	-0.0000	-0.0034
		0.0349	0.1156	-0.0010	0.0050	0.0000	0.0931
365 (239)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0003	-0.0118	-0.0005	-0.0002	-0.0831
		0.0352	0.1205	-0.0011	0.0944	-0.0000	0.0004
365 (240)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	0.0003	-0.0118	0.0000	-0.0002	-0.2119
		0.0352	0.1205	-0.0011	0.0000	-0.0002	0.0011

Generalitat de Catalunya
Departament de Política Territorial i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 MAIG 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gallego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

ESPECIAL Aquest document
aprovat provisionalment pel
ple en sessió de
La Seu d'Urgell.
El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
365 (241)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002 0.0352	0.0003 0.1205	-0.0118 -0.0011	-0.1158 0.0007	-0.0004 -0.0004	-0.1019 0.0006
365 (364,366)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002 0.0352	0.0003 0.1205	-0.0118 -0.0011	-0.0039 0.0000	-0.0000 0.0001	-0.0000 0.0123
365 (466)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002 0.0352	0.0003 0.1205	-0.0118 -0.0011	-0.0026 0.0002	-0.0015 0.0001	-0.0011 0.1056
366 (241)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001 0.0352	0.0003 0.1255	-0.0119 -0.0011	0.0000 0.0000	-0.0002 -0.0002	-0.2293 0.0010
366 (365,367)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001 0.0352	0.0003 0.1255	-0.0119 -0.0011	-0.0040 0.0000	-0.0000 0.0000	-0.0000 0.0123
366 (466)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001 0.0352	0.0003 0.1255	-0.0119 -0.0011	-0.0000 0.0229	-0.0459 0.0007	-0.0005 0.0450
366 (467)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001 0.0352	0.0003 0.1255	-0.0119 -0.0011	-0.0026 0.0002	-0.0015 0.0001	-0.0010 0.1144
366 (468)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001 0.0352	0.0003 0.1255	-0.0119 -0.0011	-0.0338 0.0005	-0.0001 0.0526	-0.0003 0.0550
367 (241)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001 0.0353	0.0002 0.1304	-0.0120 -0.0011	-0.0004 0.1116	-0.0003 -0.0002	-0.0982 0.0004
367 (242)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001 0.0353	0.0002 0.1304	-0.0120 -0.0011	0.0000 0.0000	-0.0002 -0.0001	-0.2469 0.0010
367 (243)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001 0.0353	0.0002 0.1304	-0.0120 -0.0011	-0.1333 0.0007	-0.0004 -0.0004	-0.1173 0.0006
367 (366,368)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001 0.0353	0.0002 0.1304	-0.0120 -0.0011	-0.0039 0.0001	-0.0000 0.0001	-0.0000 0.0123
367 (417)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001 0.0353	0.0002 0.1304	-0.0120 -0.0011	-0.0003 0.0029	0.0000 0.0000	-0.0023 0.1209
368 (243)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001 0.0353	0.0001 0.1354	-0.0121 -0.0011	0.0000 0.0000	-0.0003 -0.0003	-0.2647 0.0009
368 (367,369)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001 0.0353	0.0001 0.1354	-0.0121 -0.0011	-0.0040 0.0001	-0.0000 -0.0000	-0.0000 0.0123
368 (468)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001 0.0353	0.0001 0.1354	-0.0121 -0.0011	0.0000 0.0273	-0.0534 0.0006	-0.0005 0.0527
368 (470)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001 0.0353	0.0001 0.1354	-0.0121 -0.0011	-0.0382 0.0004	0.0000 0.0602	-0.0002 0.0627
368 (418)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001 0.0353	0.0001 0.1354	-0.0121 -0.0011	0.0041 0.0073	0.0000 0.0000	-0.0034 0.1286
369 (243)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000 0.0353	0.0000 0.1403	-0.0121 -0.0011	-0.0003 0.1291	-0.0003 -0.0003	-0.1136 0.0003
369 (244)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000 0.0353	0.0000 0.1403	-0.0121 -0.0011	0.0000 0.0000	-0.0002 -0.0001	-0.2825 0.0008
369 (245)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000 0.0353	0.0000 0.1403	-0.0121 -0.0011	-0.1510 0.0005	-0.0004 -0.0004	-0.1329 0.0005
369 (368,370)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000 0.0353	0.0000 0.1403	-0.0121 -0.0011	-0.0039 0.0001	-0.0000 -0.0000	-0.0000 0.0123
369 (419)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000 0.0353	0.0000 0.1403	-0.0121 -0.0011	-0.0008 0.0028	-0.0000 0.0000	-0.0019 0.1394
370 (264)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0353	-0.0000 0.1451	-0.0122 -0.0011	0.0000 0.0000	-0.0009 0.0013	-0.2965 0.0002
370 (369,371)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0353	-0.0000 0.1451	-0.0122 -0.0011	-0.0039 0.0001	-0.0000 -0.0000	-0.0000 0.0123
370 (470)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0353	-0.0000 0.1451	-0.0122 -0.0011	0.0001 0.0317	-0.0611 0.0005	-0.0003 0.0605
370 (471)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0000	-0.0122	-0.0027	-0.0016	-0.0006

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUN. 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord.
La secretària
Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012 La Seu d'Urgell. El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
		0.0353	0.1451	-0.0011	0.0002	0.0001	0.1500
370 (472)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0000	-0.0122	-0.0427	0.0001	-0.0000
		0.0353	0.1451	-0.0011	0.0003	0.0678	0.0705
371 (245)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0001	-0.0122	-0.0002	-0.0004	-0.1292
		0.0353	0.1501	-0.0011	0.1469	-0.0003	0.0001
371 (265)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0001	-0.0122	0.0000	-0.0051	-0.3263
		0.0353	0.1501	-0.0011	0.0000	-0.0009	0.0001
371 (370)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0001	-0.0122	-0.0040	-0.0000	-0.0000
		0.0353	0.1501	-0.0011	0.0001	0.0000	0.0123
371 (472)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0001	-0.0122	-0.0028	-0.0016	-0.0003
		0.0353	0.1501	-0.0011	0.0001	0.0001	0.1589
372 (282,373,390)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0003	-0.0006	-0.0031	-0.0000	-0.0180
		0.0317	0.0277	0.0022	0.0000	0.0030	-0.0000
372 (436)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0003	-0.0006	-0.0007	-0.0001	0.0004
		0.0317	0.0277	0.0022	-0.0000	0.0085	0.0028
373	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0003	-0.0006	-0.0040	0.0000	-0.0183
		0.0340	0.0301	0.0022	0.0000	0.0043	-0.0000
374	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0003	-0.0006	-0.0041	-0.0000	-0.0183
		0.0368	0.0327	0.0022	0.0000	0.0047	-0.0000
375	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0003	-0.0006	-0.0039	-0.0000	-0.0182
		0.0399	0.0352	0.0022	0.0000	0.0050	-0.0000
376	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0004	-0.0006	-0.0039	-0.0000	-0.0181
		0.0431	0.0376	0.0023	0.0000	0.0050	-0.0000
377	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0004	-0.0006	-0.0041	0.0000	-0.0180
		0.0462	0.0401	0.0023	0.0000	0.0050	-0.0000
378	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0004	-0.0006	-0.0040	-0.0000	-0.0179
		0.0494	0.0427	0.0023	-0.0000	0.0053	-0.0001
379	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0004	-0.0006	-0.0039	-0.0001	-0.0178
		0.0528	0.0451	0.0023	-0.0000	0.0056	-0.0000
380	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0004	-0.0006	-0.0038	-0.0001	-0.0178
		0.0564	0.0475	0.0023	-0.0001	0.0058	-0.0000
381 (266)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0001	-0.0069	-0.0003	0.0000	-0.0073
		0.0119	0.0334	-0.0005	-0.0000	0.0018	0.0002
381 (343)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0001	-0.0069	-0.0030	-0.0000	0.0001
		0.0119	0.0334	-0.0005	0.0000	0.0017	0.0124
381 (382,391)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0001	-0.0069	-0.0066	0.0000	0.0000
		0.0119	0.0334	-0.0005	-0.0000	0.0011	0.0098
382	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0001	-0.0072	-0.0037	-0.0000	-0.0000
		0.0127	0.0364	-0.0006	-0.0000	0.0015	0.0109
383	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0001	-0.0074	-0.0035	0.0000	-0.0000
		0.0139	0.0387	-0.0006	0.0000	0.0020	0.0115
384	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0001	-0.0076	-0.0037	0.0000	-0.0000
		0.0152	0.0410	-0.0006	0.0000	0.0021	0.0120
385	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0001	-0.0077	-0.0039	0.0000	-0.0000
		0.0165	0.0435	-0.0006	-0.0000	0.0018	0.0124
386	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	0.0001	-0.0079	-0.0040	-0.0000	-0.0000
		0.0176	0.0461	-0.0006	-0.0000	0.0016	0.0123
387	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	0.0001	-0.0080	-0.0037	0.0000	-0.0000
		0.0187	0.0486	-0.0006	0.0000	0.0017	0.0123
388	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	0.0001	-0.0081	-0.0035	0.0000	-0.0000
		0.0199	0.0511	-0.0006	0.0000	0.0018	0.0123
389	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	0.0001	-0.0081	-0.0026	-0.0000	-0.0000
		0.0211	0.0533	-0.0006	0.0001	0.0013	0.0123

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-436434

document
provisionalment per
pla en sessió de
La Seu d'Urgell, 6 / ... / 2012
El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
390 (257)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0003	-0.0005	-0.0000	-0.0000	-0.0075
		0.0280	0.0238	0.0022	0.0000	0.0044	-0.0004
390 (133)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0003	-0.0005	0.0000	-0.0003	-0.0152
		0.0280	0.0238	0.0022	0.0000	0.0036	-0.0005
390 (258)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0003	-0.0005	0.0000	-0.0000	-0.0236
		0.0280	0.0238	0.0022	0.0000	0.0033	-0.0004
390 (281,420,372)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0003	-0.0005	-0.0028	0.0000	-0.0159
		0.0280	0.0238	0.0022	0.0000	0.0026	0.0000
390 (436)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0003	-0.0005	-0.0057	-0.0006	0.0002
		0.0280	0.0238	0.0022	-0.0002	-0.0001	0.0038
390 (473)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0003	-0.0005	-0.0017	0.0002	0.0002
		0.0280	0.0238	0.0022	0.0000	0.0070	0.0054
390 (500)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0003	-0.0005	-0.0042	0.0001	0.0005
		0.0280	0.0238	0.0022	-0.0002	0.0024	0.0080
391 (134)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0001	-0.0070	0.0000	-0.0003	-0.0132
		0.0107	0.0251	-0.0005	0.0000	0.0011	-0.0000
391 (266)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0001	-0.0070	-0.0091	-0.0001	-0.0108
		0.0107	0.0251	-0.0005	0.0001	0.0011	0.0001
391 (267)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0001	-0.0070	-0.0001	-0.0001	-0.0057
		0.0107	0.0251	-0.0005	0.0052	0.0013	0.0001
391 (342,421,381)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0001	-0.0070	-0.0053	0.0000	0.0000
		0.0107	0.0251	-0.0005	-0.0000	0.0001	0.0084
391 (437)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0001	-0.0070	-0.0022	-0.0000	-0.0002
		0.0107	0.0251	-0.0005	0.0000	0.0000	0.0105
391 (500)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0001	-0.0070	-0.0014	-0.0008	-0.0003
		0.0107	0.0251	-0.0005	0.0003	0.0002	0.0060
391 (474)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0001	-0.0070	-0.0019	-0.0000	-0.0002
		0.0107	0.0251	-0.0005	0.0000	0.0000	0.0023
392 (312)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0002	-0.0006	0.0000	-0.0008	-0.0157
		0.0309	0.0328	-0.0003	0.0000	0.0020	-0.0009
392 (282,444)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0002	-0.0006	-0.0057	0.0001	0.0005
		0.0309	0.0328	-0.0003	0.0000	0.0004	0.0131
393 (313)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0002	-0.0009	0.0000	-0.0124	-0.0268
		0.0409	0.0435	-0.0006	0.0000	-0.0091	-0.0076
393 (286,448)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0002	-0.0009	-0.0072	-0.0005	0.0007
		0.0409	0.0435	-0.0006	-0.0005	-0.0003	0.0169
394 (314)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	-0.0001	-0.0014	0.0000	-0.0122	-0.0309
		0.0520	0.0545	-0.0014	0.0000	-0.0076	-0.0069
394 (290,452)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	-0.0001	-0.0014	-0.0091	-0.0012	0.0010
		0.0520	0.0545	-0.0014	-0.0014	-0.0008	0.0222
395 (315)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	-0.0001	-0.0017	0.0000	-0.0122	-0.0337
		0.0573	0.0594	-0.0015	0.0000	-0.0068	-0.0069
395 (291,453)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	-0.0001	-0.0017	-0.0076	0.0014	0.0010
		0.0573	0.0594	-0.0015	-0.0001	0.0022	0.0248
396	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0003	-0.0008	-0.0080	-0.0000	0.0006
		0.0663	0.0642	-0.0006	-0.0000	-0.0000	0.0278
397 (316)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0002	-0.0019	0.0000	-0.0123	-0.0499
		0.0827	0.0768	-0.0016	0.0000	-0.0057	-0.0072
397 (294,456)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0002	-0.0019	-0.0108	-0.0013	0.0011
		0.0827	0.0768	-0.0016	-0.0014	-0.0008	0.0383
398 (317)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0001	-0.0028	0.0000	-0.0121	-0.0694
		0.1126	0.0958	-0.0022	0.0000	-0.0037	-0.0067
398 (297,459)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0001	-0.0028	-0.0129	-0.0019	0.0016

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
		0.1126	0.0958	-0.0022	-0.0024	-0.0014	0.0561
399 (318)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006	-0.0002	-0.0022	0.0000	-0.0125	-0.0787
		0.1243	0.1017	-0.0017	0.0000	-0.0041	-0.0074
399 (298,460)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006	-0.0002	-0.0022	-0.0120	-0.0012	0.0013
		0.1243	0.1017	-0.0017	-0.0014	-0.0009	0.0623
400 (319)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	-0.0001	-0.0030	0.0000	-0.0122	-0.0947
		0.1478	0.1150	-0.0024	0.0000	-0.0027	-0.0068
400 (300,462)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	-0.0001	-0.0030	-0.0108	0.0025	0.0017
		0.1478	0.1150	-0.0024	-0.0002	0.0032	0.0772
401 (320)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0003	-0.0024	0.0000	-0.0125	-0.1147
		0.1737	0.1281	-0.0019	0.0000	-0.0027	-0.0074
401 (302,464)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0003	-0.0024	-0.0112	0.0015	0.0013
		0.1737	0.1281	-0.0019	-0.0001	0.0020	0.0925
402 (321)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	-0.0001	-0.0031	0.0000	-0.0122	-0.1234
		0.1864	0.1351	-0.0024	0.0000	-0.0020	-0.0067
402 (303,465)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	-0.0001	-0.0031	-0.0114	0.0025	0.0016
		0.1864	0.1351	-0.0024	-0.0002	0.0031	0.1011
403 (322)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0002	-0.0024	0.0000	-0.0123	-0.1550
		0.2275	0.1551	-0.0019	0.0000	-0.0023	-0.0070
403 (306,468)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0002	-0.0024	-0.0133	-0.0010	0.0010
		0.2275	0.1551	-0.0019	-0.0015	-0.0008	0.1260
404 (323)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0010	-0.0000	-0.0036	0.0000	-0.0115	-0.1642
		0.2409	0.1621	-0.0031	0.0000	-0.0014	-0.0059
404 (307,469)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0010	-0.0000	-0.0036	-0.0118	0.0036	0.0012
		0.2409	0.1621	-0.0031	-0.0003	0.0039	0.1348
405 (324)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0001	-0.0023	0.0000	-0.0122	-0.1758
		0.2550	0.1687	-0.0019	0.0000	-0.0024	-0.0066
405 (308,470)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0001	-0.0023	-0.0117	0.0014	0.0006
		0.2550	0.1687	-0.0019	-0.0001	0.0015	0.1429
406 (326)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0000	-0.0053	0.0000	-0.0003	-0.0112
		0.0176	0.0336	-0.0006	0.0000	0.0027	0.0001
406 (444,343)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0000	-0.0053	-0.0023	-0.0002	-0.0003
		0.0176	0.0336	-0.0006	0.0001	-0.0000	0.0091
407 (327)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0001	-0.0062	0.0000	-0.0122	-0.0224
		0.0233	0.0442	-0.0009	0.0000	-0.0089	-0.0070
407 (448,347)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0001	-0.0062	-0.0027	0.0005	-0.0005
		0.0233	0.0442	-0.0009	0.0000	0.0009	0.0122
408 (328)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0002	-0.0075	0.0000	-0.0124	-0.0291
		0.0290	0.0548	-0.0014	0.0000	-0.0094	-0.0076
408 (452,351)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0002	-0.0075	-0.0028	0.0014	-0.0008
		0.0290	0.0548	-0.0014	0.0001	0.0020	0.0162
409 (329)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0002	-0.0080	0.0000	-0.0124	-0.0325
		0.0311	0.0596	-0.0015	0.0000	-0.0094	-0.0075
409 (453,352)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0002	-0.0080	-0.0008	-0.0013	-0.0009
		0.0311	0.0596	-0.0015	0.0014	-0.0008	0.0188
410	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0000	-0.0072	-0.0031	0.0001	-0.0005
		0.0355	0.0657	-0.0008	-0.0000	0.0001	0.0235
411 (330)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0002	-0.0091	0.0000	-0.0123	-0.0480
		0.0405	0.0771	-0.0016	0.0000	-0.0090	-0.0072
411 (456,355)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0002	-0.0091	-0.0031	0.0015	-0.0011
		0.0405	0.0771	-0.0016	0.0001	0.0022	0.0317
412 (331)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0002	-0.0107	0.0000	-0.0125	-0.0707
		0.0490	0.0955	-0.0022	0.0000	-0.0095	-0.0075

Generalitat de Catalunya
Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària,
Raquel González Gallego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGÈNCIA: Per fer constar que el document
ha estat aprovat provisionalment pel
ple en sessió de 03/12/2012
La Seu d'Urgell.
El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
412 (459,358)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008 0.0490	-0.0002 0.0955	-0.0107 -0.0022	-0.0001 0.0024	-0.0019 -0.0014	-0.0016 0.0494
413 (332)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006 0.0527	-0.0001 0.1019	-0.0102 -0.0017	0.0000 0.0000	-0.0121 -0.0089	-0.0774 -0.0068
413 (460,359)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006 0.0527	-0.0001 0.1019	-0.0102 -0.0017	-0.0033 0.0001	0.0015 0.0021	-0.0015 0.0566
414 (333)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008 0.0586	-0.0002 0.1147	-0.0115 -0.0023	0.0000 0.0000	-0.0124 -0.0094	-0.0962 -0.0074
414 (462,361)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008 0.0586	-0.0002 0.1147	-0.0115 -0.0023	-0.0004 0.0025	-0.0019 -0.0015	-0.0018 0.0710
415 (334)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006 0.0652	-0.0001 0.1281	-0.0113 -0.0019	0.0000 0.0000	-0.0121 -0.0089	-0.1143 -0.0066
415 (464,363)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006 0.0652	-0.0001 0.1281	-0.0113 -0.0019	-0.0017 0.0015	-0.0012 -0.0009	-0.0016 0.0877
416 (335)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008 0.0679	-0.0002 0.1347	-0.0121 -0.0024	0.0000 0.0000	-0.0124 -0.0093	-0.1254 -0.0073
416 (465,364)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008 0.0679	-0.0002 0.1347	-0.0121 -0.0024	-0.0007 0.0025	-0.0018 -0.0015	-0.0018 0.0959
417 (336)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006 0.0779	-0.0002 0.1550	-0.0117 -0.0019	0.0000 0.0000	-0.0123 -0.0089	-0.1554 -0.0069
417 (468,367)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006 0.0779	-0.0002 0.1550	-0.0117 -0.0019	-0.0021 0.0015	-0.0010 -0.0008	-0.0013 0.1225
418 (337)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009 0.0807	-0.0004 0.1616	-0.0129 -0.0031	0.0000 0.0000	-0.0125 -0.0091	-0.1671 -0.0080
418 (469,368)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009 0.0807	-0.0004 0.1616	-0.0129 -0.0031	0.0001 0.0036	-0.0023 -0.0021	-0.0016 0.1310
419 (338)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005 0.0844	-0.0003 0.1686	-0.0116 -0.0019	0.0000 0.0000	-0.0125 -0.0089	-0.1763 -0.0073
419 (470,369)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005 0.0844	-0.0003 0.1686	-0.0116 -0.0019	-0.0023 0.0014	-0.0009 -0.0008	-0.0010 0.1406
420 (103)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002 0.0223	-0.0002 0.0195	-0.0005 0.0022	0.0000 0.0000	-0.0004 0.0032	-0.0107 -0.0005
420 (280,390,422)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002 0.0223	-0.0002 0.0195	-0.0005 0.0022	-0.0028 0.0000	0.0000 0.0035	-0.0150 -0.0000
420 (473)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002 0.0223	-0.0002 0.0195	-0.0005 0.0022	-0.0075 -0.0002	-0.0028 -0.0002	0.0001 0.0005
420 (503)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002 0.0223	-0.0002 0.0195	-0.0005 0.0022	-0.0045 -0.0006	-0.0003 0.0016	0.0004 0.0063
420 (479)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002 0.0223	-0.0002 0.0195	-0.0005 0.0022	-0.0015 0.0000	-0.0000 0.0069	0.0003 0.0016
421 (268)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0092	0.0000 0.0205	-0.0068 -0.0005	-0.0007 -0.0000	0.0000 0.0024	-0.0044 0.0001
421 (104)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0092	0.0000 0.0205	-0.0068 -0.0005	0.0003 0.0019	-0.0012 -0.0003	-0.0131 0.0001
421 (267)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0092	0.0000 0.0205	-0.0068 -0.0005	-0.0001 0.0001	-0.0001 0.0016	-0.0157 0.0001
421 (341,423,391)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0092	0.0000 0.0205	-0.0068 -0.0005	-0.0031 -0.0000	0.0000 0.0012	-0.0000 0.0080
421 (503)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0092	0.0000 0.0205	-0.0068 -0.0005	-0.0024 0.0006	-0.0003 0.0016	-0.0003 0.0038
422 (255)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002 0.0176	-0.0001 0.0163	-0.0005 0.0021	-0.0000 0.0000	-0.0001 0.0043	-0.0028 -0.0003
422 (101)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0001	-0.0005	0.0000	-0.0002	-0.0079

Generalitat de Catalunya
Departament de Governació i Administracions Públiques
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions següents que s'han d'incorporar al document:
l'esmentat acord
La secretària
Raquel Sánchez Gallego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10.01.2012 amb el número B-486434

241
DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de La Seu d'Urgell, 02 ABR. 2012
El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
		0.0176	0.0163	0.0021	0.0000	0.0031	-0.0003
422 (256)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0001	-0.0005	-0.0000	-0.0000	-0.0121
		0.0176	0.0163	0.0021	0.0006	0.0024	-0.0002
422 (279,420,424)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0001	-0.0005	-0.0022	0.0000	-0.0141
		0.0176	0.0163	0.0021	0.0000	0.0026	0.0000
422 (479)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0001	-0.0005	-0.0043	-0.0001	0.0002
		0.0176	0.0163	0.0021	-0.0002	0.0010	0.0015
422 (481)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0001	-0.0005	-0.0020	0.0002	0.0001
		0.0176	0.0163	0.0021	-0.0001	0.0042	0.0030
422 (508)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0002	-0.0001	-0.0005	-0.0035	0.0001	0.0003
		0.0176	0.0163	0.0021	-0.0002	0.0020	0.0045
423 (102)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0000	-0.0066	0.0000	-0.0002	-0.0067
		0.0073	0.0172	-0.0005	0.0000	0.0009	-0.0000
423 (268)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0000	-0.0066	-0.0039	-0.0001	-0.0051
		0.0073	0.0172	-0.0005	0.0001	0.0013	0.0001
423 (269)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0000	-0.0066	-0.0000	-0.0001	-0.0027
		0.0073	0.0172	-0.0005	0.0023	0.0009	0.0000
423 (340,425,421)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0000	-0.0066	-0.0030	-0.0000	0.0000
		0.0073	0.0172	-0.0005	-0.0000	0.0007	0.0077
423 (480)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0000	-0.0066	-0.0020	-0.0000	-0.0001
		0.0073	0.0172	-0.0005	0.0000	0.0000	0.0054
423 (508)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0000	-0.0066	-0.0012	-0.0007	-0.0002
		0.0073	0.0172	-0.0005	0.0002	0.0001	0.0031
423 (482)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0000	-0.0066	-0.0020	0.0002	-0.0000
		0.0073	0.0172	-0.0005	-0.0000	0.0009	0.0016
424 (99)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0001	-0.0005	0.0000	-0.0002	-0.0058
		0.0141	0.0132	0.0020	0.0000	0.0027	-0.0003
424 (278,279,426,422)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0001	-0.0005	-0.0015	0.0000	-0.0128
		0.0141	0.0132	0.0020	-0.0000	0.0017	-0.0000
424 (481)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0001	-0.0005	-0.0000	0.0002	0.0004
		0.0141	0.0132	0.0020	0.0000	0.0072	0.0082
424 (511)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0001	-0.0005	-0.0032	0.0001	0.0003
		0.0141	0.0132	0.0020	-0.0002	0.0018	0.0034
424 (483)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0001	-0.0005	-0.0000	0.0000	0.0000
		0.0141	0.0132	0.0020	-0.0000	0.0055	0.0001
425 (270)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0000	-0.0062	-0.0000	-0.0000	-0.0026
		0.0064	0.0139	-0.0004	0.0000	0.0014	0.0000
425 (100)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0000	-0.0062	0.0000	-0.0002	-0.0051
		0.0064	0.0139	-0.0004	0.0000	0.0008	-0.0001
425 (269)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0000	-0.0062	-0.0000	-0.0001	-0.0081
		0.0064	0.0139	-0.0004	-0.0000	0.0006	0.0002
425 (339,340,427,423)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0000	-0.0062	-0.0021	-0.0000	-0.0000
		0.0064	0.0139	-0.0004	0.0000	0.0004	0.0068
425 (511)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0000	-0.0062	-0.0011	-0.0006	-0.0002
		0.0064	0.0139	-0.0004	0.0002	0.0001	0.0019
426 (253)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0001	-0.0004	-0.0000	-0.0000	-0.0011
		0.0113	0.0113	0.0018	0.0000	0.0025	-0.0002
426 (97)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0001	-0.0004	0.0000	-0.0002	-0.0047
		0.0113	0.0113	0.0018	0.0000	0.0023	-0.0003
426 (254)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0001	-0.0004	-0.0000	-0.0001	-0.0069
		0.0113	0.0113	0.0018	-0.0000	0.0029	-0.0002
426 (278,424,428)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0001	-0.0004	-0.0015	-0.0000	-0.0116
		0.0113	0.0113	0.0018	-0.0000	0.0017	0.0000

Generalitat de Catalunya
Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gallego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGÈNCIA per fer constar que el document ha estat aprovat definitivament pel ple en sessió de 02.04.2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
426 (483)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001 0.0113	-0.0001 0.0113	-0.0004 0.0018	-0.0029 -0.0002	-0.0000 0.0007	0.0002 0.0010
426 (485)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001 0.0113	-0.0001 0.0113	-0.0004 0.0018	-0.0021 -0.0001	0.0001 0.0029	0.0001 0.0018
426 (496)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001 0.0113	-0.0001 0.0113	-0.0004 0.0018	-0.0051 -0.0018	0.0034 0.0035	0.0022 0.0041
427 (98)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0054	0.0001 0.0122	-0.0056 -0.0004	0.0027 0.0038	0.0001 0.0001	-0.0048 0.0005
427 (270)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0054	0.0001 0.0122	-0.0056 -0.0004	-0.0020 0.0001	-0.0002 0.0005	-0.0029 0.0001
427 (271)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0054	0.0001 0.0122	-0.0056 -0.0004	0.0000 0.0010	-0.0001 0.0010	-0.0013 -0.0000
427 (339,425,429)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0054	0.0001 0.0122	-0.0056 -0.0004	-0.0018 0.0000	-0.0000 0.0004	0.0000 0.0064
427 (484)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0054	0.0001 0.0122	-0.0056 -0.0004	-0.0013 0.0001	-0.0001 0.0000	-0.0001 0.0026
427 (486)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0054	0.0001 0.0122	-0.0056 -0.0004	-0.0014 0.0000	0.0000 0.0000	-0.0002 -0.0001
427 (497)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0054	0.0001 0.0122	-0.0056 -0.0004	0.0025 0.0035	-0.0000 0.0000	-0.0017 -0.0009
428 (95)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001 0.0084	-0.0001 0.0085	-0.0004 0.0016	0.0000 0.0000	-0.0004 0.0017	-0.0032 -0.0004
428 (426,430)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001 0.0084	-0.0001 0.0085	-0.0004 0.0016	-0.0016 0.0000	0.0000 0.0018	-0.0099 0.0000
428 (485)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001 0.0084	-0.0001 0.0085	-0.0004 0.0016	-0.0001 -0.0001	-0.0001 0.0061	0.0001 0.0056
428 (515)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001 0.0084	-0.0001 0.0085	-0.0004 0.0016	-0.0025 -0.0004	0.0002 0.0015	0.0004 0.0019
428 (498)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001 0.0084	-0.0001 0.0085	-0.0004 0.0016	-0.0011 0.0000	-0.0001 0.0037	-0.0002 0.0002
429 (272)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0043	0.0000 0.0092	-0.0049 -0.0003	-0.0004 -0.0000	0.0000 0.0018	0.0000 0.0000
429 (96)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0043	0.0000 0.0092	-0.0049 -0.0003	0.0000 0.0000	-0.0004 0.0003	-0.0025 -0.0002
429 (271)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0043	0.0000 0.0092	-0.0049 -0.0003	0.0001 0.0002	-0.0001 0.0005	-0.0052 0.0001
429 (427,431)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0043	0.0000 0.0092	-0.0049 -0.0003	-0.0023 -0.0000	0.0000 0.0008	0.0000 0.0055
429 (515)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0043	0.0000 0.0092	-0.0049 -0.0003	-0.0006 0.0004	-0.0003 0.0002	-0.0003 0.0007
430 (251)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001 0.0056	-0.0001 0.0066	-0.0003 0.0014	-0.0000 0.0000	-0.0001 0.0021	-0.0002 0.0006
430 (91)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001 0.0056	-0.0001 0.0066	-0.0003 0.0014	0.0000 0.0000	-0.0005 0.0013	-0.0021 -0.0003
430 (252)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001 0.0056	-0.0001 0.0066	-0.0003 0.0014	-0.0000 0.0000	-0.0000 0.0014	-0.0034 -0.0001
430 (498)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001 0.0056	-0.0001 0.0066	-0.0003 0.0014	-0.0021 -0.0002	-0.0000 0.0011	0.0000 0.0002
430 (501)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001 0.0056	-0.0001 0.0066	-0.0003 0.0014	-0.0018 -0.0002	0.0001 0.0017	0.0000 0.0008
430 (516)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001 0.0056	-0.0001 0.0066	-0.0003 0.0014	-0.0022 -0.0004	0.0002 0.0013	0.0004 0.0013
430 (432,428)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0001	-0.0003	-0.0013	0.0000	-0.0083

Generalitat de Catalunya
Departament de Governació i Relacions Institucionals
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gallego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

Aquest document
pie en sessió
La Seu d'Urgell
El Secretari
02 ABR. 2012

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
		0.0056	0.0066	0.0014	0.0000	0.0015	0.0000
431 (94)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0000	-0.0043	0.0000	-0.0005	-0.0016
		0.0030	0.0071	-0.0003	0.0000	0.0002	-0.0003
431 (272)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0000	-0.0043	-0.0009	-0.0002	-0.0014
		0.0030	0.0071	-0.0003	0.0001	0.0005	0.0001
431 (273)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0000	-0.0043	0.0000	-0.0002	-0.0001
		0.0030	0.0071	-0.0003	0.0001	0.0006	-0.0000
431 (499)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0000	-0.0043	-0.0010	-0.0000	-0.0000
		0.0030	0.0071	-0.0003	0.0000	0.0000	0.0017
431 (516)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0000	-0.0043	-0.0004	-0.0002	-0.0003
		0.0030	0.0071	-0.0003	0.0004	0.0002	0.0003
431 (433,429)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0000	-0.0043	-0.0018	-0.0000	0.0000
		0.0030	0.0071	-0.0003	0.0000	0.0005	0.0046
431 (502)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0000	-0.0043	-0.0008	-0.0000	-0.0008
		0.0030	0.0071	-0.0003	0.0001	-0.0000	-0.0001
432 (89)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0001	-0.0002	0.0000	-0.0006	-0.0013
		0.0037	0.0045	0.0011	0.0000	0.0008	-0.0004
432 (501)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0001	-0.0002	-0.0002	-0.0001	0.0000
		0.0037	0.0045	0.0011	-0.0001	0.0042	0.0032
432 (517)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0001	-0.0002	-0.0019	0.0003	0.0004
		0.0037	0.0045	0.0011	-0.0005	0.0011	0.0009
432 (434,430)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0001	-0.0002	-0.0012	0.0000	-0.0066
		0.0037	0.0045	0.0011	0.0000	0.0011	0.0000
432 (504)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0001	-0.0002	-0.0011	-0.0001	-0.0004
		0.0037	0.0045	0.0011	-0.0000	0.0020	0.0001
433 (274)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0000	-0.0035	0.0000	0.0000	0.0000
		0.0023	0.0048	-0.0002	0.0000	0.0014	0.0010
433 (90)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0000	-0.0035	0.0000	-0.0006	-0.0010
		0.0023	0.0048	-0.0002	0.0000	-0.0001	-0.0003
433 (273)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0000	-0.0035	0.0001	-0.0001	-0.0023
		0.0023	0.0048	-0.0002	0.0004	-0.0001	0.0001
433 (517)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0000	-0.0035	-0.0001	-0.0001	-0.0003
		0.0023	0.0048	-0.0002	0.0005	0.0003	-0.0001
433 (435,431)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0000	-0.0035	-0.0016	-0.0000	0.0000
		0.0023	0.0048	-0.0002	0.0000	0.0005	0.0037
434 (249)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0000	-0.0002	-0.0000	-0.0001	-0.0001
		0.0019	0.0031	0.0009	-0.0000	0.0012	0.0010
434 (87)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0000	-0.0002	0.0000	-0.0006	-0.0008
		0.0019	0.0031	0.0009	0.0000	0.0004	-0.0004
434 (250)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0000	-0.0002	0.0000	-0.0001	-0.0011
		0.0019	0.0031	0.0009	0.0000	0.0008	-0.0001
434 (504)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0000	-0.0002	-0.0014	0.0000	-0.0002
		0.0019	0.0031	0.0009	-0.0003	0.0009	0.0002
434 (506)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0000	-0.0002	-0.0013	0.0001	-0.0000
		0.0019	0.0031	0.0009	-0.0002	0.0009	0.0001
434 (518)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0000	-0.0002	-0.0016	0.0003	0.0004
		0.0019	0.0031	0.0009	-0.0005	0.0009	0.0006
434 (438,432)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0001	-0.0000	-0.0002	-0.0010	0.0000	-0.0050
		0.0019	0.0031	0.0009	0.0000	0.0009	0.0000
435 (88)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0000	-0.0027	0.0000	-0.0006	-0.0006
		0.0012	0.0033	-0.0002	0.0000	-0.0002	-0.0004
435 (274)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0000	-0.0027	-0.0002	-0.0002	-0.0003
		0.0012	0.0033	-0.0002	0.0001	0.0002	0.0002

Generalitat de Catalunya
Departament de Governació i Relacions Institucionals
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades al present
La secretària
Raquel González Gallego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

Document aprovat provisionalment pel Ple de l'Ajuntament de La Seu d'Urgell.
02 FEB. 2012
El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
435 (275)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0000	-0.0027	-0.0002	-0.0002	-0.0001
		0.0012	0.0033	-0.0002	0.0000	0.0003	0.0004
435 (505)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0000	-0.0027	-0.0005	-0.0000	-0.0000
		0.0012	0.0033	-0.0002	0.0001	0.0000	0.0009
435 (518)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0000	-0.0027	0.0001	0.0000	-0.0004
		0.0012	0.0033	-0.0002	0.0005	0.0003	-0.0002
435 (439,433)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0000	-0.0027	-0.0013	-0.0000	0.0000
		0.0012	0.0033	-0.0002	0.0000	0.0004	0.0028
435 (507)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0000	-0.0027	-0.0009	0.0002	-0.0002
		0.0012	0.0033	-0.0002	-0.0000	0.0009	0.0000
436 (390)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0002	-0.0011	-0.0055	-0.0007	0.0002
		0.0252	0.0284	-0.0005	0.0000	-0.0002	0.0037
436 (500,372)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0002	-0.0011	-0.0004	-0.0001	0.0004
		0.0252	0.0284	-0.0005	-0.0000	0.0084	0.0029
437 (391,487)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	0.0000	-0.0056	-0.0023	-0.0001	-0.0002
		0.0173	0.0299	-0.0005	0.0000	-0.0000	0.0104
437 (500)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	0.0000	-0.0056	-0.0013	-0.0013	-0.0001
		0.0173	0.0299	-0.0005	0.0000	0.0001	0.0005
438 (83)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	-0.0000	-0.0001	0.0000	-0.0007	-0.0005
		0.0009	0.0016	0.0006	0.0000	-0.0000	-0.0004
438 (506)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	-0.0000	-0.0001	-0.0002	-0.0002	0.0000
		0.0009	0.0016	0.0006	-0.0001	0.0023	0.0015
438 (519)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	-0.0000	-0.0001	-0.0013	0.0004	0.0004
		0.0009	0.0016	0.0006	-0.0006	0.0007	0.0005
438 (475,434)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	-0.0000	-0.0001	-0.0008	0.0000	-0.0033
		0.0009	0.0016	0.0006	0.0000	0.0006	0.0000
438 (509)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	-0.0000	-0.0001	0.0000	-0.0000	-0.0014
		0.0009	0.0016	0.0006	0.0000	0.0024	0.0001
439 (276)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0000	-0.0018	-0.0004	-0.0000	0.0000
		0.0009	0.0017	-0.0001	-0.0000	0.0012	0.0008
439 (84)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0000	-0.0018	0.0000	-0.0007	-0.0004
		0.0009	0.0017	-0.0001	0.0000	-0.0005	-0.0004
439 (275)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0000	-0.0018	0.0001	-0.0004	-0.0008
		0.0009	0.0017	-0.0001	0.0003	-0.0001	0.0001
439 (519)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0000	-0.0018	0.0003	0.0002	-0.0004
		0.0009	0.0017	-0.0001	0.0006	0.0004	-0.0004
439 (476,435)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0000	-0.0018	-0.0010	-0.0000	0.0000
		0.0009	0.0017	-0.0001	0.0000	0.0004	0.0018
440	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0000	-0.0028	-0.0023	-0.0000	-0.0071
		0.0092	0.0199	-0.0005	-0.0000	0.0015	0.0000
441	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0000	-0.0029	-0.0029	-0.0000	-0.0074
		0.0117	0.0234	-0.0005	0.0000	0.0022	0.0001
442	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0000	-0.0031	-0.0034	-0.0000	-0.0081
		0.0147	0.0272	-0.0005	0.0000	0.0026	0.0000
443	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0000	-0.0033	-0.0040	-0.0000	-0.0086
		0.0184	0.0322	-0.0005	0.0000	0.0032	0.0001
444 (392)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0001	-0.0035	-0.0051	0.0000	0.0003
		0.0234	0.0370	-0.0006	0.0002	0.0000	0.0120
444 (345)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0001	-0.0035	-0.0011	-0.0037	-0.0001
		0.0234	0.0370	-0.0006	-0.0002	-0.0000	0.0024
444 (406)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0001	-0.0035	-0.0029	-0.0005	-0.0001
		0.0234	0.0370	-0.0006	-0.0001	-0.0001	0.0100
444 (443)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0001	-0.0035	-0.0043	-0.0000	-0.0086

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

245
DIPUTACIÓ DE LLEIDA. Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012 La Seu d'Urgell
El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
		0.0234	0.0370	-0.0006	0.0000	0.0049	0.0001
444 (445)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0001	-0.0035	-0.0048	-0.0000	-0.0094
		0.0234	0.0370	-0.0006	-0.0000	0.0030	0.0000
444 (487)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0001	-0.0035	-0.0044	-0.0000	-0.0098
		0.0234	0.0370	-0.0006	0.0000	0.0029	0.0001
445	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0000	-0.0037	-0.0049	-0.0000	-0.0094
		0.0253	0.0401	-0.0006	-0.0000	0.0029	0.0000
446 (282)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0000	-0.0038	-0.0077	-0.0027	0.0002
		0.0271	0.0431	-0.0006	0.0000	-0.0002	0.0055
446 (284)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0000	-0.0038	-0.0045	-0.0000	0.0005
		0.0271	0.0431	-0.0006	0.0001	0.0026	0.0145
446 (286)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0000	-0.0038	-0.0004	0.0002	0.0003
		0.0271	0.0431	-0.0006	0.0003	0.0101	0.0075
446 (345)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0000	-0.0038	-0.0020	-0.0012	-0.0002
		0.0271	0.0431	-0.0006	-0.0000	-0.0000	0.0110
446 (445,447,489)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0000	-0.0038	-0.0047	-0.0000	-0.0093
		0.0271	0.0431	-0.0006	0.0000	0.0030	0.0000
447	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0001	-0.0039	-0.0046	-0.0000	-0.0091
		0.0292	0.0460	-0.0006	0.0000	0.0033	0.0000
448 (393)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0001	-0.0040	-0.0058	-0.0013	0.0000
		0.0314	0.0489	-0.0006	0.0004	-0.0008	0.0152
448 (345)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0001	-0.0040	-0.0062	-0.0002	-0.0002
		0.0314	0.0489	-0.0006	0.0000	0.0061	0.0074
448 (349)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0001	-0.0040	-0.0003	-0.0053	-0.0001
		0.0314	0.0489	-0.0006	-0.0002	0.0000	0.0039
448 (407)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0001	-0.0040	-0.0042	-0.0000	0.0001
		0.0314	0.0489	-0.0006	-0.0008	0.0000	0.0142
448 (447,449,491)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0001	-0.0040	-0.0049	-0.0000	-0.0088
		0.0314	0.0489	-0.0006	0.0000	0.0034	0.0000
449	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0001	-0.0042	-0.0051	-0.0000	-0.0088
		0.0336	0.0521	-0.0006	-0.0000	0.0033	0.0000
450 (286)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0001	-0.0043	-0.0090	-0.0039	0.0002
		0.0357	0.0552	-0.0006	0.0000	-0.0002	0.0069
450 (288)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0001	-0.0043	-0.0050	-0.0001	0.0005
		0.0357	0.0552	-0.0006	0.0001	0.0029	0.0184
450 (290)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0001	-0.0043	0.0003	0.0002	0.0003
		0.0357	0.0552	-0.0006	0.0004	0.0124	0.0096
450 (349)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0001	-0.0043	-0.0022	-0.0013	-0.0003
		0.0357	0.0552	-0.0006	-0.0001	-0.0000	0.0151
450 (449,451,493)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0001	-0.0043	-0.0049	-0.0000	-0.0087
		0.0357	0.0552	-0.0006	0.0000	0.0033	0.0000
451	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0001	-0.0045	-0.0048	-0.0001	-0.0087
		0.0379	0.0582	-0.0006	0.0000	0.0031	0.0000
452 (394)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	-0.0001	-0.0046	-0.0056	-0.0032	-0.0006
		0.0401	0.0613	-0.0007	0.0011	-0.0023	0.0186
452 (349)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	-0.0001	-0.0046	-0.0073	-0.0003	-0.0002
		0.0401	0.0613	-0.0007	0.0000	0.0079	0.0092
452 (352)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	-0.0001	-0.0046	-0.0002	-0.0077	-0.0002
		0.0401	0.0613	-0.0007	0.0009	0.0001	0.0078
452 (408)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	-0.0001	-0.0046	-0.0063	-0.0000	0.0008
		0.0401	0.0613	-0.0007	-0.0024	-0.0000	0.0197
452 (451,453)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	-0.0001	-0.0046	-0.0053	-0.0000	-0.0087
		0.0401	0.0613	-0.0007	0.0000	0.0038	0.0000

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmental text refós
La secretària
Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

02 ABR. 2012
El Secretari
Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida amb les prescripcions data 28 JUNY 2012 i el text incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel Gallego

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
452 (495)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	-0.0001	-0.0046	-0.0050	-0.0001	-0.0084
		0.0401	0.0613	-0.0007	0.0000	0.0022	0.0000
453 (290)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	-0.0001	-0.0050	-0.0108	-0.0056	0.0003
		0.0441	0.0670	-0.0007	-0.0000	-0.0002	0.0113
453 (395)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	-0.0001	-0.0050	-0.0038	-0.0000	-0.0006
		0.0441	0.0670	-0.0007	0.0024	0.0000	0.0206
453 (292)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	-0.0001	-0.0050	0.0003	0.0002	0.0003
		0.0441	0.0670	-0.0007	0.0014	0.0159	0.0127
453 (409)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	-0.0001	-0.0050	-0.0046	-0.0035	0.0008
		0.0441	0.0670	-0.0007	-0.0011	-0.0023	0.0230
453 (452,454)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	-0.0001	-0.0050	-0.0056	-0.0000	-0.0087
		0.0441	0.0670	-0.0007	0.0000	0.0042	0.0000
454 (396)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	-0.0001	-0.0053	-0.0079	-0.0001	0.0005
		0.0496	0.0739	-0.0007	0.0001	-0.0001	0.0277
454 (352)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	-0.0001	-0.0053	-0.0090	-0.0003	-0.0002
		0.0496	0.0739	-0.0007	0.0001	0.0105	0.0119
454 (354)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	-0.0001	-0.0053	-0.0002	-0.0104	-0.0002
		0.0496	0.0739	-0.0007	0.0023	0.0001	0.0089
454 (410)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	-0.0001	-0.0053	-0.0032	-0.0000	-0.0004
		0.0496	0.0739	-0.0007	-0.0001	-0.0000	0.0236
454 (453,455)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	-0.0001	-0.0053	-0.0058	-0.0000	-0.0087
		0.0496	0.0739	-0.0007	0.0000	0.0044	0.0000
455 (292)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0001	-0.0057	-0.0129	-0.0079	0.0002
		0.0551	0.0816	-0.0007	-0.0000	-0.0003	0.0117
455 (293)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0001	-0.0057	-0.0061	-0.0001	0.0006
		0.0551	0.0816	-0.0007	0.0001	0.0035	0.0320
455 (294)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0001	-0.0057	0.0004	0.0002	0.0003
		0.0551	0.0816	-0.0007	0.0032	0.0203	0.0169
455 (354)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0001	-0.0057	-0.0024	-0.0014	-0.0005
		0.0551	0.0816	-0.0007	-0.0001	-0.0001	0.0282
455 (454,456)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0001	-0.0057	-0.0061	-0.0000	-0.0087
		0.0551	0.0816	-0.0007	0.0000	0.0047	0.0000
456 (397)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0002	-0.0059	-0.0070	-0.0035	-0.0006
		0.0614	0.0891	-0.0008	0.0011	-0.0023	0.0340
456 (354)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0002	-0.0059	-0.0114	-0.0004	-0.0003
		0.0614	0.0891	-0.0008	0.0001	0.0142	0.0159
456 (356)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0002	-0.0059	-0.0003	-0.0146	-0.0002
		0.0614	0.0891	-0.0008	0.0045	0.0001	0.0132
456 (411)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0002	-0.0059	-0.0070	-0.0000	0.0006
		0.0614	0.0891	-0.0008	-0.0025	-0.0000	0.0360
456 (455,457)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0002	-0.0059	-0.0063	-0.0000	-0.0087
		0.0614	0.0891	-0.0008	0.0000	0.0050	0.0000
457 (294)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006	-0.0001	-0.0063	-0.0157	-0.0115	0.0002
		0.0675	0.0974	-0.0008	-0.0000	-0.0003	0.0156
457 (295)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006	-0.0001	-0.0063	-0.0066	-0.0001	0.0006
		0.0675	0.0974	-0.0008	0.0002	0.0038	0.0422
457 (296)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006	-0.0001	-0.0063	0.0004	0.0003	0.0004
		0.0675	0.0974	-0.0008	0.0056	0.0255	0.0219
457 (356)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006	-0.0001	-0.0063	-0.0026	-0.0015	-0.0006
		0.0675	0.0974	-0.0008	-0.0002	-0.0001	0.0387
457 (456,458)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006	-0.0001	-0.0063	-0.0065	-0.0000	-0.0087
		0.0675	0.0974	-0.0008	0.0000	0.0052	0.0000
458 (296)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006	-0.0002	-0.0065	-0.0068	-0.0001	0.0006

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DIGITAL.CAT Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de La Seu d'Urgell, 02 ABR. 2012 El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
		0.0744	0.1054	-0.0008	0.0002	0.0040	0.0482
458 (356)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006	-0.0002	-0.0065	-0.0143	-0.0005	-0.0004
		0.0744	0.1054	-0.0008	0.0001	0.0190	0.0207
458 (357)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006	-0.0002	-0.0065	-0.0027	-0.0016	-0.0007
		0.0744	0.1054	-0.0008	-0.0002	-0.0001	0.0446
458 (358)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006	-0.0002	-0.0065	-0.0003	-0.0197	-0.0003
		0.0744	0.1054	-0.0008	0.0074	0.0002	0.0183
458 (457,459)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006	-0.0002	-0.0065	-0.0067	-0.0000	-0.0087
		0.0744	0.1054	-0.0008	0.0000	0.0054	0.0000
459 (296)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0002	-0.0068	-0.0189	-0.0159	0.0003
		0.0811	0.1140	-0.0009	-0.0000	-0.0004	0.0204
459 (398)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0002	-0.0068	-0.0071	-0.0053	-0.0012
		0.0811	0.1140	-0.0009	0.0019	-0.0039	0.0504
459 (298)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0002	-0.0068	0.0004	0.0003	0.0004
		0.0811	0.1140	-0.0009	0.0084	0.0314	0.0276
459 (412)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0002	-0.0068	-0.0059	-0.0053	0.0011
		0.0811	0.1140	-0.0009	-0.0019	-0.0039	0.0551
459 (458,460)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0002	-0.0068	-0.0068	-0.0000	-0.0087
		0.0811	0.1140	-0.0009	0.0000	0.0056	0.0000
460 (399)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0002	-0.0070	-0.0084	-0.0033	-0.0005
		0.0883	0.1225	-0.0009	0.0012	-0.0024	0.0585
460 (358)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0002	-0.0070	-0.0176	-0.0005	-0.0005
		0.0883	0.1225	-0.0009	0.0001	0.0244	0.0264
460 (360)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0002	-0.0070	-0.0004	-0.0256	-0.0003
		0.0883	0.1225	-0.0009	0.0106	0.0002	0.0242
460 (413)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0002	-0.0070	-0.0070	-0.0000	0.0004
		0.0883	0.1225	-0.0009	-0.0025	-0.0000	0.0605
460 (459,461)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0002	-0.0070	-0.0070	-0.0000	-0.0087
		0.0883	0.1225	-0.0009	0.0000	0.0058	0.0000
461 (298)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0002	-0.0074	-0.0225	-0.0211	0.0003
		0.0956	0.1317	-0.0009	0.0000	-0.0004	0.0259
461 (299)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0002	-0.0074	-0.0075	-0.0001	0.0008
		0.0956	0.1317	-0.0009	0.0002	0.0043	0.0680
461 (300)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0002	-0.0074	0.0005	0.0003	0.0005
		0.0956	0.1317	-0.0009	0.0116	0.0380	0.0341
461 (360)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0002	-0.0074	-0.0028	-0.0016	-0.0008
		0.0956	0.1317	-0.0009	-0.0002	-0.0001	0.0652
461 (460,462)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0002	-0.0074	-0.0073	-0.0000	-0.0087
		0.0956	0.1317	-0.0009	0.0000	0.0061	0.0000
462 (400)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0002	-0.0076	-0.0052	0.0000	-0.0012
		0.1035	0.1406	-0.0010	0.0042	0.0000	0.0719
462 (360)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0002	-0.0076	-0.0214	-0.0006	-0.0005
		0.1035	0.1406	-0.0010	0.0001	0.0307	0.0328
462 (362)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0002	-0.0076	-0.0004	-0.0320	-0.0004
		0.1035	0.1406	-0.0010	0.0143	0.0002	0.0307
462 (414)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0002	-0.0076	-0.0061	-0.0051	0.0010
		0.1035	0.1406	-0.0010	-0.0019	-0.0040	0.0764
462 (461,463)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0002	-0.0076	-0.0074	-0.0000	-0.0087
		0.1035	0.1406	-0.0010	0.0000	0.0063	0.0000
463 (300)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0002	-0.0078	-0.0264	-0.0270	0.0003
		0.1113	0.1501	-0.0010	0.0000	-0.0004	0.0322
463 (301)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0002	-0.0078	-0.0080	-0.0001	0.0008
		0.1113	0.1501	-0.0010	0.0001	0.0046	0.0833

Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat Direcció General d'Ordenació del Territori Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 d'acord amb les prescripcions incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel Ple en sessió de 02 ABR. 2012 La Seu d'Urgell
El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
463 (302)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0002	-0.0078	0.0005	0.0003	0.0005
		0.1113	0.1501	-0.0010	0.0152	0.0450	0.0410
463 (362)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0002	-0.0078	-0.0029	-0.0017	-0.0009
		0.1113	0.1501	-0.0010	-0.0002	-0.0001	0.0807
463 (462,464)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0002	-0.0078	-0.0075	-0.0000	-0.0087
		0.1113	0.1501	-0.0010	0.0000	0.0064	0.0000
464 (401)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0002	-0.0080	-0.0077	-0.0000	-0.0005
		0.1194	0.1594	-0.0010	0.0025	0.0000	0.0889
464 (362)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0002	-0.0080	-0.0255	-0.0006	-0.0005
		0.1194	0.1594	-0.0010	0.0001	0.0375	0.0397
464 (364)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0002	-0.0080	-0.0004	-0.0390	-0.0004
		0.1194	0.1594	-0.0010	0.0183	0.0002	0.0378
464 (415)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0002	-0.0080	-0.0052	-0.0032	0.0003
		0.1194	0.1594	-0.0010	-0.0011	-0.0024	0.0913
464 (463,465)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0002	-0.0080	-0.0076	0.0000	-0.0087
		0.1194	0.1594	-0.0010	0.0000	0.0065	0.0000
465 (302)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0002	-0.0081	-0.0305	-0.0336	0.0003
		0.1275	0.1691	-0.0011	0.0000	-0.0004	0.0390
465 (402)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0002	-0.0081	-0.0060	0.0000	-0.0012
		0.1275	0.1691	-0.0011	0.0042	0.0000	0.0963
465 (304)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0002	-0.0081	0.0004	0.0003	0.0004
		0.1275	0.1691	-0.0011	0.0191	0.0523	0.0483
465 (416)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0002	-0.0081	-0.0061	-0.0049	0.0010
		0.1275	0.1691	-0.0011	-0.0019	-0.0040	0.1007
465 (464,466)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0008	-0.0002	-0.0081	-0.0077	0.0000	-0.0087
		0.1275	0.1691	-0.0011	0.0000	0.0066	0.0000
466 (304)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0002	-0.0082	-0.0083	-0.0001	0.0006
		0.1360	0.1787	-0.0011	0.0002	0.0048	0.1080
466 (364)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0002	-0.0082	-0.0297	-0.0006	-0.0005
		0.1360	0.1787	-0.0011	0.0001	0.0447	0.0471
466 (365)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0002	-0.0082	-0.0030	-0.0017	-0.0009
		0.1360	0.1787	-0.0011	-0.0002	-0.0001	0.1059
466 (366)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0002	-0.0082	-0.0004	-0.0464	-0.0003
		0.1360	0.1787	-0.0011	0.0225	0.0001	0.0453
466 (465,467)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0002	-0.0082	-0.0077	0.0000	-0.0087
		0.1360	0.1787	-0.0011	0.0000	0.0067	0.0000
467 (304)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0002	-0.0083	-0.0346	-0.0406	0.0002
		0.1443	0.1885	-0.0011	0.0002	-0.0003	0.0462
467 (305)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0002	-0.0083	-0.0084	-0.0001	0.0005
		0.1443	0.1885	-0.0011	0.0002	0.0048	0.1165
467 (306)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0002	-0.0083	0.0005	0.0002	0.0004
		0.1443	0.1885	-0.0011	0.0232	0.0597	0.0558
467 (366)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0002	-0.0083	-0.0030	-0.0017	-0.0008
		0.1443	0.1885	-0.0011	-0.0002	-0.0001	0.1146
467 (466,468)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0002	-0.0083	-0.0078	0.0000	-0.0087
		0.1443	0.1885	-0.0011	0.0000	0.0067	0.0000
468 (403)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0003	-0.0084	-0.0102	-0.0028	-0.0007
		0.1528	0.1982	-0.0011	0.0011	-0.0023	0.1232
468 (366)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0003	-0.0084	-0.0342	-0.0006	-0.0005
		0.1528	0.1982	-0.0011	0.0000	0.0520	0.0547
468 (368)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0003	-0.0084	-0.0004	-0.0540	-0.0002
		0.1528	0.1982	-0.0011	0.0269	0.0001	0.0530
468 (417)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0003	-0.0084	-0.0052	-0.0028	0.0004

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb els prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

249
JUSTIFICACIÓ: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
		0.1528	0.1982	-0.0011	-0.0011	-0.0023	0.1253
468 (467,469)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0007	-0.0003	-0.0084	-0.0078	0.0000	-0.0087
		0.1528	0.1982	-0.0011	0.0000	0.0068	0.0000
469 (306)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006	-0.0003	-0.0084	-0.0389	-0.0478	0.0001
		0.1612	0.2081	-0.0011	0.0002	-0.0002	0.0536
469 (404)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006	-0.0003	-0.0084	-0.0051	0.0000	-0.0016
		0.1612	0.2081	-0.0011	0.0059	0.0000	0.1309
469 (308)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006	-0.0003	-0.0084	0.0004	0.0001	0.0002
		0.1612	0.2081	-0.0011	0.0274	0.0671	0.0632
469 (418)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006	-0.0003	-0.0084	-0.0068	-0.0063	0.0015
		0.1612	0.2081	-0.0011	-0.0027	-0.0058	0.1352
469 (468,470)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0006	-0.0003	-0.0084	-0.0079	0.0001	-0.0087
		0.1612	0.2081	-0.0011	0.0000	0.0068	0.0000
470 (405)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0003	-0.0085	-0.0090	0.0000	-0.0009
		0.1698	0.2179	-0.0012	0.0023	0.0000	0.1409
470 (368)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0003	-0.0085	-0.0387	-0.0005	-0.0004
		0.1698	0.2179	-0.0012	0.0000	0.0596	0.0624
470 (370)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0003	-0.0085	-0.0003	-0.0617	-0.0001
		0.1698	0.2179	-0.0012	0.0313	-0.0000	0.0608
470 (419)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0003	-0.0085	-0.0050	-0.0024	0.0005
		0.1698	0.2179	-0.0012	-0.0010	-0.0022	0.1426
470 (469,471)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	-0.0003	-0.0085	-0.0078	0.0001	-0.0087
		0.1698	0.2179	-0.0012	0.0000	0.0068	0.0000
471 (308)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	-0.0003	-0.0085	-0.0432	-0.0551	-0.0001
		0.1783	0.2277	-0.0012	0.0003	-0.0001	0.0610
471 (309)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	-0.0003	-0.0085	-0.0085	-0.0001	-0.0001
		0.1783	0.2277	-0.0012	0.0002	0.0049	0.1508
471 (310)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	-0.0003	-0.0085	0.0003	-0.0001	0.0001
		0.1783	0.2277	-0.0012	0.0317	0.0745	0.0707
471 (370)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	-0.0003	-0.0085	-0.0031	-0.0018	-0.0003
		0.1783	0.2277	-0.0012	-0.0001	-0.0001	0.1502
471 (470,472)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	-0.0003	-0.0085	-0.0079	0.0001	-0.0087
		0.1783	0.2277	-0.0012	0.0000	0.0068	0.0000
472 (310)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0003	-0.0085	-0.0086	-0.0000	-0.0002
		0.1867	0.2375	-0.0012	0.0001	0.0050	0.1594
472 (370)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0003	-0.0085	-0.0431	-0.0004	-0.0003
		0.1867	0.2375	-0.0012	-0.0001	0.0673	0.0702
472 (371)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0003	-0.0085	-0.0030	-0.0017	-0.0002
		0.1867	0.2375	-0.0012	-0.0000	-0.0000	0.1590
472 (471)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0003	-0.0085	-0.0078	0.0001	-0.0087
		0.1867	0.2375	-0.0012	0.0000	0.0068	0.0000
473 (390)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0001	-0.0014	-0.0015	0.0001	0.0003
		0.0202	0.0249	-0.0005	0.0002	0.0069	0.0055
473 (420,500)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0001	-0.0014	-0.0068	-0.0029	0.0000
		0.0202	0.0249	-0.0005	-0.0001	-0.0002	0.0003
474 (500)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0000	-0.0059	-0.0043	0.0000	-0.0000
		0.0123	0.0246	-0.0005	0.0001	0.0038	0.0058
474 (503,391)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0000	-0.0059	-0.0022	-0.0005	-0.0002
		0.0123	0.0246	-0.0005	0.0000	-0.0001	0.0025
475 (247)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.0004	-0.0001	-0.0001
		0.0000	0.0008	0.0003	0.0001	0.0005	0.0007
475 (46)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	0.0000	-0.0001	0.0000	-0.0008	-0.0005
		0.0000	0.0008	0.0003	0.0000	-0.0004	-0.0005

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 AGO. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
475 (248)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.0000	-0.0001	-0.0002
		0.0000	0.0008	0.0003	0.0003	0.0001	-0.0000
475 (477,438)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.0007	0.0000	-0.0017
		0.0000	0.0008	0.0003	0.0000	0.0003	0.0000
475 (509)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.0007	0.0000	-0.0002
		0.0000	0.0008	0.0003	-0.0003	0.0005	0.0002
475 (512)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.0008	0.0001	-0.0003
		0.0000	0.0008	0.0003	-0.0003	0.0003	-0.0001
475 (520)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.0010	0.0004	0.0004
		0.0000	0.0008	0.0003	-0.0007	0.0006	0.0005
476 (47)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0000	-0.0010	0.0000	-0.0008	-0.0004
		0.0000	0.0009	-0.0001	0.0000	-0.0006	-0.0004
476 (276)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0000	-0.0010	0.0001	-0.0003	0.0002
		0.0000	0.0009	-0.0001	0.0001	-0.0001	0.0002
476 (277)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0000	-0.0010	-0.0003	-0.0003	-0.0001
		0.0000	0.0009	-0.0001	0.0000	-0.0000	0.0005
476 (478,439)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0000	-0.0010	-0.0008	-0.0000	0.0000
		0.0000	0.0009	-0.0001	0.0000	0.0004	0.0009
476 (510)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0000	-0.0010	0.0000	-0.0000	-0.0000
		0.0000	0.0009	-0.0001	0.0001	0.0000	0.0005
476 (520)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0000	-0.0010	0.0005	0.0003	-0.0004
		0.0000	0.0009	-0.0001	0.0007	0.0004	-0.0004
476 (513)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0000	-0.0010	-0.0001	0.0001	-0.0007
		0.0000	0.0009	-0.0001	0.0001	0.0004	-0.0001
477	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	0.0000	0.0000	-0.0000	-0.0000	-0.0000
		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
478	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-0.0000	0.0000
		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-0.0000	0.0000
479 (422)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0001	-0.0012	-0.0040	-0.0001	0.0001
		0.0172	0.0193	-0.0005	0.0001	0.0009	0.0014
479 (508,420)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0001	-0.0012	-0.0008	-0.0000	0.0003
		0.0172	0.0193	-0.0005	0.0000	0.0067	0.0019
480 (423,503)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0000	-0.0053	-0.0020	0.0000	-0.0001
		0.0110	0.0206	-0.0005	0.0000	0.0000	0.0055
480 (508)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0000	-0.0053	-0.0012	-0.0008	-0.0000
		0.0110	0.0206	-0.0005	0.0001	0.0001	0.0000
481 (422)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0000	-0.0009	-0.0017	0.0001	0.0002
		0.0129	0.0164	-0.0005	0.0002	0.0041	0.0032
481 (424,508)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0000	-0.0009	-0.0003	0.0002	0.0004
		0.0129	0.0164	-0.0005	0.0001	0.0072	0.0083
482 (508)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0000	-0.0054	-0.0029	0.0001	0.0001
		0.0080	0.0166	-0.0005	0.0001	0.0019	0.0037
482 (511,423)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0000	-0.0054	-0.0023	0.0001	0.0000
		0.0080	0.0166	-0.0005	-0.0001	0.0004	0.0019
483 (426)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	-0.0001	-0.0006	-0.0026	-0.0001	0.0000
		0.0110	0.0133	-0.0004	0.0001	0.0007	0.0009
483 (514,424)	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	-0.0001	-0.0006	-0.0001	-0.0000	-0.0001
		0.0110	0.0133	-0.0004	0.0000	0.0055	0.0001
484 (427,511)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0000	-0.0046	-0.0013	-0.0000	-0.0001
		0.0073	0.0140	-0.0004	0.0000	0.0000	0.0026
484 (514)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0000	-0.0046	-0.0011	-0.0006	-0.0001
		0.0073	0.0140	-0.0004	0.0001	0.0001	-0.0001
485 (426)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0000	-0.0009	-0.0017	0.0000	0.0002

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentada acta
La secretària
Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10.01.2012 amb el número B-486434

231
DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel plenari en sessió de
La Seu d'Urgell, 02 ABR. 2012
El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
		0.0081	0.0110	-0.0004	0.0002	0.0028	0.0020
485 (428,514)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0000	-0.0009	-0.0001	-0.0001	0.0000
		0.0081	0.0110	-0.0004	-0.0001	0.0061	0.0055
486 (514)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0000	-0.0045	-0.0018	0.0001	0.0001
		0.0054	0.0111	-0.0004	0.0001	0.0010	0.0024
486 (515,427)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0000	-0.0045	-0.0016	-0.0003	-0.0001
		0.0054	0.0111	-0.0004	0.0000	-0.0001	0.0000
487 (437)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0000	-0.0043	-0.0024	-0.0001	-0.0001
		0.0234	0.0346	-0.0005	-0.0000	0.0000	0.0104
487 (444,488,500)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0000	-0.0043	-0.0044	-0.0000	-0.0097
		0.0234	0.0346	-0.0005	0.0000	0.0031	0.0001
488	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0000	-0.0044	-0.0049	-0.0000	-0.0096
		0.0253	0.0375	-0.0006	-0.0000	0.0029	0.0000
489	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0000	-0.0046	-0.0049	-0.0000	-0.0094
		0.0271	0.0406	-0.0006	0.0000	0.0030	0.0000
490	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0001	-0.0048	-0.0048	-0.0000	-0.0091
		0.0292	0.0436	-0.0006	0.0000	0.0033	0.0000
491	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0001	-0.0049	-0.0050	-0.0000	-0.0088
		0.0314	0.0467	-0.0006	0.0000	0.0034	0.0000
492	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0001	-0.0050	-0.0051	-0.0000	-0.0087
		0.0336	0.0498	-0.0006	-0.0000	0.0033	0.0000
493	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0001	-0.0051	-0.0050	-0.0000	-0.0086
		0.0357	0.0530	-0.0006	0.0000	0.0032	0.0000
494	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0003	-0.0001	-0.0052	-0.0049	-0.0001	-0.0085
		0.0379	0.0561	-0.0006	0.0000	0.0033	0.0000
495	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0004	-0.0001	-0.0052	-0.0050	-0.0001	-0.0084
		0.0401	0.0592	-0.0006	0.0000	0.0025	0.0000
496 (311)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0010	0.0005	-0.0032	0.0000	-0.0134	-0.0089
		0.0082	0.0130	-0.0024	0.0000	-0.0116	-0.0070
496 (426,514)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0010	0.0005	-0.0032	-0.0016	0.0013	-0.0004
		0.0082	0.0130	-0.0024	0.0019	0.0014	0.0018
497 (325)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	-0.0005	-0.0063	0.0000	-0.0135	-0.0102
		0.0056	0.0121	-0.0022	0.0000	-0.0119	-0.0084
497 (514,427)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0009	-0.0005	-0.0063	-0.0014	-0.0023	0.0004
		0.0056	0.0121	-0.0022	0.0001	-0.0019	0.0022
498 (430)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0000	-0.0007	-0.0017	-0.0001	-0.0001
		0.0063	0.0078	-0.0003	0.0002	0.0010	-0.0000
498 (516,428)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	-0.0000	-0.0007	-0.0006	-0.0001	0.0000
		0.0063	0.0078	-0.0003	-0.0000	0.0035	0.0001
499 (431,515)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0000	-0.0035	-0.0009	0.0000	-0.0000
		0.0043	0.0085	-0.0003	0.0000	0.0001	0.0018
499 (516)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0000	-0.0035	-0.0009	-0.0000	-0.0007
		0.0043	0.0085	-0.0003	0.0001	0.0001	-0.0001
500 (390)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0000	-0.0043	-0.0037	-0.0002	0.0002
		0.0184	0.0293	-0.0005	0.0003	0.0021	0.0076
500 (391)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0000	-0.0043	-0.0019	-0.0011	0.0001
		0.0184	0.0293	-0.0005	-0.0003	-0.0002	0.0063
500 (473)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0000	-0.0043	-0.0062	-0.0029	-0.0000
		0.0184	0.0293	-0.0005	-0.0000	-0.0002	-0.0000
500 (436)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0000	-0.0043	-0.0000	-0.0001	0.0004
		0.0184	0.0293	-0.0005	0.0000	0.0083	0.0031
500 (437)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002	-0.0000	-0.0043	-0.0014	-0.0015	0.0000
		0.0184	0.0293	-0.0005	-0.0001	-0.0001	0.0006

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10.01.2012 amb el número B-486434

document
provisionalment pel
La Seu d'Urgell,
El Secretari
2012

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
500 (443,503,487)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002 0.0184	-0.0000 0.0293	-0.0043 -0.0005	-0.0038 0.0000	-0.0000 0.0035	-0.0087 0.0001
500 (474)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002 0.0184	-0.0000 0.0293	-0.0043 -0.0005	-0.0045 -0.0001	-0.0001 0.0036	-0.0001 0.0058
501 (430)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0038	0.0000 0.0061	-0.0007 -0.0003	-0.0013 0.0003	0.0000 0.0016	0.0002 0.0010
501 (432,516)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0038	0.0000 0.0061	-0.0007 -0.0003	-0.0001 -0.0000	-0.0001 0.0042	-0.0001 0.0031
502 (516)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001 0.0025	0.0000 0.0061	-0.0035 -0.0003	-0.0012 0.0001	0.0002 0.0005	0.0001 0.0015
502 (517,431)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001 0.0025	0.0000 0.0061	-0.0035 -0.0003	-0.0011 0.0000	-0.0004 -0.0001	-0.0005 -0.0001
503 (420,421)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002 0.0147	-0.0000 0.0238	-0.0041 -0.0005	-0.0035 0.0000	-0.0007 0.0010	0.0001 0.0050
503 (480)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002 0.0147	-0.0000 0.0238	-0.0041 -0.0005	-0.0020 0.0000	0.0000 0.0001	-0.0000 0.0055
503 (442,508,500)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002 0.0147	-0.0000 0.0238	-0.0041 -0.0005	-0.0032 0.0000	-0.0000 0.0025	-0.0081 0.0000
503 (474)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0002 0.0147	-0.0000 0.0238	-0.0041 -0.0005	-0.0027 -0.0000	-0.0011 -0.0001	-0.0001 0.0028
504 (434)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0027	0.0000 0.0036	-0.0006 -0.0002	-0.0009 0.0002	-0.0001 0.0008	-0.0005 -0.0001
504 (518,432)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0027	0.0000 0.0036	-0.0006 -0.0002	-0.0006 -0.0000	-0.0001 0.0019	-0.0001 0.0001
505 (435,517)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001 0.0020	0.0000 0.0042	-0.0023 -0.0002	-0.0005 0.0000	-0.0000 0.0000	0.0000 0.0009
505 (518)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001 0.0020	0.0000 0.0042	-0.0023 -0.0002	-0.0006 0.0002	0.0001 0.0002	-0.0007 -0.0001
506 (434)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0012	0.0000 0.0025	-0.0005 -0.0002	-0.0008 0.0003	-0.0000 0.0008	0.0002 0.0003
506 (438,518)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0012	0.0000 0.0025	-0.0005 -0.0002	-0.0001 -0.0001	-0.0002 0.0023	-0.0001 0.0014
507 (518)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001 0.0007	-0.0000 0.0025	-0.0022 -0.0002	-0.0006 0.0002	0.0002 0.0003	0.0002 0.0009
507 (519,435)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001 0.0007	-0.0000 0.0025	-0.0022 -0.0002	-0.0012 -0.0001	0.0001 0.0004	0.0000 0.0001
508 (422)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001 0.0117	0.0000 0.0198	-0.0040 -0.0005	-0.0031 0.0002	-0.0001 0.0018	0.0001 0.0043
508 (423)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001 0.0117	0.0000 0.0198	-0.0040 -0.0005	-0.0016 -0.0002	-0.0009 -0.0001	0.0001 0.0033
508 (481)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001 0.0117	0.0000 0.0198	-0.0040 -0.0005	-0.0007 0.0002	0.0002 0.0073	0.0003 0.0084
508 (441,511,503)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001 0.0117	0.0000 0.0198	-0.0040 -0.0005	-0.0028 0.0000	-0.0000 0.0022	-0.0075 0.0001
508 (479)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001 0.0117	0.0000 0.0198	-0.0040 -0.0005	0.0000 0.0000	-0.0001 0.0065	0.0002 0.0023
508 (480)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001 0.0117	0.0000 0.0198	-0.0040 -0.0005	-0.0014 -0.0001	-0.0010 -0.0001	0.0001 0.0002
508 (482)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001 0.0117	0.0000 0.0198	-0.0040 -0.0005	-0.0031 -0.0001	-0.0001 0.0017	-0.0001 0.0035
509 (475)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0006	0.0000 0.0009	-0.0004 -0.0001	-0.0002 0.0003	-0.0001 0.0004	-0.0005 -0.0001
509 (520,438)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0000	-0.0004	0.0000	-0.0000	-0.0011

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat aprovat
La secretària
Raquel González Cállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

253

DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell
El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
		0.0006	0.0009	-0.0001	0.0006	0.0022	0.0000
510 (476,519)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0000	-0.0010	-0.0000	-0.0000	0.0000
		0.0004	0.0013	-0.0001	0.0000	0.0000	0.0005
510 (520)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0000	-0.0010	-0.0002	0.0002	-0.0005
		0.0004	0.0013	-0.0001	0.0002	0.0002	-0.0001
511 (424)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0000	-0.0037	-0.0027	-0.0001	0.0000
		0.0093	0.0158	-0.0004	0.0002	0.0016	0.0031
511 (425)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0000	-0.0037	-0.0015	-0.0009	0.0001
		0.0093	0.0158	-0.0004	-0.0002	-0.0001	0.0022
511 (484)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0000	-0.0037	-0.0012	-0.0000	-0.0001
		0.0093	0.0158	-0.0004	-0.0000	-0.0000	0.0027
511 (440,441,514,508)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0000	-0.0037	-0.0021	-0.0000	-0.0071
		0.0093	0.0158	-0.0004	-0.0000	0.0015	0.0000
511 (482)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0000	-0.0037	-0.0027	-0.0000	0.0001
		0.0093	0.0158	-0.0004	-0.0001	0.0000	0.0021
512 (475)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0001	-0.0003	-0.0002	-0.0001	0.0000
		0.0000	0.0004	-0.0001	0.0003	0.0001	0.0002
512 (477,520)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0001	-0.0003	-0.0004	0.0000	0.0000
		0.0000	0.0004	-0.0001	-0.0001	0.0001	0.0001
513 (520)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	0.0000	-0.0008	-0.0001	0.0002	0.0002
		-0.0001	0.0004	-0.0001	0.0002	0.0004	0.0006
513 (521,476)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0005	0.0000	-0.0008	-0.0006	-0.0003	-0.0001
		-0.0001	0.0004	-0.0001	-0.0000	-0.0000	0.0000
514 (496)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0000	-0.0034	0.0007	-0.0000	-0.0021
		0.0078	0.0133	-0.0004	0.0043	0.0000	0.0003
514 (485)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0000	-0.0034	-0.0000	-0.0001	-0.0000
		0.0078	0.0133	-0.0004	-0.0000	0.0061	0.0055
514 (440,511,515)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0000	-0.0034	-0.0019	-0.0000	-0.0063
		0.0078	0.0133	-0.0004	0.0000	0.0012	0.0000
514 (483)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0000	-0.0034	-0.0002	-0.0000	-0.0001
		0.0078	0.0133	-0.0004	0.0001	0.0055	0.0001
514 (484)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0000	-0.0034	-0.0013	-0.0009	0.0001
		0.0078	0.0133	-0.0004	-0.0001	-0.0002	0.0001
514 (486)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0000	-0.0034	-0.0020	-0.0001	-0.0001
		0.0078	0.0133	-0.0004	-0.0001	0.0008	0.0022
514 (497)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0000	-0.0034	-0.0039	-0.0037	0.0018
		0.0078	0.0133	-0.0004	-0.0021	-0.0032	0.0043
515 (428)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0000	-0.0029	-0.0018	-0.0002	-0.0002
		0.0058	0.0100	-0.0003	0.0004	0.0010	0.0014
515 (429)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0000	-0.0029	-0.0013	-0.0008	0.0002
		0.0058	0.0100	-0.0003	-0.0004	-0.0002	0.0012
515 (499)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0000	-0.0029	-0.0009	0.0000	0.0000
		0.0058	0.0100	-0.0003	0.0000	0.0001	0.0018
515 (486)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0000	-0.0029	-0.0019	-0.0006	-0.0000
		0.0058	0.0100	-0.0003	-0.0000	-0.0001	0.0002
515 (514,516)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	-0.0000	-0.0029	-0.0020	0.0000	-0.0054
		0.0058	0.0100	-0.0003	0.0000	0.0016	0.0000
516 (430)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0000	-0.0026	-0.0014	-0.0003	-0.0002
		0.0040	0.0076	-0.0003	0.0004	0.0008	0.0007
516 (431)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0000	-0.0026	-0.0012	-0.0007	0.0003
		0.0040	0.0076	-0.0003	-0.0004	-0.0002	0.0009
516 (501)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001	0.0000	-0.0026	-0.0000	-0.0001	-0.0001
		0.0040	0.0076	-0.0003	0.0000	0.0042	0.0031

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 sens perjudici de les atribucions que tenen altres administracions en l'esmentat àmbit.
La secretària
Raquel González Cállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILI... nest document ha e... provisionalment pel ple en s... La Seu d'Urgell, 02 ABR 2012 El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
516 (498)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001 0.0040	0.0000 0.0076	-0.0026 -0.0003	-0.0000 0.0000	-0.0001 0.0034	0.0001 0.0003
516 (499)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001 0.0040	0.0000 0.0076	-0.0026 -0.0003	-0.0012 -0.0001	-0.0004 -0.0002	-0.0005 0.0001
516 (502)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001 0.0040	0.0000 0.0076	-0.0026 -0.0003	-0.0015 -0.0002	-0.0001 0.0002	-0.0001 0.0013
516 (517,515)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0001 0.0040	0.0000 0.0076	-0.0026 -0.0003	-0.0017 0.0000	-0.0000 0.0012	-0.0045 0.0000
517 (432)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0028	-0.0000 0.0050	-0.0021 -0.0002	-0.0009 0.0005	-0.0003 0.0005	-0.0003 0.0002
517 (433)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0028	-0.0000 0.0050	-0.0021 -0.0002	-0.0011 -0.0005	-0.0006 -0.0003	0.0003 0.0006
517 (505)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0028	-0.0000 0.0050	-0.0021 -0.0002	-0.0005 0.0000	-0.0000 0.0001	0.0000 0.0009
517 (502)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0028	-0.0000 0.0050	-0.0021 -0.0002	-0.0015 -0.0000	-0.0009 -0.0002	-0.0002 0.0000
517 (518,516)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0028	-0.0000 0.0050	-0.0021 -0.0002	-0.0014 0.0000	-0.0000 0.0010	-0.0036 0.0000
518 (434)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0015	0.0000 0.0034	-0.0016 -0.0002	-0.0005 0.0005	-0.0003 0.0003	-0.0003 -0.0001
518 (435)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0015	0.0000 0.0034	-0.0016 -0.0002	-0.0010 -0.0005	-0.0006 -0.0003	0.0004 0.0005
518 (506)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0015	0.0000 0.0034	-0.0016 -0.0002	-0.0000 -0.0000	-0.0002 0.0023	-0.0002 0.0013
518 (504)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0015	0.0000 0.0034	-0.0016 -0.0002	0.0000 0.0000	-0.0001 0.0017	0.0001 0.0001
518 (505)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0015	0.0000 0.0034	-0.0016 -0.0002	-0.0009 -0.0002	-0.0003 -0.0002	-0.0005 0.0002
518 (507)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0015	0.0000 0.0034	-0.0016 -0.0002	-0.0009 -0.0002	-0.0002 -0.0001	-0.0001 0.0006
518 (519,517)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0015	0.0000 0.0034	-0.0016 -0.0002	-0.0012 0.0000	-0.0000 0.0008	-0.0027 0.0000
519 (438)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0008	0.0000 0.0017	-0.0011 -0.0001	-0.0001 0.0006	-0.0004 0.0000	-0.0004 -0.0004
519 (439)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0008	0.0000 0.0017	-0.0011 -0.0001	-0.0009 -0.0006	-0.0005 -0.0004	0.0004 0.0004
519 (510)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0008	0.0000 0.0017	-0.0011 -0.0001	-0.0000 -0.0000	-0.0000 -0.0000	0.0000 0.0005
519 (507)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0008	0.0000 0.0017	-0.0011 -0.0001	-0.0016 -0.0002	0.0000 0.0000	0.0002 0.0003
519 (520,518)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0008	0.0000 0.0017	-0.0011 -0.0001	-0.0009 0.0000	-0.0000 0.0005	-0.0018 0.0000
520 (475)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0001	0.0000 0.0008	-0.0006 -0.0001	0.0003 0.0007	-0.0004 -0.0002	-0.0005 -0.0004
520 (476)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0001	0.0000 0.0008	-0.0006 -0.0001	-0.0008 -0.0007	-0.0005 -0.0004	0.0005 0.0005
520 (512)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0001	0.0000 0.0008	-0.0006 -0.0001	-0.0002 0.0001	-0.0000 0.0001	-0.0001 0.0000
520 (509)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0001	0.0000 0.0008	-0.0006 -0.0001	0.0000 0.0012	-0.0001 0.0020	-0.0008 0.0000
520 (510)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000 0.0001	0.0000 0.0008	-0.0006 -0.0001	-0.0006 -0.0002	-0.0003 -0.0003	-0.0002 0.0002
520 (513)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0000	-0.0006	-0.0005	-0.0002	-0.0001

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 les prescripcions que s'hi incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gallego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10.01.2012 amb el número B-486434

Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel pla en data 02 ABR. 2012 La Seu d'Urgell, El Secretari

Nusos	Descripció	DESPLAÇAMENTS (EIXOS GENERALS)					
		DX (m)	DY (m)	DZ (m)	GX (rad)	GY (rad)	GZ (rad)
		0.0001	0.0008	-0.0001	-0.0002	-0.0001	0.0003
520 (521,519)	Envolvent (Desplaçam.)	-0.0000	0.0000	-0.0006	-0.0007	-0.0000	-0.0010
		0.0001	0.0008	-0.0001	0.0000	0.0004	0.0000
521	Envolvent (Desplaçam.)	0.0000	0.0000	0.0000	-0.0000	0.0000	-0.0000
		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-0.0000

VENT DIAGONAL. Nusos.

Reaccions.

Nusos	Descripció	REACCIONS (EIXOS GENERALS)					
		RX (t)	RY (t)	RZ (t)	MX (t·m)	MY (t·m)	MZ (t·m)
1	Envolvent (Fon.equil.)	-2.2764	-0.4578	-41.9452	-0.0235	-0.0018	-0.1044
		0.4152	-0.0033	6.2671	0.2598	0.1081	0.0007
1	Envolvent (Fon.tens.terr.)	-1.4889	-0.3169	-27.7448	-0.0147	-0.0011	-0.0723
		0.2595	-0.0037	3.9169	0.1753	0.0747	0.0004
44	Envolvent (Fon.equil.)	-3.9887	-5.6363	-98.2382	-0.0092	-0.0240	0.0008
		0.1577	0.3327	5.8279	0.2822	0.1258	0.0308
44	Envolvent (Fon.tens.terr.)	-2.7362	-3.8419	-66.9562	-0.0058	-0.0150	0.0009
		0.0986	0.2079	3.6424	0.1940	0.0821	0.0213
45	Envolvent (Fon.equil.)	0.1036	-5.3691	3.3476	-0.0121	0.0117	-0.1430
		1.0687	-0.2042	60.7047	0.2143	0.1084	-0.0002
45	Envolvent (Fon.tens.terr.)	0.1151	-3.7175	3.7196	-0.0076	0.0130	-0.0990
		0.7402	-0.2268	42.0349	0.1462	0.0751	-0.0002
477	Envolvent (Fon.equil.)	-0.1991	-4.1946	-31.7205	0.0059	-0.0227	0.0007
		0.0129	0.3761	6.2718	0.3005	0.1176	0.1851
477	Envolvent (Fon.tens.terr.)	-0.1245	-2.8305	-20.6394	0.0065	-0.0142	0.0007
		-0.0355	0.2350	3.9199	0.2081	0.0767	0.1282
478	Envolvent (Fon.equil.)	-4.8815	-5.1227	3.2955	0.0060	0.0124	-0.0842
		-0.1019	-0.1882	87.9644	0.3170	0.1232	0.0011
478	Envolvent (Fon.tens.terr.)	-3.3796	-3.5469	3.6616	0.0066	0.0138	-0.0582
		-0.1133	-0.2092	60.9053	0.2195	0.0854	0.0007
521	Envolvent (Fon.equil.)	-2.5245	-1.1477	3.2374	0.0131	0.0014	0.0002
		-0.2119	-0.0029	50.3375	0.3202	0.0672	0.1208
521	Envolvent (Fon.tens.terr.)	-1.7484	-0.7945	3.5971	0.0146	0.0016	0.0002
		-0.2355	-0.0033	34.8577	0.2217	0.0466	0.0836

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària

VENT DIAGONAL. Barres

Tensions.

Barres	TENSIÓ MÀXIMA								
	TENS. (t/cm²)	APROF. (%)	Pos. (m)	N (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mt (t·m)	My (t·m)	Mz (t·m)
1/2	1.4919	41.44	0.000	43.7913	0.2427	0.2523	0.0881	0.1085	0.2653
1/9	0.4015	15.44	0.000	-0.3064	0.0025	0.0089	0.0000	0.0115	0.0046
2/3	1.4027	38.96	1.205	41.4006	-0.1878	-0.3211	0.0881	0.1671	0.1761
9/2	0.0466	1.79	0.640	0.0296	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0006	0.0000
10/2	0.9228	35.49	0.480	-2.6420	-0.0000	-0.0002	-0.0000	0.0019	-0.0000
2/12	0.0648	2.49	0.634	-0.0136	0.0000	0.0000	0.0000	0.0006	0.0000

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell
El Secretari

Barres	TENSIÓ MÀXIMA								
	TENS. (t/cm²)	APROF. (%)	Pos. (m)	N (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mt (t·m)	My (t·m)	Mz (t·m)
2/13	0.4961	19.08	1.267	2.5375	-0.0006	0.0086	0.0000	-0.0058	0.0007
46/2	0.8474	32.59	1.109	-0.8390	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0044	-0.0000
2/47	0.3506	13.48	1.109	-0.2802	0.0000	0.0000	0.0000	0.0044	0.0000
3/4	1.4324	39.79	1.304	42.4637	0.1628	0.3158	0.0881	-0.2432	-0.0363
12/3	0.2907	11.18	0.612	1.8695	0.0003	-0.0005	0.0000	0.0009	0.0002
3/15	0.1707	6.56	1.261	-0.2829	0.0005	0.0067	0.0000	-0.0035	-0.0006
83/3	0.5912	22.74	1.071	-0.5966	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0041	-0.0000
3/84	0.1290	4.96	1.071	0.3494	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0041	0.0000
4/5	1.3816	38.38	1.201	39.9457	-0.1839	-0.3549	0.0881	0.1844	0.1846
15/4	0.0380	1.46	0.606	0.0168	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0005	-0.0000
16/4	0.8775	33.75	0.455	-2.7381	-0.0002	-0.0001	0.0000	0.0017	-0.0002
4/17	0.0556	2.14	0.599	-0.0123	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0005	0.0000
4/18	0.4691	18.04	1.198	2.3328	-0.0006	0.0087	0.0000	-0.0060	0.0007
87/4	0.7648	29.41	1.030	-0.8759	0.0000	0.0000	0.0000	0.0038	-0.0000
4/88	0.2185	8.40	1.030	-0.1694	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0038	-0.0000
5/6	1.4073	39.09	1.309	40.9176	0.1653	0.3406	0.0881	-0.2599	-0.0317
17/5	0.2791	10.73	0.577	1.7917	0.0003	-0.0003	-0.0000	0.0009	0.0002
5/20	0.1063	4.09	1.196	-0.0934	0.0005	0.0066	0.0000	-0.0036	-0.0006
89/5	0.5157	19.84	0.992	-0.6028	0.0000	0.0000	0.0000	0.0036	0.0000
5/90	0.1266	4.87	0.992	0.4097	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0036	0.0000
6/7	1.3338	37.05	0.000	38.2518	-0.1966	-0.3332	0.0881	-0.2599	-0.0317
20/6	0.0336	1.29	0.573	0.0158	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0004	-0.0000
21/6	0.7889	30.34	0.287	-2.6171	-0.0002	-0.0000	-0.0000	0.0022	-0.0001
6/23	0.0474	1.82	0.565	-0.0111	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0004	-0.0000
6/24	0.4901	18.85	1.130	2.3848	-0.0006	0.0092	0.0000	-0.0065	0.0007
91/6	0.6662	25.62	0.951	-0.8882	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0033	0.0000
6/94	0.2853	10.97	0.951	-0.3163	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0033	-0.0000
7/8	1.3319	37.00	0.000	38.8993	0.3272	0.1128	0.0881	0.1375	0.2035
23/7	0.2852	10.97	0.543	1.8375	0.0003	-0.0000	-0.0000	0.0009	0.0001
7/36	0.1297	4.99	1.136	0.6113	0.0004	0.0048	0.0000	-0.0017	-0.0004
95/7	0.8781	33.77	0.914	-1.3093	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0030	0.0000
7/96	0.0664	2.55	0.914	0.0647	0.0000	0.0000	0.0000	0.0030	0.0000
8/11	1.3634	37.87	1.184	33.9867	-0.3756	0.0185	0.0737	-0.0540	0.2524
25/8	1.9783	76.09	0.000	-4.9776	0.0310	0.2169	-0.0000	0.1538	0.0216
8/26	1.6873	64.90	0.695	4.1006	-0.0371	-0.2024	-0.0000	0.1438	0.0258
36/8	0.0284	1.09	0.542	0.0114	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0004	0.0000
37/8	0.4291	16.50	0.271	-1.4992	-0.0002	-0.0003	0.0000	0.0017	-0.0002
8/38	0.0393	1.51	0.530	-0.0093	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0004	-0.0000
8/39	2.2593	86.90	0.928	-8.6749	-0.0001	0.0002	0.0000	0.0024	0.0001
8/50	0.6597	18.32	1.345	10.6570	-0.1326	0.0895	0.0286	-0.0912	0.1513
9/46	0.1640	6.31	0.000	-0.2982	0.0010	-0.0076	-0.0000	-0.0047	0.0012
45/10	0.9773	37.59	0.829	-2.6511	0.0005	-0.0002	0.0000	0.0017	0.0002
10/47	0.0419	1.61	0.640	0.0092	0.0000	0.0000	0.0000	0.0006	-0.0000
11/14	0.9873	27.42	1.330	23.9331	0.0965	0.1762	0.0346	-0.2007	0.0638
38/11	1.0440	40.15	0.127	-4.1068	0.0001	0.0001	-0.0000	0.0024	0.0001
11/40	0.8934	34.36	0.539	6.0675	0.0002	-0.0002	0.0000	0.0009	-0.0001
11/50	0.4455	17.14	0.570	-5.1204	0.1650	-0.3067	-0.0222	0.0856	-0.0623
11/51	0.4956	20.65	1.444	4.6236	0.0120	0.0322	-0.0038	-0.0359	0.0197
99/11	0.3476	13.37	0.835	2.8855	0.0000	0.0000	0.0000	0.0034	0.0000
11/100	0.3800	14.61	0.835	3.1898	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0034	0.0000
46/12	0.2905	11.17	0.634	1.8574	-0.0003	0.0005	0.0000	0.0009	0.0002
47/13	0.0782	3.01	0.634	-0.0225	-0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0006	-0.0000
13/84	0.4979	19.15	0.000	2.5505	0.0006	-0.0086	-0.0000	-0.0058	0.0007

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en sessió de 28 JUNY 2012 amb els prescrip
ns que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix milja pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-488434

257
DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell
El Secretari

Barres	TENSIÓ MÀXIMA								
	TENS. (t/cm²)	APROF. (%)	Pos. (m)	N (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mt (t·m)	My (t·m)	Mz (t·m)
14/19	1.0893	30.26	1.175	25.1488	-0.0783	-0.3394	0.0346	0.1993	0.1559
40/14	0.0239	0.92	0.512	0.0083	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0003	-0.0000
41/14	0.8097	31.14	0.000	4.2167	0.0005	0.0076	0.0000	0.0100	0.0005
14/42	0.0312	1.20	0.498	-0.0065	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0003	0.0000
14/43	0.6692	25.74	0.995	2.2974	-0.0005	0.0070	0.0000	-0.0050	0.0005
14/51	0.2171	8.35	0.486	-1.3131	-0.0264	0.1650	0.0000	-0.0780	0.0128
101/14	0.1268	4.88	0.793	-0.3057	-0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0031	-0.0000
14/102	1.2247	47.10	0.793	-4.3775	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0031	-0.0000
15/87	0.1627	6.26	0.000	-0.2744	-0.0005	-0.0066	0.0000	-0.0035	-0.0006
84/16	0.9341	35.93	0.788	-2.7464	0.0002	0.0001	0.0000	0.0018	-0.0002
16/88	0.0368	1.41	0.606	0.0084	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0005	-0.0000
87/17	0.2791	10.73	0.599	1.7812	-0.0003	0.0003	-0.0000	0.0009	0.0002
88/18	0.0684	2.63	0.599	-0.0218	0.0000	0.0000	0.0000	0.0005	0.0000
18/90	0.4708	18.11	0.000	2.3442	0.0006	-0.0087	0.0000	-0.0060	0.0007
19/22	1.1504	31.96	1.341	26.2826	0.0489	0.2905	0.0408	-0.2721	0.0667
42/19	0.3108	11.95	0.237	1.3790	0.0001	-0.0001	0.0000	0.0007	0.0001
19/48	0.5922	22.78	1.023	-1.1536	0.0003	0.0038	0.0000	-0.0019	-0.0003
19/52	0.2813	10.82	0.412	-0.5790	0.0221	0.4832	-0.0240	-0.1142	-0.0137
103/19	0.4348	16.72	1.512	1.0544	-0.0042	0.0027	0.0000	0.0002	0.0064
19/104	1.5101	58.08	1.512	1.0796	0.0256	0.0030	0.0002	-0.0001	-0.0323
20/91	0.1026	3.95	0.000	-0.0865	-0.0005	-0.0065	0.0000	-0.0036	-0.0006
90/21	0.8392	32.28	0.897	-2.6226	0.0002	0.0001	0.0000	0.0023	-0.0001
21/94	0.0327	1.26	0.573	0.0056	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0004	-0.0000
22/27	1.4612	40.59	1.164	21.0787	-0.0219	-1.0355	0.0676	0.6344	0.0672
48/22	0.0208	0.80	0.483	0.0087	0.0000	0.0000	-0.0000	0.0003	-0.0000
49/22	1.7179	66.07	0.483	-4.1055	-0.0002	0.0002	-0.0000	0.0005	-0.0001
22/53	0.6849	26.34	0.000	0.5031	0.0409	1.4735	-0.0266	0.3001	-0.0252
22/85	0.0262	1.01	0.465	-0.0060	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0003	0.0000
22/86	0.4924	18.94	0.931	1.7252	-0.0004	0.0055	0.0000	-0.0035	0.0004
133/22	1.4469	55.65	0.714	-1.7622	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0013	0.0000
22/134	0.0492	1.89	0.714	0.0070	0.0000	0.0000	-0.0000	0.0013	-0.0000
91/23	0.2853	10.97	0.565	1.8284	-0.0003	0.0000	0.0000	0.0009	0.0001
94/24	0.0609	2.34	0.565	-0.0222	-0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0004	0.0000
24/96	0.4916	18.91	0.000	2.3950	0.0007	-0.0093	0.0000	-0.0065	0.0007
25/92	1.2924	49.71	0.445	0.0217	0.0993	-0.3037	0.0000	0.1471	-0.0442
97/25	2.0512	78.89	1.049	-4.8867	-0.0206	-0.1399	-0.0000	0.1538	0.0216
26/93	1.4678	56.45	0.445	0.0728	-0.1045	-0.2796	0.0000	0.1363	0.0465
26/98	1.6912	65.05	0.000	4.1547	0.0782	0.1303	-0.0000	0.1438	0.0258
27/28	0.9178	25.50	0.000	19.5576	-0.2603	0.1263	-0.0478	0.0628	-0.1065
27/54	0.4059	15.61	0.000	2.2136	0.4698	2.0699	0.0000	0.5279	0.1195
85/27	0.2308	8.88	0.000	1.0141	0.0002	-0.0023	0.0000	-0.0005	0.0002
28/29	0.8597	23.88	0.625	19.9202	-0.1095	0.0493	-0.0520	-0.0181	0.0731
29/30	1.1284	31.35	0.000	18.1552	0.6944	-0.0419	-0.0501	0.0000	0.2909
30/31	0.9184	25.51	0.000	15.1407	0.6957	-0.0363	-0.0477	0.0405	0.2251
31/32	0.5509	15.30	0.000	13.9857	-0.1008	0.0626	-0.0123	0.0648	-0.0726
31/58	0.1703	6.55	0.254	0.7513	-0.1774	1.1788	0.0017	-0.1614	0.0097
32/33	0.4844	13.46	0.625	14.0472	-0.0832	0.0536	-0.0133	-0.0087	0.0434
33/34	0.9445	26.24	0.000	10.5659	1.4428	-0.0361	-0.0145	0.0073	0.4775
34/35	1.2552	34.87	0.625	3.4739	2.3172	0.0801	0.0004	0.0000	-0.8851
35/62	0.7055	27.14	0.000	2.2720	0.0015	3.4739	-0.0000	0.8851	0.0004
36/97	0.1303	5.01	0.000	0.6157	-0.0004	-0.0047	0.0000	-0.0017	-0.0004
96/37	0.4584	17.63	0.710	-1.5049	0.0002	-0.0004	-0.0000	0.0017	-0.0001
37/98	0.0281	1.08	0.542	0.0057	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0004	-0.0000

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGÈNCIA: Per fer constar que el present document ha estat aprovat provisionalment pel Ple en sessió de data 02 FEBR. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari

Barres	TENSIÓ MÀXIMA								
	TENS. (t/cm²)	APROF. (%)	Pos. (m)	N (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mt (t·m)	My (t·m)	Mz (t·m)
97/38	1.1011	42.35	0.928	-4.1099	-0.0001	0.0001	-0.0000	0.0025	0.0001
98/39	0.0394	1.51	0.530	-0.0093	-0.0000	-0.0000	0.0000	0.0004	0.0000
39/100	2.1404	82.32	0.127	-8.6717	0.0001	0.0000	0.0000	0.0023	0.0001
40/101	0.8930	34.34	0.512	6.0746	-0.0002	0.0002	0.0000	0.0009	-0.0001
100/41	0.8100	31.15	1.078	4.2187	-0.0005	-0.0070	0.0000	0.0100	0.0005
41/102	0.0379	1.46	0.512	-0.0120	-0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0003	0.0000
101/42	0.3111	11.97	0.746	1.3764	-0.0001	0.0002	-0.0000	0.0007	0.0001
102/43	0.0405	1.56	0.498	-0.0160	-0.0000	-0.0000	0.0000	0.0003	0.0000
43/104	0.6703	25.78	0.000	2.3027	0.0005	-0.0071	-0.0000	-0.0050	0.0005
44/46	3.1410	87.25	0.000	101.7469	0.3789	-0.1073	-0.0505	-0.1932	0.2474
44/247	0.4788	18.42	0.000	1.4221	0.0023	0.0103	-0.0000	0.0106	0.0039
45/47	2.0832	57.87	0.000	-61.3694	-0.1258	0.2815	0.1470	0.2474	0.0244
46/83	3.0449	84.58	0.000	100.7637	-0.3966	0.0460	-0.0505	-0.0552	-0.2452
247/46	0.0479	1.84	0.640	0.0337	-0.0000	-0.0000	0.0000	0.0006	-0.0000
46/248	0.0647	2.49	0.634	-0.0135	0.0000	0.0000	0.0000	0.0006	0.0000
46/475	0.4632	17.82	1.109	-0.4069	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0044	0.0000
47/84	2.0975	58.26	1.205	-63.4097	0.2353	-0.2834	0.1470	0.2226	-0.0956
47/276	0.3630	13.96	1.267	1.5991	-0.0006	0.0087	-0.0000	-0.0060	0.0007
277/47	1.0296	39.60	0.320	-2.8894	-0.0012	0.0004	0.0000	0.0032	-0.0012
47/476	0.1414	5.44	1.109	0.3958	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0044	0.0000
48/133	0.5488	21.11	0.000	-1.1517	-0.0003	-0.0038	-0.0000	-0.0019	-0.0003
104/49	1.8737	72.07	0.512	-4.1103	0.0002	-0.0002	0.0000	0.0006	-0.0001
49/134	0.0203	0.78	0.483	0.0045	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0003	-0.0000
50/51	0.4905	13.63	1.327	9.1267	-0.0973	0.0324	0.0352	0.0984	0.1347
51/52	0.7496	20.82	0.000	13.5532	0.3837	0.0179	0.0523	0.1179	0.2487
52/53	0.6546	18.18	1.338	14.1010	-0.1952	0.0400	0.0386	0.0674	0.1740
53/54	0.9307	25.85	0.000	15.5805	0.3079	0.0809	-0.0000	0.0940	0.3577
54/55	0.7170	19.92	0.625	21.5938	-0.0338	-0.0694	-0.0000	0.0434	0.0211
105/54	0.5595	21.52	0.000	5.5867	0.0139	0.0006	0.0000	0.0035	0.0097
54/119	0.2975	11.44	0.695	2.8820	-0.0063	-0.0006	0.0000	0.0035	0.0044
54/159	0.9608	36.96	0.833	-5.1822	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0029	-0.0000
55/56	0.7812	21.70	0.625	21.2786	-0.1845	0.0077	-0.0154	0.0097	0.1030
56/57	0.7066	19.63	0.000	8.9470	0.7815	-0.0946	-0.0205	-0.0084	0.3348
159/56	0.2248	8.65	0.550	-1.8805	-0.0000	-0.0000	0.0000	0.0019	-0.0000
218/56	1.8716	71.99	0.833	-10.2431	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0029	0.0000
56/220	0.0927	3.57	0.550	-0.6758	0.0000	0.0000	0.0000	0.0019	0.0000
56/222	0.7227	27.80	0.833	8.6004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0029	-0.0000
57/58	0.6910	19.19	0.000	11.9958	0.7802	-0.1003	-0.0215	0.0365	0.2491
58/59	0.7479	20.78	0.000	19.3405	-0.1075	0.1192	-0.0118	0.0976	-0.0772
106/58	0.5324	20.48	0.000	-1.7546	0.0186	0.0467	0.0000	0.0356	0.0129
58/120	0.5589	21.50	0.695	1.3978	-0.0291	-0.0467	-0.0000	0.0356	0.0202
159/58	0.5734	22.05	0.833	6.7645	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0029	0.0000
58/163	0.2678	10.30	0.833	-1.3314	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0029	0.0000
59/60	0.6961	19.34	0.625	19.3485	-0.1251	0.1282	-0.0131	-0.0562	0.0604
60/61	1.1971	33.25	0.625	17.3574	1.6407	-0.2710	-0.0146	0.0972	-0.5129
163/60	0.9715	37.37	0.550	-3.5738	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0008	0.0000
222/60	1.2947	49.80	0.833	-7.0374	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0029	0.0000
60/224	0.2163	8.32	0.550	1.3518	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0011	0.0000
60/226	0.0492	1.89	0.833	0.3170	-0.0000	-0.0000	0.0000	0.0029	-0.0000
61/62	1.1874	32.98	0.625	24.5028	0.7664	-0.3872	-0.0000	0.3189	-0.1664
62/63	1.4305	39.74	0.000	32.5353	-0.4764	0.3594	-0.0000	0.3189	-0.1664
107/62	1.3523	52.01	0.000	4.9402	-0.0016	0.0475	-0.0000	0.0348	-0.0011
62/121	1.0559	40.61	0.695	3.0595	0.0035	-0.0475	0.0000	0.0348	-0.0024

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 a les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La Secretària
Raquel González Cid

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix milià pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel pla en sessió de 8 2 ABR. 2012 La Seu d'Urgell El Secretari

Barres	TENSIÓ MÀXIMA								
	TENS. (t/cm²)	APROF. (%)	Pos. (m)	N (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mt (t·m)	My (t·m)	Mz (t·m)
163/62	0.2359	9.07	0.833	2.6125	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0029	-0.0000
62/166	0.5941	22.85	0.743	-3.7340	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0026	-0.0000
63/64	1.0322	28.67	1.250	20.4516	0.4553	-0.1872	-0.0000	0.1935	-0.2591
108/63	1.0237	39.37	0.000	-1.2484	0.0022	0.0475	-0.0000	0.0348	0.0015
63/122	0.8405	32.33	0.695	-0.1729	-0.0033	-0.0475	-0.0000	0.0348	0.0023
226/63	1.3215	50.83	0.743	-8.5085	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0026	-0.0000
63/228	0.7303	28.09	0.833	8.6940	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0029	-0.0000
64/65	1.3107	36.41	1.250	29.3342	-0.4681	0.1660	-0.0000	-0.0140	0.3261
109/64	0.2902	11.16	0.174	-1.5147	-0.0000	0.0002	0.0000	0.0011	-0.0000
64/123	0.1131	4.35	0.521	0.6390	-0.0000	-0.0002	-0.0000	0.0011	0.0000
166/64	0.6658	25.61	0.833	7.9006	-0.0000	-0.0000	0.0000	0.0029	0.0000
64/168	0.7315	28.14	0.833	-3.9081	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0029	-0.0000
65/66	0.9265	25.74	0.000	16.7392	0.4359	-0.1285	-0.0000	-0.0140	0.3261
168/65	0.3099	11.92	0.550	-1.0690	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0011	0.0000
228/65	1.6632	63.97	0.833	-9.0852	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0029	0.0000
65/229	0.0288	1.11	0.550	0.0558	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0011	0.0000
65/230	0.8499	32.69	0.833	7.7385	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0022	-0.0000
66/67	1.2510	34.75	0.000	23.0026	-0.3654	0.1296	-0.0000	0.1465	-0.2188
110/66	0.9032	34.74	0.000	-0.6327	-0.0006	0.0475	-0.0000	0.0348	-0.0004
66/124	0.7917	30.45	0.695	0.0279	-0.0001	-0.0475	0.0000	0.0348	0.0001
168/66	0.5844	22.48	0.833	5.2429	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0022	0.0000
66/170	0.8671	33.35	0.833	-2.8546	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0022	-0.0000
67/68	0.8226	22.85	0.000	12.3719	0.3189	-0.1085	-0.0000	-0.0154	0.2379
170/67	0.9835	37.83	0.550	-0.8174	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0005	0.0000
230/67	2.2487	86.49	0.833	-7.5786	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0022	-0.0000
67/231	0.0760	2.92	0.550	-0.0326	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0005	-0.0000
67/232	0.7343	28.24	0.833	6.6511	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0022	-0.0000
68/69	0.9593	26.65	0.000	17.6144	-0.2750	0.1114	-0.0000	0.1202	-0.1607
170/68	0.5176	19.91	0.833	4.6142	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0022	0.0000
171/68	0.9387	36.10	0.550	-0.7786	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0005	-0.0000
68/172	0.7196	27.68	0.833	-2.3503	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0022	0.0000
68/232	0.1560	6.00	0.550	0.3833	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0005	-0.0000
69/70	0.5903	16.40	0.000	8.3773	0.2618	-0.0949	-0.0000	-0.0191	0.1831
111/69	1.3039	50.15	0.000	-0.6532	0.0004	0.0477	0.0000	0.0346	0.0003
69/125	1.1591	44.58	0.695	0.0084	-0.0027	-0.0477	0.0000	0.0346	0.0019
232/69	1.9950	76.73	0.833	-6.7112	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0022	-0.0000
69/234	0.6397	24.60	0.833	5.7622	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0022	0.0000
70/71	1.1639	44.77	0.000	13.3811	-0.2355	0.0920	-0.0000	0.0996	-0.1442
112/70	0.8536	32.83	0.000	-0.3058	0.0010	0.0475	-0.0000	0.0348	0.0007
70/126	0.7822	30.09	0.695	0.0261	0.0021	-0.0475	0.0000	0.0348	-0.0014
172/70	0.4474	17.21	0.833	3.9550	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0022	0.0000
70/174	1.3874	53.36	0.833	-2.5859	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0017	0.0000
71/72	0.6564	25.25	0.000	5.5110	0.1957	-0.0713	-0.0000	-0.0155	0.1502
174/71	0.6419	24.69	0.550	-0.5219	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0005	0.0000
234/71	1.6962	65.24	0.833	-5.6896	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0022	0.0000
71/235	0.0720	2.77	0.550	0.1247	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0005	0.0000
71/236	0.5420	20.85	0.833	4.8444	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0022	0.0000
72/73	0.8317	31.99	0.000	9.7250	-0.1587	0.0689	-0.0000	0.0737	-0.0945
113/72	1.2153	46.74	0.000	-0.2643	0.0012	0.0477	0.0000	0.0346	0.0009
72/127	1.1525	44.33	0.695	0.0162	-0.0018	-0.0477	0.0000	0.0346	0.0013
174/72	0.5054	19.44	0.833	3.2763	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0017	-0.0000
72/176	1.1997	46.14	0.833	-2.2262	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0017	-0.0000
73/74	0.4257	16.37	0.000	3.3237	0.1419	-0.0453	-0.0000	-0.0125	0.1039

Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat Direcció General d'Ordenació del Territori Urbanisme i Habitatge Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 d'acord amb el que han estat informades en aquesta Secretaria
Raquel González Gálvez

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10.01.2012 amb el número B-486434

02 ABR. 2012

Barres	TENSIÓ MÀXIMA								
	TENS. (t/cm²)	APROF. (%)	Pos. (m)	N (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mt (t·m)	My (t·m)	Mz (t·m)
176/73	0.4584	17.63	0.550	-0.3633	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0005	-0.0000
236/73	2.4614	94.67	0.833	-4.6437	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0017	-0.0000
73/237	0.0774	2.98	0.550	0.1415	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0005	0.0000
73/238	0.6000	23.08	0.833	3.9297	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0017	0.0000
74/75	0.5759	22.15	0.000	6.7027	-0.1112	0.0402	-0.0000	0.0442	-0.0734
114/74	0.8397	32.30	0.000	-0.1326	0.0047	0.0475	0.0000	0.0348	0.0033
74/128	0.8039	30.92	0.695	0.1088	-0.0054	-0.0475	0.0000	0.0348	0.0037
176/74	0.3951	15.20	0.833	2.5142	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0017	0.0000
74/178	1.0152	39.05	0.833	-1.8728	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0017	-0.0000
75/76	0.2468	9.49	0.000	1.7249	0.0818	-0.0257	-0.0000	-0.0060	0.0655
115/75	1.2242	47.09	0.000	-0.2354	0.0038	0.0477	-0.0000	0.0346	0.0027
75/129	1.1571	44.50	0.695	0.0022	-0.0022	-0.0477	-0.0000	0.0346	0.0015
238/75	1.9510	75.04	0.833	-3.6657	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0017	-0.0000
75/240	0.4804	18.48	0.833	3.1035	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0017	0.0000
76/77	0.3670	14.12	0.000	4.6038	-0.0598	0.0235	-0.0000	0.0260	-0.0367
178/76	0.3784	14.55	0.833	2.3982	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0017	-0.0000
179/76	0.5897	22.68	0.550	-0.4768	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0005	-0.0000
76/180	1.3194	50.75	0.833	-1.4223	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0014	-0.0000
76/240	0.0398	1.53	0.550	0.0254	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0005	0.0000
77/78	0.1321	5.08	0.000	0.8107	0.0457	-0.0100	-0.0000	-0.0033	0.0380
180/77	0.1802	6.93	0.550	-0.1227	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0005	-0.0000
240/77	2.4750	95.19	0.833	-2.7119	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0014	0.0000
77/241	0.0454	1.75	0.550	0.0429	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0005	0.0000
77/242	0.4567	17.57	0.833	2.3752	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0014	0.0000
78/79	0.2011	7.73	0.000	2.6877	-0.0304	0.0093	-0.0000	0.0091	-0.0191
116/78	0.8813	33.90	0.000	-0.3632	0.0050	0.0475	-0.0000	0.0348	0.0034
78/130	0.8245	31.71	0.695	-0.0321	-0.0052	-0.0475	0.0000	0.0348	0.0036
180/78	0.3072	11.81	0.833	1.5241	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0014	-0.0000
78/182	0.9478	36.45	0.833	-0.8572	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0011	0.0000
79/80	0.0599	2.30	0.000	0.3044	0.0239	-0.0046	-0.0000	-0.0025	0.0189
117/79	1.1632	44.74	0.000	-0.0643	0.0006	0.0477	-0.0000	0.0346	0.0004
79/131	1.4053	54.05	0.695	-0.0357	-0.0036	-0.0478	0.0000	0.0345	0.0025
242/79	1.9512	75.05	0.833	-1.8104	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0011	0.0000
79/244	0.3516	13.52	0.833	1.5088	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0011	-0.0000
80/81	0.1227	4.72	1.250	1.5529	-0.0204	0.0062	0.0000	-0.0045	0.0145
118/80	0.8250	31.73	0.000	-0.0968	0.0028	0.0475	0.0000	0.0348	0.0020
80/132	0.8186	31.48	0.695	-0.0578	-0.0029	-0.0475	-0.0000	0.0348	0.0020
182/80	0.2145	8.25	0.833	0.8508	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0011	0.0000
80/184	0.7174	27.59	0.833	-0.6383	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0011	-0.0000
81/82	0.0440	1.69	0.000	-0.1941	0.0116	-0.0036	0.0000	-0.0045	0.0145
184/81	0.1124	4.32	0.550	-0.0642	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0005	0.0000
244/81	1.3669	52.57	0.833	-1.2554	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0011	-0.0000
81/245	0.0515	1.98	0.550	0.0617	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0005	-0.0000
81/246	0.2647	10.18	0.833	1.0917	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0011	-0.0000
81/261	0.0668	2.57	0.550	-0.0876	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0006	-0.0000
184/82	0.0858	3.30	0.833	0.2330	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0011	0.0000
185/82	0.1363	5.24	0.550	-0.4175	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0011	0.0000
82/246	0.1205	4.63	0.550	-0.3584	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0011	-0.0000
82/262	0.0823	3.16	0.550	0.2766	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0008	-0.0000
83/87	3.0314	84.21	1.304	100.1730	0.3686	-0.0178	-0.0505	-0.0872	-0.2480
248/83	0.0927	3.57	0.153	-0.0118	0.0001	0.0002	-0.0000	0.0039	0.0001
83/249	0.3489	13.42	1.261	1.3096	0.0006	0.0092	-0.0000	-0.0067	-0.0008
83/438	0.7631	29.35	1.071	-0.8031	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0041	0.0000

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
El Secretari
Pedro González Gálvez

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix milpà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-436434

261
document
...ovat provisionalment pel
...sió de
La Seu d'Urgell,
02 ABR 2012
El Secretari

Barres	TENSIÓ MÀXIMA								
	TENS. (t/cm²)	APROF. (%)	Pos. (m)	N (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mt (t·m)	My (t·m)	Mz (t·m)
84/88	2.0375	56.60	0.000	-60.7388	-0.2340	0.2490	0.1470	0.2226	-0.0956
84/439	0.1946	7.48	1.071	0.8024	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0041	0.0000
133/85	0.2303	8.86	0.931	1.0121	-0.0002	0.0024	0.0000	-0.0005	0.0002
134/86	0.0318	1.22	0.465	-0.0125	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0003	0.0000
86/144	0.4931	18.96	0.000	1.7284	0.0004	-0.0056	-0.0000	-0.0035	0.0004
87/89	3.0138	83.72	1.201	99.1803	-0.4081	0.0300	-0.0505	-0.1219	0.2421
249/87	0.0399	1.53	0.606	0.0225	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0005	0.0000
87/250	0.0555	2.13	0.599	-0.0122	0.0000	0.0000	0.0000	0.0005	-0.0000
87/434	0.4795	18.44	1.030	-0.5069	0.0000	0.0000	0.0000	0.0038	-0.0000
88/90	2.1029	58.41	1.201	-63.0484	0.2600	-0.2830	0.1470	0.2375	-0.1028
88/274	0.3599	13.84	1.198	1.5707	-0.0006	0.0087	0.0000	-0.0060	0.0007
275/88	1.0225	39.33	0.303	-3.1808	-0.0002	-0.0005	-0.0000	0.0021	-0.0002
88/435	0.1606	6.18	1.030	0.6084	0.0000	0.0000	0.0000	0.0038	-0.0000
89/91	2.9988	83.30	0.000	98.6428	0.3754	-0.0345	-0.0505	-0.1219	0.2421
250/89	0.1160	4.46	0.000	0.2064	-0.0000	0.0013	0.0000	0.0046	-0.0000
89/251	0.3537	13.60	1.196	1.1934	0.0007	0.0100	0.0000	-0.0077	-0.0008
89/432	0.6860	26.38	0.992	-0.8390	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0036	0.0000
90/94	2.0453	56.81	0.000	-60.3997	-0.2400	0.2684	0.1470	0.2375	-0.1028
90/433	0.1888	7.26	0.992	0.8392	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0036	-0.0000
91/95	3.0734	85.37	1.196	97.6937	-0.3708	0.1922	-0.0505	-0.3070	0.1943
251/91	0.0360	1.39	0.573	0.0234	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0004	0.0000
91/252	0.0473	1.82	0.565	-0.0110	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0004	-0.0000
91/430	0.2859	11.00	0.951	-0.3173	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0033	-0.0000
92/93	1.7989	69.19	0.903	0.2172	-0.0000	0.1534	0.0000	0.0464	-0.0000
92/186	1.7907	68.87	0.401	-0.0008	-0.1254	-0.0722	0.0000	0.1856	0.0038
93/200	1.6876	64.91	0.401	-0.0098	0.1179	-0.0768	0.0000	0.1767	-0.0031
94/96	2.2332	62.03	1.196	-62.9636	0.2204	-0.3935	0.1470	0.3567	-0.0524
94/272	0.3829	14.73	1.130	1.6624	-0.0006	0.0091	-0.0000	-0.0064	0.0007
273/94	0.9874	37.98	0.287	-3.2977	-0.0002	0.0003	0.0000	0.0025	-0.0001
94/431	0.1329	5.11	0.951	0.4910	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0033	-0.0000
95/97	3.2937	91.49	1.321	97.8481	0.2802	-0.6562	-0.0505	0.5617	-0.1759
252/95	0.1351	5.20	0.000	0.2236	-0.0001	0.0026	0.0000	0.0056	-0.0001
95/253	0.1518	5.84	1.136	0.1305	0.0006	0.0082	-0.0000	-0.0056	-0.0007
95/428	0.5891	22.66	0.914	-0.8416	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0030	-0.0000
96/98	2.3394	64.98	1.321	-60.7714	-0.0551	0.6374	0.1470	-0.4835	0.0204
96/429	0.2288	8.80	0.914	1.1871	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0030	-0.0000
97/99	2.9386	81.63	1.184	80.3227	-0.2563	0.5343	-0.0114	-0.3627	0.1784
97/153	1.4192	39.42	1.345	22.8725	-0.0931	0.5013	-0.0139	-0.3722	0.0625
253/97	0.0308	1.18	0.542	0.0188	0.0000	0.0000	-0.0000	0.0004	0.0000
97/254	0.0459	1.76	0.530	-0.0153	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0004	0.0000
97/426	1.6849	64.81	0.872	-8.5208	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0037	0.0000
98/100	2.0022	55.62	1.184	-50.4676	-0.0335	-0.4290	0.0793	0.2683	0.0227
98/214	0.9543	26.51	1.345	-13.1725	-0.0048	-0.3729	0.0456	0.2713	0.0688
98/270	0.1056	4.06	1.061	-0.2897	-0.0004	0.0051	-0.0000	-0.0021	0.0004
271/98	0.8745	33.64	0.542	-3.2692	-0.0003	0.0001	0.0000	0.0009	-0.0001
98/427	1.1542	44.39	0.000	6.8102	-0.0359	-0.0084	-0.0000	0.0000	-0.0626
99/101	2.6082	72.45	1.330	71.8825	0.3193	0.0115	-0.0570	-0.2108	-0.2483
99/153	0.7625	29.33	0.000	-10.4450	0.2021	-0.4987	0.0142	-0.1460	0.0481
99/154	1.6463	68.60	1.444	18.9998	0.0334	0.0308	-0.0076	-0.0597	-0.0367
254/99	1.4498	55.76	0.000	9.4865	0.0005	-0.0065	0.0000	-0.0035	0.0005
99/255	1.5943	61.32	1.078	-4.8919	0.0013	0.0177	-0.0000	-0.0158	-0.0014
99/424	0.1845	7.10	0.835	-0.4608	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0034	0.0000
100/102	1.8926	52.57	1.330	-45.6261	-0.2182	-0.0334	0.0601	0.1937	0.2559

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Habitatge
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 per haver estat complides les prescripcions que han estat establertes en el seu acord
La secretària
Rachel González Gálvez

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-436434

...ocument
...estat aprovat provisionalment pel
ple en sessió de 0 7 A.G. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari

Barres	TENSIÓ MÀXIMA								
	TENS. (t/cm²)	APROF. (%)	Pos. (m)	N (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mt (t·m)	My (t·m)	Mz (t·m)
214/100	0.4718	18.15	0.570	5.9037	-0.0211	-0.3132	-0.0377	0.0999	-0.0047
100/215	1.3416	55.90	1.444	-13.7703	-0.0136	-0.0054	0.0095	0.0347	0.0433
100/425	0.2659	10.23	0.835	-0.7377	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0034	-0.0000
101/103	2.9730	82.58	0.000	73.5292	-0.3227	-0.8194	0.0182	-0.5719	-0.2341
101/154	1.0603	40.78	0.000	-6.8376	-0.3432	1.4479	0.0094	0.3610	-0.0760
255/101	0.0335	1.29	0.512	0.0381	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0003	-0.0000
101/256	0.0312	1.20	0.498	-0.0064	0.0000	0.0000	-0.0000	0.0003	-0.0000
101/422	0.6054	23.28	0.793	5.3461	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0031	0.0000
102/104	2.0049	55.69	0.000	-49.7734	0.2704	0.2528	0.0601	0.1937	0.2559
215/102	0.6171	23.74	0.000	5.1147	0.1716	0.3859	-0.0000	0.1903	0.0834
102/268	0.7235	27.83	0.995	2.6270	-0.0005	0.0066	0.0000	-0.0046	0.0005
269/102	1.2130	46.65	0.000	-4.6803	0.0000	0.0011	0.0000	0.0033	0.0000
102/423	1.0014	38.52	0.793	-3.5495	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0031	-0.0000
103/133	2.9530	82.03	1.341	70.3875	-0.0238	0.3144	-0.0541	-0.6322	0.1521
103/155	1.6541	63.62	0.412	-0.1385	0.2743	3.3334	-0.0203	-0.7683	-0.0394
256/103	0.4293	16.51	0.000	1.4367	-0.0002	0.0030	-0.0000	0.0042	-0.0002
103/257	0.3696	14.21	1.023	1.0196	0.0005	0.0056	-0.0000	-0.0038	-0.0005
103/420	0.2172	8.35	0.756	-0.1823	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0014	0.0000
104/134	1.9654	54.59	0.000	-43.0155	-0.0740	0.4912	0.0864	0.3964	-0.0677
216/104	1.1901	45.77	0.000	-0.1884	-0.1449	2.5451	-0.0075	0.5493	-0.0338
104/421	1.3898	53.45	0.000	0.5018	-0.0214	-0.0030	0.0000	-0.0002	-0.0323
157/105	0.5434	20.90	0.405	5.3874	-0.0238	-0.0062	-0.0000	0.0035	0.0097
105/187	1.2275	47.21	0.202	0.1323	-0.1538	-0.0058	0.0000	0.0013	0.0311
161/106	0.5424	20.86	0.405	-1.9872	-0.0318	-0.0852	0.0000	0.0356	0.0129
106/188	1.9524	75.09	0.202	0.1599	-0.1762	-0.0972	0.0000	0.0232	0.0357
165/107	1.3306	51.18	0.405	4.7872	0.0028	-0.0844	-0.0000	0.0348	-0.0011
107/189	1.6602	63.85	0.202	0.0726	-0.1347	-0.0972	0.0000	0.0232	0.0273
166/108	1.0260	39.46	0.405	-1.4459	-0.0037	-0.0844	-0.0000	0.0348	0.0015
108/190	1.8870	72.58	0.202	0.1038	-0.1680	-0.0972	0.0000	0.0232	0.0340
167/109	0.2540	9.77	0.405	-1.5147	0.0000	-0.0010	0.0000	0.0010	-0.0000
169/110	0.9208	35.42	0.405	-0.8383	0.0011	-0.0844	0.0000	0.0348	-0.0004
110/191	1.9583	75.32	0.202	0.1013	-0.1789	-0.0972	0.0000	0.0232	0.0362
172/111	1.2992	49.97	0.405	-0.7964	-0.0007	-0.0842	-0.0000	0.0346	0.0003
111/192	1.5854	60.98	0.202	0.0726	-0.1234	-0.0972	0.0000	0.0232	0.0250
173/112	0.8730	33.58	0.405	-0.4740	-0.0018	-0.0844	-0.0000	0.0348	0.0007
112/193	1.7259	66.38	0.202	0.0865	-0.1442	-0.0972	0.0000	0.0232	0.0292
175/113	1.2265	47.17	0.405	-0.3883	-0.0021	-0.0842	0.0000	0.0346	0.0009
113/194	1.4666	56.41	0.202	0.0649	-0.1057	-0.0972	0.0000	0.0232	0.0214
177/114	0.8596	33.06	0.405	-0.2775	-0.0080	-0.0844	0.0000	0.0348	0.0033
114/195	1.5594	59.98	0.202	0.0835	-0.1191	-0.0972	0.0000	0.0232	0.0241
178/115	1.2318	47.38	0.405	-0.3330	-0.0066	-0.0842	-0.0000	0.0346	0.0027
115/196	1.2916	49.68	0.202	0.0578	-0.0794	-0.0972	0.0000	0.0232	0.0161
181/116	0.8866	34.10	0.405	-0.4471	-0.0085	-0.0844	0.0000	0.0348	0.0034
116/197	1.2022	46.24	0.202	0.0536	-0.0659	-0.0972	0.0000	0.0232	0.0134
182/117	1.1612	44.66	0.405	-0.0659	-0.0010	-0.0842	-0.0000	0.0346	0.0004
117/198	0.9240	35.54	0.202	0.0021	-0.0006	-0.0972	0.0000	0.0232	0.0001
183/118	0.8268	31.80	0.405	-0.1178	-0.0048	-0.0844	0.0000	0.0348	0.0020
118/199	0.9525	36.63	0.202	0.0171	-0.0143	-0.0972	0.0000	0.0232	0.0029
119/201	1.2486	48.02	0.202	0.1085	0.1538	-0.0058	0.0000	0.0013	-0.0311
119/218	0.2823	10.86	0.000	2.6945	0.0108	0.0062	-0.0000	0.0035	0.0044
120/202	1.2369	47.57	0.202	0.1916	0.1729	-0.0731	0.0000	0.0174	-0.0350
120/222	0.5392	20.74	0.000	1.1487	0.0499	0.0852	-0.0000	0.0356	0.0202
121/203	0.9478	36.46	0.202	-0.0009	-0.0107	-0.0972	0.0000	0.0232	0.0022

...Catalunya
...ebilitat
...Ordenació
...Urbanisme
...territorial d'Urgell
...ent per la Comissió
...Urbanisme de la seu en data
28 JUNY 2012 ...descrip-
...cions que han estat incorporades en
...la seu
El Secretari
Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012 La Seu d'Urgell. El Secretari

Barres	TENSIÓ MÀXIMA								
	TENS. (t/cm²)	APROF. (%)	Pos. (m)	N (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mt (t·m)	My (t·m)	Mz (t·m)
121/226	1.0349	39.80	0.000	2.9094	-0.0060	0.0844	0.0000	0.0348	-0.0024
122/204	1.1954	45.98	0.202	0.1071	0.1699	-0.0731	0.0000	0.0174	-0.0344
122/227	0.8677	33.37	0.000	-0.3721	0.0057	0.0844	-0.0000	0.0348	0.0023
123/228	0.1117	4.30	0.000	0.6390	0.0000	0.0010	-0.0000	0.0010	0.0000
124/205	1.2673	48.74	0.202	0.1074	0.1788	-0.0731	0.0000	0.0174	-0.0362
124/230	0.7923	30.47	0.000	0.0294	0.0001	0.0844	0.0000	0.0348	0.0001
125/206	0.9576	36.83	0.202	-0.0003	-0.0150	-0.0972	0.0000	0.0232	0.0030
125/233	1.1577	44.53	0.000	0.0215	0.0046	0.0842	0.0000	0.0346	0.0019
126/207	0.9604	36.94	0.202	0.0903	0.1412	-0.0731	0.0000	0.0174	-0.0286
126/234	0.7874	30.28	0.000	0.1324	0.0039	0.0844	0.0000	0.0348	0.0016
127/208	0.9456	36.37	0.202	0.0000	-0.0098	-0.0972	0.0000	0.0232	0.0020
127/236	1.1519	44.30	0.000	0.0247	0.0031	0.0842	0.0000	0.0346	0.0013
128/209	0.8915	34.29	0.202	0.0003	0.0137	-0.0972	0.0000	0.0232	-0.0028
128/238	0.8262	31.78	0.000	-0.0372	0.0092	0.0844	0.0000	0.0348	0.0037
129/210	0.9491	36.51	0.202	0.0002	-0.0114	-0.0972	0.0000	0.0232	0.0023
129/239	1.1673	44.90	0.000	0.0171	0.0071	0.0842	0.0000	0.0346	0.0029
130/211	0.9239	35.53	0.202	-0.0008	-0.0003	-0.0972	0.0000	0.0232	0.0001
130/242	0.8374	32.21	0.000	-0.1165	0.0089	0.0844	0.0000	0.0348	0.0036
131/212	1.0164	39.09	0.202	-0.0117	-0.0395	-0.0972	0.0000	0.0232	0.0080
131/243	1.3953	53.66	0.000	0.0044	0.0061	0.0841	-0.0000	0.0345	0.0025
132/213	0.9620	37.00	0.202	-0.0035	-0.0166	-0.0972	0.0000	0.0232	0.0034
132/244	0.8213	31.59	0.000	-0.0789	0.0050	0.0844	-0.0000	0.0348	0.0020
133/135	2.8738	79.83	1.164	64.9994	0.3295	-1.1397	-0.0541	0.6957	-0.2315
133/156	2.3912	91.97	0.328	0.4084	-0.0604	4.1146	-0.0000	-1.3465	0.0198
257/133	0.0221	0.85	0.483	0.0126	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0003	-0.0000
133/258	0.0258	0.99	0.465	-0.0056	-0.0000	-0.0000	0.0000	0.0003	0.0000
133/390	1.2749	49.04	0.714	-1.5451	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0013	0.0000
134/144	2.2928	63.69	1.164	-43.0918	-0.2251	1.0386	0.1291	-0.6574	0.2302
217/134	1.8493	71.13	0.328	0.2870	0.0834	4.6061	-0.0659	-0.8144	0.0386
134/266	0.5499	21.15	0.931	2.2679	-0.0003	0.0040	-0.0000	-0.0020	0.0003
267/134	2.0933	80.51	0.000	-4.9137	-0.0003	-0.0034	-0.0000	-0.0016	-0.0003
134/391	0.4676	17.98	0.714	2.0454	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0013	0.0000
135/136	3.4868	96.86	0.000	64.2488	0.0406	-0.4660	-0.0685	-0.7163	-0.1507
135/157	0.1091	4.19	0.127	5.8293	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0003	0.0000
258/135	0.4367	16.80	0.000	-0.8831	-0.0001	0.0016	0.0000	0.0029	-0.0001
136/137	2.5756	71.55	0.000	57.6423	0.3500	0.4350	-0.0380	0.1794	0.2104
137/138	2.5864	71.84	0.000	54.0374	0.4844	0.6742	-0.0329	0.2981	0.2272
138/139	2.3706	65.85	0.000	50.0655	0.4885	0.6783	-0.0308	0.3021	0.1599
139/140	2.0108	55.86	0.000	44.3107	0.6947	1.4708	0.0152	0.5054	0.2175
139/161	0.7308	28.11	0.000	-0.8800	-0.2179	5.7679	-0.0007	0.7247	-0.0460
140/141	1.8092	50.26	0.625	36.8857	0.7768	1.4919	0.0075	-0.5302	-0.2059
141/142	1.9155	53.21	0.625	26.0018	1.4211	2.3412	-0.0094	-0.8041	-0.4181
142/143	3.3964	94.35	0.625	9.5631	3.2254	5.5563	-0.0040	-2.1410	-1.2361
143/165	1.9734	75.90	0.000	6.2056	-0.0156	9.7131	-0.0000	2.4723	-0.0040
144/145	2.0774	57.71	0.000	-37.8717	-0.2531	0.9072	-0.0237	0.4128	0.0176
218/144	0.7880	30.31	0.254	-3.4100	0.6563	3.9620	-0.0000	-1.0061	-0.1670
145/146	1.6510	45.86	0.000	-34.9425	-0.1311	0.4622	-0.0356	0.2091	0.0030
146/147	1.3952	38.76	0.000	-33.4729	-0.0046	0.1395	-0.0321	0.0802	0.0147
147/148	1.3630	37.86	0.000	-32.6755	0.0066	0.1344	-0.0303	0.0790	-0.0276
148/149	1.4908	41.41	0.000	-29.1260	-0.7244	1.0898	-0.0376	0.3854	-0.2539
222/148	0.4671	17.96	0.254	1.2309	0.0899	3.5320	0.0028	-0.4492	-0.0073
149/150	1.3178	36.60	0.625	-23.2907	-0.6900	1.1547	-0.0298	-0.3648	0.2828
150/151	1.2081	33.56	0.625	-16.1704	-0.7514	1.3421	-0.0125	-0.4485	0.3212

Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Efectivament la Comissió d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 ha estat informada de les prescripcions establertes en el seu acord
La Secretària
Raquel González Gallego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10.01.2012 amb el número B-486434

CERTIFICO: Aquest document ... aprovat provisionalment pel ... en sessió de ... 07 JUNY 2012 ... La Seu d'Urgell, ... El Secretari

Barres	TENSIÓ MÀXIMA								
	TENS. (t/cm²)	APROF. (%)	Pos. (m)	N (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mt (t·m)	My (t·m)	Mz (t·m)
151/152	2.0486	56.91	0.625	-5.8911	-1.9120	3.4578	-0.0064	-1.2824	0.7404
153/154	0.8989	24.97	0.000	19.8329	-0.0623	0.1102	-0.0493	0.2290	0.0776
154/155	1.9145	53.18	0.000	38.7953	0.5202	0.4994	0.0200	0.4129	0.3972
155/156	1.9254	53.48	0.000	42.1520	0.2095	0.5157	-0.0205	0.5014	0.1528
156/157	2.7779	77.16	0.000	46.2866	0.4678	0.8381	-0.0000	0.9737	0.5435
157/158	2.1984	61.07	0.625	40.4463	0.4494	1.2083	0.0000	-0.7552	-0.2809
157/282	0.0463	1.78	0.550	0.3785	-0.0000	-0.0000	0.0000	0.0019	0.0000
157/284	0.6663	25.63	0.833	7.9073	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0029	-0.0000
158/159	1.6838	46.77	0.000	47.0709	0.1400	0.3072	0.0159	0.0993	0.1749
159/160	1.8426	51.18	0.000	41.8039	0.6353	0.7011	0.0117	0.3144	0.3124
159/284	0.1379	5.31	0.550	-1.0881	-0.0000	-0.0000	0.0000	0.0019	0.0000
160/161	1.8654	51.82	0.000	45.8101	0.6312	0.6971	0.0092	0.3293	0.1871
161/162	2.0402	56.67	0.000	44.1261	0.5976	1.5436	0.0187	0.5383	0.1640
284/161	0.8200	31.54	0.833	-4.3996	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0029	0.0000
161/286	0.2510	9.65	0.550	-2.1189	-0.0000	-0.0000	0.0000	0.0019	-0.0000
161/288	0.4886	18.79	0.833	5.7210	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0029	-0.0000
162/163	2.2825	63.40	0.625	51.6205	0.5154	1.5224	0.0109	-0.5506	-0.0792
163/164	3.4058	94.60	0.625	59.7667	2.1027	2.8287	-0.0059	-1.0731	-0.6634
163/288	1.0038	38.61	0.550	-3.6948	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0008	0.0000
164/165	3.1640	87.89	0.625	76.2427	0.2983	-0.3864	0.0000	0.6583	0.0456
165/166	3.3727	93.69	0.000	83.0552	-0.2597	0.8217	0.0000	0.6583	0.0456
288/165	0.2341	9.00	0.833	2.5912	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0029	-0.0000
165/290	0.3239	12.46	0.550	-1.1214	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0011	0.0000
165/291	0.6203	23.86	0.743	7.3724	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0026	0.0000
166/167	2.7056	75.16	0.000	74.8376	0.3554	-0.3623	0.0000	-0.1633	0.3053
166/291	0.0978	3.76	0.550	-0.2734	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0011	-0.0000
167/168	2.3640	65.67	0.000	64.8265	-0.3175	0.2822	0.0000	0.2896	-0.1390
291/167	1.1902	45.78	0.833	-6.4567	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0029	0.0000
167/292	0.2838	10.91	0.550	-0.9709	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0011	0.0000
167/293	0.6086	23.41	0.833	7.1973	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0029	0.0000
168/169	2.1038	58.44	0.000	58.1861	0.2871	-0.2349	0.0000	-0.0632	0.2579
168/293	0.3118	11.99	0.550	-1.0758	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0011	-0.0000
169/170	2.2667	62.96	0.000	51.1172	-0.2470	0.2197	0.0000	0.2304	-0.1010
293/169	1.2756	49.06	0.833	-4.2513	-0.0000	-0.0000	0.0000	0.0022	-0.0000
169/294	0.2551	9.81	0.550	-0.8633	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0011	0.0000
169/295	0.6096	23.45	0.833	5.4793	-0.0000	-0.0000	0.0000	0.0022	0.0000
170/171	2.0194	56.09	0.000	45.5803	0.2370	-0.1626	0.0000	-0.0441	0.2078
170/295	0.4413	16.97	0.550	-0.3486	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0005	-0.0000
171/172	1.7393	48.31	0.000	39.4150	-0.1991	0.1523	0.0000	0.1591	-0.0885
295/171	1.1806	45.41	0.833	-3.9264	-0.0000	-0.0000	0.0000	0.0022	-0.0000
171/296	0.7303	28.09	0.550	-0.5984	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0005	-0.0000
171/297	0.5134	19.74	0.833	4.5748	-0.0000	-0.0000	0.0000	0.0022	-0.0000
172/173	1.5567	43.24	1.250	34.8375	0.1637	-0.1591	0.0000	0.1676	-0.0442
172/297	0.1454	5.59	0.550	-0.2693	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0009	0.0000
173/174	2.0702	79.62	0.000	29.1328	-0.1226	0.1754	0.0000	0.1676	-0.0442
297/173	1.0459	40.23	0.833	-3.4658	-0.0000	-0.0000	0.0000	0.0022	0.0000
173/298	0.1683	6.47	0.550	-0.5378	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0011	0.0000
173/299	0.6497	24.99	0.833	4.2729	0.0000	0.0000	-0.0000	0.0017	-0.0000
174/175	1.7139	65.92	1.250	24.9462	0.1174	-0.1350	0.0000	0.1171	-0.0377
174/299	0.5879	22.61	0.550	-0.4753	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0005	-0.0000
175/176	1.4388	55.34	0.000	20.2232	-0.0882	0.1250	0.0000	0.1171	-0.0377
299/175	1.5706	60.41	0.833	-2.9369	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0017	-0.0000
175/300	0.2039	7.84	0.550	-0.4057	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0009	0.0000

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en sessió de 28 JUNY 2012 Els termes de l'article 86 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme s'entenen complerts per silenci administratiu. Tramesa l'acord a la secretaria.
Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-436434

DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment per ple en sessió de 02 ABR 2012 La Seu d'Urgell. El Secretari

Barres	TENSIÓ MÀXIMA								
	TENS. (t/cm²)	APROF. (%)	Pos. (m)	N (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mt (t·m)	My (t·m)	Mz (t·m)
175/301	0.5361	20.62	0.833	3.4879	0.0000	0.0000	0.0000	0.0017	-0.0000
176/177	1.1577	44.53	0.000	16.8566	0.0795	-0.0918	0.0000	-0.0391	0.0725
176/301	0.5675	21.83	0.550	-0.4577	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0005	-0.0000
177/178	0.9346	35.94	0.000	13.1517	-0.0636	0.0682	0.0000	0.0757	-0.0269
301/177	1.2633	48.59	0.833	-2.3482	0.0000	0.0000	0.0000	0.0017	0.0000
177/302	0.1084	4.17	0.550	-0.3129	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0011	-0.0000
177/303	0.4281	16.46	0.833	2.7416	0.0000	0.0000	0.0000	0.0017	-0.0000
178/179	0.7031	27.04	0.000	10.0595	0.0583	-0.0283	0.0000	-0.0095	0.0526
178/303	0.0989	3.81	0.550	-0.1612	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0009	-0.0000
179/180	0.4853	18.67	0.000	7.0867	-0.0367	0.0230	0.0000	0.0258	-0.0202
303/179	1.2195	46.90	0.833	-2.2642	0.0000	0.0000	-0.0000	0.0017	-0.0000
179/304	0.2110	8.11	0.550	-0.1494	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0005	-0.0000
179/305	0.3822	14.70	0.833	1.9508	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0014	-0.0000
180/181	0.3434	13.21	0.000	4.9179	0.0297	-0.0095	0.0000	-0.0029	0.0256
180/305	0.1955	7.52	0.550	-0.1360	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0005	-0.0000
181/182	0.2135	8.21	0.000	3.1114	-0.0165	0.0110	0.0000	0.0090	-0.0115
305/181	1.4610	56.19	0.833	-1.5803	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0014	0.0000
181/306	0.0572	2.20	0.550	-0.1209	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0011	0.0000
181/307	0.2796	10.75	0.833	1.1631	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0011	0.0000
182/183	0.1338	5.15	0.000	1.9213	0.0090	-0.0083	-0.0000	-0.0048	0.0091
182/307	0.1046	4.02	0.550	-0.1046	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0007	0.0000
183/184	0.0687	2.64	1.250	0.7309	0.0023	0.0137	0.0000	-0.0116	-0.0049
307/183	1.0101	38.85	0.833	-0.9164	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0011	0.0000
183/308	0.0335	1.29	0.550	-0.0320	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0011	-0.0000
183/309	0.2059	7.92	0.833	0.8093	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0011	-0.0000
184/185	0.0416	1.60	0.000	0.2656	-0.0040	-0.0093	-0.0000	-0.0116	-0.0049
184/259	1.9461	74.85	0.550	-0.3192	-0.1399	-0.0356	0.0000	0.0207	0.0769
185/260	3.4234	98.67	0.550	0.0003	0.2728	-0.0013	0.0000	0.0015	-0.1500
309/185	0.4632	17.81	0.833	-0.3968	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0011	0.0000
186/200	0.1055	4.06	0.602	-0.1184	0.0000	0.0000	0.0000	0.0009	-0.0000
186/311	1.9262	74.09	0.385	-0.0008	-0.0070	-0.0003	0.0000	0.1990	0.0065
187/201	0.1550	5.96	0.602	-0.2028	0.0000	0.0000	0.0000	0.0009	-0.0000
187/312	1.2224	47.01	0.000	0.1323	0.0490	-0.0028	0.0000	0.0013	0.0311
188/202	0.1714	6.59	0.602	-0.2308	-0.0000	-0.0000	0.0000	0.0009	-0.0000
188/313	2.0955	80.60	0.220	0.1599	0.0546	-0.0565	0.0000	0.0398	0.0237
189/203	0.1376	5.29	0.602	-0.1732	0.0000	0.0000	0.0000	0.0009	-0.0000
189/314	2.0159	77.53	0.495	0.0726	0.0385	-0.0094	0.0000	0.0488	0.0082
190/204	0.1615	6.21	0.602	-0.2138	0.0000	0.0000	0.0000	0.0009	-0.0000
190/315	2.1039	80.92	0.275	0.1038	0.0458	-0.0471	0.0000	0.0426	0.0214
191/205	0.1703	6.55	0.602	-0.2288	-0.0000	-0.0000	0.0000	0.0009	-0.0000
191/316	2.1378	82.22	0.275	0.1013	0.0499	-0.0471	0.0000	0.0426	0.0225
192/206	0.1253	4.82	0.602	-0.1522	0.0000	0.0000	0.0000	0.0009	-0.0000
192/317	2.0444	78.63	0.495	0.0726	0.0288	-0.0094	0.0000	0.0488	0.0107
193/207	0.1439	5.53	0.602	-0.1838	0.0000	0.0000	0.0000	0.0009	0.0000
193/318	2.0285	78.02	0.495	0.0865	0.0396	-0.0094	0.0000	0.0488	0.0096
194/208	0.1120	4.31	0.602	-0.1296	0.0000	0.0000	0.0000	0.0009	-0.0000
194/319	2.0324	78.17	0.495	0.0649	0.0239	-0.0094	0.0000	0.0488	0.0095
195/209	0.1241	4.77	0.602	-0.1501	0.0000	0.0000	0.0000	0.0009	0.0000
195/320	2.0200	77.69	0.495	0.0835	0.0310	-0.0094	0.0000	0.0488	0.0088
196/210	0.0920	3.54	0.602	-0.0954	0.0000	0.0000	0.0000	0.0009	0.0000
196/321	2.0182	77.62	0.550	0.0578	0.0160	0.0000	0.0000	0.0491	0.0073
197/211	0.0841	3.23	0.602	-0.0819	0.0000	0.0000	0.0000	0.0009	0.0000
197/322	1.9881	76.47	0.550	0.0536	0.0160	-0.0000	0.0000	0.0491	0.0046

Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 d'acord amb les prescripcions que han estat imposades en la resolució d'aquest acord
La secretària
Raquel González Gallego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

Aquest document
aprovat provisionalment pel
Ple de l'Ajuntament de
La Seu d'Urgell,
02 ABR. 2012
El Secretari

Barres	TENSIÓ MÀXIMA								
	TENS. (t/cm²)	APROF. (%)	Pos. (m)	N (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mt (t·m)	My (t·m)	Mz (t·m)
198/212	0.0407	1.57	0.602	0.0538	0.0000	0.0000	0.0000	0.0009	-0.0000
198/323	1.9834	76.29	0.550	0.0021	-0.0056	-0.0000	0.0000	0.0491	0.0032
199/213	0.0460	1.77	0.602	-0.0170	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0009	0.0000
199/324	1.9603	75.40	0.550	0.0171	0.0026	0.0000	0.0000	0.0491	0.0014
200/325	1.8235	70.14	0.385	-0.0098	0.0090	-0.0048	0.0000	0.1919	-0.0066
201/326	1.2436	47.83	0.000	0.1085	-0.0490	-0.0028	0.0000	0.0013	-0.0311
202/327	1.9458	74.84	0.550	0.0037	-0.0041	-0.0000	0.0000	0.0491	-0.0001
203/328	1.9474	74.90	0.550	-0.0009	0.0040	-0.0000	0.0000	0.0491	-0.0000
204/329	1.9475	74.90	0.550	0.0001	0.0034	0.0000	0.0000	0.0491	0.0000
205/330	1.9484	74.94	0.550	-0.0005	0.0004	-0.0000	0.0000	0.0491	0.0001
206/331	1.9481	74.93	0.550	-0.0003	0.0054	-0.0000	0.0000	0.0491	0.0001
207/332	1.9479	74.92	0.550	-0.0002	-0.0040	0.0000	0.0000	0.0491	0.0000
208/333	1.9475	74.90	0.550	0.0000	0.0036	-0.0000	0.0000	0.0491	0.0000
209/334	1.9472	74.89	0.550	0.0003	-0.0050	-0.0000	0.0000	0.0491	-0.0000
210/335	1.9471	74.89	0.550	0.0002	0.0042	-0.0000	0.0000	0.0491	-0.0000
211/336	1.9485	74.94	0.550	-0.0008	-0.0000	-0.0000	0.0000	0.0491	0.0001
212/337	1.9547	75.18	0.550	-0.0117	0.0143	0.0000	0.0000	0.0491	0.0001
213/338	1.9524	75.09	0.550	-0.0035	0.0056	0.0000	0.0000	0.0491	0.0003
214/215	0.6433	17.87	0.000	-11.4167	-0.0598	0.0518	0.0897	0.2018	-0.0284
215/216	1.2440	34.56	0.000	-24.4131	-0.0788	0.4009	0.0321	0.3459	-0.0304
216/217	1.3938	38.72	0.000	-26.9181	-0.2986	0.4916	0.0659	0.3551	-0.2061
217/218	1.4528	40.36	0.000	-31.4705	-0.0828	0.2847	-0.0000	0.3308	-0.0962
218/219	1.0456	29.05	0.625	-27.6385	-0.2354	0.0447	-0.0000	-0.0279	0.1471
218/343	0.3508	13.49	0.550	-3.0295	-0.0000	-0.0000	0.0000	0.0019	0.0000
219/220	1.2701	35.28	0.000	-30.5435	-0.3574	0.4897	-0.0178	0.2495	-0.0500
220/221	1.2096	33.60	0.000	-34.4142	0.0630	0.1616	-0.0178	0.1026	0.0592
343/220	0.5664	21.78	0.833	-2.9903	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0029	0.0000
220/345	0.0841	3.24	0.550	0.8440	-0.0000	-0.0000	0.0000	0.0019	0.0000
220/347	0.0492	1.89	0.833	0.3163	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0029	-0.0000
221/222	1.2018	33.38	0.000	-35.1661	0.0518	0.1667	-0.0178	0.0867	-0.0337
222/223	1.4385	39.96	0.000	-26.8041	-0.8109	1.0597	-0.0333	0.3687	-0.2923
222/347	0.2272	8.74	0.550	2.6034	-0.0000	-0.0000	0.0000	0.0019	0.0000
223/224	1.6014	44.48	0.625	-32.5472	-0.8454	0.9947	-0.0253	-0.2926	0.3538
224/225	2.3452	65.14	0.625	-44.1182	-0.7975	1.8796	-0.0073	-0.6739	0.3895
347/224	0.8174	31.44	0.833	-4.3853	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0029	0.0000
224/349	0.3655	14.06	0.550	2.3824	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0011	-0.0000
224/351	0.1647	6.33	0.833	1.7371	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0029	-0.0000
225/226	2.3865	66.29	0.625	-54.3480	0.3631	-0.2361	0.0000	0.4057	-0.3660
226/227	2.4354	67.65	0.000	-54.0929	-0.6489	0.3689	0.0000	0.4057	-0.3660
226/351	0.7021	27.00	0.550	-2.5399	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0011	-0.0000
227/228	2.2394	62.20	1.250	-56.4744	0.4438	-0.1041	0.0000	0.1668	-0.2718
351/227	0.5198	19.99	0.743	-3.2467	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0026	0.0000
227/352	0.1071	4.12	0.550	0.5971	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0011	0.0000
227/353	0.0768	2.95	0.833	0.6559	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0029	-0.0000
228/229	1.7970	49.92	0.000	-43.0023	-0.3806	0.0706	0.0000	0.1668	-0.2718
228/353	0.1546	5.95	0.550	0.9257	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0011	0.0000
229/230	1.7751	49.31	1.250	-45.4571	0.3311	-0.0360	0.0000	0.1236	-0.2099
353/229	0.5414	20.82	0.833	-2.8514	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0029	-0.0000
229/354	0.1149	4.42	0.550	0.6511	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0011	-0.0000
229/355	0.1007	3.87	0.833	0.6959	-0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0022	0.0000
230/231	1.6985	47.18	0.000	-33.7311	-0.2936	0.0572	0.0000	0.1236	-0.2099
230/355	0.1186	4.56	0.550	0.6764	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0011	0.0000
231/232	1.6932	47.03	1.250	-35.7738	0.2535	-0.0367	0.0000	0.0980	-0.1597

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 ha estimat les prescripcions emeses en l'informe sectorial adjunt.
El Secretari
Raquel González Cano

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer
i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012 La Seu d'Urgell. El Secretari

Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 les prescripcions de la qual han estat incorporades en l'text refós del present document

La Secretària

P. González Gállego

Barres	TENSIÓ MÀXIMA								
	TENS. (t/cm²)	APROF. (%)	Pos. (m)	N (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mt (t·m)	My (t·m)	Mz (t·m)
355/231	0.6945	26.71	0.833	-2.2645	-0.0000	-0.0000	0.0000	0.0022	-0.0000
231/356	0.1985	7.64	0.550	0.5144	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0005	-0.0000
231/357	0.0879	3.38	0.833	0.5758	-0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0022	-0.0000
232/233	1.2858	35.72	0.000	-25.5298	-0.2250	0.0534	0.0000	0.0980	-0.1597
232/357	0.2039	7.84	0.550	0.5311	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0005	-0.0000
233/234	1.2920	35.89	1.250	-27.2011	0.1955	-0.0402	-0.0000	0.0815	-0.1228
357/233	0.5764	22.17	0.833	-1.8606	-0.0000	-0.0000	0.0000	0.0022	-0.0000
233/358	0.0886	3.41	0.550	0.3564	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0009	-0.0000
233/359	0.0905	3.48	0.833	0.6001	-0.0000	-0.0000	0.0000	0.0022	0.0000
234/235	1.4492	55.74	0.000	-18.4965	-0.1780	0.0523	0.0000	0.0815	-0.1228
234/359	0.0818	3.15	0.550	0.4225	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0011	0.0000
235/236	1.4850	57.12	1.250	-19.9486	0.1578	-0.0471	-0.0000	0.0751	-0.0976
359/235	0.9122	35.09	0.833	-1.6754	0.0000	0.0000	-0.0000	0.0017	-0.0000
235/360	0.1355	5.21	0.550	0.3203	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0005	-0.0000
235/361	0.1176	4.52	0.833	0.5962	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0017	-0.0000
236/237	1.0449	40.19	0.000	-12.7218	-0.1362	0.0561	-0.0000	0.0751	-0.0976
236/361	0.0875	3.37	0.550	0.3501	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0009	0.0000
237/238	1.0170	39.12	0.000	-13.9860	0.1121	-0.0288	-0.0000	0.0050	0.0727
361/237	0.7764	29.86	0.833	-1.4153	0.0000	0.0000	-0.0000	0.0017	0.0000
237/362	0.1151	4.43	0.550	0.2576	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0005	-0.0000
237/363	0.1147	4.41	0.833	0.5762	0.0000	0.0000	-0.0000	0.0017	0.0000
238/239	0.6637	25.53	0.000	-8.1583	-0.0921	0.0289	-0.0000	0.0411	-0.0673
238/363	0.0535	2.06	0.550	0.2271	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0011	0.0000
239/240	0.6759	26.00	0.000	-9.3454	0.0705	-0.0184	-0.0000	0.0049	0.0478
363/239	0.6352	24.43	0.833	-1.1447	0.0000	0.0000	-0.0000	0.0017	0.0000
239/364	0.0542	2.08	0.550	0.1605	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0009	-0.0000
239/365	0.1184	4.56	0.833	0.6022	0.0000	0.0000	0.0000	0.0017	-0.0000
240/241	0.3934	15.13	0.000	-4.7500	-0.0540	0.0203	-0.0000	0.0279	-0.0403
240/365	0.0794	3.05	0.550	0.1474	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0005	-0.0000
241/242	0.4074	15.67	0.000	-5.7092	0.0401	-0.0082	-0.0000	0.0026	0.0272
365/241	0.8100	31.15	0.833	-0.8538	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0014	-0.0000
241/366	0.0776	2.99	0.550	0.1421	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0005	-0.0000
241/367	0.1222	4.70	0.833	0.4717	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0014	0.0000
242/243	0.1915	7.37	0.000	-2.2513	-0.0290	0.0111	-0.0000	0.0128	-0.0229
242/367	0.0309	1.19	0.550	0.0705	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0011	0.0000
243/244	0.2011	7.73	0.000	-2.8241	0.0197	-0.0059	-0.0000	-0.0010	0.0134
367/243	0.6698	25.76	0.833	-0.5931	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0011	-0.0000
243/368	0.0678	2.61	0.550	0.1118	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0005	-0.0000
243/369	0.1056	4.06	0.833	0.3280	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0011	-0.0000
244/245	0.0653	2.51	0.000	-0.6270	-0.0132	0.0076	0.0000	0.0063	-0.0112
244/369	0.0258	0.99	0.550	0.0351	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0011	0.0000
245/246	0.0649	2.50	0.000	-0.8606	0.0042	-0.0026	-0.0000	-0.0032	0.0052
245/264	1.9622	75.47	0.550	-0.1146	-0.1437	-0.0356	0.0000	0.0207	0.0791
369/245	0.3879	14.92	0.833	-0.3253	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0011	0.0000
245/371	0.1079	4.15	0.833	0.3388	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0011	0.0000
246/265	3.1071	98.51	0.550	0.1474	0.2459	-0.0013	0.0000	0.0015	-0.1353
247/475	0.3745	14.40	0.000	1.4459	0.0006	-0.0098	-0.0000	-0.0074	0.0007
475/248	0.0952	3.66	1.109	-0.0161	-0.0001	-0.0000	-0.0000	0.0039	0.0001
249/434	0.3505	13.48	0.000	1.3206	-0.0007	-0.0093	-0.0000	-0.0067	-0.0008
434/250	0.1160	4.46	1.198	0.2063	0.0000	-0.0010	-0.0000	0.0046	-0.0000
251/430	0.3551	13.66	0.000	1.2033	-0.0007	-0.0101	0.0000	-0.0077	-0.0008
430/252	0.1353	5.20	1.130	0.2246	0.0001	-0.0023	0.0000	0.0056	-0.0001
253/426	0.1528	5.88	0.000	0.1370	-0.0006	-0.0083	0.0000	-0.0056	-0.0007

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10.01.2012 amb el número B-486434

DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de ... 2012
La Seu d'Urgell
El Secretari

Barres	TENSIÓ MÀXIMA								
	TENS. (t/cm²)	APROF. (%)	Pos. (m)	N (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mt (t·m)	My (t·m)	Mz (t·m)
426/254	1.4488	55.72	1.061	9.4801	-0.0005	0.0065	-0.0000	-0.0035	0.0005
255/422	1.5116	58.14	0.000	-4.8832	-0.0013	-0.0183	-0.0000	-0.0158	-0.0014
422/256	0.4295	16.52	0.995	1.4373	0.0002	-0.0027	-0.0000	0.0042	-0.0002
257/390	0.3700	14.23	0.000	1.0218	-0.0005	-0.0058	-0.0000	-0.0038	-0.0005
390/258	0.4606	17.71	0.931	-0.8837	0.0001	-0.0013	0.0000	0.0029	-0.0001
259/261	1.7144	65.94	0.953	-0.2797	0.1283	-0.0616	0.0000	0.0632	-0.1222
259/309	1.9255	74.06	0.000	-0.1909	0.1399	0.0356	0.0000	0.0207	0.0769
260/262	0.7568	29.11	0.953	0.0043	-0.0168	-0.0325	0.0000	0.0355	0.0160
260/310	3.4009	98.80	0.000	-0.1557	-0.2728	0.0013	0.0000	0.0015	-0.1500
261/262	0.7909	30.42	1.250	-0.0838	-0.3260	-0.5672	0.0000	0.7090	0.4075
261/264	1.5994	61.52	0.000	0.2875	-0.1283	0.0616	0.0000	0.0632	-0.1222
262/263	0.7904	30.40	0.000	-0.0880	0.2716	0.4727	0.0000	0.7090	0.4075
262/265	0.7664	29.48	0.000	-0.4920	0.1605	0.0035	0.0000	0.0078	0.1529
264/370	1.9418	74.69	0.000	0.0137	0.1437	0.0356	0.0000	0.0207	0.0791
265/371	3.0846	118.64	0.000	-0.0086	-0.2459	0.0013	0.0000	0.0015	-0.1353
266/381	0.5505	21.17	0.000	2.2705	0.0003	-0.0040	0.0000	-0.0020	0.0003
391/266	0.0291	1.12	0.465	-0.0093	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0003	-0.0000
267/391	0.0206	0.79	0.483	0.0081	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0003	-0.0000
421/267	2.2755	87.52	1.023	-4.9155	0.0003	0.0034	-0.0000	-0.0016	-0.0003
268/421	0.7246	27.87	0.000	2.6320	0.0005	-0.0067	-0.0000	-0.0046	0.0005
423/268	0.0397	1.53	0.498	-0.0152	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0003	0.0000
269/423	0.0253	0.97	0.512	0.0011	0.0000	0.0000	0.0000	0.0003	-0.0000
425/269	1.2903	49.63	1.078	-4.6809	-0.0000	-0.0008	-0.0000	0.0033	0.0000
270/425	0.1003	3.86	0.000	-0.2843	0.0004	-0.0051	-0.0000	-0.0021	0.0004
427/270	0.0427	1.64	0.530	-0.0124	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0004	-0.0000
271/427	0.0279	1.07	0.542	0.0100	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0004	-0.0000
429/271	0.9353	35.97	0.568	-3.2774	0.0003	-0.0001	0.0000	0.0010	-0.0001
272/429	0.3844	14.78	0.000	1.6725	0.0007	-0.0092	-0.0000	-0.0064	0.0007
431/272	0.0606	2.33	0.565	-0.0219	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0004	-0.0000
273/431	0.0329	1.26	0.573	0.0049	0.0000	0.0000	-0.0000	0.0004	-0.0000
433/273	1.0499	40.38	0.897	-3.3029	0.0001	-0.0002	-0.0000	0.0025	-0.0001
274/433	0.3615	13.90	0.000	1.5821	0.0006	-0.0088	0.0000	-0.0060	0.0007
435/274	0.0686	2.64	0.599	-0.0219	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0005	0.0000
275/435	0.0371	1.43	0.606	0.0073	0.0000	0.0000	-0.0000	0.0005	0.0000
439/275	1.0873	41.82	0.788	-3.1880	0.0002	-0.0004	-0.0000	0.0022	-0.0002
276/439	0.3649	14.03	0.000	1.6122	0.0006	-0.0087	-0.0000	-0.0060	0.0007
476/276	0.0785	3.02	0.634	-0.0228	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0006	0.0000
277/476	0.0497	1.91	0.640	-0.0032	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0006	0.0000
478/277	1.2867	49.49	0.000	-2.8947	-0.0014	-0.0144	-0.0000	-0.0106	-0.0034
278/279	0.2970	8.25	0.000	3.1013	-0.0738	0.0966	-0.1006	0.1380	0.0330
424/278	0.1496	5.75	0.000	-1.3948	0.0025	-0.1013	0.0427	-0.0287	0.0015
426/278	0.3871	10.75	1.345	3.5281	0.0132	0.1977	-0.0621	-0.1291	-0.0963
279/280	0.5433	15.09	0.000	6.5147	0.2833	-0.2057	-0.0735	-0.0577	0.2608
422/279	0.3696	14.21	0.486	-2.1113	-0.1702	-0.4854	0.0399	0.1185	0.0536
424/279	0.4952	20.63	1.444	4.2104	0.0121	-0.0110	-0.0090	0.0048	-0.0461
280/281	0.4275	11.88	1.338	5.1612	0.2222	-0.1059	-0.0548	0.0803	-0.2055
420/280	0.6568	25.26	0.412	0.1191	-0.0013	-1.4329	0.0191	0.2973	0.0196
281/282	0.3118	8.66	0.000	4.9046	-0.0888	0.0663	-0.0000	0.0770	-0.1032
390/281	0.3207	12.33	0.000	0.3067	0.1866	-0.2779	0.0872	-0.0336	0.1157
282/283	0.2192	6.09	0.625	1.0114	-0.2352	0.0338	0.0000	-0.0211	0.1470
372/282	0.3711	14.27	0.000	1.0884	-0.7575	1.2594	-0.0000	0.3217	-0.1927
282/392	0.5823	22.40	0.405	-3.1202	0.1080	-0.0062	0.0000	0.0035	-0.0437
282/446	0.5894	22.67	0.833	6.9609	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0029	0.0000

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions incorporades en l'esmentat acord
El secretari
Raquel Gonzalez Arriego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 0 2 ABR. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari

Barres	TENSIÓ MÀXIMA								
	TENS. (t/cm²)	APROF. (%)	Pos. (m)	N (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mt (t·m)	My (t·m)	Mz (t·m)
283/284	0.2952	8.20	0.625	2.6447	-0.1660	0.3563	0.0249	-0.0849	0.1447
284/285	0.5894	16.37	0.000	11.6612	0.2050	-0.2796	0.0338	-0.1183	0.1364
284/446	0.1243	4.78	0.550	1.3377	0.0000	0.0000	-0.0000	0.0019	0.0000
285/286	0.4726	13.13	0.000	10.5021	0.2215	-0.2653	0.0355	-0.0863	0.0762
286/287	0.3451	9.59	0.000	1.9346	-0.3793	0.4900	0.0266	0.1802	-0.1234
376/286	0.1439	5.54	0.000	-0.9502	-0.0125	0.9576	-0.0026	0.1273	-0.0121
286/393	0.3950	15.19	0.405	-0.1938	0.1239	-0.0641	0.0000	0.0267	-0.0502
446/286	1.4179	54.53	0.833	-7.7217	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0029	-0.0000
286/450	0.4407	16.95	0.833	5.1318	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0029	0.0000
287/288	0.4667	12.96	0.625	4.4034	-0.4144	0.4687	0.0213	-0.1574	0.2028
288/289	0.4292	11.92	0.000	7.5393	0.1602	-0.1651	0.0094	-0.0744	0.1457
288/450	0.2411	9.27	0.550	1.5231	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0011	-0.0000
289/290	0.4083	11.34	0.625	6.8804	0.1795	-0.3454	-0.0000	0.1544	-0.0103
290/291	0.4594	12.76	1.000	-0.7410	-0.3050	0.3385	-0.0000	-0.1826	0.2995
290/394	1.0171	39.12	0.405	-2.5451	0.0632	-0.0844	-0.0000	0.0348	-0.0256
450/290	0.7852	30.20	0.833	-4.2063	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0029	0.0000
290/453	0.4957	19.06	0.743	5.8389	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0026	0.0000
291/292	0.7348	20.41	0.000	9.7827	0.3502	-0.2850	-0.0000	-0.1805	0.3032
291/395	0.7996	30.76	0.405	0.0277	-0.0028	-0.0844	-0.0000	0.0348	0.0011
292/293	0.3973	11.04	1.250	-1.0239	-0.3096	0.2597	-0.0000	-0.1466	0.2559
292/396	0.0374	1.44	0.405	0.1254	0.0000	-0.0010	0.0000	0.0010	-0.0000
453/292	1.3804	53.09	0.833	-7.5135	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0029	-0.0000
292/455	0.5298	20.38	0.833	6.2276	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0029	-0.0000
293/294	0.6118	17.00	0.000	8.1427	0.2871	-0.2190	-0.0000	-0.1442	0.2587
293/455	0.0881	3.39	0.550	0.4659	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0011	-0.0000
294/295	0.3777	10.49	1.250	-0.8452	-0.2363	0.2037	-0.0000	-0.1230	0.1982
294/397	0.7934	30.52	0.405	0.0284	-0.0005	-0.0844	0.0000	0.0348	0.0002
455/294	1.9348	74.41	0.833	-6.5052	0.0000	0.0000	-0.0000	0.0022	0.0000
294/457	0.5743	22.09	0.833	5.1472	0.0000	0.0000	0.0000	0.0022	0.0000
295/296	0.5937	16.49	0.000	6.6753	0.2208	-0.1821	-0.0000	-0.1211	0.2007
295/457	0.1477	5.68	0.550	0.3580	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0005	0.0000
296/297	0.3133	8.70	1.250	-1.1087	-0.1767	0.1695	-0.0000	-0.1034	0.1482
457/296	1.6281	62.62	0.833	-5.4565	0.0000	0.0000	-0.0000	0.0022	0.0000
296/458	0.0858	3.30	0.550	0.1672	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0005	0.0000
296/459	0.4997	19.22	0.833	4.4459	0.0000	0.0000	0.0000	0.0022	0.0000
297/298	0.4718	13.10	0.000	5.4018	0.1569	-0.1595	-0.0000	-0.1018	0.1505
297/398	1.1578	44.53	0.405	0.0242	-0.0047	-0.0842	0.0000	0.0346	0.0019
298/299	0.3965	15.25	1.250	-1.3723	-0.1255	0.1469	-0.0000	-0.0844	0.1135
298/399	0.7833	30.13	0.405	0.0274	0.0034	-0.0844	0.0000	0.0348	-0.0014
459/298	1.4223	54.70	0.833	-4.7530	0.0000	0.0000	-0.0000	0.0022	0.0000
298/461	0.6097	23.45	0.833	3.9971	0.0000	0.0000	-0.0000	0.0017	0.0000
299/300	0.5674	21.82	0.000	4.3580	0.1290	-0.1217	-0.0000	-0.0830	0.1156
299/461	0.1035	3.98	0.550	0.2218	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0005	-0.0000
300/301	0.2992	11.51	1.250	-1.3049	-0.0977	0.1050	-0.0000	-0.0606	0.0785
300/400	1.1536	44.37	0.405	0.0139	-0.0030	-0.0842	0.0000	0.0346	0.0012
461/300	2.1035	80.90	0.833	-3.9579	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0017	-0.0000
300/463	0.5202	20.01	0.833	3.3782	0.0000	0.0000	-0.0000	0.0017	-0.0000
301/302	0.4150	15.96	0.000	3.3366	0.0892	-0.0860	-0.0000	-0.0595	0.0804
301/463	0.0491	1.89	0.550	0.1316	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0009	-0.0000
302/303	0.2151	8.27	1.250	-1.2076	-0.0644	0.0704	-0.0000	-0.0389	0.0510
302/401	0.7815	30.06	0.405	0.0210	0.0044	-0.0844	-0.0000	0.0348	-0.0018
463/302	1.7023	65.47	0.833	-3.1893	0.0000	0.0000	-0.0000	0.0017	0.0000
302/465	0.4274	16.44	0.833	2.7372	0.0000	0.0000	-0.0000	0.0017	0.0000

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
28 JUNY 2012
Manuel González Gago

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

2 3 MAI 2012

Barres	TENSIÓ MÀXIMA								
	TENS. (t/cm²)	APROF. (%)	Pos. (m)	N (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mt (t·m)	My (t·m)	Mz (t·m)
303/304	0.3069	11.80	0.000	2.8109	0.0578	-0.0558	-0.0000	-0.0382	0.0525
303/402	1.1655	44.44	0.405	0.0131	-0.0035	-0.0842	0.0000	0.0346	0.0014
304/305	0.1359	5.23	0.000	-0.9183	-0.0352	0.0439	-0.0000	0.0324	-0.0186
465/304	1.4546	55.95	0.833	-2.7146	0.0000	0.0000	-0.0000	0.0017	-0.0000
304/466	0.0980	3.77	0.550	0.2047	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0005	0.0000
304/467	0.4067	15.64	0.833	2.0907	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0014	-0.0000
305/306	0.1865	7.17	0.000	1.8907	0.0316	-0.0311	-0.0000	-0.0220	0.0264
305/467	0.0422	1.62	0.550	-0.0034	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0005	0.0000
306/307	0.0835	3.21	0.000	-0.6107	-0.0178	0.0224	-0.0000	0.0174	-0.0122
306/403	0.7958	30.61	0.405	0.0080	-0.0003	-0.0844	-0.0000	0.0348	0.0001
467/306	1.7728	68.18	0.833	-1.9282	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0014	-0.0000
306/469	0.3299	12.69	0.833	1.4044	0.0000	0.0000	0.0000	0.0011	0.0000
307/308	0.0989	3.81	0.000	1.1221	0.0121	-0.0112	-0.0000	-0.0106	0.0108
307/404	1.8260	70.23	0.405	0.0150	-0.0213	-0.0840	-0.0000	0.0344	0.0086
308/309	0.0404	1.55	0.000	-0.4666	-0.0010	0.0035	0.0000	0.0038	-0.0041
308/405	0.8126	31.25	0.405	-0.0001	-0.0062	-0.0844	-0.0000	0.0348	0.0025
469/308	1.3386	51.48	0.833	-1.2284	0.0000	0.0000	0.0000	0.0011	-0.0000
308/471	0.2415	9.29	0.833	0.9801	0.0000	0.0000	0.0000	0.0011	0.0000
309/310	0.0367	1.41	0.000	0.5224	-0.0022	-0.0004	-0.0000	-0.0005	-0.0028
309/471	0.0559	2.15	0.550	0.0752	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0005	0.0000
471/310	0.8194	31.52	0.833	-0.7353	0.0000	0.0000	-0.0000	0.0011	-0.0000
310/472	0.0319	1.23	0.550	0.0779	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0011	-0.0000
311/325	0.0503	1.94	0.602	-0.0244	0.0000	0.0000	0.0000	0.0009	0.0000
311/496	1.5054	57.90	0.000	0.0217	0.0154	0.1308	0.0000	0.1534	0.0130
312/326	0.0632	2.43	0.602	0.1617	0.0000	0.0000	0.0000	0.0009	0.0000
312/392	0.9217	35.45	0.000	0.1323	-0.1126	0.0058	0.0000	0.0013	-0.0228
313/327	0.0660	2.54	0.602	0.1750	0.0000	0.0000	0.0000	0.0009	0.0000
313/393	0.8971	34.50	0.000	0.0038	-0.0109	0.0972	0.0000	0.0232	-0.0022
314/328	0.0530	2.04	0.602	0.1127	0.0000	0.0000	0.0000	0.0009	-0.0000
314/394	0.9486	36.48	0.000	-0.0009	0.0110	0.0972	0.0000	0.0232	0.0022
315/329	0.0558	2.15	0.602	0.1264	0.0000	0.0000	0.0000	0.0009	-0.0000
315/395	0.9440	36.31	0.000	0.0001	0.0091	0.0972	0.0000	0.0232	0.0019
316/330	0.0591	2.27	0.602	0.1423	0.0000	0.0000	0.0000	0.0009	0.0000
316/397	0.9248	35.57	0.000	-0.0005	0.0007	0.0972	0.0000	0.0232	0.0001
317/331	0.0476	1.83	0.602	-0.0198	0.0000	0.0000	0.0000	0.0009	0.0000
317/398	0.9563	36.78	0.000	-0.0003	0.0144	0.0972	0.0000	0.0232	0.0029
318/332	0.0525	2.02	0.602	0.1105	0.0000	0.0000	0.0000	0.0009	-0.0000
318/399	0.8974	34.51	0.000	-0.0003	-0.0112	0.0972	0.0000	0.0232	-0.0023
319/333	0.0438	1.68	0.602	-0.0133	-0.0000	-0.0000	0.0000	0.0009	-0.0000
319/400	0.9453	36.36	0.000	0.0000	0.0097	0.0972	0.0000	0.0232	0.0020
320/334	0.0462	1.78	0.602	0.0800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0009	-0.0000
320/401	0.8918	34.30	0.000	0.0003	-0.0136	0.0972	0.0000	0.0232	-0.0027
321/335	0.0452	1.74	0.602	-0.0157	0.0000	0.0000	0.0000	0.0009	-0.0000
321/402	0.9495	36.52	0.000	0.0002	0.0115	0.0972	0.0000	0.0232	0.0023
322/336	0.0372	1.43	0.602	0.0370	0.0000	0.0000	0.0000	0.0009	-0.0000
322/403	0.9223	35.47	0.000	-0.0007	-0.0004	0.0972	0.0000	0.0232	-0.0001
323/337	0.0668	2.57	0.602	-0.0525	0.0000	0.0000	0.0000	0.0009	-0.0000
323/404	1.0145	39.02	0.000	-0.0169	0.0382	0.0972	0.0000	0.0232	0.0077
324/338	0.0474	1.82	0.602	-0.0194	0.0000	0.0000	0.0000	0.0009	-0.0000
324/405	0.9554	36.75	0.000	-0.0034	0.0138	0.0972	0.0000	0.0232	0.0028
325/497	1.4007	53.87	0.000	-0.0098	-0.0154	0.1262	0.0000	0.1496	-0.0130
326/406	0.9006	34.64	0.000	0.1085	0.1126	0.0058	0.0000	0.0013	0.0228
327/407	1.5905	61.17	0.000	0.1929	0.1204	0.0972	0.0000	0.0232	0.0244

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en la sessió del 28 JUN. 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gallego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10.01.2012 amb el número B-486434

271
0 2 ABR. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari
Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
28 JUNY 2012
Raquel González Gallego

Barres	TENSIÓ MÀXIMA								
	TENS. (t/cm²)	APROF. (%)	Pos. (m)	N (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mt (t·m)	My (t·m)	Mz (t·m)
328/408	1.2596	48.45	0.000	0.0669	0.0742	0.0972	0.0000	0.0232	0.0150
329/409	1.3103	50.39	0.000	0.1074	0.0806	0.0972	0.0000	0.0232	0.0163
330/411	1.3875	53.36	0.000	0.1076	0.0923	0.0972	0.0000	0.0232	0.0187
331/412	0.9893	38.05	0.000	0.0743	0.0330	0.0972	0.0000	0.0232	0.0067
332/413	1.2427	47.80	0.000	0.0904	0.0709	0.0972	0.0000	0.0232	0.0144
333/414	0.9652	37.12	0.000	0.0670	0.0244	0.0972	0.0000	0.0232	0.0049
334/415	1.0972	42.20	0.000	0.0857	0.0490	0.0972	0.0000	0.0232	0.0099
335/416	0.9282	35.70	0.000	0.0587	0.0075	0.0972	0.0000	0.0232	0.0015
336/417	0.9599	36.92	0.000	0.0544	0.0210	0.0972	0.0000	0.0232	0.0042
337/418	0.8500	32.69	0.000	0.0082	-0.0310	0.0972	0.0000	0.0232	-0.0063
338/419	0.9195	35.36	0.000	0.0174	0.0000	0.0972	0.0000	0.0232	0.0000
339/340	0.6894	19.15	0.000	-15.0961	-0.0459	0.0878	0.0660	0.1467	0.0137
339/425	0.6220	23.92	0.000	8.0397	-0.2237	-0.3912	-0.0185	-0.1079	-0.0777
427/339	1.0816	30.05	1.345	-17.4716	0.1401	-0.3087	0.0281	0.2418	-0.0758
340/341	0.9581	26.61	0.000	-24.9035	0.1883	0.0131	0.0187	0.0421	0.1420
340/423	0.3376	12.98	0.000	4.1453	0.2735	0.0458	-0.0264	0.0145	0.0723
425/340	1.0403	43.35	1.444	-10.6675	-0.0333	-0.0109	0.0127	0.0296	0.0339
341/342	1.3278	36.88	1.338	-24.2696	-0.0906	-0.3380	0.0206	0.3998	-0.0151
341/421	0.2975	11.44	0.412	0.4403	-0.0616	-0.5511	0.0099	0.1287	0.0243
342/343	1.9040	52.89	0.000	-27.5941	0.2779	0.6602	-0.0000	0.7670	0.3229
342/391	1.4461	55.62	0.328	-1.0487	-0.1800	3.3324	-0.1091	-0.6035	0.0796
343/344	1.4921	41.45	0.625	-25.2519	0.1810	0.8805	0.0000	-0.5503	-0.1131
343/381	0.0926	3.56	0.127	-4.9257	-0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0005	-0.0000
406/343	0.6741	25.93	0.000	-4.7261	-0.0950	0.0062	-0.0000	0.0035	-0.0385
344/345	1.0748	29.86	0.000	-28.5678	0.0898	-0.0637	-0.0324	-0.0840	0.1278
345/346	1.0629	29.53	0.000	-24.8192	0.3966	0.3972	-0.0391	0.1562	0.1659
444/345	0.2977	11.45	0.833	3.3729	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0029	-0.0000
446/345	0.1208	4.65	0.550	1.2953	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0019	0.0000
345/448	0.7257	27.91	0.833	-3.8759	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0029	0.0000
346/347	1.0983	30.51	0.625	-27.0218	0.4255	0.3690	-0.0386	-0.0635	-0.1995
347/348	1.1346	31.52	0.000	-26.1405	0.1298	0.7358	-0.0199	0.2493	-0.0203
347/385	0.3501	13.47	0.000	0.2924	0.2206	2.7671	0.0012	0.3605	-0.0187
407/347	0.5406	20.79	0.000	0.7372	-0.1419	0.0641	-0.0000	0.0267	-0.0575
348/349	1.3094	36.37	0.625	-29.3789	0.0630	0.7477	-0.0113	-0.3079	0.0477
349/350	1.7718	49.22	0.625	-31.0250	1.2273	1.3103	0.0059	-0.5233	-0.3597
448/349	0.1483	5.70	0.833	1.5350	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0029	-0.0000
450/349	0.4014	15.44	0.550	2.6306	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0011	-0.0000
349/452	0.6424	24.71	0.833	-3.4129	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0029	0.0000
350/351	1.5871	44.09	0.625	-38.9862	0.5913	0.1119	-0.0000	0.1591	-0.2605
351/352	1.6429	45.64	0.000	-39.7742	-0.4912	0.2913	-0.0000	0.1591	-0.2605
351/389	0.8937	34.37	0.254	-2.7438	0.0045	4.4017	0.0000	-1.1179	-0.0012
408/351	1.0290	39.58	0.000	-2.5687	-0.0600	0.0844	0.0000	0.0348	-0.0243
352/353	1.5088	41.91	1.250	-35.5325	0.3949	-0.1717	-0.0000	0.0825	-0.2629
409/352	0.8003	30.78	0.000	0.0229	0.0028	0.0844	0.0000	0.0348	0.0011
452/352	0.1758	6.76	0.743	1.9049	-0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0026	0.0000
352/454	0.6927	26.64	0.833	-3.6922	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0029	0.0000
353/354	1.4204	39.46	0.000	-32.8703	-0.3727	0.1180	-0.0000	0.0825	-0.2629
410/353	0.0786	3.02	0.000	0.4104	-0.0000	0.0010	0.0000	0.0010	-0.0000
354/355	1.2048	33.47	1.250	-28.6509	0.3274	-0.0979	-0.0000	0.0574	-0.2063
454/354	0.2010	7.73	0.833	2.1840	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0029	0.0000
455/354	0.1010	3.88	0.550	0.5550	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0011	-0.0000
354/456	0.9935	38.21	0.833	-3.2868	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0022	-0.0000
355/356	1.3683	38.01	0.000	-26.2012	-0.2891	0.0956	-0.0000	0.0574	-0.2063

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10.01.2012 amb el número B-486434

DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 10. 1. 2012
La Seu d'Urgell
El Secretari

Barres	TENSIÓ MÀXIMA								
	TENS. (t/cm²)	APROF. (%)	Pos. (m)	N (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mt (t·m)	My (t·m)	Mz (t·m)
411/355	0.7934	30.52	0.000	0.0285	0.0005	0.0844	0.0000	0.0348	0.0002
356/357	1.1628	32.30	1.250	-22.7305	0.2561	-0.0887	-0.0000	0.0488	-0.1651
456/356	0.2192	8.43	0.833	1.8100	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0022	0.0000
457/356	0.1766	6.79	0.550	0.4470	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0005	0.0000
356/458	0.8201	31.54	0.833	-2.6939	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0022	0.0000
357/358	1.0882	30.23	0.000	-20.8815	-0.2336	0.0782	-0.0000	0.0488	-0.1651
458/357	0.1187	4.57	0.550	0.2686	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0005	-0.0000
358/359	0.9018	25.05	0.000	-17.7349	0.1986	-0.0819	-0.0000	-0.0490	0.1269
412/358	1.1592	44.59	0.000	0.0156	0.0047	0.0842	0.0000	0.0346	0.0019
458/358	0.2037	7.84	0.833	1.6641	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0022	0.0000
358/460	0.7165	27.56	0.833	-2.3395	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0022	-0.0000
359/360	1.2472	47.97	0.000	-15.8863	-0.1741	0.0779	-0.0000	0.0534	-0.1214
413/359	0.7843	30.16	0.000	0.0207	-0.0034	0.0844	0.0000	0.0348	-0.0014
360/361	1.0278	39.53	0.000	-13.2677	0.1524	-0.0639	-0.0000	-0.0440	0.0963
460/360	0.2404	9.25	0.833	1.4448	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0017	-0.0000
461/360	0.1205	4.64	0.550	0.2742	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0005	0.0000
360/462	1.0779	41.46	0.833	-1.9928	-0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0017	-0.0000
361/362	0.9225	35.48	0.000	-11.6333	-0.1309	0.0536	-0.0000	0.0358	-0.0942
414/361	1.1525	44.33	0.000	0.0203	0.0030	0.0842	0.0000	0.0346	0.0012
362/363	0.7303	28.09	0.000	-9.4220	0.1079	-0.0448	-0.0000	-0.0312	0.0695
462/362	0.2145	8.25	0.833	1.2662	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0017	-0.0000
463/362	0.0970	3.73	0.550	0.2017	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0005	-0.0000
362/464	0.8879	34.15	0.833	-1.6288	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0017	0.0000
363/364	0.6341	24.39	0.000	-8.0044	-0.0907	0.0356	-0.0000	0.0249	-0.0653
415/363	0.7825	30.10	0.000	0.0136	-0.0045	0.0844	0.0000	0.0348	-0.0018
364/365	0.4816	18.52	0.000	-6.1481	0.0709	-0.0284	-0.0000	-0.0196	0.0481
416/364	1.1565	44.48	0.000	0.0072	0.0035	0.0842	0.0000	0.0346	0.0014
464/364	0.1858	7.15	0.833	1.0679	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0017	-0.0000
364/466	0.6846	26.33	0.833	-1.2394	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0017	0.0000
365/366	0.3958	15.22	0.000	-5.0182	-0.0530	0.0227	-0.0000	0.0159	-0.0406
466/365	0.0753	2.89	0.550	0.1348	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0005	-0.0000
366/367	0.2787	10.72	0.000	-3.6399	0.0368	-0.0178	-0.0000	-0.0124	0.0257
466/366	0.4877	7.22	0.833	0.8443	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0014	0.0000
467/366	0.0623	2.40	0.550	0.0949	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0005	-0.0000
366/468	0.8908	34.26	0.833	-0.9439	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0014	0.0000
367/368	0.2106	8.10	0.000	-2.7178	-0.0250	0.0141	-0.0000	0.0098	-0.0203
417/367	0.7957	30.60	0.000	0.0088	0.0003	0.0844	0.0000	0.0348	0.0001
368/369	0.1308	5.03	0.000	-1.6887	0.0170	-0.0065	-0.0000	-0.0078	0.0110
418/368	1.8136	69.75	0.000	-0.0014	0.0185	0.0840	0.0000	0.0344	0.0075
468/368	0.1686	6.48	0.833	0.6302	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0011	-0.0000
368/470	0.6591	25.35	0.833	-0.5829	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0011	0.0000
369/370	0.0881	3.39	0.000	-1.0763	-0.0129	-0.0029	0.0000	0.0004	-0.0103
419/369	0.8117	31.22	0.000	0.0064	0.0062	0.0844	0.0000	0.0348	0.0025
370/371	0.0331	1.27	0.000	-0.2953	0.0046	0.0032	0.0000	0.0040	0.0058
470/370	0.1217	4.68	0.833	0.4051	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0011	0.0000
471/370	0.0379	1.46	0.550	0.0011	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0005	0.0000
370/472	0.6131	23.58	0.833	-0.5392	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0011	0.0000
472/371	0.0722	2.78	0.550	0.3562	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0011	-0.0000
372/373	0.8454	23.48	0.000	3.5903	0.1182	0.6915	-0.0342	0.3765	0.2809
390/372	0.8230	22.86	1.164	6.6818	0.6380	-0.2579	-0.1993	0.1361	-0.4449
436/372	1.0839	41.69	0.110	-2.8335	0.0001	0.0001	-0.0000	0.0012	0.0001
373/374	0.3434	9.54	0.000	1.9913	0.0490	0.3689	-0.0028	0.1411	0.1077
374/375	0.3133	8.70	0.000	2.2111	0.2021	-0.2244	0.0101	-0.1010	0.1113

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
La secretària
Raquel González Gallego
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades al document
Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 0 2 ABR. 2012 La Seu d'Urgell, El Secretari

Barres	TENSIÓ MÀXIMA								
	TENS. (t/cm²)	APROF. (%)	Pos. (m)	N (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mt (t·m)	My (t·m)	Mz (t·m)
375/376	0.2869	7.97	0.000	3.4044	0.1855	-0.2387	0.0138	-0.0774	0.0669
376/377	0.3515	9.76	0.000	2.4599	-0.3456	0.4993	0.0259	0.1833	-0.1104
377/378	0.3190	8.86	0.625	0.0605	-0.3105	0.5206	0.0208	-0.1796	0.1599
378/379	0.2271	6.31	0.000	-0.9127	0.1379	-0.2295	0.0093	-0.0974	0.1202
379/380	0.0995	2.76	0.000	-0.0706	0.1298	-0.0667	-0.0001	-0.0316	0.0753
381/382	2.5012	69.48	0.000	-31.3652	0.2276	-0.9001	0.1648	-0.8416	0.1519
391/381	2.4993	69.42	0.000	-33.0251	-0.9030	1.4572	0.1297	1.0449	-0.4896
382/383	1.3662	37.95	0.000	-28.0251	0.3188	0.0440	0.0972	-0.0141	0.1909
383/384	1.2874	35.76	0.000	-26.2508	0.3369	0.3515	0.0687	0.1443	0.1204
384/385	1.1643	32.34	0.000	-23.9812	0.3080	0.3797	0.0582	0.1609	0.0475
385/386	0.9454	26.26	0.000	-21.1825	0.2254	0.6776	-0.0166	0.2220	0.0287
386/387	0.8953	24.87	0.625	-17.8518	0.2922	0.6657	-0.0089	-0.2641	-0.0655
387/388	1.0040	27.89	0.625	-12.4125	0.7776	1.2412	0.0076	-0.4504	-0.2225
388/389	1.5401	42.78	0.625	-4.4017	1.4136	2.4396	0.0012	-0.9682	-0.5590
420/390	0.5415	15.04	1.341	5.0927	-0.2141	0.2321	-0.0792	-0.1962	0.2182
390/436	0.0258	0.99	0.465	-0.0055	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0003	-0.0000
473/390	0.0216	0.83	0.483	0.0005	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0003	-0.0000
390/500	0.2909	11.19	0.714	-0.3032	0.0000	0.0000	0.0000	0.0013	-0.0000
421/391	2.0537	57.05	1.341	-39.4973	0.2481	-0.4391	0.0434	0.4414	-0.3857
391/437	0.5782	22.24	0.465	-1.4253	-0.0002	-0.0001	0.0000	0.0005	0.0001
474/391	0.7913	30.43	0.000	3.4281	0.0000	0.0011	0.0000	0.0023	0.0000
500/391	0.4672	17.97	0.714	2.0434	-0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0013	0.0000
392/444	0.6021	23.16	0.000	-3.1516	-0.0629	0.0006	0.0000	0.0035	-0.0437
393/448	0.3920	15.08	0.000	-0.2161	-0.0722	0.0351	-0.0000	0.0267	-0.0502
394/452	1.0793	41.51	0.000	-2.5731	-0.0368	0.0475	0.0000	0.0348	-0.0256
395/453	0.7976	30.68	0.000	0.0357	0.0017	0.0475	-0.0000	0.0348	0.0011
396/454	0.0388	1.49	0.174	0.1254	-0.0000	0.0002	0.0000	0.0011	-0.0000
397/456	0.7925	30.48	0.000	0.0288	0.0003	0.0475	0.0000	0.0348	0.0002
398/459	1.1547	44.41	0.000	0.0366	0.0028	0.0477	0.0000	0.0346	0.0019
399/460	0.7838	30.15	0.000	0.0176	-0.0020	0.0475	-0.0000	0.0348	-0.0014
400/462	1.1512	44.28	0.000	0.0223	0.0018	0.0477	-0.0000	0.0346	0.0012
401/464	0.7823	30.09	0.000	0.0094	-0.0026	0.0475	-0.0000	0.0348	-0.0018
402/465	1.1528	44.34	0.000	0.0231	0.0021	0.0477	-0.0000	0.0346	0.0014
403/468	0.7950	30.58	0.000	0.0073	0.0002	0.0475	0.0000	0.0348	0.0001
404/469	1.8193	69.97	0.000	0.0397	0.0124	0.0479	-0.0000	0.0344	0.0086
405/470	0.8102	31.16	0.000	0.0101	0.0036	0.0475	-0.0000	0.0348	0.0025
444/406	0.7041	27.08	0.695	-4.7694	0.0553	-0.0006	-0.0000	0.0035	-0.0385
448/407	0.5390	20.73	0.695	0.7313	0.0827	-0.0351	-0.0000	0.0267	-0.0575
452/408	1.0923	42.01	0.695	-2.5996	0.0350	-0.0475	0.0000	0.0348	-0.0243
453/409	0.7983	30.70	0.695	0.0309	-0.0016	-0.0475	-0.0000	0.0348	0.0011
454/410	0.0800	3.08	0.521	0.4104	0.0000	-0.0002	-0.0000	0.0011	-0.0000
456/411	0.7925	30.48	0.695	0.0288	-0.0003	-0.0475	-0.0000	0.0348	0.0002
459/412	1.1562	44.47	0.695	0.0280	-0.0027	-0.0477	0.0000	0.0346	0.0019
460/413	0.7848	30.18	0.695	0.0109	0.0020	-0.0475	-0.0000	0.0348	-0.0014
462/414	1.1501	44.23	0.695	0.0287	-0.0018	-0.0477	0.0000	0.0346	0.0012
464/415	0.7833	30.13	0.695	0.0020	0.0026	-0.0475	-0.0000	0.0348	-0.0018
465/416	1.1538	44.38	0.695	0.0173	-0.0021	-0.0477	0.0000	0.0346	0.0014
468/417	0.7949	30.57	0.695	0.0081	-0.0002	-0.0475	-0.0000	0.0348	0.0001
469/418	1.8062	69.47	0.695	0.0258	-0.0108	-0.0479	-0.0000	0.0344	0.0075
470/419	0.8093	31.13	0.695	0.0166	-0.0036	-0.0475	-0.0000	0.0348	0.0025
422/420	0.7273	20.20	0.000	10.1279	-0.0574	0.2909	-0.0582	0.1645	-0.1540
420/473	1.2384	47.63	1.023	5.5896	-0.0000	-0.0008	0.0000	0.0022	0.0000
479/420	1.9715	75.83	0.000	-4.6126	-0.0000	0.0011	-0.0000	0.0028	-0.0000

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en sessió de 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGENCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ... 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari

Barres	TENSIÓ MÀXIMA								
	TENS. (t/cm²)	APROF. (%)	Pos. (m)	N (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mt (t·m)	My (t·m)	Mz (t·m)
420/503	0.7155	27.52	1.512	-0.7197	0.0017	0.0028	0.0000	0.0000	-0.0025
423/421	1.6388	45.38	0.000	-43.9928	0.1883	0.1018	0.0188	0.0982	0.1565
503/421	0.8384	32.06	0.000	-0.8537	-0.0017	-0.0028	0.0000	0.0000	-0.0025
424/422	0.8187	22.60	1.330	13.5794	0.1355	-0.0970	-0.0847	0.0450	-0.1956
422/479	0.0313	1.20	0.498	-0.0065	0.0000	0.0000	0.0000	0.0003	-0.0000
481/422	0.0263	1.01	0.512	0.0160	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0003	0.0000
422/508	0.2581	9.93	0.793	2.0812	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0031	-0.0000
425/423	1.7646	49.02	0.000	-45.9493	-0.2863	0.0148	0.0776	0.1090	-0.1940
423/480	1.4610	56.19	0.995	-3.3417	-0.0002	0.0027	0.0000	-0.0007	0.0002
482/423	0.1554	5.98	0.000	-0.3175	-0.0000	0.0005	-0.0000	0.0034	-0.0000
508/423	0.4678	17.99	0.793	-1.5707	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0031	-0.0000
426/424	0.7982	22.17	1.184	14.8688	0.1211	0.2219	-0.0987	-0.1294	-0.0820
424/481	0.2490	9.58	1.078	-0.5926	0.0005	0.0071	0.0000	-0.0044	-0.0006
483/424	0.5448	20.95	0.000	3.5393	0.0004	-0.0045	-0.0000	-0.0015	0.0004
424/511	0.9473	36.43	0.835	-3.0569	-0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0034	0.0000
427/425	2.2567	62.69	1.184	-58.2315	0.2975	-0.3190	0.0340	0.2279	-0.1963
511/425	1.0903	41.93	0.835	-3.5437	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0034	0.0000
428/426	0.9371	26.03	1.321	23.2694	-0.0121	-0.3826	-0.1882	0.2601	0.0163
426/483	0.0415	1.59	0.530	-0.0112	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0004	-0.0000
485/426	0.0279	1.07	0.542	0.0102	0.0000	0.0000	0.0000	0.0004	-0.0000
426/496	1.0442	40.16	1.049	-0.5810	-0.0030	-0.0901	-0.0000	0.1016	0.0031
429/427	2.6437	73.44	1.321	-74.8604	-0.3720	0.3612	0.1070	-0.3368	0.2461
427/484	0.0666	2.56	1.061	-0.1980	-0.0003	0.0043	0.0000	-0.0012	0.0003
486/427	0.2130	8.19	0.136	1.2434	-0.0001	-0.0001	-0.0000	0.0018	-0.0001
497/427	1.0302	39.62	0.000	5.1948	-0.0224	0.0883	-0.0000	0.0996	-0.0235
430/428	1.0445	29.02	0.000	26.5940	-0.1449	0.3878	-0.1882	0.2181	-0.1731
428/485	0.4023	15.47	1.136	2.6008	0.0003	0.0042	-0.0000	-0.0010	-0.0004
498/428	1.0115	38.90	0.000	-3.5431	-0.0000	0.0009	0.0000	0.0037	-0.0000
428/515	0.0888	3.42	0.914	0.2197	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0030	0.0000
431/429	2.5519	70.89	0.000	-77.7983	0.4170	-0.0803	0.1070	0.0441	0.2534
515/429	0.1968	7.57	0.914	0.9657	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0030	-0.0000
432/430	1.0292	28.59	1.309	26.0663	0.1587	-0.3219	-0.1882	0.2181	-0.1731
430/498	0.0474	1.82	0.565	-0.0111	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0004	-0.0000
501/430	0.0323	1.24	0.573	0.0119	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0004	0.0000
430/516	0.1256	4.83	0.951	0.4407	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0033	-0.0000
433/431	2.6704	74.18	0.000	-80.1939	-0.3990	-0.0161	0.1070	0.0250	-0.2688
431/499	0.8028	30.88	1.130	-2.8250	-0.0003	0.0048	0.0000	-0.0015	0.0004
502/431	0.2584	9.94	0.000	1.3863	-0.0000	0.0001	0.0000	0.0031	-0.0000
516/431	0.1625	6.25	0.951	0.6955	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0033	-0.0000
434/432	1.0967	30.46	0.000	29.4830	-0.1676	0.3270	-0.1882	0.1893	-0.1667
432/501	0.4999	19.23	1.196	3.2095	0.0004	0.0048	-0.0000	-0.0014	-0.0004
504/432	1.0551	40.58	0.000	-3.4314	0.0000	0.0002	-0.0000	0.0033	0.0000
432/517	0.1934	7.44	0.992	-0.1557	0.0000	0.0000	-0.0000	0.0036	-0.0000
435/433	2.7205	75.57	1.201	-82.8713	0.4333	0.0295	0.1070	0.0250	-0.2688
517/433	0.1409	5.42	0.992	0.5085	0.0000	0.0000	-0.0000	0.0036	0.0000
438/434	1.0804	30.01	1.304	28.9069	0.1555	-0.2922	-0.1882	0.1893	-0.1667
434/504	0.0556	2.14	0.599	-0.0123	0.0000	0.0000	0.0000	0.0005	-0.0000
506/434	0.0367	1.41	0.606	0.0130	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0005	0.0000
434/518	0.1220	4.69	1.030	0.3416	0.0000	0.0000	0.0000	0.0038	-0.0000
439/435	2.8071	77.97	0.000	-85.1397	-0.3922	-0.0228	0.1070	0.0309	-0.2599
435/505	0.8423	32.39	1.198	-2.7375	-0.0004	0.0049	0.0000	-0.0014	0.0004
507/435	0.2484	9.55	0.152	1.3940	-0.0001	-0.0000	-0.0000	0.0026	-0.0001
518/435	0.1810	6.96	1.030	0.7495	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0038	0.0000

Generalitat de ... Departament de ... Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i ... Urbanisme
Comissió Territorial de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUN 2012 amb les prescripcions que hi figuren incorporades en les memòries, acc...
La secretària
Raquel Gonz... llego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-496434

275
DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012 La Seu d'Urgell
Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gallego

Barres	TENSIÓ MÀXIMA								
	TENS. (t/cm²)	APROF. (%)	Pos. (m)	N (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mt (t·m)	My (t·m)	Mz (t·m)
500/436	1.1612	44.66	0.814	-2.8355	-0.0001	0.0001	-0.0000	0.0012	0.0001
437/487	0.5367	20.64	0.441	-1.4206	0.0002	0.0001	0.0000	0.0004	0.0001
500/437	0.0258	0.99	0.465	-0.0055	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0003	-0.0000
475/438	1.1722	32.56	0.000	32.2276	-0.1576	0.3282	-0.1882	0.2034	-0.1537
438/506	0.5132	19.74	1.261	3.2963	0.0004	0.0050	0.0000	-0.0014	-0.0005
509/438	1.1788	45.34	0.153	-3.5499	0.0001	-0.0004	0.0000	0.0032	0.0002
438/519	0.2036	7.83	1.071	-0.1309	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0041	0.0000
476/439	2.8519	79.22	1.205	-87.6245	0.4246	-0.0069	0.1070	0.0309	-0.2599
519/439	0.1550	5.96	1.071	0.5293	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0041	-0.0000
440/441	0.4998	13.88	0.000	-10.3190	-0.0501	0.0780	-0.0315	0.1245	0.0428
440/511	0.4551	17.50	0.000	5.6824	-0.1870	-0.2795	0.0213	-0.0770	-0.0630
514/440	0.7537	20.94	1.345	-12.0014	0.1091	-0.1287	-0.0336	0.1197	-0.1359
441/442	0.7985	22.18	0.000	-16.3956	0.2795	-0.0197	-0.0583	0.0427	0.2041
441/508	0.2443	9.39	0.486	2.1651	0.1188	0.2692	0.0171	-0.0652	-0.0318
511/441	0.6657	27.74	0.000	-6.3924	-0.0211	-0.0290	0.0010	-0.0038	-0.0349
442/443	0.7340	20.39	1.338	-16.7731	-0.1141	0.0406	-0.0416	0.0365	0.1400
442/503	0.2678	10.30	0.000	0.3936	-0.0603	0.4634	0.0251	0.1110	-0.0167
443/444	1.1829	32.86	0.000	-19.0340	0.3758	0.0664	-0.0000	0.0772	0.4367
443/500	1.0122	38.93	0.328	-0.4900	-0.0258	2.2689	0.0407	-0.4454	-0.0331
444/445	0.7973	22.15	0.625	-24.4638	0.0379	-0.0375	0.0000	0.0234	-0.0237
444/487	0.6000	23.08	0.254	-2.4060	-0.4286	3.0029	0.0000	-0.7621	0.1090
445/446	0.8572	23.81	0.625	-24.7150	-0.0389	0.1148	0.0211	-0.0621	0.0416
446/447	0.7664	21.29	0.000	-15.0819	0.5214	-0.1830	0.0351	-0.0838	0.2292
447/448	0.7706	21.41	0.000	-17.1567	0.5213	-0.1568	0.0390	0.0066	0.1817
448/449	0.8557	23.77	0.625	-22.6261	0.2960	0.1542	0.0095	0.0058	-0.1197
448/491	0.2111	8.12	0.000	-0.1340	0.2116	1.5828	-0.0024	0.2094	0.0295
449/450	0.9162	25.45	0.625	-24.1799	0.2741	0.1609	0.0098	-0.0928	-0.0937
450/451	1.3560	37.67	0.625	-21.3826	1.5879	-0.2424	0.0122	0.0453	-0.5312
451/452	1.2262	34.06	0.000	-28.5410	0.3808	-0.3258	-0.0000	0.0221	0.2650
452/453	1.4428	40.08	0.000	-36.0536	-0.0856	0.3648	0.0000	0.2258	0.0270
452/495	0.7759	29.84	0.254	-2.4803	0.0633	3.8300	0.0000	-0.9725	-0.0161
453/454	1.0771	29.92	1.250	-26.1769	0.1502	-0.2486	0.0000	0.1717	-0.0751
454/455	1.2181	33.84	0.000	-30.4632	-0.1691	0.2126	0.0000	0.1717	-0.0751
455/456	0.8752	24.31	0.000	-20.7391	0.1606	-0.1784	0.0000	-0.0940	0.1362
456/457	1.1680	32.44	0.000	-24.2816	-0.1342	0.1687	0.0000	0.1290	-0.0646
457/458	0.8384	23.29	0.000	-16.2665	0.1284	-0.1510	0.0000	-0.0819	0.1031
458/459	0.9346	25.96	0.000	-19.2905	-0.1131	0.1429	0.0000	0.1068	-0.0574
459/460	0.6471	17.98	0.000	-12.2300	0.0923	-0.1375	0.0000	-0.0718	0.0839
460/461	1.1376	43.76	0.000	-14.9167	-0.0716	0.1280	0.0000	0.1000	-0.0314
461/462	0.7131	27.43	0.000	-8.7140	0.0701	-0.1024	0.0000	-0.0600	0.0581
462/463	0.8246	31.71	0.000	-11.0226	-0.0574	0.0885	0.0000	0.0680	-0.0295
463/464	0.4871	18.73	0.000	-5.8600	0.0524	-0.0716	0.0000	-0.0427	0.0422
464/465	0.5770	22.19	0.000	-7.7449	-0.0471	0.0593	-0.0000	0.0468	-0.0234
465/466	0.3107	11.95	0.000	-3.5141	0.0456	-0.0445	0.0000	-0.0274	0.0356
466/467	0.3698	14.22	0.000	-4.8486	-0.0344	0.0346	0.0000	0.0282	-0.0215
467/468	0.1654	6.36	0.000	-1.7957	0.0273	-0.0232	0.0000	-0.0150	0.0215
468/469	0.2008	7.72	0.000	-2.6480	-0.0185	0.0179	0.0000	0.0140	-0.0127
469/470	0.0621	2.39	0.000	-0.5387	0.0127	-0.0100	-0.0000	-0.0084	0.0105
470/471	0.0836	3.22	0.000	-1.1446	-0.0032	0.0051	0.0000	0.0041	-0.0054
471/472	0.0276	1.06	0.000	0.3784	-0.0012	-0.0017	0.0000	-0.0021	-0.0015
473/500	1.2385	47.64	0.000	5.5903	0.0000	0.0010	-0.0000	0.0022	0.0000
474/500	0.0217	0.83	0.483	0.0004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0003	-0.0000
503/474	0.7911	30.43	1.023	3.4275	-0.0000	-0.0009	0.0000	0.0023	0.0000

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIG... document
ha esta...ment pel
pla en s...
0 2 ABR. 2012
...Urgell
El Secretari

Barres	TENSIÓ MÀXIMA								
	TENS. (t/cm²)	APROF. (%)	Pos. (m)	N (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mt (t·m)	My (t·m)	Mz (t·m)
477/475	1.2287	34.13	0.000	31.4954	0.0746	-0.4087	-0.1882	-0.3264	-0.0567
475/509	0.0648	2.49	0.634	-0.0136	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0006	-0.0000
512/475	0.0420	1.62	0.640	0.0088	-0.0000	0.0000	-0.0000	0.0006	-0.0000
475/520	0.1587	6.10	1.109	0.5153	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0044	0.0000
478/476	2.9950	83.19	0.000	-89.6728	-0.3915	0.1563	0.1070	0.2260	-0.2574
476/510	0.9163	35.24	0.475	-2.7383	-0.0004	-0.0000	0.0000	0.0007	0.0002
513/476	0.2148	8.26	0.320	1.1586	-0.0013	0.0009	-0.0000	0.0038	-0.0013
520/476	0.1949	7.49	1.109	0.7655	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0044	0.0000
477/512	0.5522	21.24	0.000	3.0394	0.0001	-0.0072	-0.0000	-0.0048	-0.0005
508/479	2.1056	80.99	0.995	-4.6134	0.0000	-0.0008	0.0000	0.0028	-0.0000
480/503	1.3629	52.42	0.000	-3.3388	0.0002	-0.0027	0.0000	-0.0007	0.0002
508/480	0.0317	1.22	0.498	-0.0069	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0003	0.0000
481/508	0.2382	9.16	0.000	-0.5883	-0.0006	-0.0072	0.0000	-0.0044	-0.0006
482/508	0.0255	0.98	0.512	0.0006	-0.0000	-0.0000	0.0000	0.0003	0.0000
511/482	0.1609	6.19	1.078	-0.3187	0.0000	-0.0002	0.0000	0.0034	-0.0000
514/483	0.5441	20.93	1.061	3.5344	-0.0003	0.0046	-0.0000	-0.0015	0.0004
484/511	0.0628	2.41	0.000	-0.1933	0.0003	-0.0042	0.0000	-0.0012	0.0003
514/484	0.0407	1.57	0.530	-0.0106	-0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0004	-0.0000
485/514	0.4028	15.49	0.000	2.6048	-0.0003	-0.0041	-0.0000	-0.0010	-0.0004
486/514	0.0282	1.08	0.542	0.0053	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0004	0.0000
515/486	0.2133	8.20	0.852	1.2404	0.0001	-0.0003	0.0000	0.0019	-0.0001
487/488	1.1481	31.89	0.000	-22.5467	-0.0765	0.2822	0.0117	0.1909	-0.0520
500/487	1.8843	52.34	1.164	-24.7734	0.1922	1.3129	-0.0851	-0.8141	-0.1966
488/489	0.9266	25.74	0.625	-22.2325	0.0003	0.1300	0.0293	-0.0530	0.0248
489/490	1.1011	30.59	0.000	-20.8009	0.4675	-0.0364	0.0410	-0.0312	0.2006
490/491	0.9662	26.84	0.000	-18.6805	0.4675	-0.0627	0.0438	0.0155	0.1642
491/492	0.6809	18.91	0.625	-17.0447	0.2957	0.0833	0.0195	0.0051	-0.1178
492/493	0.6243	17.34	0.625	-15.4414	0.3176	0.0765	0.0208	-0.0447	-0.1120
493/494	0.8943	24.84	0.000	-11.1045	1.3298	-0.0483	0.0251	-0.0314	0.4185
494/495	1.3885	38.57	0.625	-3.8965	2.5369	0.0352	0.0161	-0.0000	-0.9725
496/514	1.0340	39.77	0.000	-0.5696	0.0045	0.1417	0.0000	0.1016	0.0031
514/497	1.0346	39.79	0.695	5.2430	0.0338	-0.1389	-0.0000	0.0996	-0.0235
516/498	1.0644	40.94	1.130	-3.5436	0.0000	-0.0007	-0.0000	0.0037	-0.0000
499/515	0.7591	29.20	0.000	-2.8190	0.0004	-0.0047	0.0000	-0.0015	0.0004
516/499	0.0487	1.87	0.565	-0.0121	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0004	0.0000
503/500	1.4325	39.79	1.341	-32.6070	-0.0761	-0.2414	-0.0495	0.2674	-0.0114
501/516	0.5007	19.26	0.000	3.2150	-0.0004	-0.0047	0.0000	-0.0014	-0.0004
502/516	0.0332	1.28	0.573	0.0039	0.0000	0.0000	0.0000	0.0004	-0.0000
517/502	0.2582	9.93	1.196	1.3851	0.0000	0.0001	0.0000	0.0031	-0.0000
508/503	1.1992	33.31	0.000	-28.8900	0.1435	0.2881	-0.0560	0.1998	0.0296
518/504	1.1123	42.78	1.048	-3.4483	-0.0001	0.0002	0.0000	0.0032	0.0001
505/517	0.7963	30.63	0.000	-2.7304	0.0004	-0.0048	-0.0000	-0.0014	0.0004
518/505	0.0564	2.17	0.599	-0.0129	0.0000	0.0000	-0.0000	0.0005	-0.0000
506/518	0.5142	19.78	0.000	3.3031	-0.0004	-0.0049	-0.0000	-0.0014	-0.0005
507/518	0.0374	1.44	0.606	0.0063	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0005	0.0000
519/507	0.2485	9.56	1.103	1.3909	0.0001	0.0002	0.0000	0.0026	-0.0001
511/508	1.2751	35.42	0.000	-31.6294	-0.1445	-0.0881	-0.0232	0.0195	-0.1776
520/509	1.2425	47.79	0.950	-3.5555	-0.0001	-0.0004	0.0000	0.0033	0.0001
510/519	0.8631	33.20	0.765	-2.7246	0.0004	-0.0000	-0.0000	0.0006	0.0002
520/510	0.0651	2.50	0.634	-0.0138	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0006	-0.0000
514/511	1.5262	42.40	1.184	-37.3797	0.3501	-0.0937	-0.0761	0.0940	-0.2349
512/520	0.4631	17.81	0.000	3.0496	-0.0004	-0.0046	-0.0000	-0.0008	-0.0005
513/520	0.0561	2.16	0.640	-0.0074	0.0000	0.0000	0.0000	0.0006	0.0000

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que hauran de ser incorporades en l'esmentat text
La secretària
Raquel González Gallego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGENCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en Sessió de data 02 ABR. 2012 La Seu d'Urgell, El Secretari

Barres	TENSIÓ MÀXIMA								
	TENS. (t/cm²)	APROF. (%)	Pos. (m)	N (t)	Ty (t)	Tz (t)	Mt (t·m)	My (t·m)	Mz (t·m)
521/513	0.5131	19.73	0.000	1.1553	-0.0017	-0.0175	-0.0000	-0.0140	-0.0040
515/514	1.6357	45.44	1.321	-47.9408	-0.3013	0.0308	-0.1020	-0.0839	0.2036
516/515	1.5448	42.91	1.196	-45.7661	0.2409	0.1944	-0.1020	-0.0453	-0.1946
517/516	1.6815	46.71	0.000	-49.5889	-0.2198	-0.2360	-0.1020	-0.1214	-0.1941
518/517	1.6086	44.68	1.201	-47.4806	0.2383	0.2567	-0.1020	-0.1214	-0.1941
519/518	1.7170	47.69	0.000	-51.0877	-0.2158	-0.2329	-0.1020	-0.1165	-0.1893
520/519	1.6481	45.78	1.205	-49.0938	0.2480	0.2383	-0.1020	-0.1165	-0.1893
521/520	1.9017	52.83	0.000	-52.4388	-0.3342	-0.1806	-0.1020	-0.0640	-0.3249

4.1.6. Fonamentació de la torre

El fonament de la torre serà un dau de formigó en massa de resistència característica HM-25/P/20/IIa de 25 N/mm², de consistència plàstica i grandària màxima de l'àrid 20 mm., de les dimensions indicades als plànols, o les que es determinin a l'obra. El formigonat es realitzarà en dues fases: la primera serà de 15 cm. d'espessor, la segona la resta del formigó. El peu de la torre es donarà suport sobre la primera capa de formigó. Sobre aquest dau de formigó aniran col·locats els quatre suports tal i com s'indica als plànols subjectats amb perns al dau.

L'excavació per a la fonamentació s'ha d'ajustar com més possible a la forma d'aquesta, per a evitar l'encofrat i tenir garantia de l'actuació del terreny sobre les sabates. Es deixa una sobre elevació a la fonamentació de la torre de 15 cm. sobre el nivell del terreny.

A partir del càlcul de les tensions aplicades a la torre es comprova que la les mesures de la fonamentació compleixen amb el coeficient de seguretat adequat:

	terreny tou	terreny normal	terreny rocòs
AMPLE DE LA FONAMENTACIÓ (m.).....	5,05	5,05	5,05
FONDARIA DE LA FONAMENTACIÓ (m.).....	3,40	3,20	3,00
VOLUM D`EXCAVACIÓ (m3.).....	87,98	82,88	77,78
VOLUM DE FORMIGÓ (m3.).....	91,81	86,71	81,61
Pe. FORMIGÓ (Tn/m3.).....	2,20	2,20	2,20
COMPRENSIBILITAT DEL TERRENY (Kg/cm2.cm).....	8,00	12,00	16,00
MOMENT RESISTENT DE LA FONAMENTACIÓ (Kg.m).....	849.077,42	936.927,24	987.065,95
MOMENT DE GIR DE LA TORRE (Kg.m).....	495.092,00	495.092,00	495.092,00
COEFICIENT DE SEGURETAT.....	1,71	1,89	1,99
COEFICIENT MÍNIM.....	1,50	1,50	1,50

Nota:
Mides fonamentació demanades al plec de condicions.
Moment de gir de la torre, la resultant del càlcul inicial
Moment resistent de la torre calculat per Sulberguer.

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Cállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10.01.2012 amb el número B-486434

4.2. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA LLOSA DE LA CASETA

La tensió admissible que s'adoptarà a l'hora del càlcul dels fonaments serà de 2,50 Kg/cm^2. Si fos necessari, es procedirà a l'assaig geològic per a determinar la tensió de treball.

Cada caseta tindrà una llosa que presentarà una elevació mínima de 5 cm. sobre el nivell final de l'emplaçament. Es realitzarà de la següent forma:

- Excavació amb una profunditat de 15 cm. Anivellació i compactació de la zona.
- 5 cm. d'encaixat de sorra de riu.
- Instal·lació de la llosa prefabricada.

La part posterior de les tres casetes es recolzarà en el mur de contenció que s'instal·larà tal i com s'indica en els plànols.

Tubs de PVC embeguts: 1 per escomesa elèctrica, 1 per presa de terra d'equips i 4 per posta a terra contenidor.

DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de
La Seu d'Urgell, 02 ABR. 2012
El Secretari

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord

La secretària

Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-488434

279

DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari

5. PLEC DE CONDICIONS.

5.1. CONDICIONS GENERALS

El present Plec de Condicions ha de regir l'execució de les obres que composen el Projecte que s'acompanya i fixa les intervencions que corresponen d'acord amb la legislació aplicable.

Tot això, conegut pel Contractista i per tant d'obligada observació per a la seva acceptació, a més de totes les Normes, Lleis, Decrets, Ordres i reglaments que composen la legislació vigent, dictats per qualsevol administració que ens afecti. S'aplicarà, també, en els casos que la Direcció Facultativa ho cregui necessari, les Normes Tecnològiques de l'Edificació (NTE).

Les obres de referència comprendran tots els treballs necessaris dels diferents oficis, inclosos tots els materials i mitjans auxiliars fins que la construcció quedi totalment acabada i en disposició de ser utilitzada pel fi al què es destina.

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

Tots els materials i unitats d'obra que s'emprin en la seva execució per les diferents branques, així com totes les instal·lacions i acabats, hauran de reunir les condicions de qualitat i solidesa que en cada cas s'assenyali.

5.2. CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

5.2.1. Justificació compliment Decret 375/88

El plec de condicions que s'adjunta té la finalitat d'establir els criteris bàsics pel desenvolupament del projecte de control, a fi de complir el decret 375/88 d'1 de setembre de 1988 publicat en el DOG amb data 28/12/88 i desenvolupat en l'Ordre de 13 de setembre de 1989.

5.2.1.1. L'Arquitecte o Enginyer Director

L'arquitecte o Enginyer autor del projecte d'execució d'obres enumerarà i definirà dintre del plec de condicions els controls de qualitat a realitzar que siguin necessaris per la correcta execució de l'obra. Aquests controls seran, com a mínim, els especificats a les normes de compliment obligat, i en qualsevol cas tots aquells que l'arquitecte o enginyer consideri precisos per la seva finalitat, podent en conseqüència establir criteris especials de control més estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre d'assaigs i proves preceptius i ordenant assaigs complementaris o l'aplicació de criteris particulars, els quals seran acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa.

L'arquitecte o Enginyer que intervingui en la direcció d'obres elaborarà dintre de les prescripcions contingudes al projecte d'execució un programa de control de qualitat, del qual haurà de donar coneixement al promotor.

En el programa de control de qualitat s'hauran d'especificar els components de l'obra que cal controlar, les classes d'assaigs, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l'avaluació econòmica dels assaigs, anàlisis i proves que vagin a càrrec del promotor.

Opcionalment el programa de control de qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries en funció del contingut del projecte.

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

02 ABR. 2012

El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa en el termini màxim de 7 dies des del moment en que es van encarregar. A tal efecte el promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin per tal d'aconseguir el compliment puntual dels laboratoris i demés persones contractades a l'efecte.

5.2.1.2. El Constructor

El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del programa de control de qualitat, restant facultat el promotor per rescindir el contracte en cas d'incompliment o compliment defectuós comunicat per la Direcció Facultativa.

Generalitat de Catalunya
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
Raquel González Gállego

5.2.2. Instal·lació elèctrica.

5.2.2.1. Escomesa i Comptadors

La caixa general de protecció i mesura serà de doble aïllament, amb porta i finestreta, per comptadors monofàsics o trifàsics, amb o sense rellotge segons les especificacions de la memòria, amb o sense borns bimetàl·lics segons esquemes UNESA i muntada superficialment o encastada, incloent en la seva col·locació, l'anivellació i el connexionat.

La caixa haurà de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts, en un lloc de fàcil i lliure accés amb la part inferior situada a una alçada mínima de 400 mm., i un marge de tolerància de ± 30 mm., i d'un ± 2% en el seu aplomat. Quan es col·loqui encastada, les dimensions del nínxol han de superar les de la caixa en un mínim de 15 mm. i un màxim de 30 mm. en el marc i una fundaria mínima de 30 cm.

Els comptadors seran monofàsics o trifàsics segons la documentació tècnica, poden anar acompanyats o no de rellotges per a tarifes horàries situats junt al comptador sobre el qual actuen. La unitat d'obra inclou muntatge, fixació i anivellació així com el seu connexionat, quedant fixat sòlidament per tres punts a la placa base de la caixa o armari mitjançant visos, amb els borns connectats de manera que s'asseguri un contacte eficaç i durable i protegits mitjançant dispositius (tapes, etc.) que impedeixin la seva manipulació.

El comptador ha de quedar muntat a una alçària mínima de 150 cm. i una màxima de 180 cm. Quedant davant d'aquest un espai lliure de 110 cm. com a mínim, amb una tolerància de ± 2 mm.

La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a la D.T. tan pel que fa referència a l'esquema com al lay-out.

5.2.2.2. Quadre general de comandament i protecció.

El quadre general es composarà per: Interruptors automàtics a actuar per corrent de diferencia residual (diferencials) muntats seguidament del ICP, i connectats als interruptor automàtics amb els conductors que formen part del mateix bloc, quedant expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer les connexions. Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar, bipolar, tripolar o tetrapolar per a control de potència (ICP), localitzat el més a prop possible de l'entrada de la derivació individual, o per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA), muntant un interruptor per a cada circuit. En tots els casos s'inclou col·locació, anivellació, connexionat en caixa emmotllada amb perfil DIN i regulació dels paràmetres de funcionament si s'escau, segons condicions exigides en la documentació tècnica. S'han de muntar verificant que els conductors estan sense tensió, identificant els conductors de cada fase i neutre, utilitzant terminals

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

per a fer les connexions quan sigui necessari, seguint les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions del reglament, sent capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides.

La subjecció de cables tindrà una resistència a la tracció de les connexions superior a 3kg, feta mitjançant la pressió de visos i connectats als borns corresponents sense que cap part accessible de l'element instal·lat estigui en tensió, fora dels punts de connexió. Quan es col·loqui a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari, en aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. Quan es col·loqui amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una caixa també aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats a tal fi pel fabricant.

Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell
El Secretari

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària

5.2.2.3. Instal·lació interior

Canals i tubs

La instal·lació interior podrà ser encastada, soterrada, o en fals sostre utilitzant tub flexible corrugat de PE, amb o sense malla metàl·lica, de grau de resistència al xoc 5 o 7, incloent en la instal·lació la seva estesa, fixació i col·locació. El tub no tindrà entroncaments ni més de 3 corbes de 90º entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes, on la penetració dels tubs es farà amb una tolerància de ± 2 mm.

En el cas d'utilitzar canal plàstica de PE rígid, aquesta podrà ser amb lateral llis, perforat o ranurat, de dimensions 60x190 mm. com a màxim, amb separador o sense i muntada superficialment, fixada com a mínim cada 3 metres (la instal·lació inclou les fixacions i les tapes), anivellada, tallada en corbes i cantonades i amb tapetes de final de tram. El muntatge tindrà una tolerància de 2 mm./m. i 15 mm./total, i es farà mitjançant visos i tacs expansius per a fixar-la al parament. Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., s'han de fer amb peces d'unió fixades amb cargols o reblons, quedant a 1/5 de la distància entre dos recolzaments.

Quan s'utilitzi malla metàl·lica s'haurà de fixar a les caixes corresponents per mitjà de ràcords metàl·lics apropiats, amb casquets de plàstic de rosca DIN 4430 quedant en tot moment la malla ben introduïda i fixada, amb una penetració màxima del tub dins les caixes d'1cm.

Quan la instal·lació sigui encastada, el tub s'haurà de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb un gruix de guix mínim de 1cm, i amb radis mínims de curvatura en els canvis de direcció de la canalització de 140 mm. Si la instal·lació és en sostre mort, el tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras, mentre que en cas de muntar-se sobre paviment quedarà totalment recolzat i fixat amb tocs de morter cada metre, com a mínim. La instal·lació soterrada quedarà col·locada al fons de les rases, reblertes posteriorment i separada uns 10 cm. de la capa de protecció, penetrant 10 cm. a l'interior dels pericons amb un marge de ± 1 cm.

La fixació al parament ha de quedar vertical o alineada paral·lelament al sostre o al paviment, i la seva posició ha de ser l'establerta al projecte o per la D.T., respectant en tot moment una distància horitzontal entre fixacions mínima de 80cm i una distància vertical mínima de 150cm.

Quan la canalització sigui soterrada, el tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa anivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.), col·locant una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, plaques de formigó, etc.).

Conductors

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10.01.2012 amb el número B-486434

02 APR. 2012

Per realitzar la instal·lació s'utilitzarà conductor de coure per sistemes de distribució en baixa tensió i instal·lacions en general, amb designació UNE RV 0,6/1 kV, unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar o tripolar amb neutre de secció fins a 300 mm^2, muntat superficialment o en tub, inclosa l'estesa, fixació i connexionat a caixes o mecanismes.

El conductor ha de penetrar 10 cm. amb un marge de ± 1 cm. dins les caixes de derivació i mecanismes, portant una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertanyen a la sortida del quadre de protecció. Els entroncaments, que no es realitzaran mai entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes, es faran amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrotllaments dels fils, quedant els conductors estesos de manera que les seves propietats no quedin malmeses i protegint-los contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació. El radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa serà de quinze vegades el diàmetre del cable quan aquest sigui unipolar, i de dotze vegades quan siguin multipolar.

El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors, que s'introduiran dins el tub mitjançant un cable guia, prenent cura en tot moment que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina, i controlant que durant la instal·lació la temperatura del conductor sigui en tot moment superior a 0°C.

Mecanismes

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012

Les caixes de mecanismes seran per a un, dos o tres elements, encastades al parament i collades al guix, quedant al mateix pla que el parament acabat i amb els costats aplomats. La posició ha de ser la reflectida a la documentació tècnica o en el seu defecte, la indicada per la direcció facultativa amb una tolerància d'uns ± 30 mm. i un ± 2% en el seu aplomat.

En cas que els mecanismes estiguin muntats superficialment seguiran les mateixes especificacions de col·locació que les caixes de mecanismes.

Els interruptors, avisadors acústics, commutadors, polsadors i endolls bipolars o tripolars amb terra o sense, encastats o muntats superficialment, tindran les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, connectats als borns de la base per pressió de cargols amb una resistència de les connexions a la tracció mínima de 3kg, i un cop instal·lats i connectats a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió.

Pel que fa a les plaques i marcs, han de quedar ben adossats al parament, el marc sòlidament fixat sobre la caixa per mitjà dels cargols o de les grapes que porta i la placa subjectada a pressió entre el marc i el mecanisme, que ha de quedar immobilitzat fins i tot quan s'accioni, acció que cal fer sense cap dificultat.

5.2.2.4. Xarxa de terres

El conductor utilitzat per a la xarxa de terres serà de coure nu, les connexions es faran per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de connexió de material inoxidable unides per pressió de cargol dotat de dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi, aquest últim mètode únicament s'utilitzarà en llocs accessibles.

Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques evitant el contacte amb elements combustibles, i el pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat.

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-488434

283
DILIGÈNCIA: Aprovat document
per l'Assemblea provisionalment pel
ple en sessió celebrada
La Seu d'Urgell
02 ABR. 2012

Quan es col·loqui de forma superficial a de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de canals i safates, distanciades uns 75 cm.

El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles, i seguirà el recorregut indicat per a la documentació Tècnica o la D.F., quedant instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i compactada.

El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.

Les piquetes de connexió a terra, seran d'acer amb recobriment de coure, clavades a terra en posició vertical i enterrades dins del terreny de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm. de profunditat quedant fàcilment localitzable, tant per al seu manteniment com per la realització periòdica de proves de valors de resistència a terra. Les unions han de ser netes, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes electroquímics, rígides, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc., en cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a mínim, igual a la seva longitud.

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Comissió Territorial d'Urbanisme
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
Raquel González Gállego

5.2.2.5. Unitat i criteris d'amidaments

Les unitats de medició serà per quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la documentació tècnica o per metres de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar, incloent les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges, així com les pèrdues de material corresponents als retalls.

5.2.3. Aigua per pastar

L'aigua que s'utilitzarà en l'elaboració del formigó haurà d'estar sancionada per la pràctica. En cas de dubte, es realitzarà el control de recepció i els assaigs pertinents, segons s'indica a l'article 27 de l'EHE-08.

En el cas que no quedi expressament indicat, el responsable tècnic de l'obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents:

5.2.3.1. Controls en el moment de la recepció

Documentals: Es justificarà, per part del constructor, que l'aigua utilitzada compleix les condicions exigides en l'article 27 de l'EHE-08 (mitjançant assaigs de laboratori), o bé justificarà especialment que no altera perjudicialment les propietats exigides al formigó, ni a curt ni a llarg termini.

5.2.3.2. Assaigs de laboratori

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d'acceptació indicats a l'article 27 de l'EHE-08:

- Determinació del pH (UNE 7234).
- Determinació de substàncies dissoltes (UNE 7130).

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'expedient
La secretària
Raquel González Ollego

- Determinació del contingut total de sulfats (UNE 7131/58).
- Determinació del ió-clorur (UNE 7178).
- Determinació d'hidrats de carboni (UNE 7132).
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235).

La presa de mostres es farà segons l'UNE 7236.

...ment ha ... ...ment pel ple en ... La Seu d'Urgell, ... 2012
El Secretari

5.2.4. Contenidors prefabricats

El Contenidor s'haurà de realitzar per mitra de parets comportes prefabricades que acompleixin els següents requeriments:

- La suma de la resistència al vapor d'aigua de cada una de las capes que formen el tancament, menyspreant las resistències superficials, serà major de 30 mmHg·m²·día/g.
- Garantia d'aïllament tèrmic mitjançant material no degradable que garanteixi un factor de conducció de calor inferior a 0,5 kcal/hm² ºC. S'evitarà l'existència de pont tèrmic.
- Garantia de Protecció front a la radiació solar de almenys un 50%, evitant-se a més el reescalfament del contenidor per incidència de rajos sobre la coberta, preferiblement a través de càmera ventilada.
- La resistència front la corrosió produïda por l'ambient exterior ha de permetre la estància en càmera de boira salina del contenidor durant 800 h sense degradació.
- Estabilitat estructural al foc REI-60, segons assaigs normalitzats UNE-EN 1363, UNE-EN 1364 i UNE-EN 1365.
- Hermeticitat elevada al pas d'aire que eviti qualsevol infiltració no controlada i en especial les infiltracions humides. L'assaig d'estanqueïtat no haurà de permetre una fuga d'aire superior a 0,8 l/s por metre quadrat de superfície de parets, sostre i terra del contenidor, mantenint-se una diferència de pressió entre l 'exterior i l'interior de 300 Pa.
- S'haurà de considerar l'acabat exterior per garantir un mínim manteniment mitjançant una màxima resistència front la degradació o corrosió produïda per l'ambient exterior.
- El contenidor haurà de resistir sense deformació apreciable a una pressió de vent de 110 Kg/m², tenint en compte com cas desfavorable la pressió de vent considerada en funció de l'alçada i localització geogràfica concreta.
- Les parets interiors del contenidor seran llises amb l'equivalent a l'espessor d'una placa d'acer de com a mínim 1 mm. acabada amb pintura antipols.

5.2.5. Àrid per elaborar formigó

L'àrid que s'utilitzarà en l'elaboració del formigó tindrà les característiques que s'especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir: mida màxima de l'àrid (EHE-08, art 28.3): 32 mm.

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

02 ABR. 2012
El Secretari

Quan no hi hagi experiència prèvia d'ús es realitzaran assaigs d'identificació en laboratori.

Cada procedència diferent serà considerada com a lot independent.

En el cas que no quedi expressament indicat, la Direcció Facultativa establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents:

5.2.5.1. **Controls en el moment de la recepció**

Documentals:

- Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de l'albarà.
- Es justificarà, per part del constructor, que l'àrid disposa del marcat CE amb un sistema d'avaluació de la conformitat 2+. Els valors declarats en els documents hauran de complir amb les especificacions del projecte i amb l'article 28 de l'EHE-08. En el cas de àrids d'autoconsum s'haurà d'aportar un certificat d'assaig amb antiguitat inferior a 3 mesos realitzat per laboratori de control homologat que mostri que es compleix les condicions exigides en els apartats 28.4, 28.5 , 28.6 i 28.7 de l'EHE-08 amb un nivell de garantia estadística equivalent al exigit per als àrids amb marcatge CE en la norma UNE-EN 12620.
- En el cas d'utilitzar escòries siderúrgiques, es comprovarà que no contenen silicats inestables ni compostos ferrosos, segons s'indica a l'article 28.7.5 de l'EHE-08.

Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

Operatius:

- Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització de posteriors comprovacions.

5.2.5.2. **Assaigs de laboratori**

En el cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d'acceptació indicats en el segon:

- Estabilitat d'escòries siderúrgiques (EHE-08, art. 28.7.5).
- Mida màxima/mínima de l'àrid (UNE-EN 933-2) (EHE-08 art. 28.3).
- Forma de graves (UNE-EN 933-3) (EHE-08, art. 28.5).
- Compostos de sofre (UNE-EN 17441-1) (EHE-08, art. 28.7.3).
- Contingut d'ió clorur (UNE-EN 1744-1) (EHE-08, art. 28.7.1).
- Contingut de sulfats solubles (UNE-EN 1744-1) (EHE-08, art. 28.7.2).
- Condicions granulomètriques del àrid fi total (UNE-EN 933-1) (EHE-08, art. 28.4.1).
- Contingut de matèria orgànica en àrids fins (UNE-EN 1744-1) (EHE-08, art. 28.7.4).

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

02 ABR. 2012

- Equivalent de sorra SE4 (UNE-EN 933-8) (EHE-08, art. 28.4.2).
- Reactivitat amb el àlcalis del ciment (UNE 146509 EX) (EHE-08, art. 28.7.6).
- Friabilitat en sorres segons assaig micro-Deval (UNE 83115 EX).
- Resistència a la fragmentació d'àrids grossos (UNE EN 1097-2, EHE-08, art. 28.6).
- Absorció d'aigua (UNE EN 1097-6, EHE-08, art. 28.6).
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) (EHE-08, art. 28.6).

5.2.6. Additius per a formigó

Els additius que s'utilitzaran en l'elaboració del formigó, s'incorporaran en una proporció no superior al 5% del pes del ciment, segons l'article 29.1 de l'EHE-08 i tindran les característiques que s'especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir:

- Tipus d'additiu.
- Proporció.

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Comissió Territorial d'Urbanisme
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària

La utilització d'additius per al formigó requereix l'autorització de la Direcció Facultativa abans de la seva posada en obra.

En el cas que no quedi expressament indicat, el responsable tècnic de l'obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents:

5.2.6.1. Controls en el moment de la recepció

Documentals:

- Es controlarà, per a cada additiu diferent, la seva designació d'acord a la norma UNE-EN 934-2, segons s'indica a l'article 29.2 de l'EHE-08.
- La conformitat dels additius amb marcatge CE, es comprovarà amb la verificació documental de que els valors declarats en els documents relatius als assaigs previs per a cada additiu diferent compleixen amb les especificacions del projecte i amb l'article 28 de l'EHE-08.
- En cas de no disposar de marcatge CE, el Subministrador haurà d'aportar un certificat d'assaig amb antiguitat inferior a 6 mesos realitzat per laboratori de control homologat que mostri que es compleix les condicions exigides en l'apartat 29 de l'EHE-08 amb un nivell de garantia estadística equivalent al exigit per als àrids amb marcatge CE en la norma UNE-EN 934-2.
- Es comprovarà el certificat de garantia del fabricant, per a cada additiu diferent agregat en les proporcions i condicions previstes.
- Es comprovarà el certificat de laboratori conforme l'additiu no conté compostos químics que puguin afavorir la corrosió de les armadures, per a cada additiu diferent.

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari

Operatius:

- En el cas de formigó fet a l'obra, es comprovarà l'etiquetat en cada subministrament.
- Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització de posteriors comprovacions.

5.2.6.2. Assaigs de laboratori

En el cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs en laboratori homologat que consideri adequats.

5.2.7. Addicions per elaborar formigó. Cendres

En el cas d'utilitzar cendres volants com addició en l'elaboració del formigó, es farà servir sempre ciment del tipus CEM I. A més el formigó haurà de presentar un nivell de qualitat segons l'indicat al article 81 de l'EHE-08. En estructures d'edificació, la quantitat de cendres volants no excedirà del 35% del pes del ciment.

Quantitat necessària per m^3 de formigó: en el cas que no quedi expressament indicat, la Direcció de Obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents:

5.2.7.1. Controls en el moment de la recepció

Documentals:

- La conformitat de les adicions amb marcatge CE, es comprovarà amb la verificació documental de que els valors declarats en els documents justificatius compleixen amb les especificacions del projecte i amb l'article 30 de l'EHE-08.
- Si la central no disposa de segell oficialment homologat, es comprovarà el certificat d'assaigs previs per a cada procedència diferent.
- Es comprovarà el certificat de laboratori conforme l'addició no conté compostos químics que puguin afavorir la corrosió de les armadures.

Operatius:

- Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització de posteriors comprovacions.

Assaigs de laboratori

En el cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi:

- Determinació del anhídrid sulfúric (UNE 196-2).
- Determinació de clorurs (UNE-EN 196-2).
- Determinació d'òxid de calci lliure (UNE-EN 451-1).

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

02 ABR. 2012
El Secretari

- Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2).
- Determinació de la finor (UNE-EN 451-2).
- Determinació de l'índex d'activitat resistent (UNE-EN 196-1).
- Determinació de l'expansió (UNE-EN 196-3).

5.2.8. Ciment per elaborar formigó

El ciment que s'utilitzarà en l'execució de l'obra tindrà les característiques que s'especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d'acord amb els criteris indicats al article 26 de l'EHE-08 segons el tipus de formigó.

El ciment utilitzat disposarà de distintiu de qualitat, amb segell oficialment homologat.

El tipus de ciment serà adequat per al ús concret de l'obra i en tot cas es complirà l'EHE-08 i la RC-03. La seva classe de resistència serà 42,5N ó 52,5N.

En cas que no quedi expressament indicat, la Direcció Facultativa establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents:

Departament de Territori i Sostenibilitat
del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en

5.2.8.1. Controls en el moment de la recepció

Documentals:

- Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de l'albarà.
- El ciment haurà de disposar de la documentació que acrediti que està legalment fabricat i comercialitzat (marcat CE).

Raquel González Gállego

- La documentació de subministrament haurà de complir amb l'article 9 de la RC-03.
- El certificat de garantia del fabricant de la remesa a utilitzar per la fabricació de formigó estructural, signat per persona física.

Operatius:

- Es comprovarà la temperatura del ciment de cada partida en el moment de l'arribada.
- Es comprovarà, per a cada partida, que la forma de subministrament s'ajusta a les indicacions de l'article 8.2 i 8.3 de la RC-03.
- En tot cas, es realitzarà una presa de mostres preventiva, segons s'indica en l'article 11.3 de la RC-03.

5.2.8.2. Assaigs de laboratori

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d'acceptació indicats en el segon:

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

289

Aquest document ha estat aprovat definitivament pel ple en sessió de la Comissió de La Seu d'Urgell, a data
02 ABR. 2012

- Pèrdua per calcinació (RC-03, taula 4.1.3, UNE-EN 196-2).
- Residu insoluble (RC-03, taula 4.1.3, UNE-EN 196-2).
- Contingut en sulfats (expressat en triòxid de sofre) (RC-03, taula 4.1.3, UNE-EN 196-2).
- Contingut de clorurs (UNE 80217) (RC-03, taula 4.1.3).
- Putzolanicitat (UNE-EN 196-5) (RC-03, taula 4.1.3).
- Temps d'enduriment (UNE-EN 196-3 (RC-03, taula 4.1.2).
- Resistència a compressió (UNE-EN 196-3 (RC-03, taula 4.1.2).
- Estabilitat de volum (UNE-EN 196-3 (RC-03, taula 4.1.2).
- Composició en massa (UNE-EN 197-1) (RC-03, taula 4.1.1).
- Altres per als ciments especials d'acord amb la normativa RC-03 segons especificacions del seu article 4.

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord

La secretària

Raquel González Gállego

5.2.9. Formigó fet a l'obra. Formigó no estructural

El formigó estructural requereix estar fabricat en centrals amb instal·lacions per a:

- Magatzematge dels materials components.
- Dosificació dels mateixos.
- Amassat.

El formigó no fabricat a central, es a dir, fet a l'obra solament es podrà utilitzar per als usos no estructurals, d'acord a l'annex 18 de l'EHE-08.

Els formigons d'ús no estructurals es defineixen com els que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però que col·laboren en millorar les condicions durables del formigó estructural o aporten el volum necessari d'un material resistent per conformar la geometria requerida per a un fi determinat. Aquests formigons són de dos classes:

- Formigó de neteja (HL).
- Formigó no estructural (HNE).

Per a aquests formigons s'utilitzaran els ciments definits a la taula A.18.1 de l'annex 18 de l'EHE-08.

Per a la fabricació dels formigons no estructurals es podrà utilitzar fins a un 100% d'àrid gruix reciclat, sempre que es compleix les especificacions de l'Annex 15 de l'EHE-08. És convenient l'ús d'additius ja que aquests formigons tenen baix contingut de ciment.

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10.01.2012 amb el número B-486434

02 ABR. 2012

5.2.9.1. Formigó de neteja (HL)

Aquest formigó es tipifica de la següent manera: HL-150/C/TM.

La dosificació mínima de ciment serà de 150 kg/m^3. La grandària màxima del àrid serà inferior a 30 mm.

5.2.9.2. Formigó no estructural (HNE)

Aquest formigó es tipifica de la següent manera: HNE-15/C/TM.

La grandària màxima del àrid serà inferior a 40 mm.

5.2.10. Formigó fabricat en central

Segons l'article 71 de l'EHE-08, el formigó estructural requereix estar fabricat en centrals amb instal·lacions per a:

- Magatzematge dels materials components.
- Dosificació dels mateixos.
- Amassat.

Les centrals podran o no pertànyer a les instal·lacions pròpies de l'obra.

Per tant, el formigó que s'utilitzarà en l'execució de l'obra procedirà de central formigonera i tindrà les característiques que s'especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir:

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Comissió Territorial d'Urbanisme
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
Raquel González Gállego

- Tipus d'element de formigó: elements estructurals.
- Resistència: mínim 20 N/mm^2 per a formigons en massa i 25 N/mm^2 per a formigons armats.
- Consistència: plàstica.
- Mida màxima del granulat: 30 mm o la qual la Direcció Facultativa determini.
- Tipus de ciment: segons el tipus d'estructura (preferible CEM-I i classe de resistència 42,5 N).
- Contingut de ciment i recobriments mínims per a ambient: normal.

Altres característiques: la central disposarà de laboratori propi o laboratori contractat acreditat. El formigó no contindrà ni additius ni addicions, excepte que la Direcció Facultativa ho autoritzi.

- Control estadístic d'execució: normal.
- Criteri de divisió de lots: seran lots independents de fonamentació, els murs de contenció, els pilars de cada planta i cada sostre.

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell
El Secretari

5.2.10.1. Controls en el moment de la recepció

En cas que no quedi expressament indicat, la Direcció Facultativa establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents:

Documentals:

- Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de l'albarà, el qual contindrà totes les dades indicades en l'annex 21 de l'EHE-08.
- En cas de formigons fabricats en una central que no disposi de segell de qualitat reconegut, s'haurà de presentar a la Direcció Facultativa una copia signada per persona física amb representació suficient del certificat de dosificació del annex 22 de l'EHE-08, així com el rest dels assaigs previs i característics amb una antiguitat màxima de 6 mesos previs a l'obra.
- Es comprovarà el nivell d'homologació demanat

Operatius (segons article 86.5 de l'EHE-08):

- Es comprovarà la consistència del formigó fresc per el mètode de l'assentament (UNE-EN 12350-2) en la forma, freqüència i toleràncies indicades en l'article 86.5.2.1 de l'EH-08.
- Assaig de resistència del formigó. Resistència a compressió comprovada amb provetes fabricades i curades segons UNE-EN 12390-2 (provetes cilíndriques de 15x30 cm). Segons 86.3.2 i 86.5.4 de l'EHE-08.
- Assaig de penetració de l'aigua en el formigó. Es comprovarà segons UNE-EN 12390-8.
- Es realitzaran provetes sen el nombre necessari i amb el criteri de divisió de lots indicat anteriorment, per tal de disposar de dades de resistència a compressió a 28 dies.
- Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors segons el mètode de UNE-EN 12350-1.

Si el formigó conté cendres volants i la central de producció no disposa de segell oficialment homologat, serà preceptiva la realització d'assaigs previs.

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme
de Lleida
Territorial d'Urbanisme de Lleida en
data 28 JUNY 2012 les prescrip-
cions que han estat incorporades en
l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva col·locació en obra.

La Direcció facultativa podrà fer abans del subministrament si ho considera necessari una inspecció de la central de formigó.

5.2.10.2. Assaigs de laboratori

Es realitzaran preceptivament les següents determinacions en laboratori homologat i amb els criteris de toleràncies expressats en els articles 86.3 i 86.4 de l'EHE-08.

- Resistència a compressió als 28 dies.

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

02 ABR. 2012

5.2.11. Rodons d'acer per a formigó. B 500 S

Els rodons d'acer per armar que s'utilitzaran en l'obra tindran les característiques que s'especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir:

- Designació: B 500 S.
- Diàmetres: 6-8-10-12-14-16-20-25-32 y 40 mm.
- Distintiu de qualitat: conformitat amb norma UNE-EN 10080.

Altres característiques:

- Control estadístic d'execució: normal

Criteri de divisió de lots: a definir per la Direcció Facultativa segons les indicacions de l'article 88 de l'EHE-08.

En cas que no quedi expressament indicat, la Direcció Facultativa establirà el nombre, forma, freqüència i toleràncies necessaris per realitzar els controls següents:

5.2.11.1. Controls en el moment de la recepció

Documentals:

- Es controlarà, per a cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, l'albarà i allò especificat en el projecte.
- Es sol·licitarà, per a cada subministrament i tipus d'acer, el certificat de garantia del fabricant o bé l'acreditació i vigència de segell de qualitat reconegut per l'Administració, segons l'indicat en l'EHE-08.
- En barres corrugades i malles electrosoldades es sol·licitarà, per a cada subministrador i tipus d'acer, el document d'homologació d'adherència.

Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gallego

Operatius:

- Es realitzaran les determinacions necessàries per lot, amb l'objecte de verificar que la secció equivalent compleix les especificacions de l'article 32.1 de l'EHE-08 i atenint-se a les indicacions del capítol 88 de la norma.
- Es comprovarà que les característiques geomètriques estiguin compreses entre els límits admissibles establertes en el certificat específic d'adherència segons 32.2 de l'EHE o alternativament acompleixen el corresponent índex de corruga.
- Es realitzarà l'assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, l'assaig de doblat simple indicat en 32.2 de l'EHE-08, comprovant l'absència d'esquerdes després de l'assaig.
- En barres corrugades i malles electrosoldades, es realitzaran les determinacions necessàries per lot, amb l'objecte de verificar el gravat de les marques d'identificació (fabricant i designació).

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-483434

294

DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012 La Seu d'Urgell

Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització de posteriors assaigs de comprovació. Es realitzarà en, almenys, una proveta de cada diàmetre , tipus d'acer empleat i fabricant, que el límit elàstic, la càrrega de trencament, i l'allargament sota càrrega màxima acompleixin les especificacions del article 32 de l'EHE-08.

Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva col·locació en obra.

5.2.11.2. Assaigs de laboratori

Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d'acceptació indicats en el segon, atenint-se sempre a les indicacions de l'article 32.2 de l'EHE-08:

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària

- Límit elàstic (UNE-EN 10080).
- Càrrega de trencament (UNE-EN 10080).
- Allargament en trencament (UNE-EN 10080).
- Doblegat simple (UNE-EN ISO 15630-1) (EHE-08, art. 32.2).
- Doblegat-desdoblegat (UNE-EN ISO 15630-1) (EHE-08, art. 32.2).

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en laboratori homologat:

- Composició química.
- Adherència (UNE-EN 10080 ó UNE-EN ISO 15630-1).

5.2.12. Maons amb funció estructural

Els maons que s'utilitzaran en l'execució de l'obra tindran les característiques que s'especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d'acord amb els criteris indicats en el document bàsic SE-F "Seguridad estructural: fábrica" (DB SE-F) i que, en resum, són els següents:

- Classe: vist en façana i no vist en la resta.
- Tipus: calat.
- Dimensions: 29x14x5.
- Resistència a compressió: 10 N/mm² o la que determini el projecte/ Direcció Facultativa.
- Geladicitat: no geladís.
- Distintiu de qualitat: Segell INCE / marca AENOR.
- La definició de "partida" i "mostra" es realitzarà identificant sempre el subministrament amb el seu destí a l'obra.

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel malaix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10.01.2012 amb el número B-486434

02 ABR. 2012

En cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o enginyer tècnic responsable de l'obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents:

5.2.12.1. Controls en el moment de la recepció

Documentals:

- Es controlarà, per a cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, l'albarà i allò especificat en el projecte.
- Es sol·licitarà, per a cada subministrament i tipus de maó, el document de garantia del fabricant de resistència a compressió i la categoria de fabricació, segons apartat 8 de la DB-SE-F. El fabricant aportarà la documentació que acrediti que la resistència de compressió s'ha obtingut a partir de peces mostrejades segons UNE-EN 771 i assajades segons UNE-EN 772-1 i l'existència d'un pla de control de producció en fàbrica.
- Es comprovarà, per a cada subministrador i tipus de maó, la vigència i documentació del distintiu de qualitat demanat.

Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord

Operatius:

- Es verificarà la correspondència entre la mostra de contrast i la partida subministrada.
- Es comprovarà la inexistència de fissures no tolerables.
- Es comprovarà la inexistència d'exfoliacions.
- Es comprovarà la inexistència d'escrostonats.

5.2.12.2. Assaigs de laboratori

En el cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d'acceptació indicats en el segon:

- Dimensions i forma (UNE-EN 771-1 i UNE-EN 771-2 i UNE-EN 772-16).
- Resistència a compressió (UNE-EN 772-1).
- Eflorescència (UNE-EN 772-5).
- Succió / Absorció d'aigua (UNE-EN 772-11).
- Geladicitat (UNE-EN 772-18).
- Massa (UNE-EN 772-12).

5.2.13. Sostres prefabricats. Entrebigat

Les peces d'entrebigat que s'utilitzaran en l'execució de l'obra tindran les característiques que s'especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols i amb l'article 36 de l'EHE-08. És a dir:

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

296

DILIGENCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel plenari sessió de La Seu d'Urgell, 02 ABR. 2012 El Secretari

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

- Tipus: no resistent.
- Material: ceràmic.
- Intereix de biguetes: 70 cm.
- Distintiu de qualitat.
- Coeficient de majoració de càrregues emprat en el càlcul: 1.6.
- Càrrega de trencament a flexió> 1 kN determinada segons UNE 67037.
- Valor mig de l'expansió por humitat<0,55 mm/m segons UNE 67036.
- Comportament enfront del foc: el mateix que l'estructura de la que formi part.

En cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o enginyer tècnic responsable de l'obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents:

5.2.13.1. Controls en el moment de la recepció

Documentals:

- Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de l'albarà.
- Es comprovarà, per a cada subministrador i tipus de peça, la vigència i documentació del distintiu de qualitat demanat.

Operatius:

- Es controlarà el bon estat aparent de les peces.
- Es comprovarà la compatibilitat entre biguetes i peces d'entrebigat, per a la seva utilització conjunta, segons que s'indica a l'article 36 de l'EHE-08.

5.2.13.2. Assaigs de laboratori

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs pertinents, amb la metodologia referenciada en l'article 36 de l'EHE-08.

5.2.14. Sostres prefabricats. Biguetes

Les biguetes que s'utilitzaran en l'execució de l'obra tindran les característiques que s'especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols els articles 59, 76 i 91 de l'EHE-08. És a dir:

- Tipus: formigó armat.
- Forma: semibigueta amb gelosia.
- Cantell: veure plànol de sostres.

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

Di... document
ha ... lliurament pel
ple en ... de
La Seu d'Urgell,
El Secretari,
02 ABR. 2012

- Llum màxima: veure plànol de sostres.
- Intereix: 70 cm.
- Distintiu de qualitat.
- Coeficient de majoració de càrregues emprat en el càlcul: 1.7.

En cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable de l'obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents:

5.2.14.1. **Controls en el moment de la recepció**

Documentals:

- Es controlarà, per a cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, l'albarà i allò especificat en el projecte. L'albarà contindrà totes les dades indicades en l'annex 21 de l'EHE-08.
- Es comprovarà el nivell d'homologació demanat: es sol·licitarà, per a cada tipus de bigueta, el document de garantia del fabricant, signat per persona física de que els elements prefabricats estan en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut.
- Es comprovarà que la documentació aportada sigui conforme amb els coeficients de seguretat dels materials adoptats en projecte.
- Es revisaran els registres documentals des controls de recepció del Fabricant dels materials utilitzats en la fabricació del producte.

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme
Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 de les prescripcions que han estat incorporades en

Operatius:

- Es comprovarà el gravat del codi d'identificació de cada bigueta (fabricant, model, tipus, lot, data de fabricació), segons l'article 91.5.3 de l'EHE-08.
- Es verificaran geomètricament les característiques reflectides en l'autorització d'ús de cada bigueta, segons que s'indica a l'article 9.5.3.4 de l'EHE-08. En el cas d'elements amb marcatge CE, aquesta comprovació es farà amb el control de la pròpia documentació del marcatge CE, ja que les toleràncies hauran de ser conformes a les normes.
- Es comprovarà la compatibilitat entre biguetes i peces d'entrebigat per a la seva utilització conjunta.
- Comprovació experimental dels processos segons 91.5.3.3 de l'EHE-08.
- La Direcció Facultativa valorarà la conveniència de realitzar una inspecció de les instal·lacions on s'elaboren els elements prefabricats, amb l'objectiu de comprovar que:
- Les instal·lacions acompleixin amb els requisits de l'EHE-08 i en particular, els del article 76.
- Els processos de prefabricació es desenvolupen correctament.

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer
i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell
El Secretari

- L'existència d'un sistema de gestió d'acopis de materials que garanteixi la traçabilitat.
- La comprovació dels procediments de recepció dels materials.

5.2.14.2. Assaigs de laboratori

En cas de dubte raonable, i d'acord a 91.5.3 de l'EHE-08 la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi:

- Elaboració de les armadures passives.
- Muntatge de les armadures passives
- Aplicació del pretensat.
- Fabricació del formigó, abocament, compactació i curat.

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

5.3. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE LA TORRE

5.3.1. Disposicions generals

5.3.1.1. Generalitats

Tots els materials utilitzats reuniran les condicions ressenyades en les Instruccions, Plecs i Normes legals esmentades en el següent subapartat, a més de les condicions específiques d'aquest Plec de Prescripcions. La Direcció de l'Obra podrà ordenar siguin retirats, demolits o reemplaçats aquells materials que no s'ajustin a les citades condicions, en qualsevol moment de l'execució de les obres o en el seu termini de garantia.

5.3.1.2. Normativa complementària exigible

En els casos no expressament previstos en aquest Plec de Prescripcions seran d'aplicació els següents documents i normatives:

- Normes UNE.
- Codi Tècnic de l'Edificació. Documents bàsics de Seguretat Estructural (DB-SE).
- Normes NTE.
- Normes DIN.
- Normes NTL del Laboratori de Transport i Mecànica del Terra.
- La normativa referent a l'acer: DB-SE-A, Eurocodi.
- Instrucció de formigó estructural. EHE-08.
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments RC-03.

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10.01.2012 amb el número B-436434

Document
Departament pel
2012
La Seu d'Urgell.
El Secretari

- Norma sismorresistent NCSE-94.
- Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. OM de 9/3/71.
- Prohibició de parallamps radioactius.

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord.
La secretària
Raquel González Gállego

En el cas de discrepància entre aquest Plec i les disposicions esmentades, serà d'aplicació la més exigent. En cas de contradicció, prevaldran les d'aquest Plec, llevat autorització expressada per escrit de la Direcció Facultativa de les Obres.

5.3.2. Materials metàl·lics

Tots els materials metàl·lics a utilitzar seran nous, no admetent-se la utilització de partides procedents de desguassos o en dubtós estat de conservació.

5.3.2.1. Acer per armadures. Barres d'alta adherència

Compliran les prescripcions i assaigs indicats a l'EHE-08.

5.3.2.2. Acer laminat per a estructures metàl·liques

Definició.- Es defineix com acer laminat per a estructures metàl·liques, l'acer dels perfils de secció constant, obtingut per laminació d'acers tous soldables.

Composició i característiques.- Els perfils laminats compliran les condicions exigides a la norma UNE EN 10025 ("Productos laminados en caliente de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general").

Les característiques mínimes dels acers son les contemplades en la taula 4.1 del Document DB-SE-A.

Seran d'estructura homogènia i estaran exempts d'esquerdes, rebaves i bufaments. Les minves de la seva secció seran inferiors al cinc per cent (5%).

Llevat que en les Prescripcions Tècniques Particulars o en els Plànols, es fixin altres tipus, o el Director de l'Obra ho autoritzi per escrit, solament es podrà utilitzar acer de qualitat S-275 JR.

Emmagatzematge.- Els perfils metàl·lics s'emmagatzemaran de manera que no quedin exposats a oxidació directa, ni es taquin de greix, lligants o olis.

Recepció.- De les partides arribades a obra es procedirà a realitzar els assaigs de tracció, així com determinació de carboni, fòsfor i sofre si la Direcció de l'Obra ho considera procedent. La recepció i assaigs corresponents es regiran per la Norma UNE 36.080. Els assaigs de plegat es portaran a efecte d'acord amb la Norma 7.051, i els de flexió per xoc per la Norma UNE 7.056 sobre proveta tipus D.

Si la partida és identificable i el Contractista presenta un full d'assaigs redactada per un laboratori oficial, podrà prescindir dels assaigs de recepció, excepte indicació expressa del Director d'Obra.

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012 La Seu d'Urgell. El Secretari

5.3.2.3. Cargols, femelles i accessoris

La cargolaria haurà de complir les prescripcions que s'indiquin en les normes UNE EN ISO 4018, UNE EN 24032, UNE EN ISO 4034, UNE EN ISO 7089, UNE-EN ISO 7090 i UNE-EN ISO 7091, així com el DB-SE-A (apartat 4.3) i les que a continuació s'indiquen:

- El tipus de resistència garantida que haurà de tenir la cargolaria serà la de 5.6, equivalent a la 5D, sempre que expressament no s'indiqui altre qualitat.
- El procés de conformació del cargol serà d'estampació i posterior tractament tèrmic de normalitzat.
- El roscat s'efectuarà preferentment per laminació o també per arrancada d'encenall, seran de rosca parcial.
- La composició química de la matèria prima, de la que es partirà per a la construcció dels cargols, haurà de complir la Normativa esmentada.

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Ac ord adoptat per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que s'hi han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretaria
Raquel González Gállego

Es consideraran com característiques mecàniques fonamentals dels cargols, les següents:

- Resistència a la tracció.
- Límit de fluència.
- Allargament en la ruptura.
- Tenacitat al cop del cap.

La Direcció d'Obra podrà, sobre material de taller o obra, ordenar els assaigs de cargols, femelles i volanderes que consideri necessaris.

5.3.3. Àrids per a formigons

5.3.3.1. Generalitats

Per a totes les característiques d'àrids no específicament tractats en aquest Plec s'atendrà al reglamentat en l'article corresponent de la vigent "Instrucción de hormigón estructural". Al mateix temps, l'àrid haurà de proporcionar al formigó les característiques prescrites per a ell en aquest Plec.

L'aptitud dels àrids quedarà determinada mitjançant els assaigs que en els apartats següents es relacionen.

5.3.3.2. Granulometria

Estarà d'acord amb l'article 28.4 de l'EHE-08.

Àrid fi.- La seva corba granulomètrica estarà dins dels límits que s'assenyalen a la taula 28.4.1a de l'EHE-08. En cas contrari, s'haurà de comprovar que s'acompleix l'especificació relativa a la limitació del contingut total de àrids fins en el formigó del article 31.1 de l'EHE-08.

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10.01.2012 amb el número B-486434

document
provisionalment pel
02 ABR. 2012
El Secretari

5.3.4. Ciments

5.3.4.1. Generalitats

El ciment emprat, ha de complir la vigent "Instrucció per a la Recepció de Ciments" (RC-03), i la "Instrucció de Formigó Estructural" (EH-08) en el seu article corresponent.

5.3.4.2. Tipus i utilització

Els ciments a emprar en els formigons de fonaments i injeccions seran ciments de la taula 4.1.1. de l'RC-03 (CEM-I ó CEM-II) i segons les recomanacions del annex 4 de l'EHE-08. Per a estructures de formigó en massa son molt adequats els tipus CEM IV/B essent adequats la resta de ciments comuns, excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T i CEM II/B-T.

La classe de resistència serà preferiblement 42,5 N ó 52,5 N.

L'elecció d'una o altre resistència a comprensió als 28 dies dins de cada classe de ciment, dependrà de la resistència característica requerida per al formigó i injeccions.

La Direcció de l'Obra regularà la utilització d'aquests o altres tipus de ciment, quan ho consideri necessari.

5.3.5. Aigua per a formigons

Es podran utilitzar totes les aigües que compleixin l'establert en l'EHE-08 en el seu article corresponent, amb les especificacions següents:

- No s'usarà aigua del mar.
- S'estendrà l'assaig de solubilitat de substàncies orgàniques, segons les Normes UNE no només als olis i greix de qualsevol tipus, sinó també a altres substàncies que puguin afectar desfavorablement al forjat i enduriments hidràulics, per indicació de la Direcció d'Obra.

Generalitat de Catalunya
Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Direcció General d'Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

5.3.6. Additius per a formigons

5.3.6.1. Generalitats

Només la Direcció d'Obra podrà decidir sobre l'ús d'additius per al formigó.

5.3.6.2. Airejants i clorur càlcic

La seva definició, propietats i condicions a complir, es concreten en les articles 29 i 30 de l'EHE-08.

5.3.7. Fustes per a mitjans auxiliars i encofrats

L'encofrat a emprar serà de fusta o metàl·lic, adoptant en la seva execució els mitjans necessaris per a la seva total rigidització durant el formigonat. La seva superfície serà llisa, evitant els ressalts entre les distintes peces del mateix.

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

Document aprovat provisionalment pel Ple de la Corporació de La Seu d'Urgell
02 ABR. 2012
El Secretari

Si el Contractista prefereix no encofrar les sabates en la seva part enterrada, podrà fer-ho, prèvia autorització del Director d'Obra, sent al seu càrrec l'excés de formigó que per aquesta causa pugui produir-se.

5.3.8. Abeurada de ciment per a injeccions

5.3.8.1. Definició

Es defineix l'abeurada de ciment com la pasta molt fluida de ciment i aigua, i eventualment addicions, utilitzada principalment per a injeccions de terrenys, ciments, túnels, etc.

No es consideren en aquest article les abeurades per a rebliment de beines de formigó pretensat.

5.3.8.2. Materials

El ciment i aigua emprats compliran les prescripcions establertes per aquests materials dels respectius articles del present Plec.

5.3.8.3. Composició i característiques

La proporció, en pes, del ciment i l'aigua podrà variar des de l'u per vuit (1/8) a l'u per u (1/1), segons les característiques de la injecció i la pressió d'aplicació. Es podrà addicionar en algun cas, sorra en la proporció de tres parts de sorra per una de ciment.

La composició de la abeurada serà aprovada per la Direcció per a cada ús.

La pastera de l'abeurada serà efectuada en pasteres mecàniques. L'abeurada mancarà de grumolls i bombolles d'aire, i per evitar-los s'intercalaran filtres depuradors entre la pastera i la injecció.

Es recomana utilitzar ciments de classe de resistència 42,5N i 52,5N.

Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

5.3.9. Pintures

L' esquema proposat per pintar la torre es el següent:

- Neteja de tots els elements amb dissolvents.
- Aplicació d'una capa d'imprimació epoxi curada amb poliamida de dos components amb un gruix de pel·lícula de 35 micres.
- Aplicació de dues capes d'acabat amb esmalt de poliuretà alifàtic amb un gruix de pel·lícula de 35 micres.

5.3.9.1. Imprimació anticorrosiva

S'efectuarà una imprimació anticorrosiva de dos components, a base de resines epoxi poliamida.

Característiques tècniques:

- Pes específic: 1,3 kg/litre.

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGÈNCIA
ha estat ...ument
...ment pel
...
La Seu d'Urgell, 02 ABR. 2012
El Secretari

- Secat (65 micres): 4-12 hores.
- Rendiment: 7,2 m²/l.
- Vida de barreja: 2-8 hores.
- Gruix recomanat: per pel·lícula seca, 35 micres per capa.
- Núm. capes recomanat: una.

5.3.9.2. **Pintura d'acabat**

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
...ment definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 ...b les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària

Com a pintura d'acabat s'utilitzarà un esmalt poliuretà alifàtic de dos components.

Característiques tècniques:

- Pes específic: 1,1 - 1,3 kg/litre.
- Rendiment: 11 m²/l.
- Vida barreja: 2-8 hores.
- Gruix recomanat de pel·lícula seca per capa: 30-40 micres.
- Gruix necessari de pel·lícula humida: 110 micres.
- Núm. capes recomanat: dues.
- Temps de secat: Al tacte: 3-7 hores, Total: 5-16 hores.
- Per repintar: 10-24 hores.

5.3.10. **Material per a protecció contra descàrregues atmosfèriques**

5.3.10.1. **Parallamps**

Es col·locarà un parallamps actiu amb dispositiu d'encebament compost per:

- Cap de captació, amb el dispositiu d'encebament. Complirà l'indicat en la Norma UNE 21186.
- Peça d'adaptació. Serà de llautó, roscada en els seus extrems. Complirà l'indicat en la Norma UNE 21090.
- Màstil. Tub roscat Ø 50 en el seu extrem superior, d'acer galvanitzat. La seva longitud serà tal que el cap de captació arribi a una altura des de la que tots els elements de la instal·lació quedin compresos dins del con recte amb vèrtex en el cap i base en el terra de diàmetre igual a dues vegades la seva altura. Complirà l'indicat en les Normes UNE 7183, 19009, 37501, 37505.
- Peces de fixació. Seran definides per la Direcció d'Obra.

Aquesta impressió correspon al document signat electronicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel plenari sessió de 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari

5.3.10.2. Baixada

La unió entre el parallamps i la xarxa de presa de terra, es realitzarà amb 2 cables de coure de secció igual o superior a 50 mm².

A més es realitzaran dues baixades de cable d'acer inoxidable trenat de 70 mm² amb diàmetre màxim de fil 1,7mm, que estarà en contacte directe i permanent amb els muntants de la torre.

5.3.10.3. Presa de terra

Generalitat de Catalunya
Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

En funció de les característiques resistives del terreny, s'escollirà el tipus de presa de terra més adequat, superficial o profunda, de manera que es compleixi:

- Dèbil resistència de les ones de xoc.
- Contacte el més perfecte possible amb el terreny.
- Gran difusió del corrent en el terreny.

S'utilitzaran materials de coure.

Per les unions amb la xarxa de terres, s'utilitzaran soldadures aluminotèrmiques, i no es podran utilitzar cap tipus de peça especial ni qualsevol altre tipus de soldadura.

Per tot el que fa als materials descrits en aquest article, es tindran en compte les Normes que a continuació s'indiquen, a més a més de les ja mencionades anteriorment:

- Norma UNE 21186. Protección de estructuras, edificaciones y zonas abiertas mediante pararrayos con dispositivo de cebado.
- DIN 48801 Parallamps. Instal·lacions de preses de terra, conducte de materials i directrius de muntatge.
- DIN 48850 Cables d'introducció del circuit de terra.
- DIN 48852 Preses de terra entubades.
- Norma UTE C13-100 (Franceses). Preses de terra. Proteccions contra sobre tensions d'origen atmosfèric.
- Normes ASE (Suïsses). Normes per a la protecció del raig.

5.4. CONDICIONAMENTS TÈCNICS PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

5.4.1. Generalitats

Independentment de les condicions particulars que s'exigeixin en el present Plec, els equips auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, reuniran les següents condicions:

- Hauran d'estar disponibles en obra amb l'antelació suficient, atenint-se a l'establert en la licitació.

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10.01.2012 amb el número B-486434

Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell,

- Hauran de mantenir-se en adequades condicions de treball i substituïts en cas contrari.
- Es facultat de la Direcció d'Obra canviar aquells equips que per variació de les condicions de treball previstes o per qualsevol altra raó, no resultin aptes per a la correcta execució de les obres.

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General de Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 ..... 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmenat acord
La secretària
Raquel González Gállego

S'estableix el següent calendari mínim de comunicacions del Contractista a la Direcció d'Obra i la Propietat per que, si aquestes ho consideren oportú, puguin inspeccionar cada una de les diferents fases de l'obra:

- Al finalitzar la construcció al taller de cada tram de l'estructura.
- Una vegada per fer el replanteig i orientació de la fonamentació.
- Una vegada executada l'excavació per a la fonamentació.
- Una vegada col·locades les armadures i encofrats de les sabates i ancoratges de la torre, i realitzades les preceptives orientació i anivellament d'aquests.
- Durant i al final del formigonat de les sabates de fonamentació. A la data d'aquesta visita hauran d'estar apilats en obra al menys, els dos primers trams de l'estructura i la cargolada corresponent.
- Al finalitzar el muntatge de cada tram. Hauran d'estar apilats en obra els dos trams següents amb la seva cargolada completa. Coincidint amb el final del muntatge de l'estructura, haurà d'estar apilamentat en obra tot el material corresponent a les instal·lacions de parallamps, presa de terra i abalisament nocturn, així com els productes que composen el capítol de pintura.
- Una vegada preparada la xarxa de presa de terra (sense tapar les rases i pous) i instal·lats el parallamps i abalisament nocturn.
- Al finalitzar les mans d'imprimació i cada una de les d'acabat.
- Al final de l'obra, en aquesta visita, el Contractista proporcionarà els elements necessaris per poder comprovar el funcionament del sistema d'abalisament nocturn i amidar la resistència òhmica de la xarxa de presa de terra.

5.4.2. Esclariment i esbrossada

Consisteix en extraure i retirar de les zones que corresponguin, els arbres, fustes caigudes, arrels, brossa, plantes, calcinals, escombraries i entrebancs en general.

Aquests treballs seran executats pel Contractista.

La Direcció de les Obres designarà i marcarà aquells elements que han d'estar intactes i es prendran les precaucions necessàries per aconseguir-ho. Els calcinals i les arrels soltes seran eliminats fins a una profunditat no menor a 50 cm. (cinquanta centímetres) en les superfícies d'assentament de terraplens.

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell
El Secretari

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària

5.4.3. Accés a les obres i instal·lacions

Els accessos als diferents talls, seran construïts pel Contractista per la seva compte i risc, podent exigir la Direcció d'Obra millorar els mateixos o crear altres de nous si fos necessari, per a poder realitzar degudament la seva missió d'inspeccionar durant l'execució de les obres.

5.4.4. Excavacions

5.4.4.1. Excavacions a cel obert i desmunts

Les excavacions de totes classes es faran d'acord amb els criteris de la Contracta i subjecte a les modificacions que segons la naturalesa del terreny ordeni la Direcció d'Obra per escrit. Tot excés d'excavació que el Contractista realitzi sense autorització escrita de la Direcció d'Obra, ja sigui per error del personal o per qualsevol defecte de la tècnica de la seva execució, s'haurà de reblir amb el tipus de fàbrica que consideri convenient la Direcció d'Obra, en la manera que aquest prescrigui, no sent d'abonament l'excés d'excavació ni el rebliment prescrit.

En general, les superfícies de les excavacions acabades seran sanejades, de manera que no quedi cap bloc o lloseta en perill de desprendre's.

Si per evitar excessos d'excavació o per seguretat en el treball, fos indispensable realitzar estintolaments o estrebades, la Direcció d'Obra podrà ordenar la seva execució, sent aquesta per compte i risc del Contractista.

Els productes d'excavació no emprats en la construcció seran transportats i abocats en els llocs destinats a abocadors d'escombraries, prèviament autoritzats per la Direcció d'Obra.

L'allisada i formigonat per sobra o adossat a les superfícies de les excavacions acabades, començarà abans dels 6 (sis) dies següents a l'acabament de l'excavació, si no és que la Direcció d'Obra ordeni per escrit reduir aquest termini, si són de témer meteoritzacions ràpides de la roca.

Queda prohibit deixar fustes procedents d'estribades, bastides o encofrats entre les parets de les excavacions i les obres de fàbrica a elles adossades. Únicament es permetran en els casos autoritzats expressament i per escrit per la Direcció d'Obra.

El Contractista adoptarà els mitjans necessaris per donar sortida o desguassar l'aigua que surti en les excavacions, sent aquests mitjans per compte i risc del Contractista.

No s'iniciarà la fonamentació sinó després d'haver estat reconeguda l'excavació per la Direcció d'Obra, donada la seva aprovació i ordenada la fonamentació de l'obra.

Si del reconeixement practicat per la Direcció d'Obra resultés la necessitat o conveniència de variar el sistema de fonamentació proposat, el Contractista proposarà les modificacions que procedeixin, suspenen mentrestant els treballs en la zona afectada per la modificació, sense que per aquest motiu tingui el Contractista dret a cap indemnització, i si només a pròrroga en el termini d'execució, sempre que el període de paralització ordenat superi la dècima part (1/10) de la durada que resulti en la realitat per als treballs d'excavació de l'obra modificada i si aquesta modificació de projecte afecta a tota l'obra d'excavació que falta per executar.

Les toleràncies admissibles per que els sortints de roca sana i degudament arrodonida, puguin introduir-se en les obres de fàbrica, seran de 10 cm. (deu centímetres) més o menys. La Direcció d'Obra, a la vista de la naturalesa del terreny, podrà variar les xifres anteriors.

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix milja pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012 La Seu d'Urgell.
El Secretari

Formen part dels treballs d'excavació per a ciment l'allisada, sanejament i fos necessari, picat dels llisos, formació de pendents i banquetes.

Quan les diaclases del terra de fonamentació presenten direccions perilloses a l'esllavissament de l'obra de fonamentació, estiguin obertes o omplertes de terra i materials solts, o separin blocs de roca de petita grandària, es seguiran profunditzant les excavacions, fins trobar terra en què les condicions de fonamentació siguin favorables o es realitzin ancoratges i injeccions d'acord amb la Direcció d'Obra.

Generalitat de Catalunya
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 MAIG 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord.
La secretària
Raquel González Gállego

5.4.4.2. Excavacions en rasa o fonaments

El Contractista de les Obres notificarà a la Direcció d'Obra, amb l'antelació suficient, el final de qualsevol excavació, a fi que aquest pugui efectuar les comprovacions corresponents. El terreny natural adjacent al de l'excavació no es modificarà ni remourà sense autorització de la Direcció d'Obra.

Una vegada efectuat el replanteig de les rases o fonaments, la Direcció d'Obra autoritzarà la iniciació de les obres d'excavació. L'excavació continuarà fins arribar a la profunditat fixada i obtenir una superfície ferma i neta a nivell o graonada, segons s'ordeni. No obstant, si, a la vista de les condicions del terreny, ho estima necessari a fi d'assegurar una fonamentació satisfactòria.

Quan aparegui aigua a les rases o fonaments que estan excavant, s'utilitzaran els mitjans i instal·lacions auxiliars necessaris per esgotar-la, que seran per compte del Contractista. El material excavat es col·locarà de forma que no s'obstrueixi la bona marxa de les obres.

El Contractista haurà de preveure la utilització d'estrebades en tots aquells trams de rases o pou en els que la seguretat del treball així ho exigeixi, ja que només el Contractista serà responsable de qualsevol accident ocorregut per absència d'estrebades i no execució segons les normes de bona pràctica.

Les explanacions i excavacions es realitzaran amb excavadora, amb martell perforador o a pic i pala, no permetent-se la utilització d'explosius llevat en els casos i en la forma que la Direcció d'Obra autoritzi.

5.4.5. Rebliments

Consisteix en el conjunt d'operacions de transport, extensió i compactació de materials terrossos, procedents d'anteriors excavacions, per a rebliment de rases o qualsevol altra zona.

La compactació es realitzarà estenent els materials en tongades sensiblement horitzontals, gruix uniforme i suficientment reduït per que, amb els mitjans disponibles, s'obtingui un grau de compactació igual o superior al 95% (noranta cinc per cent) del Proctor normal. En cap cas aquest gruix serà superior a 15 cm. (quinze centímetres).

No es podrà estendre cap capa fins que la subjacent hagi aconseguit el grau de compactació exigit. Cas de no fer-se així, el Contractista haurà d'efectuar totes les operacions convenients, inclòs aixecar l'obra, per aconseguir en les capes la compactació correcta. Aquestes operacions, a efectes d'abonament, serà del seu compte.

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGÈNCIA. Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel Ple de sessió de La Seu d'Urgell. El Secretari
02 ABR. 2012

5.4.6. Encofrats i estintolaments

Aquest article es refereix als encofrats i estintolaments utilitzats per a l'execució de la fonamentació. Els materials utilitzats podran ser metàl·lics, fusta o altres, sempre que compleixin les condicions d'eficàcia requerida.

En tot el que expressament s'ha citat en el present Plec, regiran les normes que a tal fi assenyala l'EHE-08.

Es podran emprar tipus i tècniques d'encofrats, la utilització de la qual estigui sancionada per la pràctica, i sempre que siguin aprovades per la Direcció d'Obra.

Els encofrats podran ser de fusta, metàl·lics o altres materials rígids, construint-se de forma que, alineats i anivellats, siguin estancs al morter.

Seran suficientment rígids per que les sol·licitacions de posta en obra del formigó i el vibrat no originin tensions anormals a aquest.

Els encofrats de fusta s'han d'humitejar abans del formigonat.

El desencofrat de costaners verticals de poc canto, es podran realitzar als 3 (tres) dies de formigonada la peça, mentre que els de gran canto i les peces horitzontals, no es desencofraran fins passades 7 (set) dies, sempre que durant aquests intervals no hagin tingut baixades de temperatures o altres causes que poguessin haver alterat el procés normal d'enduriment del formigó.

En qualsevol cas, el desencofrat no podrà realitzar-se fins que el formigó tingui la resistència suficient.

Per facilitar el desencofrat es podrà autoritzar l'ús d'un producte desencofrant.

En qualsevol cas, els encofrats, qualsevol que sigui la seva forma i naturalesa, no seran d'abonament, sent inclosos dins dels preus establerts en el Document corresponent per a totes les unitats que precisen d'ells.

Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

5.4.7. Formigonat

5.4.7.1. Preliminars

S'exigiran com a base les normes prescrites per la vigent "Instrucción de Hormigón Estructural" (EHE-08).

5.4.7.2. Classe de formigó

S'utilitzarà formigó de resistència característica mínima fck = 20 N/mm² per al formigó en massa (HM-20) i 25 N/mm² per al formigó armat (HA-25) d'acord amb la definició que per aquest concepte estableix la citada EHE-08.

5.4.7.3. Dosificació

Amb antelació a la posta en obra de qualsevol classe de formigó, el Contractista haurà de sotmetre's a l'aprovació de la Direcció d'Obra les dosificacions que es proposi utilitzar.

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

Aquest document ha... provisionalment pel ple en... 0 2 ABR. 2012 La Seu d'Urgell

Aquestes dosificacions estaran determinades mitjançant assaigs previs de laboratori, els resultats dels quals hauran de garantir la resistència característica exigida per a les diferents classes de formigó, realitzant-se d'acord amb les normes establertes en la vigent "Instrucció de formigó estructural ".

La proposta de dosificació, a més a més de complir totes les condicions imposades pels tipus d'assaigs citats, haurà d'incloure específicament la granulometria dels àrids combinats, inclòs el ciment, així com considerar la densitat, impermeabilitat i docilitat de les diferents classes de formigons, modificant-se la proporció dels components quan un dels factors següents varii:

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibili...
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que hi consten incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gallego

- Tipus de conglomerant.
- Tipus d'absorció o grandària màxim de l'àrid.
- Mòdul granulomètric de l'àrid fi en més de 0,2.
- Naturalesa o proporció d'addicions.
- Mètode de posta en obra.

La dosificació es realitzarà sempre per pes i la del ciment en cap cas excedirà els 400 kg/m^3 (quatre-cents quilograms per metro cúbic) de formigó fresc.

En els assaigs previs del laboratori, la resistència característica de les provetes haurà de ser superior al 110% (cent deu per cent) de l'especificada, de la classe de formigó que s'estigui assajant. Així mateix, serà obligatòria la realització sistemàtica dels assaigs de control que s'indiquen en article 86 de la citada Instrucció, demolint-se les obres quan la resistència característica que surti de les provetes testimoni sigui inferior al 80% (vuitanta per cent) de l'assenyalada per la classe de formigó, havent el Contractista de revisar els equips de fabricació, transport i col·locació de formigó, i prendre les mesures oportunes per solucionar les anomalies.

La Direcció d'Obra determinarà el número i freqüència dels assaigs a realitzar, amb vistes al reconeixement de les qualitats exigides, corrent per compte del Contractista les despeses ocasionades per aquest concepte.

5.4.7.4. **Pastat**

Es realitzarà forçosament a màquina, de manera que s'aconsegueixi la barreja íntima i homogènia dels diferents materials que el composen.

El temps de pastat no serà inferior a 1 minut (un minut) en formigoneres de capacitat menor de 750 litres (set-cents cinquanta litres). En les de major capacitat, s'incrementarà el temps de pastat en 15 segons (quinze segons) per cada 400 litres (quatre-cents litres) o fracció de capacitat que excedeixi de 750 (set-cents cinquanta).

En qualsevol cas, el temps de pastat dependrà de les característiques de les formigoneres i de la consistència del formigó.

En tot el procés de pastat es seguirà les normes que facilita l'EHE-08.

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari

5.4.7.5. Transport

Es farà diacord al article 71.4.1 de l'EHE-08. Es utilitzaran procediments adequats per aconseguir que les masses arribin al lloc de destí en bones condicions, sense experimentar variació sensible de las seves característiques recent amassades..

Quan el formigó s'amassi en central i el transport es realitzi en amassadores mòbils el volum de formigó transportat no podrà excedir del 80% del volum total del tambor.

Quan el formigó s'amassi o es termini d'amassar en amassadora mòbil, el volum de formigó transportat no excedirà dels 2/3 del volum total del tambor.

Des de l'acabament del pastat fins a la col·locació en obra del formigó, no ha de transcorre un lapse de temps superior a 1 hora (una hora). Aquest període, durant el qual es realitzarà el transport, podrà sofrir modificacions si ho estima oportú la Direcció d'Obra, bé per la naturalesa del conglomerant, bé per les característiques del mitjà de transport, o per qualsevol altra causa.

En tot cas, s'exigirà un transport del més ràpid possible i sense que es produeixin en la massa del formigó segregacions, exsudacions, evaporació d'aigua, introducció de cossos estranys i altres circumstàncies que poden modificar les característiques previstes per la classe de formigó de que es tracti.

Per això, s'ha de comprovar en cada partida, que el formigó arriba al tall en condicions per a la seva posta en obra, agafant "in situ" les provetes de control de fabricació i no a la sortida de la formigonera.

La màxima caiguda lliure vertical de les masses no excedirà d'1 m. (un metre), procurant sempre que la descàrrega del formigó es realitzi el més a prop possible de la seva ubicació definitiva.

No s'haurà de dividir una mateixa pasterada en diferents recipients per al transport.

A més a més de l'anteriorment dit, seran preceptives les normes que l'EHE-08 assenyala al respecte.

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

Qualsevol procediment utilitzat per al transport haurà de ser sotmès a l'aprovació de la Direcció d'Obra.

5.4.7.6. Posada en obra del formigó

Es realitzarà d'acord al punt 71.5 de l'EHE-08.

El formigó s'haurà de col·locar abans que comenci l'adormiment inicial, netejant i regant les superfícies que hagin de quedar en contacte.

On ho indiquin els plànols, el formigó s'haurà de col·locar de forma contínua, amb la finalitat d'obtenir una estructura monolítica.

Quan sigui impracticable dipositar el formigó en forma contínua, es deixaran juntes de treball, havent de netejar-les amb cura la seva superfície, humitejant-la sense excés d'aigua, abans d'abocar una nova tongada.

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

02 ABR. 2012

Immediatament abans de la col·locació de la primera capa de formigó sobre la roca de fonament o sobre l'anterior jornada de formigó endurit, s'estendrà una capa d'uns 3 cm (tres centímetres) gruix de morter ric, d'una dosificació de com a mínim 350 kg/m^3 (tres-cents cinquanta quilograms per metro cúbic) de ciment.

Si el formigó es armat, les armadures es fixaran de manera que les operacions de formigonat no alterin la seva posició, realitzant, així mateix, totes les operacions necessàries per garantitzar l'exacta col·locació dels encofrats i la seva immobilitat durant el mateix procés.

La compactació es portarà a terme mitjançant tècniques de vibratge, de manera que s'obtingui la correcta distribució de la massa, s'eliminen els forats, i no arriba a produir-se segregació dels àrids.

La fixació de gruix de les tongades, els punts d'aplicació dels vibradors i la durada del procés hauran de comptar amb l'aprovació de la Direcció d'Obra.

En els vibradors interns, la freqüència de treball no serà inferior a 6000 cicles per minut (sis mil), procurant que la seva punta penetri lleugerament en la tongada anterior a la que està vibrant, romanent l'aparell durant la vibració, vertical o lleugerament inclinat.

El vibrat no ha d'afectar al formigó parcialment endurit i no pot aplicar-se el vibrador directament a les armadures.

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
Raquel González Gállego

5.4.7.7. Curat del formigó

El curat es realitzarà durant el primer període d'enduriment del formigó, evitant totes les causes externes que puguin provocar-li danys durant els primer 7 (set) dies, mantenint totes les superfícies vistes, contínuament humides, bé per mitjà de rec o cobrint-los amb terra, sorra o arpillera humida.

En temps sec o calorós, la Direcció d'Obra podrà ampliar el període de curat.

L'ús de tractaments especials, com la impermeabilització de la superfície mitjançant recobriments plàstics o altres substàncies, haurà de garantir l'existència d'aigua lliure en el formigó durant el primer període d'enduriment, havent de ser autoritzats per la Direcció d'Obra.

L'aigua emprada en el curat haurà de reunir les característiques assenyalades en aquest Plec.

Quan les superfícies hagin d'estar en contacte amb aigües o filtracions alcalines, salines o sulfatades, el període de curat haurà de ser augmentat en uns 50% (cinquanta per cent).

En qualsevol cas, regiran les normes que s'assenyalen en l'EHE-08 al respecte.

5.4.7.8. Precaucions en el formigonat

La temperatura de la massa de formigó en el moment de abocar-la en el motlle o encofrat no serà inferior a 5ºC.

Es prohibeix abocar el formigó sobre elements amb temperatura inferior a 0ºC.

El formigonat es suspendrà, com a norma general i prèvia aprovació de la Direcció d'Obra, sempre que es prevegi que en les 48 h (quaranta vuit hores) següents, la temperatura ambient pugui

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-438434

DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de
02 ABR. 2012

descendir per sota de 0ºC (zero graus centígrads). Sempre que a les 9 (nou) del matí la temperatura sigui inferior a 4ºC (quatre graus centígrads), es pugui interpretar com un motiu suficient per que el límit prescrit sigui assolit en el citat termini.

Si fos necessari formigonar en temps fred, regiran les normes que a tal fi assenyala l'EHE-08, agafant-se les mesures necessàries per que el formigonat no es vegi minvat en cap de les seves característiques, sempre d'acord amb la Direcció d'Obra.

Les temperatures abans esmentades, són exclusives per a l'ús de formigons fabricats amb ciment Pòrtland. En el cas que s'usin ciments siderúrgics o putzolànics, aquestes temperatures s'hauran d'augmentar 5ºC (cinc graus centígrads) i a més evitar que la temperatura de la superfície del formigó sigui inferior a 5ºC (cinc graus centígrads).

Quan el temps sigui calorós, es prendran mesures per evitar l'evaporació del aigua d'amasat durant el transport especialment, i per reduir la temperatura de la massa . Si la temperatura és superior a 40ºC o el vent és excessiu, es suspendrà el formigonat.

En cas de pluges es prendran les precaucions adequades.

Quan el formigó hagi d'estar sotmès a accions físiques o químiques que puguin perjudicar alguna de les seves qualitats, es deuran prendre les mesures oportunes per evitar-ho. A tal fi, es podran utilitzar additius que contribueixin a millorar les característiques de compacitat, homogeneïtat i impermeabilitat del formigó sense perjudicar la resta de qualitats, evitant-se en el possible aquells que continguin clorur càlcic.

En qualsevol cas, sempre que les condicions de formigonat siguin anormals, el Contractista haurà de prendre les degudes precaucions per que el formigó col·locat en obra no es vegi disminuït en cap de les qualitats, havent-les de sotmetre a l'aprovació de la Direcció d'Obra en tot cas.

Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Callego

5.4.7.9. Toleràncies de dimensions

Desviaments de fonaments

- En planta. En més, 100 mm. (cent mil·límetres). En menys, 24 mm. (vint-i-quatre mil·límetres).
- En l'excentricitat. Màxim de 100 mm. (cent mil·límetres).

5.4.7.10. Formigons prefabricats

Si la Direcció d'Obra autoritza la utilització de formigó preparat, la seva fabricació i subministrament s'adaptarà al que es disposa en aquest Plec i a la "Instrucció per a la fabricació i subministrament de formigó prefabricat".

En la decisió d'adoptar el formigó preparat, haurà de tenir-se en compte que el temps que pugui transcorre entre la fabricació i posta en obra del formigó no deurà excedir dels límits tolerats.

S'exigirà que el subministrador realitzi el transport en camions formigonera fins al lloc de l'obra, obtenint-se en aquesta les mostres necessàries per a la comprovació de que el formigó compleix les especificacions previstes en l'esmentada Instrucció.

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

document provisionalment pel 02 APR. 2012

El Contractista facilitarà al Director d'Obra certificat expedit pel subministrador de la dosificació i resistència característiques del formigonat emprat, així com del resultat dels assaigs realitzats.

5.4.7.11. **Armadures**

Les armadures es doblegaran i col·locaran ajustant-se als plànols del Projecte i, tant en la seva preparació com en la seva posta en obra, seguiran les prescripcions de la vigent "Instrucció de formigó estructural" (EHE-08 articles 66 i successius).

Les falques i recolzadors provisionals de les armadures hauran de ser de morter o altre material adequat, refusant-se la fusta.

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en
28 JUNY 2012
amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord.
La secretària,
Raquel González Gallego

Les armadures s'hauran de col·locar netes, exemptes d'òxid no adherent, pintura, greix o qualsevol altre substància perjudicial a la seva adherència al formigó.

5.4.7.12. **Ancoratges, trepants i injeccions**

La fonamentació s'encoratjarà al terreny, mitjançant ancoratges passius amb rodons d'alta adherència, quan així ho indiqui el Projecte o la Direcció de l'Obra.

El Contractista haurà de designar els productes i forma de barrejar-los, de manera que la injecció satisfaci totes les fites a assolir en cada cas i al més baix cost, havent de ser aprovats en tot cas per la Direcció d'Obra.

El Contractista efectuarà el replanteig de tots els orificis d'injecció, d'acord amb les indicacions que cregui oportunes adoptar la Direcció de l'Obra.

Així mateix, la profunditat dels trepants i injeccions hauran de ser proposades pel Contractista per a la seva aprovació per la Direcció d'Obra.

El Contractista està obligat a tenir i subministrar a la Direcció d'Obra, un registre complet de cada fet, amb indicació dels avanços diaris, naturalesa dels terrenys i materials trobats i totes les indicacions que la Direcció d'Obra jutgi d'interès.

Així mateix, el Contractista està obligat a fer assaigs d'injecció d'aigua a pressió a tots els orificis en que es vagin a fer injeccions, abans d'aquestes i inclús després i sempre que ho indiqui la Direcció d'Obra.

El Contractista haurà de disposar de tots els aparells necessaris per amidar les quantitats de abeurada injectada, l'aigua absorbida, pressions d'injecció i totes aquelles altres característiques de cada trepant injectat que consideri d'interès la Direcció d'Obra, facilitant-li totes les dades i amb la freqüència que l'exigeixin.

El Contractista serà responsable de tots els danys causats a les obres per un procés inadequat en l'execució del projecte d'injeccions per ell presentat.

Per indicació de la Direcció d'Obra, es realitzaran amb els ancoratges les proves de càrrega necessàries per garantir el seu correcte funcionament.

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10.01.2012 amb el número B-486434

DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel Ple en sessió de La Seu d'Urgell, El Secretari
02 ABR. 2012

5.4.8. Estructura metàl·lica

5.4.8.1. Preliminars

Tot el que fa referent a l'execució de l'estructura metàl·lica, tant en taller com en obra, es seguirà l'indicat en l'article 10 del DB-SE-A i la norma UNE-ENV 1090, a més a més del que a continuació es relaciona.

5.4.8.2. Condicions generals

Llevat prescripció en contra, el Contractista estarà obligat especialment a:

- A efectuar en taller els muntatges en blanc, parcials o totals, que siguin necessaris per assegurar que l'assemblatge de les diferents parts de l'estructura no presentarà dificultats anormals en el moment d'efectuar el muntatge definitiu, fent responsable de les que pugui sorgir.

- A marcar, de forma clara i indeleble, totes les parts de l'estructura abans d'enviar-les a obra, registrant aquestes marques en els plànols i instruccions de muntatge que s'han de reduir a obra.

- A subministrar un 5% (cinc per cent) més del número de cargols i perns, amb la fi de prevenir les possibles pèrdues i substitucions dels danyats durant el muntatge, sense paralització dels treballs.

5.4.8.3. Acoblament i mitjans d'unió

Els acoblaments i mitjans d'unió de les peces de l'estructura s'ajustaran a l'assenyalat en els Plànols de Projecte i taller.

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

No es permetran altres acoblaments que els indicats en els documents, i precisament, en els llocs en ells previstos.

Es procurarà reduir al mínim el número d'unions a realitzar en obra.

Les unions definitives de muntatge en obra seran cargolades.

- Al determinar el diàmetre dels forats dels cargols s'haurà de preveure mitjançant consulta a l'empresa que realitzarà el galvanitzat, la reducció del diàmetre per aportació de zenc i, comptant amb la reducció el diàmetre serà 1 mm. (un mil·límetre) major que el nominal dels cargols.

- Les unions de barres no soldades, hauran de realitzar-se emprant dos cargols com a mínim, qualsevol que siguin els perfils a unir.

- Les unions cargolades es realitzaran emprant com el cargol, una volandera plana i una grover per la banda de la femella. Una vegada col·locada la femella, es granatejarà la part exterior del cargol.

- Les unions soldades es podran executar mitjançant els procediments de solda a l'arc elèctric, o per resistència, dins de les condicions següents:

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10.01.2012 amb el número B-486434

DILIGÈNCIA Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell
El Secretari

- La soldadura per arc elèctric es podrà emprar en totes les costures, tant de força com de simple acoblament.

- Es permetrà els processos de solda automàtica o semiautomàtica per arc submergit, electroescòria, o en atmosfera d'anhídrid carbònic.

- Les soldadures a extrem seran sempre contínues i de penetració completa. Es realitzaran adoptant les mides necessàries per evitar els cràters finals.

- Quan es realitzin unions d'aquest tipus entre dos peces de diferent secció transversal, l'extrem de la que tingui major secció s'aixamfranarà, en totes les cares en que sigui necessari, amb pendent no superior a la de 1:4 (u a quatre), amb la fi d'aconseguir una transició suau.

- No es permetran els cordons discontinus.

- Es prescriu la utilització de soldadures de tap i ranura. Només es permetran, excepcionalment i prèvia autorització de la Direcció d'Obra, per assegurar els plànols amples que formen part de la peça comprimida contra el pandeig local, quan la seva amplada sigui superior a 30 (trenta) vegades el seu gruix. En aquest cas, l'amplada de la ranura haurà d'ésser, almenys, igual a 2,5 (dues vegades i mitja) gruix de la peça cosida; la distància lliure en qualsevol direcció entre dues ranures consecutives no serà inferior al doble de l'ample de la ranura major, ni superior a 30 (trenta) vegades gruix de la xapa, i la dimensió màxima de la ranura no excedirà de 10 (deu) vegades de gruix de la xapa.

- Les soldadures automàtiques, i les executades amb els elèctrodes dits "de gran penetració", sense preparació de marge o amb una preparació parcial, seran sotmeses a una inspecció radiogràfica.

- Queda prohibit reomplir amb soldadura els forats practicats a l'estructura per als reblons o cargols provisionals de muntatge. Es disposaran, per tant, els forats en forma que no afectin a la resistència de les barres o de les unions de l'estructura.

- Els operaris que hagin de realitzar unions soldades hauran de ser de gran qualificació i experiència.

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 MAIG 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord

5.4.8.4. Preparació

En tots els perfils laminats que s'utilitzin en la construcció de les estructures, s'eliminaran les rebaves de laminació i les marques en relleu de totes aquelles zones que hagin d'entrar en contacte amb un altre perfil en alguna de les unions de l'estructura.

L'aplanat i l'adreçament de xapes, plànols i perfils s'executaran amb premsa o amb màquina de rodets.

Tant les operacions anteriors, com les d'encorbament o conformació dels perfils, quan siguin necessàries, es realitzaran en fred, però amb temperatures del material no inferiors a 0°C (zero graus centígrads). Les deformacions locals permanents es mantindran dintre de límits prudents; considerant-se que aquesta condició es compleixi, quan aquelles no excedeixin en cap punt del 2,5% (dos i mig per cent), llevat que es sotmetin les peces deformades en fred a un recuit de normalització posterior. S'hauran de prendre totes les precaucions necessàries per a no alterar l'estructura del metall, ni introduir tensions paràsites.

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de data
02 ABR. 2012

Quan no sigui possible eliminar completament, mitjançant precaucions especials adoptades a l'efecte, les deformacions residuals degudes a les operacions de conformació i aquestes resultin inadmissibles per al servei o per al bon aspecte de l'estructura, es permetria corregir-les en fred, amb premsa o màquina de rodets, sempre no amb aquesta operació no es sobrepassin els límits de deformacions, i es sotmeti la peça corregida a un examen radiogràfic, per descobrir qualsevol fissura que hagués pogut aparèixer en el metall.

Abans de procedir al traçat, es comprovarà que els diferents perfils presentin la forma exacta desitjada, i que estan exempt de torçades.

El traçat es realitzarà respectant escrupolosament les cotes dels plànols de taller, i les toleràncies màximes permeses en aquestes Prescripcions Tècniques Generals.

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

Es procurarà no deixar petjades de granet que no siguin eliminades per operacions posteriors, especialment en estructures que hagin d'estar sotmeses a càrregues dinàmiques.

5.4.8.5. Tall

El tall podrà efectuar-se amb serra, cisalla o mitjançant oxitallada; les rebaves, estries o irregularitats de marge inherents a les operacions de tall s'eliminaran, posteriorment, amb pedra esmeril. Expressament es prohibirà el tall amb arc elèctric. S'observaran, a més a més, les prescripcions següents:

- El tall amb cisalla només es permetrà fins a un gruix màxim de 15 mm. (quinze mil·límetres).
- A l'oxitallada es prendran les precaucions necessàries per a no introduir en la peça tensions paràsites de tipus tècnic.
- Els marges, amb cisalla o per oxitallada, que hagin de quedar en les proximitats d'unions soldades, es mecanitzaran mitjançant pedra esmeril, burí amb esmerilat posterior, o fresa, amb una profunditat no inferior a 2 mm. (dos mil·límetres), a fi i afecte d'aixecar tota la capa de metall alterat pel tall. La mecanització es portarà, almenys, fins a una distància de 30 mm. (trenta mil·límetres) de l'extrem de la soldadura. Aquesta operació no serà necessària quan els marges tallats hagin de ser fosos, en aquella profunditat, durant la solda.
- La fonamentació de totes les desigualtats i irregularitats de marge degudes al tall s'efectuaran amb molt major mirament en les peces que hagin d'estar sotmeses a l'acció de càrregues predominantment dinàmiques i d'alta responsabilitat.

Totes les xarneres o bisellats d'arestes que s'indiquen en els plànols, s'executaran ajustant-se a les dimensions i inclinacions fixades en els mateixos.

Llevat prescripció en contra, el bisell o l'acanalat s'executaran mitjançant oxitallada automàtica, o amb màquines eines, observant-se, respecte al primer procediment, les prescripcions anteriorment indicades. No obstant, es permetrà la utilització de burí pneumàtic, sempre que s'eliminin, posteriorment, amb fresa o pedra esmeril, les irregularitats de tall; aquesta segona operació no es necessària en els xamfrans que formen part de la preparació de marges per al sondeig.

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-436434

Aquest document
és provisionalment pel
ple de la Seu d'Urgell de
02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme
de Lleida
Aprovat definitivament per la Comis
Territorial d'Urbanisme de Lleida
data 28 JUNY 2012 amb les prescr
dels quals s'ha de complir
Raquel González Gállego

Les xapes o perfils de l'estructura no es tallaran mai en forma que quedin angles entrants amb aresta viva. Aquests angles, quan es puguin eludir, s'arrodoniran sempre en la seva aresta amb el major radi possible.

5.4.8.6. Soldadura

Totes les soldadures es realitzaran de forma que, després d'unides les peces, obtinguin la seva forma i posició relativa definitives, sense necessitat d'un adreçament o rectificació posterior i, al mateix temps, es mantinguin dintre dels límits acceptables les tensions residuals.

Com a mitjà de fixació provisional, es podran utilitzar punts de soldadura dipositats entre els marges de les peces a unir; el número i importància d'aquests punts es limitarà al mínim compatible amb la immobilització de les peces.

Es permetrà englobar aquests punts en la soldadura definitiva, amb que no presentin fissures ni altres defectes, i hagin quedat perfectament nets d'escòria.

Es refusarà la pràctica viciosa de fixar les peces als gàlibs d'armat amb punts de soldadura.

Abans del soldatge, es netejaran els marges de la costura, eliminant amb cura tota l'escòria, rovell o brutícia i, molt especialment, les taques de greix o de pintura.

Durant el soldatge, i llevat que s'utilitzin elèctrodes especials, es mantindran ben secs tant els marges de la costura com les peces a soldar, almenys en una superfície suficientment àmplia al voltant de la zona en que s'estigui soldant.

Després d'executar cada cordó elemental, i abans de dipositar el següent, es netejarà la seva superfície amb picot i raspall de filferro, eliminant tot rastre d'escòries. Per facilitar aquesta operació, i el dipòsit dels cordons posteriors, es procurarà que les superfícies exteriors dels cordons no formin angles díedres massa aguts, ni entre sí, ni els marges de les peces, i que les superfícies dels cordons siguin el més regulars possibles.

De cap manera s'accelerarà el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.

Es procurarà que el dipòsit dels cordons de soldadura s'efectuï en posició horitzontal, havent, amb aquesta finalitat, proporcionar el Contractista els dispositius necessaris per voltejar les peces i orientar-les en la posició més convenient per a l'efectuació de les diferents costures, sense provocar en elles sol·licitacions excessives que puguin danyar la dèbil resistència de les primeres capes dipositades.

A totes les costures soldades que s'executen a l'estructura s'assegurarà la penetració completa, inclús en la zona de l'arrel.

A totes les soldadures manuals a màxim, haurà d'aixecar-se l'arrel a l'inrevés, recollint-la, almenys, amb un nou cordó de tanca. Quan tot això no sigui possible perquè l'arrel sigui inaccessible, s'adoptaran les mesures oportunes per aconseguir un dipòsit de metall sa en tot gruix de la costura.

Llevat que es prevegin els tractaments tèrmics adequats, no es permetrà la realització de soldadures en les zones, en que el material hagi sofert una fort deformació en fred. Es pot considerar com límit de tolerància, a aquests efectes, el del 2,5% (dos i mig per cent), fixat anteriorment.

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer
i visat pel mateix milià pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-436434

0 2 ABR. 2012
La Seu d'Urgell

S'acordarà amb la Direcció de l'Obra la tècnica operatòria a seguir i, en el seu cas, els tractaments tèrmics necessaris, quan, excepcionalment, hagin de soldar-se elements amb gruix superior als 30 mm. (trenta mil·límetres).

Les superfícies vistes de les soldadures presentaran sempre una terminació regular, acusant una perfecta fusió del metall i una perfecta regulació del corrent elèctric utilitzat, sense porós, mossegades, buits ni rastres d'escòria.

La Direcció de l'Obra podrà ordenar que es realitzin inspeccions radiogràfiques de totes o d'algunes de les unions de les peces metàl·liques, i que s'emeti el corresponent dictamen.

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord

5.4.8.7. Muntatge en blanc

L'estructura metàl·lica o part d'ella, serà provisionalment muntada en blanc en el taller, per assegurar-se de la perfecta coincidència dels trepants dels diversos elements que han d'unir-se, o de l'exacta configuració geomètrica dels elements concurrents.

Excepcionalment, la Direcció de l'Obra podrà autoritzar que no es munti en blanc per complet en algun dels casos següents:

- Quan l'estructura sigui de grandària excepcional, no sent suficient els mitjans habituals i corrents de que es pugui disposar per al maneig i col·locació dels diversos elements de la mateixa; en aquest cas es pot autoritzar el muntatge per separat dels elements principals i secundaris.

- Si es tracta d'un lot de varis trams idèntics, serà preceptiu el muntatge d'un de cada deu, o menys, trams iguals, havent de muntar en els demés, només els elements més importants i delicats.

- Quan les unions de les peces hagin d'anar soldades, es presentaran en taller, amb la finalitat d'assegurar la perfecta configuració geomètrica dels elements concurrents.

S'hauran de senyalar en el taller, amb cura, tots els elements que s'han de muntar en obra; per facilitar aquest treball, s'acompanyaran plànol i notes de muntatge amb suficient detall, per que pugui realitzar el muntatge persona aliena al treball de taller.

5.4.8.8. Muntatge de les estructures

El procés de muntatge serà el previst en els Plànols d'execució o, en el seu defecte, serà fixat d'acord amb la Direcció de l'Obra. El Contractista no podrà introduir per si mateix cap modificació en el pla de muntatge previst, sense aconseguir la prèvia aprovació de la Direcció.

Les manipulacions necessàries per a la càrrega, descàrrega, transport, emmagatzematge a peu d'obra i muntatge, es realitzaran amb la cura suficient per a no provocar sol·licitacions excessives en cap element de l'estructura, i per a no danyar ni a les peces ni a la protecció. Es cuidaran especialment, protegint-les si fos necessari, les parts sobre les que hagin de fixar-se les cadenes, cables o ganxos a utilitzar a l'elevació o subjecció de les peces de l'estructura.

Es corregiran amb cura, abans de procedir al muntatge, qualsevol abonyegadura, guerxesa o torçada que s'hagin pogut provocar a les operacions de transport. Si el defecte no pot ser corregit, o es presumeix que, després de corregit, pot afectar a la resistència o estabilitat de l'estructura, la peça en qüestió serà rebutjada, marcant-la degudament per deixar-ne constància.

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

02 ABR. 2012

Durant el seu muntatge, l'estructura s'assegurarà provisionalment mitjançant perns, cargols, calzes, estintolament o qualsevol altre mitjà auxiliar adequat, havent de quedar garantida, amb els que s'utilitzin, l'estabilitat i resistència d'aquella, fins el moment d'acabar les unions definitives.

En el muntatge es prestarà la deguda atenció a l'acoblament de les diferents peces, amb l'objecte que l'estructura s'adapti a la forma prevista en el Projecte, havent de comprovar, les vegades que siguin necessàries, l'exacta col·locació relativa a les seves diverses parts.

No es començarà el cargolament definitiu fins que no s'hagi comprovat que la posició de les peces a que afecta cada unió coincideixi exactament amb la definitiva.

Es procurarà executar les unions de muntatge de forma tal que tots els seus elements siguin accessibles a una inspecció posterior. En tots els casos en que sigui forçós que quedin alguns ocults, no es procedirà a col·locar els elements que els cobreixin, fins que no s'hagi inspeccionat amb cura els primers.

Quan, amb la finalitat de corregir esforços secundaris, o d'aconseguir en l'estructura la forma de treball prevista en les hipòtesis de càlcul, sigui previst tensar alguns elements de la mateixa abans de posar-la en servei, s'indicarà expressament en els Plànols la forma de procedir a la introducció d'aquestes tensions prèvies, així com els mitjans de comprovació i mesures de les mateixes, aprovat per la Direcció de l'Obra.

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

Els elements provisionals que, per raons del muntatge o altres, sigui necessari adossar a l'estructura, es desballestaran posteriorment, procurant no danyar la pròpia estructura.

5.4.8.9. Tolerància de forma

Llevat prescripció en contra, les toleràncies màximes que s'admetran, respecte a les cotes dels Plànols, en l'execució i muntatge de les estructures metàl·liques seran les següents:

- En el pas, gramils i alineacions dels forats destinats a cargols, 1/10 (la desena part) del diàmetre d'aquests.
- En les longituds de les barres components, 3 mm. (tres mil·límetres) en més o en menys.

5.4.8.10. Protecció

Galvanitzat.- Tot el que fa referència al galvanitzat es tindrà en compte l'indicat en les següents normes: respecte del material, UNE 37-302; sobre execució i assaigs, UNE 37.501, 37.553-1973 i 7.183; de caràcter general, ISO 1459-1973, 1460-1973 i 1461-1973 o altres més modernes que substitueixin a les anteriors, a més dels que a continuació es relaciona.

El Contractista sol·licitarà de la Direcció de l'Obra l'aprovació del taller en el que es proposi els mitjans que permetin galvanitzar trams de grans dimensions.

Tots els elements metàl·lics que vagin a l'exterior, tant perfils com cargols, femelles, volanderes, escales, plataformes, etc., aniran galvanitzats.

Les superfícies a galvanitzar hauran d'estar perfectament netes, sense pols dipositat en elles i de qualsevol altre element estrany, així com eliminat tot vestigi de greix i òxid per mitjà de tractament més adequat. En cas que sigui necessari, els perfils es sotmetran al raig de sorra, amb grau mínim 5a 2 1/2 (SIS 055900).

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-488434

El galvanitzat es realitzarà pel procediment en calent (immersió de les peces a protegir, prèviament preparades en un bany de zenc pur fos).

A la designació del revestiment es farà ressò expressa de "galvanitzat en calent" i a continuació es donarà el número que indiqui la massa de zenc dipositada per unitat de superfície.

D'acord amb el paràgraf anterior les capes de zenc seran d'un màxim de 7,5 g/dm² (set grams i mig per decímetre quadrat), que equival a un gruix mínim de 100 u (cent micres).

El material usat en la galvanització serà lingot de zenc de primera fusió, les característiques de les quals corresponen a l'indicat en la norma UNE 37.302.

Respecte al revestiment galvànic de cargols, femelles i volanderes, es seguirà l'indicat a la norma DIN-267, full 9, i tot l'especificat en aquest Plec.

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord

La secretària

Raquel González Gallego

Seran rebutjats tots els materials galvanitzats que presentin les següents deficiències en el seu aspecte exterior:

- Zones nues de galvanitzat.
- Excessiva acumulació de granets a la superfície.
- Terrossos grans i estanys.
- Formació d'inclusions, cendres o qualsevol altre residu en la seva superfície.
- Falta d'homogeneïtat.

Per indicació de la Direcció d'Obra, es determinaran les següents característiques:

- Massa de zenc dipositada. Realitzada la determinació d'acord amb l'indicat en el MELC 8.06 a (Mètodes de Laboratori Central del MOPU).
- Adherència. No es produirà cap esllavissada del recobriment al sotmetre la peça galvanitzada a l'assaig d'adherència indicant en el MELC 8.06 a.
- Uniformitat del revestiment. Realitzat l'assaig d'acord amb l'indicat en el MELC 8.06 a, el recobriment apareixerà continuat i el metall base no es posarà al descobert en cap punt després d'haver estat sotmesa la peça a 5 (cinc) immersions.

Qualsevol altre assaig, que a judici de la Direcció d'Obra hagi de realitzar-se, s'executarà d'acord amb les normes MELC o UNE 37.501, segons ella decideixi. Els abans descrits podran realitzar-se també segons la norma UNE 37.501, a indicació de la Direcció.

Es facilitarà a la Direcció d'Obra certificat expedit pel taller on vagi a realitzar-se el galvanitzat, testificant que aquest compleix les condicions prescrites en aquest Plec i normes indicades. Sense aquest requisit, no es procedirà a cursar la última certificació de la partida corresponent a acer galvanitzat.

Si el galvanitzat hagués estat efectuat deficientment a judici de la Direcció d'Obra, el Contractista haurà d'efectuar-lo de nou, sense dret a cap reclamació.

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de
02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell
El Secretari

Preparació i imprimació.- Amb caràcter general s'aplicaran les següents normes: SIS 055900 (Suècia), relatives a preparació de superfícies per a pintat; INT (Institut de Tècnica Aeroespacial Esteban Terradas), ENSIDESA, ENCASO, Especificacions Tècniques sobre pintures RENFE (laboratori), MELC (Mètodes d'assaig del Laboratori Central del MOPU) Bureau of Reclamation (EE.UU., Plec de Condicions sobre pintures), a més a més del que a continuació s'indica.

L'estructura galvanitzada haurà de ser recoberta amb una mà de pintura, previ tractament mecànic i químic per aconseguir una perfecta adherència entre la capa d'imprimació i la superfície galvanitzada.

Els productes utilitzats seran de la major qualitat corresponent a cases de provada solvència en el mercat. Es subministraran en envasos originals de la casa, els quals s'obriran a peu d'obra.

- Tractament mecànic: Les superfícies a tractar han d'estar perfectament netes, desproveïdes de pols dipositat sobre elles i de qualsevol altra matèria estranya, així com eliminat tot vestigi de greix i rovell per mitjà del tractament més adequat. Es seguirà l'indicat en la norma SIS 055900 sobre tractament mecànic.

- Tractament químic: La superfície a tractar es netejarà amb draps xopats en dissolvent aniònic, desengreixant, d'evaporació ràpida, exempta d'aigua i absorbent de la humitat, de manera que sobre l'acer es dipositi una fina capa d'anions. Aquest dissolvent, a més a més, tindrà com a missions fonamentals l'eliminació de micro-cristalls (sals blanques de zenc) dipositats sobre la superfície a pintar.

Tractament d'imprimació anticorrosiva de dos components a base de resines epoxi poliamida:

Realitzada la preparació de superfícies volatitzat el dissolvent aniònic i deixant transcórrer el mínim temps possible per evitar que novament es fixi sobre la superfície la humitat ambient, s'aplicarà a brotxa, una mà d'imprimació anticorrosiva.

Pintura.- L'acabat final de la torre s'efectuarà per aplicació de pintura de característiques segons el punt 3.9.2. d'aquestes Prescripcions.

Serà necessari, en cada cas, seguir les instruccions que donen els fabricants de les pintures sobre aplicació de les mateixes, haguda compte de la garantia que han de complir.

Assaigs.- A sol·licitud de la Direcció d'Obra, hauran de subministrar mostres de les pintures i provetes per efectuar els assaigs necessaris encaminats a determinar la qualitat d'aquests materials. Aquests assaigs es realitzaran en un Laboratori Oficial, indicat per la Direcció d'Obra.

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació
Comissió Territorial d'Urbanisme
de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

Els assaigs de la pintura utilitzada s'efectuaran, prèviament a l'execució de la partida corresponent, amb les provetes subministrades pel Contractista, i posteriorment, sobre l'estructura, aquells encaminats a demostrar la seva correcta aplicació:

Assaigs facultatius en laboratori:

- Poder cobridor.
- Refredat per cicles alterns. Es realitzarà segons NORMA RENFE 7.5.11.
- Embotició. Es realitzarà segons NORMA RENFE 7.4.5. o INTA 150263.

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de
La Seu d'Urgell,
02 ABR. 2012

- Doblegat. Es realitzarà segons NORMA RENFE 7.4.6.
- Adherència. Es realitzarà segons NORMA RENFE 7.4.4.
- Abrasió. Amb abrasament TABER, amb disc abrasiu CS-10 i càrrega d'1.00 kg.
- Envelliment.
- Flexibilitat. Es realitzarà segons NORMA INTA 160246 A.
- Impacte. Es realitzarà segons NORMA INTA 160266.
- Duresa. Es realitzarà segons NORMA INTA 160263.

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que hi estan incorporades en l'esmentat acord
La secretària

Assaigs en obra:

Es realitzarà un control visual de les superfícies abans d'aplicar cada una de les capes, i una vegada aplicades, així com un control d'espessors amb mesurador magnètic (El comter-Inspector de 0 a 500 micres, Microtest de 0 a 500 micres o similars).

La Direcció d'Obra podrà exigir qualsevol altre assaig que consideri necessari.

En tots els casos i abans de l'imprimació, l'acer ha d'estar perfectament net, sent molt convenient un raig de sorra a 2 1/2 o un raspallat mecànic intens.

5.4.9. Protecció contra les descàrregues atmosfèriques

5.4.9.1. Generalitats

Per a la protecció del conjunt de l'estació contra descàrregues atmosfèriques s'instal·larà un parallamps de protecció activa amb dispositiu d'encebament i amb la seva corresponent xarxa de presa de terra. S'observaran les recomanacions del manual sobre la posta a terra de les instal·lacions de telecomunicació editat pel CCITT, respectant-se la reglamentació oficial vigent.

5.4.9.2. Instal·lació

El sistema de protecció estarà constituït d'acord a les especificacions següents:

Parallamps.- A la part més alta de la torre suport, es muntarà un parallamps de protecció activa amb dispositiu d'encebament de característiques segons s'ha esmentat anteriorment.

Baixada

La unió del parallamps amb la xarxa de presa de terra, es realitzarà mitjançant els dos sistemes següents:

- Dos baixades amb cables d'acer inoxidable trenat de 70 mm² amb diàmetre màxim de fil 1,7mm, fixada als muntants de la torre. Aquests cables estaran perfectament rectes, evitant angles bruscs (majors de 135°).
- Dos baixades amb cable d'acer inoxidable trenat de 70 mm² amb diàmetre màxim de fil 1,7mm, fixada als muntants de la torre i en contacte directe i permanent amb la torre.

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGÈNCIA. Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de La Seu d'Urgell, 02 ABR. 2012 El Secretari

Presa de terra:

Les quatre baixades estaran connectades a l'anella exterior de la xarxa de terres de l'edifici.

En la posta a terra s'haurà obtenir un valor sobre el terreny sec inferior a 10 Ω (deu ohms). La forma en la que es realitzi la presa de terra dependrà de la resistivitat del terreny a diferents profunditats, per la qual cosa serà precís realitzar un sondeig elèctric vertical (SEV) a la zona, suficientment ampli com per determinar les característiques resistives del terreny, si així ho indica la Direcció d'Obra.

A la vista dels resultats d'aquest estudi es proposarà a la Direcció d'Obra el sistema de posta a terra que es jutgi com més idoni.

En el cas que de l'estudi de resistivitats del terreny es deduís que la resistència augmentava amb la profunditat, s'aniria a un sistema superficial de terres, mentre que en el cas que disminuís amb la profunditat, el sistema serà profund.

El sistema de terres superficial podrà ser realitzat bé pel sistema de dispersors o per una malla radial de coure unida a piques clavades seqüencialment en el terreny.

Les baixades del parallamps aniran en rases de 60 cm. (seixanta centímetres) a 1 m. (un metre) de profunditat. La unió entre cables es realitzarà amb soldadura Cadwell.

En el cas d'emprar radials de cable de coure, es disposaran en forma de ventall amb vèrtex en el punt d'unió de la baixada i disposats formant entre sí angles de 25° (vint-i-cinc graus), allotjats en una rasa de 60 cm. (seixanta centímetres) a 1 m. (un metre) de profunditat, omplerta amb bentonita i terra vegetal.

Cada un es connectarà a una pica vertical de Coperwell, clavada en el terreny.

La longitud de cada radial, número dels mateixos i número de piques, serà funció de la resistivitat del terreny i la necessària per obtenir, com a mínim la resistència de posta a terra.

Les baixades del parallamps prèvia aprovació per la Direcció d'Obra i la Propietat, i en el cas de que sorgissin impediments per realitzar el sistema previst aniran en rases de 60 cm. (seixanta centímetres) a 1 m. (un metre) de profunditat i unides a dispersors enterrats i constituïts per cables de coure o Coperwell de 50 mm² (cinquanta mil·límetres quadrats) de secció, formant malla rectangular. La unió entre cables de la malla haurà de realitzar-se amb soldadura Cadwell. Cada un dels dos vèrtexs dels dispersors es perllongarà amb cables de 50 mm² (cinquanta mil·límetres quadrats) de secció, buscant les zones de terreny més humides, i en els seus extrems es disposarà enterrada verticalment una barnilla Coperwell de 19 mm. (dinou mil·límetres) de diàmetre i 1,50 m. (un metre i mig) de longitud, com a mínim, subjecta al cable mitjançant grapa GP 63 Crady o equivalent. El cable de coure anirà en rasa i els dispersors assentaran sobre terra vegetal i bentonita càlcica emulsionada.

El número mínim de dispersors serà un per baixada, sent precís realitzar tants com sigui necessari per obtenir una posta a terra en terreny sec, inferior a 10 Ω (deu ohms).

En alguns casos, serà precís combinar els dispersors amb radials.

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Informe favorable per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 condicionat a les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGÈNCIA. Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012

En el cas que de l'estudi de resistivitats del terreny, es dedueixi que la major terra s'aconsegueix amb una determinada profunditat, serà precís arribar a aquest punt mitjançant trepants realitzats en el terreny, en profunditat i número que determini l'estudi de (SEV).

Per a la realització d'aquesta terra, s'utilitzarà tub de coure de 25 x 22 mm. (vint-i-cinc per vint-i-dos mil·límetres) de diàmetre de la profunditat precisa, acoblant els diferents trams mitjançant maniguets de coure que s'uniran als elèctrodes mitjançant soldadura oxiacetilènica, aportació la qual estarà constituïda per una aliatge de plata i coure al 50% (cinquanta per cent).

Prèviament a la introducció del tub, es realitzarà una perforació de diàmetre exterior mínim de 100 mm. (cent mil·límetres), omplint-se l'espai existent entre les parets del terreny i l'elèctrode amb bentonita càlcica emulsionada.

Els diferents sondejos s'uniran als baixants de la torre i entre sí per cable de coure de 70 mm² (cinquanta mil·límetres quadrats).

Algunes vegades serà precís combinar les terres profundes amb les superficials.

5.4.10. Abalisament nocturn

S'instal·laran dues balises a dalt de tot de la torre, orientades segons una de les diagonals de la torre i diametralment oposades, connectades en paral·lel en una caixa d'alumini de 15x15 cm. i amb les entrades i sortides dels cables per la part inferior amb premsaestopes metàl·lics PG16.

Les lluminàries seran de la marca Metron, tipus EUROPHONE F2-1 E27, amb làmpades del tipus PL-7 (baix consum 7W) amb rosca E-27 o tipus LED.

La cèl·lula fotoelèctrica serà del tipus BJC-F7 amb sensibilitat entre 2 i 250 lux amb retard de 30 segons, i anirà muntada a 3 metres del terra a la part baixa de la torre; s'alimentarà amb paral·lel amb les balises des d'una caixa d'alumini de 15x15 cm. i amb entrades i sortides dels cables per la part inferior amb premsaestopes metàl·lics PG16 situada al costat de la cèl·lula i es connectarà de manera que la cèl·lula fotoelèctrica talli l'alimentació de les balises.

Els cables seran de 2x2.5 mm² del tipus armat amb aïllant de 1000 V (negre).

L'armadura es connectarà a terra en el descarregador atmosfèric de balises i només tindrà aquesta connexió amb la xarxa de terres per evitar de fer bucles tancats.

Tots els elements de la instal·lació seran de 230 V.

Les connexions a les caixes es faran amb bornes amb cargols.

Generalitat de Catalunya
Departament de Governació i Administracions Públiques
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

5.4.11. Utilització d'explosius

Cas d'autoritzar-se la seva utilització per la Direcció de l'Obra, el Contractista complirà tota la normativa vigent al respecte, sent tots els danys causats, de la seva exclusiva responsabilitat.

5.4.12. Altres condicions a complir

Totes les unions entre barres es faran, com mínim, amb dos cargols.

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10.01.2012 amb el número B-436434

Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012
El Secretari
Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmenat acord
La secretària
Raquel González Gállego

Es faran 2 baixades de la torre amb cable d'acer inoxidable per parallamps i 2 més per la massa de la torre.

Tant les 4 baixades de cable d'acer inoxidable com el cable de les balises aniran afixats a la torre amb grapes SINARD ref. M6T10, o equivalents. En el cas de les 2 baixades de parallamps, s'aïllarà el cable de la brida o es farà servir brida aïllant.

No fer servir grapes "de tret".

Si, en el moment d'acabar el muntatge de l'estructura metàl·lica que forma la torre, no estigues feta la xarxa de presa de terra del edifici, haurà de clavar-se els picots necessaris per la correcta posta a terra provisional de la torre i del parallamps.

Els perfils de suport de l'escala, guiacables, etc., estaran separats de l'escala per evitar "fals esglaons".

La distancia entre esglaons serà la mateixa en tota l'escala. En el cas de canvis de plànol en l'escala, aquesta haurà de pujar 1,00 m. damunt la darrera plataforma.

Per la subjecció dels cables guiacables es disposaran platines en lloc de angulars, evitant en tots el casos que es tingui que enfilar el cable guiacables.

En els trams estrets de la torre i en la cara del guiacables, es disposaran els perfils aigües a dalt, per a que puguin faixar-se correctament les grapes que subjecten els cables.

Per a les plataformes no abatibles es farà servir relliga de 30 mm. de gruixut.

Les plataformes-trapa dels trams estrets hauran de portar cadeneta de subjecció. També hauran de tenir una mossegada per a que el cable de seguretat mantingui la verticalitat inclòs amb la trapa tancada.

A la peana de cada torre es farà la "punta de diamant", amb una pendent entre el 1 i el 2 %.

Totes les terres es retiraran a abocador autoritzat abans de transcorreguda una setmana des de l'excavació.

La direcció facultativa i la Contracta efectuaran un replanteig conjunt de la torre. Els treballs d'excavació hauran de començar abans de transcorreguda una setmana.

En cas de fonamentació per perns, les platines de base es retacaran amb morter lleugerament expansiu tipus "SIKA GROUT".

En les torres que ho portin, el tub superior de 3 metres i 6" de diàmetre haurà d'anar pintat en vermell.

5.4.13. Obres no incloses en el present plec

Les obres i treballs necessaris per a la realització del Projecte, que no hagin estat mencionats en aquest Plec, bé per tractar-se de modificacions aprovades, o d'imprevistos, s'efectuaran atenint-se a les normes següents:

- Ser de conformitat als Plecs redactats per la Direcció de l'Obra.

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-488434

- Quedar sotmeses igualment a les ordres de la mateixa.
- Complir les prescripcions generals exigides en el present Plec i la legislació i normativa vigents.

DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple de l'Ajuntament de La Seu d'Urgell.
El Secretari
02 ABR. 2012

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord

La secretària

Raquel González Gállego

VISAT B-486434

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

6. AMIDAMENTS I PRESSUPOST

6.1. AMIDAMENTS

Els amidaments desglossats es mostren a les pàgines següents.

DILIGÈNCIA: Per fer constar que aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord

La secretària

Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGÈNCIA: Aquest document
va ser aprovat provisionalment pel
ple en sessió de 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari

AMIDAMENTS

Obra	01	CATALUNYA CONNECTA PRESSUPOST LA SEU D'URGELL
Capítol	01	OBRA CIVIL
Subcapítol	01	CONDICIONAMENT DEL TERRENY

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ROC100001	m2	Neteja i esbrossament de terreny, amb mitjans manuals i mecànics, fins i tot retirada, apilat, càrrega, transport a abocador homologat més proper i descàrrega amb p.p. de maquinària auxiliar d'obra i elements de seguretat.

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Urbanisme
del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme
de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió
Territorial d'Urbanisme de Lleida en
data 28 JUNY 2012 amb les prescrip-
cions que han estat incorporades a
l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gallego

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Unitats	Longitud	Ample		
2	Neteja superfície		1,000	12,500	11,000		137,500

TOTAL AMIDAMENT 137,500

2	ROC100020	m3

Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics i/o manuals de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica o manual sobre camió. Inclòs transport fins a abocador homologat més proper.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	
2	Anivellament casetes		1,000	7,000	11,000	0,150	11,550
3	Anivellament i excavació part nord reci		1,000	3,850	8,100	0,550	17,152
4	Anivellament part sud recinte torre		1,000	3,810	8,100	0,150	4,629
5	Anivellament porta recinte		1,000	9,000	3,000	0,150	4,050

TOTAL AMIDAMENT 37,381

3	ROC100201	m2

Subministrament i col·locació de tela geotèxtil per evitar el creixament de plantes a tota la zona del vallat/mur perimetral de la torre.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Unitats	Longitud	Ample		
2	Tancament		1,000	7,610	7,700		58,597
3	Tub drenatge		1,000	0,200	12,000		2,400
4	Pou torre		-1,000	5,050	5,050		-25,503
5	Espai nínxol		-1,000	1,900	0,150		-0,285

TOTAL AMIDAMENT 35,209

4	ROC100002	m2

Formació de llit de sorra de riu de 5 cm de gruix per la suportació i anivellament de la llosa de la caseta prefabricada d'equips, i com a capa entre la tela geotèxtil i la grava.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Unitats	Longitud	Ample		
2	Casetes		1,000	4,040	8,100		32,724
3	Tancament recinte		1,000	7,610	7,700		58,597
4	Tub drenatge		1,000	0,200	12,000		2,400

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer
i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

Document provisionalment pel ple en sessió de La Seu d'Urgell, 02 ABR. 2012 El Secretari

AMIDAMENTS

5	Espai entre casetes	2,000	4,040	0,250		2,020
6	Pou torre	-1,000	5,050	5,050		-25,503
7	Espai nínxol	-1,000	1,900	0,150		-0,285

TOTAL AMIDAMENT 69,953

5 ROC100003 m3 Subministrament i estesa de grava de canto rodat o maxacat, diàmetre entre 18 i 30 mm, i/o maquinària auxiliar i mesures de seguretat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	
2	Tancament		1,000	7,610	7,200	0,150	8,219
3	Espai entre casetes		2,000	4,040	0,250	0,150	0,303
4	Pou torre		-1,000	5,050	5,050	0,150	-3,825
5	Espai nínxol		-1,000	1,900	0,150	0,150	-0,043

TOTAL AMIDAMENT 4,654

Obra 01 CATALUNYA CONNECTA PRESSUPOST LA SEU D'URGELL
Capítol 01 OBRA CIVIL
Subcapítol 02 CASETA

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 Subministrament i muntatge de caseta monobloq amb aïllament, d'Adhorna, PostEléctrica o equivalent, incloent tots els mitjans necessaris per al transport càrrega i descàrrega al punt de muntatge. Característiques:
- Dimensions interiors: 3,70 x 2,20 m.
- Dimensions exteriors: 4,01 x 2,51 m.
- Altura interior lliure: 2,50 m.
- Gruix de paret: 140 mm.
- Superficie útil: 8,14 m².
- Llosa de fonamentació de dimensions 4,01 x 2,51 m.
- Aïllament interior en base de porexpan.
- Acabat exterior pintat segons memòria o el determinat al replanteig.
- Acabat interior en formigó llis pintat en blanc i rematada.
- Terra amb pintura antipols.
- Tractament impermeabilitzant a la coberta.
- Una porta d'accés de 2,10 x 0,90 m. de xapa d'acer galvanitzat amb aïllament. Inclosa reixa de ventilació segons plànols en cas de portar extractor.
- Formació de forats totalment acabats per la instal·lació d'aire condicionatde dimensions 255 x 705 mm i 305 x 705 mm, o en el cas de portar extractor, el corresponent forat, en les posicions indicades als plànols.
- Formació de forats (2) totalment acabats per al pas de cables sota quadre elèctric de diàmetre 60 mm.
- Formació de forats (2) totalment acabats per al pas de la fibra òptica des de l'arqueta fins a l'interior de la caseta, de diàmetre 60mm.
- Formació de forat passa cables amb passamurs Roxtec o equivalent de dimensions útils 120 x 500 mm. Inclosos tots els accessoris necessaris per habilitar i segellar el pas de cables cap a la torre.
- Formació de forat passa cables amb canal de xapa galvanitzada cega quadrada i ancorada a ambdues casetes, de dimensions útils 400 x 200 mm.

ROC1103 ut

Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

Euro

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple de l'Ajuntament de La Seu d'Urgell en sessió de 02 ABR. 2012
El Secretari

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Unitats				
2	Caseta		3,000				3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 RIV10 ml — Subministrament i col·locació de perfils galvanitzats omega 41 x 21 mm, fixat a la paret, incloent cargoleria i petit material per subjecció. Instal.lació segons plànols.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Unitats				
2	Guies omega		3,000				3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 ROC1612 ml — Subministrament i muntatge de canal URALITA o equivalent, model 1002366, incloent elements de subjecció col·locats espaiats cada 70 cm com a màxim i tapa final col·locada del costat de la torre.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Longitud				
2	Canal entre casetes		8,000				8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Generalitat de Catalunya
Departament de Treball, Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 sobles prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La Secretària
Raquel González Gallego

Obra 01 CATALUNYA CONNECTA PRESSUPOST LA SEU D'URGELL
Capítol 01 OBRA CIVIL
Subcapítol 03 EXTERIORS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 ROC100020 m3 — Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics i/o manuals de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica o manual sobre camió. Inclòs transport fins a abocador homologat més proper.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	
2	Fonament tancament		1,000	18,890	0,400	0,400	3,022
3	Excavació tub drenatge		1,000	0,200	12,000	0,300	0,720
4	Excavació fonaments mur casetes		1,000	0,600	8,500	1,100	5,610

TOTAL AMIDAMENT 9,352

2 ROC000005 m3 — Farciment i piconatge de terres seleccionades procedents d'excavació per capes de 30 cm. de gruix, inclòs rasclat, regat i piconament de cada capa; maquinària auxiliar i elements de seguretat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	
2	Reposició mur casetes		1,000	0,150	8,500	0,200	0,255

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGENCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012 La Seu d'Urgell. El Secretari

AMIDAMENTS

3	Reposició mur casetes	1,000	0,150	8,500	0,600	0,765

TOTAL AMIDAMENT 1,020

3 ROC1201 m2

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Unitats	Longitud	Ample		
2	Llit fonament reixat		1,000	18,890	0,400		7,556
3	Fonamentació mur casetes		1,000	8,500	0,600		5,100

TOTAL AMIDAMENT 12,656

4 ROC1213 m3

Formigó en massa per a rases i pous de fonaments fins a 5m³, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió, inclòs encofrat a una o dues cares, d'acord projecte i plànols de detall. Incloses provetes de formigó. Els excedents de formigó per excés d'excavació estan inclosos.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	
2	Fonament tancament		1,000	18,890	0,400	0,350	2,645

TOTAL AMIDAMENT 2,645

5 ROC1219 m3

Formigó armat per a rases i pous de fonaments fins a 5m³, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió, inclòs encofrat a una o dues cares, i armat d'acord projecte i plànols de detall. Amb mallat d'acer fet per barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm², per a l´armadura. Incloses provetes de formigó. Els excedents de formigó per excés d'excavació estan inclosos.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	
2	Fonamentació mur casetes		1,000	0,600	8,500	0,390	1,989

TOTAL AMIDAMENT 1,989

6 ROC1322 m3

Paret de tancament per a mur de contenció de gruix 30 cm, de bloc foradat llis de 400x200x300 mm, de morter de ciment, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, color d'una cara vista, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica. Amb formigó armat per a murs <3m fins a 5m³, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió, armat d'acord amb projecte i plànols de detall. Amb mallat d'acer fet per barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm², per a l´armadura. Incloses provetes de formigó. Els excedents de formigó per excés d'excavació estan inclosos.

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

Euro

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGÈNCIA: Aquest document
ha estat aprovat provisionalment pel
ple en sessió de 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell
El Secretari

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	
2	Mur casetes		1,000	0,300	8,120	0,600	1,462

TOTAL AMIDAMENT 1,462

7 ROC1206 m2

Subministrament i col·locació de làmina impermeabilitzant per tall d'humitat per capil·laritat en arrancada de murs i façanes, constituida per imprimició asfàltica, mínim 0,5 kg/m². CURIDAn o similar; banda asfàltica betuminosa elastómera SBS (0,48m), tipus Estardan 30 P Elastomer, totalment adherida en calent, recobrint la part soterrada dels tancaments de façana.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Unitats	Longitud	Ample		
2	Làmina mur casetes		1,000	0,900	8,120		7,308

TOTAL AMIDAMENT 7,308

8 ROC1231 m2

Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40 x 20 x 20 cm, R 6 N/mm², de morter de ciment gris per a revestir, col.locat amb morter de ciment 1:4, amb traves i brancals massissats amb formigó de 225 kg/m³ de ciment amb una proporció en volum 1:3:6, col.locat manualment i armat amb acer B 500 S en barres corrugades. m² de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	
2	Muret		1,000	18,890	0,200	0,350	1,322
3	Muret alçat extra		2,000	4,000	0,200	0,350	0,560

TOTAL AMIDAMENT 1,882

9 ROC0202 ml

Subministrament i muntatge de reixat d´acer d´alçària 2 m amb acabat galvanitzat, amb tela metàl.lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, 50 mm de pas de malla i d 2,7 i 2,7 mm, i pals de tub galvanitzat de d 60 mm, col.locats segons plànol, muntat sobre rasa correguda de 0,4 x 0,3 m amb formigó de resistència característica HA-20/P/20/IIa, i amb anclatge a muret perimetral de fins a tres filades de bloc de formigó massissat i revestit. Segons plànols i memòria del projecte.

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Longitud				
2	Reixa		3,280				3,280
3	Reixa		7,900				7,900
4	Reixa		7,710				7,710

TOTAL AMIDAMENT 18,890

Euro

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

Aquest document
aprovat provisionalment pel
ple en sessió de
02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari

AMIDAMENTS

10 ROC1506 ut

Porta de dues fulles de 1,2 x 2 m, d´acer galvanitzat, amb bastidor de tub de 80 x 50 x 2 mm i malla electrosoldada de 200 x 50 mm i D 6 mm, muntants de 100 x 100 x 2 mm, passador, i candau normalitzat subministrat per la propietat.

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Acordat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012
Raquel González Gallego

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Unitats				
2	Porta		1,000				1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 ROC010131 ml

Canonada perforada de PVC de 160 mm de diàmetre interior per recollida d'aigües (drenatge murs), en tot el seu recorregut fins a abocar les aigües cap a fora del recinte del centre de telecomunicacions, unió per adhesiu sobre solera de H-100 i llit de sorra, p.p. peces especials mitjans auxiliars i elements de seguretat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Longitud				
2	Tub de drenatge davant casetes		12,000				12,000
3	Tub de drenatge mur casetes		8,500				8,500

TOTAL AMIDAMENT 20,500

12 ROU0005 ml

Camí nou de 3 m d'ample en terra o roca disgregada, incloent caixejat, abocament i estesa de llast amb 20 cm de gruix, compactació al 95% Proctor normal, preparació de cuneta en un lateral.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Longitud				
2	Camí		50,000				50,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

Obra 01 CATALUNYA CONNECTA PRESSUPOST LA SEU D'URGELL
Capítol 01 OBRA CIVIL
Subcapítol 04 REVESTIMENTS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 ROC1401 m2

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d´acabat. Color segons memòria del projecte o a determinar per direcció tècnica.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Unitats	Longitud	Alçada		
2	Caseta - Laterals		6,000	3,710	2,500		55,650
3	Caseta - Frontals		6,000	2,510	2,500		37,650
4	Caseta - porta		-3,000	1,000	2,200		-6,600

TOTAL AMIDAMENT 86,700

Euro

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGÈNCIA Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012 La Seu d'Urgell, El Secretari

AMIDAMENTS

2 ROC1402 m2 Pintat de parament vertical interior de guix, remolinat o formigó, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d´acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Unitats	Longitud	Alçada		
2	Caseta - Laterals		6,000	3,710	2,500		55,650
3	Caseta - Frontals		6,000	2,210	2,500		33,150
4	Caseta - porta		-3,000	1,000	2,200		-6,600

TOTAL AMIDAMENT 82,200

3 ROC1403 m2 Pintat de parament horitzontal, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d´acabat. Color segons memòria del projecte o a determinar per direcció tècnica.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Unitats	Longitud	Ample		
2	Sostre		3,000	4,010	2,510		30,195

TOTAL AMIDAMENT 30,195

4 ROC1405 m2 Pintat de coberta i cornisa amb dues capes de pintura plàstica impermeable Feb Reveton.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Unitats	Longitud	Ample		
2	Cornisa lateral		6,000	4,010	0,600		14,436
3	Cornisa frontal		6,000	2,510	0,600		9,036

TOTAL AMIDAMENT 23,472

5 ROC1406 m2 Pintat sobre metall a l'esmalt, amb dues capes de mini i dues d'esmalt per a les portes i serrallaria metàl·lica. Color segons memòria del projecte o a determinar per direcció tècnica.

Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord La secretària Raquel González Gállego

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Unitats	Ample	Alçada		
2	Porta caseta		3,000	1,000	2,200		6,600
3	Porta ninxol		1,000	1,700	1,700		2,890

TOTAL AMIDAMENT 9,490

6 ROC1410 ut Repàs de pintura un cop finalitzada l'obra i les instal·lacions ja col·locades.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Unitats				
2	Repassos pintura		3,000				3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10.01.2012 amb el número B-436434

DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de data 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari

AMIDAMENTS

Subcapítol 05 TREBALLS DIVERSOS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1			Subministrament i muntatge d'armari prefabricat monobloc amb sòcol incorporat,amb doble porta d'acer galvanitzat i pany normalitzat Jis i dimensions útils interiors 1.700 x 400 x 2.020 mm (ample x llargada x alçada) i 400 mm d'alçada d'encastament. Totalment instal·lat segons normes de la companyia distribuïdora.
	RIE1083	ut	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Unitats				
2	Nínxol		1,000				1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2			Subministrament i instal·lació de cilindre electrònic tipus Locken per a ser instal·lat a la porta d'accés a la caseta, incloent els materials auxiliars necessaris per a la seva col·locació. Les mides del cos del cilindre seran confirmades directament amb proveïdor de la porta.
	ROC1637	ut	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Unitats				
2	Pany i cilindre		3,000				3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3			Subministrament i instal·lació de conjunt format per candau + cilindre electrònic tipus Locken per a ser instal·lat a la porta d'accés al recinte de la torre, incloent els materials auxiliars necessaris per a la seva col·locació.
	ROC1638	ut	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Unitats				
2	Pany i cilindre		1,000				1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4			Subministrament e instal·lació de pericó prefabricat o d'obra in situ tipus C en qualsevol tipus de terreny i paviment. Inclou les tapes. També inclou: Demolició, càrrega sobre camió i transport a l'abocador de paviment existent de qualsevol tipus i gruix inclòs base de formigó i cànon d'abocament; Excavació i/o demolició de pous, en qualsevol tipus de terreny deixant els productes en contenidors, inclòs anivellament de fons de pou; Càrrega de terres i deixalles sobrants de l'excavació i/o demolició de pous sobre camió i transport a l'abocador, contenidor i/o dúmper, inclòs qualsevol tipus de transport dins l'àmbit d'emplaçament de l'obra i cànon d'abocament; Col·locació (sota del pericó) d'una capa de grava (granulometria 30/40) protegida d'una lamina de filtre geotèxtil, col·locació de pericó prefabricat amb finestres per connexions, perforacions d'entrada dels conductes i remat de la superfície Rebliment i piconatge de pous amb terres, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95% del PM; Recreixement i enrasat fins a paviment, instal·lació de marc i tapa perfectament anivellat; Pavimentació i base de formigó de resistència característica idèntica a l'existent, inclòs acabats i lliuraments a elements superficials del vial, accessos a habitatges o qualsevol element de mobiliari urbà perfectament quadrat i tallat, totalment acabat segons especificacions tècniques. Tot inclòs, totalment acabat, segons NTE-ISS. Mitjans auxiliars i elements de seguretat.
	ROC0329	ut	

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 MAIG 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades a l'esmena aprovada
La secretària
Raquel González Gállego

Euro

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

Document provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Unitats				
2	Pericó fibra òptica		1,000				1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 CATALUNYA CONNECTA PRESSUPOST LA SEU D'URGELL
Capítol 02 INSTAL·LACIONS
Subcapítol 01 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1			Subministrament i instal·lació de quadre elèctric modular per a un màxim de quatre configuracions complertes per operador segons esquemes unifilars adjunts. Distribució de les línies a els equips de la instal·lació. L'aparellatge mínim disponible serà: - Armari 1250 x 600 x 150 RAL 7032. - Interruptors automàtics 2 x 63 A, corba C amb contacte aux. 1NA + 1NC.. - Conmutador rotatiu 1 x 63 A 1-0-2 amb contacte auxiliar en po. 2 grup. - Interruptors diferencials 25 A, 30 mA. - Unitats reconnectadores segons esquemes unifilars. - Reles auxiliars 230 Vca 1NA + 1NC. - Relé temporitzat presència de tensió 230 V. - Interruptors fusibles 2 A. - Interruptors automàtics 1+N 6 A, corba C. - Interruptors automàtics 1+N 10A, corba C. - Interruptors automàtics 1+N 16A, corba C. - Interruptor amb portafusible 2P fusible 2,3 x 38 10 A. - Presa de corrent 2P + TT 16 A. - Repartidor modular tetrapolar. - Control de balises amb fotocèl·lula (apta per a LED). - Relé d'aturada de ventilació (segons esquemes).
	RIE0203	ut	

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord

La secretària

Raquel González Gállego

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Unitats				
2	Quadre elèctric		3,000				3,000

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

document provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012 La Seu d'Urgell, El Secretari

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 RIE0204 ut

Subministrament i instal·lació de mòdul per a dos operadors per a quadre elèctric, tal i com apareix reflectit a l'esquema unifilar. Totalment muntant i connexionat. Configuracions complertes per operador segons esquemes del projecte.

L'aparellatge mínim disponible serà:

- Unitat reconnectadora amb MT i Dif, segons esquema.
- Reles auxiliars 230 Vca 1NA + 1NC.
- Relé temporitzat presència de tensió 230 V.
- Interruptors amb portafusibles 2P fusible 2,3 x 38 16 A.

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel Gonzalez Cebrero

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Unitats				
2	Mòdul de dos operadors		3,000				3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 RIE0202 ut

Subministrament i instal·lació de dispositiu de protecció contra sobretensions tipus DEHNventil TT o equivalent per a un grau de protecció de classe B + C (bastes i mitgeres), i amb un poder de tall de 100 kA i 1,5 kV de tensió residual. Incloent accessòris de muntatge sobre carril DIN/fusibles de protecció 63 A., connexió a platina equipotencial mitjançant cable nu de 50 mm² [Cu] i p.p. d'accessoris i cablejat. Amb subministrament i muntatge de caixa Himel tipus DTH o equivalent, d'instal·lació superficial i amb porta transparent, equipada amb carril DIN35, per a descarregador atmosfèric.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Unitats				
2	Descarregador atmosfèric		3,000				3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 RIE0001 ml

Subministrament i muntatge de canal de PVC rígid amb lateral llis i tapa, de 30 x 16 mm, muntada superficialment, incloent tots els accessoris de muntatge, unions, tes, colzes i tapes.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Unitats	Longitud			
2	Canal PVC 30 x 16 mm		3,000	6,000			18,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

5 RIE0002 ml

Subministrament i muntatge de canal de PVC rígid amb lateral llis i tapa, de 60 x 40 mm amb separador i muntada superficialment, incloent tots els accessoris de muntatge, unions, tes, colzes i tapes.

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Unitats	Longitud			
2	Canal PVC 60 x 40 mm		3,000	5,000			15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

6 RIE0003 ml — Subministrament i muntatge de canal de PVC rígid amb lateral llis i tapa, de 90 x 60 mm amb separador i muntada superficialment, incloent tots els accessoris de muntatge, unions, tes, colzes i tapes.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Unitats	Longitud			
2	Canal PVC 90 x 60 mm		3,000	5,000			15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

7 RIE0004 ml — Subministrament i muntatge de canal de PVC rígid amb lateral llis i tapa, de 110 x 40 mm amb separador i muntada superficialment, incloent tots els accessoris de muntatge, unions, tes, colzes i tapes.

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Urbanisme
Ponència Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Unitats	Longitud			
2	Canal PVC 110 x 40 mm		3,000	15,000			45,000

TOTAL AMIDAMENT 45,000

8 RIE0010 ml — Subministrament i muntatge de safata de reixeta metàl·lica bicromatada, de 300 x 60 mm., muntada sobre suports horitzontals de 350 x 140 mm superficialment, incloent materials auxiliars de muntatge. Inclòs envà separador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Unitats	Longitud			
2	Safata 300 x 60 mm		3,000	15,000			45,000

TOTAL AMIDAMENT 45,000

9 RIE0012 ml — Subministrament i muntatge de safata metàl.lica de reixeta d´acer galvanitzat per a pas de guia ones i cables de la caseta a la torre, de 500 x 60 mm amb tapa cega, en muntatge exterior, incloent materials auxiliars de muntatge.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Unitats	Longitud			
2	Safata interconnexió caseta-torre		1,000	11,000			11,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

10 RIE0020 ml — Subministrament i muntatge de tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sota llosa de fonamentació per a pas d'escomesa, presa de terres i entrada de 2 Mb.

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

Aquest document ha estat aprovat definitivament pel ple en sessió de 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Unitats	Longitud			
2	Fibra òptica 1		2,000	3,500			7,000
3	Fibra òptica 1		2,000	5,500			11,000
4	Fibra òptica 1		2,000	7,500			15,000
5	Escomesa i terres		2,000	5,000			10,000
6	Escomesa i terres		2,000	5,500			11,000
7	Escomesa i terres		2,000	7,500			15,000

TOTAL AMIDAMENT: 69,000

11 RIE0026 ml

Subministrament i muntatge de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada.

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Unitats	Longitud			
2	Fibra òptica 1		1,000	3,500			3,500
3	Fibra òptica 1		1,000	5,500			5,500
4	Fibra òptica 1		1,000	7,500			7,500
5	Escomesa i terres		1,000	5,000			5,000
6	Escomesa i terres		1,000	5,500			5,500
7	Escomesa i terres		1,000	7,500			7,500

TOTAL AMIDAMENT: 34,500

12 RIE0102 ml

Subministrament i muntatge de conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K, unipolar de secció 1 x 2,5 mm², segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, muntat en canalització. Inclòs transport a obra, estesa, marcatge indeleble i material auxiliar necessari.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Unitats	Longitud			
2	Conductor coure 1 x 2,5 mm²		3,000	120,000			360,000

TOTAL AMIDAMENT: 360,000

13 RIE0103 ml

Subministrament i muntatge de conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K, unipolar de secció 1 x 4 mm², segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, muntat en canalització. Inclòs transport a obra, estesa, marcatge indeleble i material auxiliar necessari.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Unitats	Longitud			
2	Conductor coure 1 x 4 mm²		3,000	42,000			126,000

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

Aquest document s'ha aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari

AMIDAMENTS

		TOTAL AMIDAMENT	126,000

14 RIE0104 ml — Subministrament i muntatge de conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K, unipolar de secció 1 x 6 mm², segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, muntat en canalització. Inclòs transport a obra, estesa, marcatge indeleble i material auxiliar necessari.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Unitats	Unitats			
2	Conductor coure 1 x 6 mm²		3,000	32,000			96,000
					TOTAL AMIDAMENT		96,000

15 RIE0122 ml — Subministrament i muntatge de conductor de coure de designació UNE RZ1 0,6/1 KV, tetrapolar de secció 4 x 25 mm², col.locat en tub. Tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent. Inclòs transport a obra, estesa, marcatge indeleble i material auxiliar necessari.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Unitats	Unitats			
2	Conductor coure 4 x 25 mm²		3,000	10,000			30,000
					TOTAL AMIDAMENT		30,000

16 RIE0301 ut — Subministrament i muntatge d'interruptor simple unipolar (1P) de 10 A, tipus 2 i muntat superficialment sobre canaleta de PVC incloent tots els accessoris de muntatge.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Unitats	Unitats			
2	Interruptor simple		3,000	1,000			3,000
					TOTAL AMIDAMENT		3,000

17 RIE0302 ut — Subministrament i muntatge d'endoll bipolar més connexió a terra (II+T) de 16 A, tipus 2, muntat superficialment sobre canaleta de PVC incloent tots els accessoris de muntatge.

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Unitats	Unitats			
2	Endoll		3,000	3,000			9,000
					TOTAL AMIDAMENT		9,000

18 RIE0401 ut — Subministrament i muntatge de llumenera amb òptica d'alumini acabat lacat blanc i difusor de lamel.les d'alumini acabat satinat de color blanc, nombre de tubs fluorescents 4 de 18 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 °K i un grau de rendiment de color Ra=64, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, A.F. i muntada superficialment al sostre.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10.01.2012 amb el número B-486434

02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari

AMIDAMENTS

1	Concepte	C	Unitats	Unitats		
2	Llumenera 4 x 18 W		3,000	2,000		6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

19 RIE0410 ut

Subministrament i muntatge de llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada de fluorescència de 240 lúmens, d'1 h. d'autonomia, com a mínim, muntada superficialment a la paret.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Unitats	Unitats			
2	Llumenera emergència		3,000	1,000			3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

20 RIE0402 ut

Subministrament i muntatge de llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic i 1 fluorescents 1 x 36 W, de forma rectangular, amb xassís de polièster, A.F., IP-55 i muntada superficialment a la paret amb detector de presència integrat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Unitats	Unitats			
2	Llumenera estanca		3,000	1,000			3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

21 RIE1030 pa

Tramitació contractació elèctrica de l'emplaçament al punt de servei, inclosa tota la documentació necessària.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Unitats				
2	Tramitació contractació elèctrica		1,000				1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

22 RIE1040 ut

Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF-1 per a comptador de simple tarifa, per a una potència de fins a 30 kW i una tensió de 400 V, amb caixes modulars de doble aïllament de poliester reforçat, base de fusibles amb fusibles i sortida de borns, sense comptadors, amb ICP de 45 A , col.locat superficialment i amb totes les connexions fetes

Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Habitatge
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Informe favorable per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 MAIG 2012 de les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gallego

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Unitats				
2	Mòdul de comptadors		1,000				1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

23 RIE1023 ut

Subministrament i muntatge de caixa de seccionament Cahors, referència 446.154, o equivalent, d'instal·lació superficial a dins del nínxol, a altura no inferior a 90 cm, amb tots els elements per a l'instal·lació de fusibles de 80 A per les tres fases, inclossos aquests, pont amobible pel neutre i part proporcional de cablejat, tub i petit material.

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel Ple en sessió de 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell
El Secretari

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Unitats				
2	Caixa de seccionamnet		1,000				1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

24 RIE1022 ut

Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics, de 160 A, segons esquema UNESA numero 9, de 450 x 300 x 160 mm, apte per a conductors de fins a 95 mm² de secció, inclosa base portafusibles NH T-0 i els fusibles de 80 A, muntada superficialment.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Unitats				
2	CGP		1,000				1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

25 RIE1009 ml

Escomesa elèctrica soterrada trifàsica en terreny tou o semidur, formada per conductor de coure 70 mm² RZ1-K (As) 0.6/1kV sobre llit de sorra en rasa de 40 x 70 cm incloses planxes de PE, cintes de senyalització i petit material. Tot realitzat per a possible cessió a Companyia Elèctrica. Fins i tot obertura de rasa en terreny tou i semidur i posterior reposició. Trasllat a abocador de material sobrant si ho hagués.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Unitats	Longitud			
2	Escomesa elèctrica soterrada		1,000	27,000			27,000

TOTAL AMIDAMENT 27,000

26 RIE0270 Pa.

Partida alçada a justificar la col·locació dun interruptor general automàtic (IGA) de 63A col·locat dins envolvent independent o bé integrat a la TMF1, amb tots els elements de cablejat i connexionat inclosos i qualsevol altre element de protecció a determinar per companyia elèctrica.

Aquest element s'incorporarà en el ninxol de comptadors o dins d'una de les casetes, segons normes de companyia.

Tot segons indicacions de direcció facultativa i de companyia elèctrica en el replanteig d'inici d'obra.

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades al present acord
La secretaria
Raquel González Gállego

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Unitats				
2	IGA		1,000				1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell
El Secretari

AMIDAMENTS

Capítol 02 INSTAL·LACIONS
Subcapítol 02 INSTAL·LACIÓ DE TERRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	RIE0512	ml	Subministrament i muntatge de conductor de coure nu, unipolar de secció 1 x 35 mm², muntat superficialment sobre safata, o en muntatge superficial sobre paret.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Unitats	Longitud			
2	Conductor coure nu 1x35 mm²		3,000	25,000			75,000

TOTAL AMIDAMENT 75,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	RIE0515	ml	Subministrament i muntatge de conductor de coure nu, unipolar de secció 1 x 50 mm², instal·lat soterrat en terreny normal, com a anell perimetral a una profunditat de 0,25 m. Inclòs excavació de rasa de 0,25m de profunditat, per a recorregut de la xarxa de terres, amb posterior reomplert amb terra vegetal argilosa i compostos de grafit.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Unitats	Longitud			
2	Cond. nu 1x50 mm² - Amplada anell		2,000	11,000			22,000
3	Cond. nu 1x50 mm² - Longitud anell		2,000	14,000			28,000
4	Cond. nu 1x50 mm² - Ramals		4,000	15,000			60,000

TOTAL AMIDAMENT 110,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	RIE0501	ut	Subministrament i muntatge de punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Unitats				
2	Pont seccionador de terres		3,000				3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Generalitat de Catalunya
Departament de Governació i Relacions Institucionals
Direcció General de Serveis Territorials
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 sense prescripcions que hagin estat incorporades en l'expedient.
La secretària
Raquel Garcia Gallego
Departament de Sostenibilitat
Direcció General de Territori i Urbanisme

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
4	RIE0502	ut	Subministrament i muntatge de piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1400 mm de llargària i de 18 mm de diàmetre, clavada a terra, segons memòria del projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Unitats				
2	Piques de terra		4,000				4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
5	RIE0503	ut	Subministrament i muntatge de platina de coure nua de 230 x 50 x 5 mm, per a 325 A d'intensitat màxima i muntada superficialment amb aïlladors.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell
El Secretari

AMIDAMENTS

	Concepte	C	Unitats	Unitats	
2	Platina coure nua		3,000	5,000	15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 CATALUNYA CONNECTA PRESSUPOST LA SEU D'URGELL
Capítol 02 INSTAL·LACIONS
Subcapítol 03 INSTAL·LACIÓ CONTRAINCENDIS I INTRUSIÓ

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 RIS0102 ut — Subministrament i muntatge de detector tèrmic termovelocimètric Aguilera AE085/TV o equivalent, instal·lat superficialment. Connexionat a central d'alarmes. Part proporcional de cablejat i petit material inclòs.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Unitats				
2	Detector termovelocimètric		3,000				3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 RIS0101 ut — Subministrament i muntatge de detector òptic, instal·lat superficialment, Aguilera AE002/OP o equivalent, instal·lat superficialment. Connexionat a central d'alarmes. Part proporcional de cablejat i petit material inclòs.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Unitats				
2	Detector òptic		3,000				3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 RIS0004 ut — Subministrament i muntatge de contacte magnètic per la detecció d'obertura de portes, instal·lat superficialment.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Unitats				
2	Contacte magnètic porta		3,000				3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que hi consten en l'esmentat acord
La secretària
Mª Mercè González Gállego

4 RIS0105 ut — Subministrament i muntatge d'extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, d'eficàcia 55 B, amb pressió incorporada, acabat exteriorment amb pintura epoxi de color vermell, muntat superficialment.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Unitats				
2	Extintor CO2 5 kg		3,000				3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 RIS0002 ut — Sirena electrònica amb senyal lluminós, protegida contra l'obertura de la tapa i la separació de la paret, muntada a l'interior.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

...ument
...ionament pel
ple en sessió de 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari

1	Concepte	C	Unitats		
2	Sirena		3,000		3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 RIS0010 ut — Subministrament i muntatge de central d'alarmes tipus Aguilera AE/AX30TRI o equivalent segons norma UNE EN54-2 per controlar incendis, intrusisme i funcionament d'equips. Equipada amb font d'alimentació i bateries, 30 entrades i 30 sortides. Instal·lada superficialment, incloent els conductors apantallats, instal·lats sota canaleta segons plànols, i accessoris de muntatge.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Unitats				
2	Central alarmes		3,000				3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 CATALUNYA CONNECTA PRESSUPOST LA SEU D'URGELL
Capítol 02 INSTAL·LACIONS
Subcapítol 04 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 RIC0004 ut — Subministrament i muntatge de condicionador vertical compacte d'exterior amb sistema d'expansió directa, condensació per aire i freecooling, tipus AIRDATA CVF/S-100 o equivalent, de 10,61 kW de potència total i 9,05 kW de potència sensible, fluid refrigerant R-407c i amb alimentació trifàsica de 400 V. Incloent termòstat ambient, display de control A/A per cable, conductors de connexionat instal·lats sota safata, reixes de protecció d'impulsió i retorn, i accessoris de muntatge segons plànols.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Unitats				
2	Equip AC		3,000				3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Generalitat de Catalunya
Departament de Governació i Relacions Institucionals
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urgell
de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que consten en el corresponent acord
Per delegació del Secretari
La secretària
Raquel González Gállego

Obra 01 CATALUNYA CONNECTA PRESSUPOST LA SEU D'URGELL
Capítol 02 INSTAL·LACIONS
Subcapítol 05 INSTAL·LACIONS DIVERSES

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 RIV01 ut — Subministrament de tamboret regulable en alçada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Unitats				
2	Tamboret		3,000				3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Euro

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple d'accés de La Seu d'Urgell, 02 ABR. 2012
El Secretari

AMIDAMENTS

2 RIV02 ut Subministrament i muntatge de tauleta plegable amb sistema d'ancoratge a la caseta, totalment instal·lada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Unitats				
2	Tauleta plegable		3,000				3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 RIV03 ut Subministrament d'escombra, recollidor i suport de fixació, instal·lat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Unitats				
2	Conjunt recollidor, escombra i suport		3,000				3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 RIV04 ut Subministrament i instal·lació de llanterna d'alimentació amb sistema de bateries, incloent suport-carregador amb ancoratge a paret. Marca Maglite o equivalent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Unitats				
2	Llanterna		3,000				3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 RIV05 ut Subministrament i instal·lació de penjarobes de zinc per anclar directament a paret.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Unitats				
2	Penjarobes		3,000				3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 RIV06 ut Subministrament i instal·lació de calaix porta plànols i documents de color blanc anclat directament a paret.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Unitats				
2	Porta plànols		3,000				3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Generalitat de Catalunya
Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Direcció General d'Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2013 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gallego

Obra 01 CATALUNYA CONNECTA PRESSUPOST LA SEU D'URGELL
Capítol 03 TORRE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	RTA0301	m3	Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat sobre camió. Inclòs transport fins al abocador homologat més proper, amb certificat d'abocament. Inclosos excedents d'excavació.

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DIPUTACIÓ DE LLEIDA
Aquest document
Registre General Provisionalment pel
Registre de Sortida de 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Ample	Longitud	Alçada		
2	Pou torre		5,050	5,050	3,450		87,984
					TOTAL AMIDAMENT		87,984

2 RTA0370 m2

Capa de neteja i anivellament de 5 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Unitats	Ample	Longitud		
2	Pou torre		1,000	5,050	5,050		25,503
					TOTAL AMIDAMENT		25,503

3 RTA0310 m3

Formigó en massa per a rases i pous de fonaments a partir de 5m³, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió, inclòs encofrat a una o dues cares, d'acord projecte i plànols de detall. Incloses provetes de formigó. Els excedents de formigó per excés d'excavació estan inclosos.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Longitud	Ample	Alçada		
2	Pou fonamentació		5,050	5,050	3,550		90,534
					TOTAL AMIDAMENT		90,534

4 RTA0207 ut

Pintat de la torre de 45 m amb un to cromàtic amb un to cromàtic adequat a l'entorn o el determinat per la direcció tècnica en el replanteig.
S'utilitzaran els següents productes i indicacions:

- Dissolvent aniònic.
- Imprimació epoxi poliamida per aplicació sobre galvanitzat, amb un espessor de 35 micres, sòlid en volum de 33-38 %.
- Pintura amb acabat de dos capes de poliuretà alifàtic universal no contaminant, segons norma UNE-48-300 i la 101-37CE. Espessor sec mínim de 40 micres per capa. Contingut sòlid en volum de 40 %.
- Els rendiments màxims admissibles s'ajusten als recomanats pel fabricant i la pintura compleix els criteris ecològics recollits en la norma UNE 48-300.
- Es pinta l'escala.
- No es pinten els cargols ni els elements de seguretat de la torre.

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 MAIG 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'expedient
La secretària
Raquel González Gallego

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Unitats				
							Euro

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

Aquest document
provisionalment pel
02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari

AMIDAMENTS

2	Pintat de torre	1,000	1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5

Subministrament i muntatge de torre autosuportada de gelosia reforçada i muntants tubulars tipus MT45 de 45 m d'alçària lliure total sobre el nivell de terra i tub en punta de 3 metres d'alçada i 150mm de diàmetre, de base hexagonal amb estructura de ferro galvanitzat en calent, amb abalisament i parallamps a la part superior, amb canal per baixada de cables, amb escala fixada a la torre des del terra fins a la part superior de la mateixa, tots els elements addicionals a base de material galvanitzat, certificat de construcció i instal·lació respecte el compliment de totes aquestes característiques incloent tots els accessoris i fixacions d'obra necessaris per seu correcte muntatge sense soldadures que afectin al material galvanitzat, instal·lada. Tot segons plànols de projecte.

En concret i com a mínim ha de garantir:

- Estructura complerta galvanitzada.
- Tub de 3 metres útils, diàm. 150 mm, per a antenes de televisió, col·locat vertical damunt de la torre.
- Pintura de tots els elements amb color determinat per la direcció direcció tècnica i galvanitzat de tots els elements.
- Tornilleria d'acer galvanitzat.
- Escala interior d'accés fins a cúspide.
- Plataformes de descans i o treball cada 7 metres com a màxim (abarcant tot el perímetre de la torre), segons plànols.
- Suport guia d'ones vertical a tota la seva altura.
- Sistema de seguretat anticaigudes tipus carril rígid marca SöLL o equivalent.
- 2 balises nocturnes de baixa intensitat a LED, segons normativa OACI incloent cèl·lules fotoelèctriques, caixes de derivació estanques, doble baixada de cable antihumitat apantallat de 2 x 2,5 mm² i grapes metàl·liques de subjecció a estructura.
- Parallamps amb sistema de protecció activa per mitjà de dispositiu d'encebament, avanç de t=27?s i radi de seguretat de 47 metres, segons s'estipula al CTE-DB-SU 8 amb dues baixades d'acer inoxidable trenat de 70 mm² amb diàmetre mínim de fil 1,7mm, fixacions metàl·liques a estructura i suports aïllats. Connexionat de les dues baixades a la xarxa de terres perimetral de l'emplaçament.
- Dues baixades de presa de terres d'acer inoxidable trenat de 70 mm² amb diàmetre mínim de fil 1,7mm, per al connexionat d'antenes i equipaments, fixacions metàl·liques a estructura. Acabat amb les corresponents platines de coure ubicades a les diferents plataformes i/o properes als punt de connexió d'antenes. Connexionat de les dues baixades a la xarxa de terres perimetral de l'emplaçament.
- Plantilla per a muntatge de perns a fonamentació d'acord plànols.
- Sistema de potes d'elefant i perns d'alta resistència d'acord plànols.

L'estructura estarà calculada per una deformació màxima per torsió 1° i 0.6° sexagesimals en punta i a la cota de les paràboles respectivament, a una velocitat del vent de 150 km/h i amb la següents càrregues de vent previstes (antenes):

-6 plafons de TV a 48 m d'alçada (sobre tub de 3 m). --> Superfície total d'exposició al vent:Total: 1.80m²
-3 antenes crosspolars (plafons radiants) a 43.5 m d'alçada. --> Superfície total d'exposició al vent: 3.24m².
-3 antenes crosspolars (plafons radiants) a 40.5 m d'alçada. --> Superfície total d'exposició al vent: 3.24m².
-3 antenes crosspolars (plafons radiants) a 37.5 m d'alçada. --> Superfície total d'exposició al vent: 3.24m².
-2 antenes tipus dipols FM a 37.5 m d'alçada
-6 antenes colinials a 35 m alçada
-3 antenes crosspolars (plafons radiants) a 34.5 m d'alçada. --> Superfície total d'exposició al vent: 3.24m².
-3 antenes crosspolars (plafons radiants) a 31.5 m d'alçada. --> Superfície total d'exposició al vent: 3.24m².
-3 antenes crosspolars (plafons radiants) a 28.5 m d'alçada. --> Superfície total d'exposició al vent: 3.24m².
-18 panells 0,5x0,5 a 25 m d'alçada. --> Superfície total d'exposició al vent: 4.50m².
-4 paràboles de 1,2 m. de diàmetre a 23.75 m d'alçada. --> Superfície total d'exposició al vent: 4.52m².
-4 paràboles de 1,2 m. de diàmetre a 22.5 m d'alçada. --> Superfície total d'exposició al vent: 4.52m².
-6 paràboles de 0,6 m. de diàmetre a 21.25 m d'alçada. --> Superfície total d'exposició al vent:1.69m².
-10 paràboles de 0,3 m. de diàmetre a 20 m d'alçada. --> Superfície total d'exposició al vent:0.7m².
-2 antenes tipus yagui a 20 m d'alçada
-10 paràboles de 0,3 m. de diàmetre a 18.75 m d'alçada. --> Superfície total d'exposició al vent:0.7m².

Es poden incorporar altres antenes sempre i quan les sol·licitacions de càrrega i cota siguin equivalents.

Aquesta partida inclou tots els elements necessaris per a l'execució complerta de l'estructura de la torre, incloent l'armat i els perns d'ancoratge a la fonamentació, amb excepció del formigó en massa de la fonamentació. Tots els altres elements i accessoris estan inclosos sense excepció.

Euro

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en la sessió de data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretaria
Raquel González Gallego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari

AMIDAMENTS

RTA0070 ut — La fabricació i l'execució de la torre es realitzarà sota estricta supervisió de la direcció facultativa, realitzant-se l'acceptació prèvia de l'estructura muntada sense galvanitzar a taller.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Unitats				
2	Torre		1,000				1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 CATALUNYA CONNECTA PRESSUPOST LA SEU D'URGELL
Capítol 04 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ROC0532	pa	Partida alçada per a dur a terme les tasques de seguretat i salut a l'obra en quant a mitjans i equips de protecció, i per a executar el pla de seguretat i salut en base l'estudi bàsic, incloent tots els tràmits i documentació necessària.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Unitats				
2	Seguretat i salut		1,000				1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 CATALUNYA CONNECTA PRESSUPOST LA SEU D'URGELL
Capítol 05 PAGAMENTS LÍNIA ELÈCTRICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PTCTC01	Pa.	Partida alçada a justificar el cost de la línia elèctrica.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Unitats				
2	PA		1,000				1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 CATALUNYA CONNECTA PRESSUPOST LA SEU D'URGELL
Capítol 06 PERMISOS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PPPPOF1	Pa.	Partida alçada a justificar corresponent al cost de l'obtenció dels permisos dels Organismes Oficials necessaris per realitzar els treballs i per obtenir l'autorització de les empreses de servei públic afectades per les noves instal·lacions.

Conforme al text de la Resolució de la Direcció General de Territori i Urbanisme de data 28 JUNY 2012 per la qual s'aprova definitivament el Text refós del Pla d'ordenació urbanística municipal de la Seu d'Urgell, en els termes que han estat incorporades en l'esmentat acord.
La secretària
Raquel González Gállego

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Concepte	C	Unitats				
2	PA		1,000				1,000

Euro

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

6.2. PRESSUPOST

DILIGÈNCIA: Per fer constar que aquest document ha estat aprovat definitivament pel Ple de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell en sessió de data 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord

La secretària

Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de
La Seu d'Urgell,
El Secretari
02 ABR. 2012

PRESSUPOST

Obra	01	CATALUNYA CONNECTA PRESSUPOST La Seu d'Urgell
Capítol	01	OBRA CIVIL
Subcapítol	01	CONDICIONAMENT DEL TERRENY

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ROC100001	m2	Neteja i esbrossament de terreny, amb mitjans manuals i mecànics, fins i tot retirada, apilat, càrrega, transport a abocador homologat més proper i descàrrega amb p.p. de maquinària auxiliar d'obra i elements de seguretat. (P - 62)	8,65	137,500	1.189,38
2	ROC100020	m3	Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics i/o manuals de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica o manual sobre camió. Inclòs transport fins a abocador homologat més proper. (P - 66)	42,53	37,381	1.589,81
3	ROC100201	m2	Subministrament i col·locació de tela geotèxtil per evitar el creixament de plantes a tota la zona del vallat/mur perimetral de la torre. (P - 65)	11,74	35,209	413,35
4	ROC100002	m2	Formació de llit de sorra de riu de 5 cm de gruix per la suportació i anivellament de la llosa de la caseta prefabricada d'equips, i com a capa entre la tela geotèxtil i la grava. (P - 63)	8,70	69,953	608,59
5	ROC100003	m3	Subministrament i estesa de grava de canto rodat o maxacat, diàmetre entre 18 i 30 mm, i/o maquinària auxiliar i mesures de seguretat. (P - 64)	37,80	4,654	175,92
TOTAL	Subcapítol		01.01.01			3.977,05

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que s'estableixen a l'esmentat acord
La Secretària

Obra	01	CATALUNYA CONNECTA PRESSUPOST La Seu d'Urgell
Capítol	01	OBRA CIVIL
Subcapítol	02	CASETA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ROC1103	ut	Subministrament i muntatge de caseta monobloc amb aïllament, d'Adhorna, PostElèctrica o equivalent, incloent tots els mitjans necessaris per al transport càrrega i descàrrega al punt de muntatge. Característiques: - Dimensions interiors: 3,70 x 2,20 m. - Dimensions exteriors: 4,01 x 2,51 m. - Altura interior lliure: 2,50 m. - Gruix de paret: 140 mm. - Superfície útil: 8,14 m². - Llosa de fonamentació de dimensions 4,01 x 2,51 m. - Aïllament interior en base de porexpan. - Acabat exterior pintat segons memòria o el determinat al replanteig. - Acabat interior en formigó llis pintat en blanc i rematada. - Terra amb pintura antipols. - Tractament impermeabilitzant a la coberta. - Una porta d'accés de 2,10 x 0,90 m. de xapa d'acer galvanitzat amb aïllament. Inclosa reixa de ventilació segons plànols en cas de portar extractor. - Formació de forats totalment acabats per la instal·lació d'aire condicionatde dimensions 255 x 705 mm i 305 x 705 mm, o en el cas de portar extractor, el corresponent forat, en les posicions indicades als plànols. - Formació de forats (2) totalment acabats per al pas de cables sota quadre elèctric de diàmetre 60 mm. - Formació de forats (2) totalment acabats per al pas de la fibra òptica des de l'arqueta fins a l'interior de la caseta, de diàmetre 60mm. - Formació de forat passa cables amb passamurs Roxtec o equivalent de dimensions útils 120 x 500 mm. Inclosos tots els accessoris necessaris per habilitar i segellar el pas de cables cap a la torre.	11.566,71	3,000	34.700,13

EUROS

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGÈNCIA per fer constar que el present document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de data 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari

PRESSUPOST

		- Formació de forat passa cables amb canal de xapa galvanitzada cega quadrada i ancorada a ambdues casetes, de dimensions útils 400 x 200 mm. (P - 67)			
2	RIV10	ml	Subministrament i col·locació de perfils galvanitzats omega 41 x 21 mm, fixat a la paret, incloent cargoleria i petit material per subjecció. Instal.lació segons plànols. (P - 9)	475,38	3,000	1.426,14
3	ROC1612	ml	Subministrament i muntatge de canal URALITA o equivalent, model 1002366, incloent elements de subjecció col·locats espaiats cada 70 cm com a màxim i tapa final col·locada del costat de la torre. (P - 73)	30,59	8,000	244,72

TOTAL Subcapítol 01.01.02 **36.370,99**

Obra 01 CATALUNYA CONNECTA PRESSUPOST La Seu d'Urgell
Capítol 01 OBRA CIVIL
Subcapítol 03 EXTERIORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ROC100020	m3	Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics i/o manuals de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica o manual sobre camió. Inclòs transport fins a abocador homologat més proper. (P - 66)	42,53	9,352	397,74
2	ROC000005	m3	Farciment i piconatge de terres seleccionades procedents d'excavació per capes de 30 cm. de gruix, inclòs rasclat, regat i piconament de cada capa; maquinària auxiliar i elements de seguretat. (P - 59)	12,32	1,020	12,57
3	ROC1201	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió. (P - 51)	14,87	12,656	188,19
4	ROC1213	m3	Formigó en massa per a rases i pous de fonaments fins a 5m³, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió, inclòs encofrat a una o dues cares, d'acord projecte i plànols de detall. Incloses provetes de formigó. Els excedents de formigó per excés d'excavació estan inclosos. (P - 52)	173,15	2,645	457,98
5	ROC1219	m3	Formigó armat per a rases i pous de fonaments fins a 5m³, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió, inclòs encofrat a una o dues cares, i armat d'acord projecte i plànols de detall. Amb mallat d'acer fet per barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm², per a l´armadura. Incloses provetes de formigó. Els excedents de formigó per excés d'excavació estan inclosos. (P - 69)	191,66	1,989	381,21
6	ROC1322	m3	Paret de tancament per a mur de contenció de gruix 30 cm, de bloc foradat llis de 400x200x300 mm, de morter de ciment, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, color d'una cara vista, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica. Amb formigó armat per a murs <3m fins a 5m³, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió, armat d'acord amb projecte i plànols de detall. Amb mallat d'acer fet per barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm², per a l´armadura. Incloses provetes de formigó. Els excedents de formigó per excés d'excavació estan inclosos. (P - 71)	310,80	1,462	454,39
7	ROC1206	m2	Subministrament i col·locació de làmina impermeabilitzant per tall d'humitat per capil·laritat en arrancada de murs i façanes, constituida per imprimició asfàltica, mínim 0,5 kg/m². CURIDAn o similar; banda asfàltica betuminosa elastómera SBS (0,48m), tipus Estardan 30 P Elastomer, totalment adherida en calent, recobrint la part soterrada	11,87	7,308	86,75

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel Gonzàlez Gallego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari

PRESSUPOST

			dels tancaments de façana. (P - 68)			
8	ROC1231	m2	Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40 x 20 x 20 cm, R 6 N/mm², de morter de ciment gris per a revestir, col.locat amb morter de ciment 1:4, amb traves i brancals massissats amb formigó de 225 kg/m³ de ciment amb una proporció en volum 1:3:6, col.locat manualment i armat amb acer B 500 S en barres corrugades. m² de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes. (P - 70)	46,84	1,882	88,15
9	ROC0202	ml	Subministrament i muntatge de reixat d´acer d´alçària 2 m amb acabat galvanitzat, amb tela metàl.lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, 50 mm de pas de malla i d 2,7 i 2,7 mm, i pals de tub galvanitzat de d 60 mm, col.locats segons plànol, muntat sobre rasa correguda de 0,4 x 0,3 m amb formigó de resistència característica HA-20/P/20/IIa, i amb anclatge a muret perimetral de fins a tres filades de bloc de formigó massissat i revestit. Segons plànols i memòria del projecte. (P - 49)	62,44	18,890	1.179,49
10	ROC1506	ut	Porta de dues fulles de 1,2 x 2 m, d´acer galvanitzat, amb bastidor de tub de 80 x 50 x 2 mm i malla electrosoldada de 200 x 50 mm i D 6 mm, muntants de 100 x 100 x 2 mm, passador, i candau normalitzat subministrat per la propietat. (P - 72)	622,00	1,000	622,00
11	ROC010131	ml	Canonada perforada de PVC de 160 mm de diàmetre interior per recollida d'aigües (drenatge murs), en tot el seu recorregut fins a abocar les aigües cap a fora del recinte del centre de telecomunicacions, unió per adhesiu sobre solera de H-100 i llit de sorra, p.p. peces especials mitjans auxiliars i elements de seguretat. (P - 60)	21,45	20,500	439,73
12	ROU0005	ml	Camí nou de 3 m d'ample en terra o roca disgregada, incloent caixejat, abocament i estesa de llast amb 20 cm de gruix, compactació al 95% Proctor normal, preparació de cuneta en un lateral. (P - 76)	82,06	50,000	4.103,00

TOTAL Subcapítol 01.01.03 **8.411,20**

Obra 01 CATALUNYA CONNECTA PRESSUPOST La Seu d'Urgell
Capítol 01 OBRA CIVIL
Subcapítol 04 REVESTIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ROC1401	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d´acabat. Color segons memòria del projecte o a determinar per direcció tècnica. (P - 53)	11,52	86,700	998,78
2	ROC1402	m2	Pintat de parament vertical interior de guix, remolinat o formigó, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d´acabat. (P - 54)	11,10	82,200	912,42
3	ROC1403	m2	Pintat de parament horitzontal, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d´acabat. Color segons memòria del projecte o a determinar per direcció tècnica. (P - 55)	10,59	30,195	319,77
4	ROC1405	m2	Pintat de coberta i cornisa amb dues capes de pintura plàstica impermeable Feb Reveton. (P - 56)	13,16	23,472	308,89
5	ROC1406	m2	Pintat sobre metall a l'esmalt, amb dues capes de mini i dues d'esmalt per a les portes i serrallaria metàl·lica. Color segons memòria del projecte o a determinar per direcció tècnica. (P - 57)	19,32	9,490	183,35
6	ROC1410	ut	Repàs de pintura un cop finalitzada l'obra i les instal·lacions ja col·locades. (P - 58)	411,26	3,000	1.233,78

EUROS

Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 MAIG 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel Sanz Gallego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

Document provisionalment pel
pte. aprovació definitiva
La Seu d'Urgell.
El Secretari,
02 ABR. 2012

PRESSUPOST

TOTAL Subcapítol	01.01.04		3.956,99
Obra	01	CATALUNYA CONNECTA PRESSUPOST La Seu d'Urgell	
Capítol	01	OBRA CIVIL	
Subcapítol	05	TREBALLS DIVERSOS	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	RIE1083	ut	Subministrament i muntatge d'armari prefabricat monobloc amb sòcol incorporat,amb doble porta d'acer galvanitzat i pany normalitzat Jis i dimensions útils interiors 1.700 x 400 x 2.020 mm (ample x llargada x alçada) i 400 mm d'alçada d'encastament. Totalment instal·lat segons normes de la companyia distribuïdora. (P - 42)	1.450,00	1,000	1.450,00
2	ROC1637	ut	Subministrament i instal·lació de cilindre electrònic tipus Locken per a ser instal·lat a la porta d'accés a la caseta, incloent els materials auxiliars necessaris per a la seva col·locació. Les mides del cos del cilindre seran confirmades directament amb proveïdor de la porta. (P - 74)	222,56	3,000	667,68
3	ROC1638	ut	Subministrament i instal·lació de conjunt format per candau + cilindre electrònic tipus Locken per a ser instal·lat a la porta d'accés al recinte de la torre, incloent els materials auxiliars necessaris per a la seva col·locació. (P - 75)	266,71	1,000	266,71
4	ROC0329	ut	Subministrament e instal·lació de pericó prefabricat o d'obra in situ tipus C en qualsevol tipus de terreny i paviment. Inclou les tapes. També inclou: Demolició, càrrega sobre camió i transport a l'abocador de paviment existent de qualsevol tipus i gruix inclòs base de formigó i cànon d'abocament; Excavació i/o demolició de pous, en qualsevol tipus de terreny deixant els productes en contenidors, inclòs anivellament de fons de pou; Càrrega de terres i deixalles sobrants de l'excavació i/o demolició de pous sobre camió i transport a l'abocador, contenidor i/o dúmper, inclòs qualsevol tipus de transport dins l'àmbit d'emplaçament de l'obra i cànon d'abocament; Col·locació (sota del pericó) d'una capa de grava (granulometria 30/40) protegida d'una lamina de filtre geotèxtil, col·locació de pericó prefabricat amb finestres per connexions, perforacions d'entrada dels conductes i remat de la superfície Rebliment i piconatge de pous amb terres, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95% del PM; Recreixement i enrasat fins a paviment, instal·lació de marc i tapa perfectament anivellat; Pavimentació i base de formigó de resistència característica idèntica a l'existent, inclòs acabats i lliuraments a elements superficials del vial, accessos a habitatges o qualsevol element de mobiliari urbà, perfectament quadrat i tallat, totalment acabat segons especificacions tècniques. Tot inclòs, totalment acabat, segons NTE-ISS. Mitjans auxiliars i elements de seguretat. (P - 61)	575,00	1,000	575,00

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord

La secretària

Raquel González Gállego

TOTAL Subcapítol	01.01.05		2.959,39
Obra	01	CATALUNYA CONNECTA PRESSUPOST La Seu d'Urgell	
Capítol	02	INSTAL·LACIONS	
Subcapítol	01	INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA	

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-436434

DILIGÈNCIA Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel plenari en sessió de data 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell
El Secretari

PRESSUPOST

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'expedient
La secretaria
Raquel González Gállego

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	RIE0203	ut	Subministrament i instal·lació de quadre elèctric modular per a un màxim de quatre configuracions complertes per operador segons esquemes unifilars adjunts. Distribució de les línies a els equips de la instal·lació. L'aparellatge mínim disponible serà: - Armari 1250 x 600 x 150 RAL 7032. - Interruptors automàtics 2 x 63 A, corba C amb contacte aux. 1NA + 1NC.. - Conmutador rotatiu 1 x 63 A 1-0-2 amb contacte auxiliar en po. 2 grup. - Interruptors diferencials 25 A, 30 mA. - Unitats reconnectadores segons esquemes unifilars. - Reles auxiliars 230 Vca 1NA + 1NC. - Relé temporitzat presència de tensió 230 V. - Interruptors fusibles 2 A. - Interruptors automàtics 1+N 6 A, corba C. - Interruptors automàtics 1+N 10A, corba C. - Interruptors automàtics 1+N 16A, corba C. - Interruptor amb portafusible 2P fusible 2,3 x 38 10 A. - Presa de corrent 2P + TT 16 A. - Repartidor modular tetrapolar. - Control de balises amb fotocèl·lula (apta per a LED). - Relé d'aturada de ventilació (segons esquemes). (P - 34)	3.897,39	3,000	11.692,17
2	RIE0204	ut	Subministrament i instal·lació de mòdul per a dos operadors per a quadre elèctric, tal i com apareix reflectit a l'esquema unifilar. Totalment muntant i connexionat. Configuracions complertes per operador segons esquemes del projecte. L'aparellatge mínim disponible serà: - Unitat reconnectadora amb MT i Dif, segons esquema. - Reles auxiliars 230 Vca 1NA + 1NC. - Relé temporitzat presència de tensió 230 V. - Interruptors amb portafusibles 2P fusible 2,3 x 38 16 A. (P - 35)	708,00	3,000	2.124,00
3	RIE0202	ut	Subministrament i instal·lació de dispositiu de protecció contra sobretensions tipus DEHNventil TT o equivalent per a un grau de protecció de classe B + C (bastes i mitgeres), i amb un poder de tall de 100 kA i 1,5 kV de tensió residual. Incloent accessòris de muntatge sobre carril DIN/fusibles de protecció 63 A., connexió a platina equipotencial mitjançant cable nu de 50 mm² [Cu] i p.p. d'accessoris i cablejat. Amb subministrament i muntatge de caixa Himel tipus DTH o equivalent, d'instal·lació superficial i amb porta transparent, equipada amb carril DIN35, per a descarregador atmosfèric. (P - 22)	1.261,57	3,000	3.784,71
4	RIE0001	ml	Subministrament i muntatge de canal de PVC rígid amb lateral llis i tapa, de 30 x 16 mm, muntada superficialment, incloent tots els accessoris de muntatge, unions, tes, colzes i tapes. (P - 11)	11,07	18,000	199,26
5	RIE0002	ml	Subministrament i muntatge de canal de PVC rígid amb lateral llis i tapa, de 60 x 40 mm amb separador i muntada superficialment, incloent tots els accessoris de muntatge, unions, tes, colzes i tapes. (P - 12)	13,27	15,000	199,05
6	RIE0003	ml	Subministrament i muntatge de canal de PVC rígid amb lateral llis i tapa, de 90 x 60 mm amb separador i muntada superficialment, incloent tots els accessoris de muntatge, unions, tes, colzes i tapes. (P - 13)	15,87	15,000	238,05
7	RIE0004	ml	Subministrament i muntatge de canal de PVC rígid amb lateral llis i tapa, de 110 x 40 mm amb separador i muntada superficialment, incloent tots els accessoris de muntatge, unions, tes, colzes i tapes. (P - 14)	31,73	45,000	1.427,85

EUROS

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

BUTLLETÍ OFICIAL: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari

PRESSUPOST

8	RIE0010	ml	Subministrament i muntatge de safata de reixeta metàl·lica bicromatada, de 300 x 60 mm., muntada sobre suports horitzontals de 350 x 140 mm superficialment, incloent materials auxiliars de muntatge. Inclòs envà separador. (P - 15)	59,39	45,000	2.672,55
9	RIE0012	ml	Subministrament i muntatge de safata metàl.lica de reixeta d´acer galvanitzat per a pas de guia ones i cables de la caseta a la torre, de 500 x 60 mm amb tapa cega, en muntatge exterior, incloent materials auxiliars de muntatge. (P - 16)	83,55	11,000	919,05
10	RIE0020	ml	Subministrament i muntatge de tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sota llosa de fonamentació per a pas d'escomesa, presa de terres i entrada de 2 Mb. (P - 17)	5,07	69,000	349,83
11	RIE0026	ml	Subministrament i muntatge de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada. (P - 33)	3,90	34,500	134,55
12	RIE0102	ml	Subministrament i muntatge de conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K, unipolar de secció 1 x 2,5 mm², segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, muntat en canalització. Inclòs transport a obra, estesa, marcatge indeleble i material auxiliar necessari. (P - 18)	2,32	360,000	835,20
13	RIE0103	ml	Subministrament i muntatge de conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K, unipolar de secció 1 x 4 mm², segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, muntat en canalització. Inclòs transport a obra, estesa, marcatge indeleble i material auxiliar necessari. (P - 19)	3,47	126,000	437,22
14	RIE0104	ml	Subministrament i muntatge de conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K, unipolar de secció 1 x 6 mm², segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, muntat en canalització. Inclòs transport a obra, estesa, marcatge indeleble i material auxiliar necessari. (P - 20)	4,76	96,000	456,96
15	RIE0122	ml	Subministrament i muntatge de conductor de coure de designació UNE RZ1 0,6/1 KV, tetrapolar de secció 4 x 25 mm², col.locat en tub. Tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent. Inclòs transport a obra, estesa, marcatge indeleble i material auxiliar necessari. (P - 21)	28,17	30,000	845,10
16	RIE0301	ut	Subministrament i muntatge d'interruptor simple unipolar (1P) de 10 A, tipus 2 i muntat superficialment sobre canaleta de PVC incloent tots els accessoris de muntatge. (P - 23)	20,14	3,000	60,42
17	RIE0302	ut	Subministrament i muntatge d'endoll bipolar més connexió a terra (II+T) de 16 A, tipus 2, muntat superficialment sobre canaleta de PVC incloent tots els accessoris de muntatge. (P - 24)	19,36	9,000	174,24
18	RIE0401	ut	Subministrament i muntatge de llumenera amb òptica d'alumini acabat lacat blanc i difusor de lamel.les d'alumini acabat satinat de color blanc, nombre de tubs fluorescents 4 de 18 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 °K i un grau de rendiment de color Ra=64, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, A.F. i muntada superficialment al sostre. (P - 25)	152,55	6,000	915,30
19	RIE0410	ut	Subministrament i muntatge de llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada de fluorescència de 240 lúmens, d'1 h. d'autonomia, com a mínim, muntada superficialment a la paret. (P - 27)	98,40	3,000	295,20
20	RIE0402	ut	Subministrament i muntatge de llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic i 1 fluorescents 1 x 36 W, de forma rectangular, amb xassís de polièster, A.F., IP-55 i muntada superficialment a la paret amb detector de presència integrat. (P - 26)	119,46	3,000	358,38

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Urbanisme
del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme
de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Ortego

EUROS

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

PRESSUPOST

21 RIE1030	pa	Tramitació contractació elèctrica de l'emplaçament al punt de servei, inclosa tota la documentació necessària. (P - 32)	750,03	1,000	750,03
22 RIE1040	ut	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF-1 per a comptador de simple tarifa, per a una potència de fins a 30 kW i una tensió de 400 V, amb caixes modulars de doble aïllament de poliester reforçat, base de fusibles amb fusibles i sortida de borns, sense comptadors, amb ICP de 45 A , col.locat superficialment i amb totes les connexions fetes (P - 41)	364,00	1,000	364,00
23 RIE1023	ut	Subministrament i muntatge de caixa de seccionament Cahors, referència 446.154, o equivalent, d'instal·lació superficial a dins del nínxol, a altura no inferior a 90 cm, amb tots els elements per a l'intal·lació de fusibles de 80 A per les tres fases, inclossos aquests, pont amobible pel neutre i part proporcional de cablejat, tub i petit material. (P - 40)	93,24	1,000	93,24
24 RIE1022	ut	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics, de 160 A, segons esquema UNESA numero 9, de 450 x 300 x 160 mm, apte per a conductors de fins a 95 mm² de secció, inclosa base portafusibles NH T-0 i els fusibles de 80 A, muntada superficialment. (P - 39)	239,34	1,000	239,34
25 RIE1009	ml	Escomesa elèctrica soterrada trifàsica en terreny tou o semidur, formada per conductor de coure 70 mm² RZ1-K (As) 0.6/1kV sobre llit de sorra en rasa de 40 x 70 cm incloses planxes de PE, cintes de senyalització i petit material. Tot realitzat per a possible cessió a Companyia Elèctrica. Fins i tot obertura de rasa en terreny tou i semidur i posterior reposició. Trasllat a abocador de material sobrant si ho hagués. (P - 38)	105,03	27,000	2.835,81
26 RIE0270	Pa.	Partida alçada a justificar la col·locació dun interruptor general automàtic (IGA) de 63A col·locat dins envolvent independent o bé integrat a la TMF1, amb tots els elements de cablejat i connexionat inclosos i qualsevol altre element de protecció a determinar per companyia elèctrica. Aquest element s'incorporarà en el nínxol de comptadors o dins d'una de les casetes, segons normes de companyia. Tot segons indicacions de direcció facultativa i de companyia elèctrica en el replanteig d'inici d'obra. (P - 36)	300,00	1,000	300,00

TOTAL Subcapítol 01.02.01 **32.701,51**

Obra 01 CATALUNYA CONNECTA PRESSUPOST La Seu d'Urgell
Capítol 02 INSTAL·LACIONS
Subcapítol 02 INSTAL·LACIÓ DE TERRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	RIE0512	ml	Subministrament i muntatge de conductor de coure nu, unipolar de secció 1 x 35 mm², muntat superficialment sobre safata, o en muntatge superficial sobre paret. (P - 31)	5,23	75,000	392,25
2	RIE0515	ml	Subministrament i muntatge de conductor de coure nu, unipolar de secció 1 x 50 mm², instal·lat soterrat en terreny normal, com a anell perimetral a una profunditat de 0,25 m. Inclòs excavació de rasa de 0,25m de profunditat, per a recorregut de la xarxa de terres, amb posterior reomplert amb terra vegetal argilosa i compostos de grafit. (P - 37)	20,48	110,000	2.252,80
3	RIE0501	ut	Subministrament i muntatge de punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col.locat superficialment. (P - 28)	37,87	3,000	113,61
4	RIE0502	ut	Subministrament i muntatge de piqueta de connexió a terra d´acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1400 mm de llargària i de 18 mm de diàmetre, clavada a terra, segons memòria del	43,67	4,000	174,68

Aquesta impressió correspon al document signat electronicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-4864434

DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel Ple en sessió de 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell.
El Secretari

PRESSUPOST

		projecte. (P - 29)			
5 RIE0503	ut	Subministrament i muntatge de platina de coure nua de 230 x 50 x 5 mm, per a 325 A d'intensitat màxima i muntada superficialment amb aïlladors. (P - 30)	19,60	15,000	294,00

TOTAL Subcapítol 01.02.02 **3.227,34**

Obra	01	CATALUNYA CONNECTA PRESSUPOST La Seu d'Urgell
Capítol	02	INSTAL·LACIONS
Subcapítol	03	INSTAL·LACIÓ CONTRAINCENDIS I INTRUSIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 RIS0102	ut	Subministrament i muntatge de detector tèrmic termovelocimètric Aguilera AE085/TV o equivalent, instal·lat superficialment. Connexionat a central d'alarmes. Part proporcional de cablejat i petit material inclòs. (P - 46)	54,67	3,000	164,01
2 RIS0101	ut	Subministrament i muntatge de detector òptic, instal·lat superficialment, Aguilera AE002/OP o equivalent, instal·lat superficialment. Connexionat a central d'alarmes. Part proporcional de cablejat i petit material inclòs. (P - 45)	73,44	3,000	220,32
3 RIS0004	ut	Subministrament i muntatge de contacte magnètic per la detecció d'obertura de portes, instal·lat superficialment. (P - 44)	44,55	3,000	133,65
4 RIS0105	ut	Subministrament i muntatge d'extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, d'eficàcia 55 B, amb pressió incorporada, acabat exteriorment amb pintura epoxi de color vermell, muntat superficialment. (P - 47)	208,00	3,000	624,00
5 RIS0002	ut	Sirena electrònica amb senyal lluminós, protegida contra l'obertura de la tapa i la separació de la paret, muntada a l'interior. (P - 43)	92,18	3,000	276,54
6 RIS0010	ut	Subministrament i muntatge de central d'alarmes tipus Aguilera AE/AX30TRI o equivalent segons norma UNE EN54-2 per controlar incendis, intrusisme i funcionament d'equips. Equipada amb font d'alimentació i bateries, 30 entrades i 30 sortides. Instal·lada superficialment, incloent els conductors apantallats, instal·lats sota canaleta segons plànols, i accessoris de muntatge. (P - 48)	1.798,98	3,000	5.396,94

TOTAL Subcapítol 01.02.03 **6.815,46**

Obra	01	CATALUNYA CONNECTA PRESSUPOST La Seu d'Urgell
Capítol	02	INSTAL·LACIONS
Subcapítol	04	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 RIC0004	ut	Subministrament i muntatge de condicionador vertical compacte d'exterior amb sistema d'expansió directa, condensació per aire i freecooling, tipus AIRDATA CVF/S-100 o equivalent, de 10,61 kW de potència total i 9,05 kW de potència sensible, fluid refrigerant R-407c i amb alimentació trifàsica de 400 V. Incloent termòstat ambient, display de control A/A per cable, conductors de connexionat instal·lats sota safata, reixes de protecció d'impulsió i retorn, i accessoris de muntatge segons plànols. (P - 10)	8.000,00	3,000	24.000,00

TOTAL Subcapítol 01.02.04 **24.000,00**

Obra	01	CATALUNYA CONNECTA PRESSUPOST La Seu d'Urgell
Capítol	02	INSTAL·LACIONS
Subcapítol	05	INSTAL·LACIONS DIVERSES

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gallego

EUROS

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10.01.2012 amb el número B-486434

Aquest document s'aprova provisionalment pel
02 ABR. 2012
Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 Les prescripcions incorporades en

PRESSUPOST

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	RIV01	ut	Subministrament de tamboret regulable en alçada. (P - 3)	14,80	3,000	44,40
2	RIV02	ut	Subministrament i muntatge de tauleta plegable amb sistema d'ancoratge a la caseta, totalment instal·lada. (P - 4)	33,08	3,000	99,24
3	RIV03	ut	Subministrament d'escombra, recollidor i suport de fixació, instal·lat. (P - 5)	16,54	3,000	49,62
4	RIV04	ut	Subministrament i instal·lació de llanterna d'alimentació amb sistema de bateries, incloent suport-carregador amb ancoratge a paret. Marca Maglite o equivalent. (P - 6)	41,79	3,000	125,37
5	RIV05	ut	Subministrament i instal·lació de penjarobes de zinc per anclar directament a paret. (P - 7)	25,00	3,000	75,00
6	RIV06	ut	Subministrament i instal·lació de calaix porta plànols i documents de color blanc anclat directament a paret. (P - 8)	150,00	3,000	450,00

TOTAL Subcapítol 01.02.05 **843,63**

Obra 01 CATALUNYA CONNECTA PRESSUPOST La Seu d'Urgell

Capítol 03 TORRE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	RTA0301	m3	Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat sobre camió. Inclòs transport fins al abocador homologat més proper, amb certificat d'abocament. Inclosos excedents d'excavació. (P - 79)	59,54	87,984	5.238,57
2	RTA0370	m2	Capa de neteja i anivellament de 5 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió. (P - 81)	14,87	25,503	379,23
3	RTA0310	m3	Formigó en massa per a rases i pous de fonaments a partir de 5m³, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió, inclòs encofrat a una o dues cares, d'acord projecte i plànols de detall. Incloses provetes de formigó. Els excedents de formigó per excés d'excavació estan inclosos. (P - 80)	144,29	90,534	13.063,15
4	RTA0207	ut	Pintat de la torre de 45 m amb un to cromàtic amb un to cromàtic adequat a l'entorn o el determinat per la direcció tècnica en el replanteig. S'utilitzaran els següents productes i indicacions: - Dissolvent aniònic. - Imprimació epoxi poliamida per aplicació sobre galvanitzat, amb un espessor de 35 micres, sòlid en volum de 33-38 %. - Pintura amb acabat de dos capes de poliuretà alifàtic universal no contaminant, segons norma UNE-48-300 i la 101-37CE. Espessor sec mínim de 40 micres per capa. Contingut sòlid en volum de 40 %. - Els rendiments màxims admissibles s'ajusten als recomanats pel fabricant i la pintura compleix els criteris ecològics recollits en la norma UNE 48-300. - Es pinta l'escala. - No es pinten els cargols ni els elements de seguretat de la torre. (P - 78)	5.805,00	1,000	5.805,00
5	RTA0070	ut	Subministrament i muntatge de torre autosuportada de gelosia reforçada i muntants tubulars tipus MT45 de 45 m d'alçària lliure total sobre el nivell de terra i tub en punta de 3 metres d'alçada i 150mm de diàmetre, de base hexagonal amb estructura de ferro galvanitzat en calent, amb abalisament i parallamps a la part superior, amb canal per baixada de cables, amb escala fixada a la torre des del terra fins a la	84.745,77	1,000	84.745,77

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari

part superior de la mateixa, tots els elements addicionals a base de material galvanitzat, certificat de construcció i instal·lació respecte el compliment de totes aquestes característiques incloent tots els accessoris i fixacions d'obra necessaris per seu correcte muntatge sense soldadures que afectin al material galvanitzat, instal·lada. Tot segons plànols de projecte.

En concret i com a mínim ha de garantir:

- Estructura complerta galvanitzada.
- Tub de 3 metres útils, diàm. 150 mm, per a antenes de televisió, col·locat vertical damunt de la torre.
- Pintura de tots els elements amb color determinat per la direcció direcció tècnica i galvanitzat de tots els elements.
- Tornilleria d'acer galvanitzat.
- Escala interior d'accés fins a cúspide.
- Plataformes de descans i o treball cada 7 metres com a màxim (abarcant tot el perímetre de la torre), segons plànols.
- Suport guia d'ones vertical a tota la seva altura.
- Sistema de seguretat anticaigudes tipus carril rígid marca SöLL o equivalent.
- 2 balises nocturnes de baixa intensitat a LED, segons normativa OACI incloent cèl·lules fotoelèctriques, caixes de derivació estanques, doble baixada de cable antihumitat apantallat de 2 x 2,5 mm² i grapes metàl·liques de subjecció a estructura.
- Parallamps amb sistema de protecció activa per mitjà de dispositiu d'encebament, avanç de t=27?s i radi de seguretat de 47 metres, segons s'estipula al CTE-DB-SU 8 amb dues baixades d'acer inoxidable trenat de 70 mm² amb diàmetre mínim de fil 1,7mm, fixacions metàl·liques a estructura i suports aïllats. Connexionat de les dues baixades a la xarxa de terres perimetral de l'emplaçament.
- Dues baixades de presa de terres d'acer inoxidable trenat de 70 mm² amb diàmetre mínim de fil 1,7mm, per al connexionat d'antenes i equipaments, fixacions metàl·liques a estructura. Acabat amb les corresponents platines de coure ubicades a les diferents plataformes i/o properes als punt de connexió d'antenes. Connexionat de les dues baixades a la xarxa de terres perimetral de l'emplaçament.
- Plantilla per a muntatge de perns a fonamentació d'acord plànols.
- Sistema de potes d'elefant i perns d'alta resistència d'acord plànols.

L'estructura estarà calculada per una deformació màxima per torsió 1° i 0.6° sexagesimals en punta i a la cota de les paràboles respectivament, a una velocitat del vent de 150 km/h i amb la següents càrregues de vent previstes (antenes):

-6 plafons de TV a 48 m d'alçada (sobre tub de 3 m). --> Superfície total d'exposició al vent:Total: 1.80m²
-3 antenes crosspolars (plafons radiants) a 43.5 m d'alçada. --> Superfície total d'exposició al vent: 3.24m².
-3 antenes crosspolars (plafons radiants) a 40.5 m d'alçada. --> Superfície total d'exposició al vent: 3.24m².
-3 antenes crosspolars (plafons radiants) a 37.5 m d'alçada. --> Superfície total d'exposició al vent: 3.24m².
-2 antenes tipus dipols FM a 37.5 m d'alçada
-6 antenes colinials a 35 m alçada
-3 antenes crosspolars (plafons radiants) a 34.5 m d'alçada. --> Superfície total d'exposició al vent: 3.24m².
-3 antenes crosspolars (plafons radiants) a 31.5 m d'alçada. --> Superfície total d'exposició al vent: 3.24m².
-3 antenes crosspolars (plafons radiants) a 28.5 m d'alçada. --> Superfície total d'exposició al vent: 3.24m².
-18 panells 0,5x0,5 a 25 m d'alçada. --> Superfície total d'exposició al vent: 4.50m².
-4 paràboles de 1,2 m. de diàmetre a 23.75 m d'alçada. --> Superfície total d'exposició al vent: 4.52m².
-4 paràboles de 1,2 m. de diàmetre a 22.5 m d'alçada. --> Superfície total d'exposició al vent: 4.52m².

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en data 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell
El Secretari

-6 paràboles de 0,6 m. de diàmetre a 21.25 m d'alçada. --> Superfície total d'exposició al vent:1.69m².
-10 paràboles de 0,3 m. de diàmetre a 20 m d'alçada. --> Superfície total d'exposició al vent:0.7m².
-2 antenes tipus yagui a 20 m d'alçada
-10 paràboles de 0,3 m. de diàmetre a 18.75 m d'alçada. --> Superfície total d'exposició al vent:0.7m².

Es poden incorporar altres antenes sempre i quan les sol·licitacions de càrrega i cota siguin equivalents.

Aquesta partida inclou tots els elements necessaris per a l'execució completa de l'estructura de la torre, incloent l'armat i els perns d'ancoratge a la fonamentació, amb excepció del formigó en massa de la fonamentació. Tots els altres elements i accessoris estan inclosos sense excepció.

La fabricació i l'execució de la torre es realitzarà sota estricta supervisió de la direcció facultativa, realitzant-se l'acceptació prèvia de l'estructura muntada sense galvanitzar a taller. (P - 77)

TOTAL Capítol		**01.03**			**109.231,72**
Obra		01	CATALUNYA CONNECTA PRESSUPOST La Seu d'Urgell		
Capítol		04	SEGURETAT I SALUT		
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ROC0532	pa	Partida alçada per a dur a terme les tasques de seguretat i salut a l'obra en quant a mitjans i equips de protecció, i per a executar el pla de seguretat i salut en base l'estudi bàsic, incloent tots els tràmits i documentació necessària. (P - 50)	712,20	1,000	712,20
TOTAL Capítol		**01.04**			**712,20**
Obra		01	CATALUNYA CONNECTA PRESSUPOST La Seu d'Urgell		
Capítol		05	PAGAMENTS LÍNIA ELÈCTRICA		
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PTCTC01	Pa.	Partida alçada a justificar el cost de la línia elèctrica. (P - 2)	15.000,00	1,000	15.000,00
TOTAL Capítol		**01.05**			**15.000,00**
Obra		01	CATALUNYA CONNECTA PRESSUPOST La Seu d'Urgell		
Capítol		06	PERMISOS		
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PPPPOF1	Pa.	Partida alçada a justificar corresponent al cost de l'obtenció dels permisos dels Organismes Oficials necessaris per realitzar els treballs i per obtenir l'autorització de les empreses de servei públic afectades per les noves instal·lacions. (P - 1)	11.650,00	1,000	11.650,00
TOTAL Capítol		**01.06**			**11.650,00**

Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Allego

EUROS

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012
Seu d'Urgell
El Secretari

6.3. RESUM DE PRESSUPOST

El pressupost d'execució de les obres a realitzar segons el present projecte, és de TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE MIL SET-CENTS TRENTA-DOS EUROS I VINT CÈNTIMS, tal i com queda detallat a continuació:

Obra civil	55.675,62 €
Instal·lació	67.587,94 €
Torre	109.231,72 €
Pagaments línia elèctrica	15.000,00 €
Permisos	11.650,00 €
PREU EXECUCIÓ MATERIAL	259.145,28 €
Seguretat i salut	712,20 €
Benefici industrial (6%)	15.548,72 €
Despeses generals (13%)	33.688,89 €
PREU EXECUCIÓ DE CONTRACTACIÓ	309.095,08 €
I.V.A. (18%)	55.637,11 €
TOTAL	364.732,20 €

Aquest preu inclou l'I.V.A., benefici industrial i despeses generals.

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Callego

Barcelona, novembre de 2011

Lluis Gironella i Ferrer.
Enginyer Industrial.
Nº. Col·legiat: 9848
BGC – Arquitectura i Enginyeria.

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

02 ABR. 2012
El Secretari

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions establertes en l'esmentat acord
Raquel González Gállego

7. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

7.1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. R.D. 1627/97

En compliment del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, s'elabora el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, que haurà d'acompanyar el projecte d'execució de l'obra per al seu visat, ser coherent amb el seu contingut i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporti la realització de l'obra.

En aplicació d'aquest Estudi Bàsic, cada contractista elaborarà un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el que s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra, sense que això pugui implicar sota cap concepte la disminució dels nivells de protecció previstos en l'estudi ni de l'import total destinat a les mesures de prevenció. El Pla haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no es precisi aquesta figura, per la Direcció Facultativa que en qualsevol cas tindrà accés permanent al document, així com la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

El contractista facilitarà una còpia del Pla i de les seves possibles modificacions als representants dels treballadors en el centre de treball, a efectes del seu coneixement i seguiment.

Es recorda l'obligatorietat de que en cada centre de treball existeixi un Llibre d'incidències subministrat pel Col·legi professional pertinent, amb objectius de control i seguiment del Pla, que estarà en poder del Coordinador o de la Direcció Facultativa. També hi tindran accés contractistes, subcontractistes, treballadors autònoms, persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció de les empreses interventores, representants dels treballadors i tècnics especialitzats en la matèria de les Administracions públiques, qui podran fer anotacions relacionades amb els objectius del llibre.

Efectuada qualsevol anotació en el Llibre d'incidències, el seu posseïdor estarà obligat a remetre, en un termini de 24 hores, una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província on es realitza l'obra. Igualment s'hauran de notificar les anotacions fetes al contractista afectat i als representants dels treballadors.

El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra haurà de planificar les fases de treball que es desenvolupin simultàniament, vetllar per tal de que els treballadors apliquin de manera responsable els principis de l'acció preventiva, aprovar el Pla de Seguretat i Salut i, si s'esdevé, les modificacions esdevingudes, i adoptar les mesures necessàries per a que només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra.

Contractistes i subcontractistes estaran obligats a aplicar els principis de l'acció preventiva mitjançant l'acompliment per part dels seus treballadors i dels autònoms per ells contractats de les especificacions del Pla de Seguretat i Salut i de la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, atenent i complint les indicacions que pogués fer-li el Coordinador o la Direcció Facultativa al respecte durant l'execució de l'obra. Ambdós respondran solidàriament de les conseqüències derivades de d'incompliment del Pla, sense quedar eximits per les responsabilitats dels Coordinadors, Direcció Facultativa i Promotor. A les mateixes obligacions quedaran sotmesos els treballadors autònoms.

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

02 ABR. 2012

De conformitat amb la Llei de Prevenció de riscos laborals, els treballadors hauran de rebre una informació comprensible i adequada de les mesures preventives a adoptar, per part de l'empresa a la que pertanyen, restant vigent el seu dret o el dels seus representants a la consulta i participació en matèria de Seguretat i Salut.

Abans de l'inici dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat laboral competent, segons el model inclòs en l'annex III del Reial Decret, que haurà d'exposar-se de forma visible en l'obra. Aquest haurà d'anar acompanyat del Pla de Seguretat i Salut.

El Coordinador de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa podrà aturar les activitats parcial o totalment en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, als subcontractistes afectats i als representants dels treballadors.

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació
Comissió Territorial d'Urbanisme
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
Raquel González Gállego

7.2. TIPUS D'OBRA

Construcció del centre de telecomunicacions a La Seu d'Urgell (Alt Urgell) en el marc del Pla CATALUNYA CONNECTA del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

7.3. EMPLAÇAMENT

El nou centre s'ubicarà dins del terme municipal de La Seu d'Urgell, a la comarca de Alt Urgell, província de Lleida.

7.4. DESCRIPCIÓ DEL SOLAR

Es tracta d'una parcel·la de geometria regular i gaire bé de forma rectangular. La superfície total de la parcel·la és de 150 m^2, de la qual s'ocupen només 96,1 m^2.

7.5. DESCRIPCIÓ DE L'OBRA

El programa de la nova construcció consta d'una dependència constituïda per:

Tres contenidors de formigó allotjats sobre llosa. Cada contenidor conté el seu propi quadre elèctric. Les instal·lacions i l'equipament seran el necessari per a realitzar les funcions per les quals ha estat dissenyada.

Una torre suport d'antenes, de 45 m. d'alçada, amb tots els mitjans de seguretat, de senyalització i auxiliars per la infraestructura.

Una tanca perimetral, aixecada al voltant de la torre amb una alçada de 2 m.

7.6. AUTOR DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

Redacta el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut l'enginyer Lluís Gironella i Ferrer, col·legiat nº 9848.

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

document
02 ABR. 2012
El Secretari

7.7. ANÀLISIS DE RISCOS. LA SEGURETAT APLICADA A L'OBRA

7.7.1. Excavacions

7.7.1.1. Definició

Buidat del terreny de dimensions variables en funció de l'ús i de la classe de terreny, que pot tenir per funció arribar a estrats resistents del sol per fonamentar, albergar instal·lacions en forma de rases, etc. Es realitzarà bàsicament amb maquinària específica i ajuda manual en la neteja i perfilat.

7.7.1.2. Recursos a emprar

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel Gonzalez Gállego

Maquinària

- Excavadora
- Retroexcavadora
- Pala carregadora
- Dúmper
- Camió de transport

Eines

- Carreta manual
- Palanques, maces, macetes, cunyes...
- Pics i pales

Mitjans auxiliars

- Tanques
- Escales de mà
- Posts i taulells de fusta per estibar
- Senyals de seguretat i d'advertència a tercers

7.7.1.3. Riscos més freqüents

- Caigudes en altura
- Caigudes al mateix nivell
- Despreniments del terreny

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

document provisionalment pel
presentació de data 02 ABR. 2012
El Secretari

- Caiguda d'objectes
- Atropellament de maquinària en moviment
- Atrapaments
- Contacte elèctric directe o indirecte
- Cops contra objectes
- Projecció de partícules als ulls
- Contaminació acústica
- Lumbàlgia per sobreesforç
- Cossos estranys en ulls
- Erosions de mans per fregament contra les parets

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord.
La secretària
Raquel González Gállego

7.7.1.4. **Normes d'actuació preventiva**

La zona de treball estarà neta i endressada per permetre la correcta evolució dels mitjans mecànics.

Es realitzarà un estudi del terreny en funció del qual es veurà si cal realitzar entibacions per garantir les dimensions de l'excavació i la seguretat dels treballadors. Sempre s'entibarà a partir d'1,30 metres.

Les entibacions seran examinades a l'inici de la jornada laboral.

Les entibacions sobresortiran no menys de 30 cm. del terreny formant així un sòcol.

L'estabilitat de les entibacions ha de ser absoluta i no es retiraran els sistemes d'arriostrament fins que hagin desaparegut les tensions que incideixen sobre elles.

El procés de desentibat és tan perillós o més que el d'entibat, pel que s'estudiarà el procés a seguir en ambdós casos.

Els elements estructurals inestables, així com les edificacions veïnes, hauran d'apuntalar-se adequadament.

Diàriament es comprovarà la inexistència d'assentaments apreciables en les construccions veïnes, així com l'absència d'esquerdes.

Sempre que sigui possible es regaran les zones de pas i de treball que puguin ser origen de formació de pols.

L'aigua i el desgel alteren les característiques del terreny, pel que s'haurà de prestar especial atenció a les excavacions després de produïts aquests fenòmens.

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

Document provisionalment pel 02 ABR. 2012

No es transportarà persones en vehicles i màquines, excepte en els casos que disposin de seients per a acompanyants.

Els productes de l'excavació i els materials a apilar, estaran a la distància suficient per evitar despreniments. Aquesta distància serà d'un mínim igual a la profunditat de l'excavació més un metre. Amb aquesta mateixa finalitat s'evitarà la circulació de maquinària en les immediacions del buidat, estant planificats tots els seus moviments.

Les passeres per a tràfic de persones o materials tindran una amplada mínima de 0,60m degudament arriostrades i apuntalades amb dependència a la càrrega a suportar. Disposaran de la corresponent barana de protecció amb sòcol.

La il·luminació serà suficient, amb una intensitat mínima de 50 lux quan sigui artificial, recolzada sobre bases aïllants (mai sobre les armadures).

Si es precís moure pesos manualment, es considerarà prèviament la quantia d'aquests, la distància a recórrer, el temps necessari, etc...

S'evitarà sobrepassar el màxim de càrrega manual a ser transportada per un operari. Recomanable 30 kg en homes i 15 kg en dones.

No s'ha d'oblidar que l'excés de begudes alcohòliques, la falta de són i la mala alimentació augmenten considerablement els riscos d'accident.

En situació anormal (pluja, boira, etc.) s'extremaran les precaucions i si és necessari s'aturaran les activitats.

7.7.1.5. Mesures de protecció

Protecció col·lectiva

La zona on s'estan fent les activitats, estarà protegida mitjançant una tanca perimetral, evitant l'accés de qualsevol persona aliena a l'obra.

Es disposarà d'extintors amb agent sec en les immediacions del grup electrogen i dels quadres elèctrics.

Es senyalitzaran les rases i pous amb cintes o tanques amb elements reflectants.

Sistema elèctric provisional d'obra, sistemes d'apuntalament, etc. seran revisats periòdicament.

Protecció personal

- Casc de seguretat homologat, classe N.
- Cinturó de seguretat.
- Protectors auditius.
- Equips de protecció respiratòria amb filtre mecànic.
- Guants de protecció de cuir.

Sostenibilitat
d'Ordenació
d'Urbanisme
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

02 ABR. 2012
El Secretari

- Ulleres de seguretat amb muntura universal.
- Botes de seguretat contra riscos d'origen mecànic.
- Botes impermeables a l'aigua i a la humitat.
- Roba de treball en perfecte estat.
- Roba impermeable

7.7.2. Estructures de formigó armat

7.7.2.1. Definició

Conjunt de treballs en els que intervenen sistemes d'encofrat, acer en rodons, formigó i peces prefabricades de formigó o ceràmica, per construir fonaments, pilars, jàsseres, bigues i lloses.

Replanteig, armat, ferrallat, encofrat i abocament del formigó seran les activitats contemplades en l'execució d'aquest tipus d'estructura.

7.7.2.2. Recursos a emprar

Maquinària

- Camions formigonera
- Formigonera
- Compressor
- Bomba de formigó
- Vibrador elèctric
- Serra circular per a fusta
- Pistola clavadora
- Grup de soldadura
- Equip de soldadura autònoma i oxitall
- Dobladora i maquinària de preformat d'armadures
- Adressadora

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

Eines

- Vibrador manual
- Carretó manual

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel malleix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

Document aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari

- Serra de mà per a fusta
- Regles, nivells, plomada
- Serra d'arc per a fusta
- Caixes d'eines completes d'encofrador i ferrallista
- Palanques, maces, macetes, cunyes...
- Grifes

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

Mitjans auxiliars

- Puntals metàl·lics
- Cables de subjecció i transport
- Plataformes de treball
- Escales manuals
- Baranes de protecció amb sòcol
- Taulons i taulells
- Marquesines, tendalls i xarxes de protecció
- Senyals de seguretat i d'advertència a tercers

7.7.2.3. **Riscos més freqüents**

- Caigudes en altura
- Caigudes al mateix nivell
- Despreniments
- Caiguda d'objectes
- Atropellament de maquinària en moviment
- Atrapaments
- Aixafades
- Cremades en operacions d'oxitall
- Radiacions per soldadura elèctrica
- Contacte elèctric directe o indirecte

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

DILIGÈNCIA. Aquest document
ha estat aprovat provisionalment pel
Ple de l'Ajuntament de
La Seu d'Urgell,
El Secretari,
02 ABR. 2012

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació
del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme
de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió
Territorial d'Urbanisme de Lleida en
data 28 JUNY 2012 amb les prescrip-
cions que han estat incorporades en
l'esmentat acord
La secretària,
Raquel González Gállego

- Cops contra objectes
- Projecció de partícules als ulls
- Lumbàlgia per sobreesforç
- Cossos estranys en ulls
- Ferides en mans i peus amb objectes punxants
- Incisions amb màquines de tallar

Normes d'actuació preventiva

La zona de treball estarà neta i endressada per permetre la correcta evolució dels mitjans mecànics.

L'hissat de les peces llargues es realitzarà mantenint-ne l'horitzontalitat, mitjançant cables proveïts de pestell de seguretat.

Per evitar la manipulació continuada en l'obra amb el conseqüent risc que això suposa, es procurarà rebre la ferralla des de tallers especialitzats tan elaborats com sigui possible, deixant per fer només les tasques de muntatge i ajust.

Les passeres per a tràfic de persones o materials tindran una amplada mínima de 0,60m degudament aventallades i apuntalades amb dependència a la càrrega a suportar. Disposaran de la corresponent barana de protecció amb sòcol.

La il·luminació serà suficient, amb una intensitat mínima de 50 lux quan sigui artificial, recolzada sobre bases aïllants (mai sobre les armadures).

Si es precís moure pesos manualment, es considerarà prèviament la quantia d'aquests, la distància a recórrer, el temps necessari, etc...

S'evitarà sobrepassar el màxim de càrrega manual a ser transportada per un operari. Recomanable 30 Kg en homes i 15 Kg en dones.

No s'ha d'oblidar que l'excés de begudes alcohòliques, la falta de són i la mala alimentació augmenten considerablement els riscos d'accident.

En situació anormal (pluja, boira, etc.) s'extremaran les precaucions i si és necessari s"aturaran les activitats.

7.7.2.4. Mesures de protecció

Protecció col·lectiva

S'acotaran les zones que presentin risc de caiguda d'objectes durant la realització dels treballs per tal que no s'hi circuli per sota. Aquestes àrees estaran també senyalitzades i protegides amb xarxes o lones i viseres.

La zona on s'estan fent les activitats, estarà protegida mitjançant una tanca perimetral.

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer
i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

Aquest document
provisionalment pel
0 2 ABR. 2012

En la instal·lació de maquinària a emprar, es mantindrà la distància de seguretat a les línies de conducció elèctrica.

Les armadures i/o connectors metàl·lics encastats en parts de l'obra sobresortint dels paraments a manera d'espera, es protegiran per tal d'evitar punxades o erosions al personal que pugui topar contra elles.

Es disposarà d'extintors de pols polivalent en la zona d'apilament i tall.

Es disposarà d'extintors amb agent sec en les immediacions del grup electrogen i dels quadres elèctrics.

Sistema elèctric provisional d'obra, sistemes d'apuntalament, etc. seran revisats periòdicament.

Protecció personal

Els elements de protecció personal no són la solució definitiva en la lluita contra els accidents de treball; només tracten d'evitar la lesió o disminuir les seves conseqüències, i no l'accident en sí.

- Casc de seguretat homologat, classe N.
- Cinturó de seguretat de subjecció.
- Protectors auditius.
- Equips de protecció respiratòria amb filtre mecànic tipus A (cel·lulosa).
- Equips de protecció respiratòria amb filtre per a fums de soldadura.
- Guants de soldador amb manigots incorporats, forrats interiorment amb fibra termoaïllant.
- Guants de protecció de cuir.
- Pantalla manual per a soldador.
- Ulleres de seguretat.
- Botes de seguretat contra riscos d'origen mecànic.
- Polaines per cobrir el calçat
- Botes impermeables a l'aigua i a la humitat.
- Roba de treball en perfecte estat.
- Roba impermeable

Generalitat de Catalunya
Departament de Sostenibilitat i Territori
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel Callejo

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

02 ABR. 2012

7.7.3. Paleteria

7.7.3.1. Definició

Conjunt de treballs de construcció necessaris per a la realització d'estructures de fàbrica i tancaments interiors i exteriors, així com de revestiments i ajudes per tal que la resta d'oficis puguin dur a terme les seves activitats.

7.7.3.2. Recursos a emprar

Maquinària

- Grua torre, hidràulica autopropulsada
- Cabrestant
- Transpalet
- Formigonera
- Taladro percutor
- Radial per a ceràmica

Eines

- Serra d'arc per a fusta
- Carretó manual
- Recipients contenidors d'eines
- Pales i palanques
- Regles, escaires, plomada, nivell, etc.
- Macetes, escarpes, maces, punters, etc

Mitjans auxiliars

- Bastida tubular
- Plataformes de treball
- Escales manuals
- Llistons, llates, taulells i taulons
- Baixants de runa
- Safates, cistells

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 d'acord amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord.

La secretària

Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10.01.2012 amb el número B-486434

- Senyals de seguretat i d'advertència a tercers
- Baranes de protecció amb sòcol
- Bigues de repartiment de càrregues
- Marquesines, tendalls i xarxes de protecció

7.7.3.3. Riscos més freqüents

- Caigudes en altura
- Caigudes al mateix nivell
- Caiguda de grua
- Desplom de la bastida
- Atrapaments
- Aixafades
- Caiguda d'objectes
- Contacte elèctric directe o indirecte
- Cops contra objectes
- Ambient pulverulent
- Projecció de partícules als ulls
- Nivell sonor excessiu
- Lumbàlgia per sobreesforç
- Afeccions a la pell
- Ferides en mans i peus amb objectes punxants

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 de les prescripcions que han estat incorporades en l'esmena d'acord
La secretària
Raquel González Gallego

02 ABR. 2012
El Secretari

7.7.3.4. Normes d'actuació preventiva

La zona de treball estarà neta i endressada per permetre la correcta evolució dels mitjans mecànics.

El transport de materials a granel com peces ceràmiques, blocs de formigó, etc. es farà sobre safates, superfícies portapalets, o solució equivalent, per tal d'impedir el corriment de la càrrega.

Tot el material, així com les eines que s'hagin d'usar, es trobaran perfectament emmagatzemades en llocs preestablerts amb aquest objectiu, sota el control d'algun treballador/s encarregat/s.

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

02 ABR. 2012

L'apilament en altura es realitzarà en funció de l'estabilitat que ofereixi el conjunt, sobre superfície plana i resistent. No s'apilaran en una mateixa pila palets de diferent geometria i contingut.

Si no s'acaba de consumir el contingut d'un palet s'indicarà abans de que aquest torni a ser manipulat.

Els petits materials s'apilaran en safates i recipients adequats per evitar la seva dispersió per l'obra.

No es permetrà que s'usin suplements de bastida com si fos l'escala de treball.

La zona de treball estarà neta de puntes, armadures, fustes i runa.

Es prohibirà fumar quan es manipulin substàncies inflamables o explosives.

Si s'usen substàncies tòxiques o corrosives, aniran en els seus envasos originals on es determinarà clarament el seu contingut i forma d'actuació en cas d'ingestió o contacte.

La il·luminació serà suficient, amb una intensitat mínima de 50 lux quan sigui artificial, recolzada sobre bases aïllants.

Es revisaran periòdicament l'estat de bastides, sistemes d'apuntalament, instal·lació elèctrica d'obra, maquinària i equips.

Si es precís moure pesos manualment, es considerarà prèviament la quantia d'aquests, la distància a recórrer, el temps necessari, etc...

S'evitarà sobrepassar el màxim de càrrega manual a ser transportada per un operari. Recomanable 30 Kg en homes i 15 Kg en dones.

No s'ha d'oblidar que l'excés de begudes alcohòliques, la manca de descans i la mala alimentació augmenten considerablement els riscos d'accident.

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2013 de les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

En situació anormal (pluja, boira, etc.) s'extremaran les precaucions i si és necessari s'aturaran les activitats.

7.7.3.5. Mesures de protecció

Protecció col·lectiva

S'acotaran les zones que presentin risc de caiguda d'objectes durant la realització dels treballs per tal que no s'hi circuli per sota. Si no és possible aquestes àrees es senyalitzaran i protegiran amb xarxes o lones i viseres.

En la instal·lació de maquinària a emprar, es mantindrà la distància de seguretat a les línies de conducció elèctrica.

La zona on s'estan fent les activitats, estarà protegida mitjançant una tanca perimetral.

Tant l'aparcament de vehicles i maquinària com l'apilament de materials inflamables i combustibles com gas-oil, benzines, dissolvents, etc. s'efectuarà en lloc segur fora de la zona d'influència dels treballs.

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

Es disposarà d'extintors de pols polivalent, sobretot junt a les zones d'apilament de materials inflamables i combustibles.

Es disposarà d'extintors de pols polivalent amb agent sec al voltant del grup electrogen i dels quadres elèctrics.

Protecció personal

- Casc de seguretat homologat, classe N.
- Cinturó de seguretat de subjecció.
- Equips de protecció respiratòria amb filtre mecànic.
- Guants de protecció de cuir.
- Protectors auditius.
- Ulleres de seguretat amb muntura universal.
- Botes de seguretat contra riscos d'origen mecànic.
- Botes impermeables a l'aigua i a la humitat.
- Roba de treball en perfecte estat.
- Roba impermeable.

7.7.4. Formació de cobertes

7.7.4.1. Definició

Conjunt de treballs de construcció necessaris per a la realització de cobertes, que podran ser planes, transitables o no, o inclinades; no es contemplen els treballs de realització de l'estructura, inclosos en anteriors apartats.

7.7.4.2. Recursos a emprar

Maquinària

- Cabrestant
- Formigonera
- Taladradora
- Radial per a ceràmica

Eines

- Serra d'arc

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord.
La secretària
Raquel González Càllego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-488434

Document provisionalment pel ple en sessió de la Seu d'Urgell, 02 ABR. 2012
El Secretari

- Cisalla
- Recipients contenidors d'eines
- Pales i palanques
- Llana
- Regles, escaires, plomada, nivell, etc.
- Macetes, escarpes, maces, punters, etc.

Mitjans auxiliars

- Bastida tubular
- Puntals metàl·lics
- Escales manuals
- Llistons, llates, taulells i taulons
- Safates, cistells
- Senyals de seguretat i d'advertència a tercers
- Baranes de protecció amb sòcol
- Marquesines, tendalls i xarxes de protecció

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Callego

7.7.4.3. **Riscos més freqüents**

- Caigudes en altura
- Caigudes al mateix nivell
- Desplom de la bastida
- Atrapaments
- Aixafades
- Caiguda d'objectes
- Contacte elèctric directe o indirecte
- Cops contra objectes
- Projecció de partícules als ulls
- Lumbàlgia per sobreesforç

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

Aquest document
02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell

- Afeccions a la pell
- Ferides en mans i peus amb objectes punxants

7.7.4.4. Normes d'actuació preventiva

La zona de treball estarà neta i endressada per permetre la correcta evolució dels mitjans mecànics.

El transport de materials a granel com peces ceràmiques, blocs de formigó, etc. es farà sobre safates, superfícies portapalets, o solució equivalent, per tal d'impedir el corriment de la càrrega.

Tot el material, així com les eines que s'hagin d'usar, es trobaran perfectament emmagatzemades en llocs preestablerts amb aquest objectiu, sota el control d'algun treballador/s encarregat/s.

La il·luminació serà suficient, amb una intensitat mínima de 50 lux quan sigui artificial, recolzada sobre bases aïllants.

L'apilament en altura es realitzarà en funció de l'estabilitat que ofereixi el conjunt, sobre superfície plana i resistent. No s'apilaran en una mateixa pila palets de diferent geometria i contingut.

Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012
La secretària

Si no s'acaba de consumir el contingut d'un palet s'indicarà abans de que aquest torni a ser manipulat.

Els petits materials s'apilaran en safates i recipients adequats per evitar la seva dispersió per l'obra.

No es permetrà que s'usin suplements de bastida com si fos l'escala de treball.

Es revisaran periòdicament l'estat de bastides, sistemes d'apuntalament, instal·lació elèctrica d'obra, maquinària i equips.

Es prohibirà fumar quan es manipulin substàncies inflamables o explosives.

Si s'usen substàncies tòxiques o corrosives, aniran en els seus envasos originals on es determinarà clarament el seu contingut i forma d'actuació en cas d'ingestió o contacte.

Si es precís moure pesos manualment, es considerarà prèviament la quantia d'aquests, la distància a recórrer, el temps necessari, etc...

S'evitarà sobrepassar el màxim de càrrega manual a ser transportada per un operari. Recomanable 30 Kg en homes i 15 Kg en dones.

No s'ha d'oblidar que l'excés de begudes alcohòliques, la manca de descans i la mala alimentació augmenten considerablement els riscos d'accident.

En situació anormal (pluja, boira, etc.) s'extremaran les precaucions i si és necessari s'aturaran les activitats.

7.7.4.5. Mesures de protecció

Protecció col·lectiva

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

Aprovat provisionalment pel
02 ABR. 2012

S'acotaran les zones que presentin risc de caiguda d'objectes durant la realització dels treballs per tal que no s'hi circuli per sota. Si no és possible aquestes àrees es senyalitzaran i protegiran amb xarxes o lones i viseres.

En la instal·lació de maquinària a emprar, es mantindrà la distància de seguretat a les línies de conducció elèctrica.

La zona on s'estan fent les activitats, estarà protegida mitjançant una tanca perimetral.

Tant l'aparcament de vehicles i maquinària com l'apilament de materials inflamables i combustibles com gas-oil, benzines, dissolvents, etc. s'efectuarà en lloc segur fora de la zona d'influència dels treballs.

Es disposarà d'extintors de pols polivalent, sobretot junt a les zones d'apilament de materials inflamables i combustibles.

Es disposarà d'extintors de pols polivalent amb agent sec al voltant del grup electrogen i dels quadres elèctrics.

Protecció personal

- Casc de seguretat homologat, classe N.
- Cinturó de seguretat de subjecció.
- Equips de protecció respiratòria
- Guants de protecció de cuir.
- Protectors auditius.
- Ulleres de seguretat amb muntura universal.
- Botes de seguretat contra riscos d'origen mecànic.
- Botes impermeables a l'aigua i a la humitat.
- Roba de treball en perfecte estat.
- Roba impermeable.

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord

La secretària

Raquel González Gállego

7.7.5. Instal·lació de fontaneria, calefacció i aire condicionat

7.7.5.1. Definició

Total de treballs relacionats amb l'apilament, transport, muntatge i ajust d'elements usats per a la conducció d'aigua, així com el conjunt d'accessoris que en regulen el pas. També s'inclouen els elements de producció de fred i calor per a la millora del confort tèrmic de les estances de la construcció.

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10.01.2012 amb el número B-436434

Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel Ple de l'Ajuntament de
02 ABR. 2012
El Secretari

7.7.5.2. Recursos a emprar

Maquinària

- Cabrestant
- Esmeriladora radial per a metalls
- Terrajadora
- Taladradora
- Pistola fixadora de claus per impulsió
- Soldador sellador de juntes
- Lampareta de soldadura de gas

Eines

- Carretó manual
- Talladora de tubs
- Corbadora de tubs
- Serra d'arc per a metalls
- Serra d'arc per a PVC
- Cisalla de xapa
- Corbadora de xapa
- Caixa d'eines de fontaneria
- Pales i palanques
- Regles, escaires, plomada, nivell, etc.

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'acord aprovat
La secretària
Raquel González Gállego

Mitjans auxiliars

- Bastida tubular
- Bastida de borriquetes
- Escales manuals
- Safates, cistells
- Contenidors de retalls

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

02 ABR. 2012

- Senyals de seguretat i d'advertència a tercers
- Marquesines, tendalls i xarxes de protecció

7.7.5.3. Riscos més freqüents

- Caigudes en altura
- Caigudes al mateix nivell
- Desplom de la bastida
- Caiguda d'objectes
- Contacte elèctric directe o indirecte
- Cremades per partícules incandescents
- Cremades per contacte amb objectes calents
- Cops contra objectes
- Projecció de partícules als ulls
- Nivell sonor excessiu
- Lumbàlgia per sobreesforç
- Afeccions a la pell
- Lesions en mans i peus
- Incendi

Generalitat de Catalunya
Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del territori, urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmenat acord
La secretària
Raquel González Gállego

7.7.5.4. Normes d'actuació preventiva

La zona de treball estarà neta i endressada per permetre la correcta evolució dels mitjans mecànics.

Tot el material, així com les eines que s'hagin d'usar, es trobaran perfectament emmagatzemades en llocs preestablerts amb aquest objectiu, sota el control d'algun treballador/s encarregat/s.

L'apilament en altura es realitzarà en funció de l'estabilitat que ofereixi el conjunt, sobre superfície plana i resistent. No s'apilaran en una mateixa pila palets de diferent geometria i contingut.

Els tubs s'apilaran horitzontalment, sobre prestatgeries, classificats per grandàries i seccions. Es senyalitzaran mitjançant cintes quan estiguin propers als llocs de pas.

Si no s'acaba de consumir el contingut d'un palet s'indicarà abans de que aquest torni a ser manipulat.

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

Els petits materials s'apilaran en safates i recipients adequats per evitar la seva dispersió per l'obra.

No es permetrà que s'usin suplements de bastida com si fos l'escala de treball.

La zona de treball estarà neta de puntes, armadures, fustes i runa.

La il·luminació serà suficient, amb una intensitat mínima de 50 lux quan sigui artificial, recolzada sobre bases aïllants.

Es comprovarà que estiguin col·locades correctament les xarxes, viseres, etc. que estiguin protegint les possibles caigudes en altura de persones, eines o materials.

Es revisaran periòdicament l'estat de bastides, sistemes d'apuntalament, instal·lació elèctrica d'obra, maquinària i equips.

Es prohibirà fumar quan es manipulin substàncies inflamables o explosives.

Si s'usen substàncies tòxiques o corrosives, aniran en els seus envasos originals on es determinarà clarament el seu contingut i forma d'actuació en cas d'ingestió o contacte.

Si es precís moure pesos manualment, es considerarà prèviament la quantia d'aquests, la distància a recórrer, el temps necessari, etc...

S'evitarà sobrepassar el màxim de càrrega manual a ser transportada per un operari. Recomanable 30 Kg en homes i 15 Kg en dones.

No s'ha d'oblidar que l'excés de begudes alcohòliques, la manca de descans i la mala alimentació augmenten considerablement els riscos d'accident.

En situació anormal (pluja, boira, etc.) s'extremaran les precaucions i si és necessari s'aturaran les activitats.

7.7.5.5. Mesures de protecció

Protecció col·lectiva

S'acotaran les zones que presentin risc de caiguda d'objectes durant la realització dels treballs per tal que no s'hi circuli per sota. Si no és possible aquestes àrees es senyalitzaran i protegiran amb xarxes o lones i viseres.

En la instal·lació de maquinària a emprar, es mantindrà la distància de seguretat a les línies de conducció elèctrica.

La zona on s'estan fent les activitats, estarà protegida mitjançant una tanca perimetral.

Tant l'aparcament de vehicles i maquinària com l'apilament de materials inflamables i combustibles com gas-oil, benzines, disolvents, etc. s'efectuarà en lloc segur fora de la zona d'influència dels treballs.

Es disposarà d'extintors de pols polivalent, sobretot junt a les zones d'apilament de materials inflamables i combustibles.

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

Es disposarà d'extintors de pols polivalent amb agent sec al voltant del grup electrogen i dels quadres elèctrics.

Protecció personal

- Casc de seguretat homologat, classe N.
- Cinturó de seguretat de subjecció.
- Equips de protecció respiratòria amb filtre per a fums procedents de la soldadura.
- Guants de precisió en pell curtida al crom, amb manigots incorporats.
- Guants de protecció de cuir.
- Protectors auditius.
- Pantalla manual per a soldador.
- Ulleres de seguretat anti-impactes.
- Botes de seguretat.
- Polaines de solador per cobrir el calçat.
- Roba de treball en perfecte estat.

DILIGÈNCIA: Aquest document ha [illegible] provisionalment pel ple de l'Ajuntament de La Seu d'Urgell
02 ABR. 2012
El Secretari

7.7.6. Instal·lació elèctrica

7.7.6.1. Definició

Treballs relatius a l'apilament, premuntatge, transport, muntatge, posta en obra i ajust d'elements per a la conducció d'energia elèctrica en baixa tensió per satisfer les necessitat relacionades amb aquesta font energètica dels futurs usuaris de l'edifici.

7.7.6.2. Recursos a emprar

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'acord
La secretària
Raquel González Gallego

Maquinària

- Cabrestant
- Esmeriladora radial
- Taladradora
- Lampareta de soldadura de gas
- Pistola fixadora de claus per impulsió
- Comprovadors

Eines

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

- Carretó manual
- Tisores
- Fulles de tall
- Tornavisos
- Martells
- Pelacables
- Serra d'arc per a metalls
- Caixa d'eines dielèctriques
- Regles, escaires, plomada, nivell, etc.
- Macetes, escarpes, maces, punters, etc.

Document visat digitalment pel
La Seu d'Urgell.
El Secretari
02 ABR. 2012

Mitjans auxiliars

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord.
La secretària
Raquel González Gállego

- Bastida tubular
- Bastida de borriquetes
- Banqueta aïllant
- Escales manuals
- Safates, cistells
- Senyals de seguretat i d'advertència a tercers
- Baranes de protecció amb sòcol
- Marquesines, tendalls i xarxes de protecció

7.7.6.3. **Riscos més freqüents**

- Caigudes en altura
- Caigudes al mateix nivell
- Desplom de la bastida
- Cremades per partícules incandescents
- Cremades per contacte amb objectes calents
- Caiguda d'objectes

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

384

- Contacte elèctric directe o indirecte
- Cops contra objectes
- Projecció de partícules als ulls
- Nivell sonor excessiu
- Lumbàlgia per sobreesforç
- Afeccions a la pell
- Lesions en mans i peus
- Incendi

DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel Ple de l'Ajuntament de La Seu d'Urgell.
El Secretari
02 ABR. 2012

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord.
La Secretària
Raquel González Gállego

7.7.6.4. Normes d'actuació preventiva

La zona de treball estarà neta i endressada per permetre la correcta evolució dels mitjans mecànics.

L'hissat de peces llargues es realitzarà mantenint-ne l'horitzontalitat.

Tot el material, així com les eines que s'hagin d'usar, es trobaran perfectament emmagatzemades en llocs preestablerts amb aquest objectiu, sota el control d'algun treballador/s encarregat/s.

L'apilament en altura es realitzarà en funció de l'estabilitat que ofereixi el conjunt, sobre superfície plana i resistent. No s'apilaran en una mateixa pila palets de diferent geometria i contingut.

Si no s'acaba de consumir el contingut d'un palet s'indicarà abans de que aquest torni a ser manipulat.

Els petits materials s'apilaran en safates i recipients adequats per evitar la seva dispersió per l'obra.

No es permetrà que s'usin suplements de bastida com si fos l'escala de treball.

Es revisaran periòdicament l'estat de bastides, sistemes d'apuntalament, instal·lació elèctrica d'obra, maquinària i equips.

Es prohibirà fumar quan es manipulin substàncies inflamables o explosives.

Si s'usen substàncies tòxiques o corrosives, aniran en els seus envasos originals on es determinarà clarament el seu contingut i forma d'actuació en cas d'ingestió o contacte.

La il·luminació serà suficient, amb una intensitat mínima de 50 lux quan sigui artificial, recolzada sobre bases aïllants.

Si es precís moure pesos manualment, es considerarà prèviament la quantia d'aquests, la distància a recórrer, el temps necessari, etc...

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

S'evitarà sobrepassar el màxim de càrrega manual a ser transportada per un operari. Recomanable 30 Kg en homes i 15 Kg en dones.

No s'ha d'oblidar que l'excés de begudes alcohòliques, la manca de descans i la mala alimentació augmenten considerablement els riscos d'accident.

En situació anormal (pluja, boira, etc.) s'extremaran les precaucions i si és necessari s'aturaran les activitats.

Generalitat de Catalunya
Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La Secretària
Rosa Gonzàlez Gallego
document
aliment pel
2012
La Seu d'U
El Secretari

7.7.6.5. Mesures de protecció

Protecció col·lectiva

S'acotaran les zones que presentin risc de caiguda d'objectes durant la realització dels treballs per tal que no s'hi circuli per sota. Si no és possible aquestes àrees es senyalitzaran i protegiran amb xarxes o lones i viseres.

En la instal·lació de maquinària a emprar, es mantindrà la distància de seguretat a les línies de conducció elèctrica.

La zona on s'estan fent les activitats, estarà protegida mitjançant una tanca perimetral.

Tant l'aparcament de vehicles i maquinària com l'apilament de materials inflamables i combustibles com gas-oil, benzines, dissolvents, etc. s'efectuarà en lloc segur fora de la zona d'influència dels treballs.

Es disposarà d'extintors de pols polivalent, sobretot junt a les zones d'apilament de materials inflamables i combustibles.

Es disposarà d'extintors de pols polivalent amb agent sec al voltant del grup electrogen i dels quadres elèctrics.

Protecció personal

- Casc de seguretat homologat, classe E.
- Cinturó de seguretat de subjecció.
- Equips de protecció respiratòria amb filtre per a fums procedents de la soldadura.
- Guants de precisió de pell curtida al crom, amb manigots incorporats.
- Guants de protecció de cuir.
- Guants dielèctrics classe II (1000v).
- Protectors auditius classe C.
- Pantalla manual per a soldador.
- Ulleres de seguretat anti-impacte.

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

- Botes de seguretat.
- Botes de seguretat dielèctrica, amb reforç no metàl·lic en puntera.
- Polaines de solador per cobrir el calçat.
- Roba de treball en perfecte estat.

Aquest document s'ha presentat telemàticament pel
La Seu d'Urgell,
El Secretari
02 ABR. 2012

7.8. PREVENCIÓ I PROTECCIÓ


La implantació de la Seguretat i la Salut en l'obra contempla amb prioritat la necessitat d'identificar els riscos i controlar-los amb tots els mitjans disponibles: la prevenció. Una bona planificació de les activitats a realitzar, juntament amb la formació i la informació donades als treballadors, ens permetrà desenvolupar al màxim la Seguretat Integrada abans d'iniciar-se qualsevol tasca.

Així resta com a Seguretat de segona línia, encara que també imprescindible, la protecció dels treballadors.

Dins d'aquesta sempre es contemplarà en primer lloc i sempre que sigui possible la seva implantació la protecció col·lectiva, amb la missió d'evitar l'accident, deixant les personals per intentar disminuir les conseqüències d'un accident ja produït per a les ocasions on siguin la única solució (casos excepcionals i de curta duració) o com a complement de la resta de mesures adoptades on si que s'ha de generalitzar el seu ús.

Tots els elements de seguretat personal estaran degudament homologats i duran incorporat el corresponent certificat que així ho acrediti.

Es senyalitzarà l'obligació d'usar les mesures de protecció personal en l'àrea de treball on siguin necessàries, en bones condicions de visibilitat.

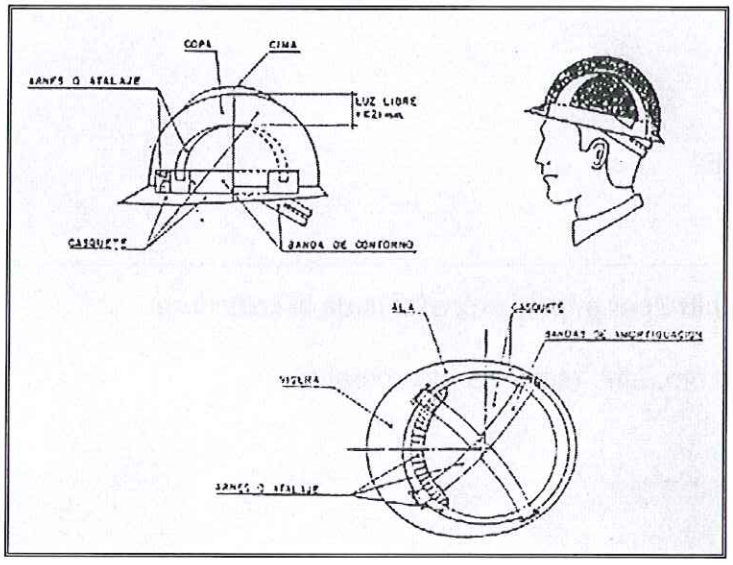


Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

Casc de seguretat homologat, classe N:

Quan un treballador hagi de treballar en altures superiors a 2m i la seva plataforma de recolzament no disposi de proteccions col·lectives en previsió de caigudes, haurà d'estar equipat amb un cinturó de seguretat homologat ancorat a punts sòlids.


Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10.01.2012 amb el número B-486434

Cinturó de seguretat de subjecció, tipus A.

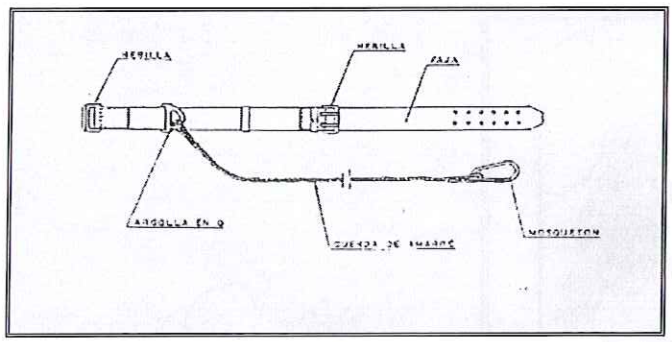


L document
ha Ajuntament pel
pl 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell.
El Secretari

Cinturó de seguretat de suspensió, tipus B.

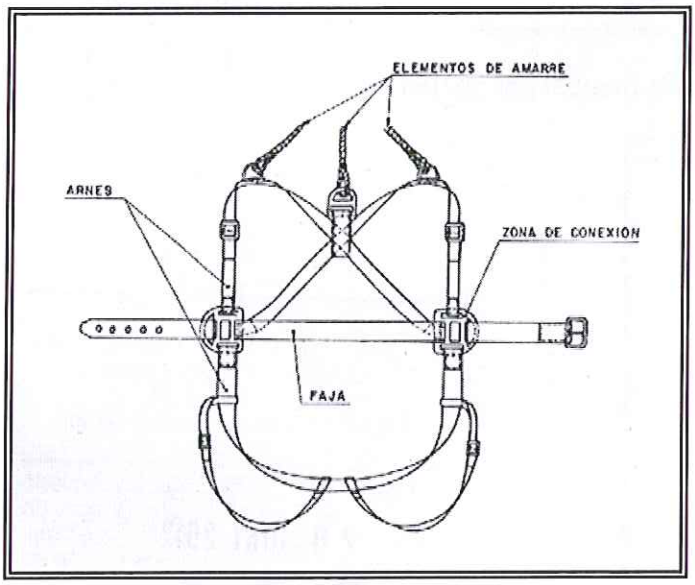


Cinturó de seguretat anticaigudes, tipus C.

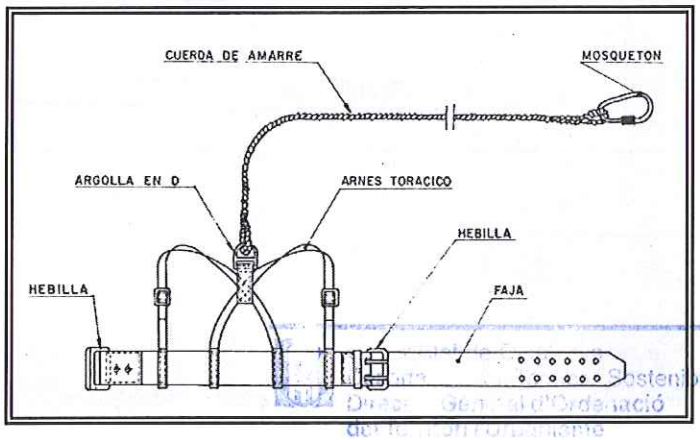

Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació
de Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme
de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel Gonzalez Gallego


Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluis Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

Protecció de l'aparell auditiu.

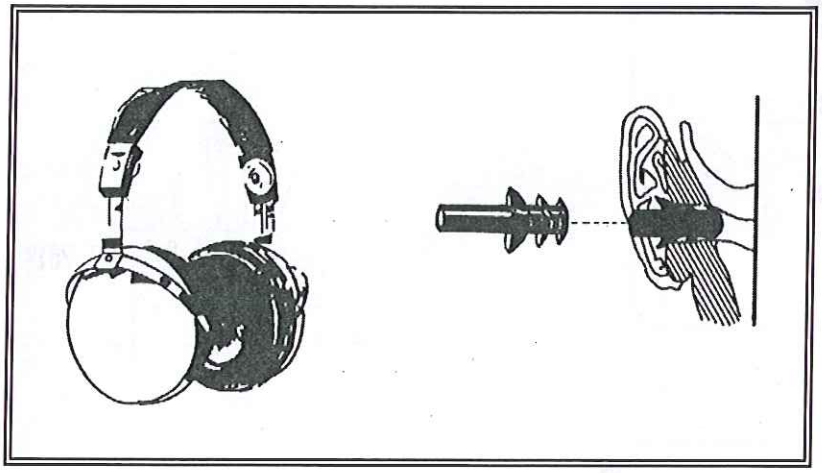


DILIGÈNCIA: Aquest document ha estat aprovat provisionalment pel ple en sessió de 02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari

Pantalla facial abatible adaptable al casc i Pantalla manual per soldador.

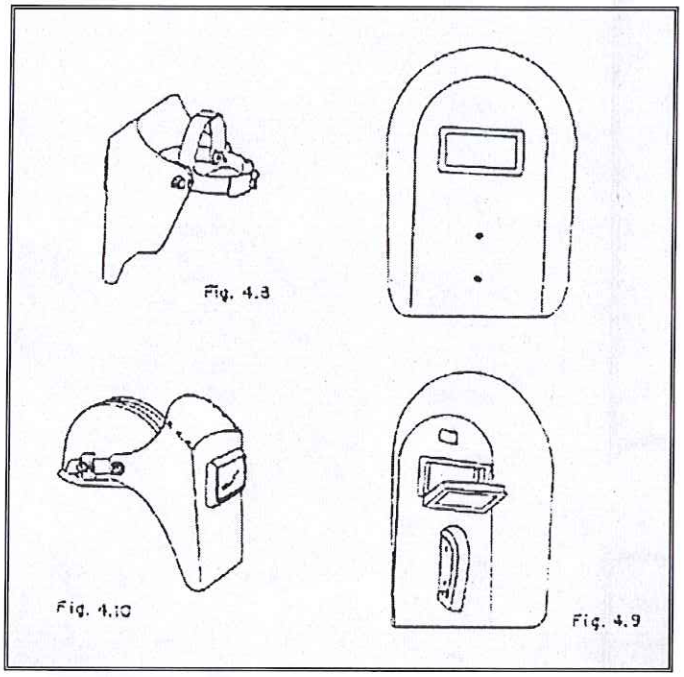

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

Equips de protecció respiratòria.

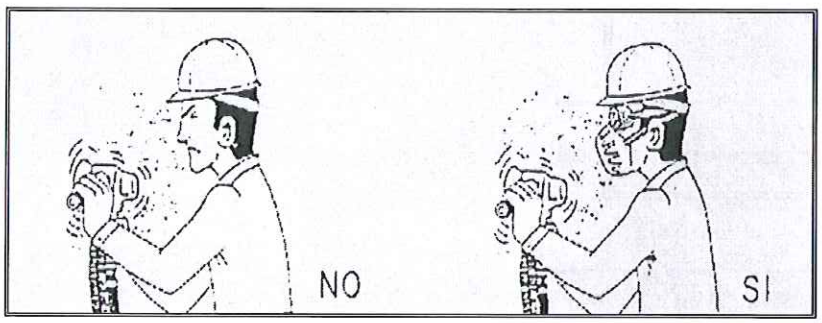

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10.01.2012 amb el número B-486434


Botes de seguretat.



02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell,
El Secretari

Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
data 28 JUNY 2012
cions que han estat incorporades
l'esmentat acord
La secretària,
Gràcia González Gállego

Ulleres de seguretat.

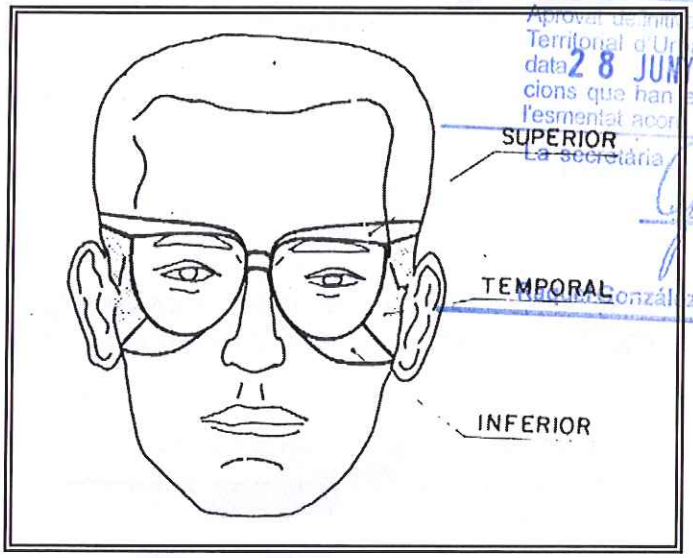

Lluminàries portàtils, dotades de protecció contra contactes indirectes.

Botes impermeables a l'aigua i a la humitat.

Guants de protecció de cuir per treballs mecànics.

Roba de treball en perfecte estat:

Serà teixit lleuger i flexible, que permeti una fàcil neteja i desinfecció. S'ajustarà bé al cos sense perjudici de la seva comoditat i facilitat de moviments.

Roba impermeable.

Les eines manuals i maquinària com taladradores, etc. han d'usar-se adequadament, han de trobar-se en bon estat i amb els elements de protecció necessaris.

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Giromella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

02 ABR. 2012

7.9. MEDICINA PREVENTIVA

7.9.1. Revisió mèdica

Tot el personal que s'incorpori a l'obra haurà realitzat el preceptiu reconeixement mèdic. El personal propi de l'empresa ho farà en el Servei Mèdic establert anualment, mentre que per al personal de les subcontractes i la resta de col·laboradors s'efectuarà un control sobre el compliment d'aquest requisit.

7.9.2. Farmaciola

El centre de treball disposarà de material per a primers auxilis en cas d'accident adequat, en quant a contingut i quantitat, al número de treballadors, als riscos als que estiguin exposats i a les facilitats d'accés al centre d'assistència mèdica més proper.

Existirà en l'obra, en un punt conegut per tots els treballadors i perfectament senyalitzat, un armari destinat a farmaciola al que s'ha de poder accedir amb la rapidesa necessària, quedant garantits la seva custòdia i ús correctes mitjançant la supervisió del Coordinador de Seguretat.

Contindrà com a mínim desinfectants i antisèptics autoritzats, gasses estèrils, cotó hidròfil, venes, esparadrap, tirites, tisores, pinces i guants esterilitzats d'un sol ús. Aquest material es revisarà periòdicament i es reposarà tan bon punt caduqui o sigui utilitzat.

7.9.3. Primers auxilis

Es designarà per escrit un Socorrista que haurà rebut prèviament la formació necessària per poder prestar els primers auxilis a peu d'obra. Aquesta mateixa persona serà l'encarregada del manteniment i reposició de la farmaciola.

Al costat de la farmaciola es disposaran cartells amb els telèfons de la mutualitat, Ambulàncies, Bombers, Policia Nacional, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana per tal de que en cas d'accident greu es pogués rebre l'ajuda necessària amb la màxima rapidesa.

Quan l'accidentat requereixi ser traslladat, ho farà preferentment a les instal·lacions indicades (Mútua de l'empresa), usant el 061 en cas d'accident greu que requereixi assistència mèdica especialitzada urgent.

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària

7.10. SERVEIS DE PREVENCIÓ

7.10.1. Informació i formació

El personal fix ha de rebre anualment dins l'empresa, reciclatges en matèria de Seguretat i Salut, mitjançant cursets, xerrades, etc. sobre aquests temes per tal de conèixer els riscos específics, així com l'ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d'aquestes tasques amb la major seguretat possible.

Tot el personal abans d'incorporar-se per primera vegada a l'obra rebrà les instruccions i formació complementària en matèria de Seguretat necessària.

És per això que es requerirà al contractista que certifiqui que s'ha complert aquest requisit.

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10.01.2012 amb el número B-486434

S'insistirà especialment en l'ús de les proteccions personals i la cura en el manteniment de les col·lectives, advertint que la deixadesa de les mesures de seguretat a més de presentar un risc individual davant un possible accident, pot danyar a altres treballadors o persones alienes a l'obra.

Durant el transcurs dels treballs i en funció de la fase en que es trobin s'anirà informant/formant els treballadors sobre les seves possibles errades que cometin amb inspeccions periòdiques sobre l'aplicació de les mesures de seguretat i prevenció en l'obra.

7.10.2. **Part d'accident**

Respectant-se qualsevol model normalitzat que pogués usar-se en la pràctica, els parts d'accident i deficiències observades recolliran com a mínim les següents dades:

- Identificació de l'obra.
- Hora, dia, mes i any en el que s'ha produït l'accident.
- Nom de l'accidentat.
- Categoria professional i ofici de l'accidentat.
- Domicili de l'accidentat.
- Lloc de treball en el que s'ha produït l'accident.
- Importància aparència de l'accident.
- Possible especificació sobre errades humanes.
- Lloc, persona i forma de produir-se la primera cura.
- Lloc de trasllat per a l'hospitalització.
- Testimonis de l'accident.
- Per a complementar aquest part s'emetrà un informe que contingui:
- Com s'hagués pogut evitar l'accident.
- Ordres immediates a executar.

02 ABR. 2012
El Secretari

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Acord definitivament per la Com Territorial d'Urbanisme de Lleid data 28 JUNY 2012
l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

Barcelona, novembre de 2011

Lluís Gironella i Ferrer.
Enginyer Industrial.
Nº. Col·legiat: 9848
BGC – Arquitectura i Enginyeria.

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

8. PLÀNOLS

Aquest document
provisionalment pel
Ple en Sessió de
02 ABR. 2012
La Seu d'Urgell
El Secretari

E01 Situació i emplaçament.
E02 Ortofotomapa i plànol topogràfic.
E03 Croquis d'accés.
E04 Plànol parcel·lari cadastral.
E05 Parcel·la i terreny afectat.
E06 Plànol de traçat i ordenació del sòl.
E07 Plànol de detall de traçat i ordenació del sòl.
E08 Plànol de detall de traçat i ordenació del sòl.
E09 Plànol de detall de traçat i ordenació del sòl.
A01 Planta de la instal·lació. Cotes.
A02 Planta distribució i mobles.
A03 Alçat. Vista general del conjunt.
A04 Façana Nord-oest.
A05 Façana Nord-est.
A06 Façana Sud-oest.
A07 Façana Sud-est.
A08 Seccions AA' i CC'.
A09 Seccions BB' i DD'.
A10 Detalls constructius.
A11 Detalls constructius II.
F01 Alçats. Perfileries, hipòtesis de gàrrega i plataformes de treball.
F02 Alçat mòdul 5m. Fuste.
F03 Secció transversal fuste. Unió mòduls.
F04 Secció transversal fuste. Unió mòduls.
F05 Secció transversal S4. Base.
F06 Fonamentació secció 5.
F07 Planta.
F08 Escala/Guia ones. Secció genèrica.
F09 Plataforma de treball.
F10 Plataforma de descans.
F11 Màstil secció M1.
F12 Alçat màstil fuste.
F13 Zona ampliable. Detalls 5A, 5B. Zona reforç.
F14 Alçat torre perfils.

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Ordenació
del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme
de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades en l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer
i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434

F15 Carteles tipus.

F16 Alçat montant tipus. Carteles entre +30m i +45m.

F17 Alçat montant tipus. Carteles entre +15m i +30m.

F18 Alçat montant tipus. Carteles entre +0m i +15m.

F19 Detall guia-ones.

I01 Planta instal·lacions.

I02 Planta safates i terres interior.

I03 Planta xarxa de terres.

I04 Seccions interiors AA' i CC'.

I05 Seccions interiors BB' i DD'.

I06 Esquema unifilar.

I07 Mòduls de 2 operadors.

I08 Diagrama de connexió d'alarmes.

...ument
...ament pel
...
La S...
El Secretari
12 ABR. 2012

Barcelona, novembre de 2011

BGC-ARQUITECTURA I ENGINYERIA LLUÍS GIRONELLA I FERRER ENGINYER INDUSTRIAL COL·LEGIAT NÚM. 9848

Lluís Gironella i Ferrer.
Enginyer Industrial.
Nº. Col·legiat: 9848
BGC – Arquitectura i Enginyeria.

Generalitat de Cat...
Departament de Territori i Sosteni...
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
data 28 JUNY 2012 amb les prescripcions que han estat incorporades a l'esmentat acord
La secretària
Raquel González Gállego

Enginyers Industrials de Catalunya
10. 01. 2012 Num. B-486434
Lluís Gironella Ferrer (col. 9848)
VISAT
SERVEI CERTIFICAT ISO 9001:2000

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per l'Enginyer Industrial col·legiat Lluís Gironella Ferrer i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 10. 01. 2012 amb el número B-486434