


ANNEX GRÀFIC


INSTAL·LACIONS PUBLICITÀRIES A L'ÀMBIT DE PROTECCIÓ I.
Nucli Històric de la Seu d'Urgell i Castellciutat

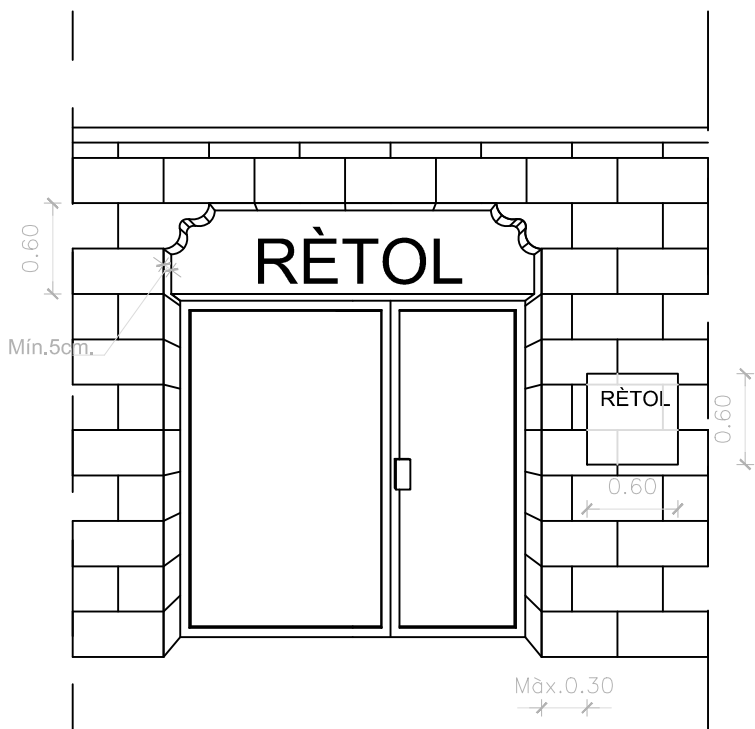

1.- RÈTOL DINS DELS BUITS ARQUITECTÒNICS A LA PLANTA BAIXA (Article 36.1)

- Màxima superfície rètol = 20% del forat
- L'alçaria màxima del rètol ha de ser 60cm.
- Seguir el llenguatge morfològic del forat
- No es pot disminuir la il·luminació, la ventilació, la seguretat contra incendis ni l'accés al local.
- Disseny integrat de rètol i il·luminació.
- El rètol es situarà a l'espai definit en projecció horitzontal entre el pla de façana i la línia paral·lela a 20cm d'aquest.

-A més del rètol principal es permet un rètol per façana
Mida màxima 60x60cm. Separació obertura de 10 a 30cm
Separació mín. cantonada 80cm. Gruix màx. 5cm (Art.36.1.3)

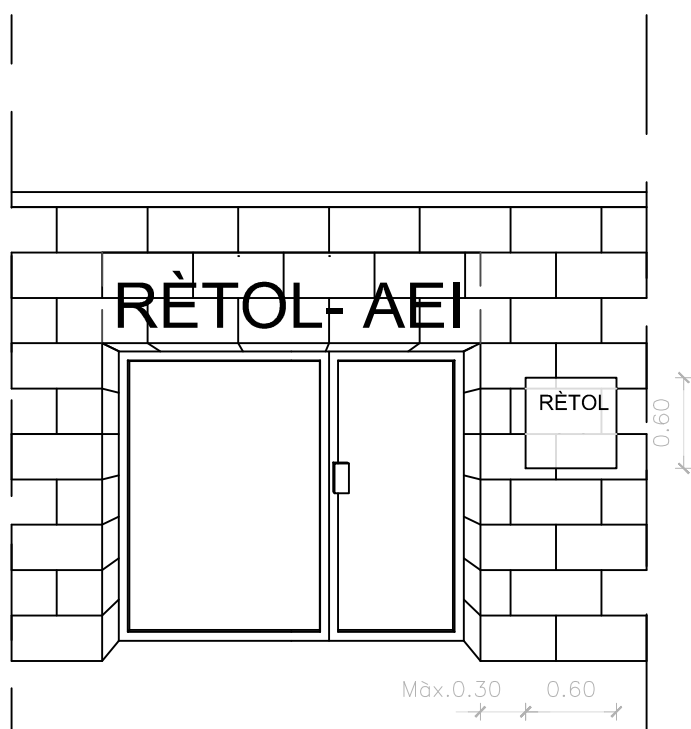

2.- RÈTOL SOBRE EL PLA DE FAÇANA A LA PLANTA BAIXA (Article 36.2)

- El rètol ha d'estar format per lletres, signes o línies retallades sense fons o en fons transparent i amb un traç de gruix màxim de 4cm.
- El gruix del rètol, el suport i el sistema d'enllumenat pot ser com a màxim de 12 cm
- L'amplada del rètol es correspondrà amb la del forat arquitectònic inferior.
- Poden ser de mida variable, segons la composició de les obertures, d'un màxim de 60cm d'alçada total (lletres, il·luminació i fons transparent)


-A més del rètol principal es permet un rètol per façana
Mida màxima 60x60cm. Separació obertura de 10 a 30cm
Separació mín. cantonada 80cm. Gruix màx. 5cm (Art.36.1.3)

ANNEX GRÀFIC

INSTAL·LACIONS PUBLICITÀRIES A L'ÀMBIT DE PROTECCIÓ I.
Nucli Històric de la Seu d'Urgell i Castellciutat




3. RECUPERACIÓ DEL RÈTOL TRADICIONAL PINTAT
SOBRE CAIXA PERSIANES DE FUSTA (Art.36.4)

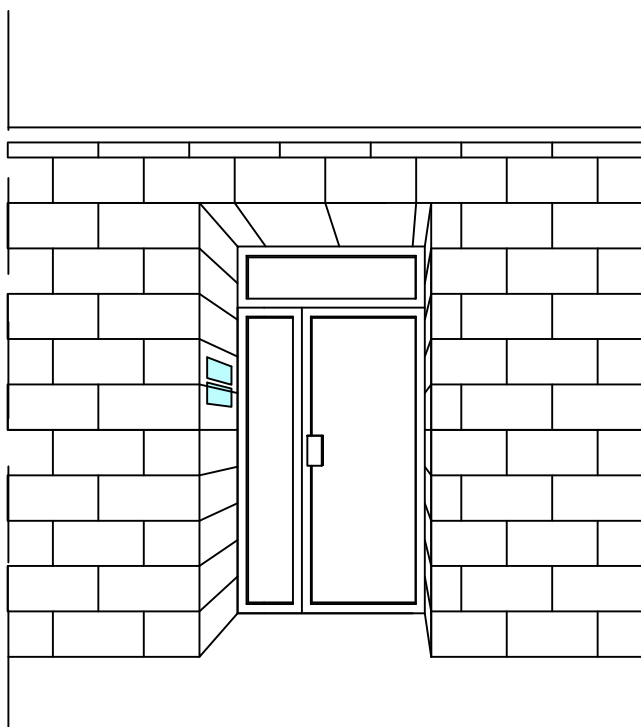


4. PLAQUES D'IDENTIFICACIÓ (Article 36.6)

- En les obertures d'accés comunes de l'edifici, només s'admetran plaques d'identificació en els brancals interiors del buit arquitectònic, amb una mida màxima de 30x30cm.
- En el cas d'activitats amb diferents professionals, la mida màxima admesa serà de 120cm d'alçada x 50cm d'amplada.

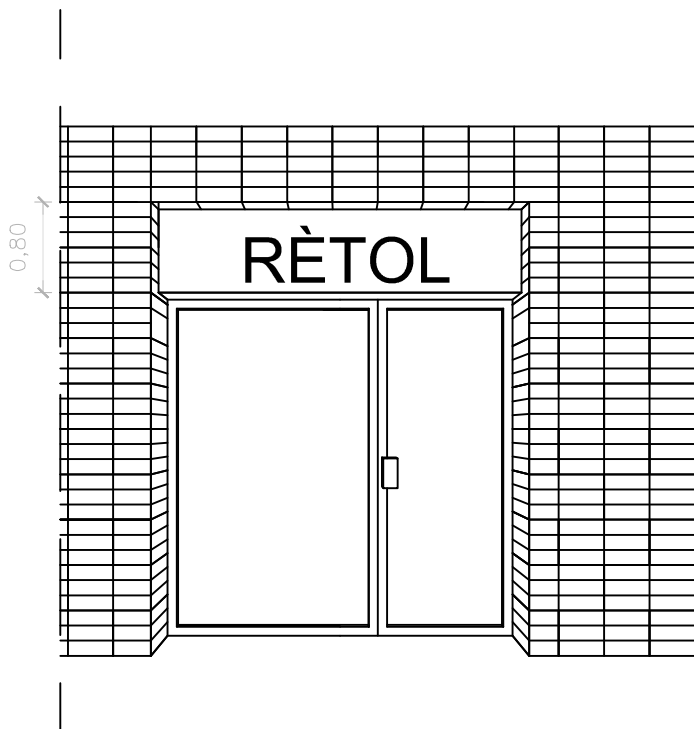

5.- RÈTOL DINS DELS BUITS ARQUITECTÒNICS A LA PLANTA BAIXA (Article 37.1.1)

- No es pot disminuir la il·luminació, la ventilació, la seguretat contra incendis ni l'accés al local.
- Disseny conjunt de rètol i il·luminació.
- L'alçada màxima del rètol ha de ser 80cm
- Rètol integrat en el buit arquitectònic. El rètol ha d'estar endarrerit del pla de façana, o com a molt, enrasat amb aquest.

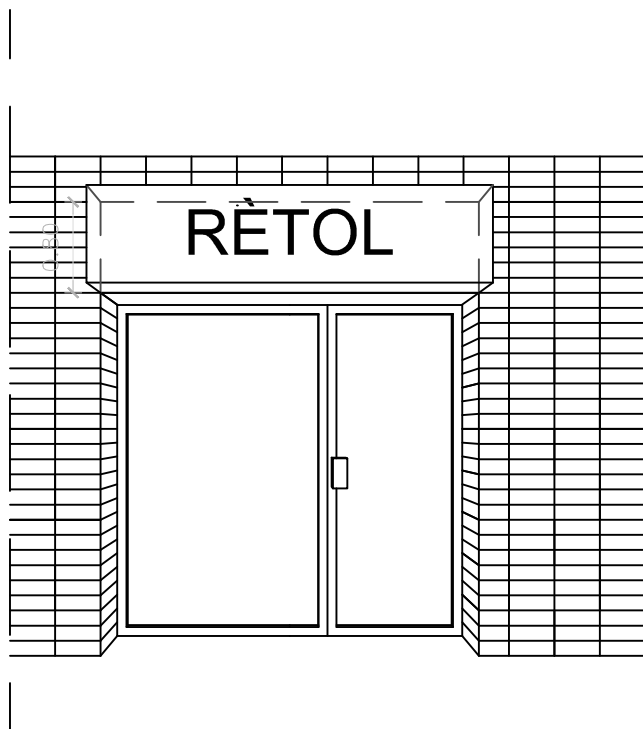


6.- RÈTOL SOBRE EL PLA DE FAÇANA A LA PLANTA BAIXA (Article 37.1.2)

- Sobre la llinda de l'obertura i limitat pels brancals. Amb un màxim de 80cm. d'alçada.
- Poden coexistir amb adhesius situats en els buits arquitect.
- El gruix del rètol, el suport i el sistema d'enllumenat pot ser com a màxim de 12cm


ANNEX GRÀFIC

INSTAL·LACIONS PUBLICITÀRIES A L'ÀMBIT DE PROTECCIÓ II.

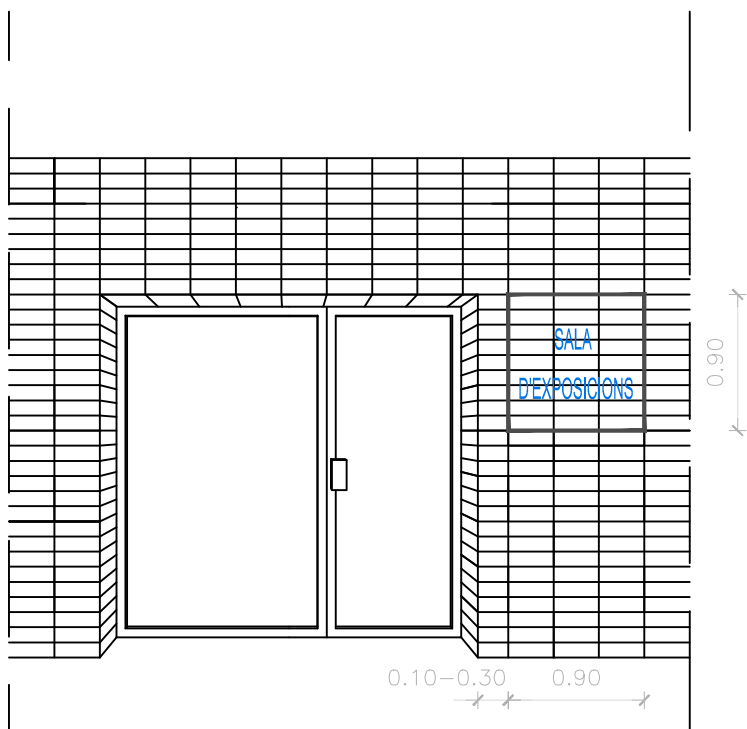


7.- RÈTOL AL PLA DE FAÇANA DE LA PLANTA BAIXA (Article 37.1.3)

- No ultrapassar en alçària la del límit del buit o l'arrencada de l'arc
- Lletres, signes o línies retallades amb fons o sense
- Gruix màxim 5 cm.
- Mida màxima 90x90cm
- Separació del buit: entre 10 i 30cm.
- Separació mín. cantonada: 80cm.

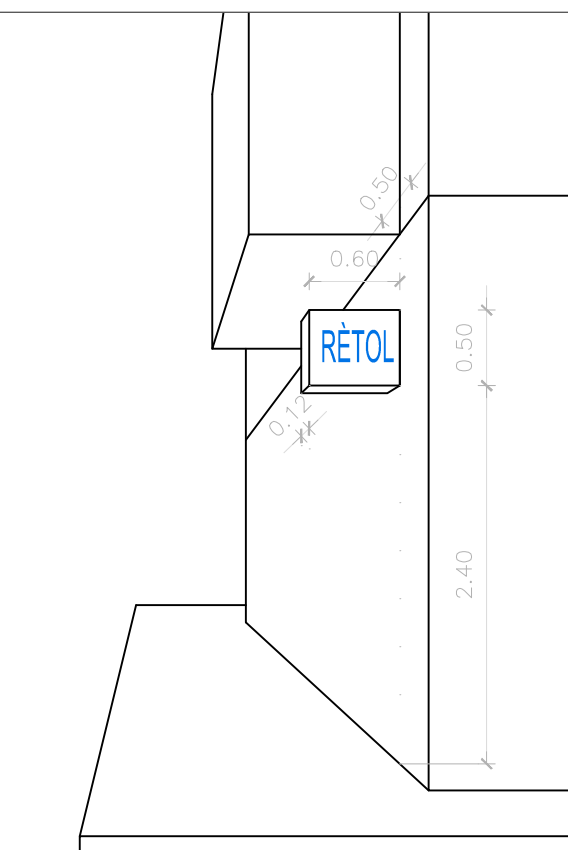


8.- RÈTOL EN BANDEROLA (Article 37.1.4)

- Vol màxim: 60cm. sempre que quedi a un mínim de 60 cm de la vorada
- Superfície màxima: 0,30 m2
- Gruix màxim: 12cm.
- Alçada inferior mínima: 2,40m. Per la part superior no pot sobresortir de l'alçada de planta baixa
- Distància mínima a cantonada: 50cm.

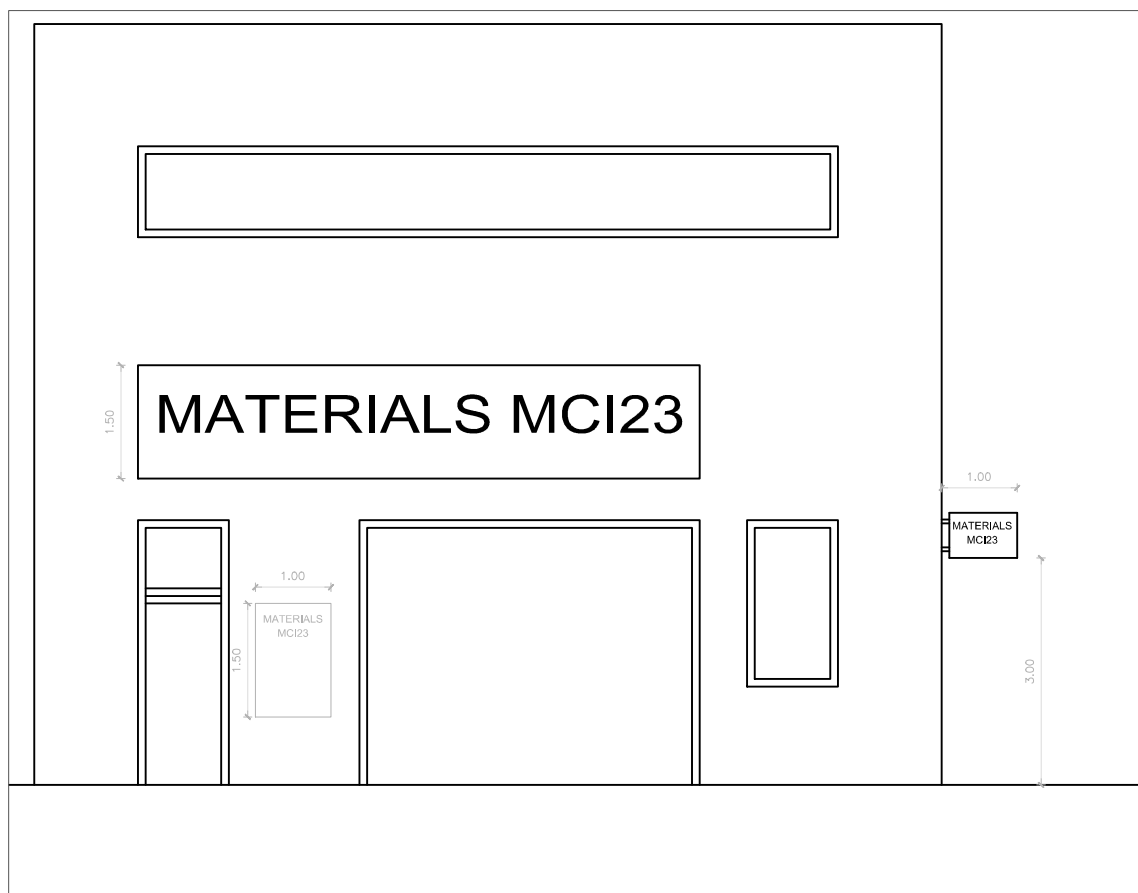

9.- RÈTOLS IDENTIFICADORS (Article38)


- Estaran sempre en façana i seguint la composició arquitectònica de la mateixa.
- Alçada màxima de 1,50m i un gruix de 15cm. Pot estar format per una caixa o lletres soltes.
- Sortint de la façana es permet un únic rètol banderola per local i façana comercial en les condicions següents:
 - a) Un vol màxim de 100 cm sempre que quedi a un mínim de 60 cm de la vorada.
 - b) La superfície màxima del rètol no serà superior als 090 m2.
 - c) Un gruix màxim de 15 cm.
 - d) La part inferior ha d'estar com a mínim a una altura de 3,00 metres sobre la vorera.
- També s'admet un rètol per façana situat en els paraments contigus als buits arquitectònics. Amb lletres retallades amb o sense fons. Gruix màxim 5cm. Mida màxima 100x150cm.

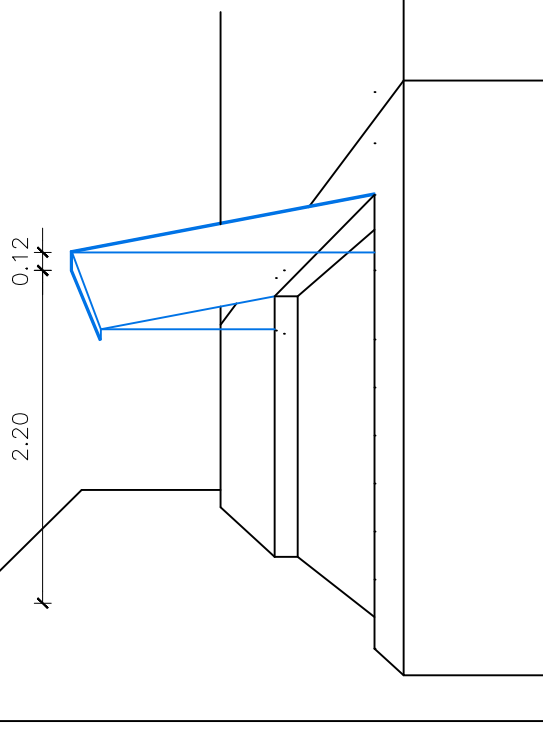

10.- TENDALS EN LOCALS DE PLANTA BAIXA


(Article 41)

- Dins dels buits arquitectònics o marc perimetral
- Rectangulars, plegables. Àmbit I : color cru; altres àmbits no llampant. Només podran tenir laterals si es justifica per a evitar la insolació del local. Poden tenir serrell d'alçada màxima 20 cm
- Alçada mínima sobre la vorera 2,20m.
- Vol màxim el menor de: 2m.; 1/3 amplada del carrer; 2/3 amplada vorera. Prohibits en carrers de menys de 6m.
- Poden tenir element identificador de màxim 25% superfície. En l'àmbit I, només en el serrell i ocupant un 25%.

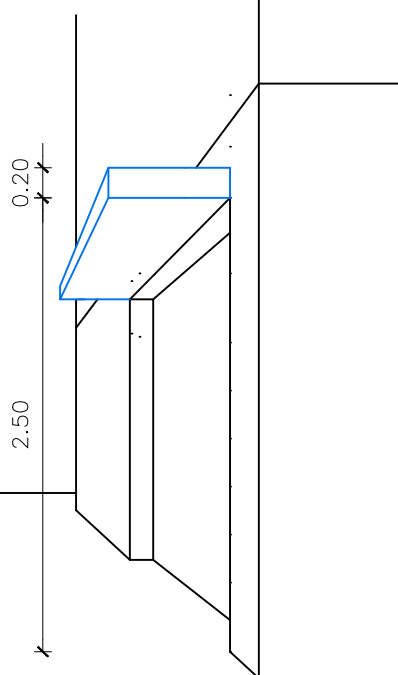

11.- MARQUESINES EN PLANTA BAIXA (Article 42)


- Sobre els buits arquitectònics, sense unificar buits.
- Alçada mínima de la vorera: 2,50m.
- Vol màxim el menor de: 1/25 amplada del carrer; 1/10 amplada vorera. Prohibits en carrers de menys de 6m.
- Alçària màxima : 20cm.

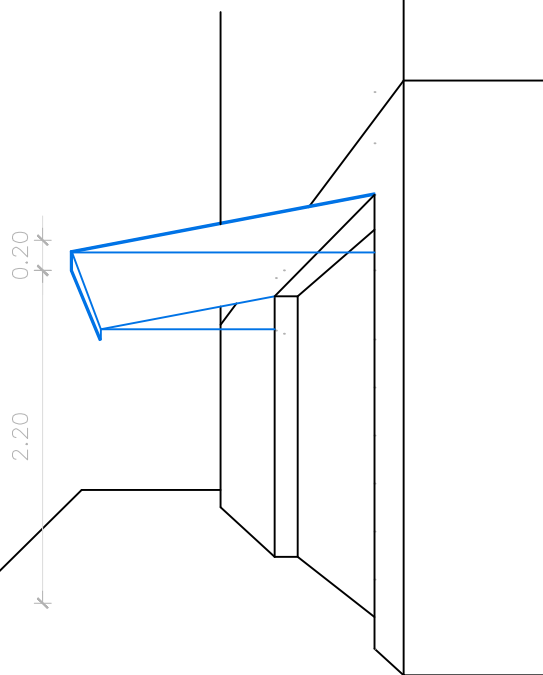

10.- TENDALS EN LOCALS DE PLANTA BAIXA


(Article 41)

- Dins dels buits arquitectònics o marc perimetral
- Rectangulars, plegables. Àmbit I : color cru; altres àmbits no llampant. Només podran tenir laterals si es justifica per a evitar la insolació del local. Poden tenir serrell d'alçada màxima 20 cm
- Alçada mínima sobre la vorera 2,20m.
- Vol màxim el menor de: 2m.; 1/3 amplada del carrer; 2/3 amplada vorera. Prohibits en carrers de menys de 6m.
- Poden tenir element identificador de màxim 25% superfície. En l'àmbit I, només en el serrell i ocupant un 25%.

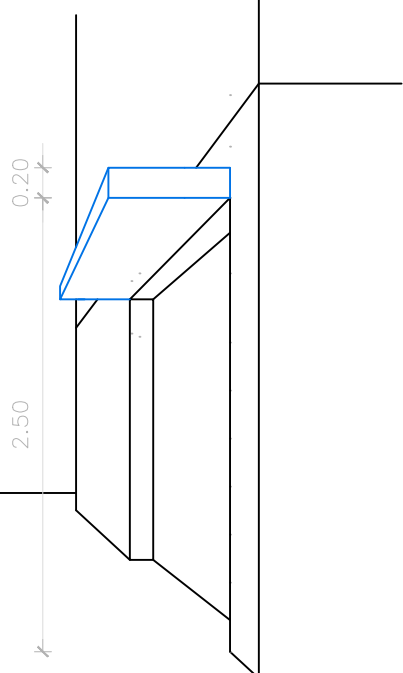

11.- MARQUESINES EN PLANTA BAIXA (Article 42)

- Sobre els buits arquitectònics, sense unificar buits.
- Alçada mínima de la vorera: 2,50m.
- Vol màxim el menor de: 1/25 amplada del carrer; 1/10 amplada vorera. Prohibits en carrers de menys de 6m.
- Alçària màxima : 20cm.

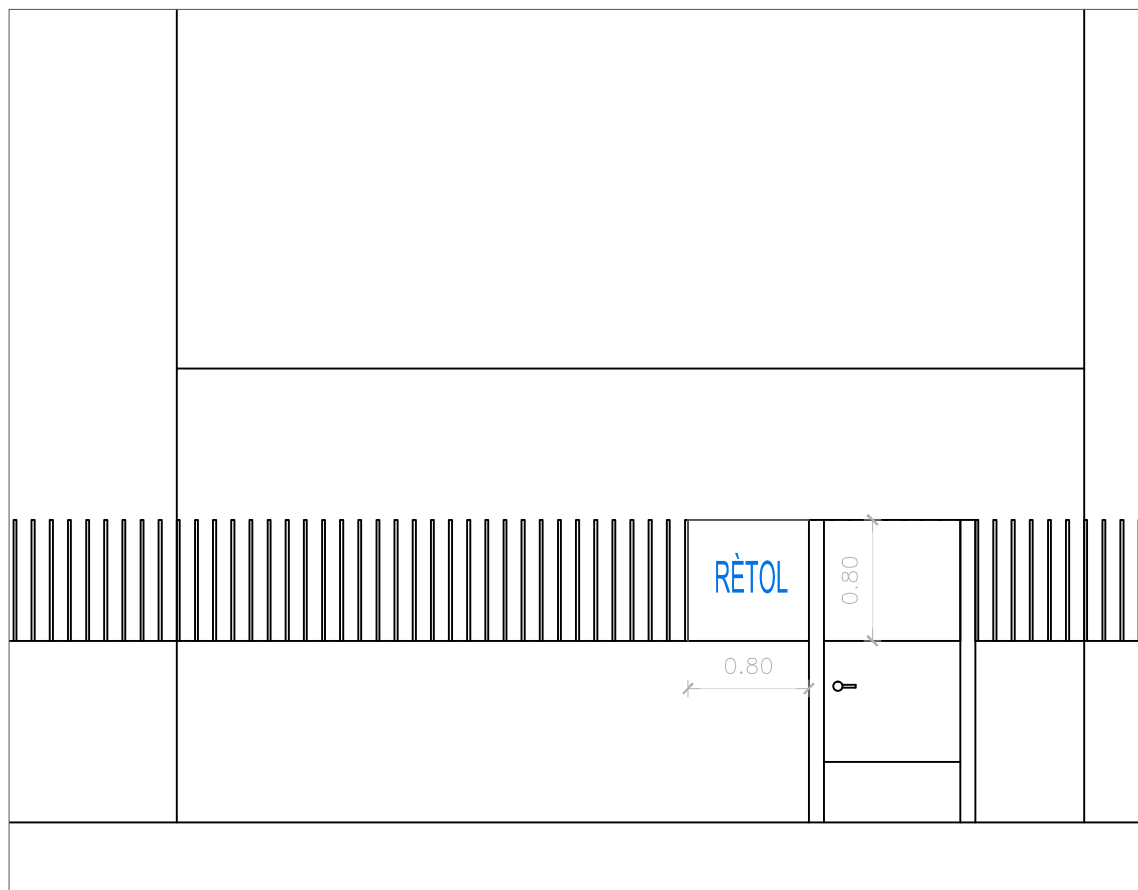

12.- RÈTOLS IDENTIFICADORS Sobre espais lliures privats (Article51)

- A l'àmbit de protecció I no es permet la col·locació de cap element d'identificació a la tanca perimetral.
- A l'interior es realitzarà en els buits arquitectònics de l'edifici amb les mateixes condicions que en tot l'àmbit I.
- A l'àmbit de protecció II, en zones qualificades amb edificació aïllada, adossades o filera, quan l'element identificador es proposi col·locat al perímetre de l'espai on es du a terme l'activitat, serà amb les condicions següents:
 - a) No pot sobrepassar l'altura de 2,50m
 - b) L'indicador s'ha de col·locar a les zones d'accés mantenint l'estètica de la tanca.
- Les disposicions regulades a l'article 51.C queden establertes per a l'espai lliure privat però no per a tanques ni elements de perímetre